R+6

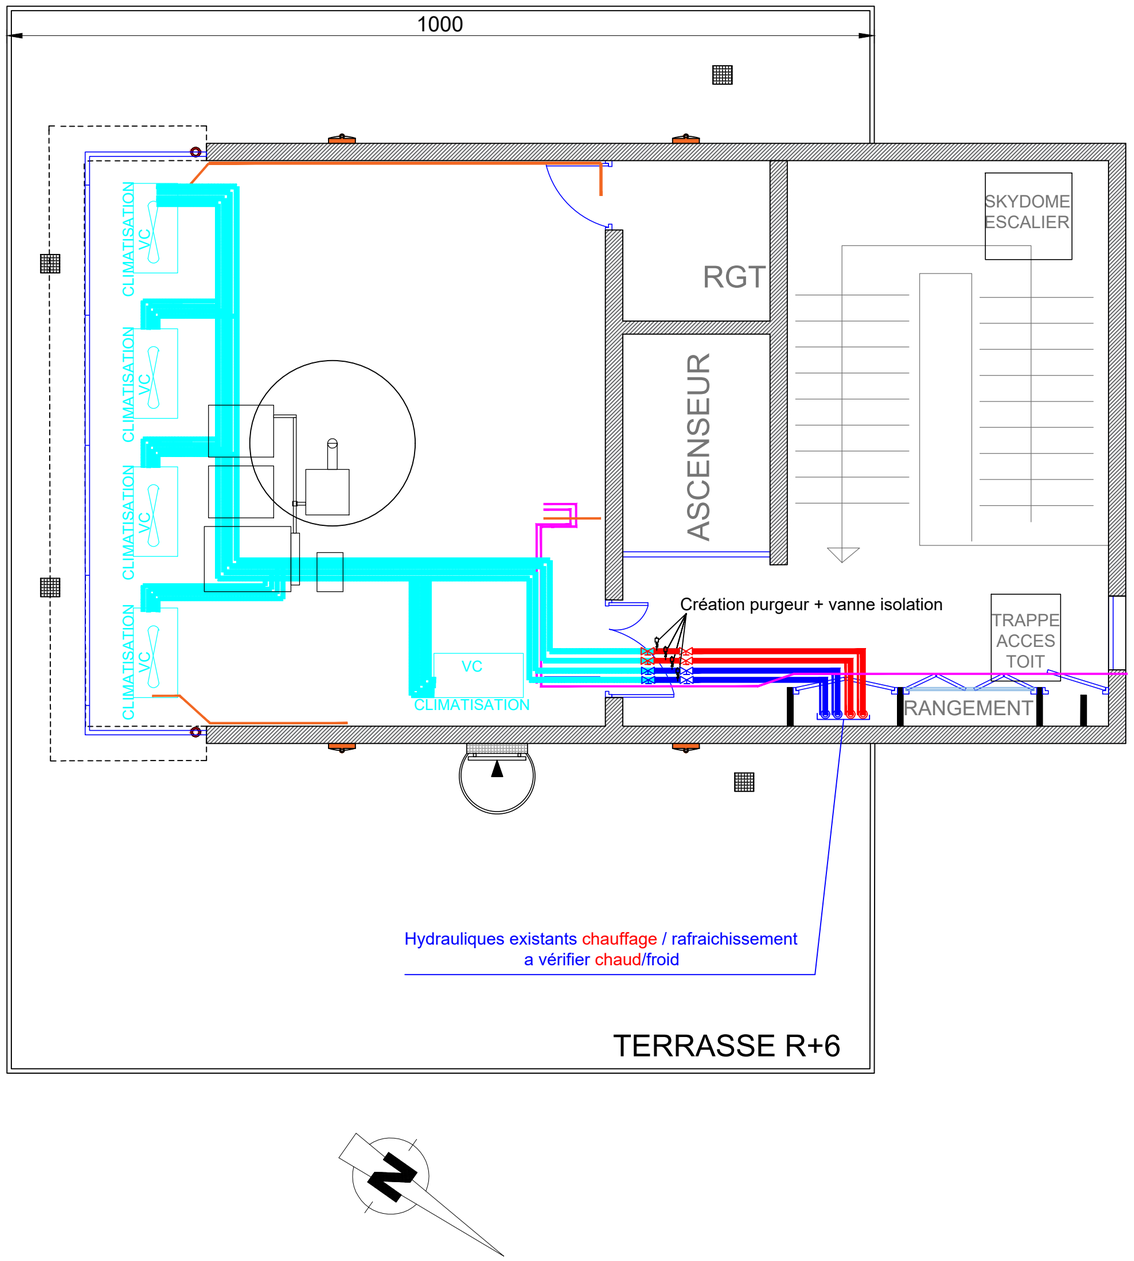

Dépose ensemble SSI
(charge Météo France - Mainteneur)
- Afficheur évacuation x2
- Sirène x1
- Bp déclencheur extinction x1
- Bouteille de gaz FM200 + système x1
- Détecteur x2
- Centrale x1
- Câblage de l'ensemble

Dépose ensemble intrusion
- Contact x1
- Sirène x1
- Câblage de l'ensemble

Dépose courants forts
- Armoire électrique générale
- Coffret électrique monte charge
- Appareillage / Luminaires
- Canalisations / Chemins de câbles
- Câblage de l'ensemble

Dépose charge Météo France
- Onduleur

Dépose ventilation
- Conduit jusqu'au clapet

Dépose courants faibles
- Baie de brassage
- Conservation arrivée FO
- Appareillage
- Canalisations-Chemins de câbles
- Câblage de l'ensemble

Dépose climatisation non conservée
- Groupe intérieur
- Canalisations / tuyaux
- Câblage de l'ensemble

Dépose climatisation déplacée
- Groupe intérieur
- Canalisations / tuyaux
- Câblage de l'ensemble

BUREAU D'ETUDES
ENERGIES CONSEIL
THERMIQUE-FLUIDES-ELECTRICITE LA PRIMAUBE
22 Rue du Ségala
12450 LA PRIMAUBE
09-61-40-64-22
contact@energies-conseil.com

IND | MODIFICATION APPORTEE | PAR | DATE

DOSSIER: 4496
PHASE: DCE
DATE: 13/02/25
AUTEUR: JD

ECH: 1/50
N° PLAN: DEP003
FOLIO: 3/4
FORMAT: A2H

ELECTRICITE
DEPOSE CLIM-HYDRAU
BATIMENT: RADAR
NIVEAU: R+6

MAITRE D'OUVRAGE:
METEO FRANCE
DIRECTION GENERALE
ADRESSE:
73 AVENUE DE PARIS
94165
SAINT MANDE CEDEX

PROJET:
RENOVATION
RADAR
METEO FRANCE
ADRESSE:
42 AVENUE GASPARD CORIOLIS
31057 TOULOUSE