


TABLEAU DIVISIONNAIRE EMISSION / RECEPTION (TD EM/ER)

NOMBRE DE POLES		2P	4P		4P	2P	4P	1P+N	1P+N		1P+N		1P+N				2P	2P	2P	2P	2P	2P	2P	1P+N	1P+N	1P+N	2P	2P	2P	2P
CALIBRE		10A	63A			6A	20A 30mA	10A	10A		10A		10A				16A 30mA	16A 30mA	16A 30mA	10A 30mA	10A 300mA	10A 300mA	10A	10A	10A	25A 300mA	25A 300mA	16A 300mA	10A	
REPERE		ATUN	IG1		PF	DPT	D1	D1.1	D1.2		D1.3		D1.4				D2	D3	D4	D5	D11	D12	D12.1	D12.2	D12.3	D13	D14	D15	ATU C / E	
REPERE CONTACT ALA		1	2		3																4					5	6		7	
	RESEAU NORMAL SECOURS DEPUIS TGBT Q22	ALIMENTATION CIRCUIT ARRET D'URGENCE NORMAL SECOURS	INTERROMPTEUR SECTIONNEUR GENERAL TD EMER		PARAFONDRE TYPE 2 + PROTECTION FUSIBLE	VOYANT LED PRESENCE TENSION ALIMENTATION NORMAL / SECOURS	GENERAL ECLAIRAGE	TELECOMMANDE ECLAIRAGE DE SECURITE	ECLAIRAGE EXTERIEUR R+6 - R+7	ECLAIRAGE DE SECURITE EXTERIEUR	ECLAIRAGE SALLE EMER	ECLAIRAGE DE SECURITE SALLE EMER	ECLAIRAGE SOUS RADOME	ECLAIRAGE DE SECURITE SOUS RADOME	PRISES DE COURANT SALLE EMER	PRISES DE COURANT SOUS RADOME	RESERVE	ALARME INTRUSION	REGULATEUR TLSX4 GESTION TEMPERATURE SALLE EMER	GENERAL EXTRACTION D'AIR	EXTRACTEUR D'AIR	REGISTRE 1	REGISTRE 2	CLIMATISATION 1	CLIMATISATION 2	RESERVE	ALIMENTATION CIRCUIT ARRET D'URGENCE CLIMATISATION EXTRACTION			

ARRET D'URGENCE CLIMATISATION ET EXTRACTION

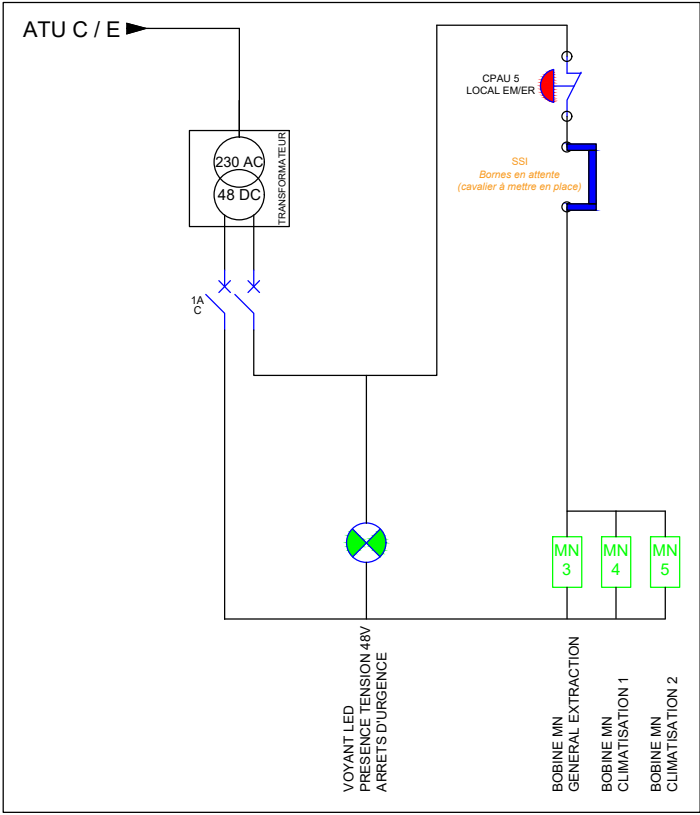

PROJET:

METEO FRANCE  
RENOVATION  
RADAR METEOROLOGIQUE

ADRESSE:

42 Avenue Gaspard Coriolis  
31057 TOULOUSE

MAITRE D'OUVRAGE:

METEO FRANCE

ADRESSE:

73 Avenue de Paris  
94165 Saint Mande

ELECTRICITE SCHEMA

TD EM/ER / ATU CLIM ET EXTRACT

BATIMENT:

RADAR TOULOUSE

NIVEAU:

R+6

ECH:

SO

N° PLAN:

SCH001

FOLIO:

1/2

FORMAT:

A3

DOSSIER:

4496

PHASE:

DCE

DATE:

04/03/25

AUTEUR:

JD

IND

MODIFICATION APPORTEE

PAR

DATE

BUREAU D'ETUDES  
**ENERGIES CONSEIL**  
THERMIQUE-FLUIDES-ELECTRICITE LA PRIMAUBE

22 Rue du Ségala  
12450 LA PRIMAUBE  
09-61-40-64-22  
contact@energies-conseil.com