


## Rapport de repérage du plomb avant travaux

Principes généraux de prévention L4121-2 du code du travail  
Prévention du risque d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction R4412-59 et suivants -  
Norme NF X46-035 Juin 2021



Numéro de rapport	UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23 P
Propriétaire	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Donneur d'ordre	UNIVERSITE PARIS SACLAY
Adresse de l'immeuble	Université Paris Saclay Rue André Ampere 91400 ORSAY
Bâtiment ou installation	Bâtiment 208 (hors hall Laguarrigue)
Date de la commande	26/05/2023
La ou le(s) date(s) de la visite	19/09/2023
Date d'édition du rapport de repérage	31/10/2023
Nombre total de pages du rapport, annexes comprises	47
Liste des documents transmis par le donneur d'ordre	Néant

### Signataire du rapport

Signature et Cachet de l'entreprise	Opérateur de repérage :
 <b>SARL FMDC DIAGNOSTICS - EX'IM</b> 20 Avenue Christian Doppler CS 70792 BAILLY 77704 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 Tél. 01 64 63 02 03 SIREN : 500 109 491 00042	<b>LECHEVALLIER Frédéric</b> <b>FMDC DIAGNOSTICS</b> Le 31/10/2023

### Conclusions

**Plomb surfacique (en mg/cm<sup>2</sup>) : Présence de revêtements contenant du plomb dont la concentration surfacique est supérieure à 0.3 mg/cm<sup>2</sup>**

**Plomb matériau (canalisations, solins, plomb laminé, etc...) : Présence de matériaux et produits contenant du plomb**

## SOMMAIRE

<b>SIGNATAIRE DU RAPPORT .....</b>	<b>1</b>
<b>CONCLUSIONS.....</b>	<b>1</b>
<b>DESCRIPTION DE LA MISSION .....</b>	<b>3</b>
OBJET DE LA MISSION : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DES DIFFERENTS INTERVENANTS ET PARTIES PRENANTES : .....	3
IDENTIFICATION COMPLETE DE L'IMMEUBLE CONCERNE : .....	3
IDENTIFICATION DU BATIMENT OU DU LOCAL CONCERNE : .....	3
LISTE DES DOCUMENTS REMIS : .....	3
<b>PROGRAMME DE TRAVAUX .....</b>	<b>3</b>
<b>ELEMENT DE LA MISSION DE REPERAGE.....</b>	<b>3</b>
PERIMETRE DU REPERAGE : LOCAUX ET PARTIES D'IMMEUBLES CONCERNES (ZONE D'INTERVENTION) : .....	4
L'APPAREIL PORTABLE A FLUORESCENCE X .....	6
VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL (MESURE SUR ETALONS).....	6
IDENTIFICATION DU LABORATOIRE EN CAS D'ANALYSE PHYSICO-CHIMIQUE .....	6
<b>RESULTATS DU REPERAGE ET COMMENTAIRES .....</b>	<b>6</b>
<b>ANNEXE : PLANS ET/OU CROQUIS.....</b>	<b>45</b>
<b>ANNEXE : CERTIFICAT DE COMPETENCE .....</b>	<b>46</b>
<b>ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT.....</b>	<b>47</b>

# 1 Description de la mission

## 1.1 Objet de la mission :

L'objectif du repérage plomb avant travaux est de permettre l'identification, la localisation des revêtements, matériaux et produits contenant du plomb susceptibles d'être impactés directement ou indirectement par les travaux prévus dans le programme du donneur d'ordre.

Le repérage porte sur tous les revêtements, matériaux et produits de construction et de décoration, comprenant notamment les revêtements intérieurs ou extérieurs, apparents ou recouverts, susceptibles de libérer des poussières de plomb lors des travaux.

Sont exclus du domaine d'application du présent rapport, la recherche de plomb dans le PVC (menuiseries, revêtements de sol, conduits, ...), le polystyrène, les carrelages et faïences.

Selon le programme de travaux envisagés, l'opérateur de repérage détermine l'étendue de la recherche de plomb dans les revêtements, matériaux et produits susceptibles de contenir du plomb.

Références de l'ordre de mission : **UNIVERSITE PARIS SACLAY 111119 20.06.23**

## 1.2 Identification complète des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :	<b>UNIVERSITE PARIS SACLAY</b>
Demeurant :	<b>Direction de l'Aménagement, du Patrimoine et de l'Immobilier - Bâtiment 209D Rue Jean Dominique Cassini 91405 ORSAY CEDEX</b>
Représenté par :	<b>Madame GAY Julie</b>
Donneur d'ordre du repérage :	<b>UNIVERSITE PARIS SACLAY</b>
Coordonnées du donneur d'ordre :	<b>Direction de l'Aménagement, du Patrimoine et de l'Immobilier - Bâtiment 209D Rue Jean Dominique Cassini 91405 ORSAY CEDEX</b>
Opérateur ayant réalisé le repérage :	<b>Monsieur LECHEVALLIER Frédéric</b>
Nom et adresse de l'entreprise :	<b>FMDC DIAGNOSTICS 20 avenue Christian Doppler – CS 70792 Bailly 77704 Marne-la-Vallée - Cedex 4</b>
N° de Siret :	<b>50010949100042</b>
RCP-compagnie-n° de police :	<b>AXA France IARD - 10583929904</b>

## 1.3 Identification complète de l'immeuble concerné :

Dénomination :	<b>Université Paris Saclay</b>
Adresse complète :	<b>Rue André Ampere 91400 ORSAY</b>
Référence Cadastre :	<b>AE - 130</b>

## 1.4 Identification du bâtiment ou du local concerné :

Date du PC et/ou date de construction :	Permis de Construire : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/01/1997</b>	Construction : <b>Non communiquée - Antérieur au 01/07/1997</b>
Fonction principale du bâtiment :	<b>Bâtiment 208 (hors hall Laguarrigue)</b>	
Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le bâtiment concerné :		

## 1.5 Liste des documents remis :

<b>Programme de travaux</b>	<b>Statut : remis</b>
-----------------------------	-----------------------

Titre
Programme de travaux

# 2 Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

**Curage complet**

# 3 Elément de la mission de repérage

<b>3.1</b>	<b>Périmètre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :</b>
------------	--

Liste des locaux (visités / non visités) :

Local	Etage	Visite	Justification	Photo
Toiture terrasse	Toiture	OUI		
Machinerie ascenseur	Toiture	OUI		
Local ECS	Toiture	OUI		
Hall d'entrée	RDC	OUI		
Sanitaires	RDC	OUI		
1	RDC	OUI		
2	RDC	OUI		
3	RDC	OUI		
5	RDC	OUI		
4	RDC	OUI		
6	RDC	OUI		
8	RDC	OUI		
25	RDC	OUI		
26	RDC	OUI		
27	RDC	OUI		
28	RDC	OUI		
29	RDC	OUI		
30	RDC	OUI		
Gaine technique	RDC	OUI		
Couloir n°1	RDC	OUI		
7	RDC	OUI		
9	RDC	OUI		
10a	RDC	OUI		
10b	RDC	OUI		
11	RDC	OUI		
12a	RDC	OUI		
12b	RDC	OUI		
13a	RDC	OUI		
13b	RDC	OUI		
21	RDC	OUI		
23	RDC	OUI		
14	RDC	OUI		
16	RDC	OUI		
18	RDC	OUI		
20	RDC	OUI		
22	RDC	OUI		
24a	RDC	OUI		
24b	RDC	OUI		
24c	RDC	OUI		
24d	RDC	OUI		
24e	RDC	OUI		
Atelier 1	RDC	OUI		
Sanitaires hommes	RDC	OUI		
Sanitaires femmes	RDC	OUI		
Galerie	RDC	OUI		
17	RDC	OUI		
19	RDC	OUI		
Couloir n°2	1er	OUI		

Plomb

117a	1er	OUI		
117b	1er	OUI		
108a	1er	OUI		
108b	1er	OUI		
112	1er	OUI		
114	1er	OUI		
116	1er	OUI		
118	1er	OUI		
119	1er	OUI		
121	1er	OUI		
120	1er	OUI		
122	1er	OUI		
124	1er	OUI		
132	1er	OUI		
133	1er	OUI		
134	1er	OUI		
Couloir n°3	1er	OUI		
115	1er	OUI		
113	1er	OUI		
111	1er	OUI		
109	1er	OUI		
106a	1er	OUI		
104	1er	OUI		
102	1er	OUI		
100	1er	OUI		
107	1er	OUI		
105	1er	OUI		
101	1er	OUI		
Palier	1er	OUI		
Sanitaires	1er	OUI		
126	1er	OUI		
127	1er	OUI		
128	1er	OUI		
129	1er	OUI		
130	1er	OUI		
131	1er	OUI		
123/125	1er	OUI		
Couloir n°4	2ème	OUI		
Couloir n°5	2ème	OUI		
201	2ème	OUI		
203	2ème	OUI		
205	2ème	OUI		
200	2ème	OUI		
202	2ème	OUI		
204	2ème	OUI		
206	2ème	OUI		
208	2ème	OUI		
213	2ème	OUI		
211	2ème	OUI		
209	2ème	OUI		
207	2ème	OUI		
Sanitaires	2ème	OUI		

Plomb

214	2ème	OUI		
215	2ème	OUI		
216	2ème	OUI		
217	2ème	OUI		
218	2ème	OUI		
219	2ème	OUI		
Extérieur		OUI		
Vide sanitaires	1er SS	OUI		

3.2 L'appareil portable à fluorescence X	
Marque :	Fondis
Modèle :	Fenx
Numéro de série :	2-0487
Date de changement de source :	21/08/2019
Nature du radionucléide :	CD-109
Activité de la source :	850MBq
Fabricant de l'étalon :	FONDIS
Concentration de l'étalon :	1,04
Incertitude de l'étalon :	0,06
N° NIST de l'étalon :	SRM2573

3.3 Vérification de la justesse de l'appareil (mesure sur étalons)				
N° de mesure	Teneur (mg/cm²)	Marge	Date	Observation
1	1,04	0,03	19/09/2023	Etalonnage de début de diagnostic
856	1,04	0,03	19/09/2023	Etalonnage de fin de diagnostic

3.4 Identification du laboratoire en cas d'analyse physico-chimique	
Nom :	
Adresse :	
Numéro d'accréditation :	

4 Résultats du repérage et commentaires
<p>Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du repérage divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C ...) selon la convention décrite ci-dessous.</p> <p>La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>la zone de l'accès au local est nommée «A» et est reportée sur le croquis. Les autres zones sont nommées «B», «C», «D», ... dans le sens des aiguilles d'une montre.</li> <li>la zone «plafond» est indiquée en clair.</li> </ul> <p>Une unité de repérage définit soit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>un ou plusieurs éléments de construction, finition ou décoration, ayant a priori un même substrat, un même revêtement et un même historique en matière de construction et de revêtement ;</li> <li>un matériau ayant a priori un même historique en matière de construction (exemple : solin en plomb)</li> </ul> <p>NOTE : Une unité de repérage peut être constituée d'un ensemble d'éléments situés dans des locaux et niveaux différents.</p>

Extérieur							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
846	Façade	Descentes eaux pluviales	Métal	Peinture	C	18,6	
845	Façade	Garde corps	Métal	Peinture	C	5,8	
847	Façade	Poteaux	Métal	Peinture	C	14,9	
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Toiture terrasse (Toiture)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
2	Toiture	Conduit de fluide	Métal		C	58,4	
3	Toiture	Events	Métal		C	62,4	
4	Toiture	Events	Métal		C	67,4	
Nombre total d'unités de repérage		3					
Commentaire sur le local		Néant					

Machinerie ascenseur (Toiture)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
5	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
6					MD	0,02	
7	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
8					MD	0,02	
9	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
10					MD	0,02	
11	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
12					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

Local ECS (Toiture)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
13	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
14					MD	0,08	
15	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
16					MD	0,06	
17	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
18					MD	0,08	

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
19	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	
20					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		4					
Commentaire sur le local		Néant					

Vide sanitaires (1er SS)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
848	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
849					MD	0,02	
850	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
851					MD	0,07	
852	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
853					MD	0,07	
854	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
855					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

Hall d'entrée (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
25	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
26					MD	0,05	
27	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
28					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
21	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
22					MD	0,03	
23	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
24					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
29	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
30					MD	0,02	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
31	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
32					MD	0,03	
33	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
34					MD	0,07	
35	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
36					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

### 1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
37	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
38					MD	0,02	
39	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
40					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
41	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
42					MD	0,02	
43	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
44					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 2 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
45	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
46					MD	0,02	
47	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
48					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
49	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
50					MD	0,07	
51	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	
52					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 3 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
53	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
54					MD	0,06	
55	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
56					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
57	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
58					MD	0,02	
59	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	
60					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

5 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
61	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
62					MD	0,02	
63	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
64					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
65	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
66					MD	0,02	
67	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
68					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

4 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
69	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
70					MD	0,02	
71	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
72					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
73	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
74					MD	0,04	
75	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
76					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Plomb

6 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
77	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
78					MD	0,08	
79	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
80					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
81	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
82					MD	0,02	
83	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
84					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

8 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
85	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
86					MD	0,07	
87	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
88					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
89	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
90					MD	0,05	
91	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
92					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

25 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
93	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
94					MD	0,02	
95	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
96					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
97	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
98					MD	0,07	
99	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
100					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage			5				

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

26 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
101	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
102					MD	0,05	
103	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
104					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
105	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
106					MD	0,02	
107	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
108					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

27 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
109	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
110					MD	0,05	
111	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
112					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
113	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
114					MD	0,02	
115	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
116					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

28 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
117	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
118					MD	0,06	
119	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
120					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
121	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
122					MD	0,06	
123	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
124					MD	0,05	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 29 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
125	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
126					MD	0,06	
127	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
128					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
129	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
130					MD	0,02	
131	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
132					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 30 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
133	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
134					MD	0,04	
135	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
136					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
137	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
138					MD	0,02	
139	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
140					MD	0,03	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### Gaine technique (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
141	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
142					MD	0,05	
143	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
144					MD	0,02	
145	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
146					MD	0,03	
147	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
148					MD	0,03	

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

#### Couloir n°1 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
149	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
150					MD	0,03	
151	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
152					MD	0,06	
153	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
154					MD	0,02	
155	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
156					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

#### 7 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
157	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
158					MD	0,03	
159	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
160					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
161	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
162					MD	0,05	
163	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
164					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

#### 9 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
165	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
166					MD	0,04	
167	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
168					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
169	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
170					MD	0,02	
171	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
172					MD	0,07	

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

10a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
173	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
174					MD	0,04	
175	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
176					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
177	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
178					MD	0,02	
179	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
180					MD	0,03	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

10b (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
181	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
182					MD	0,02	
183	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
184					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
185	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
186					MD	0,02	
187	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	
188					MD	0,06	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

11 (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
189	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
190					MD	0,02	
191	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	
192					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
193	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
194					MD	0,02	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
195	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
196					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

12a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
197	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
198					MD	0,03	
199	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
200					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
201	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
202					MD	0,02	
203	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
204					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

12b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
205	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
206					MD	0,08	
207	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
208					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
209	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	
210					MD	0,02	
211	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
212					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

13a (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
213	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
214					MD	0,03	
215	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	
216					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
217	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
218					MD	0,03	
219	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
220					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

13b (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
221	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
222					MD	0,06	
223	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
224					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
225	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
226					MD	0,04	
227	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
228					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

21 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
229	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
230					MD	0,05	
231	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
232					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
233	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
234					MD	0,02	
235	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
236					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Plomb

23 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
237	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
238					MD	0,07	
239	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
240					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
241	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
242					MD	0,02	
243	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
244					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

14 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
245	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
246					MD	0,02	
247	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
248					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
249	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
250					MD	0,02	
251	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
252					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

16 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
253	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
254					MD	0,08	
255	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
256					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
257	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,01	
258					MD	0,05	
259	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
260					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage		5					

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

18 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
261	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
262					MD	0,03	
263	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
264					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
265	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
266					MD	0,05	
267	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
268					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

20 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
269	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
270					MD	0,05	
271	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
272					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
273	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
274					MD	0,02	
275	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
276					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

22 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
277	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
278					MD	0,02	
279	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
280					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
281	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
282					MD	0,04	
283	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
284					MD	0,02	

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

24a (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
285	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
286					MD	0,02	
287	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
288					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
289	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	
290					MD	0,02	
291	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
292					MD	0,05	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

24b (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
293	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
294					MD	0,02	
295	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
296					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
297	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
298					MD	0,07	
299	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
300					MD	0,03	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

24c (RDC)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
301	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
302					MD	0,02	
303	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
304					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
305	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
306					MD	0,02	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
307	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
308					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

24d (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
309	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
310					MD	0,06	
311	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
312					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
313	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
314					MD	0,02	
315	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
316					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

24e (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
317	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
318					MD	0,03	
319	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
320					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
321	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
322					MD	0,05	
323	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	
324					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Atelier 1 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
325	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
326					MD	0,05	
327	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
328					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
329	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
330					MD	0,07	
331	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
332					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

Sanitaires hommes (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
333	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
334					MD	0,02	
335	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
336					MD	0,02	
337	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
338					MD	0,02	
339	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
340					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		4					
Commentaire sur le local		Néant					

Sanitaires femmes (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
341	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
342					MD	0,03	
343	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
344					MD	0,03	
345	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
346					MD	0,03	
347	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
348					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		4					
Commentaire sur le local		Néant					

Galerie (RDC)							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
349	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
350					MD	0,02	
351	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
352					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
353	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
354					MD	0,02	
355	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
356					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

17 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
357	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
358					MD	0,02	
359	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	
360					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
361	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
362					MD	0,07	
363	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
364					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

19 (RDC)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
365	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
366					MD	0,03	
367	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
368					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
369	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
370					MD	0,05	
371	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
372					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Couloir n°2 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
373	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
374					MD	0,07	
375	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
376					MD	0,04	
377	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
378					MD	0,04	
379	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
380					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		4					
Commentaire sur le local		Néant					

117a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
381	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
382					MD	0,02	
383	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
384					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
385	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
386					MD	0,03	
387	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
388					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

117b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
389	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
390					MD	0,02	
391	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
392					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
393	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
394					MD	0,02	
395	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
396					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					



108a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
397	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
398					MD	0,03	
399	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
400					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
401	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
402					MD	0,04	
403	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
404					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

108b (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
405	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
406					MD	0,02	
407	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
408					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
409	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
410					MD	0,04	
411	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
412					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

112 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
413	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
414					MD	0,02	
415	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
416					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
417	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
418					MD	0,03	
419	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	
420					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

114 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
421	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
422					MD	0,02	
423	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
424					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
425	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
426					MD	0,06	
427	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
428					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

116 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
429	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
430					MD	0,02	
431	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
432					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
433	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
434					MD	0,02	
435	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
436					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

118 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
437	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
438					MD	0,05	
439	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
440					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
441	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
442					MD	0,04	
443	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
444					MD	0,02	

Plomb

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 119 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
445	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
446					MD	0,07	
447	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
448					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
449	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
450					MD	0,02	
451	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
452					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 121 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
453	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
454					MD	0,03	
455	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
456					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
457	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
458					MD	0,02	
459	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
460					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 120 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
461	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
462					MD	0,02	
463	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
464					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
465	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
466					MD	0,04	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
467	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
468					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

122 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
469	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
470					MD	0,02	
471	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
472					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
473	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
474					MD	0,02	
475	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
476					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

124 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
477	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
478					MD	0,06	
479	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
480					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
481	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
482					MD	0,07	
483	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
484					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

132 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
485	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
486					MD	0,02	
487	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
488					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
489	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
490					MD	0,02	
491	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
492					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

133 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
493	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
494					MD	0,07	
495	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
496					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
497	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
498					MD	0,02	
499	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
500					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

134 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
501	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
502					MD	0,02	
503	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
504					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
505	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
506					MD	0,02	
507	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
508					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Plomb

Couloir n°3 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
509	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
510					MD	0,05	
511	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
512					MD	0,04	
513	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
514					MD	0,02	
515	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
516					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

115 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
517	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
518					MD	0,07	
519	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
520					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
521	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
522					MD	0,07	
523	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,08	
524					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

113 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
525	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
526					MD	0,04	
527	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
528					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
529	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
530					MD	0,04	
531	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
532					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

111 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
533	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
534					MD	0,04	
535	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
536					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
537	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
538					MD	0,02	
539	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
540					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

109 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
541	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
542					MD	0,02	
543	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
544					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
545	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
546					MD	0,02	
547	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
548					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

106a (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
549	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
550					MD	0,06	
551	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
552					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
553	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
554					MD	0,06	
555	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
556					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

104 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
557	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
558					MD	0,02	
559	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
560					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
561	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
562					MD	0,05	
563	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
564					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

102 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
565	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
566					MD	0,02	
567	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,08	
568					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
569	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
570					MD	0,02	
571	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
572					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

100 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
573	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
574					MD	0,05	
575	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
576					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
577	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
578					MD	0,06	
579	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
580					MD	0,02	

Plomb



Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

107 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
581	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
582					MD	0,03	
583	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
584					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
585	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
586					MD	0,02	
587	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
588					MD	0,02	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

105 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
589	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
590					MD	0,03	
591	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
592					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
593	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
594					MD	0,08	
595	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
596					MD	0,07	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

101 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
597	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
598					MD	0,02	
599	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
600					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
601	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
602					MD	0,07	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
603	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
604					MD	0,05	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### Palier (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
605	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
606					MD	0,07	
607	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
608					MD	0,06	
609	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
610					MD	0,04	
611	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
612					MD	0,07	

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

### Sanitaires (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
613	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
614					MD	0,05	
615	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
616					MD	0,02	
617	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
618					MD	0,07	
619	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
620					MD	0,06	

Nombre total d'unités de repérage	4
Commentaire sur le local	Néant

### 126 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
621	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
622					MD	0,07	
623	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
624					MD	0,08	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
625	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
626					MD	0,05	
627	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
628					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

### 127 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
629	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
630					MD	0,02	
631	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
632					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
633	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
634					MD	0,03	
635	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
636					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 128 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
637	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
638					MD	0,07	
639	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
640					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
641	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
642					MD	0,07	
643	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
644					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 129 (1er)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
645	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
646					MD	0,02	
647	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
648					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
649	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
650					MD	0,04	
651	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
652					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

130 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
653	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
654					MD	0,07	
655	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
656					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
657	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
658					MD	0,02	
659	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
660					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

131 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
661	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
662					MD	0,02	
663	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
664					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
665	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,04	
666					MD	0,07	
667	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
668					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

Plomb

123/125 (1er)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
669	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
670					MD	0,02	
671	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
672					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
673	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
674					MD	0,06	
675	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
676					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

Couloir n°4 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
677	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
678					MD	0,02	
679	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
680					MD	0,03	
681	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
682					MD	0,07	
683	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
684					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

Couloir n°5 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
685	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,06	
686					MD	0,06	
687	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
688					MD	0,02	
689	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
690					MD	0,03	
691	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
692					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		4					
Commentaire sur le local		Néant					

201 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
693	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
694					MD	0,05	
695	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
696					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
697	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
698					MD	0,07	
699	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
700					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

203 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
701	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
702					MD	0,06	
703	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,06	
704					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
705	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
706					MD	0,03	
707	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
708					MD	0,04	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

205 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
709	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
710					MD	0,04	
711	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,04	
712					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
713	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,06	
714					MD	0,06	
715	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
716					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage			5				

Plomb

Commentaire sur le local	Néant
--------------------------	-------

200 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
717	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
718					MD	0,02	
719	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
720					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
721	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
722					MD	0,02	
723	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,07	
724					MD	0,05	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

202 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
725	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
726					MD	0,05	
727	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
728					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
729	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
730					MD	0,08	
731	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
732					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

204 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
733	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,03	
734					MD	0,02	
735	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
736					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
737	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
738					MD	0,02	
739	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
740					MD	0,04	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 206 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
741	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
742					MD	0,07	
743	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
744					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
745	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
746					MD	0,08	
747	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	
748					MD	0,04	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 208 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
749	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
750					MD	0,02	
751	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
752					MD	0,03	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
753	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,05	
754					MD	0,02	
755	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,03	
756					MD	0,07	

Nombre total d'unités de repérage	5
Commentaire sur le local	Néant

### 213 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
757	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
758					MD	0,02	
759	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
760					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
761	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
762					MD	0,04	

Plomb



N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
763	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
764					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

211 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
765	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,05	
766					MD	0,07	
767	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
768					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
769	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
770					MD	0,02	
771	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
772					MD	0,07	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

209 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
773	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
774					MD	0,02	
775	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
776					MD	0,07	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
777	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
778					MD	0,07	
779	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	
780					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

207 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
781	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
782					MD	0,02	
783	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,05	
784					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
785	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
786					MD	0,02	
787	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
788					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

Sanitaires (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
789	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
790					MD	0,04	
791	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,01	
792					MD	0,02	
793	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,03	
794					MD	0,03	
795	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
796					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			4				
Commentaire sur le local			Néant				

214 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm <sup>2</sup> )	Observations
797	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
798					MD	0,02	
799	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
800					MD	0,04	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
801	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,08	
802					MD	0,02	
803	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
804					MD	0,06	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

215 (2ème)							
------------	--	--	--	--	--	--	--

Plomb

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
805	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,08	
806					MD	0,04	
807	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,03	
808					MD	0,05	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
809	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
810					MD	0,07	
811	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,02	
812					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 216 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
813	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
814					MD	0,07	
815	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,07	
816					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
817	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
818					MD	0,02	
819	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,05	
820					MD	0,08	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				

### 217 (2ème)

N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
821	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,04	
822					MD	0,03	
823	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
824					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
825	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
826					MD	0,02	
827	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
828					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage			5				
Commentaire sur le local			Néant				


Plomb

218 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
829	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,02	
830					MD	0,02	
831	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
832					MD	0,02	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
833	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,02	
834					MD	0,03	
835	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,06	
836					MD	0,02	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

219 (2ème)							
N°	Zone	Unité de repérage	Substrat	Revêtement apparent	Localisation	Résultats (mg/cm²)	Observations
837	A	Porte Dormant extérieur et intérieur	Métal	Peinture	C	0,07	
838					MD	0,02	
839	A	Porte Ouvrant extérieur et intérieur	Bois	Peinture	C	0,02	
840					MD	0,06	
	C	Fenêtre Dormant + ouvrant	Métal				Non peint
841	Murs	Ensemble des murs	Plâtre	Peinture	C	0,07	
842					MD	0,02	
843	Plafond	Plafond	Plâtre	Peinture	C	0,04	
844					MD	0,03	
Nombre total d'unités de repérage		5					
Commentaire sur le local		Néant					

LEGENDE			
Localisation de la mesure		<b>HG</b> : en Haut à Gauche <b>MG</b> : au Milieu à Gauche <b>BG</b> : en Bas à Gauche	<b>HC</b> : en Haut au Centre <b>C</b> : au Centre <b>BC</b> : en Bas au Centre
			<b>HD</b> : en Haut à Droite <b>MD</b> : au Milieu à Droite <b>BD</b> : en Bas à Droite

## ANNEXE : Plans et/ou Croquis

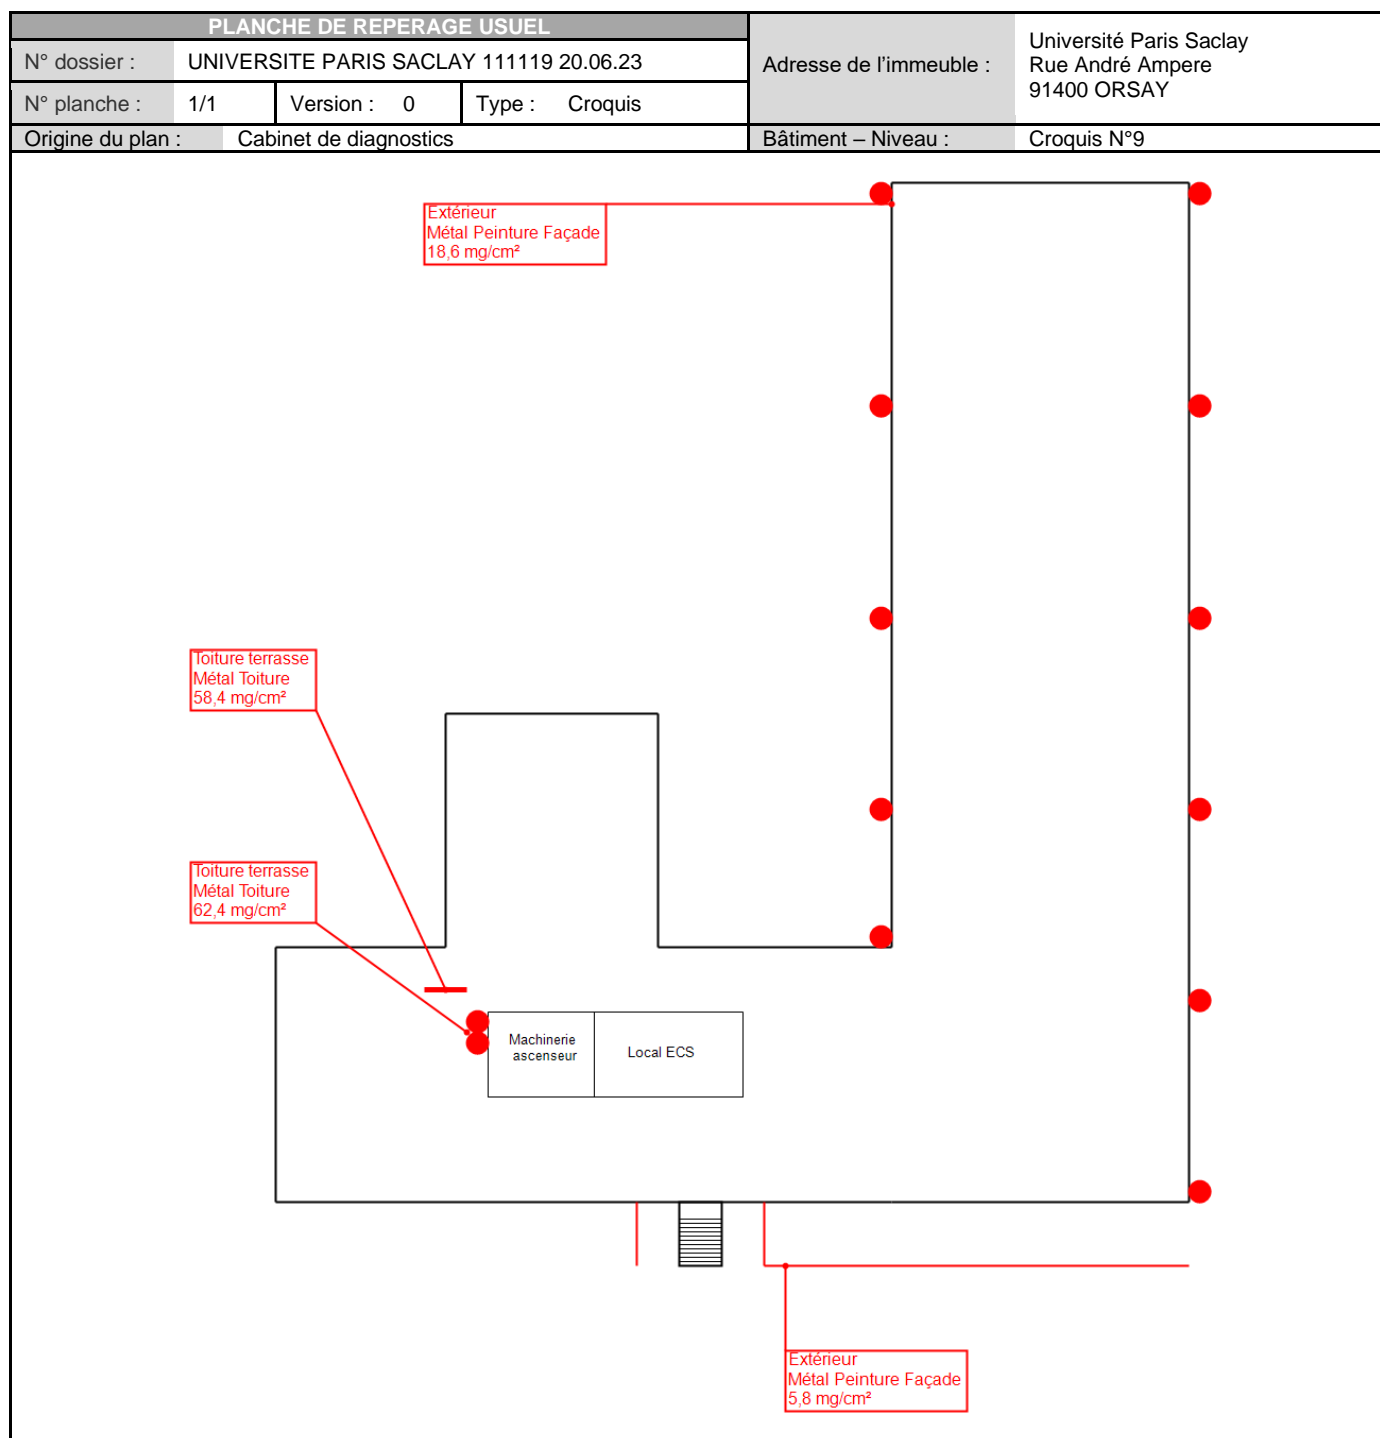



## Certificat de compétences Diagnosticueur Immobilier

N° CPDI 5976 Version 001

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

**Monsieur LECHEVALLIER FREDERIC**

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

<b>Amiante avec mention</b>	<b>Amiante Avec Mention</b> Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028
<b>Amiante sans mention</b>	<b>Amiante Sans Mention</b> Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028
<b>Plomb</b>	<b>Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb</b> Date d'effet : 14/04/2021 - Date d'expiration : 13/04/2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.  
Edité à Saint-Grégoire, le 04/05/2021.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification. Ou Arrêté du 2 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification.

**I.Cert**  
Institut de Certification

Certification de personnes  
Diagnosticueur  
Portée disponible sur [www.icert.fr](http://www.icert.fr)  
Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 44052  
PORTÉE  
CERTIFICATION  
DE PERSONNES  
[WWW.COFRAC.FR](http://WWW.COFRAC.FR)

CPE DI FR 11 rev17

## ANNEXE : ATTESTATION DU FABRICANT



Distribution

Assistance technique

Maintenance d'équipements  
scientifiques

### Usage maximal des sources Cd-109

#### dans les analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic de type FEnX

A qui de droit,

Considérant les performances des analyseurs de fluorescence X portables Fondis Electronic pourvus d'une source isotopique Cadmium 109 conçus pour l'analyse du plomb dans la peinture nous actons les points suivants :

Basée sur la période radioactive du Cd-109 établie par la physique à 462,6 jours, l'utilisation maximale d'une source Cd-109 est **55 MBq**. Cette valeur correspond à l'activité résiduelle minimale nécessaire pour obtenir des ratios signal/bruit statistiquement et une durée d'analyse acceptables.

- Pour un analyseur avec une source Cd-109 d'une activité initiale de **850 MBq** cette valeur limite est atteinte après **60 mois**.

Ces durées limites sont indépendantes de l'utilisation réelle de l'analyseur. L'horloge de décroissance de la source démarre dès l'assemblage de celle-ci. Avec la décroissance de la source le temps d'analyse effectif nécessaire pour acquérir des données analytiques pertinentes augmente au moins proportionnellement. Vers la fin de vie de la source le rapport signal sur bruit décroît même plus vite car le bruit électronique devient prédominant. Avec une activité inférieure à 55 MBq les temps d'analyse nécessaires augmentent dans des proportions telles qu'ils rendent l'instrument impropre à son utilisation. Aux très basses activités d'autres sources d'erreur diminuent la précision et la justesse des résultats.

Cette durée d'utilisation maximale de 60 mois (source 850 MBq) avant un nécessaire remplacement de la source sont simplement basées sur des lois et des constantes physiques. Au-delà de ces durées les appareils deviennent pratiquement inutilisables en seulement quelques semaines. Les intervalles maximaux de remplacement de source devraient par conséquent être programmés de façon à ne pas excéder ces durées afin que le cycle d'utilisation soit optimal avec de bonnes performances de l'analyseur.

Nom de la société : **FMDC DIAGNOSTICS**

Modèle de l'analyseur : **FEnX 23mCl**

N° série de l'analyseur : **487**

N° de série de la source : **RTV-0527-23**

Date d'origine de la source : **21/08/2019**

Date de fin de validité de la source : **20/08/2024**

Fondis Electronic  
26, avenue Duguidy-Trouin  
Entrée D - CS 60507  
78961 Versailles-le-Bretonneux Cedex

Tél : +33 (0)1 34 52 10 30  
Fax : +33 (0)1 30 57 33 25

E-mail : [info@fondiselectronic.com](mailto:info@fondiselectronic.com)  
Site : <http://www.physibek.fr>

SAS au capital de 2 500 000 € - Siret 428 583 637 00031 - APE 4652Z - N° TVA : FR 15 428 583 637 - Lieu de juridiction : Versailles

