

LISTE DES FOLIOS		
FOL	DESIGNATION	IND
00	PAGE DE GARDE	E
01	DISTRIBUTION ALIMENTATION NORMALE	E
02	DISTRIBUTION ALIMENTATION NORMALE	E
03	DISTRIBUTION ALIMENTATION ONDULEE	E
05	DISTRIBUTION ALIMENTATION 24V DC	B
07	SIGNALISATION	E
08	SIGNALISATION	O
09	SIGNALISATION	O
11	ARRIVEE F.O.	E
12	RACCORDEMENTS EQUIPEMENTS RESEAU	E
14	CONFIGURATION AUTOMATE	B
15	CARTE ETOR VOIE E001.0 A E002.7	E
16	CARTE ETOR VOIE E003.0 A E004.7	B
17	CARTE ETOR VOIE E005.0 A E006.7	E
18	CARTE ETOR VOIE E007.0 A E008.7	B
21	CARTE STOR VOIE A001.0 A A002.7	E
22	CARTE STOR VOIE A003.0 A A004.7	A
25	RACCORDEMENTS BORNIER XP	D
26	RACCORDEMENTS BORNIER XP	E
27	RACCORDEMENTS BORNIER XBAR-XGTC	A

Maître d'ouvrage :



RN 57 - Voie des Mercureaux Contournement Sud Ouest de Besançon

Equipements dynamiques
Instrumentation de la voie

Maître d'ouvrage délégué:

Direction Régionale de l'Équipement Franche Comté
6 rue Roussillon BP 1169 25000 Besançon
Tel 03.81.65.62.62

Maître d'oeuvre :



DIR Est – SIR de Vesoul
Cellule SETN3
3 rue Victor Sellier BP 11365
25006 Besançon cedex
Tel : 03.81.82.64.50

Assistants Maître d'oeuvre :



DIR Est – SeSyr
10-16 Promenade des Canaux BP82120
54021 Nancy cedex
Tel : 03.83.50.96.66



CETU
25 Avenue F. Mitterrand case n° 1
69674 BRON cedex
Tel : 04.72.14.34.00

Titre du document :

ARMOIRE ENERGIE BEURE

Mandataire :




482 rue des Mercières
69140 Rillieux la Pape
Tél. : 04.37.85.04.04
Fax : 04.37.85.04.20



Co-traitant :




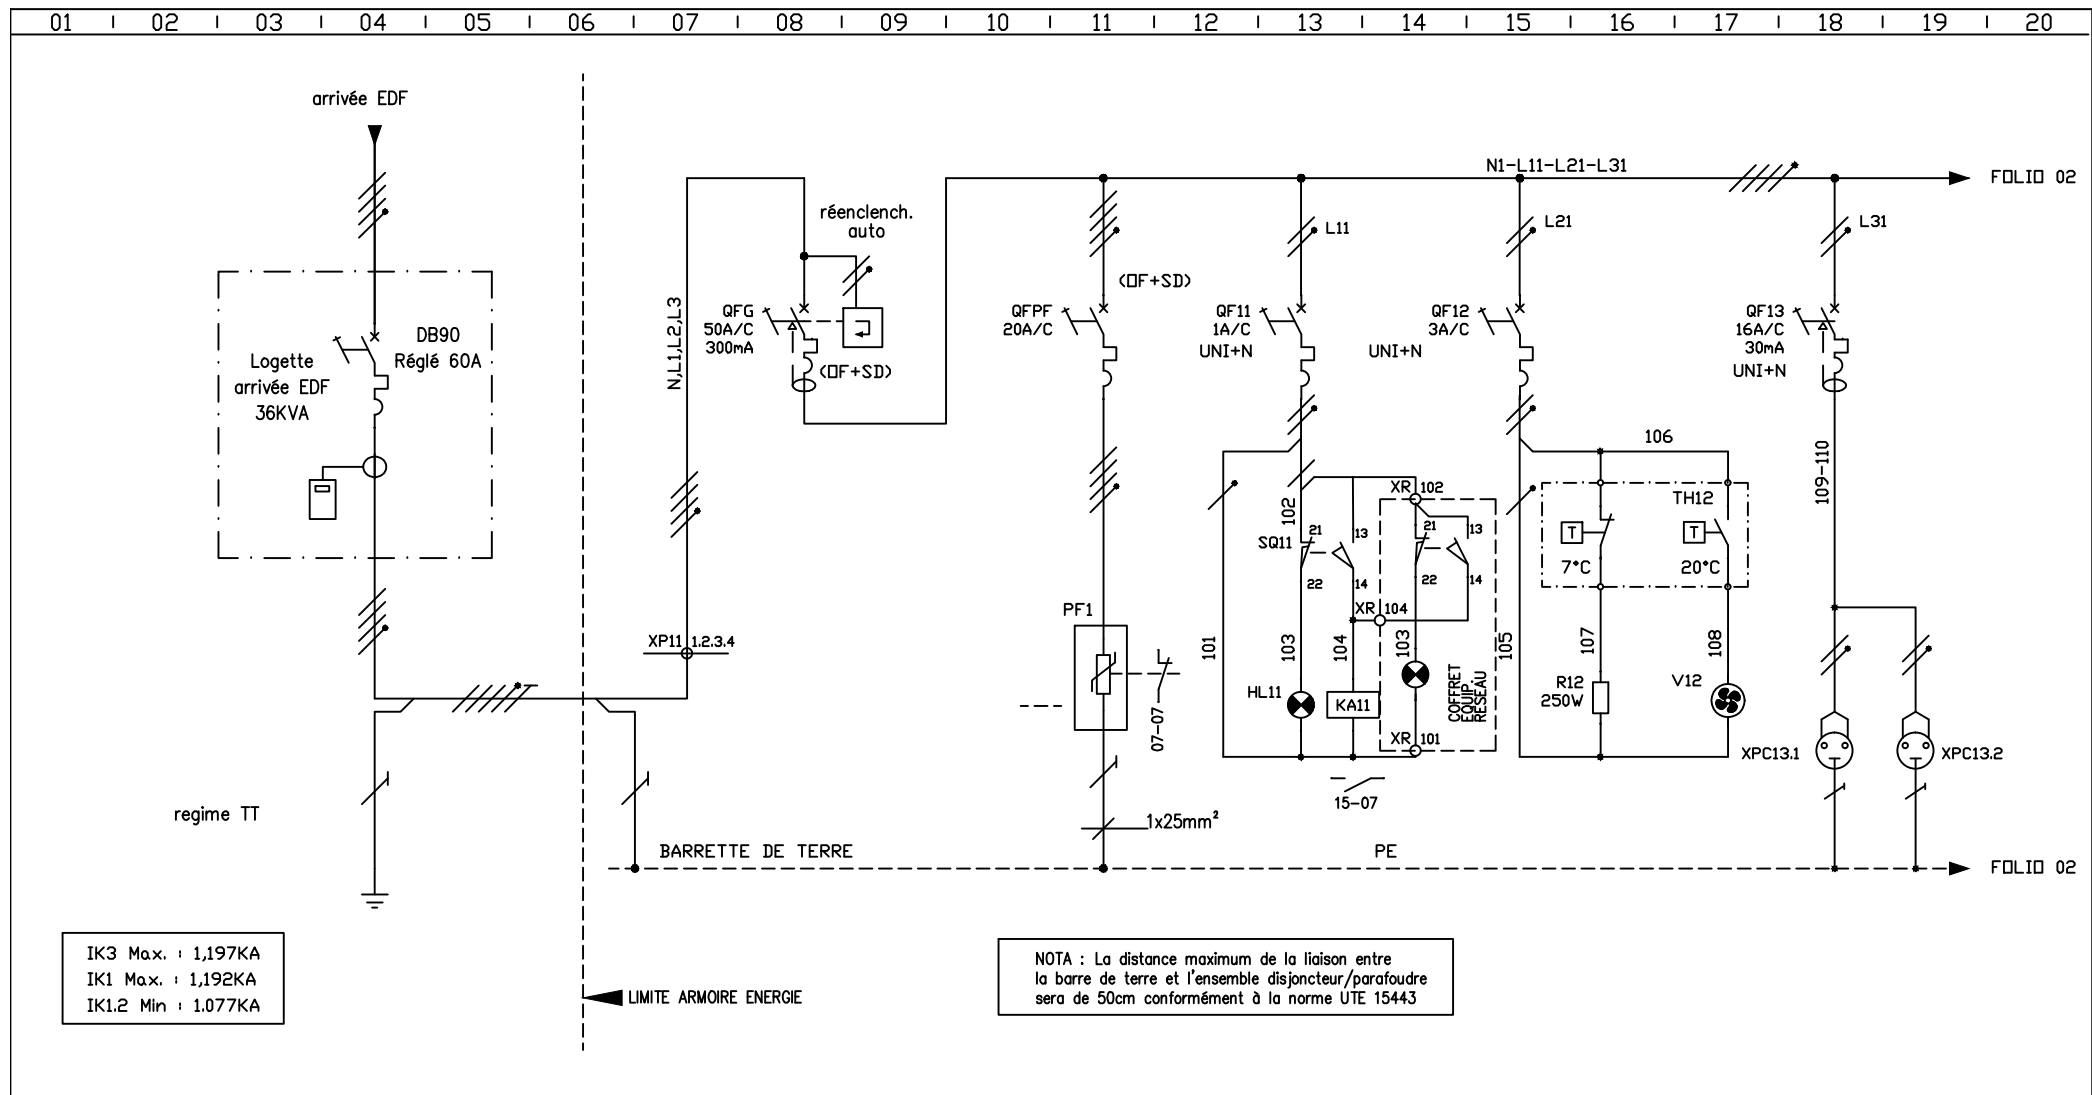

15 rue des Longues Raies
25220 Thise
Tél. : 03.81.88.18.55
Fax : 03.81.80.49.50


H					
G					
F					
E	28/03/2011	S.DM	B.FE	R.MA	MAJ tel que construit DOE
D	10/09/2010	S.DM	B.FE	R.MA	MAJ suppression départ RADT
C	15/07/2010	P.LO	B.FE	R.MA	MAJ raccordements switch reseau et liaison contrôleur de flots feux R22 – EDA-EDB
B	17/06/2010	P.LO	B.FE	R.MA	MAJ cartes E/S automate et liaisons GTC
A	06/05/2010	P.LO	B.FE	R.MA	Mise a jour
O	09/02/2010	P.LO	B.FE	R.MA	Edition originale
Indice	Date	Dessiné :	Vérifié :	Approuvé :	Modifications
N° Marché : 09.41.038.00.223.25.54					N° Affaire: 03.018.01 N° document : GT 080 E
					Emetteur Numéro indice



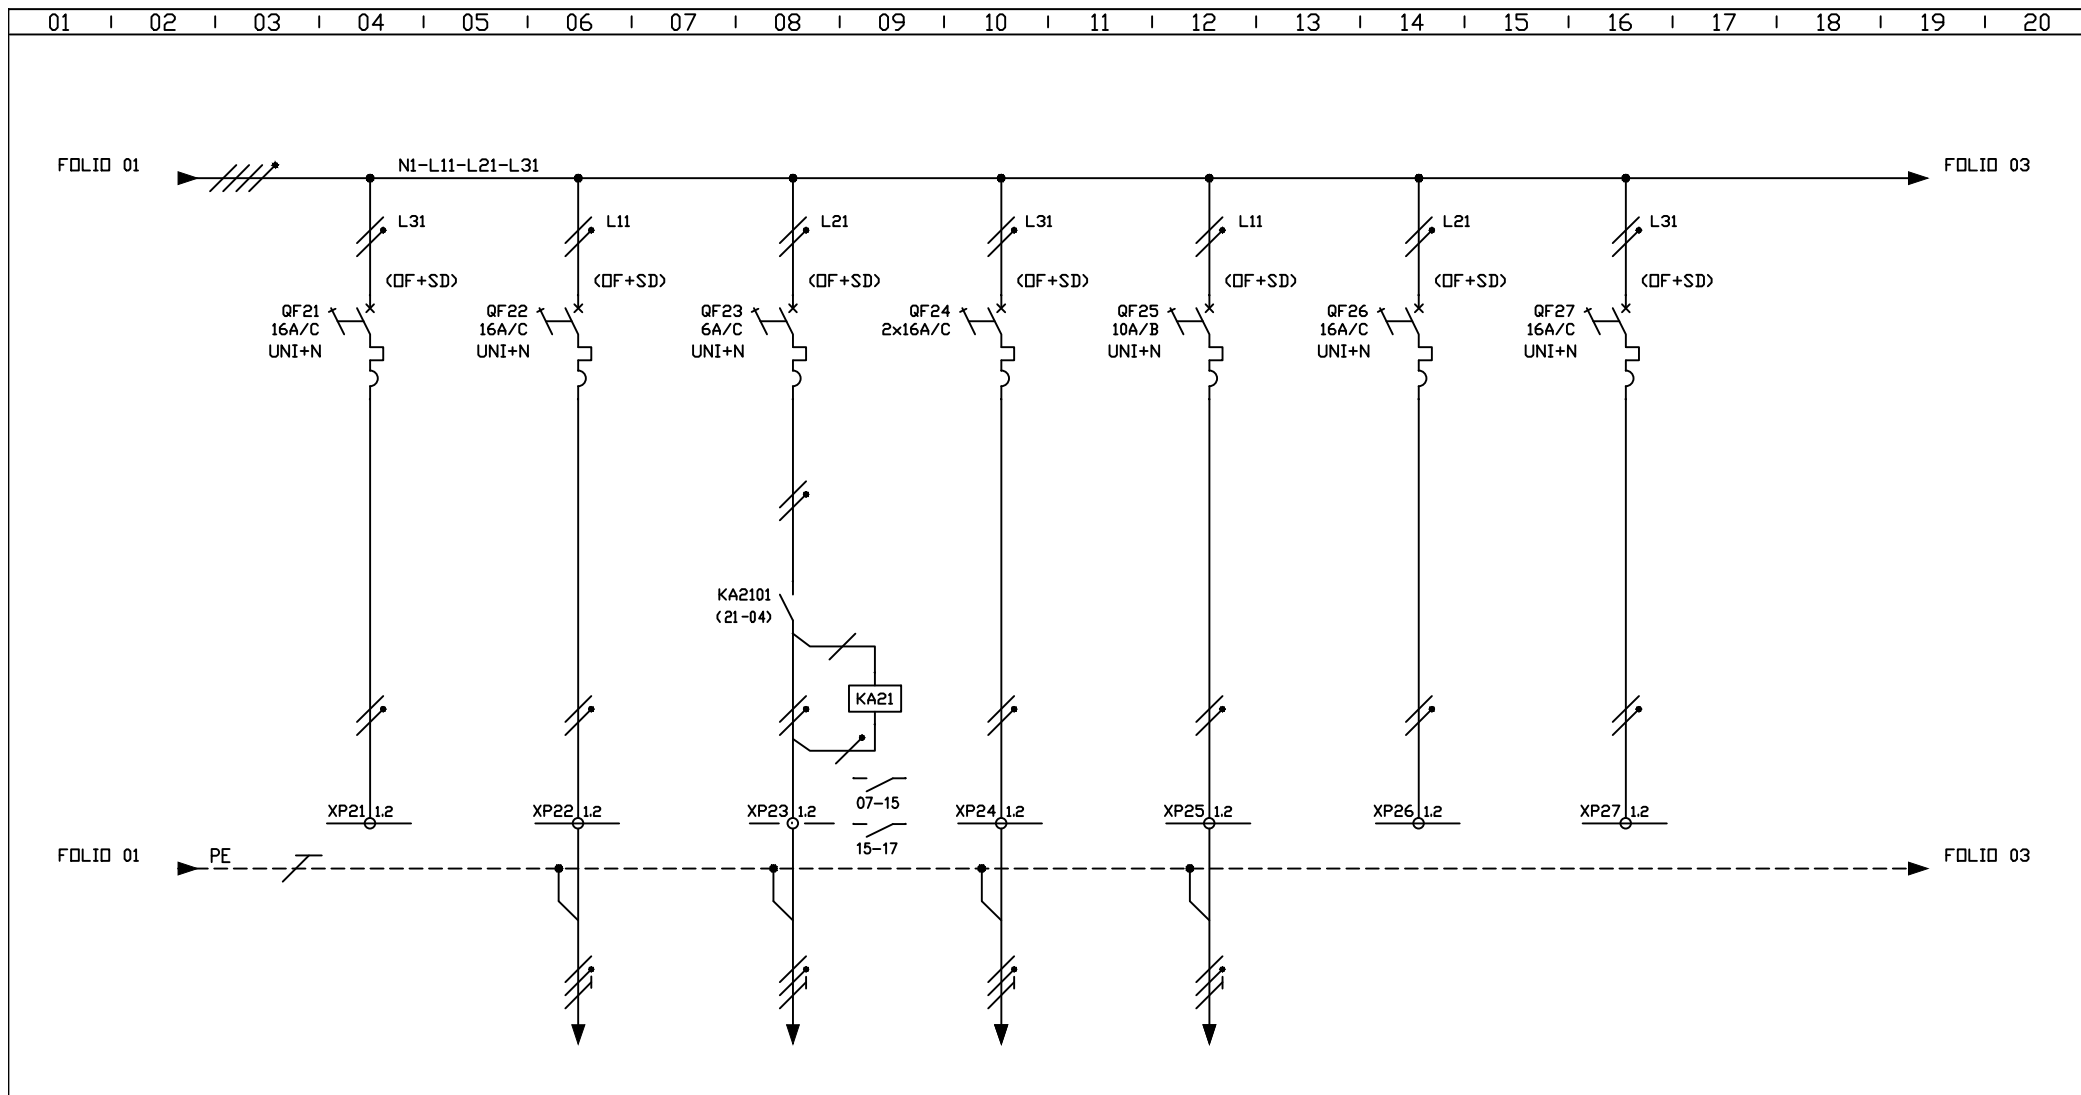

Designation Circuit		ALIMENTATION DEPUIS LOGETTE EDF TARIF BLEU		COUPURE GENERALE ARMOIRE		PROTECTION FOUDRE		ECLAIRAGE COFFRET		CHAUFFAGE VENTILATION COFFRET		PC MAINTENANCE COFFRET			
Puissance	VA	36000		—		—		11		320		—			
Intensite	A	60		—		—		0.05		1.39		—			
Type Cable	—	U1000 R2V		FILERIE		FILERIE		FILERIE		FILERIE		FILERIE			
Section Cable	mm²	5G10		6mm2		4mm2		0.75mm2		0.75mm2		1.5mm2			
Repere Cable	—	52001		—		—		—		—		—			
<div></div>		<div>ARMOIRE ENERGIE BEURE</div> <div>DISTRIBUTION ALIMENTATION NORMALE</div>					<div>RN57</div> <div>VOIE DES MERCUREAUX</div>					Numero de plan:		Indice:	Folio:
												GT 080		E	01

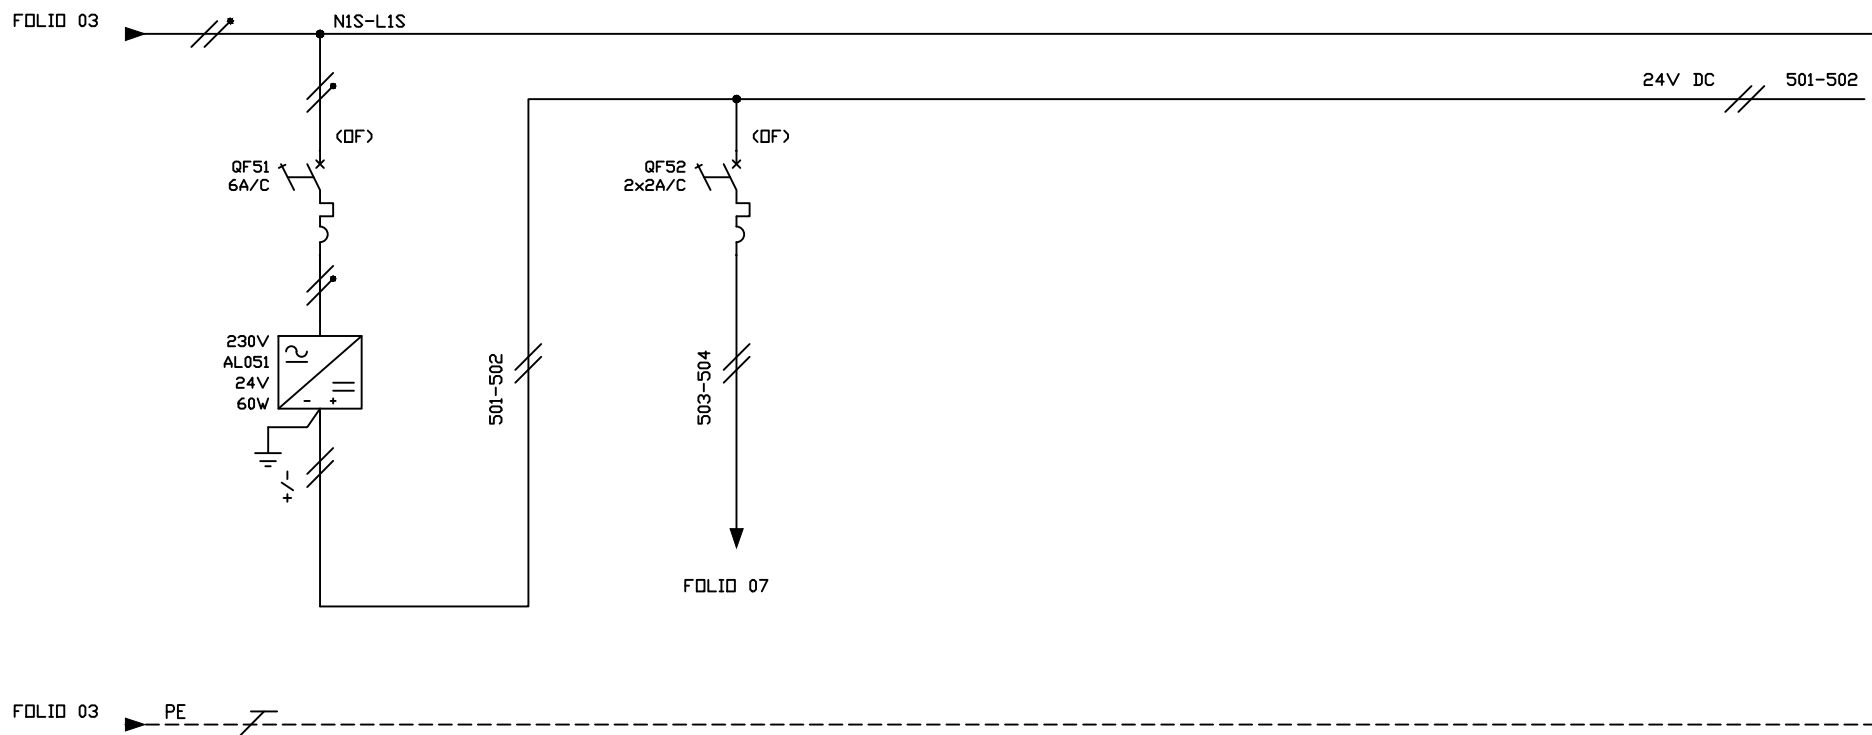


		RESERVE EQUIPEE 3 .	BARRIERE ED3.1 EN BAU PROFIL PT3	FEUX R24 ED4.1-ED4.2 EN BA ET TPCU PROFIL PT3	PANNEAU PMVA ED5 PROFIL PT4	ARMOIRE DE CDE FEUX R22 EDA-EDB GIRATOIRE RN83	RESERVE EQUIPEE 1 .	RESERVE EQUIPEE 2 .			
Designation Circuit											
Puissance	VA	—	510	30	3000	800	—	—			
Intensite	A	—	2.2	0.15	13	3.5	—	—			
Type Cable	—	FILERIE	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	FILERIE	FILERIE			
Section Cable	mm²	0.75mm2	3G2.5	3G2.5	3G6	3G4	0.75mm2	0.75mm2			
Repere Cable	—	—	52003	52004	52007	52008	—	—			
				ARMOIRE ENERGIE BEURE DISTRIBUTION ALIMENTATION NORMALE			RN57 VOIE DES MERCUREAUX		Numero de plan:	Indice:	Folio:
									GT 080	E	02



Designation Circuit		ALIMENTATION 24V DC COFFRET		AUXILIAIRE 24V DC COFFRET							
Puissance	VA	60		20							
Intensite	A	0.26		0.8							
Type Cable	—	FILERIE		FILERIE							
Section Cable	mm²	1.5mm2		0.75mm2							
Repere Cable	—	—		—							
 		ARMOIRE ENERGIE BEURE DISTRIBUTION ALIMENTATION 24V DC				RN57 VOIE DES MERCUREAUX			Numero de plan	Indice	Folio
									GT 080	B	05

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	COMMANDE ESSAI LAMPES	DISJ PARAFoudre ARMOIRE ENERGIE EN DEFAUT	PARAFoudre ARMOIRE ENERGIE EN DEFAUT	DISJ RESERVE EQUIPEE 3 EN DEFAUT	DISJ BARRIERE ED3.1 EN BAU PROFIL PT3 EN DEFAUT	DISJ FEU R24 ED4.1.-4.2 PROFIL PT3 EN DEFAUT	FEUX R24 ED4.1-ED4.2 BAU ET TPC PROFIL PT3 RETOUR MARCHE	DISJ PMVA ED5 PROFIL PT4 EN DEFAUT											

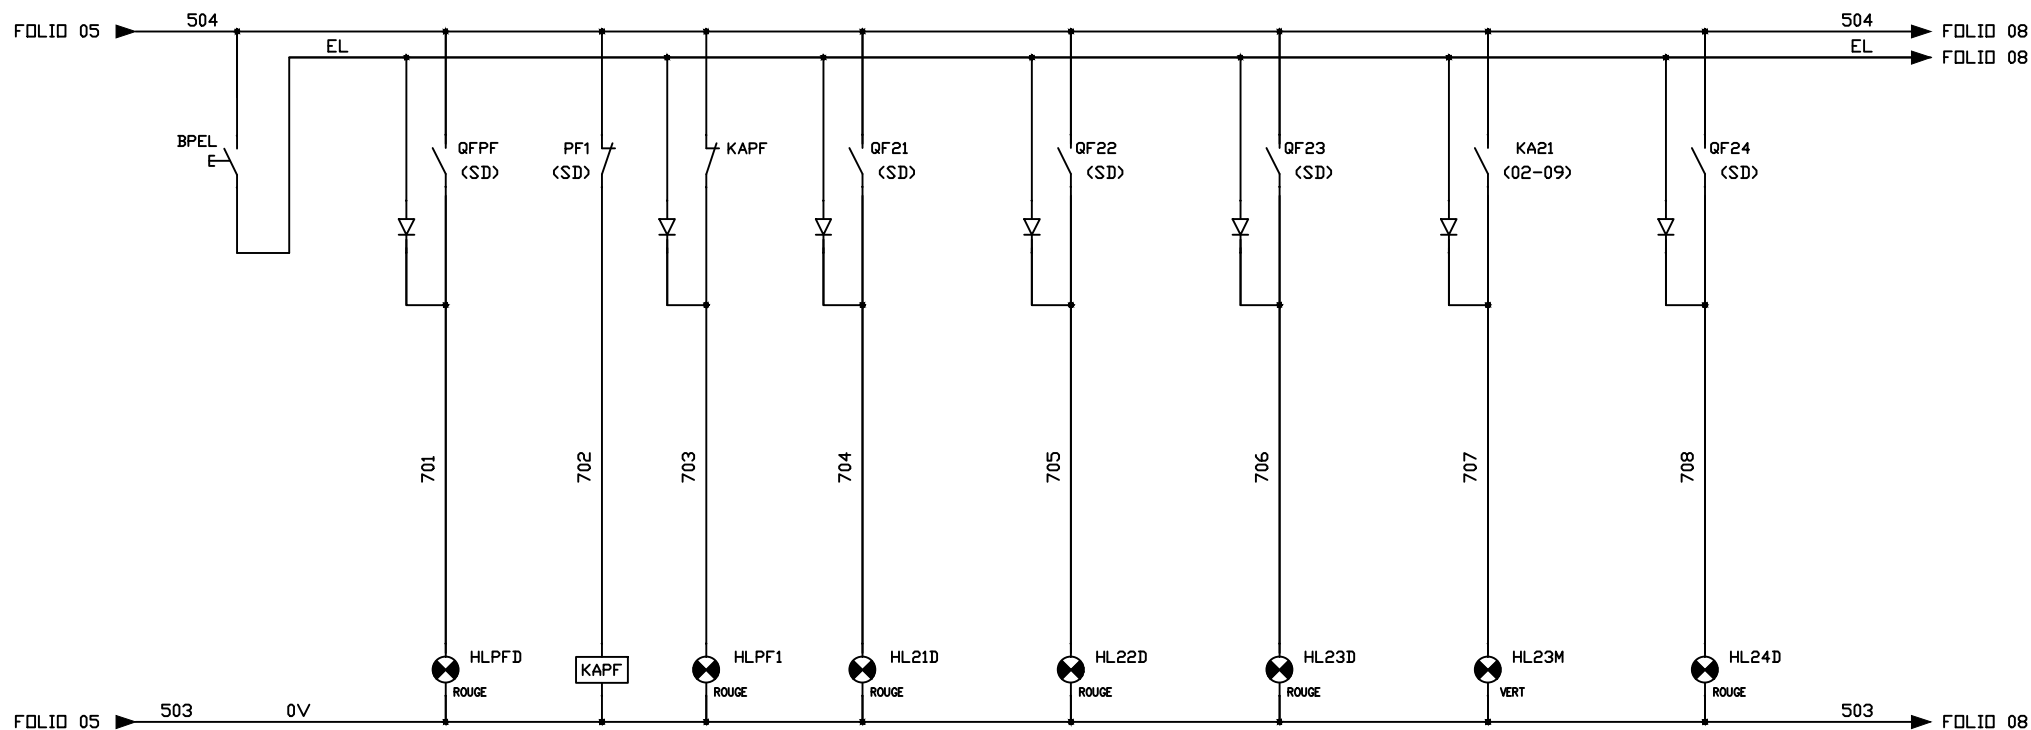

KAPF	
NO	NF
15-10	07-07


ARMOIRE ENERGIE BEURE
SIGNALISATION

RN57
VOIE DES MERCUREAUX

Numero de plan	Indice	Folio
GT 080	E	07



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DISJ ARMOIRE CDE FEUX R22 EDA-EDB GIRATOIRE RN83 EN DEFAUT			DISJ RESERVE EQUIPEE 1 EN DEFAUT		DISJ RESERVE EQUIPEE 2 EN DEFAUT		DISJ ALIM ONDULEUR EN DEFAUT		DISJ CAMERA DOME ED2 SUR GIRATOIRE EN DEFAUT									

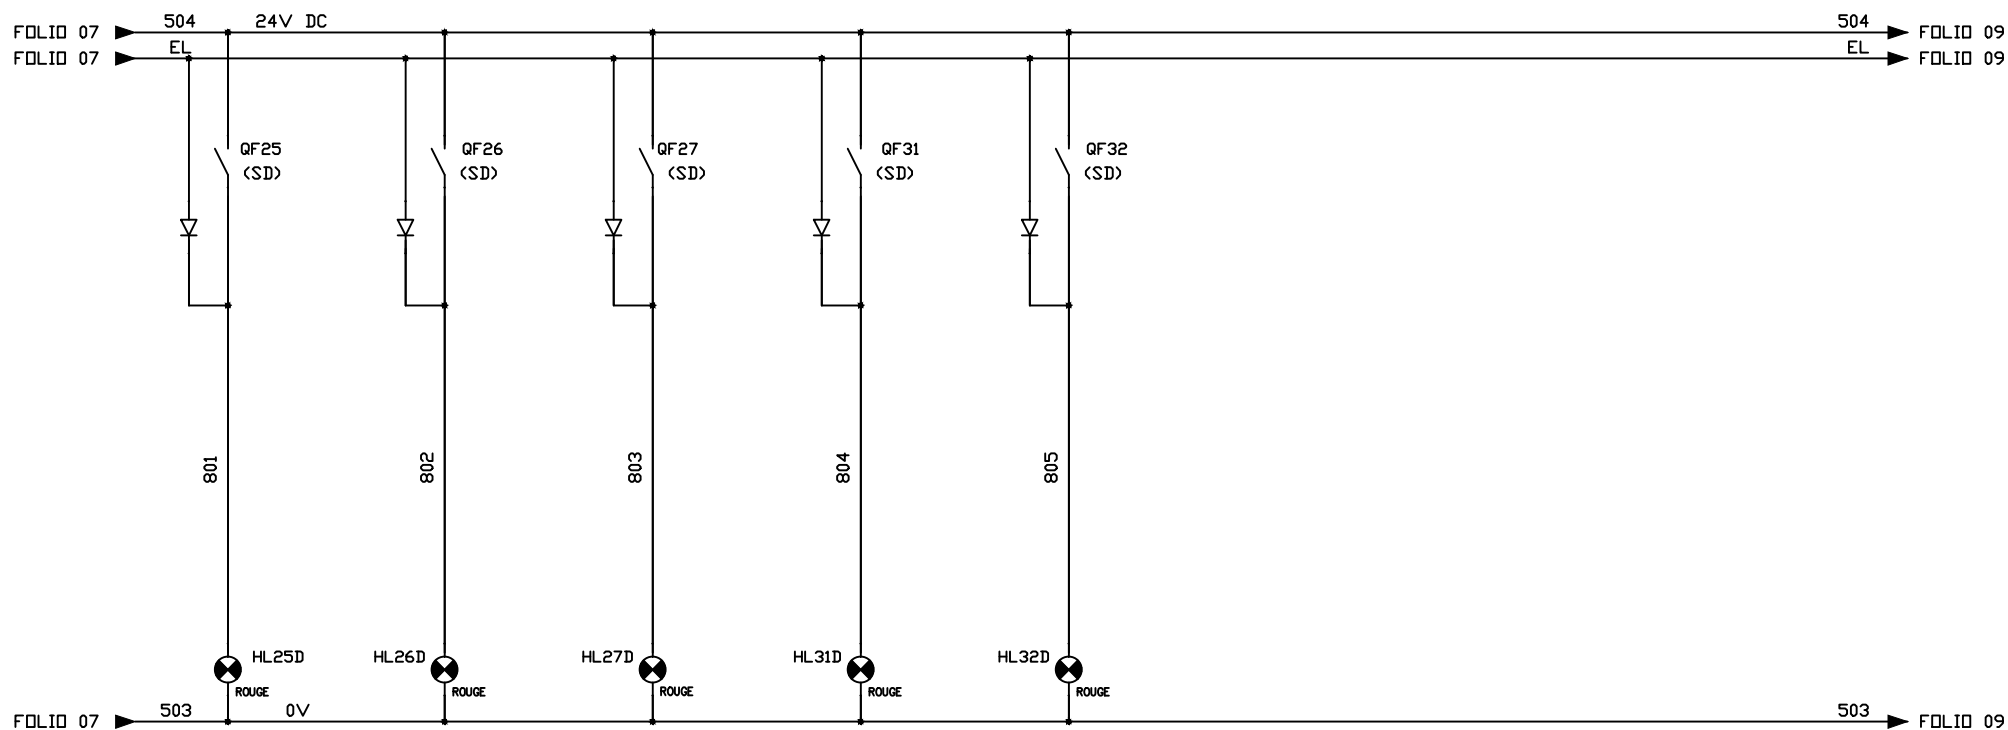

ARMOIRE ENERGIE BEURE
SIGNALISATION

RN57
VOIE DES MERCUREAUX

Numero de plan	Indice	Folio
GT 080	0	08



01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	DISJ ALIMENTAUION 1 MODULES OLM1 + E/S EN DEFAUT		DISJ ALIMENTAUION 2 MODULES OLM2 + E/S EN DEFAUT		DISJ ALIM 1 SWITCH RESEAU TRANSPORT EN DEFAUT		DISJ ALIM 2 SWITCH RESEAU TRANSPORT EN DEFAUT												

