

Projet

Contenu

Page de garde	1
Contenu	2
Image	8
Liste de luminaires	9

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

1bis-Réunion n°4

Plan utile (1bis-Réunion n°4) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	10
---	----

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

1-Réunion n°3

Plan utile (1-Réunion n°3) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	11
--	----

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

2bis - Stockage

Plan utile (2bis - Stockage) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	12
--	----

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

2-Séchoir n°01

Plan utile (2-Séchoir n°01) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	13
---	----

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

3-Réunion n°4

Plan utile (3-Réunion n°4) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	14
--	----

Contenu

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

4 - LT Brassage

Plan utile (4 - LT Brassage) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 15

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

5 - Bureau n°2

Plan utile (5 - Bureau n°2) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 16

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

7-AMOE

Plan utile (7-AMOE) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 17

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

9-Sanitaires

Plan utile (9-Sanitaires) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 18

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

10-AMOE

Plan utile (10-AMOE) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 19

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

14-Salle hybride

Plan utile (14-Salle hybride) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 20

Contenu

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

15-OpenSpace

Plan utile (15-OpenSpace) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 21

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

16-Infra

Plan utile (16-Infra) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 22

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

18-Infra

Plan utile (18-Infra) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 23

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

19-Infra

Plan utile (19-Infra) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 24

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

20- Réunion n°2

Plan utile (20- Réunion n°2) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 25

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

21-Cafétaria

Plan utile (21-Cafétaria) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 26

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

24-Secretariat

Plan utile (24-Secretariat) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 27

Contenu

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

25-PEA / Robot

Plan utile (25-PEA / Robot) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 28

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

26-Bat 2

Plan utile (26-Bat 2) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 29

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

29-Réunion n°01

Plan utile (29-Réunion n°01) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 30

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

31-BAT

Plan utile (31-BAT) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 31

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

32- PEA

Plan utile (32- PEA) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 32

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

33-Entrée secondaire

Plan utile (33-Entrée secondaire) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 33

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

34-Vestiaires / san H

Plan utile (34-Vestiaires / san H) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire (adaptatif) 34

Contenu

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

34-WC PMR H

Plan utile (34-WC PMR H) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire 35
(adaptatif)

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

35- Vestiaires / San F

Plan utile (35- Vestiaires / San F) / Décor lumineux 1 / Eclairage36
perpendiculaire (adaptatif)

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

35-WC PMR F

Plan utile (35-WC PMR F) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire37
(adaptatif)

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

Bureau 01

Plan utile (Bureau 01) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire38
(adaptatif)

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

Circulation

Plan utile (Circulation) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire 39
(adaptatif)

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

Local ménage

Plan utile (Local ménage) / Décor lumineux 1 / Eclairage perpendiculaire 40
(adaptatif)

Contenu

Terrain 1 - Bâtiment 1 - Étage 1

SAS Entrée Principale

Plan utile (SAS Entrée Principale) / Décor lumineux 1 / Eclairage
perpendiculaire (adaptatif)41

Image





Liste de luminaires

Φ_{total} 248401 lm	P_{total} 2262.0 W	Rendement lumineux 109.8 lm/W
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Pce	Fabricant	Article n°	Désignation	P	Φ	Rendement lumineux
45	Arkoslight	A212121 0W	SWAP S 7W 2700K CRI 90	7.0 W	783 lm	111.8 lm/W
25	Philips	9109258 67129	SP340P 40S/940 PSD MLO L120	39.0 W	3982 lm	102.1 lm/W
27	Thorn Lighting	9670000 1 (STD - Standard)	ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40	36.0 W	4208 lm	116.9 lm/W

Bâtiment 1 · Étage 1 · 1bis-Réunion n°4 (Décor lumineux 1)

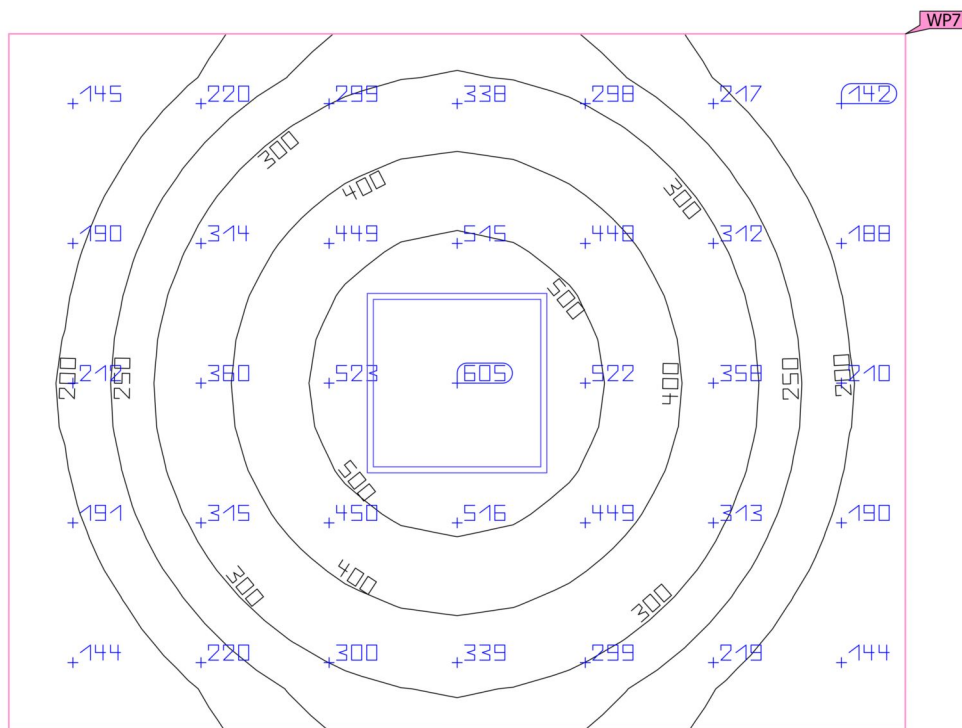
Plan utile (1bis-Réunion n°4)

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (1bis-Réunion n°4)	312 lx	117 lx	592 lx	0.38	0.20	WP7
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 300 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 1-Réunion n°3 (Décor lumineux 1)


Plan utile (1-Réunion n°3)

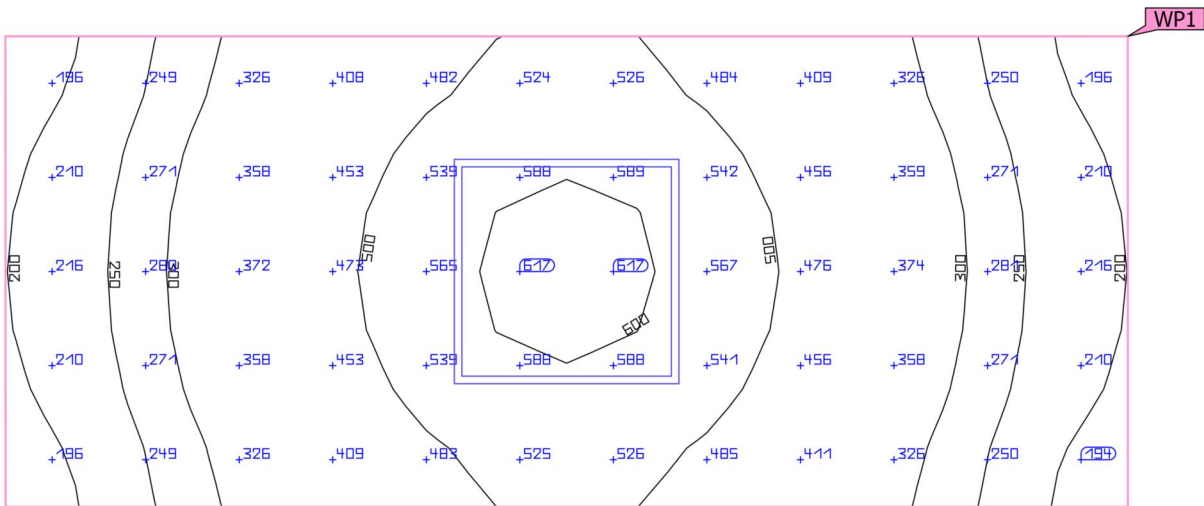

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (1-Réunion n°3) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	391 lx (≥ 300 lx) ✓	184 lx	615 lx	0.47 (≥ 0.40) ✓	0.30	WP1

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 2bis - Stockage (Décor lumineux 1)
Plan utile (2bis - Stockage)

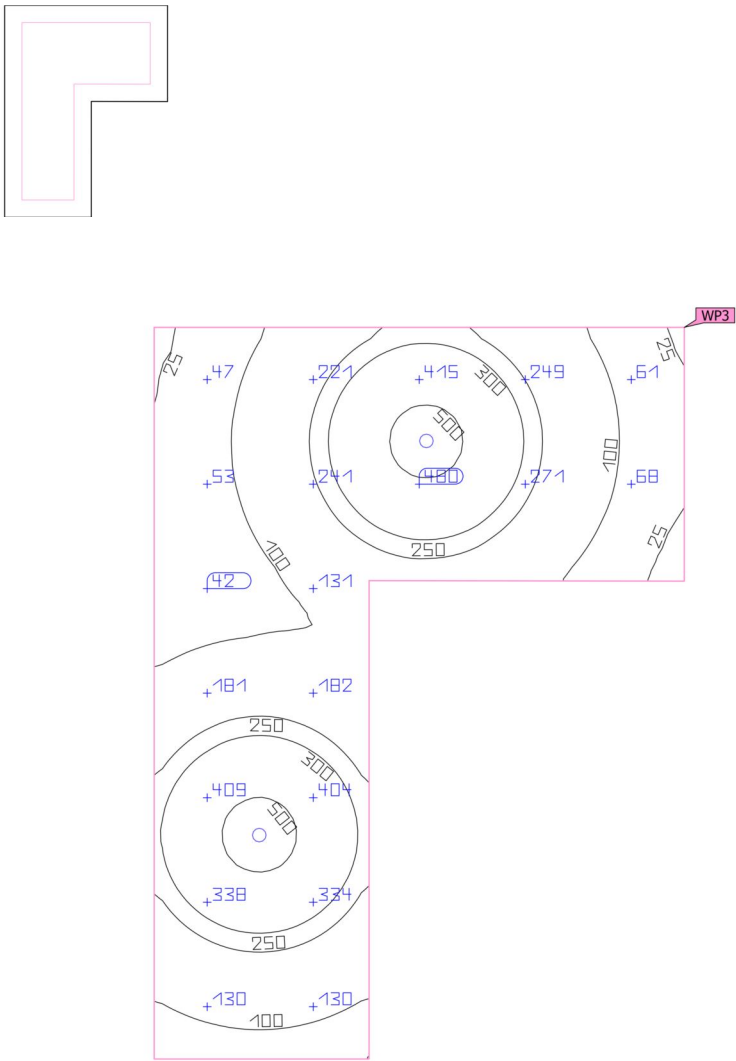

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (2bis - Stockage) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	211 lx (≥ 200 lx) ✓	19.8 lx	559 lx	0.094 (≥ 0.40) ✗	0.035	WP3

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.2 Garde-robes)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 2-Séchoir n°01 (Décor lumineux 1)
Plan utile (2-Séchoir n°01)

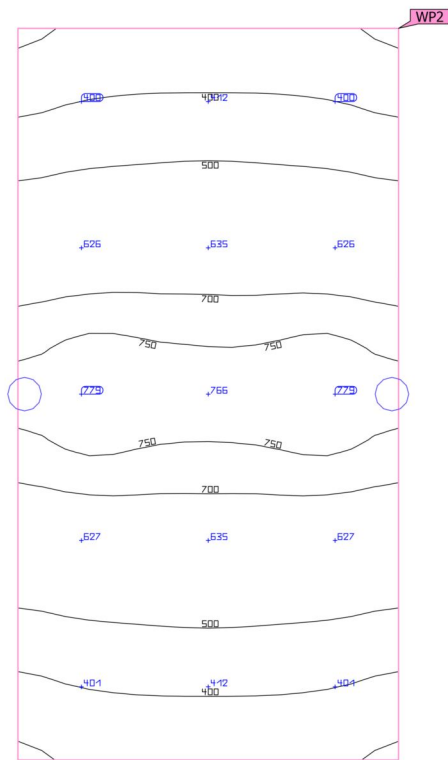

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (2-Séchoir n°01) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	564 lx (≥ 200 lx) ✓	295 lx	779 lx	0.52 (≥ 0.40) ✓	0.38	WP2

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.2 Garde-robes)


Bâtiment 1 · Étage 1 · 3-Réunion n°4 (Décor lumineux 1)
Plan utile (3-Réunion n°4)

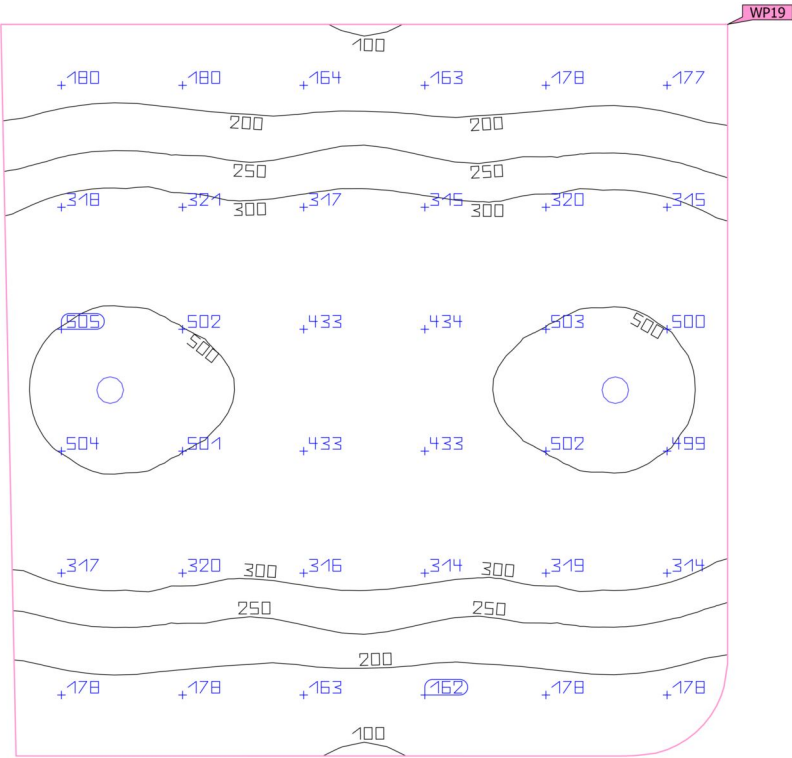

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (3-Réunion n°4) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	322 lx (≥ 300 lx) ✓	93.7 lx	577 lx	0.29 (≥ 0.40) ✗	0.16	WP19

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 4 - LT Brassage (Décor lumineux 1)

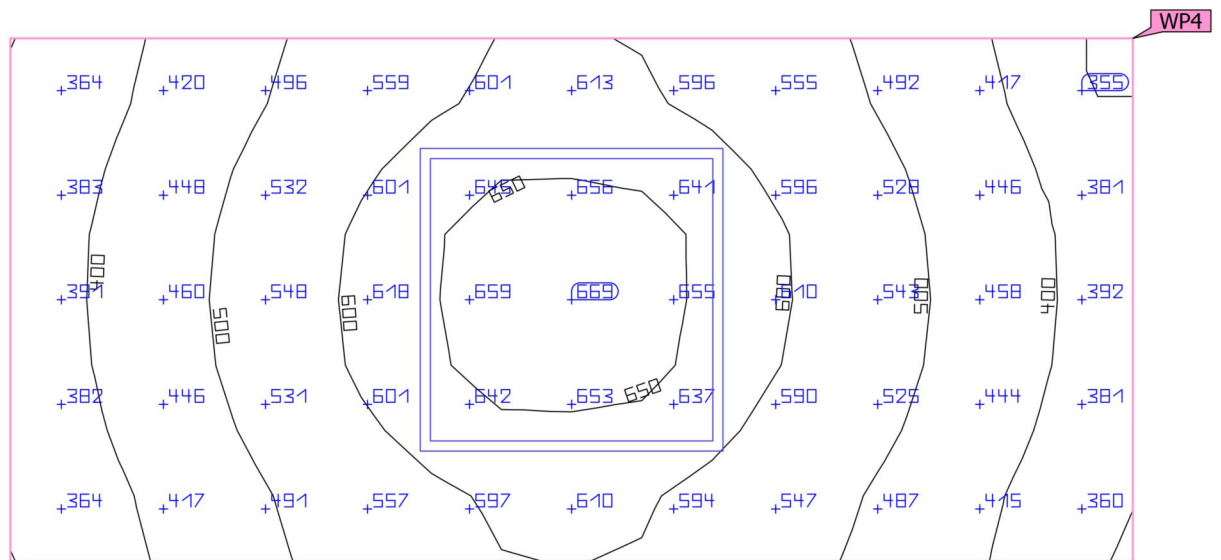Plan utile (4 - LT Brassage)

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (4 - LT Brassage)	520 lx	346 lx	669 lx	0.67	0.52	WP4
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 500 lx)			(≥ 0.60)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	✓			✓		

Profil d'utilisation: Préréglage DIALux (34.2 Standard (bureau))



Bâtiment 1 · Étage 1 · 5 - Bureau n°2 (Décor lumineux 1)

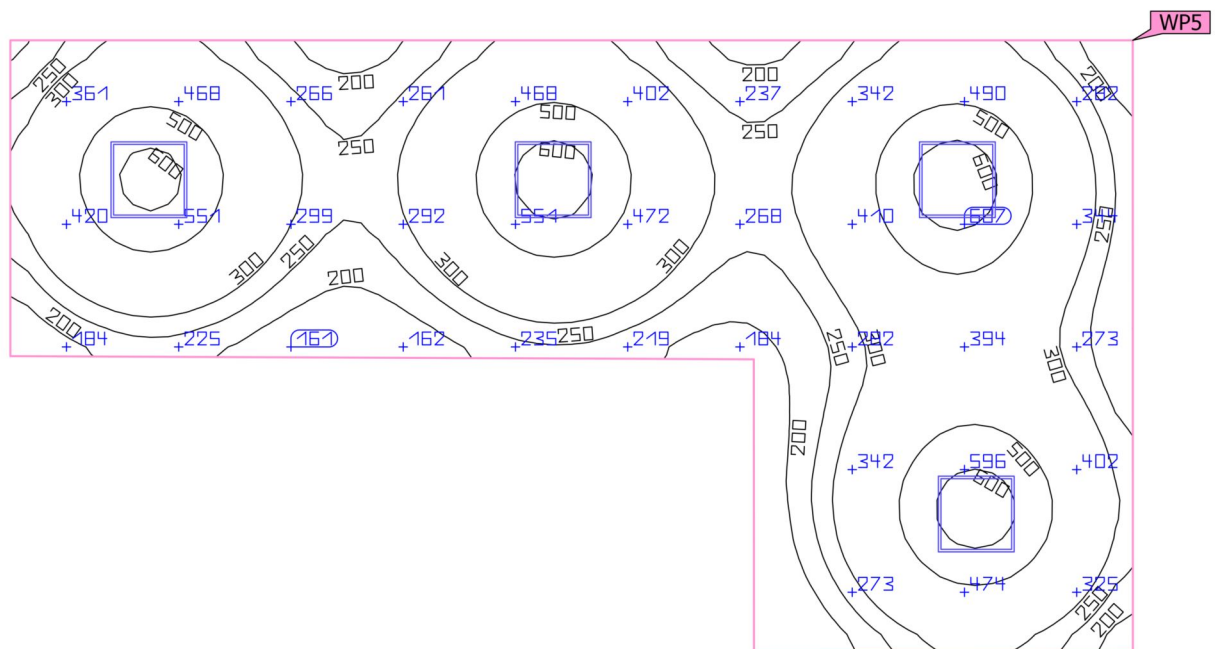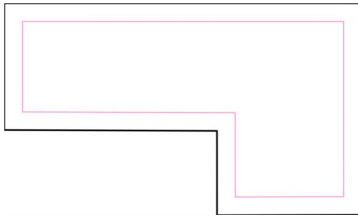Plan utile (5 - Bureau n°2)

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (5 - Bureau n°2)	352 lx	113 lx	646 lx	0.32	0.17	WP5
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 300 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 7-AMOE (Décor lumineux 1)
Plan utile (7-AMOE)

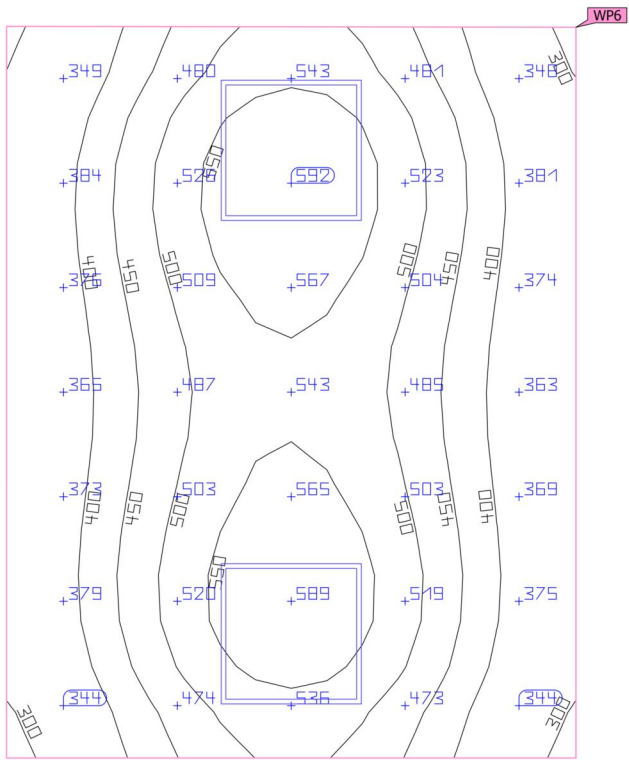

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (7-AMOE) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	458 lx (≥ 300 lx) ✓	296 lx	589 lx	0.65 (≥ 0.40) ✓	0.50	WP6

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 9-Sanitaires (Décor lumineux 1)
Plan utile (9-Sanitaires)

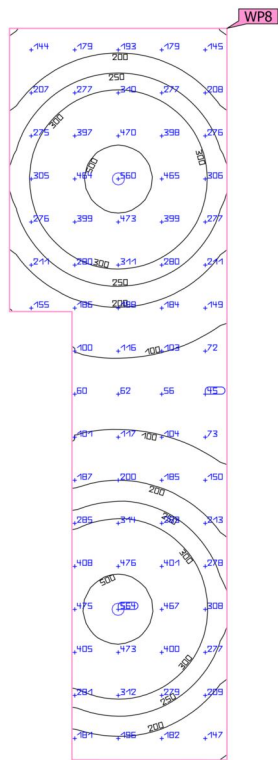



Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (9-Sanitaires)	262 lx	41.4 lx	562 lx	0.16	0.074	WP8
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 150 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 10-AMOE (Décor lumineux 1)



Plan utile (10-AMOE)

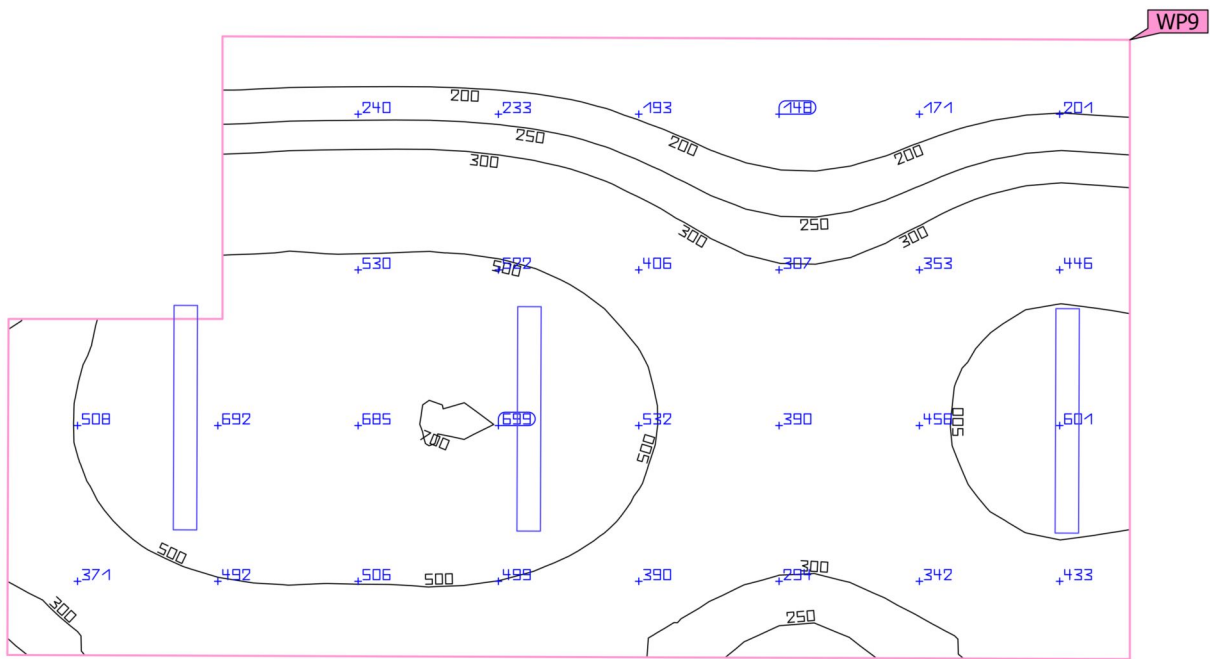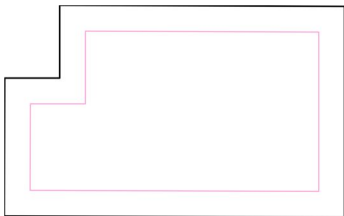

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (10-AMOE) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	412 lx (≥ 300 lx) ✓	109 lx	707 lx	0.26 (≥ 0.40) ✗	0.15	WP9

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 14-Salle hybride (Décor lumineux 1)
Plan utile (14-Salle hybride)

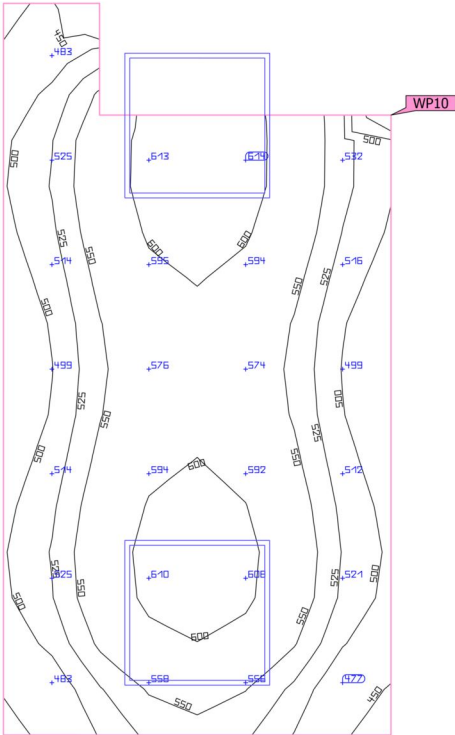


Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (14-Salle hybride) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	548 lx (≥ 300 lx) ✓	446 lx	620 lx	0.81 (≥ 0.40) ✓	0.72	WP10

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 15-OpenSpace (Décor lumineux 1)



Plan utile (15-OpenSpace)

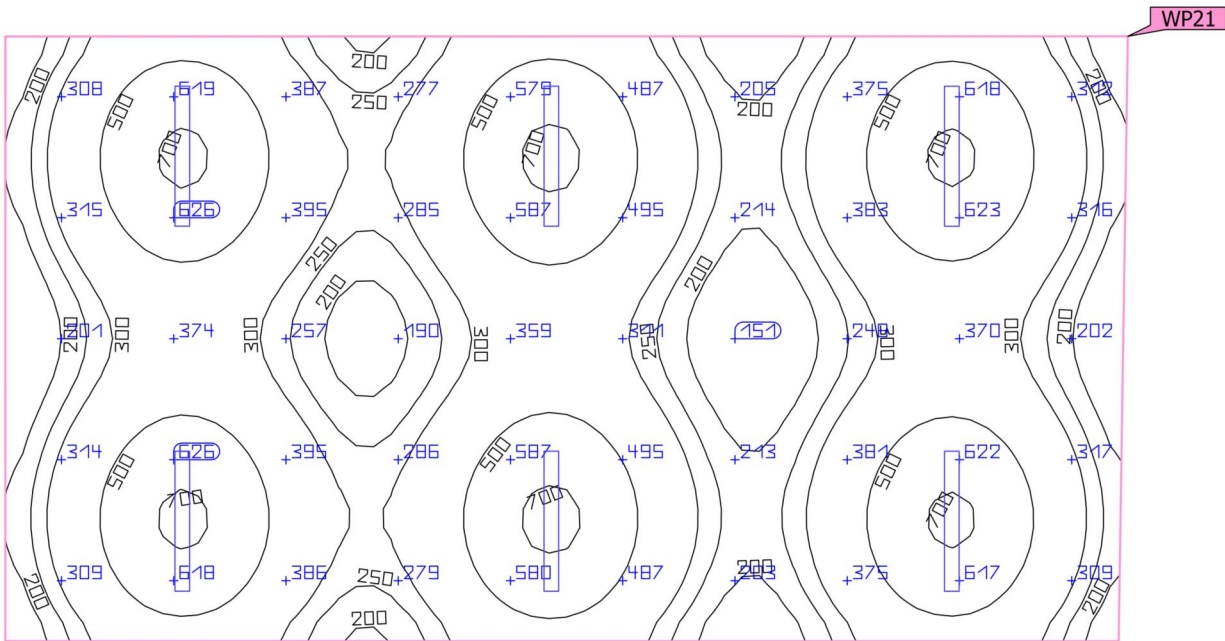

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (15-OpenSpace)	384 lx	127 lx	727 lx	0.33	0.17	WP21
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 300 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 16-Infra (Décor lumineux 1)
Plan utile (16-Infra)

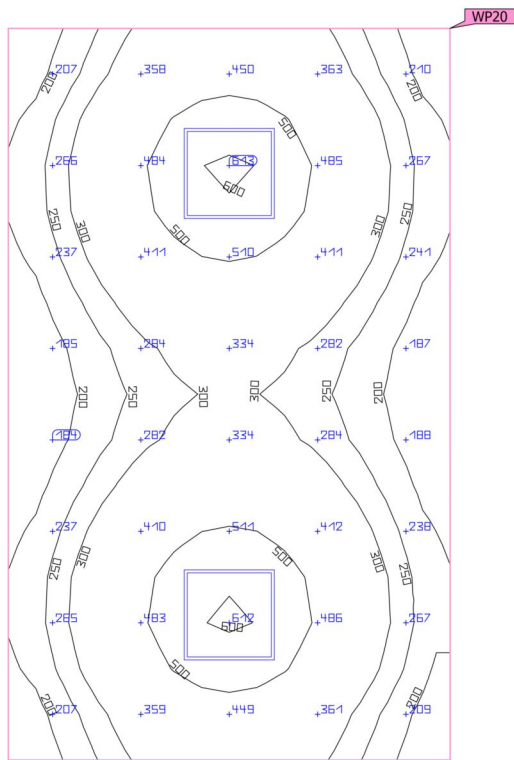

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (16-Infra) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	338 lx (≥ 300 lx) ✓	152 lx	603 lx	0.45 (≥ 0.40) ✓	0.25	WP20

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 18-Infra (Décor lumineux 1)
Plan utile (18-Infra)

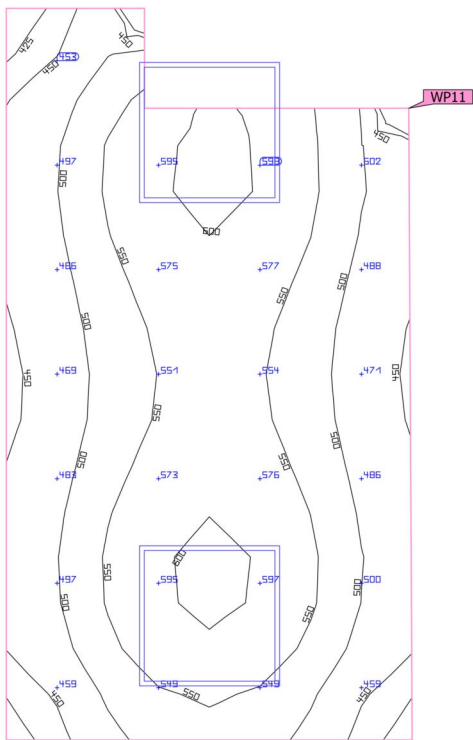

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (18-Infra) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	526 lx (≥ 300 lx) ✓	420 lx	604 lx	0.80 (≥ 0.40) ✓	0.70	WP11

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 19-Infra (Décor lumineux 1)
Plan utile (19-Infra)

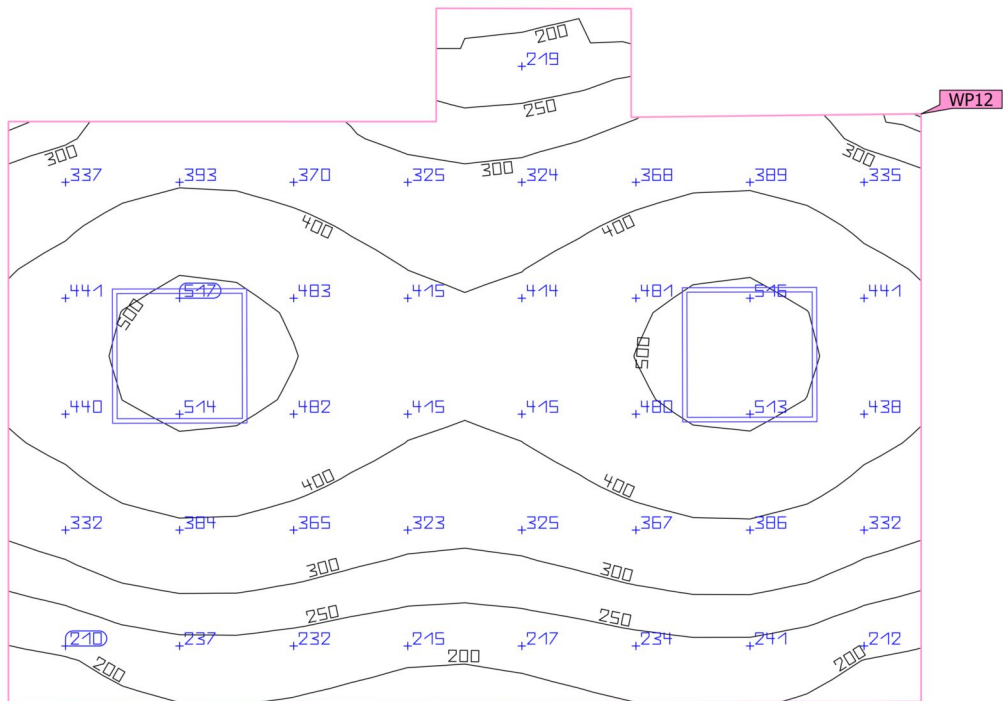


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (19-Infra) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	364 lx (≥ 300 lx) ✓	180 lx	530 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.34	WP12

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 20- Réunion n°2 (Décor lumineux 1)

Plan utile (20- Réunion n°2)


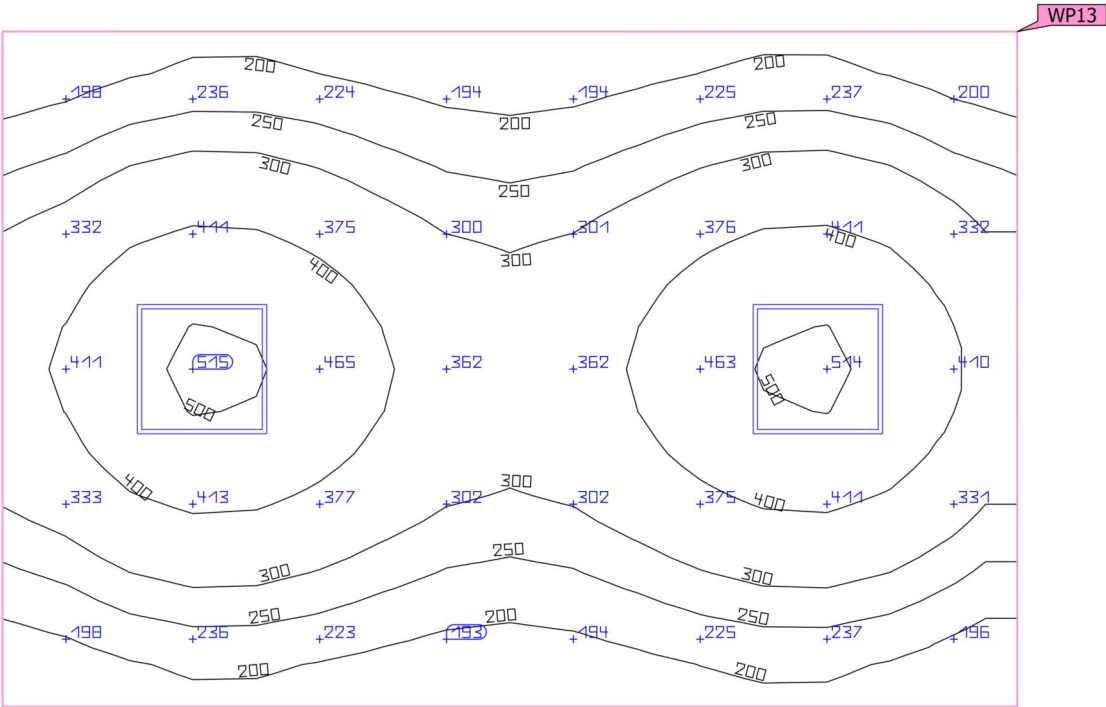


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (20- Réunion n°2) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	313 lx (≥ 300 lx) ✓	150 lx	510 lx	0.48 (≥ 0.40) ✓	0.29	WP13

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 21-Cafétaria (Décor lumineux 1)

Plan utile (21-Cafétaria)

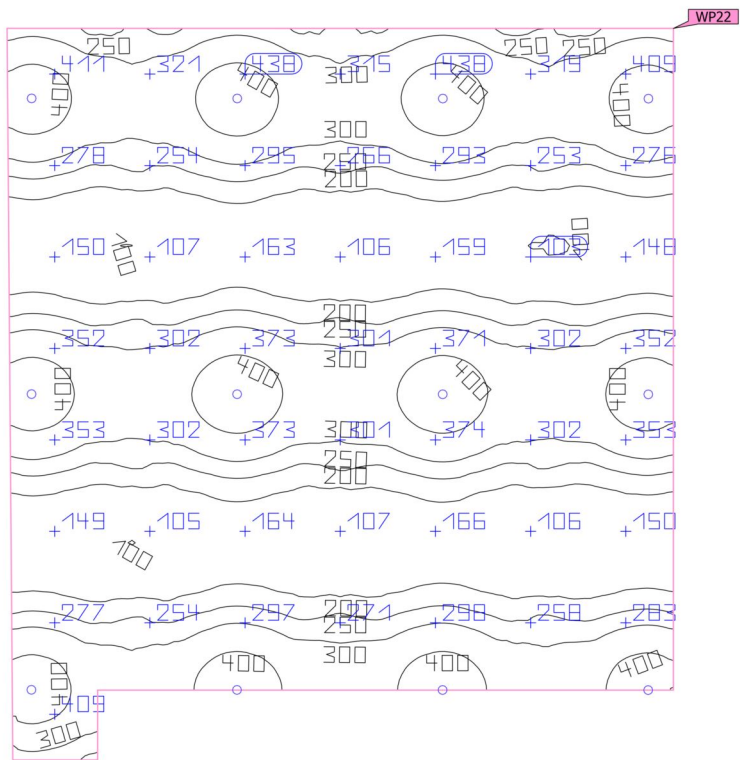


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (21-Cafétaria) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	270 lx (≥ 200 lx) ✓	98.6 lx	488 lx	0.37 (≥ 0.40) ✗	0.20	WP22

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.3 Salles d'attente)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 24-Secretariat (Décor lumineux 1)

Plan utile (24-Secretariat)


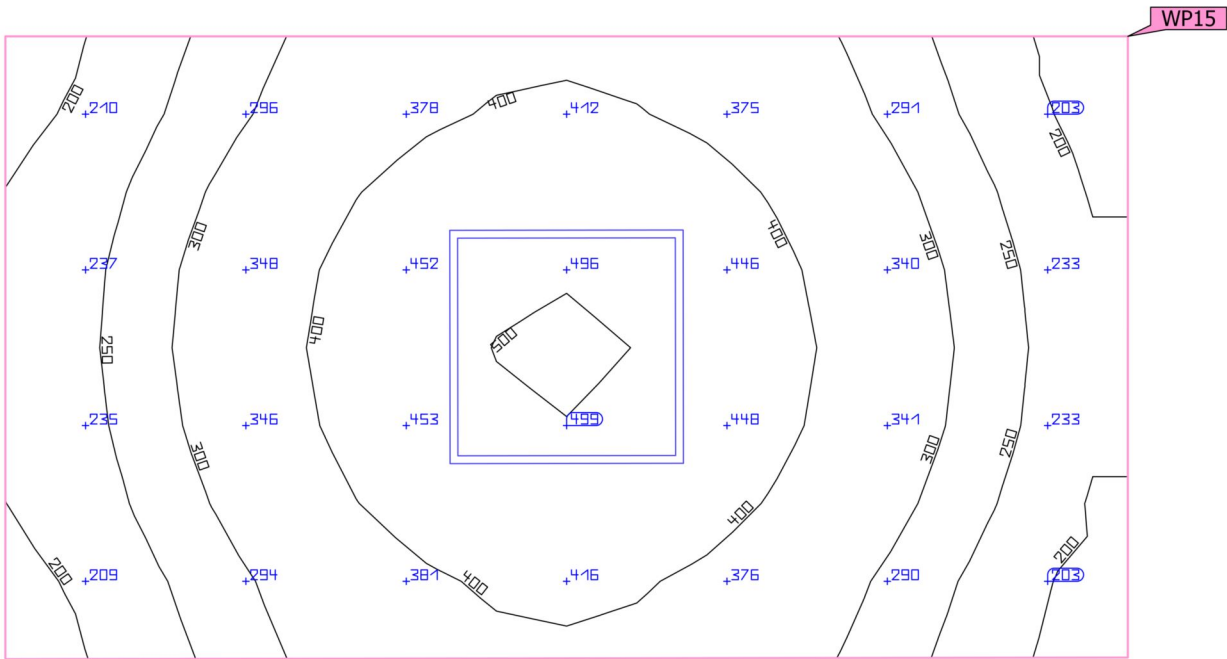


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (24-Secretariat) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	337 lx (≥ 300 lx) ✓	173 lx	505 lx	0.51 (≥ 0.40) ✓	0.34	WP15

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 25-PEA / Robot (Décor lumineux 1)



Plan utile (25-PEA / Robot)

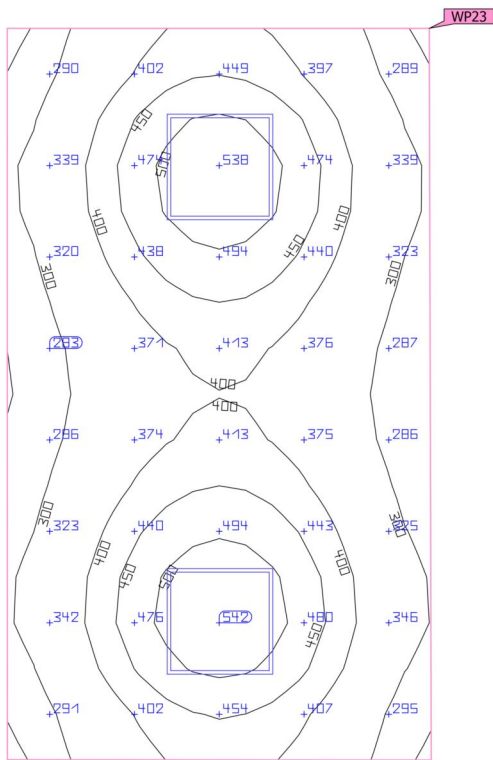

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (25-PEA / Robot) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	387 lx (≥ 300 lx) ✓	248 lx	533 lx	0.64 (≥ 0.40) ✓	0.47	WP23

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 26-Bat 2 (Décor lumineux 1)
Plan utile (26-Bat 2)

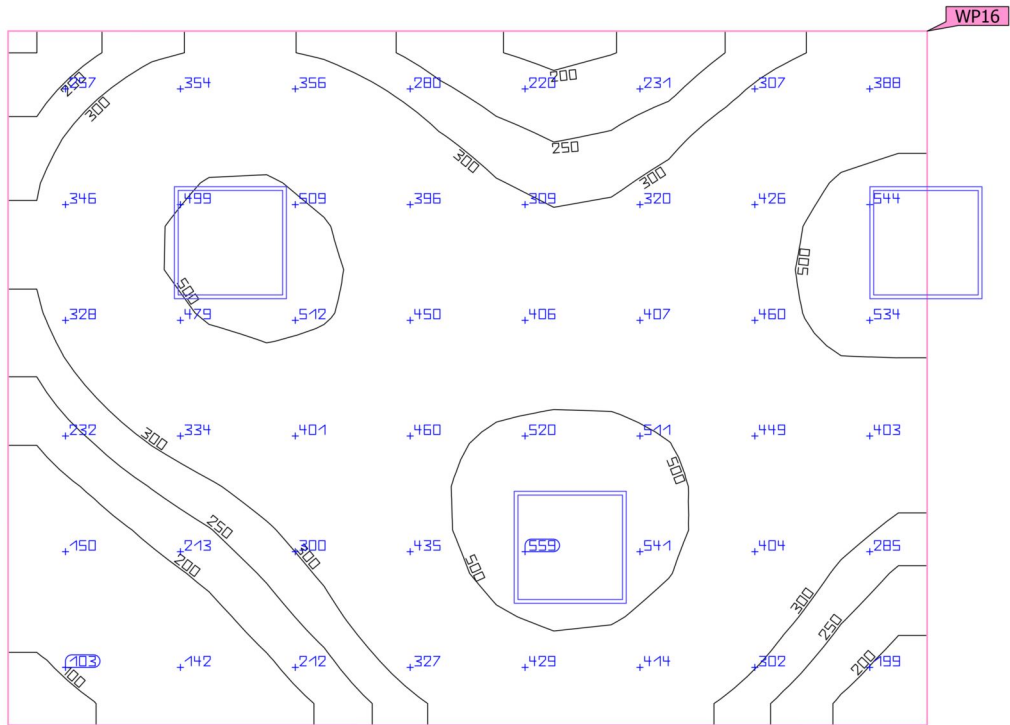



Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (26-Bat 2) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	367 lx (≥ 300 lx) ✓	87.9 lx	579 lx	0.24 (≥ 0.40) ✗	0.15	WP16

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 29-Réunion n°01 (Décor lumineux 1)


Plan utile (29-Réunion n°01)

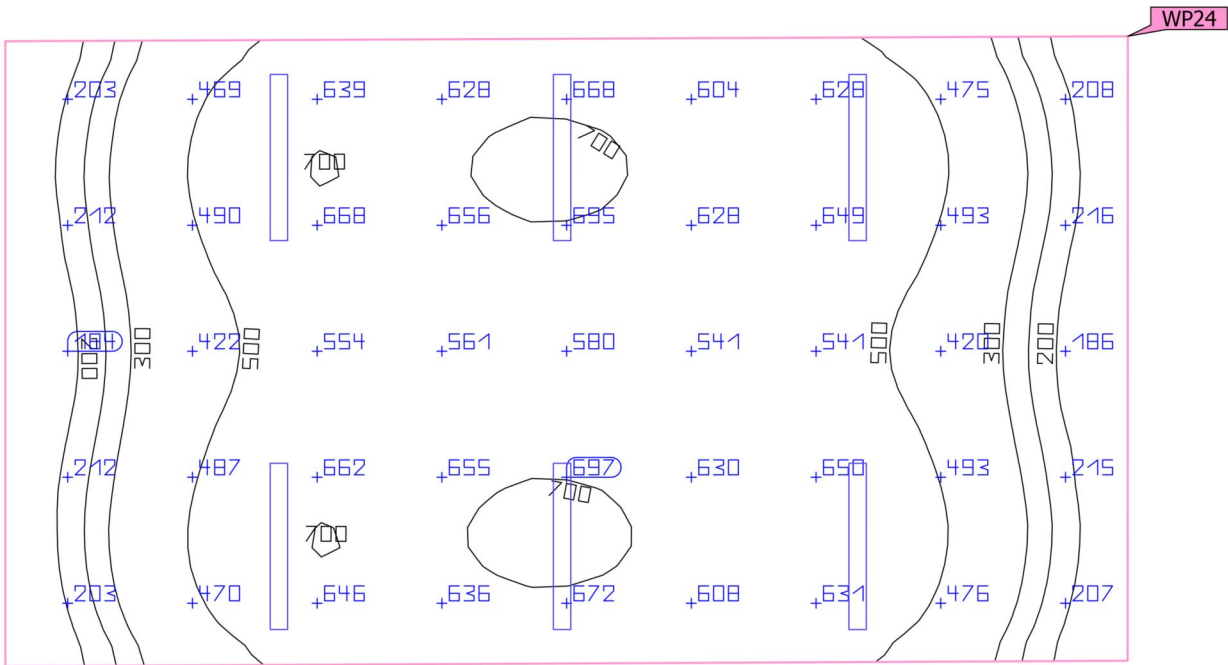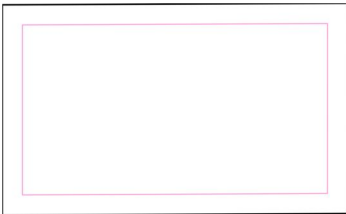

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (29-Réunion n°01) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	495 lx (≥ 300 lx) ✓	129 lx	735 lx	0.26 (≥ 0.40) ✗	0.18	WP24

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 31-BAT (Décor lumineux 1)
Plan utile (31-BAT)


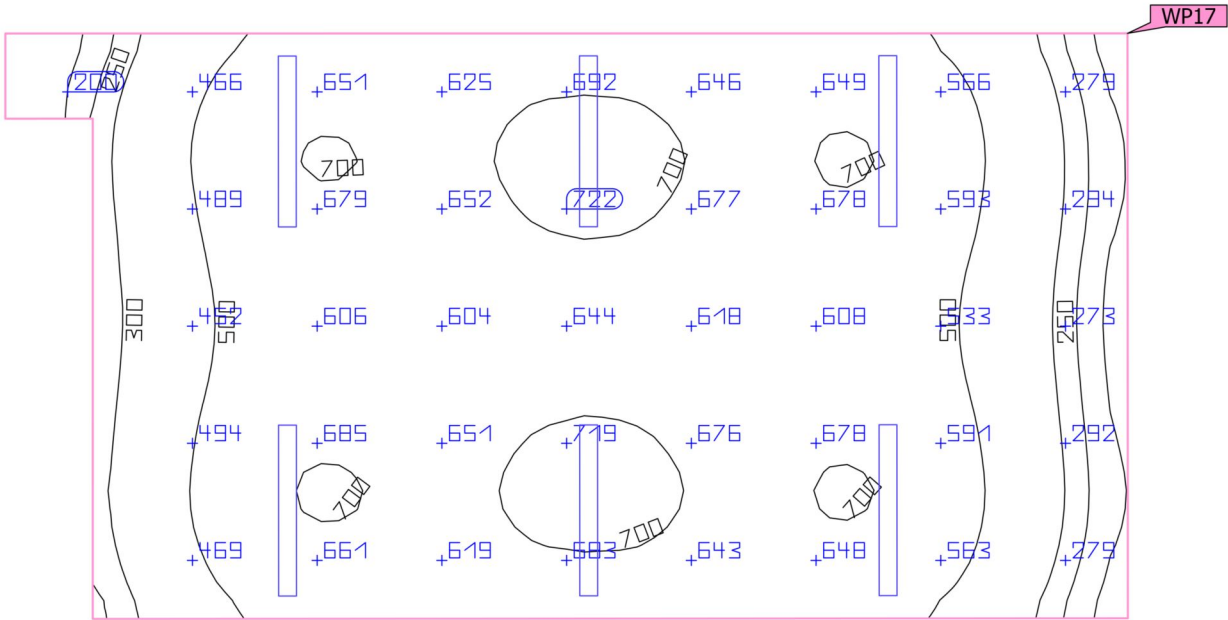


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (31-BAT)	556 lx	119 lx	749 lx	0.21	0.16	WP17
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 300 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 32- PEA (Décor lumineux 1)



Plan utile (32- PEA)

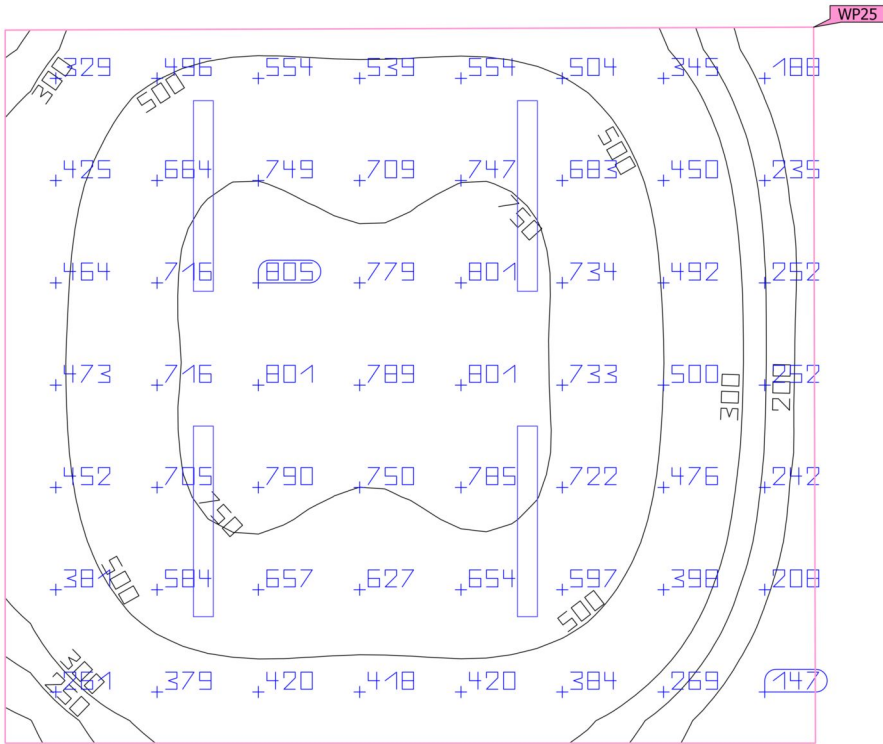

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (32- PEA)	533 lx	100 lx	803 lx	0.19	0.12	WP25
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 300 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)


Bâtiment 1 · Étage 1 · 33-Entrée secondaire (Décor lumineux 1)
Plan utile (33-Entrée secondaire)

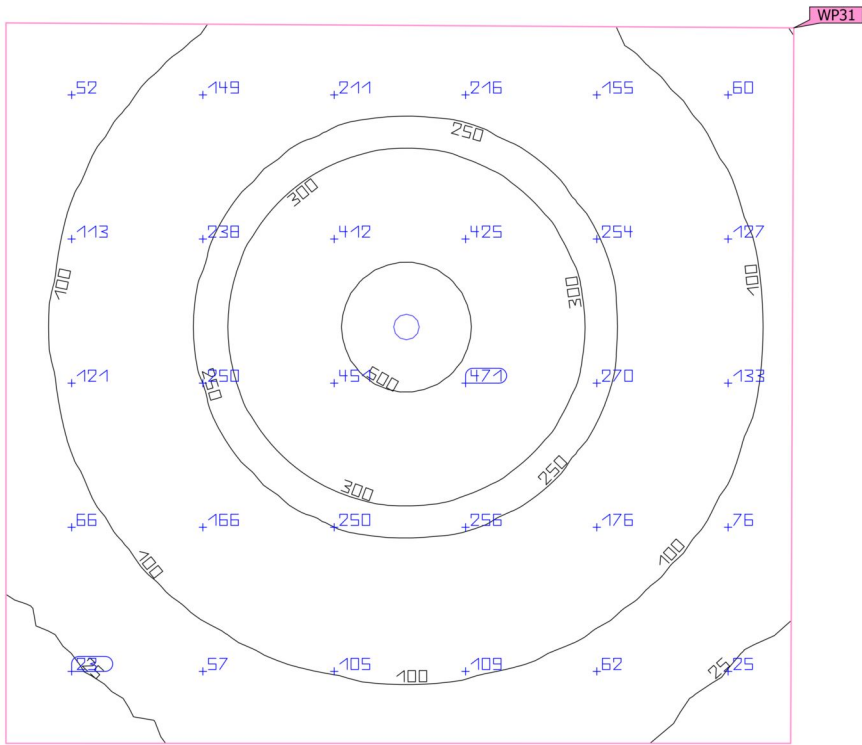

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (33-Entrée secondaire) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.342 m	181 lx (≥ 100 lx) ✓	15.8 lx	547 lx	0.087 (≥ 0.40) ✗	0.029	WP31

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 34-Vestiaires / san H (Décor lumineux 1)
Plan utile (34-Vestiaires / san H)


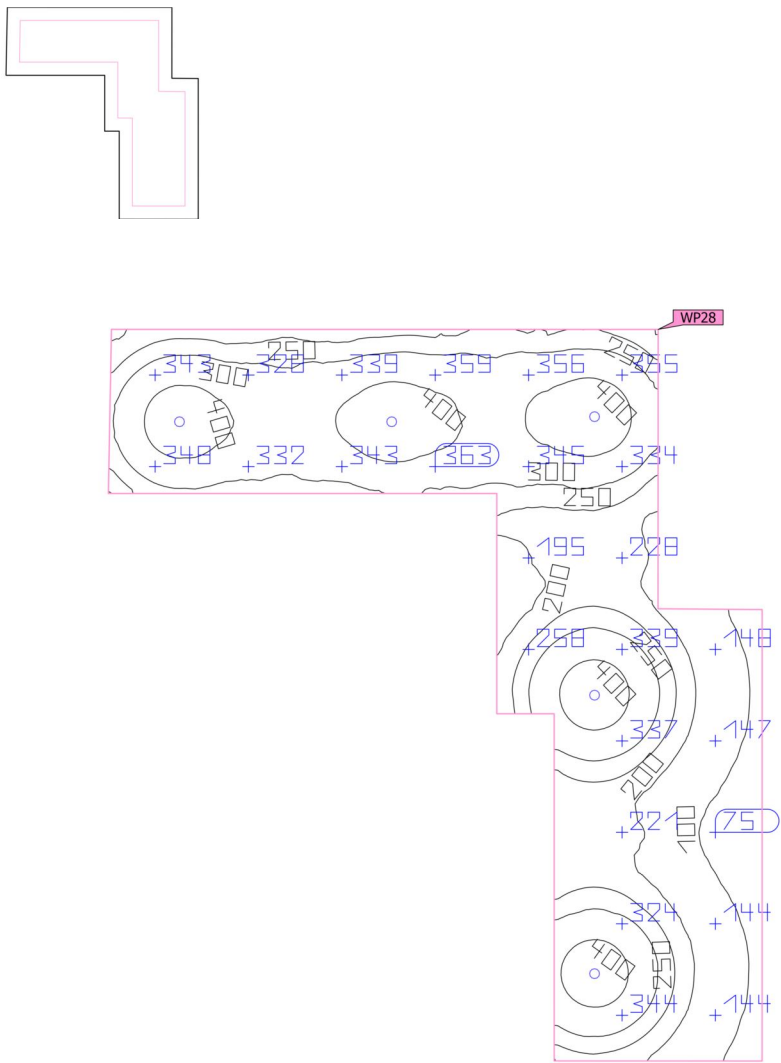


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (34-Vestiaires / san H) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	277 lx (≥ 150 lx) ✓	40.5 lx	480 lx	0.15 (≥ 0.40) ✗	0.084	WP28

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)

Bâtiment 1 · Étage 1 · 34-WC PMR H (Décor lumineux 1)



Plan utile (34-WC PMR H)

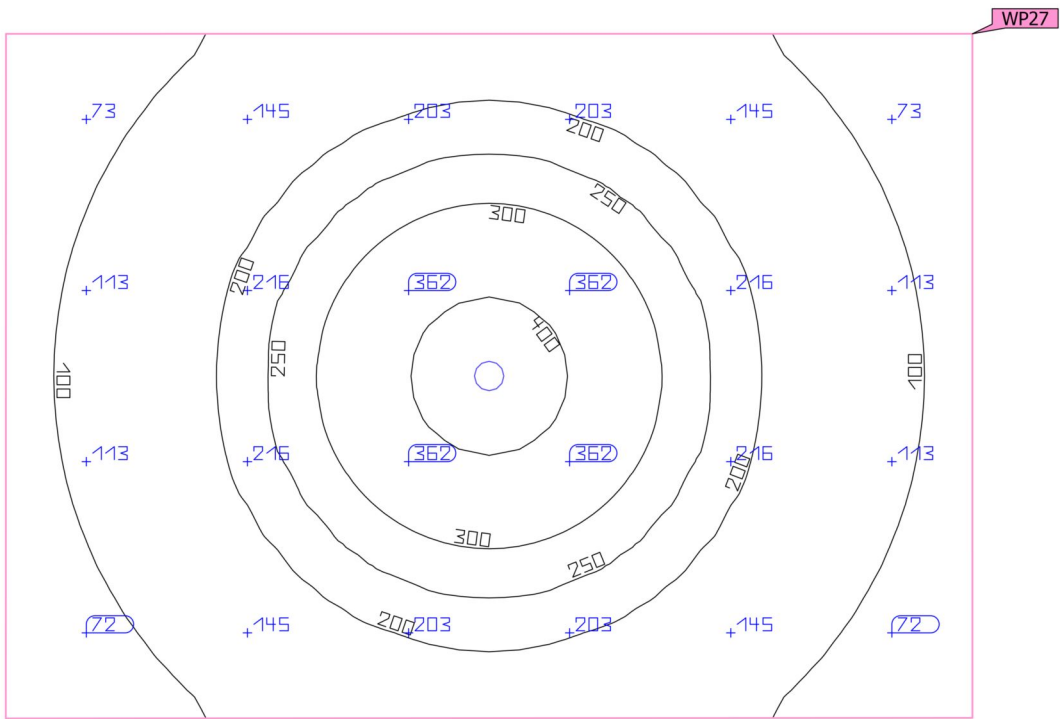

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (34-WC PMR H) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	183 lx (≥ 150 lx) ✓	30.1 lx	435 lx	0.16 (≥ 0.40) ✗	0.069	WP27

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 35- Vestiaires / San F (Décor lumineux 1)

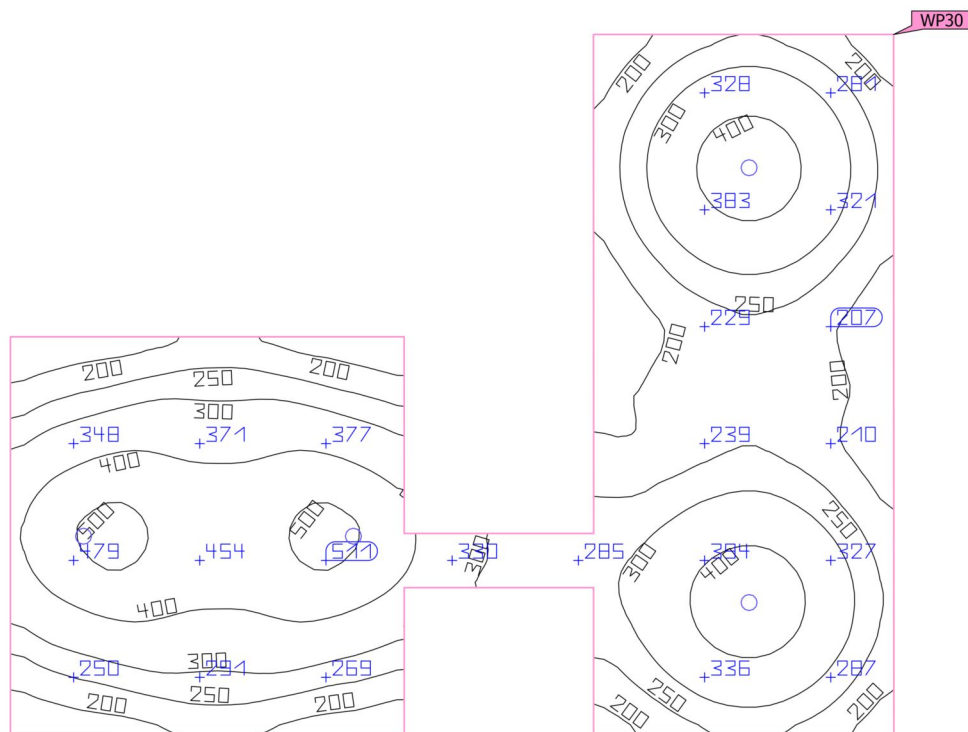Plan utile (35- Vestiaires / San F)

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (35- Vestiaires / San F)	307 lx	141 lx	522 lx	0.46	0.27	WP30
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 150 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	✓			✓		

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)



Bâtiment 1 · Étage 1 · 35-WC PMR F (Décor lumineux 1)

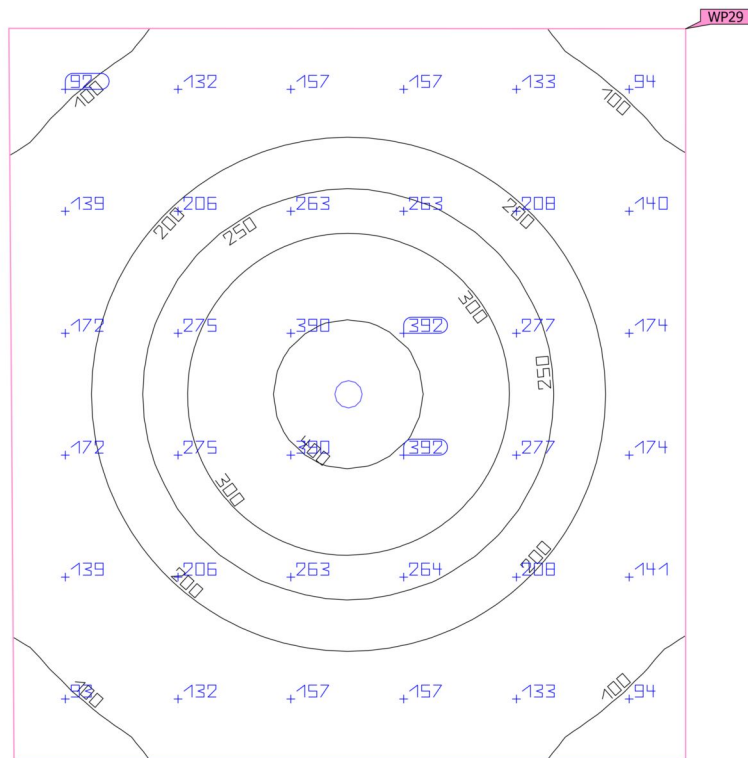Plan utile (35-WC PMR F)

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (35-WC PMR F)	203 lx	47.8 lx	437 lx	0.24	0.11	WP29
Eclairage perpendiculaire (adaptatif)	(≥ 150 lx)			(≥ 0.40)		
Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	✓			✗		

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)

Bâtiment 1 · Étage 1 · Bureau 01 (Décor lumineux 1)
Plan utile (Bureau 01)

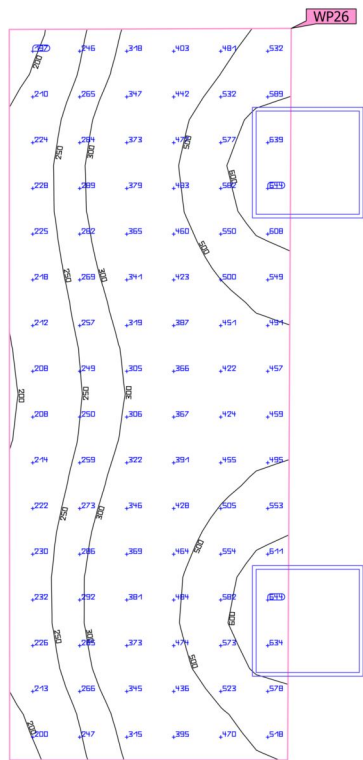


Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (Bureau 01) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	389 lx (≥ 300 lx) ✓	192 lx	651 lx	0.49 (≥ 0.40) ✓	0.29	WP26

Profil d'utilisation: Bureaux (34.1 Rangement, copie, etc.)

Bâtiment 1 · Étage 1 · Circulation (Décor lumineux 1)


Plan utile (Circulation)

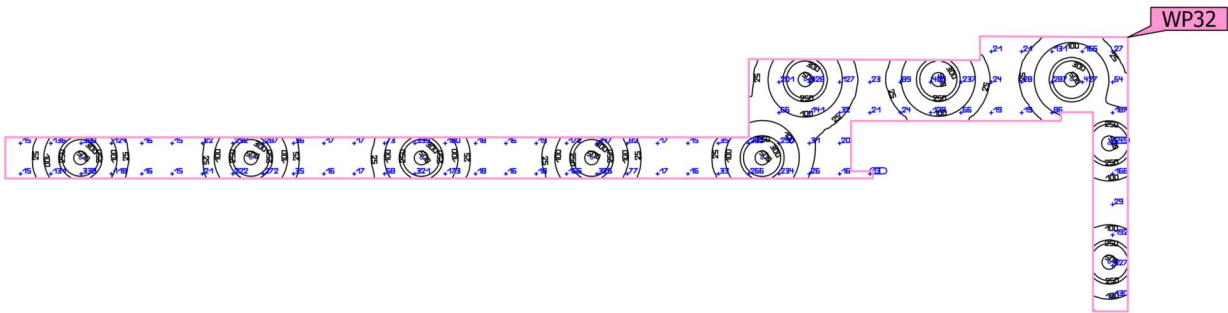

Propriétés	\bar{E} (Consigne)	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$ (Consigne)	g_2	Index
Plan utile (Circulation) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	136 lx (≥ 100 lx) ✓	13.0 lx	560 lx	0.096 (≥ 0.40) ✗	0.023	WP32

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)

Bâtiment 1 · Étage 1 · Local ménage (Décor lumineux 1)
Plan utile (Local ménage)


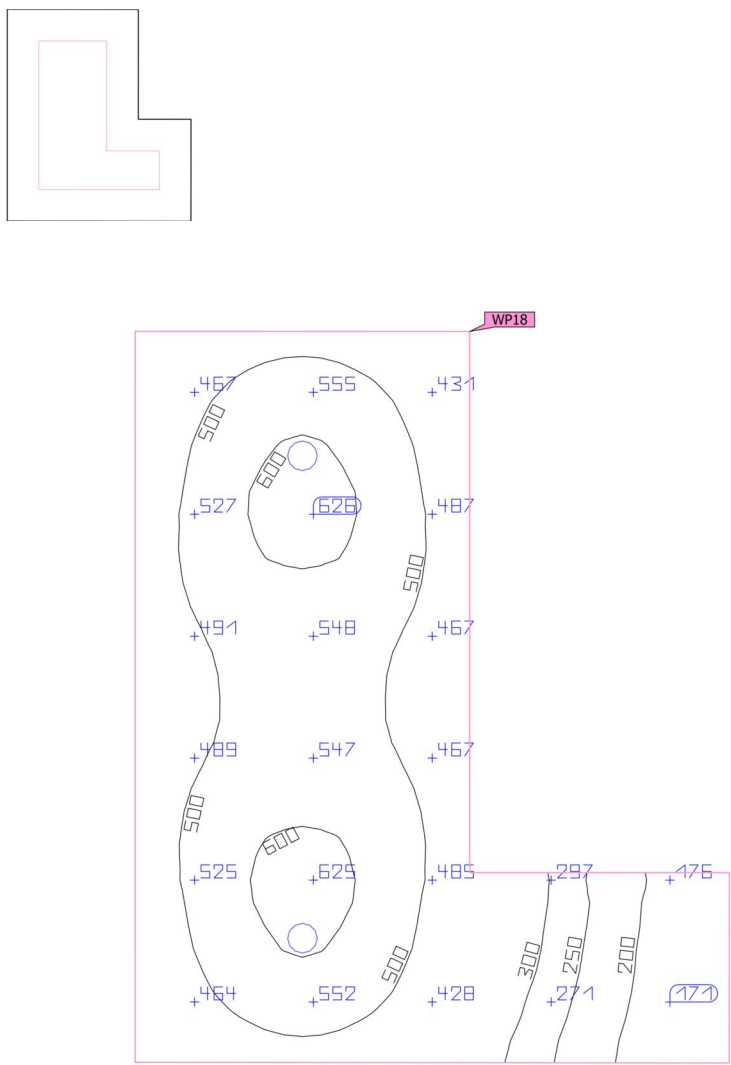


Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (Local ménage) Éclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.300 m	465 lx (≥ 300 lx) ✓	118 lx	627 lx	0.25 (≥ 0.60) ✗	0.19	WP18

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.4 Caisses / guichets)

Bâtiment 1 · Étage 1 · SAS Entrée Principale (Décor lumineux 1)

Plan utile (SAS Entrée Principale)

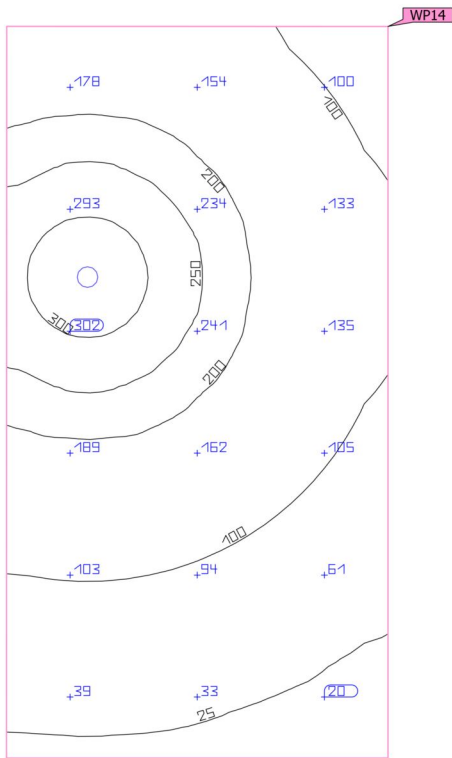

Propriétés	Ē (Consigne)	E _{min}	E _{max}	U _o (g ₁) (Consigne)	g ₂	Index
Plan utile (SAS Entrée Principale) Eclairage perpendiculaire (adaptatif) Hauteur: 0.800 m, Marge: 0.500 m	141 lx (≥ 100 lx) ✓	13.1 lx	320 lx	0.093 (≥ 0.40) ✗	0.041	WP14

Profil d'utilisation: Espaces publics - Espaces généraux (36.1 Halls d'entrée)