

COMMANDES ET SIGNALISATIONS DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

SIGNALISATIONS

Sécurité

Voyant(s) rouge(s) fixe(s)

Dispositif(s) en position de sécurité après une commande.

Voyant(s) rouge(s) clignotant(s)

Au moins un dispositif n'est pas en position de sécurité après une commande.

Dérangement

Voyant(s) jaune(s) fixe(s)

Ligne de télécommande et/ou de contrôle de position en dérangement.


Voyant(s) jaune(s) clignotant(s)

Un dispositif a quitté la position d'attente sans ordre de commande.

Bilan

Voyant(s) vert(s) fixe(s)

Après action sur le bouton bilan, vérification de la position d'attente de tous les dispositifs possédant un contrôle de position.

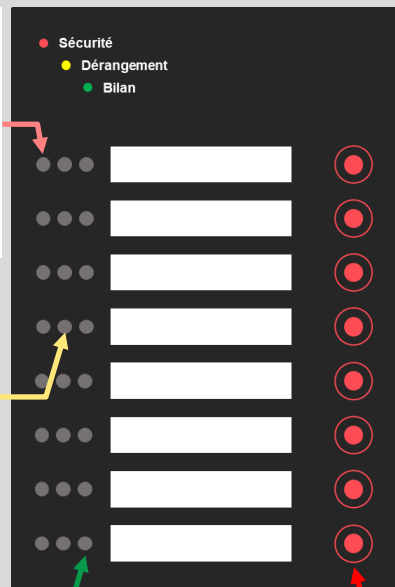

COMMANDES


Commande manuelle

Les fonctions de mise en sécurité peuvent être commandées manuellement à l'aide des boutons poussoirs rouges

CONFIGURATION DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

Fonctions sans contrôle de position

Fonctions avec contrôle de position

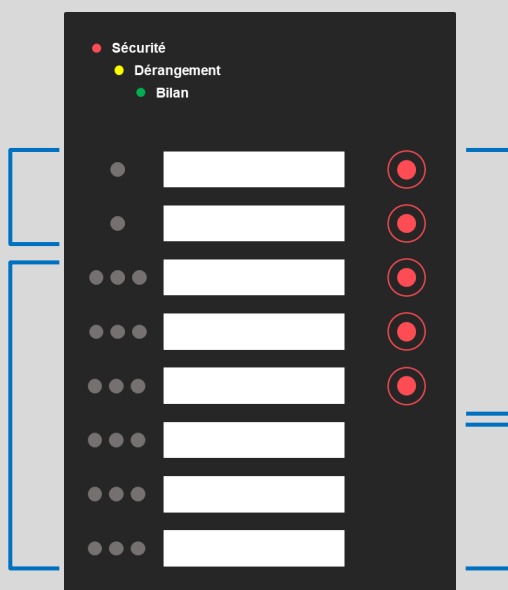

Fonctions avec commande manuelle

Fonctions sans commande manuelle

Lexique :

- Dispositif : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs,...)
- Position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recouvrement, fermé pour un volet de désenfumage par exemple).
- Position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermé pour une porte de recouvrement, ouvert pour un volet de désenfumage par exemple).
- Contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.

COMMANDES ET SIGNALISATIONS DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

SIGNALISATIONS

Sécurité

Voyant(s) rouge(s) fixe(s)

Dispositif(s) en position de sécurité après une commande.

Voyant(s) rouge(s) clignotant(s)

Au moins un dispositif n'est pas en position de sécurité après une commande.

Dérangement

Voyant(s) jaune(s) fixe(s)

Ligne de télécommande et/ou de contrôle de position en dérangement.


Voyant(s) jaune(s) clignotant(s)

Un dispositif a quitté la position d'attente sans ordre de commande.

Bilan

Voyant(s) vert(s) fixe(s)

Après action sur le bouton bilan, vérification de la position d'attente de tous les dispositifs possédant un contrôle de position.

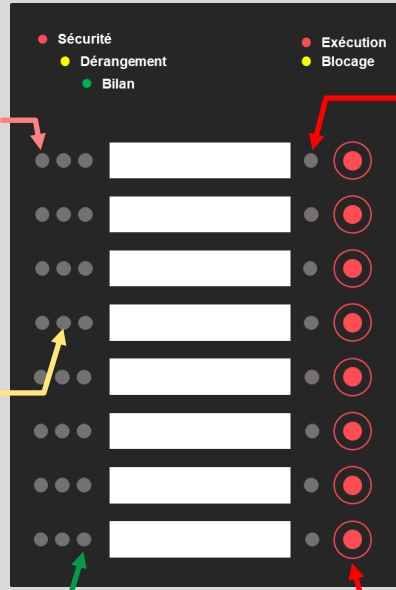

COMMANDES

Commande automatique

Les fonctions associées à la détection incendie sont automatiquement commandées.

Le voyant s'allume :

En rouge fixe pour signaler une commande effectuée pour une fonction sans contrôle de position.

En jaune clignotant pour indiquer le blocage d'une fonction avec contrôle de position.


Commande manuelle

Les fonctions de mise en sécurité peuvent être commandées manuellement à l'aide des boutons poussoirs rouges

Exécution

Blocage

CONFIGURATION DES FONCTIONS DE MISE EN SECURITE INCENDIE

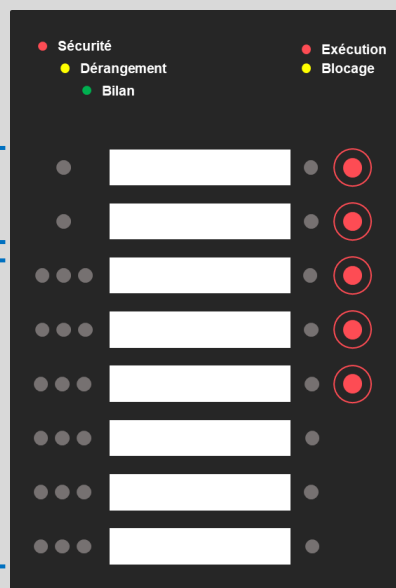

Fonctions sans contrôle de position

Fonctions avec contrôle de position

Fonctions avec commande manuelle

Fonctions sans commande manuelle

Lexique :

- Dispositif : tout organe commandé contribuant à la mise en sécurité de l'établissement (portes, clapets, volets, ventilateurs,...)
- Position d'attente : dispositif au repos en attente d'une commande (ouverte pour une porte de recoupement, fermé pour un volet de désenfumage par exemple).
- Position de sécurité : dispositif actionné à la suite d'une commande (fermé pour une porte de recoupement, ouvert pour un volet de désenfumage par exemple).
- Contrôle de position : système placé sur le dispositif commandé permettant de connaître sa position.