



Un équipement



## COMPOSITION DU GROUPEMENT :

/BET structure & fluides

**INTECH**

6 Boulevard de Saltgourde

24430 MARSAC SUR L'ISLE

Tél : 05 53 54 57 09

Mail : etudes@beintech.fr

# PARC DES EXPOSITIONS DU PERIGORD

## LOT 3 / PEINTURE

Maître d'ouvrage

**Le Pôle Inter consulaire de la Dordogne**

295 Bd des Saveurs D6021

24660 Coulounieix-Chamiers

F				
E				
D				
C				
B				
A	Novembre 2025	Dossier de Consultation des Entreprises	VB	VB
Indice de diffusion	Date	Objet	Créé par	Vérifié par

# TABLE DES MATIERES

[01]	GENERALITES.....	3
1.1	REGLES D'EXECUTION .....	3
1.2	SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX.....	3
1.3	PROTECTION DES OUVRAGES – NETTOYAGE.....	3
[02]	DESCRIPTION DES TRAVAUX.....	4
2.1	MISE EN PEINTURE BARDAGE METALLIQUE EXISTANT .....	4
2.2	MISE EN PEINTURE SUR PARTIE ENDUIT .....	5
2.3	TRAITEMENT ANTI ROUILLES ET REMISE EN PEINTURE.....	6

## [01] GENERALITES

### 1.1 REGLES D'EXECUTION

Les ouvrages devront répondre aux exigences des textes réglementaires indiqués au CCTC, et plus particulièrement à la

liste ci-après :

- Norme NF T 36-005 – Peintures et vernis – Classification des peintures, des vernis et des produits connexes ;
  - Norme NF T 30-608 – Enduit de peinture pour travaux intérieurs,
  - DTU 59.1 – Travaux de peinture des bâtiments ;
- bâtiments d'habitation.

Cette liste n'a pas un caractère exhaustif, mais rappelle les principaux textes de référence. En aucun cas l'entrepreneur

ne saurait se soustraire à un texte applicable au prétexte qu'il n'est pas mentionné ici.

### 1.2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES MATERIAUX

Les produits employés devront répondre aux exigences des normes en vigueur.

L'entrepreneur devra s'assurer de la compatibilité de l'ensemble des produits employés (pour impressions, couches primaires, enduits, etc.) avec la nature et l'état des supports d'une part et la nature des produits de finition d'autre part.

Il devra par ailleurs tenir compte, dans le choix des produits, des atmosphères intérieures particulières rencontrées (pour les pièces humides notamment).

Les teintes, aspects et décors éventuels seront laissés au choix du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre et devront correspondre à ceux des échantillons retenus.

### 1.3 PROTECTION DES OUVRAGES – NETTOYAGE

L'entreprise devra obligatoirement procéder à des protections par bâche ou toiles avant ses travaux ceci sans omettre pour autant les nettoyages proprement dits.

Quel que soit le procédé utilisé, l'entrepreneur de peinture sera responsable des dégâts occasionnés par lui.

L'entrepreneur sera tenu de nettoyer ces zones d'interventions en fin de chaque journée et à la fin des travaux.

Les réfections éventuelles de peinture devront être effectuées de manière à éviter toute trace de reprise.

L'entrepreneur devra la révision complète de ses ouvrages avant réception.

L'entreprise aura à sa charge le nettoyage définitif de fin de chantier.

## [02] DESCRIPTION DES TRAVAUX

Pour les travaux il sera compris :

- Protection des ouvrages conservés.
- Mise en place de protections des salariés et de zonages au périmètre des travaux.
- Echafaudage et nacelle nécessaires aux travaux

### 2.1 MISE EN PEINTURE BARDAGE METALLIQUE EXISTANT

#### Travaux préparatoires – préparation de la surface.

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquels s'ajoutent des préparations particulières :  
Dégraissage avec Shampoing Façade si nécessaire, puis élimination de la rouille éventuelle par grattage, brossage, ponçage avant lavage HP

La surface doit être propre, sèche, dégraissée et exempte de tout contaminant. La rouille ou peinture sans adhérence doit être éliminée.

Traitement et attention particulière sur les bords et arêtes - en cas de corrosion ou de métal nu – application d'un produit de traitement adapté.

#### Application :

- Application d'un primaire spéciale bardage via Peinture de rénovation des bardages aux résines acryliques en phase aqueuse
- Application d'une finition spéciale bardage via Peinture de rénovation des bardages aux résines acryliques en phase aqueuse

Produit de type TOL COAT RENOV finition satiné marque TOLLENS ou techniquement équivalent.


Localisation : Ensemble des parties bardage métallique

En BASE

- Façade Nord
- Façade Est

En PRESTATION OPTIONNELLE (en pointillé)

- Façade Sud
- Façade Ouest

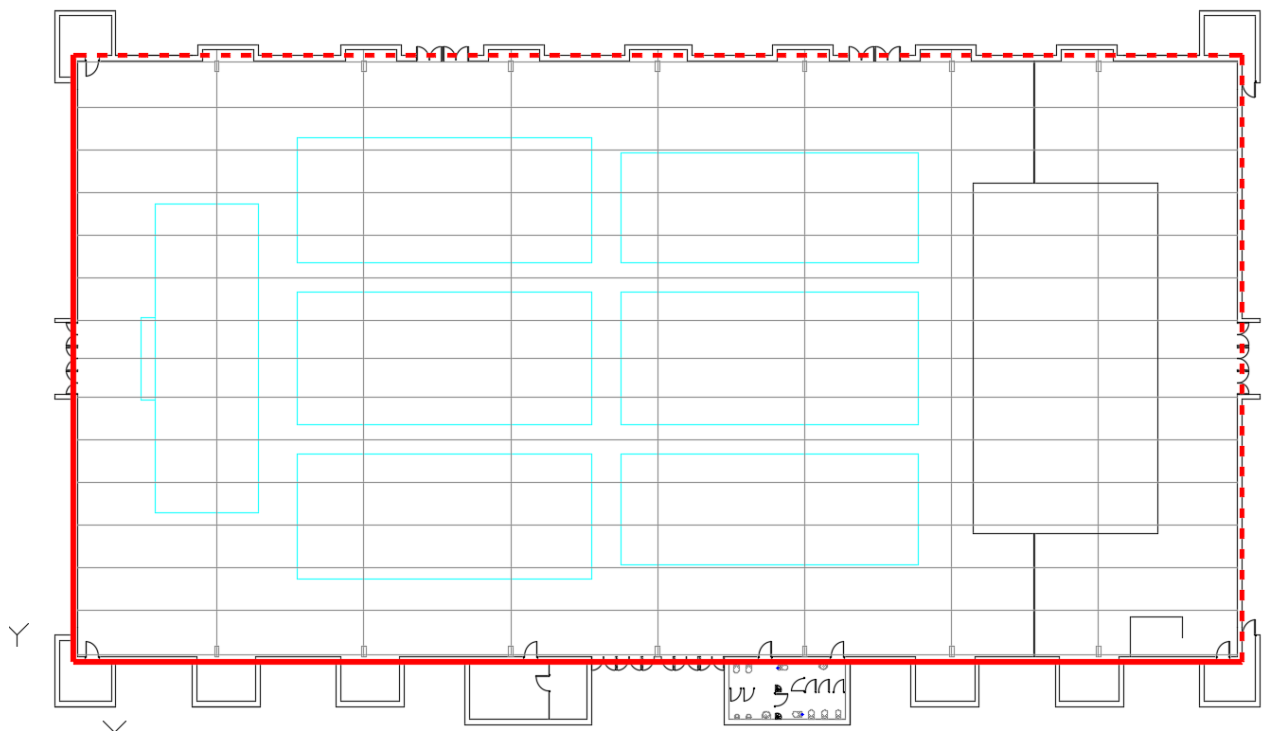

## 2.2 MISE EN PEINTURE SUR PARTIE ENDUIT

### Travaux préparatoires – préparation de la surface.

Prévoir par l'entreprise titulaire du présent lot un nettoyage haute pression des façades extérieures du bâtiment concerné. Nettoyage de toutes les coulures et salissures. Le mur devra être saint et propre au point de pouvoir effectuer des reprises au mortier et recevoir une peinture.

Compris échafaudages et mesures d'accessibilité en toutes zones de façades.

- Préparation du support sur façade Est ancienne partie enterrée.
- Elimination des particules non adhérentes, des poussières, etc... par brossage, grattage ou lavage. Réalisation d'un ragréage prêt à peindre si nécessaire

Localisation : Voir plans projet

### Application

Réalisation d'une peinture hydro PIOLITE, d'aspect mat profond de chez SEIGNEURIE ou équivalent, comprenant, sur support enduit extérieur gratté existant et conforme à la norme NF P 18-210 ou à la norme NF P 10-210 :

- 1 couche de peinture d'aspect mat profond à base de résines Hydro PIOLITE en dispersion aqueuse de type PANCRYTEX de chez Seigneurie ou équivalent, diluée à 10 % d'eau.
- 1 couche de peinture d'aspect mat profond à base de résines Hydro PIOLITE en dispersion aqueuse de type PANCRYTEX de chez Seigneurie ou équivalent, diluée à 5 % d'eau.

Coloris au choix du MOE, suivant façades existantes.

Toutes sujétions nécessaires de mise en œuvre conformément aux prescriptions techniques des fabricants, DTU et normes en vigueur.


Localisation :

En BASE (vert trait plein)

Traitement des soubassements hauteurs 1.50 ml + parois extérieures des édicules bas

En PRESTATION OPTIONNELLE (en vert pointillé)

Traitement des soubassements hauteurs 1.50 ml + parois extérieures des édicules bas

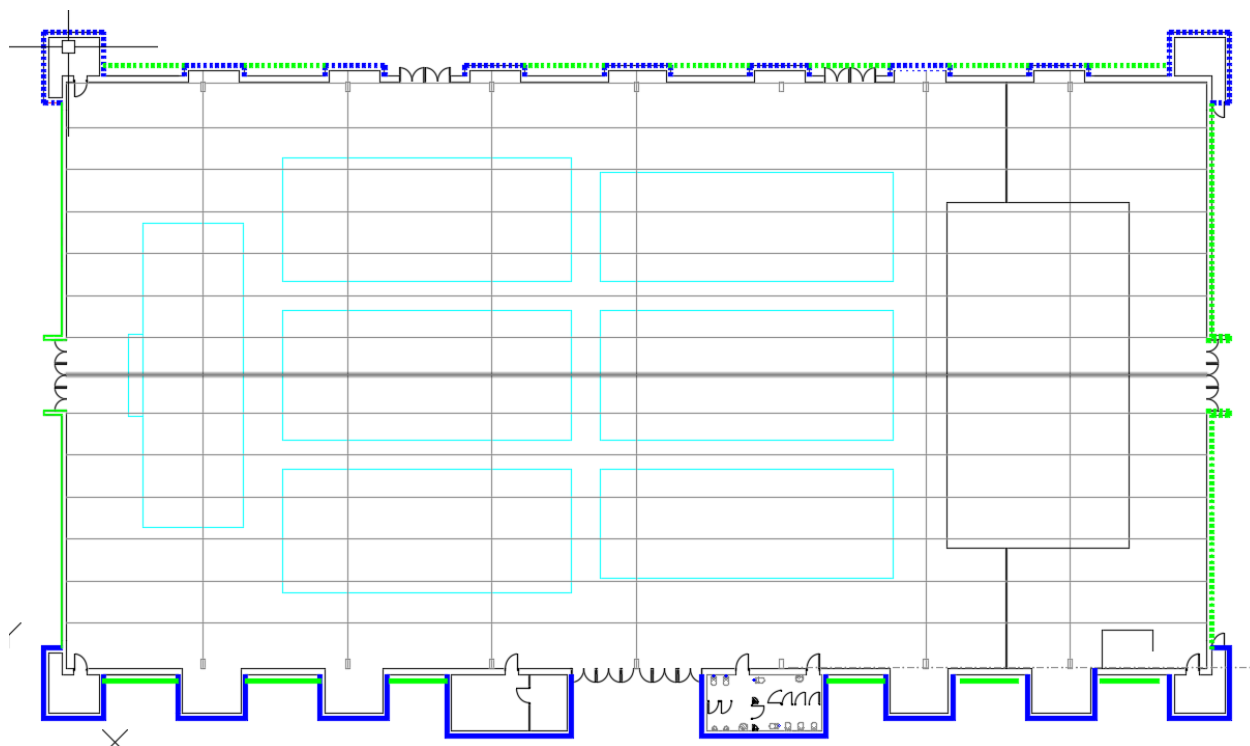

## 2.3 TRAITEMENT ANTI ROUILLES ET REMISE EN PEINTURE

Application sur support métallique extérieur d'une peinture à base de résines acryliques ou alkydes en phase aqueuse.

La prestation comprend :

Préparation :

- Sur support existant : Enlèvement des anciennes peintures non adhérentes au support compris décapage si besoin, dégraissage, lessivage, ponçage, dépoussiérage.
- Sur escalier existant : décapage intégral par sablage,
- Sur support neuf : dépoussiérage,
- Couche d'une primaire anticorrosion.

Finition :

- 2 couches de peinture suivant prescriptions du fabricant
- Mise en oeuvre : application à la brosse en deux couches (dilution de 10% pour la première couche) directement ou sur impression.
- Finition satinée
- Etat de finition : B
- Couleur au choix de la maîtrise d'oeuvre

Localisation :

- Ossature métallique au dessus de l'entrée.
- Portes métalliques existantes (Façades traitées en base)

