

<b>CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES</b>
--

<b>ANNEXE 1</b>
-----------------

<b>MAÎTRE DE L'OUVRAGE</b>
----------------------------

ETAT - MINISTÈRE DES ARMÉES
-----------------------------


SERVICE D'INFRASTRUCTURE DE LA DÉFENSE NORD-OUEST
---

<b>OBJET DE L'ACCORD-CADRE</b>
--------------------------------


BdD Bourges-Avord (18 – 36) - Fourniture, entretien et réparation de traversées multicâbles
---

Annexe 1 : Principe de mise en œuvre d'une traversée multicâbles
--


### Positionnement de la traversée multicâbles entre l'extérieur et l'intérieur

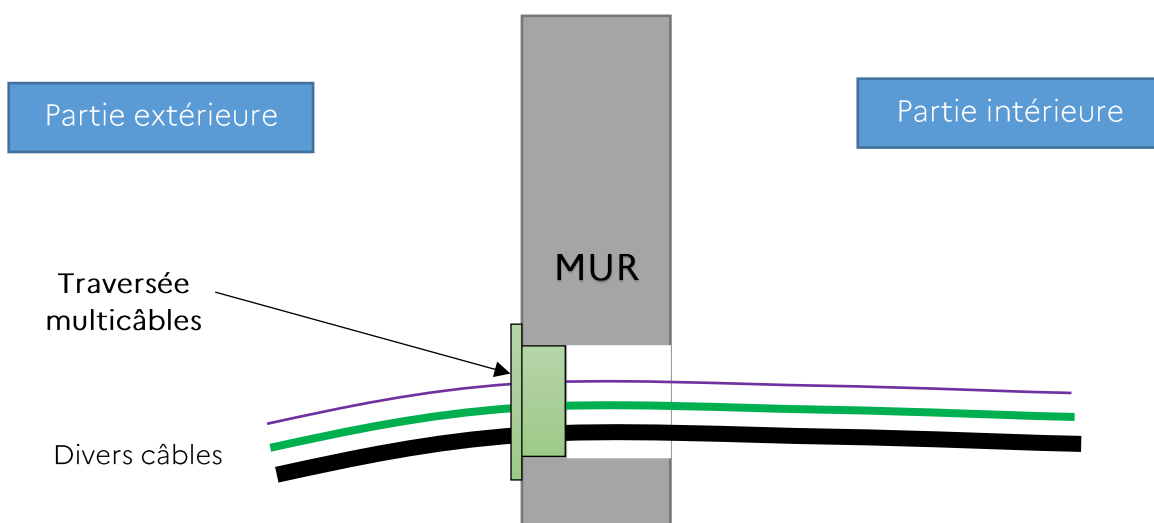


### Positionnement de la traversée multicâbles entre zone propre et zone sale

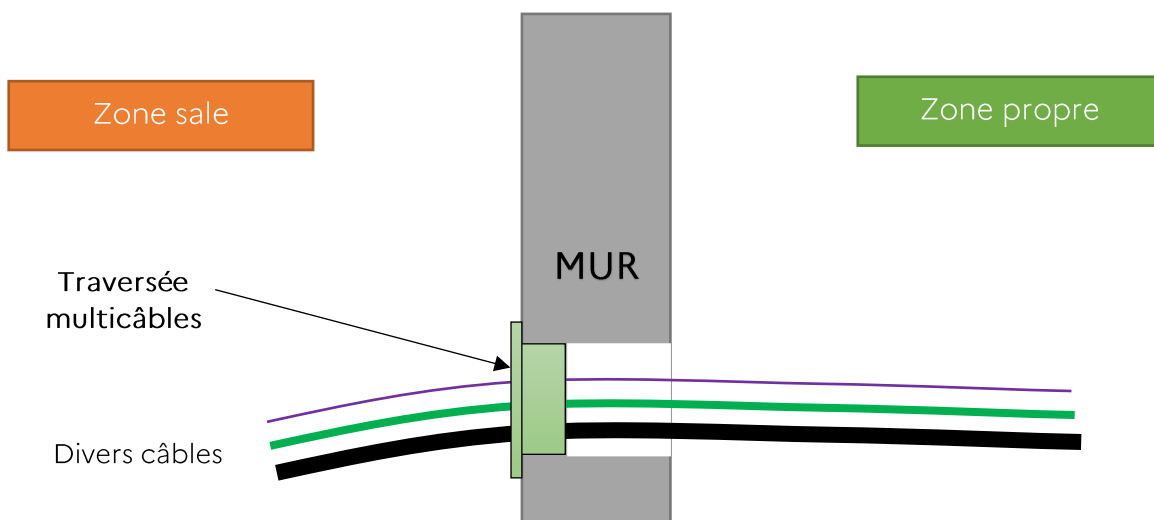

### Positionnement de la traversée multicâbles sur cloison sèche


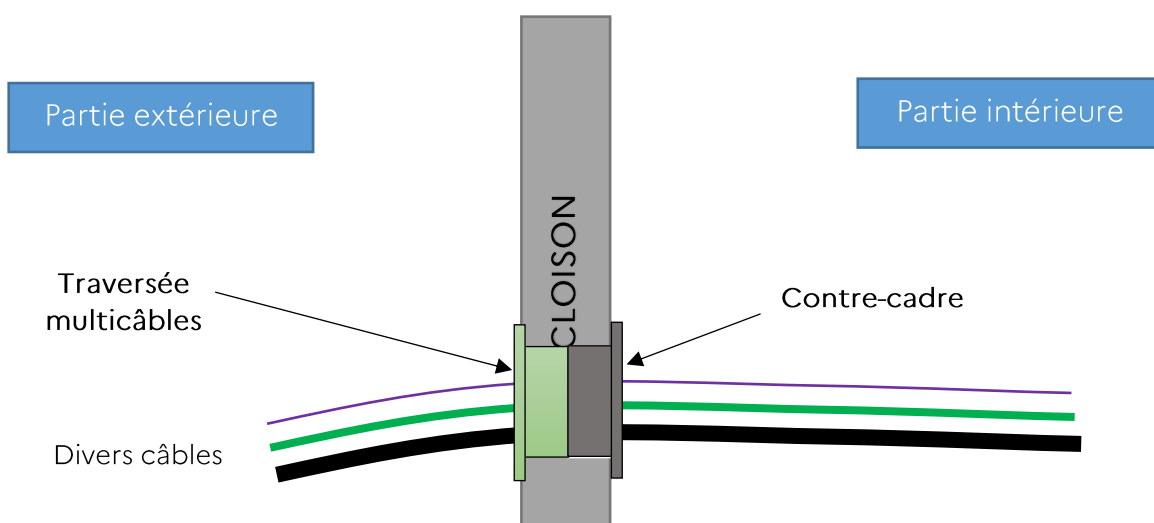


### Positionnement de la traversée multicâbles sur mur coupe-feu

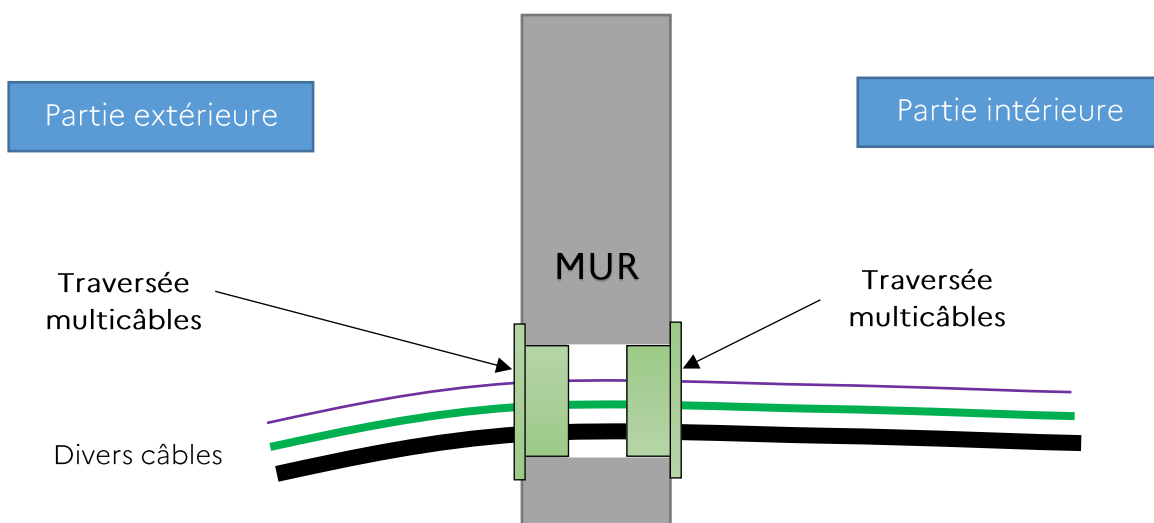


## Organisation des modules au sein de la traversée multicâble

Châssis métallique rectangulaire

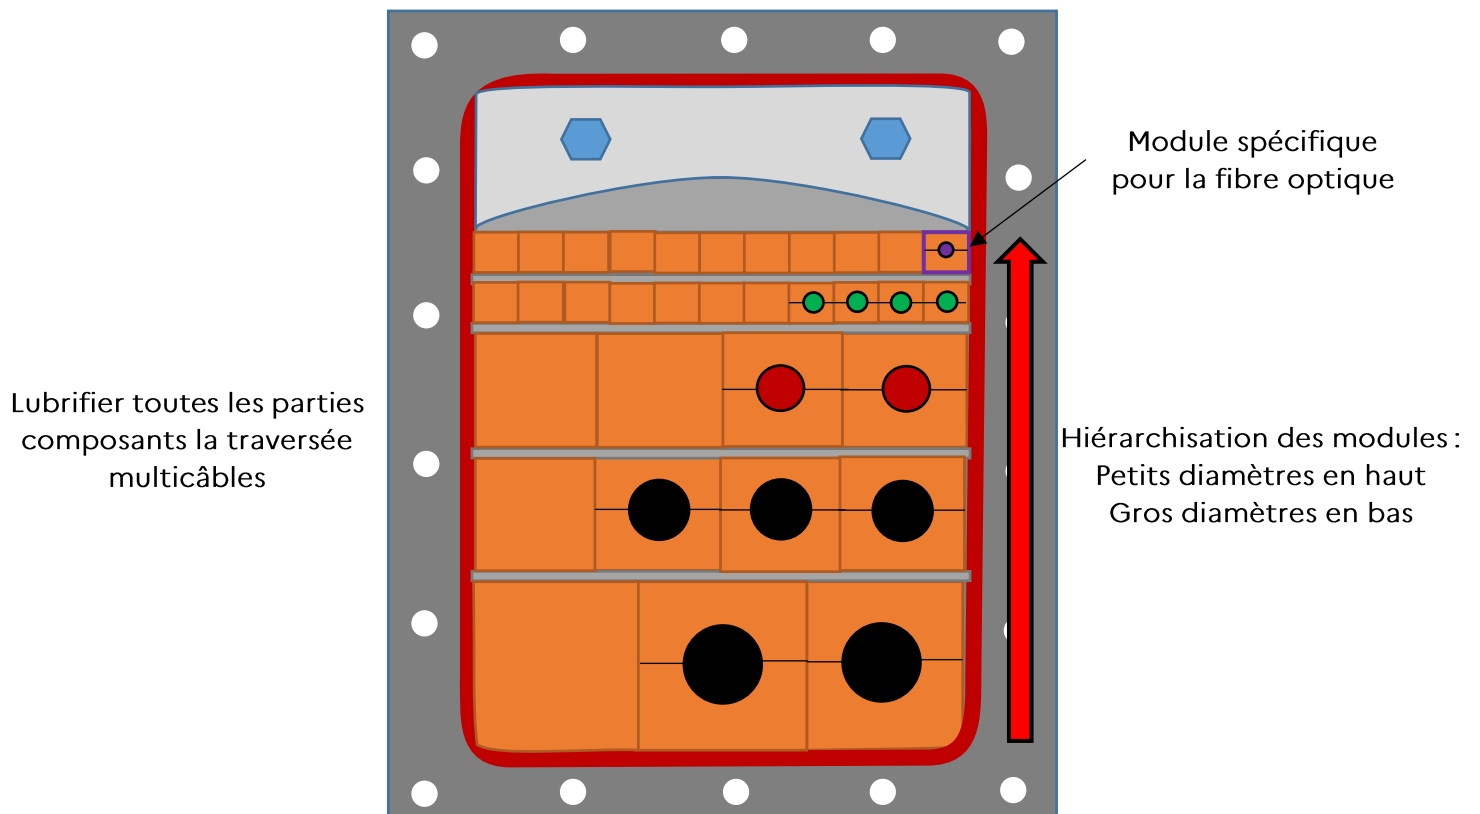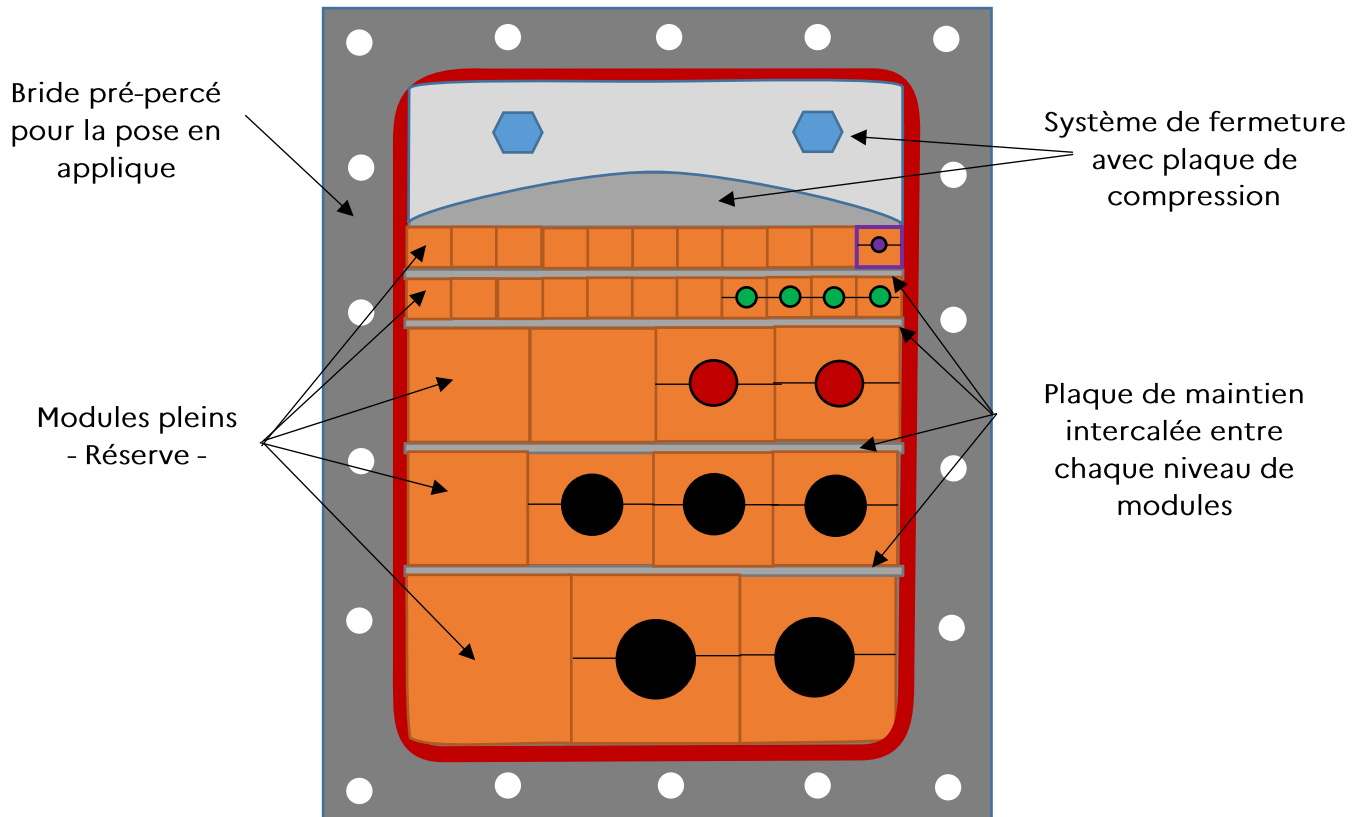

## Châssis métallique circulaire

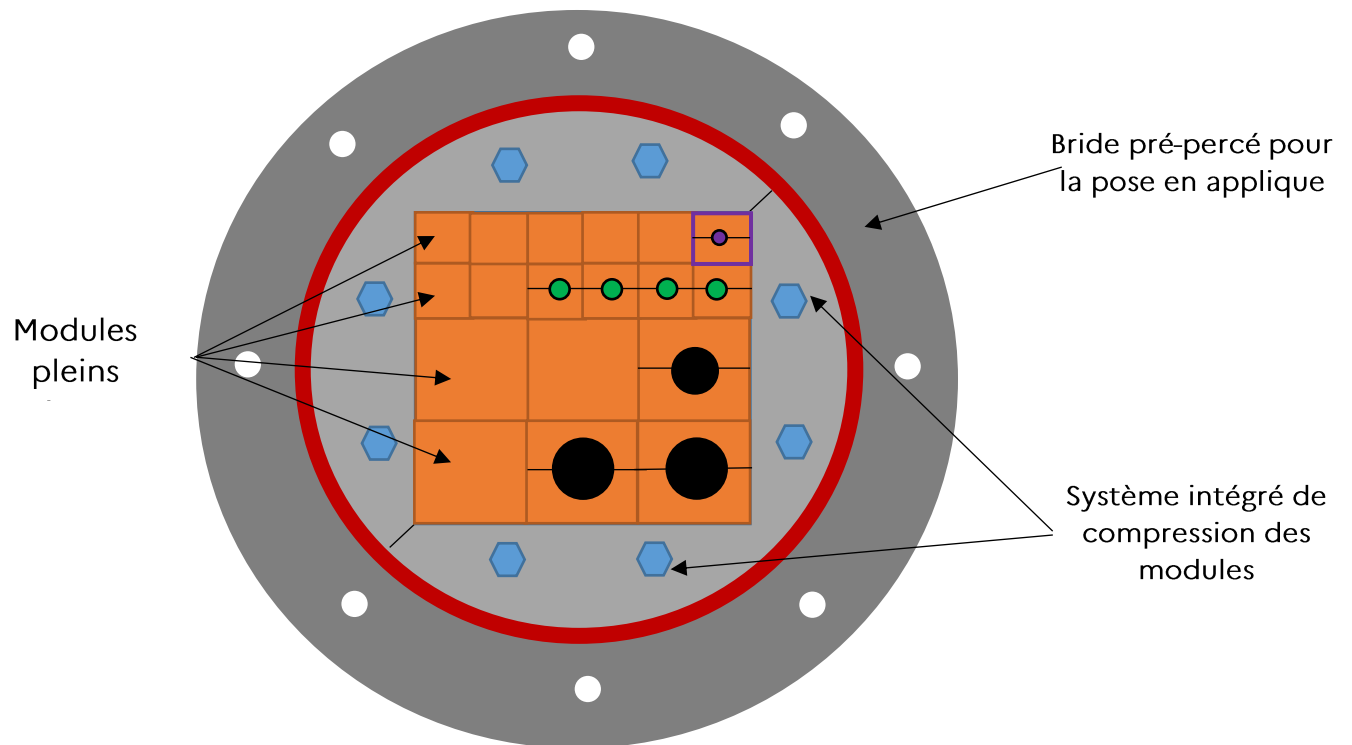

Lubrifier toutes les parties  
composants la traversée  
multicâbles

