

B	03/09/2019	MISE A JOUR TP MESURES - ARRÊT D'URGENCE - DOE	CGA	JBR	CGA
A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE	LBD	JBN	ENO
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par

MAITRE D'OUVRAGE



PROJET :

TRAVAUX D'AMELIORATION ELECTRIQUE
DES QUAIS DE LA BASE NAVALE
DU PORT DES GALETS - DARSE FOUCQUE
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Schéma électrique TGBT 50Hz STATION SUD

TITULAIRE PILLER FRANCE



PILLER France SAS
1, Avenue du Président Pompidou, Bât. A
CS 70073, 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
Eric NAVARRO - Ingénieur de Vente
T: +33 (0)1 47 21 24 22 - M: +33 (0)6 74 33 43 63
Email : eric.navarro@piller.com



LOT : Electricité

Echelle plan : --

Echelle détails : --

Nom du Fichier

P I L - E X E 1 8 - 4 1 7 6 - 0 2 - 0 0 3 - B

Entreprise

Type

Année

Numéro de dossier


Mois

Numéro d'ordre

Indice


PAGE N°	DESIGNATION	REVISION					
		A	B	C	D	E	F
1	PAGE DE GARDE	X	X				
2	SOMMAIRE	X	X				
3	LEGENDE	X	X				
4	IMPLANTATION	X	X				
5	ARRIVEE 690V~	X	X				
6	DISTRIBUTION 690V~	X					
7	ARRIVEE 410V~	X					
8	DISTRIBUTION 410V~	X					
9	DISTRIBUTION 230V~ ONDULE	X					
10	DISTRIBUTION 230V~ ONDULE	X					
11	MODULES EKIP EMAX	X	X				
12	MODULES EKIP EMAX	X	X				
13							
14	MODULES EKIP 11E/10S	X					
15	COMMANDE 230V~	X	X				
16	REPORT INFORMATION	X					
17							
18							
19							
20	BORNIERS DG7 / D71 / D72	X					
21	BORNIERS XOND / XPTC / XAU	X					
22	BORNIER XC	X					
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30	NOMENCLATURE	X					
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
42							
43							
44							
45							
46							

PAGE N°	DESIGNATION	REVISION					
		A	B	C	D	E	F
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							

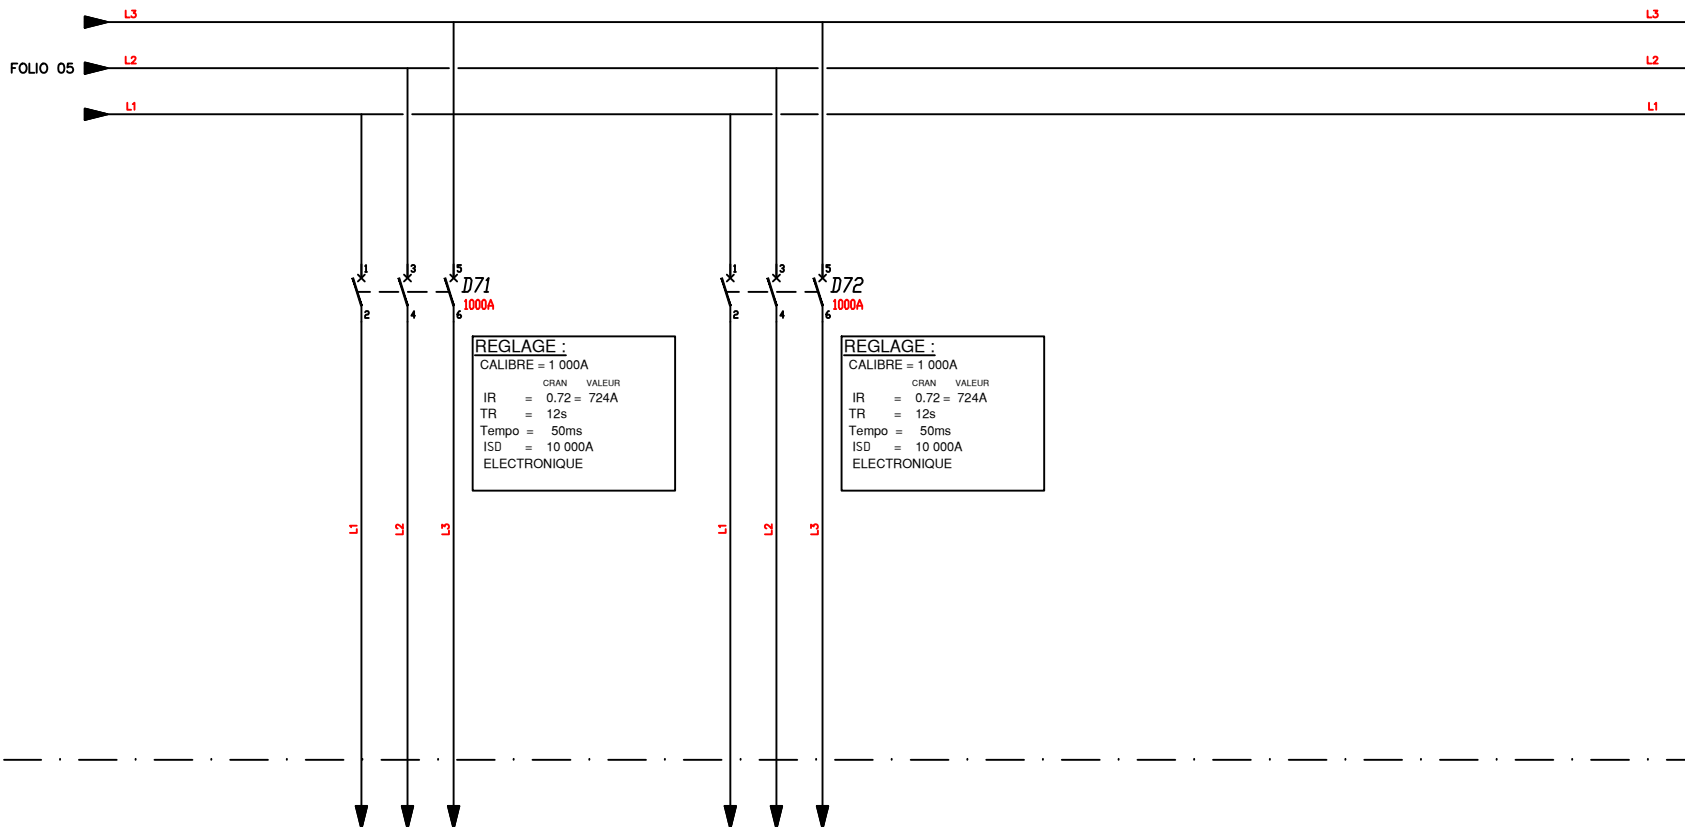


RECEPTEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESIGNATION	ARMOIRE CONVERTISSEUR N°71	ARMOIRE CONVERTISSEUR N°72	-	-	-	-	-	-	-
PUISSANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYPE CABLE	U1000R2V	U1000R2V	-	-	-	-	-	-	-
SECTION CABLE	3x(2x1x150 ²) + PE 1x150 ²	3x(2x1x150 ²) + PE 1x150 ²	-	-	-	-	-	-	-
LONGUEUR CABLE	10m	10m	-	-	-	-	-	-	-


MAÎTRE D'OUVRAGE			TITULAIRE PILLER FRANCE			TGBT 50Hz STATION SUD DISTRIBUTION 690V~									
 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  Secrétariat général pour l'administration			 PILLER Power Systems  ATCT.OI			-									
A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE	LDB	JBN	ENO	Nom du Fichier									
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	P I L - E X E 1 . 8 - 4 . 1 . 7 . 6 - 0 . 2 - 0 . 0 . 3 - B - 6 / 3 1									
LOT : Electricité			Echelle plan : - -			EntrepriseTypeAnnéeNuméro de dossierMoisNuméro d'ordreIndiceFolio									

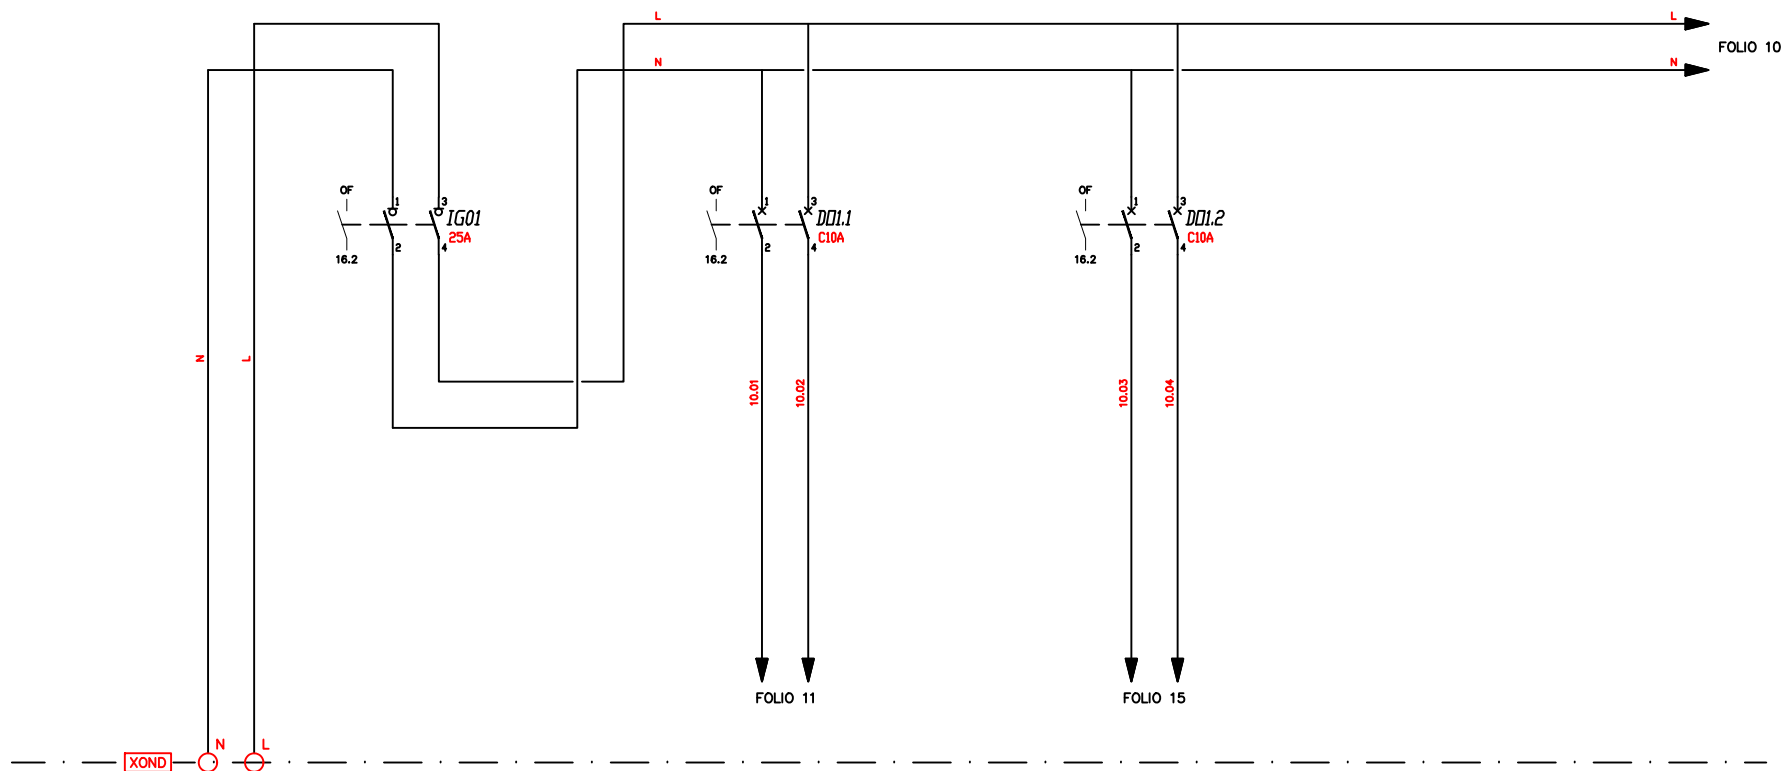

RECEPTEUR	DGOND2.2	-	-	-	-	-	-	-	
DESIGNATION	ARRIVEE 230V~ ONDULE -	INTERRUPTEUR GENERAL 230V~ ONDULE		ALIMENTATION MODULE EKIP EMAX -		ALIMENTATION MODULE EKIP 10K + COMMANDE 230V~			
PUISSANCE		-		-		-		-	
TYPE CABLE	U1000R2V	-		-		-			
SECTION CABLE	362.5	-		-		-			
LONGUEUR CABLE	10m	-		-		-			
MAITRE D'OUVRAGE						TITULAIRE PILLER FRANCE			
 14 Jours • 7 Jours • 14 Jours RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  Secrétariat général pour l'administration  MINISTÈRE DES ARMÉES									
		B	03/09/2019	MISE A JOUR TP MESURES - ARRÊT D'URGENCE - DOE	CGA	JBR	CGA	 PILLER Power Systems	 ATCT.OI
		A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE	LDB	JBN	ENO		
		INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par		
		LOT : Electricité			Echelle plan : - -				
 PILLER Power Systems  SATELEC CENERGI								TGBT 50Hz STATION SUD DISTRIBUTION 230V~ ONDULE - Nom du Fichier PILLER-EXE1.8-4.1.7.6-0.2-0.0.3-B-10/31 EntrepriseTypeAnnéeNuméro de dossierMoisNuméro d'ordreIndiceFolio	

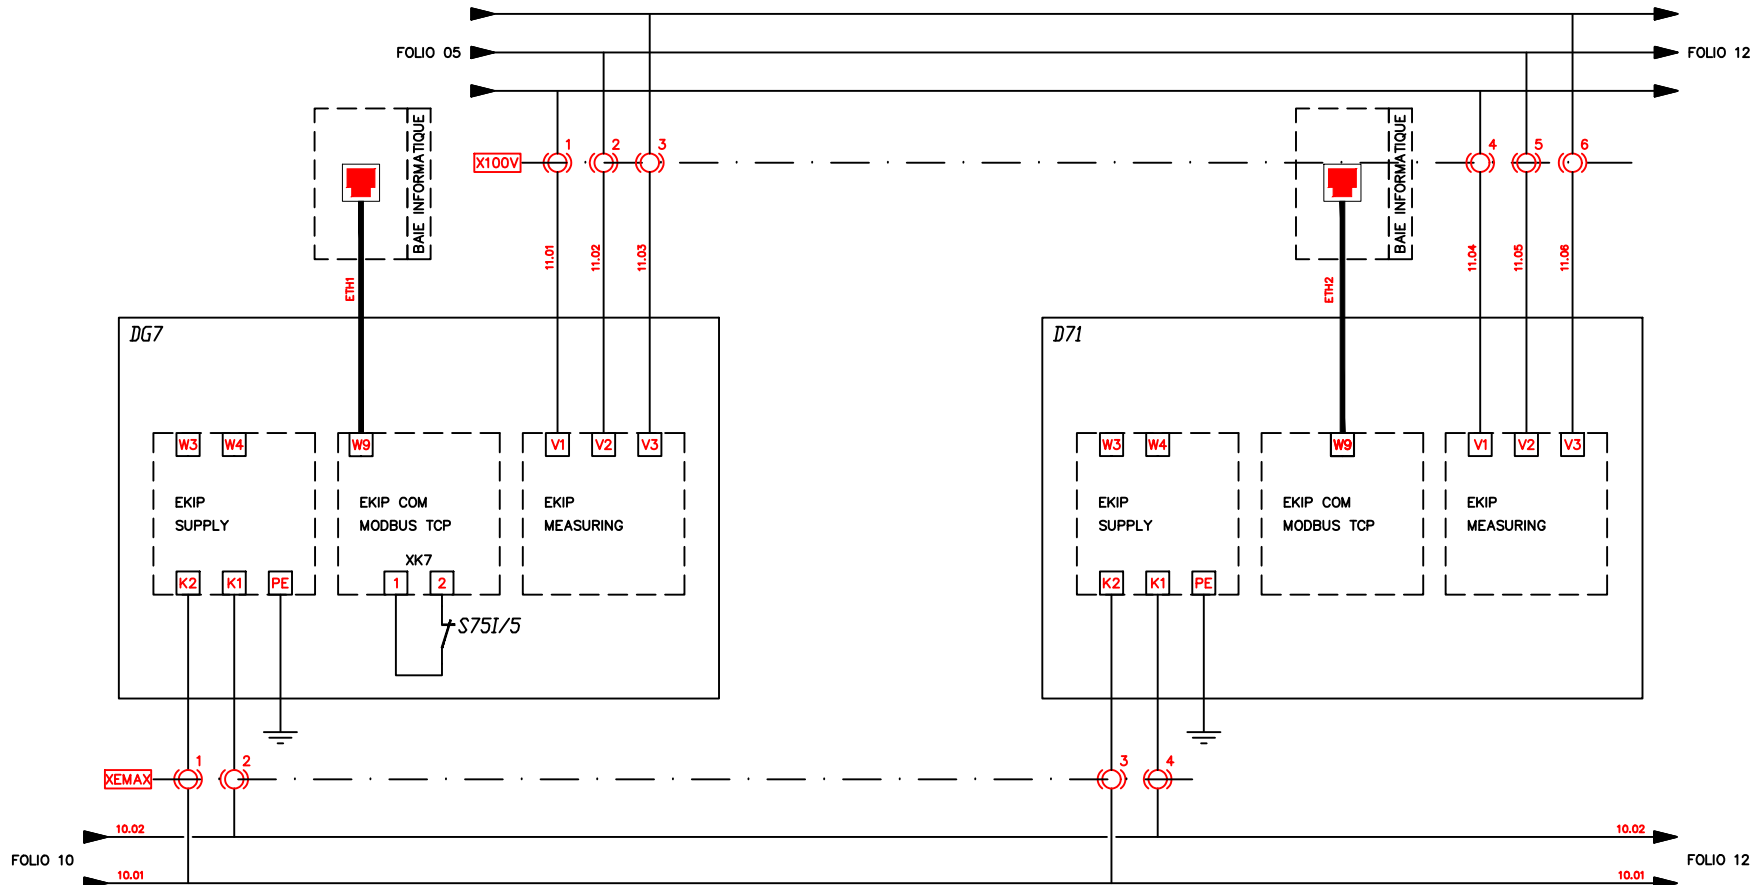

		MODULES EKIP DISJONCTEUR GENERAL					MODULES EKIP DISJONCTEUR ARMOIRE CONVERTISSEUR N°1							
MAITRE D'OUVRAGE							TITULAIRE PILLER FRANCE		TGBT 50Hz STATION SUD MODULES EKIP EMAX					
 République Française  Secrétariat général pour l'administration  MINISTÈRE DES ARMÉES								 PILLER Power Systems  ATCT.OI  SATELEC CENERGI	Nom du Fichier PILL-EXE1,8-4,1,7,6-0,2-0,0,3-B-11/31 EntrepriseTypeAnnéeNuméro de dossierMoisNuméro d'ordreIndiceFolio					
		B	03/09/2019	MISE A JOUR TP MESURES - ARRÊT D'URGENCE - DOE	CGA	JBR	CGA							
		A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE	LDB	JBN	ENO							
		INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par							
		LOT : Electricité			Echelle plan : - -									

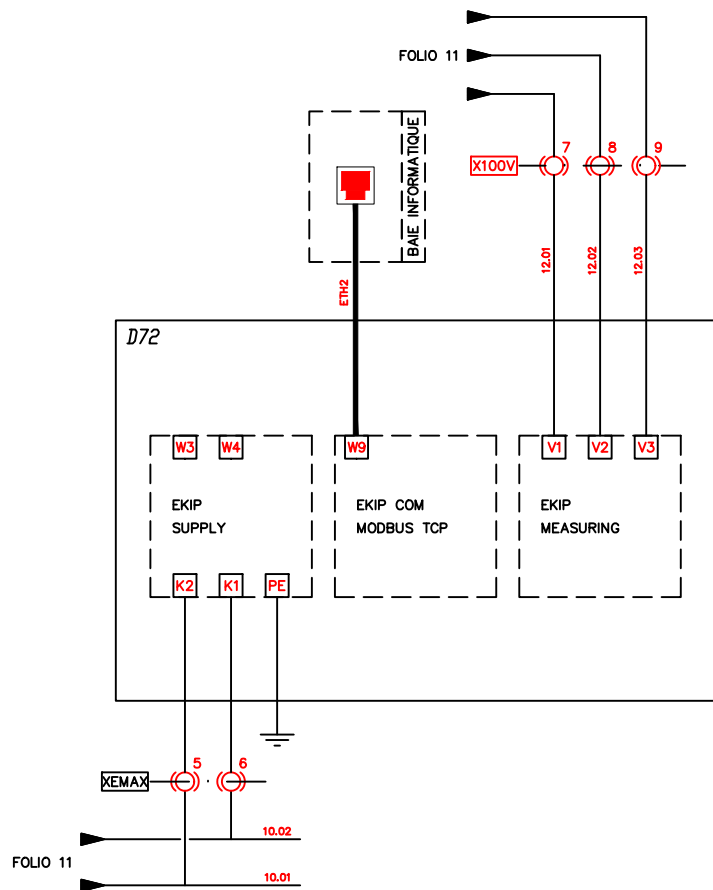

MODULES EKIP
DISJONCTEUR
ARMOIRE CONVERTISSEUR N°2

MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Secrétariat général pour l'administration

B

03/09/2019

MISE A JOUR TP MESURES - ARRÊT D'URGENCE - DOE

CGA

JBR

CGA

A

16/02/2018

EDITION ORIGINALE

LDB

JBN

ENO

INDICE

DATE

MODIFICATIONS

Dessiné par

Vérifié par

Approuvé par

LOT : Electricité

Echelle plan : - -

TITULAIRE PILLER FRANCE



TGBT 50Hz STATION SUD
MODULES EKIP EMAX

-

PILLER-EXE1,8-4,1,7,6-0,2-0,0,3-B-12/31

Entreprise

Type

Année


Numéro de dossier

Mois

Numéro d'ordre

Indice

Folio

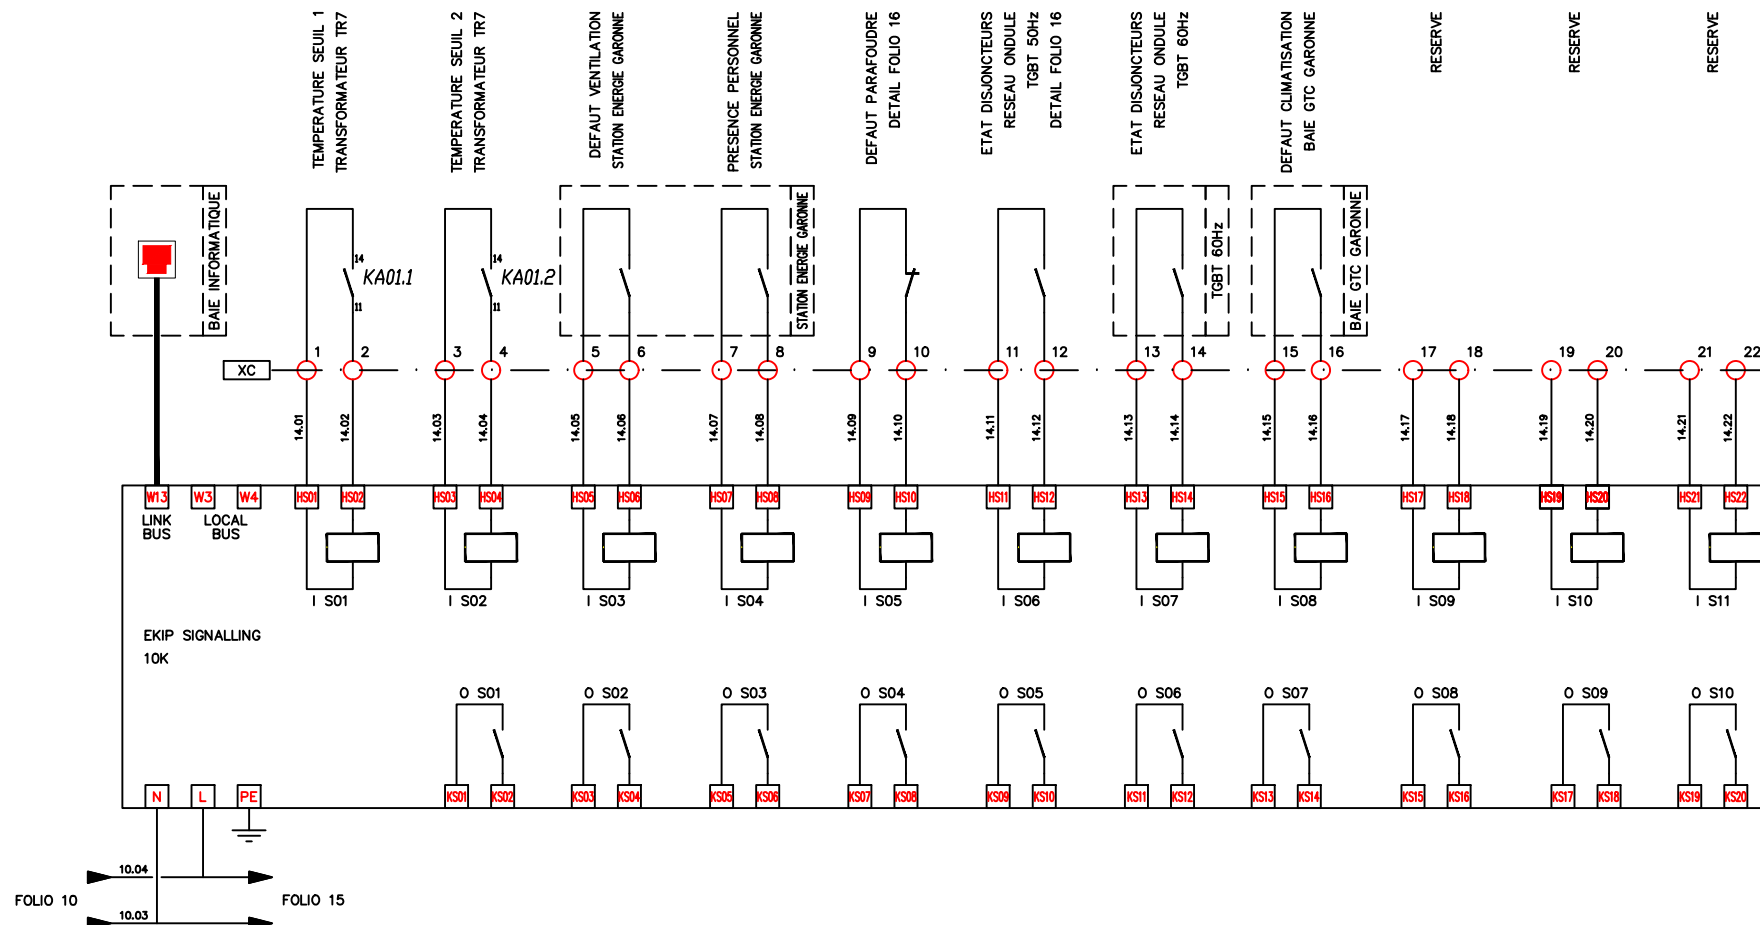

MODULE
EQUIP SIGNALLING 10K

MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Secrétariat général pour l'administration

A 16/02/2018

EDITION ORIGINALE

INDICE

DATE

MODIFICATIONS

LDB

JBN

ENO

Dessiné par

Vérifié par

Approuvé par

LOT : Electricité

Echelle plan : - -

TITULAIRE PILLER FRANCE



TGBT 50Hz STATION SUD
MODULES EKIP 11E/10S

Nom du Fichier

P.I.L.-EXE1.8-4.1.7.6-0.2-0.0.3-B-14/31

Entreprise

Type

Année

Numéro de dossier


Mois

Numéro d'ordre


Indice

Folio


FOLIO 14 10.04

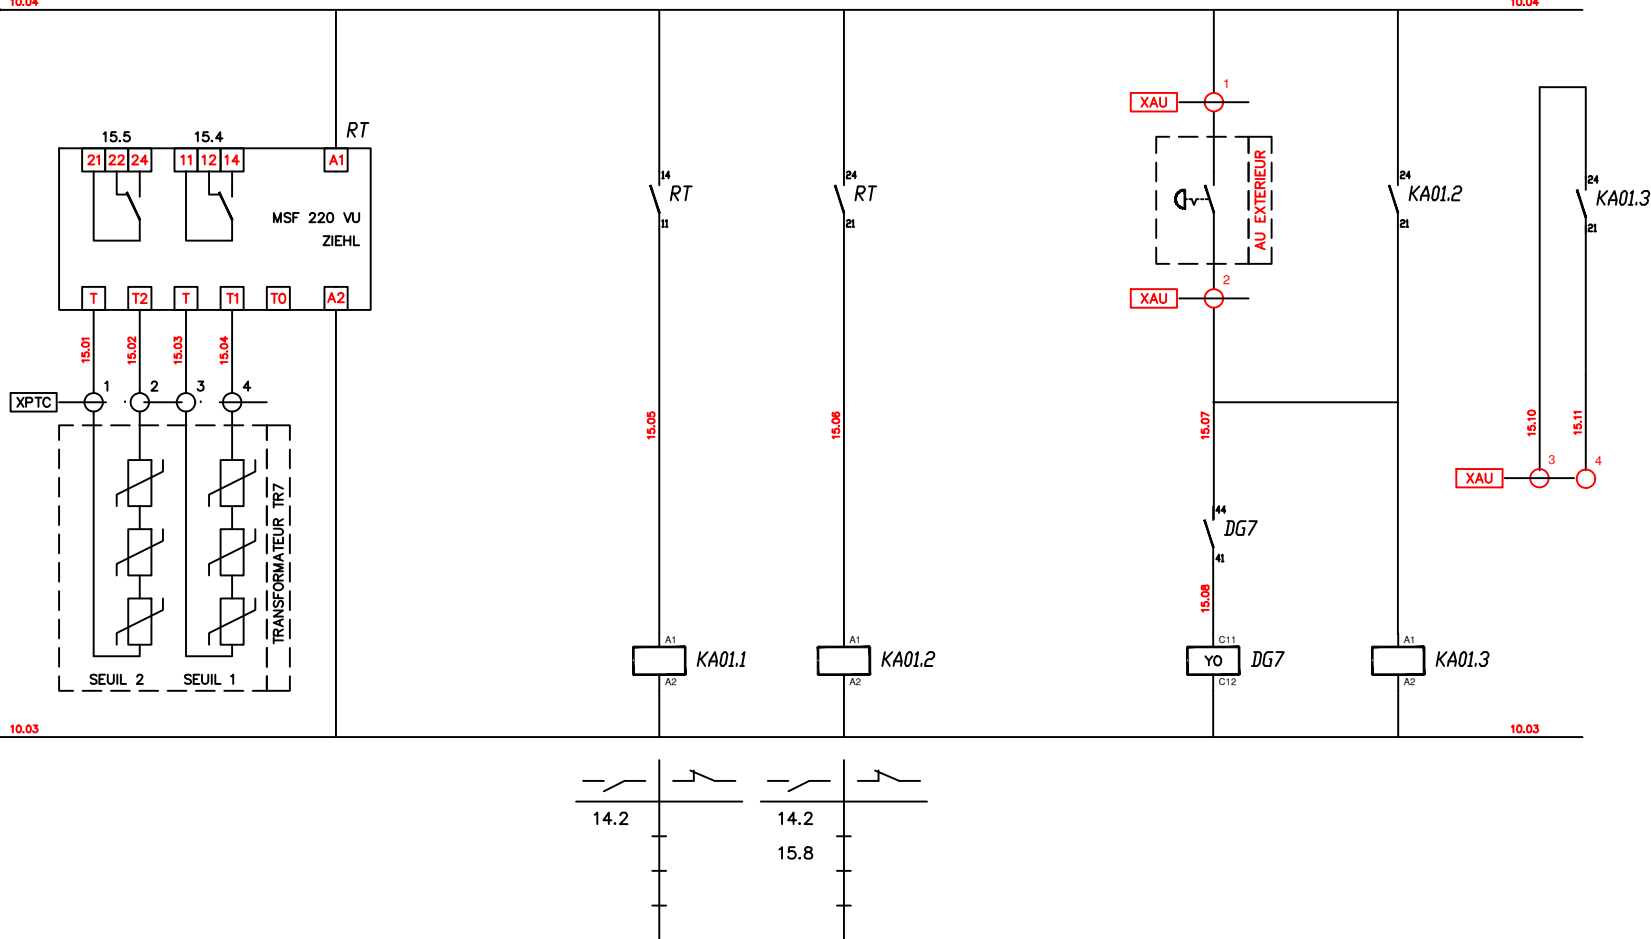

		RELAIS TEMPERATURE TRANSFORMATEUR TR7				RELAIS TEMPERATURE SEUIL 1 TR7		RELAIS TEMPERATURE SEUIL 2 TR7			ARRET D'URGENCE TGBT			ARRET D'URGENCE CELLULE DM1.2 STATION ENERGIE				
MAITRE D'OUVRAGE										TITULAIRE PILLER FRANCE								
 MINISTÈRE DES ARMÉES  Sectionnel général pour l'administration										 Power Systems  ATCT.OI  TGBT 50Hz STATION SUD COMMANDE 230V~ - Nom du Fichier P_I_L - E_X_E18 - 4_176 - 02 - 003 - B - 1531 EntrepriseTypeAnnéeNuméro de dossierMoisNuméro d'ordreIndiceFolio								
				B	03/09/2019	MISE A JOUR TP MESURES - ARRÊT D'URGENCE - DOE			CGA								JBR	CGA
				A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE			LDB								JBN	ENO
				INDICE	DATE	MODIFICATIONS			Dessiné par								Vérifié par	Approuvé par
				LOT : Electricité					Echelle plan : - -									

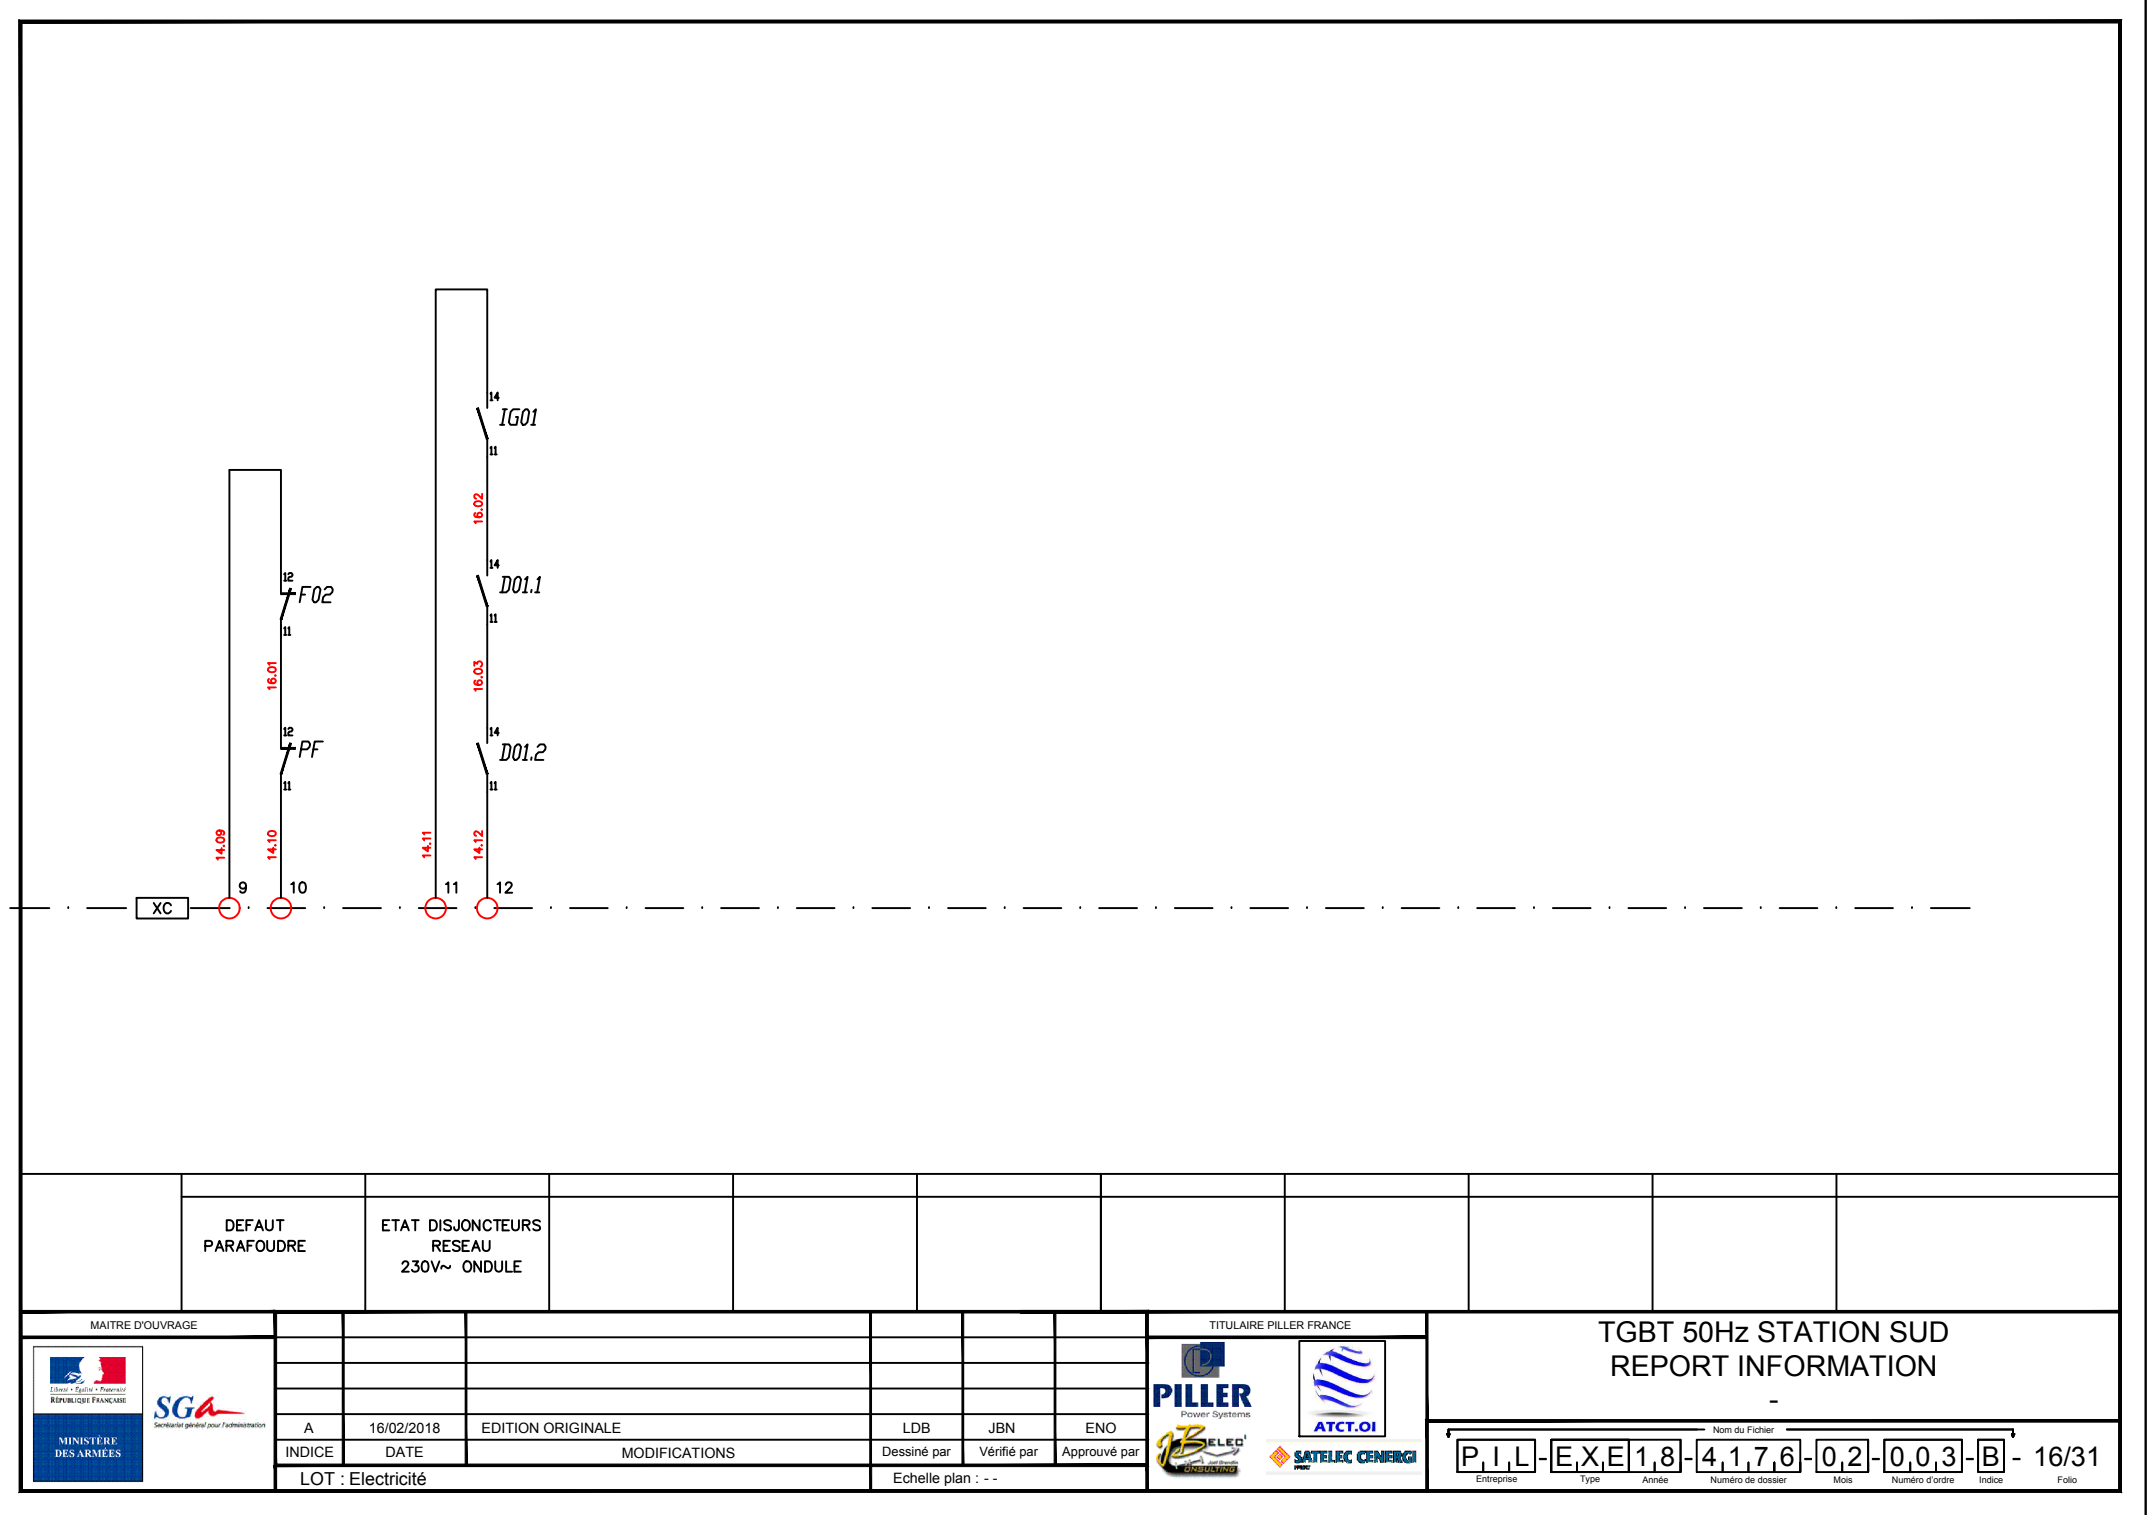

		DEFAUT PARAFOUDRE		ETAT DISJONCTEURS RESEAU 230V~ ONDULE															
MAITRE D'OUVRAGE									TITULAIRE PILLER FRANCE		TGBT 50Hz STATION SUD REPORT INFORMATION								
 MINISTÈRE DES ARMÉES		 Secrétariat général pour l'administration								 Power Systems	 ATCT.OI	-							
	A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE		LDB	JBN	ENO	 IBELEC		 SATELEC CENERGI		Nom du Fichier							
INDICE	DATE	MODIFICATIONS		Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	 PILLER		 SATELEC CENERGI		PILLER-EXE1,8-4,1,7,6-0,2-0,0,3-B-16/31								
LOT : Electricité				Echelle plan : - -				Entreprise		Type	Année	Numéro de dossier	Mois	Numéro d'ordre	Indice	Folio			

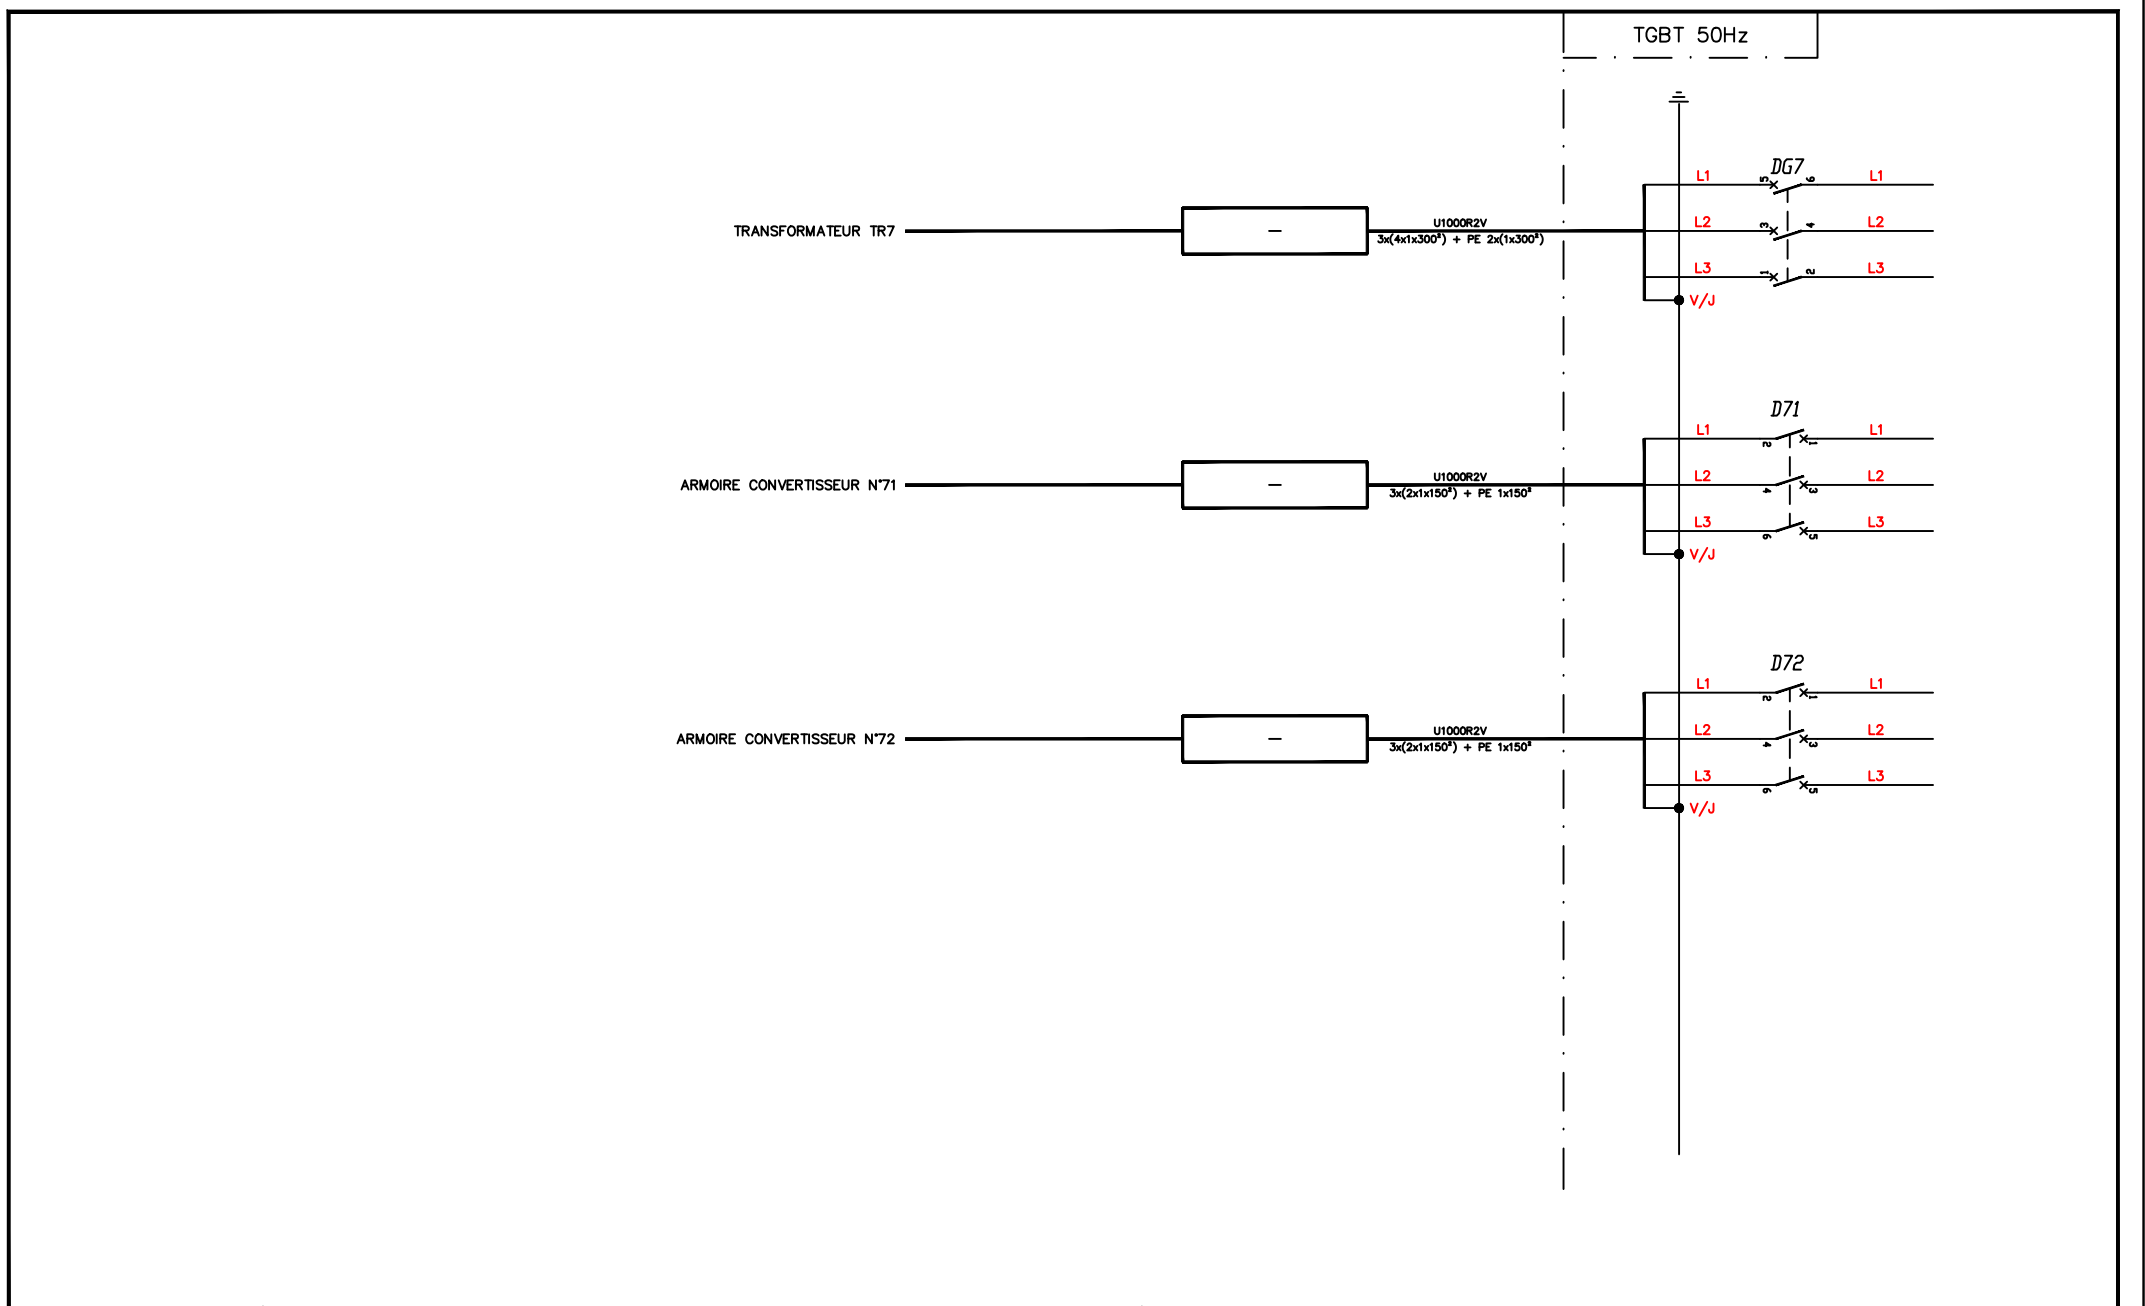

MAITRE D'OUVRAGE						TITULAIRE PILLER FRANCE			TGBT 50Hz STATION NORD BORNIERS DG7 / D71 / D72															
 LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ REPUBLIQUE FRANÇAISE  MINISTÈRE DES ARMÉES	 Secrétariat général pour l'administration						 Power Systems		 ATCT.OI															
	A	16/02/2018	EDITION ORIGINALE		LDB	JBN	ENO																	
	INDICE	DATE	MODIFICATIONS		Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par																	
	LOT : Electricité				Echelle plan : - -																			
															Nom du Fichier									
															P_I_L - E_X_E 1,8 - 4,1,7,6 - 0,2 - 0,0,3 - B - 20/31									
															Entreprise Type Année Numéro de dossier Mois Numéro d'ordre Indice Folio									

