

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par

MAITRE D'OUVRAGE



LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE





PROJET :

TRAVAUX D'AMELIORATION ELECTRIQUE
DES QUAIS DE LA BASE NAVALE
DU PORT DES GALETS - DARSE FOUCQUE
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES
Schéma BAIE GTC - ONDULE Station SUD

TITULAIRE PILLER FRANCE



PILLER France SAS
1, Avenue du Président Pompidou, Bât. A
CS 70073, 92508 RUEIL MALMAISON CEDEX
Eric NAVARRO - Ingénieur de Vente
T: +33 (0)1 47 21 24 22 - M: +33 (0)6 74 33 43 63
Email : eric.navarro@piller.com



LOT : Electricité

Echelle plan : --

Echelle détails : --

Nom du Fichier

P I L - E X E 1 9 - 4 1 7 6 - 0 9 - 0 0 2 - A

EntrepriseTypeAnnéeNuméro de dossierMoisNuméro d'ordreIndice

PAGE N°	DESIGNATION	REVISION					
		A	B	C	D	E	F
1	PAGE DE GARDE	X					
2	SOMMAIRE	X					
3	LEGENDE	X					
4	DISTRIBUTION 230V~ ONDULE	X					
5	DISTRIBUTION 230V~ ONDULE	X					
6	DISTRIBUTION 24Vcc	X					
7	COMMANDE 230V~ BOBINE MX	X					
8	MODULES ABE7 / E-E4	X					
9	MODULES ABE7 / E-E5	X					
10	MODULES ABE7 / E-E6	X					
11	MODULES ABE7 / E-E7	X					
12	MODULES ABE7 / E-E8	X					
13	MODULES ABE7 / E-E9	X					
14		X					
15	BORNIERS XP - XC - XAUBAQ	X					
16	BORNIERS XGTC E-E04	X					
17	BORNIERS XGTC E-E05	X					
18	BORNIERS XGTC E-E06	X					
19	BORNIERS XGTC E-E07	X					
20	BORNIERS XGTC E-E08	X					
21	BORNIERS XGTC E-E09	X					
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
42							
43							
44							
45							
46							

PAGE N°	DESIGNATION	REVISION					
		A	B	C	D	E	F
47							
48							
49							
50							
51							
52							
53							
54							
55							
56							
57							
58							
59							
60							
61							
62							
63							
64							
65							
66							
67							
68							
69							
70							
71							
72							
73							
74							
75							
76							
77							
78							
79							
80							
81							
82							
83							
84							
85							
86							
87							
88							
89							
90							
91							
92							

PLAQUE SIGNALITIQUE GRAVEE BLANCHE TEXTE NOIR

BAIE GTC – ONDULEE STATION SUD

PILLER – 01 47 21 22 55
REALISATION – 03/2018
AFFAIRE – 74RN15



COULEURS DE FILERIE

PUISSANCE :

Neutre : BLEU
Phase 1 : MARRON
Phase 2 : NOIR
Phase 3 : ROUGE
Terre : VERT / JAUNE

COMMANDE :

230Vca : NEUTRE BLANC / PHASE ROUGE
48Vcc : + VIOLET / - GRIS
24Vcc : + MARRON / - BLEU NUIT

TENSION ONDULE EXTERIEUR

: ORANGE

RS 485

: 1 PAIRE BLINDEE : + BRUN / - BLANC

TELECOMMANDE BAES

: + VIOLET / - VIOLET

SECTION FILERIE Cu


<10A	: 1.5mm ²	160A	: 50mm ²		
16A–20A	: 2.5mm ²	200A	: 70mm ²		
25A	: 4mm ²	250A	: 95mm ²		
32A	: 6mm ²				
40A–50A	: 10mm ²	DEPART MOTEUR	: 2.5mm ² minimum		
63A	: 16mm ²	SIGNALISATION / COMMANDE	: 1mm ²		
80A–100A	: 25mm ²	API	: 0.75mm ²		
125A	: 35mm ²	MESURE (1 paire blindée)	: 0.75mm ²		

CODES DU REPERAGE


A/ DES APPAREILS DANS LES ARMOIRES




B/ FILS DE CABLAGE



C/ REPORT DES CONTACTS DANS LE SCHEMA

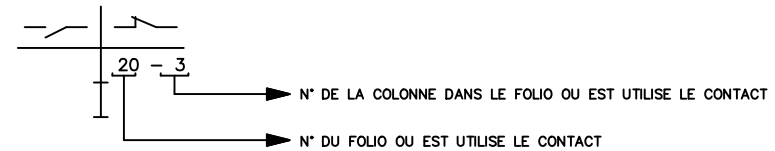

D/ REPRESENTATION DES BORNES DANS LE SCHEMA

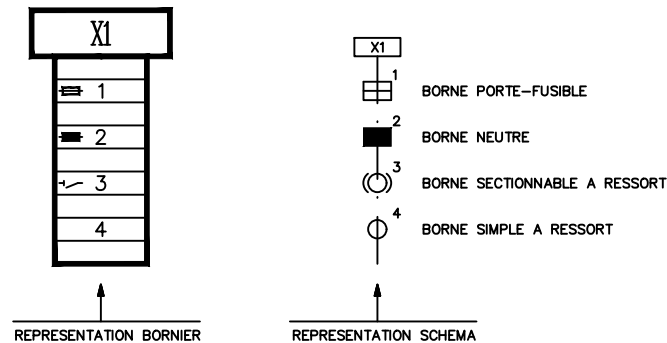

LE SCHEMA EST REPRESENTE HORS TENSION ET HORS FLUIDE

MAITRE D'OUVRAGE



MINISTÈRE
DES ARMÉES

SGA
Service général pour l'administration

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
LOT : Electricité			Echelle plan : - -		


TITULAIRE PILLER FRANCE



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD LEGENDE


Nom du Fichier					
PILLER	EXE19	4,1,7,6	0,9	0,0,2	A
Entreprise	Type	Année	Numéro de dossier	Mois	Numéro d'ordre
					Indice
					Folio

3/21

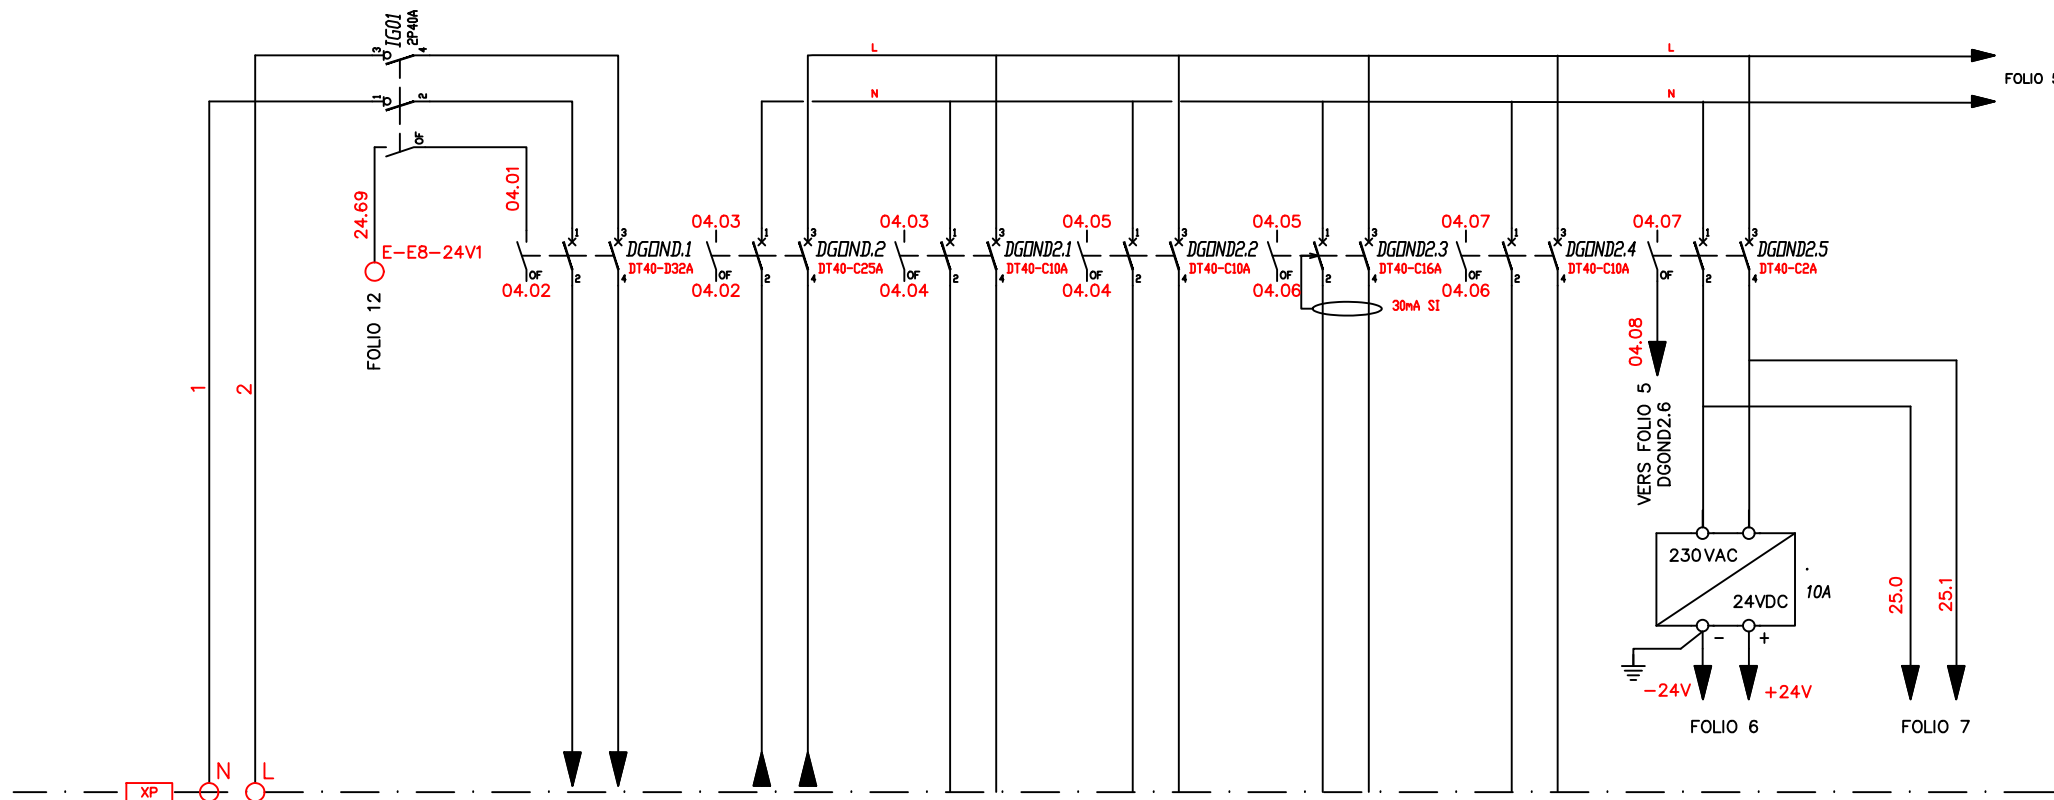

RECEPTEUR	-	-	RACCORDEMENT DIRECT	RACCORDEMENT DIRECT	RACCORDEMENT DIRECT	RACCORDEMENT DIRECT	-	-	-	-
DESIGNATION	ARRIVEE 230V~ DEPUIS D509 TG POSTE	INTERRUPTEUR GENERAL	ALIMENTATION ONDULEUR	ARRIVEE ONDULEE	ALIMENTATION ONDULEE TGBT 50HZ H51	ALIMENTATION ONDULEE TGBT 50HZ CONV	ALIMENTATION BANDEAU PC BAIE GTC	ALIMENTATION ONDULEE AUTOMATE MODICON M340	ALIMENTATION ONDULEE STABILISEE 24Vcc ABL8RPS24100	ALIMENTATION TELECOMMANDE BOBINE MX
PUISSANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYPE CABLE	U1000R2V	-	INTERNE	INTERNE	U1000R2V	U1000R2V	INTERNE	INTERNE	INTERNE	INTERNE
SECTION CABLE	3G16	-	-	-	3G2,5	3G2,5	-	-	-	-
LONGUEUR CABLE	170 ml	-	-	-	10 ml	10 ml	-	-	-	-


MAITRE D'OUVRAGE				TITULAIRE PILLER FRANCE				BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD DISTRIBUTION 230V~ ONDULE			
											
A				CGA				-			
19/09/2019				JBR				-			
EDITION ORIGINALE - DOE				CGA				-			
INDICE				Dessiné par				-			
DATE				Vérifié par				-			
MODIFICATIONS				Approuvé par				-			
LOT : Electricité				Echelle plan : - -				-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			
								-			

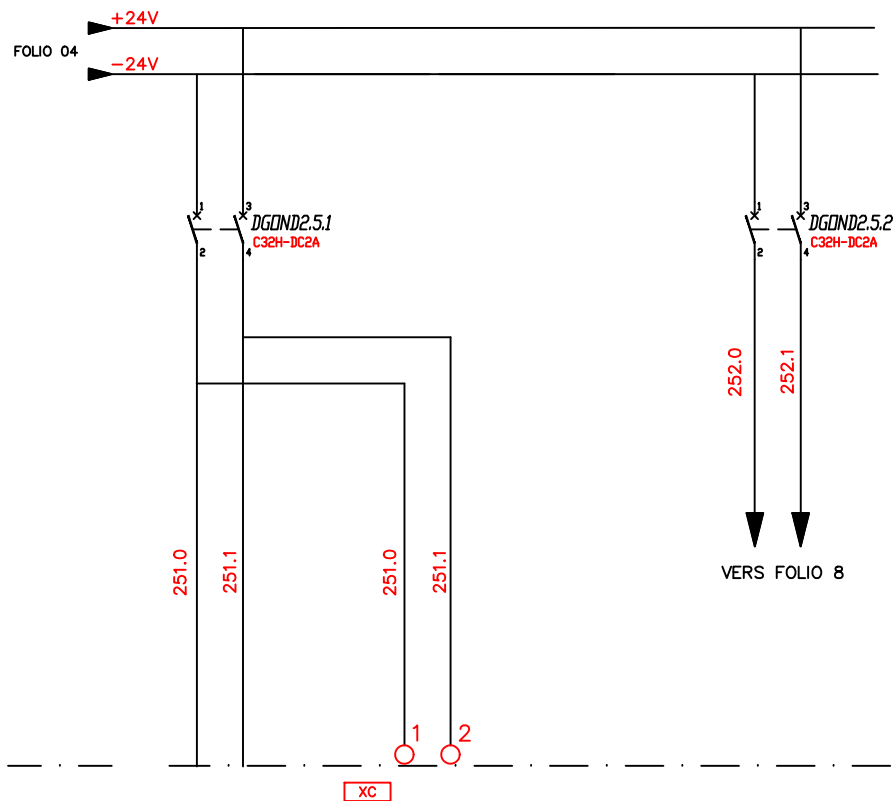

RECEPTEUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESIGNATION	ALIMENTATION EGX 400 BAIE GTC	ALIMENTATION DETECTEUR MOUVEMENT STATION SUD	-	ALIMENTATION MODULES AUTOMATE BAIE GTC	-	-	-	-	-
PUISSANCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TYPE CABLE	INTERNE	U1000R2V	-	INTERNE	-	-	-	-	-
SECTION CABLE	-	501.5	-	-	-	-	-	-	-
LONGUEUR CABLE	-	15 ml	-	-	-	-	-	-	-

MAITRE D'OUVRAGE						TITULAIRE PILLER FRANCE		BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD DISTRIBUTION 24Vcc						
 MINISTÈRE DES ARMÉES		 Secours général pour l'administration				 Power Systems								
A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE				CGA	JBR	CGA	Nom du Fichier					
INDICE	DATE	MODIFICATIONS				Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par	P.I.L.-E.X.E1.9-4.1.7.6-0.9-0.0.2-A-6/21					
LOT : Electricité						Echelle plan : - -			Entreprise Type Année Numéro de dossier Mois Numéro d'ordre Indice Folio					

FOLIO 4  25.1

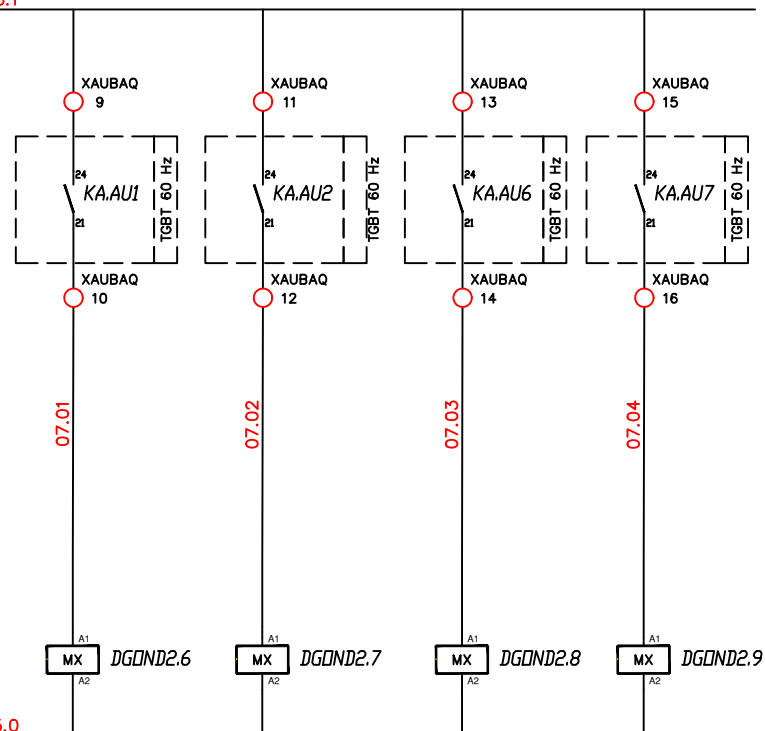

FOLIO 4 25.0

RECEPTEUR	-	-	-	-	-		-		-	
DESIGNATION	ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT D'URGENCE	ARRÊT D'URGENCE	-		-		-	
	ONDULE	ONDULE	ONDULE	ONDULE	-		-		-	
	BAQ 1	BAQ 2	BAQ 6	TD CONVERTISSEURS	-		-		-	
PUISSANCE	-	-	-	-	-		-		-	
TYPE CABLE	INTERNE	INTERNE	INTERNE	INTERNE	-		-		-	
SECTION CABLE	-	-	-	-	-		-		-	
LONGUEUR CABLE	-	-	-	-	-		-		-	

L'ONDULEUR - CABLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	--

Venant Folio 6
DGOND2.5-2 -24VCC A

24 Vcc

Vers Folio 9 -24Vcc A

Vers module d'entrées
BMXDDI6402K
Automate M340

A3

CORDON BMXFCC1003

252-1

24-1

252-0

E-E4

24V	24V1	0V	0V	E-4-00	E-4-01	E-4-02	E-4-03	E-4-04	E-4-05	E-4-06	E-4-07	E-4-08	E-4-09	E-4-10	E-4-11	E-4-12	E-4-13	E-4-14	E-4-15
ETAT DISJONCTEUR QG TGBT 50HZ	DEFAULT DISJONCTEUR QG TGBT 50HZ	ETAT DISJONCTEUR Q12 - RESERVE	DEFAULT DISJONCTEUR Q12 - RESERVE	ETAT DISJONCTEUR Q13 TABLEAU MACHINE OUTILS	DEFAULT DISJONCTEUR Q13 TABLEAU MACHINE OUTILS	ETAT DISJONCTEUR Q14 TABLEAU MECANIQUE	DEFAULT DISJONCTEUR Q14 TABLEAU MECANIQUE	ETAT DISJONCTEUR Q15 TABLEAU ELECTRICITE	DEFAULT DISJONCTEUR Q15 TABLEAU ELECTRICITE	ETAT DISJONCTEUR Q16 TABLEAU MENUISERIE	DEFAULT DISJONCTEUR Q16 TABLEAU MENUISERIE	ETAT DISJONCTEUR Q17 TABLEAU VOILERIE	DEFAULT DISJONCTEUR Q17 TABLEAU VOILERIE	ETAT DISJONCTEUR Q18 TABLEAU BATELLERIE	DEFAULT DISJONCTEUR Q18 TABLEAU BATELLERIE				

Venant Folio 6
DGOND2.5-2 -0VCC A

0 Vcc

Vers Folio 9
0Vcc A

TELEFAST 2 - ABE 7H16R11 - 1


MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Service général pour l'administration

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
LOT : Electricité			Echelle plan : - -		

TITULAIRE PILLER FRANCE



SATELEC CENERGI

BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
MODULE ABE7 / E-E4

Nom du Fichier
P I L L - E X E 1 9 - 4 1 7 6 - 0 9 - 0 0 2 - A - 8/21
Entreprise Type Année Numéro de dossier Mois Numéro d'ordre Indice Folio

Venant Folio 8 -24VCC A

24 Vcc

Vers Folio 10 -24Vcc A


Vers module d'entrées
BMXDDI6402K
Automate M340

A3

CORDON BMXFCC1003

252-1

24-18

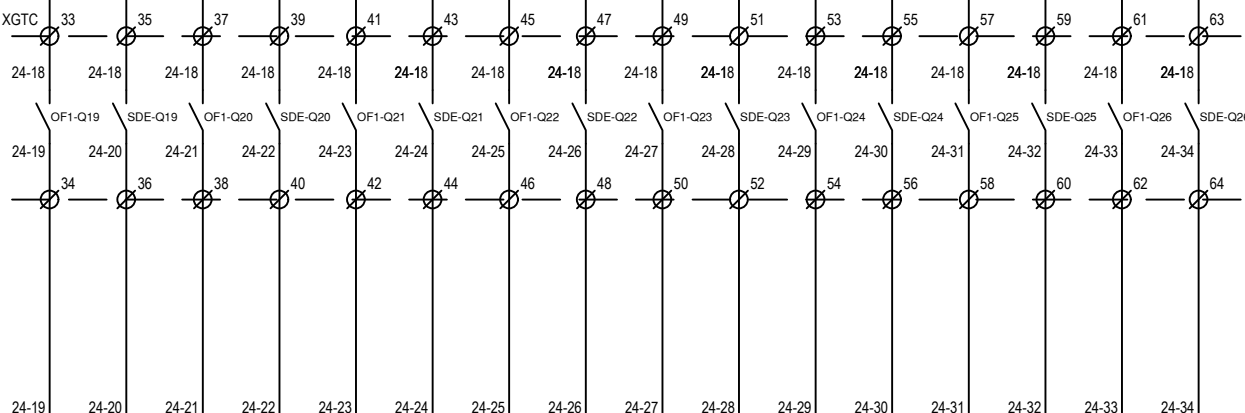

E-E5

252-0

Venant Folio 8 -0VCC A

0 Vcc

Vers Folio 10 -0Vcc A

TELEFAST 2 - ABE 7H16R11 - 1

MAITRE D'OUVRAGE



MINISTÈRE
DES ARMÉES

SGA
Service général pour l'Administration

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
LOT : Electricité			Echelle plan : - -		

TITULAIRE PILLER FRANCE



PILLER
Power Systems



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
MODULE ABE7 / E-E5

Nom du Fichier					
P	I	L	-	E	X
1	9	-	4	1	7
6	-	0	9	-	0
0	2	-	A	-	9
2	1	-		-	
Entreprise	Type	Année	Numéro de dossier	Mois	Numéro d'ordre

Venant Folio 9 -24VCC A

24 Vcc

Vers Folio 11 -24Vcc A

Vers module d'entrées
BMXDDI6402K
Automate M340


A4

CORDON BMXFCC1003

252-1

252-0

E-E6

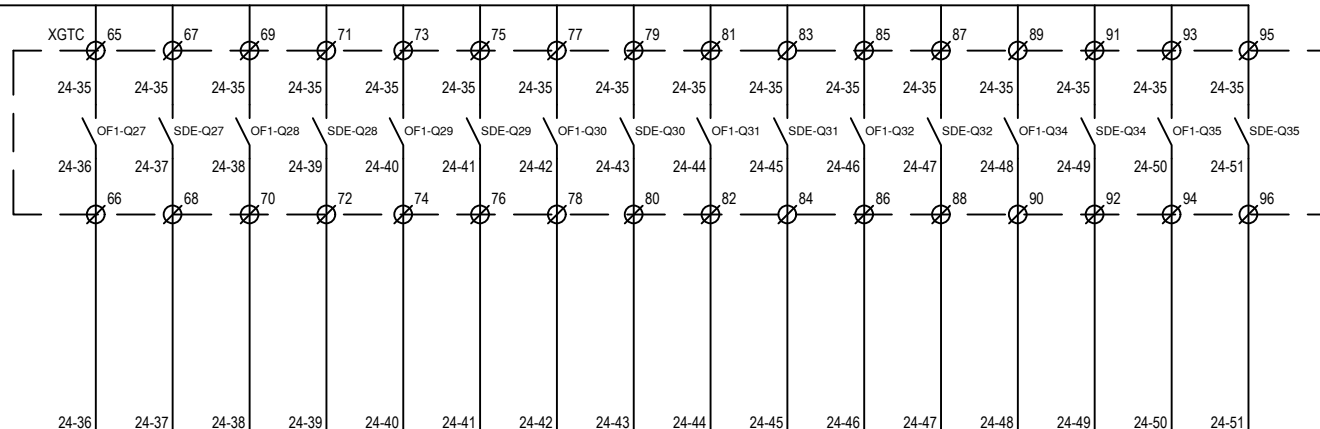

24V	24V1	0V	0V	E-6-00	E-6-01	E-6-02	E-6-03	E-6-04	E-6-05	E-6-06	E-6-07	E-6-08	E-6-09	E-6-10	E-6-11	E-6-12	E-6-13	E-6-14	E-6-15
ETAT DISJONCTEUR Q27 TABLEAU STIA	DEFAULT DISJONCTEUR Q27 TABLEAU STIA	ETAT DISJONCTEUR Q28 TABLEAU MULTITENSION ELECTRICITE	DEFAULT DISJONCTEUR Q28 TABLEAU MULTITENSION ELECTRICITE	ETAT DISJONCTEUR Q29 TABLEAU MULTITENSION ELECTRONIQUE	DEFAULT DISJONCTEUR Q29 TABLEAU MULTITENSION ELECTRONIQUE	ETAT DISJONCTEUR Q30 CONVERTISSEUR 440V 60HZ	DEFAULT DISJONCTEUR Q30 CONVERTISSEUR 440V 60HZ	ETAT DISJONCTEUR Q31 GROUPE 115V 400HZ 40KVA	DEFAULT DISJONCTEUR Q31 GROUPE 115V 400HZ 40KVA	ETAT DISJONCTEUR Q32 CONVERTISSEUR 115V 60HZ 100KVA	DEFAULT DISJONCTEUR Q32 CONVERTISSEUR 115V 60HZ 100KVA	ETAT DISJONCTEUR Q34 ASCENSEUR	DEFAULT DISJONCTEUR Q34 ASCENSEUR	ETAT DISJONCTEUR Q35 BANC INJECTION	DEFAULT DISJONCTEUR Q35 BANC INJECTION				

Venant Folio 9 -0VCC A

0 Vcc

Vers Folio 11 -0Vcc A

TELEFAST 2 - ABE 7H16R11 - 1

MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Service général pour l'administration

MINISTÈRE
DES ARMÉES

A

19/09/2019

EDITION ORIGINALE - DOE

CGA

JBR

CGA

LOT : Electricité

Echelle plan : - -

TITULAIRE PILLER FRANCE



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
MODULE ABE7 / E-E6

Nom du Fichier

PILLER-EXE19-4,1,7,6-0,9-0,0,2-A-10/21

Entreprise Type Année Numéro de dossier Mois Numéro d'ordre Indice Folio

Venant Folio 10 -24VCCA

24 Vcc

Vers Folio 12 -24Vcc A

Vers module d'entrées
BMXDDI6402K
Automate M340


A4

CORDON BMXFCC1003

252-1

252-0

E-E7

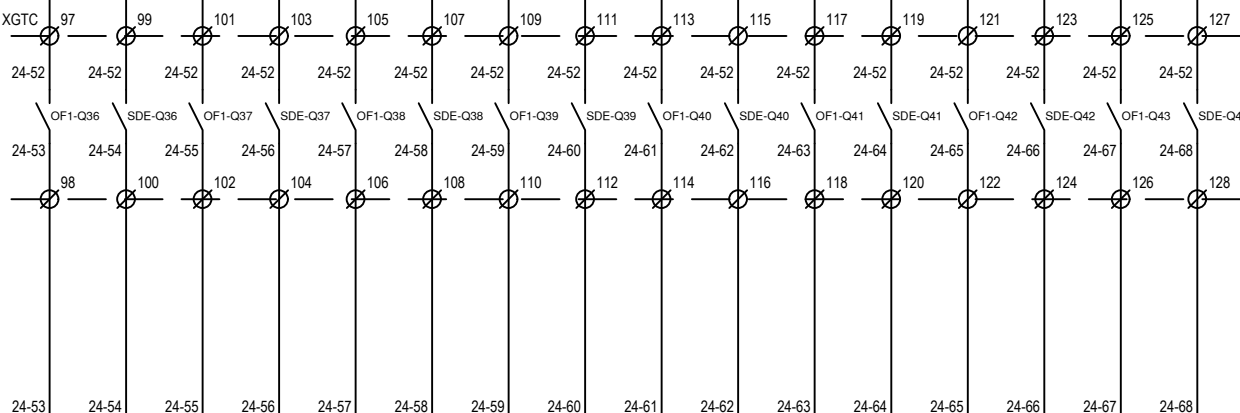

24V	24V1	0V	0V	E-7-00	E-7-01	E-7-02	E-7-03	E-7-04	E-7-05	E-7-06	E-7-07	E-7-08	E-7-09	E-7-10	E-7-11	E-7-12	E-7-13	E-7-14	E-7-15
ETAT DISJONCTEUR Q36 COMPRESSEUR D'AIR	DEFAULT DISJONCTEUR Q36 COMPRESSEUR D'AIR	ETAT DISJONCTEUR Q37 FOUR DE BRULAGE	DEFAULT DISJONCTEUR Q37 FOUR DE BRULAGE	ETAT DISJONCTEUR Q38 ECLAIRAGE EXTERIEUR	DEFAULT DISJONCTEUR Q38 ECLAIRAGE EXTERIEUR	ETAT DISJONCTEUR Q39 BANC HYDRAULIQUE	DEFAULT DISJONCTEUR Q39 BANC HYDRAULIQUE	ETAT DISJONCTEUR Q40 TABLEAU CLIMATISATION	DEFAULT DISJONCTEUR Q40 TABLEAU CLIMATISATION	ETAT DISJONCTEUR Q41 LOCAL PEINTURE	DEFAULT DISJONCTEUR Q41 LOCAL PEINTURE	ETAT DISJONCTEUR Q42 POMPES DE RELEVAGE	DEFAULT DISJONCTEUR Q42 POMPES DE RELEVAGE	ETAT DISJONCTEUR Q43 EXTRACTEUR LOCAL POSTE	DEFAULT DISJONCTEUR Q43 EXTRACTEUR LOCAL POSTE				

Venant Folio 10 -0VCC A

0 Vcc

Vers Folio 12 -0Vcc A

TELEFAST 2 - ABE 7H16R11 - 1

MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Service général pour l'achèvement

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
LOT : Electricité			Echelle plan : - -		

TITULAIRE PILLER FRANCE



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
MODULE ABE7 / E-E7

Nom du Fichier							
PILLER	EXE	19	4	1	7	6	09
Entreprise	Type	Année	Numéro de dossier	Mois	Numéro d'ordre	Indice	Folio

Venant Folio 12 -24VCCA

Vers module d'entrées
BMXDDI3202K
Automate M340

A6


CORDON BMXFCC1003

E-E9

252-0

252-1

24-90

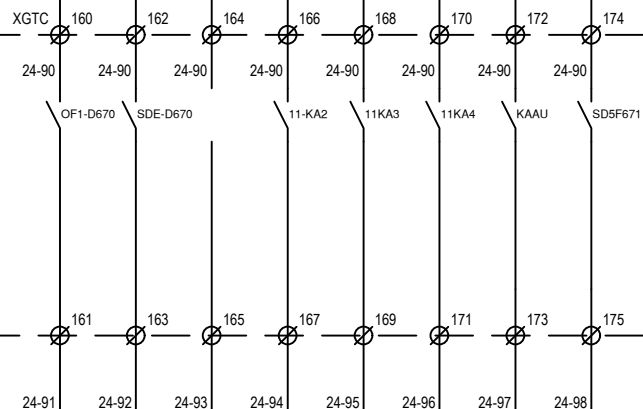

Venant Folio 12 -0VCC A

TELEFAST 2 - ABE 7H16R11 - 1

MAITRE D'OUVRAGE



MINISTÈRE
DES ARMÉES

SGA

Secteur général pour l'administration

A

19/09/2019

EDITION ORIGINALE - DOE

CGA

JBR

CGA

INDICE

DATE

MODIFICATIONS

Dessiné par

Vérifié par

Approuvé par

LOT : Electricité

Echelle plan : - -

TITULAIRE PILLER FRANCE



PILLER
Power Systems



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
MODULE ABE7 / E-E9

Nom du Fichier

PILLER-EXE19-4176-09-002-A-13/21

Entreprise

Type

Année


Numéro de dossier

Mois

Numéro d'ordre

Indice

Folio

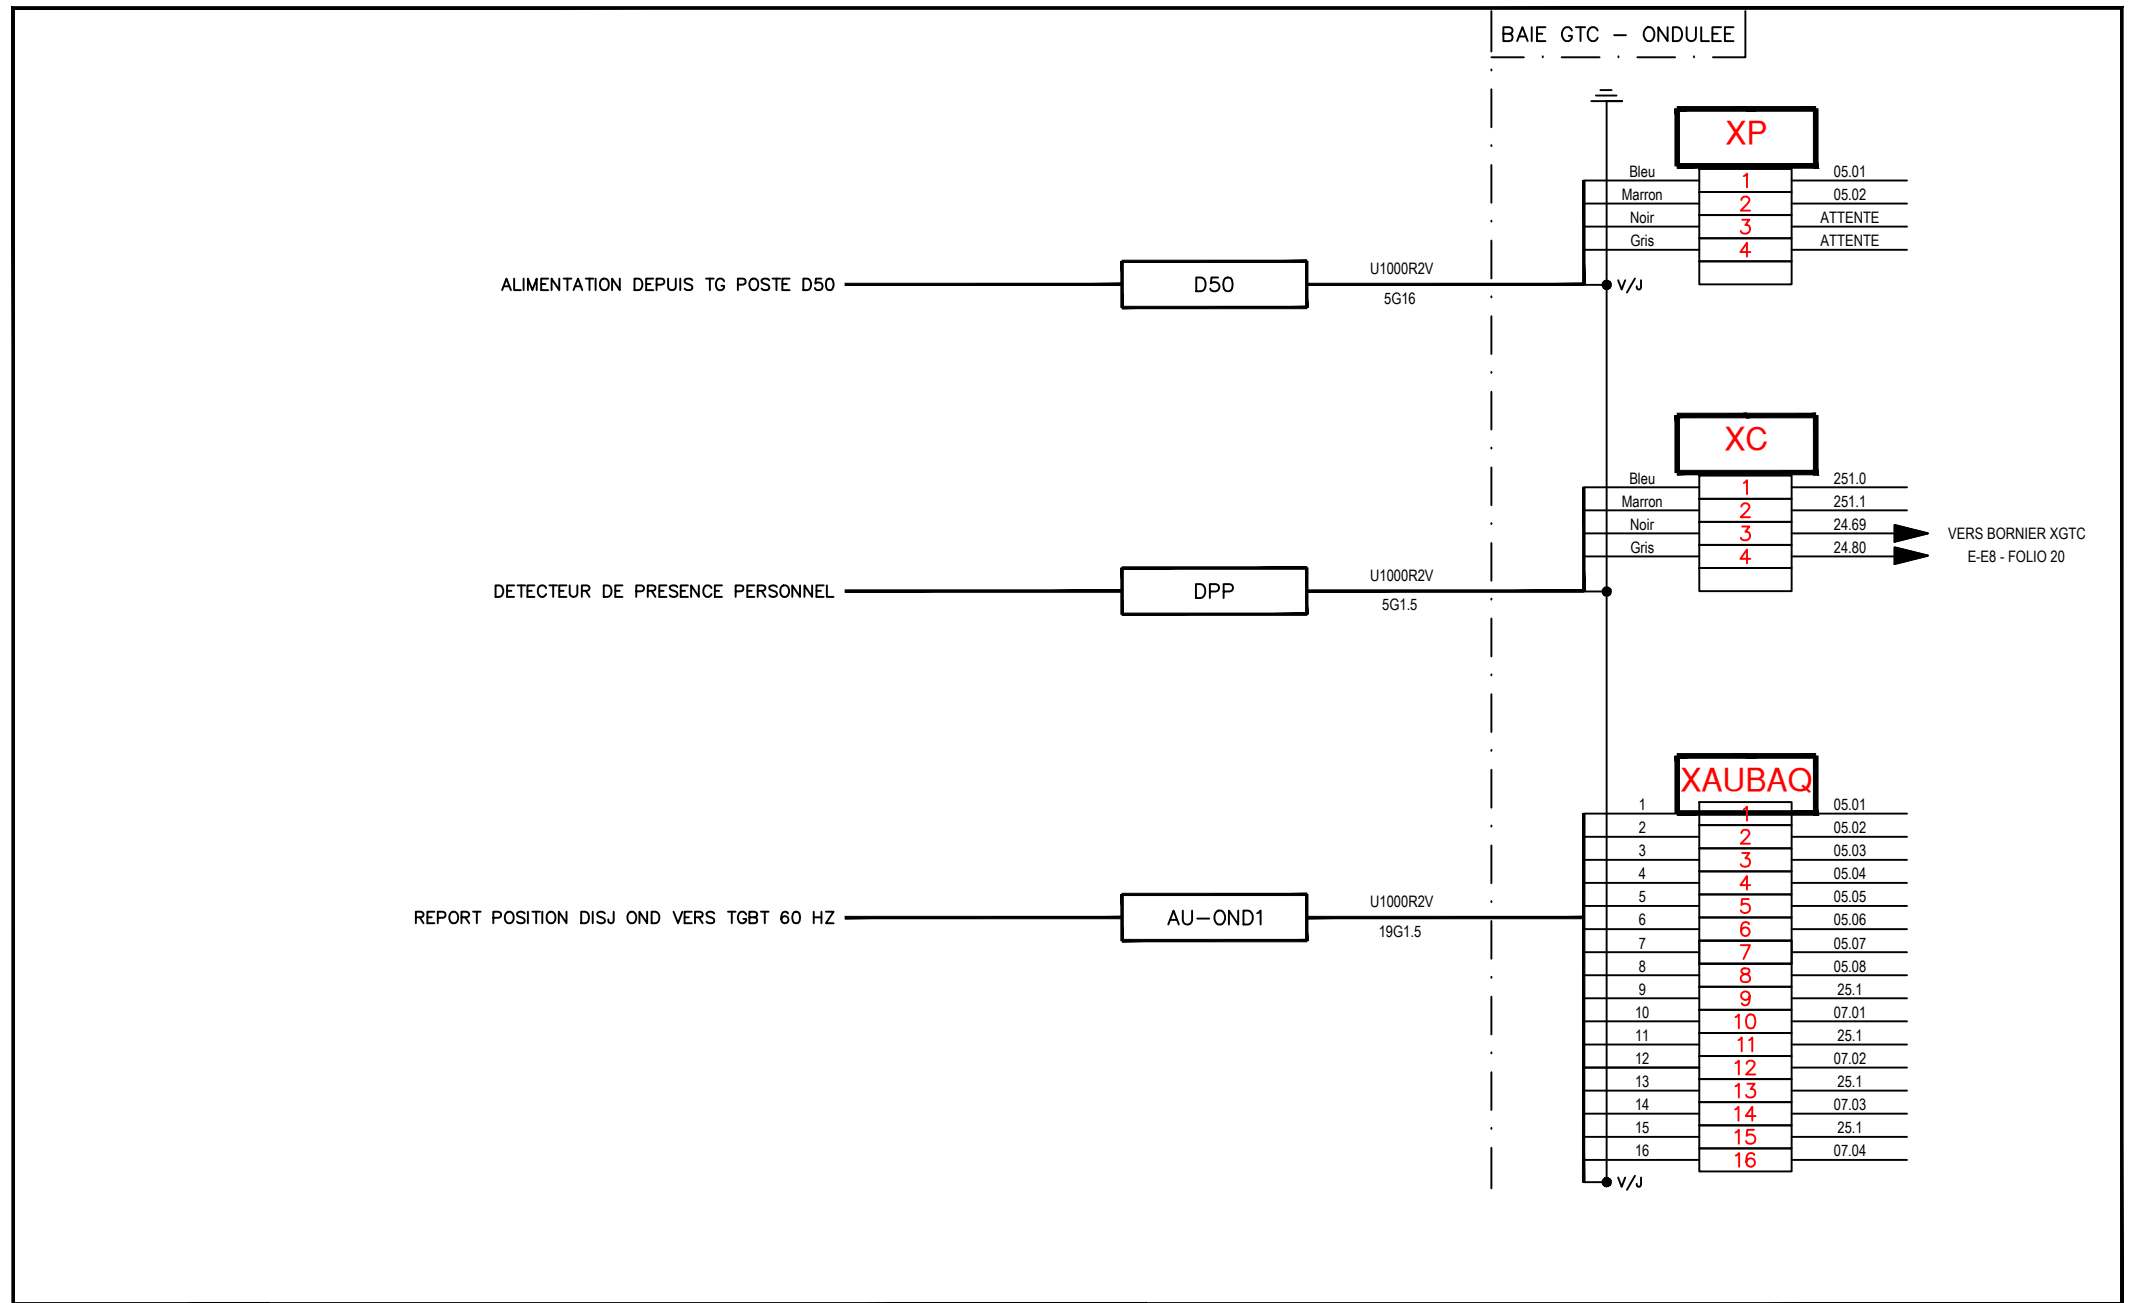

GTC50-1 - ABE7 E-E4 - TGBT 50HZ - H51
LOCAL BT - CABLE CNOMO 37G1mm2

XGTC

1		1	24-1	E-E4-00
2		2	24-2	
3		3	24-1	E-E4-01
4		4	24-3	
5		5	24-1	E-E4-02
6		6	24-4	
7		7	24-1	E-E4-03
8		8	24-5	
9		9	24-1	E-E4-04
10		10	24-6	
11		11	24-1	E-E4-05
12		12	24-7	
13		13	24-1	E-E4-06
14		14	24-8	
15		15	24-1	E-E4-07
16		16	24-9	
17		17	24-1	E-E4-08
18		18	24-10	
19		19	24-1	E-E4-09
20		20	24-11	
21		21	24-1	E-E4-10
22		22	24-12	
23		23	24-1	E-E4-11
24		24	24-13	
25		25	24-1	E-E4-12
26		26	24-14	
27		27	24-1	E-E4-13
28		28	24-15	
29		29	24-1	E-E4-14
30		30	24-16	
31		31	24-1	E-E4-15
32		32	24-17	

XGTC

1	o	33	24-18	o	E-E5-00
2	o	34	24-19	o	
3	o	35	24-18	o	E-E5-01
4	o	36	24-20	o	
5	o	37	24-18	o	E-E5-02
6	o	38	24-21	o	
7	o	39	24-18	o	E-E5-03
8	o	40	24-22	o	
9	o	41	24-18	o	E-E5-04
10	o	42	24-23	o	
11	o	43	24-18	o	E-E5-05
12	o	44	24-24	o	
13	o	45	24-18	o	E-E5-06
14	o	46	24-25	o	
15	o	47	24-18	o	E-E5-07
16	o	48	24-26	o	
17	o	49	24-18	o	E-E5-08
18	o	50	24-27	o	
19	o	51	24-18	o	E-E5-09
20	o	52	24-28	o	
21	o	53	24-18	o	E-E5-10
22	o	54	24-29	o	
23	o	55	24-18	o	E-E5-11
24	o	56	24-30	o	
25	o	57	24-18	o	E-E5-12
26	o	58	24-31	o	
27	o	59	24-18	o	E-E5-13
28	o	60	24-32	o	
29	o	61	24-18	o	E-E5-14
30	o	62	24-33	o	
31	o	63	24-18	o	E-E5-15
32	o	64	24-34	o	

GTC50-2-ABE7 E-E5 - TGBT 50HZ - H51
- LOCAL BT - CABLE CNOMO 37G1mm2



MAITRE D'OUVRAGE



SGA
Service général pour l'administration

A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE	CGA	JBR	CGA
INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par
LOT : Electricité			Echelle plan : - -		

TITULAIRE PILLER FRANCE



BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD
BORNIERX XGTC E-E5

Nom du Fichier						
PILLER	EXE19	4176	09	002	A	17/21
Entreprise	Type	Année	Numéro de dossier	Mois	Numéro d'ordre	Folio

XGTC

GTC50-3 - ABET E-E6 - TGBT 50HZ - H51
LOCAL BT - CABLE CNOMO 37G1mm2

1		o	65	o	24-35	E-E6-00
2		o	66	o	24-36	
3					24-35	
4		o	67	o	24-37	E-E6-01
5		o	68	o	24-35	
6		o	69	o	24-38	E-E6-02
7		o	70	o	24-35	
8		o	71	o	24-39	E-E6-03
9		o	72	o	24-35	
10		o	73	o	24-40	E-E6-04
11		o	74	o	24-35	
12		o	75	o	24-41	E-E6-05
13		o	76	o	24-35	
14		o	77	o	24-42	E-E6-06
15		o	78	o	24-35	
16		o	79	o	24-43	E-E6-07
17		o	80	o	24-35	
18		o	81	o	24-44	E-E6-08
19		o	82	o	24-35	
20		o	83	o	24-45	E-E6-09
21		o	84	o	24-35	
22		o	85	o	24-46	E-E6-10
23		o	86	o	24-35	
24		o	87	o	24-47	E-E6-11
25		o	88	o	24-35	
26		o	89	o	24-48	E-E6-12
27		o	90	o	24-35	
28		o	91	o	24-49	E-E6-13
29		o	92	o	24-35	
30		o	93	o	24-50	E-E6-14
31		o	94	o	24-35	
32		o	95	o	24-51	E-E6-15
		o	96	o		

MAITRE D'OUVRAGE						TITULAIRE PILLER FRANCE		BAIE GTC - ONDULEE - STATION SUD BORNERS XGTC E-E6	
									
A	19/09/2019	EDITION ORIGINALE - DOE		CGA	JBR	CGA			
INDICE	DATE	MODIFICATIONS		Dessiné par	Vérifié par	Approuvé par			
LOT : Electricité				Echelle plan : - -					
								Nom du Fichier	
								PILLER-EXE19-4,176-09-002-A - 18/21	
								Entreprise Type Année Numéro de dossier Mois Numéro d'ordre Indice Folio	

XGTC

GTC50-4 - ABE7 E-E7 - TGBT 50HZ - H51 - LOCAL BT - CABLE CNOMO 37G1mm2	1	o	97	o	24-52	E-E7-00
	2	o	98	o	24-53	
	3	o	99	o	24-52	E-E7-01
	4	o	100	o	24-54	
	5	o	101	o	24-52	E-E7-02
	6	o	102	o	24-55	
	7	o	103	o	24-52	E-E7-03
	8	o	104	o	24-56	
	9	o	105	o	24-52	E-E7-04
	10	o	106	o	24-57	
	11	o	107	o	24-52	E-E7-05
	12	o	108	o	24-58	
	13	o	109	o	24-52	E-E7-06
	14	o	110	o	24-59	
	15	o	111	o	24-52	E-E7-07
	16	o	112	o	24-60	
	17	o	113	o	24-52	E-E7-08
	18	o	114	o	24-61	
	19	o	115	o	24-52	E-E7-09
	20	o	116	o	24-62	
	21	o	117	o	24-52	E-E7-10
	22	o	118	o	24-63	
	23	o	119	o	24-52	E-E7-11
	24	o	120	o	24-64	
	25	o	121	o	24-52	E-E7-12
	26	o	122	o	24-65	
	27	o	123	o	24-52	E-E7-13
	28	o	124	o	24-66	
	29	o	125	o	24-52	E-E7-14
	30	o	126	o	24-67	
	31	o	127	o	24-52	E-E7-15
	32	o	128	o	24-68	

XGTC

