

# SCHEMA DE PRINCIPE SOUS STATION PN2

- ① Circulateur JRL204-12/15
- ② Circulateur JRL204-12/15
- ③ Circulateur ETALINE Z65-250/304-2

RESEAU HORS MARCHÉ  
ATTENTES SECHAUT

Sonde Exterieur soleil façade 1  
Sonde Exterieur soleil façade 2  
Sonde Exterieur vent façade 1  
Sonde Exterieur vent façade 2


Sonde Exterieur température

Liaison GTC  
Liaison GTC

R

CIRCUIT à T° REGULEE

CIRCUIT à T° CONSTATE C.T.A

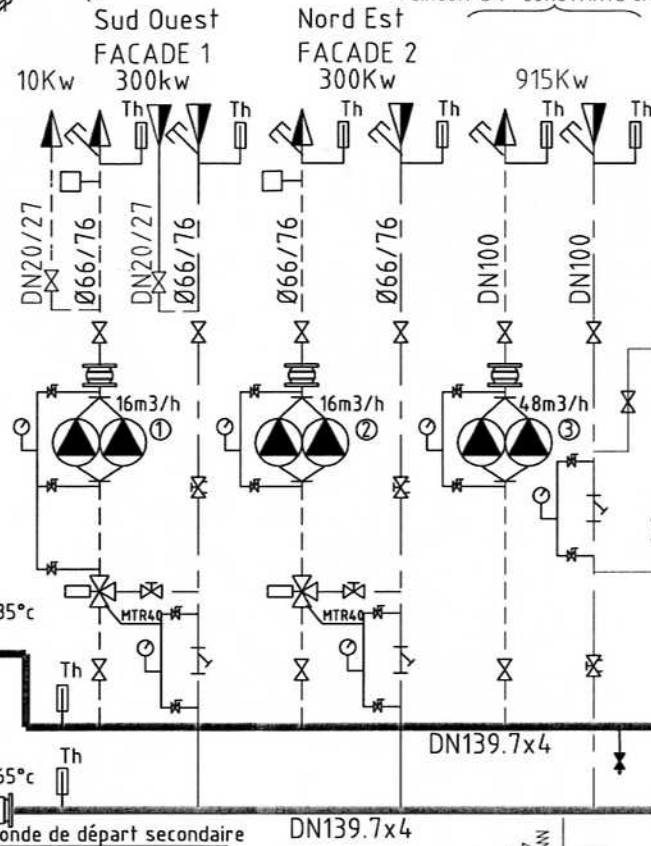

130Kw  
5.6m3/h  
DN50/60

Vanne 2 voies moto.  
asservie T° de depart  
Satchwell VZFP80+moteur MVL

Vanne TA DN125

Sonde de securite haute

Compteur d'impulsion  
WPD 125

Echangeur à plaques CIAT PWA25-22 à 153 plaques  
Sonde de retour primaire

Pot d'introduction de produit desinfectant

130Kw  
5.6m3/h

REMPLISSAGE EV

Disconnecteur + compteur

Vase d'expansion  
3 x 300 L

INTEGRATEUR