

CODE DES COULEURS FILERIE	
FONCTION	COULEUR
Phase 1	NOIRE
Phase 2	BRUN
Phase 3	ROUGE
Neutre	BLEU
Terre	JAUNE/VERT
Télécommande 220 VAC	NOIRE
Commun téléc. 220 VAC	NOIRE
Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU
Commun 0 VAC	BLEU
Circuit 48 CC	VIOLET
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 24 VCC	ROUGE
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 12 VCC	IVOIRE
Commun 0 VCC	BLANC
TENSION EXTERIEUR	ORANGE
GTE	GRIS

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU	
TYPE TABLEAU	PRISMA G
INDICE DE PROTECTION	IP30
COULEUR TOLERIE	RAL 9001
PORTE	TRANSPARENTE
FIXATION	MUR
EMPLACEMENT DISPONIBLE	.
CABLE ARRIVEE	.
CABLE DEPART	.
GAINE A CABLES	OUI
SERRURE	405E
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR : 1080 mm LARGEUR : 1200 mm PROFONDEUR : 250 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	.
ICC Ik1	.
ICC Ik3	.

- H

DEPART OU ARRIVEE HAUT
- B

DEPART OU ARRIVEE BAS

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
AC	MAJ BE AN – suite relevés sur site	.	BG	DT	OC
AB	15-A0-2015-Tableaux divisionnaires Accord cadre 2015AN-14\3044-Sécurisation électrique du 2e sous-sol Colbert	.	LV	DT	OC
AA	DOE	.	.	.	.
Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur

Logo tableautier

ASSEMBLÉE NATIONALE

Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine

126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17

Schémas Armoires Electriques

Armoire COB-1862-OND

Armoire d'arrivée STS-99 (TPHQ AV) Auguste Marie Louis Nicolas Lumière (COB-E02B)

Depuis TGBT-HQ ORANGE départ Q01 Depuis TGBT-HQ BLEU départ Q05

Date	Echelle	Fichier	Des	VT	VP
24/08/2018	sans	EL15-25-21-ELE1229.dwg	BG	DT	OC
Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan		
DOE	PBO / CO	B-	NUM. OP.	CLA.	TYP.
			EL15	25	21
			EMET.	NUMERO	IND.
			ELE	1229	AC

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.

FOLIO	DESIGNATION	FOLIO	DESIGNATION
1	PAGE DE GARDE	51	
2	SOMMAIRE	52	
3	SCHEMA MULTIFILAIRE	53	
4	SCHEMA MULTIFILAIRE	54	
5	SCHEMA MULTIFILAIRE	55	
6	ARRET D'URGENCE	56	
7	BORNIERS XOB-XOC	57	
8	REPPORTS GTE	58	
9	FACADE PORTES OUVERTES	59	
10	FACADE PORTES FERMEES	60	
11		61	
12		62	
13		63	
14		64	
15		65	
16		66	
17		67	
18		68	
19		69	
20		70	
21		71	
22		72	
23		73	
24		74	
25		75	
26		76	
27		77	
28		78	
29		79	
30		80	
31		81	
32		82	
33		83	
34		84	
35		85	
36		86	
37		87	
38		88	
39		89	
40		90	
41		91	
42		92	
43		93	
44		94	
45		95	
46		96	
47		97	
48		98	
49		99	
50		100	



SERVICE DES  
AFFAIRES IMMOBILIERES  
ET DU PATRIMOINE  
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP  
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: EL15

Classe: 25

Type: 21

Emetteur: ELE

Numéro : 1229

Ind: AC

24/08/2018

Echelle: SANS

Phase: DOE

Dessiné par: BG

Fichier : EL15-25-21-ELE1229

Visa:


technique: DT


projet: OC

ARMOIRE COB-1862-OND

SOMMAIRE

FOLIO  
02

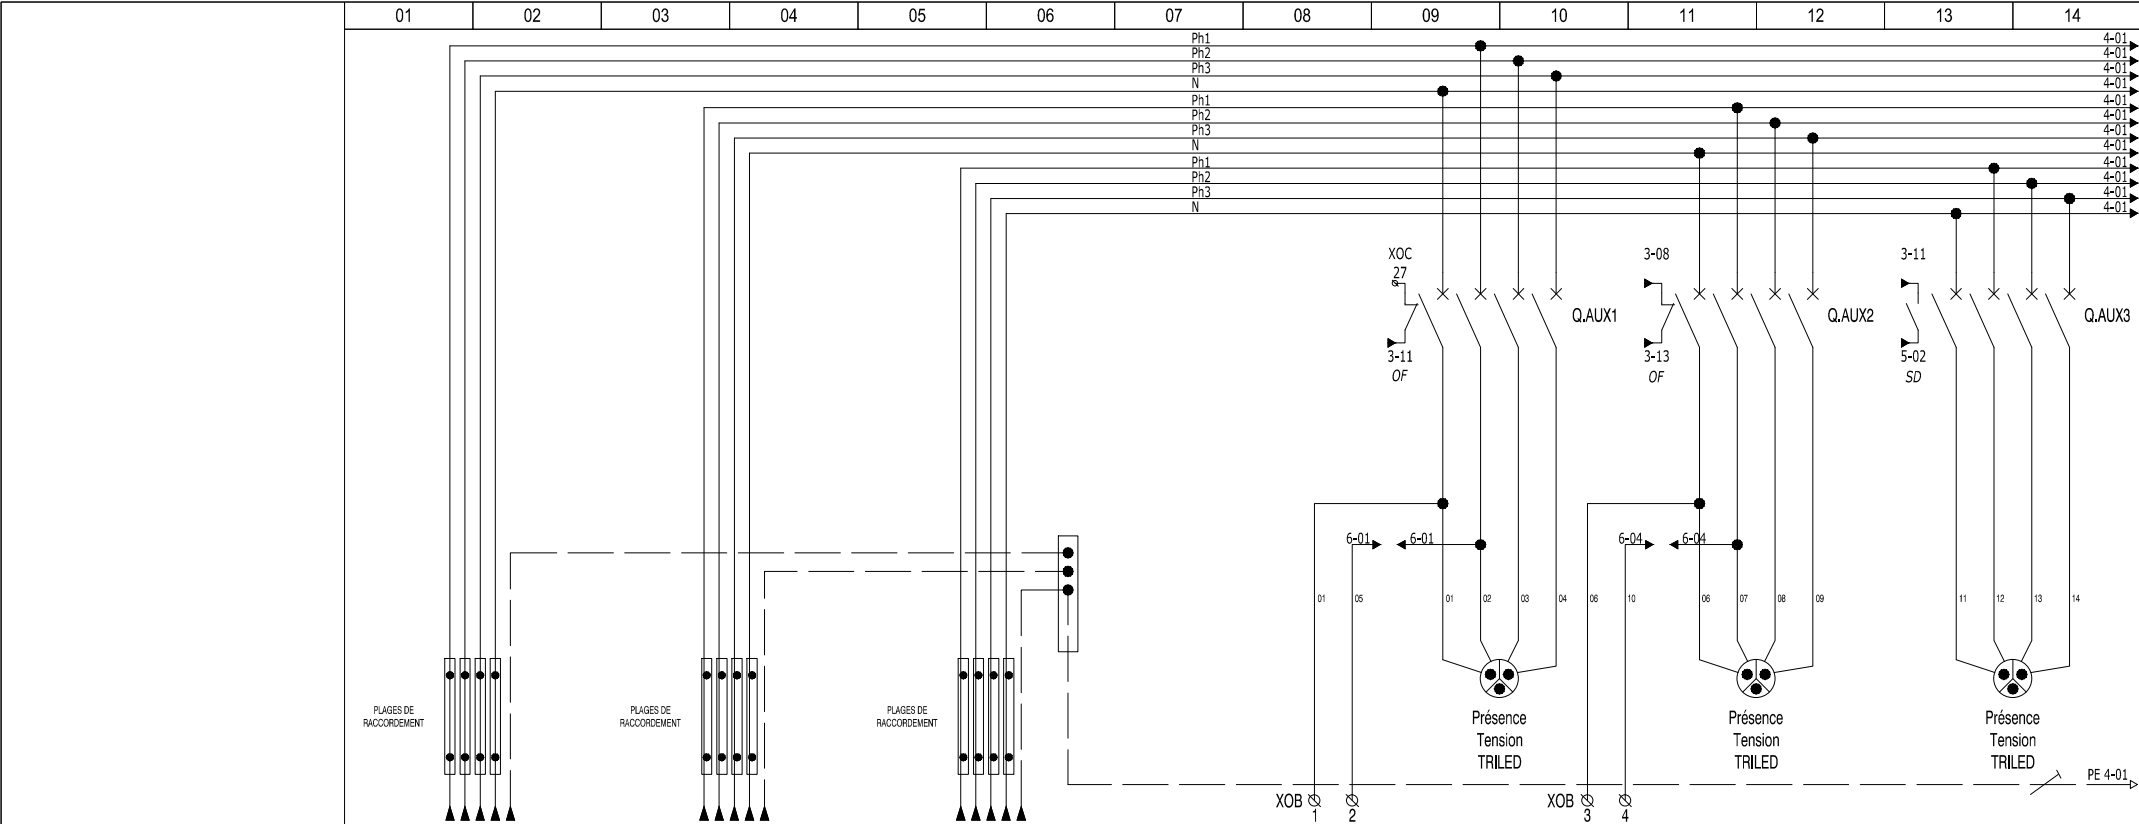

LIBELLE DU CIRCUIT					DEPUIS TGBT HQ ORANGE DEPART Q01				DEPUIS TGBT HQ BLEU DEPART Q05				DEPUIS STS-99 UTILISATION				QAUX1 PT TGBT HQ ORANGE TRILED				QAUX2 PT TGBT HQ BLEU TRILED				QAUX3 PT STS-99 (UTILISATION) TRILED									
CABLE	REPERE				17-0890				602499				17-0894																					
	LONGUEUR				280m				127m				5m																					
	SECTION				4x1x95+1x35PE				4x1x70+1x50PE				4x1x95+1x35PE																					
	TYPE				U100R2V				U100R2V				U1000R2V																					
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.									
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	135A	.	.	.	.	135A	.	.	.	.	160A	.	.	.	.	0.1A	.	.	.	.	0.1A	.	.	.						
APPAREIL	TYPE		COURBE		NSX250F		Micrologic 5.2E		NSX-250F		Micrologic 5.2E		.		.				IC60N		C		IC60N		C		IC60N		C					
	CALIBRE				160A				160A				.								1A				1A				1A					
	DIFFERENTIEL				type / Δ IN				.				.				.				.				.				.					
	REGLAGE Magnétique / Thermique				.				.				.				.				.				.				.					
 <div>SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01</div>					Opération:		Classe:		Type:		Emetteur:		Numéro :		Ind:		24/08/2018		Echelle: SANS		Visa: technique: DT projet: OC		ARMOIRE COB-1862-OND SCHEMA MULTIFILAIRE										FOLIO 03	
					EL15		25		21		ELE		1229		AC		Phase: DOE		Dessiné par: BG															
					Fichier : EL15-25-21-ELE1229																													



SERVICE DES  
AFFAIRES IMMOBILIERES  
ET DU PATRIMOINE  
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP  
Tel : 01 40 63 39 01


Opération: EL15  
Classe: 25  
Type: 21  
Emetteur: ELE  
Numéro : 1229  
Ind: AC

24/08/2018  
Echelle: SANS  
Phase: DOE  
Dessiné par: BG  
Fichier : EL15-25-21-ELE1229


Visa: technique: DT  
projet: OC

ARMOIRE COB-1862-OND  
SCHEMA MULTIFILAIRE


FOLIO  
03

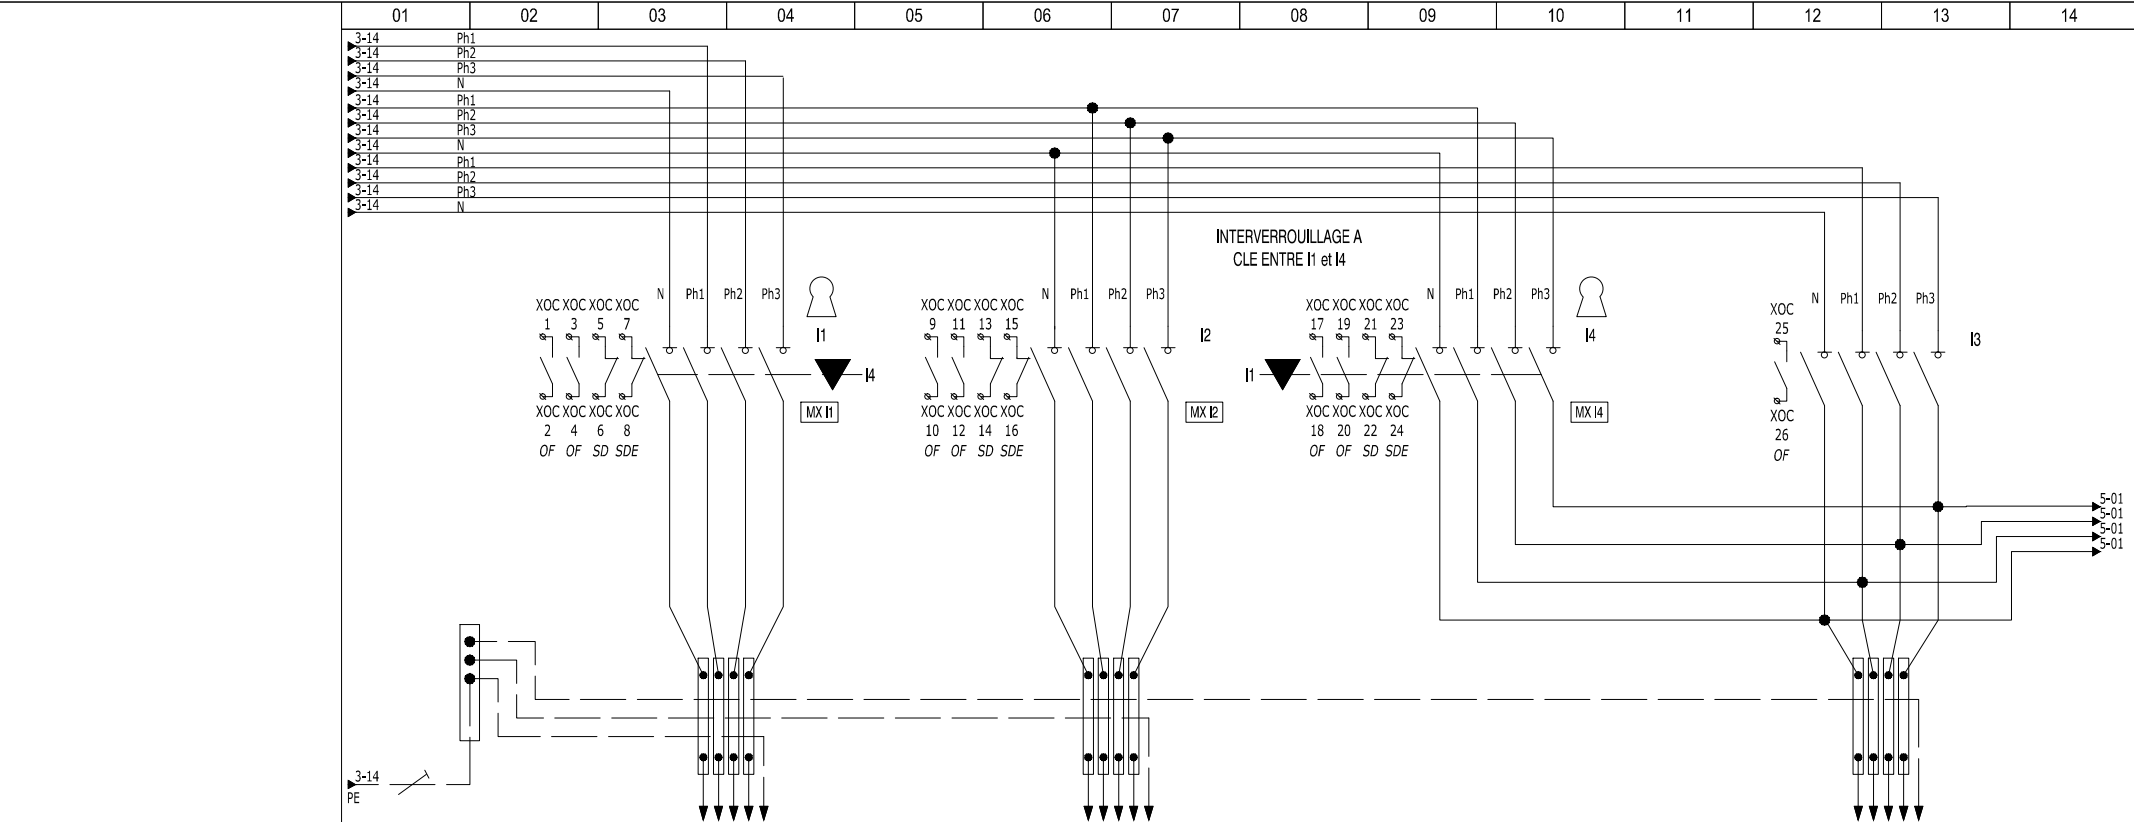


LIBELLE DU CIRCUIT		I1				I2				I4				I3			
		INTERRUPTEUR STS-99				INTERRUPTEUR STS-99				INTER. CONTOURNEMENT				INTERRUPTEUR			
		SOURCE 1				SOURCE 2				STS-99 SOURCE 2				EXPLOITATION			
CABLE	REPERE	17-0893				17-0892				.				17-0895			
	LONGUEUR	5m				5m				.				10m			
	SECTION	4x1x95+1x35PE				4x1x70+1x50PE				.				4x1x95+1x35PE			
	TYPE	U1000R2V				U1000R2V				.				U1000R2V			
PUissance (KVA)		PH1	PH2	PH3													
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3													
APPAREIL	TYPE	NSX160NA				NSX160NA				NSX160NA				INS160			
	CALIBRE	160A				160A				160A				160A			
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN				.				.				.			
	REGLAGE Magnétique / Thermique	.				.				.				.			

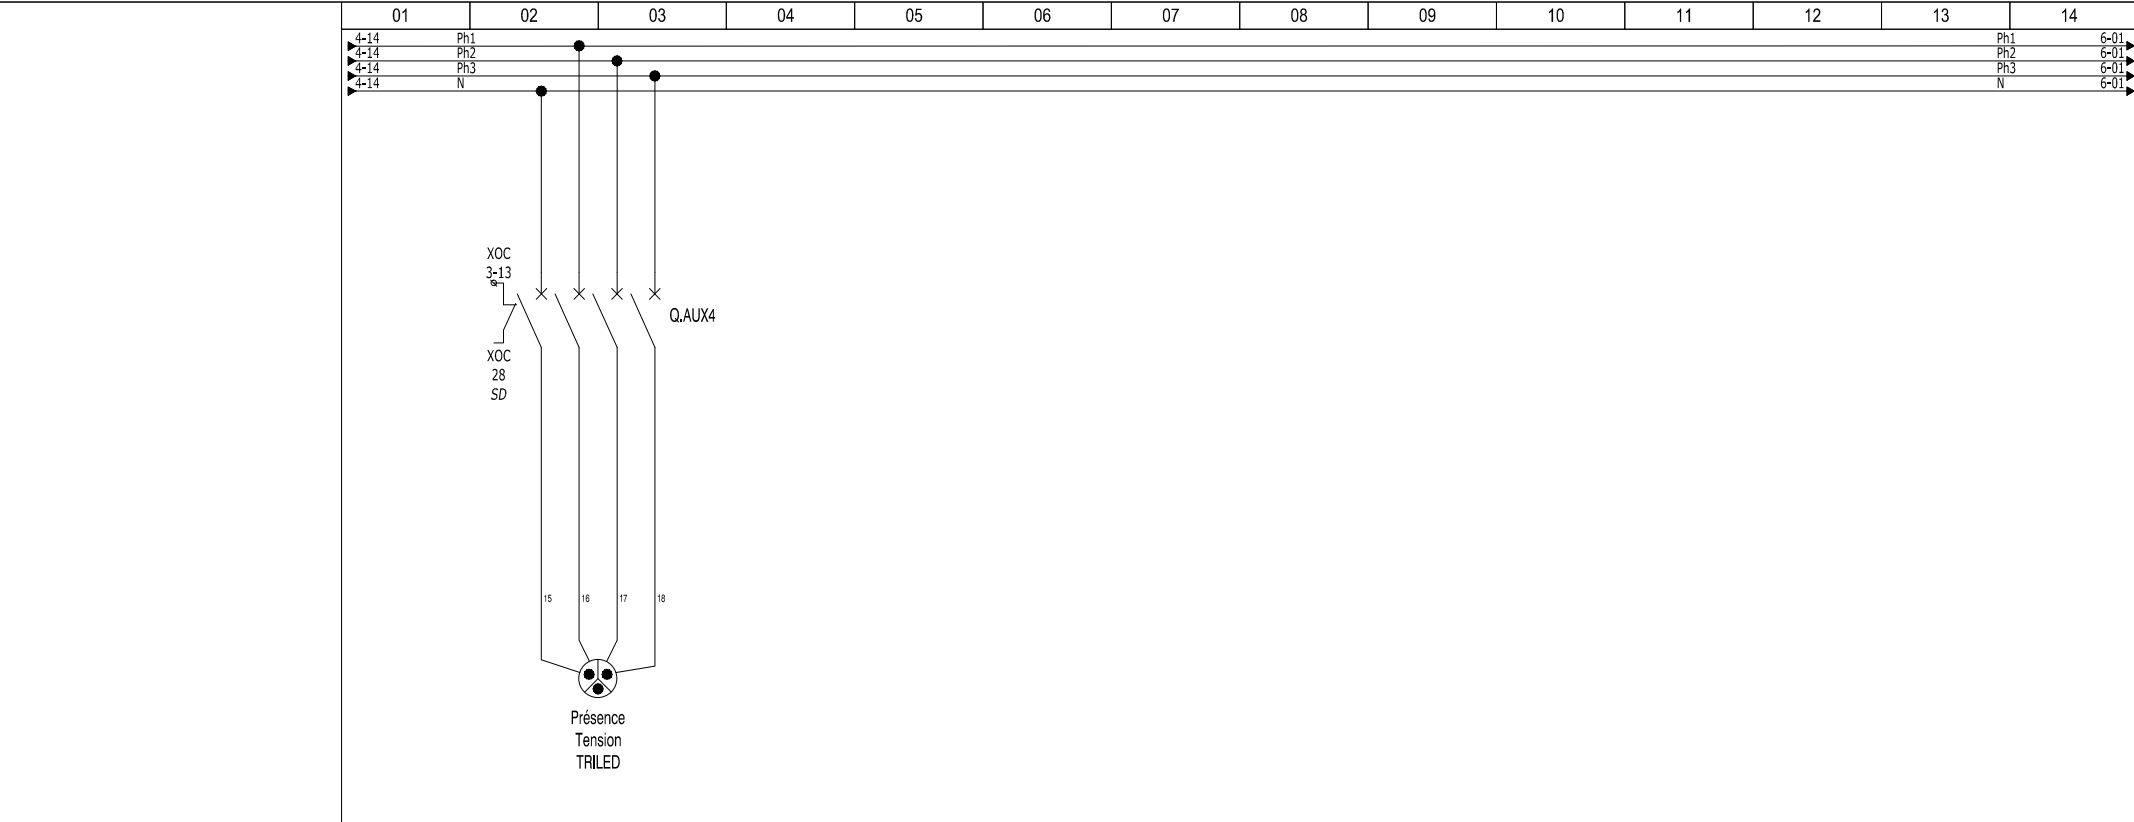


LIBELLE DU CIRCUIT						QAUX4													
						PT EXPLOITATION													
						TRILED													
CABLE	REPERE																		
	LONGUEUR																		
	SECTION																		
	TYPE																		
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3															
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3															
APPAREIL	TYPE		COURBE																
	CALIBRE																		
	DIFFERENTIEL            type / Δ IN																		
	REGLAGE Magnétique / Thermique																		

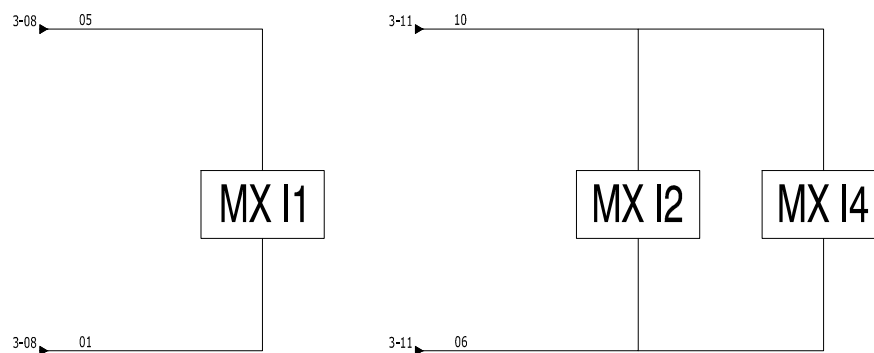[illegible]


PLAGES DE  
RACCORDEMENT

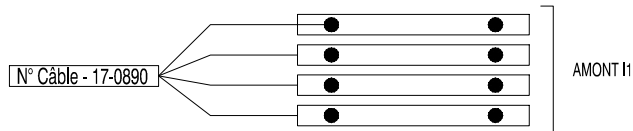




PLAGES DE  
RACCORDEMENT

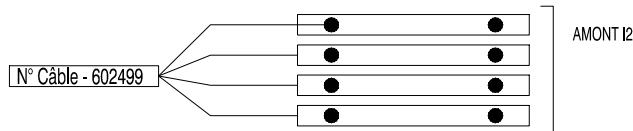



PLAGES DE  
RACCORDEMENT

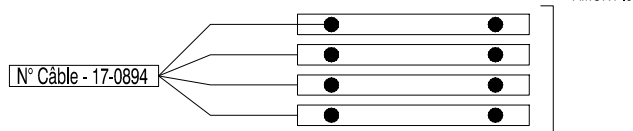

PLAGES DE  
RACCORDEMENT

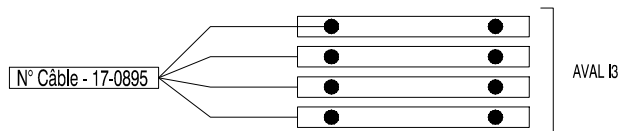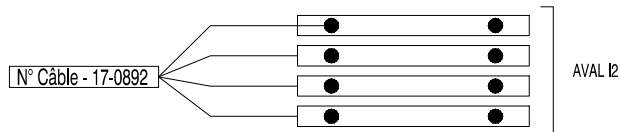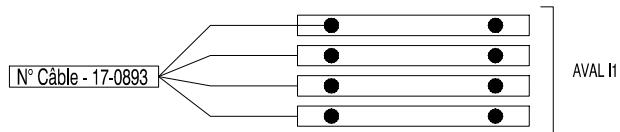

ARRET  
DURGENCE  
DEPORTE

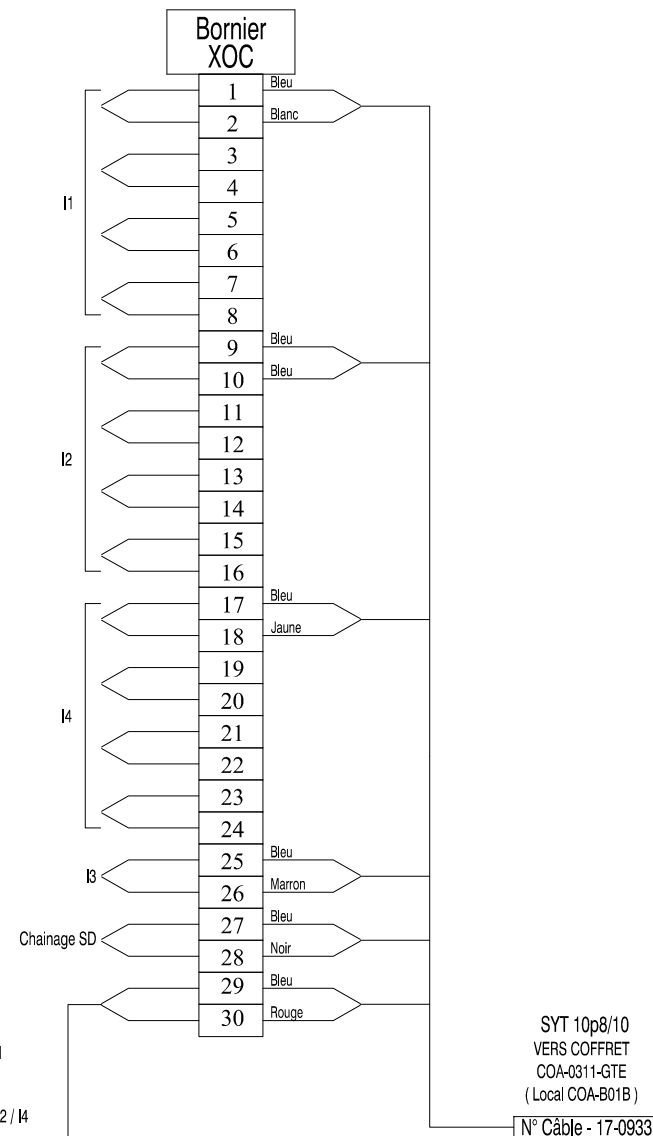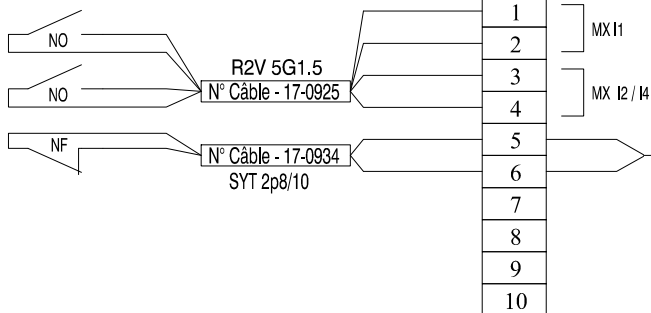

SYT 10p8/10  
VERS COFFRET  
COA-0311-GTE  
( Local COA-B01B )



SERVICE DES  
AFFAIRES IMMOBILIERES  
ET DU PATRIMOINE  
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP  
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: EL15  
Classe: 25  
Type: 21  
Emetteur: ELE  
Numéro : 1229  
Ind: AC














24/08/2018  
Phase: DOE  
Fichier : EL15-25-21-ELE1229

Echelle: SANS  
Dessiné par: BG

Visa: technique: DT  
projet: OC

ARMOIRE COB-1862-OND  
BORNIERS XOB-XOC

FOLIO  
07

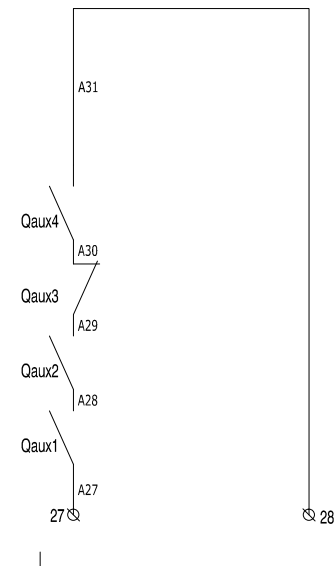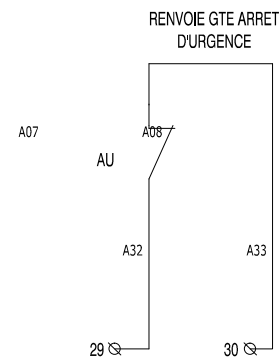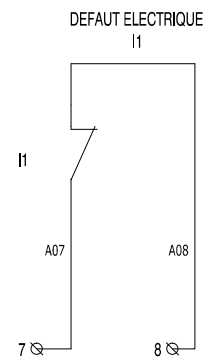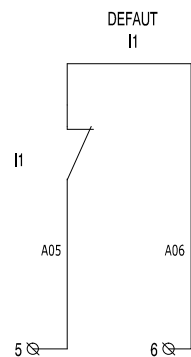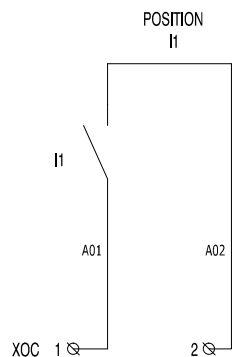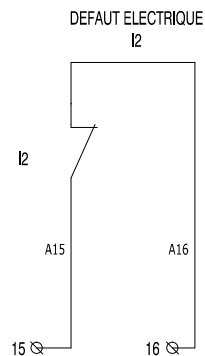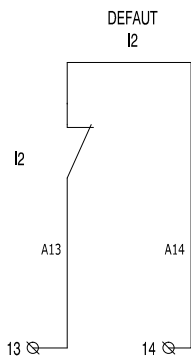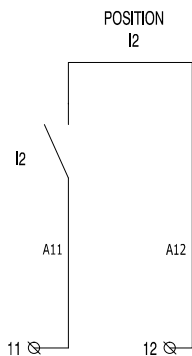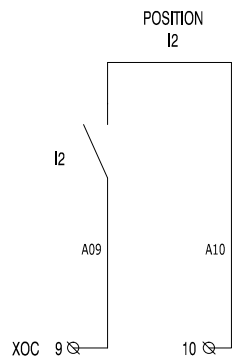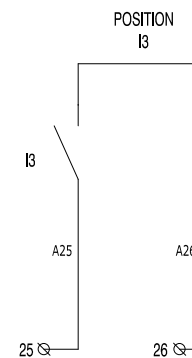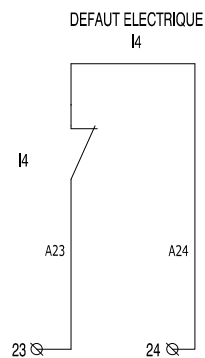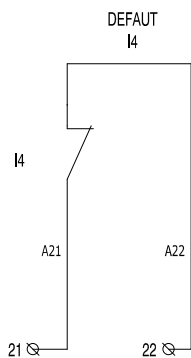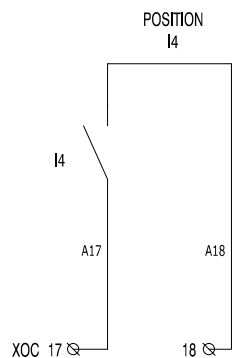

SERVICE DES  
AFFAIRES IMMOBILIERES  
ET DU PATRIMOINE  
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP  
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: EL15  
Classe: 25  
Type: 21  
Emetteur: ELE  
Numéro : 1229  
Ind: AC

24/08/2018  
Phase: DOE  
Fichier : EL15-25-21-ELE1229



Echelle: SANS  
Dessiné par: BG

Visa: technique: DT  
projet: OC

ARMOIRE COB-1862-OND  
REPORTS GTE


FOLIO  
08



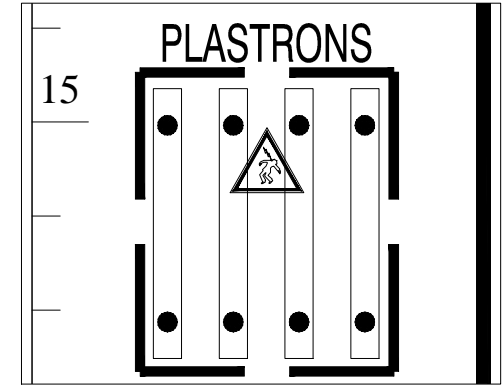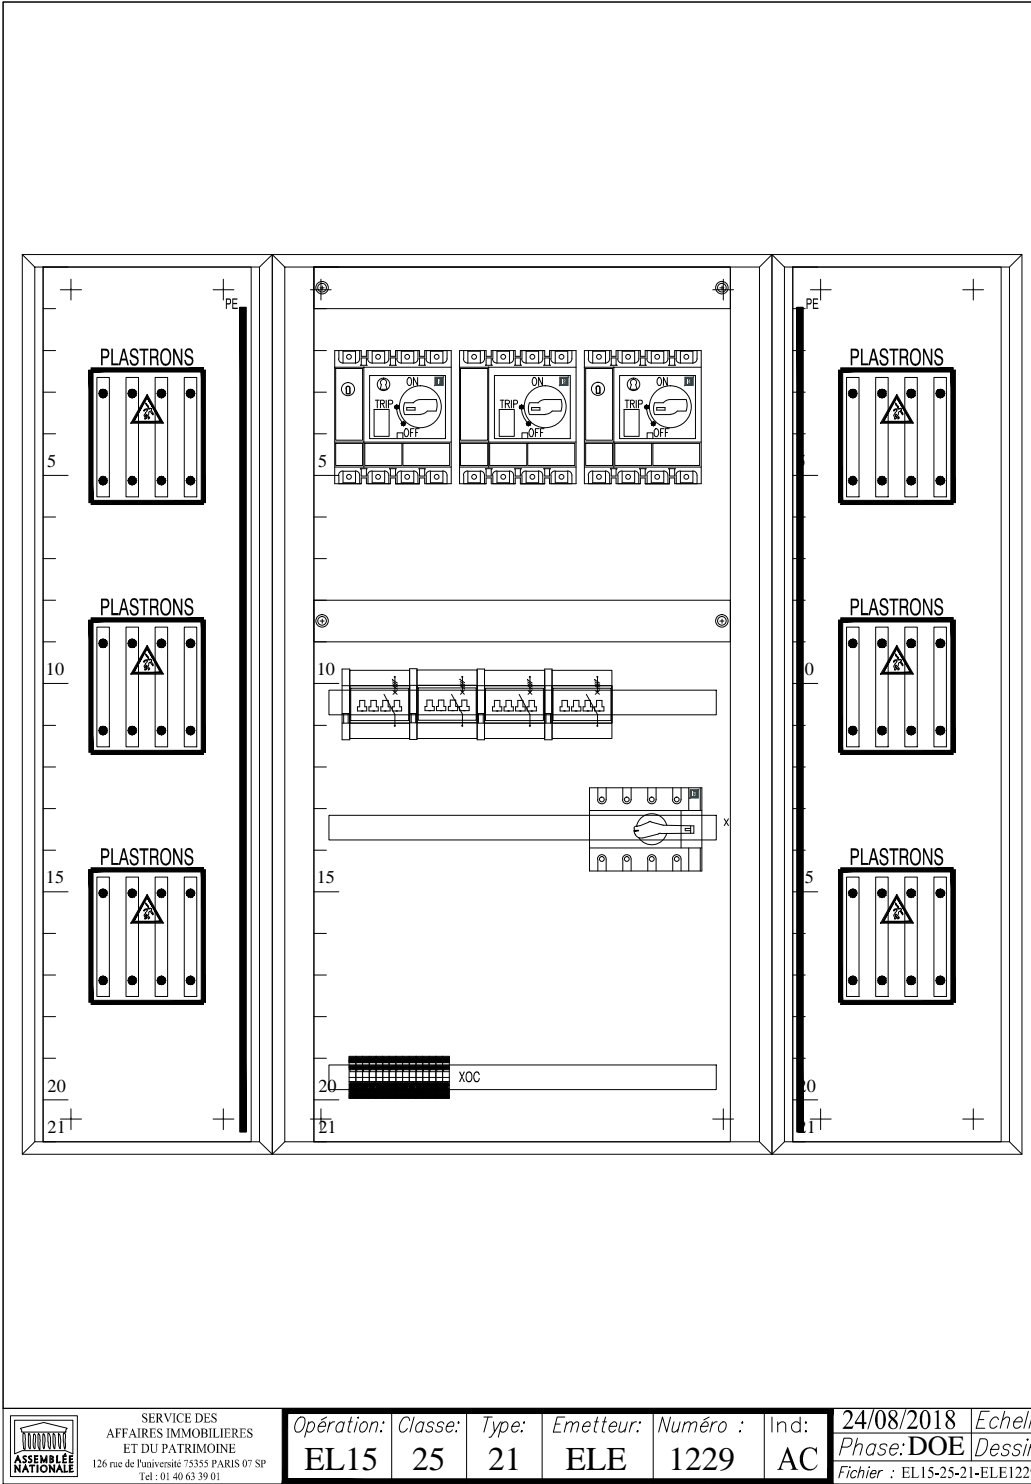


Le(s) jeu(x) de barre(s) ou répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres inclus la mesure par thermographie infrarouge (IP2X)

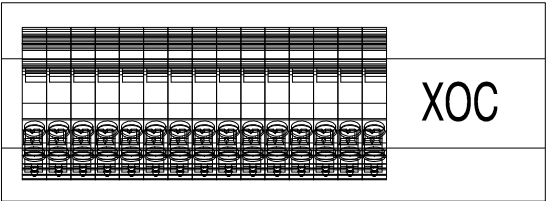




Les plastrons ont tous un  
détrompeur

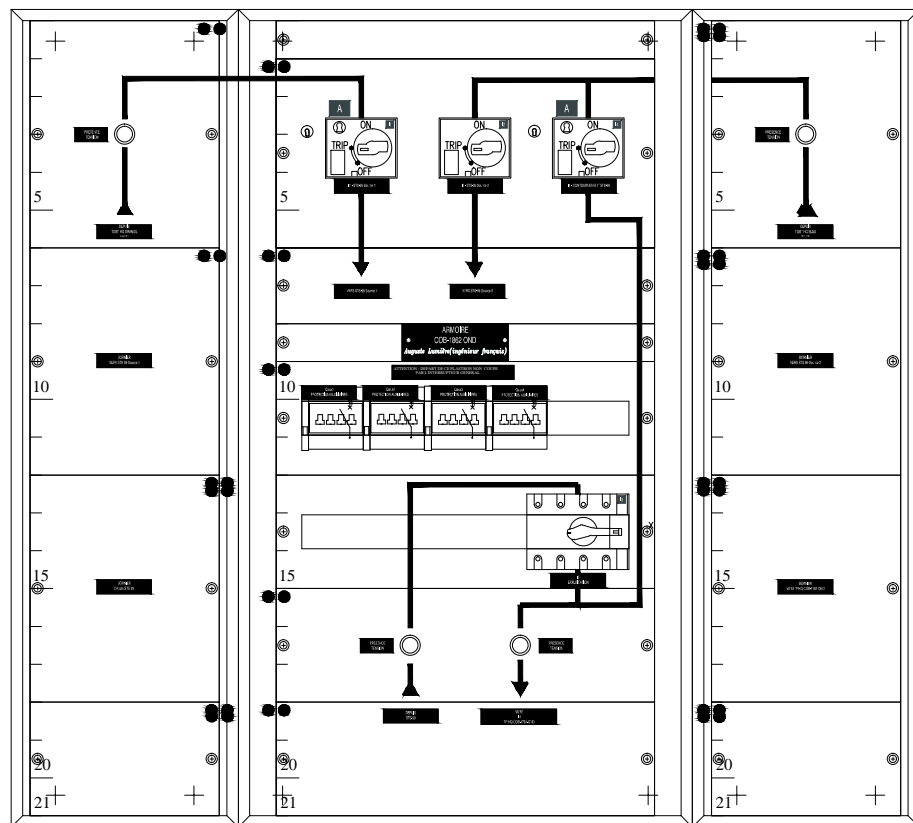

FACADE AVEC PLASTRONS SANS PORTES

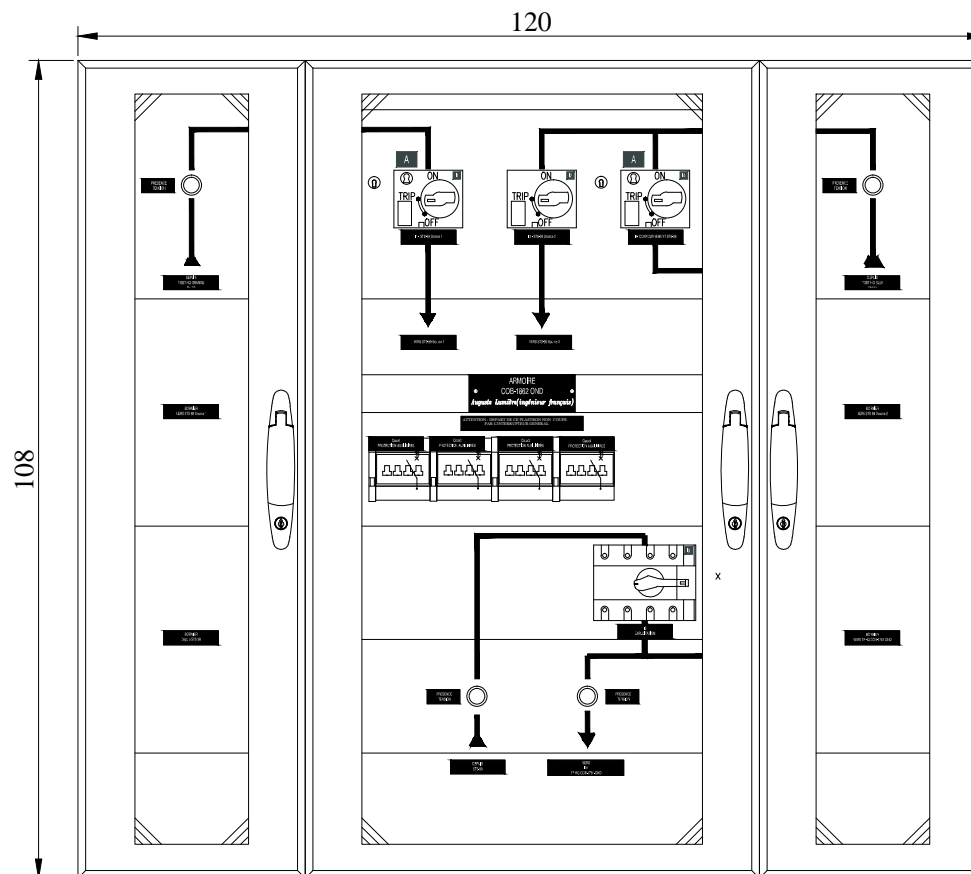

FACADE AVEC PLASTRONS ET PORTES