


REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3					
E4					
BP	NON UTILISE				
E5					
E6					
E7					
E8					

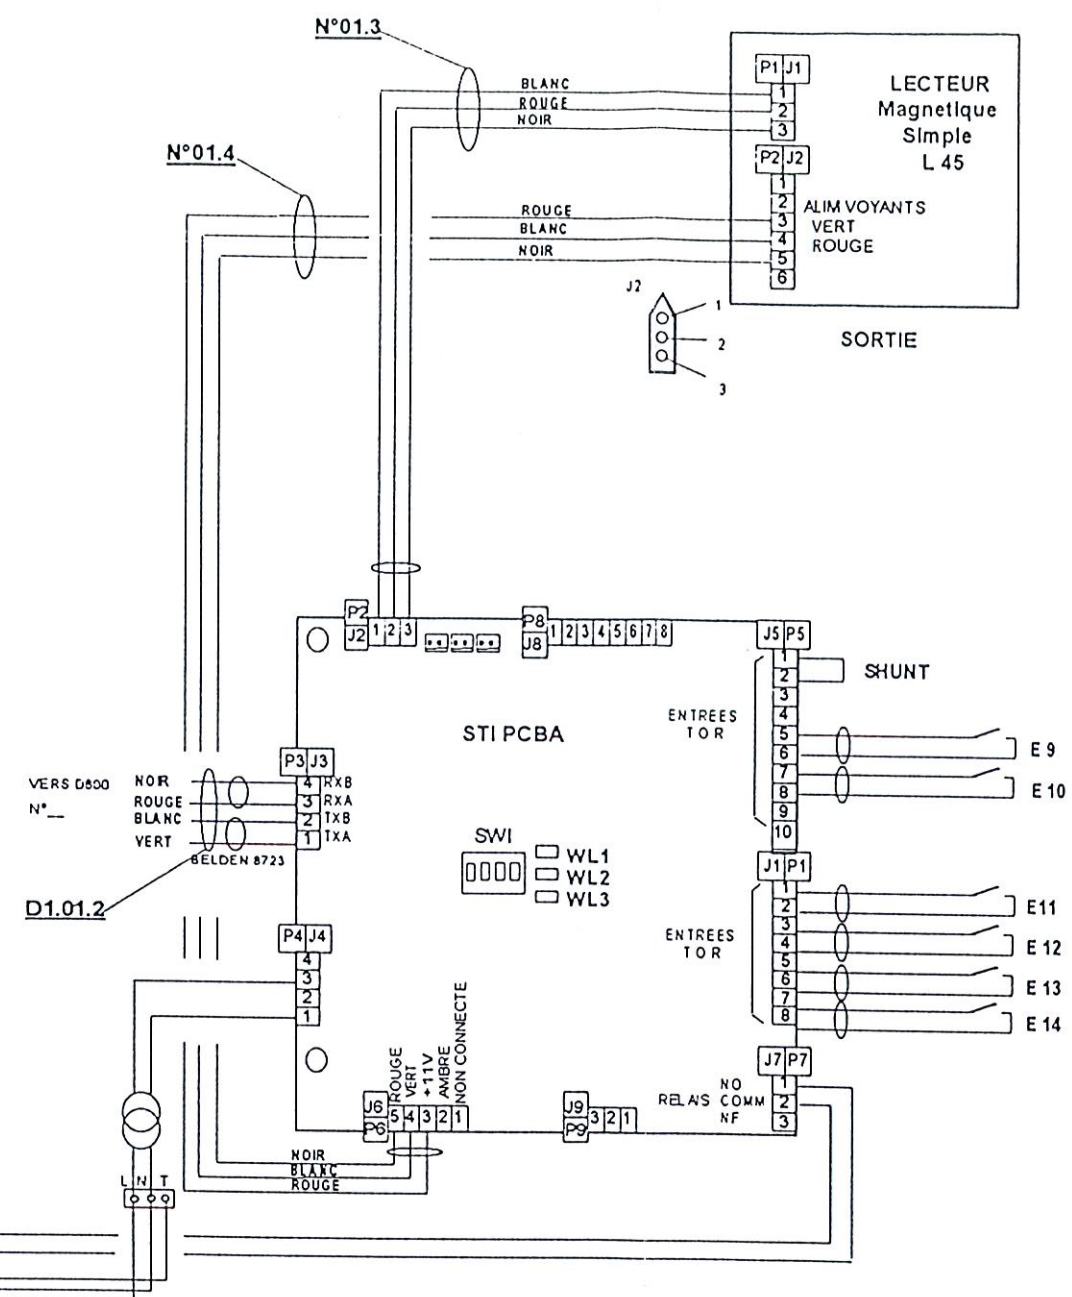

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N°1 / D600 N°1

JOHNSON
CONTROLES



ETAGE RDC / TREMIE GC0
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B




FOLIO : 1

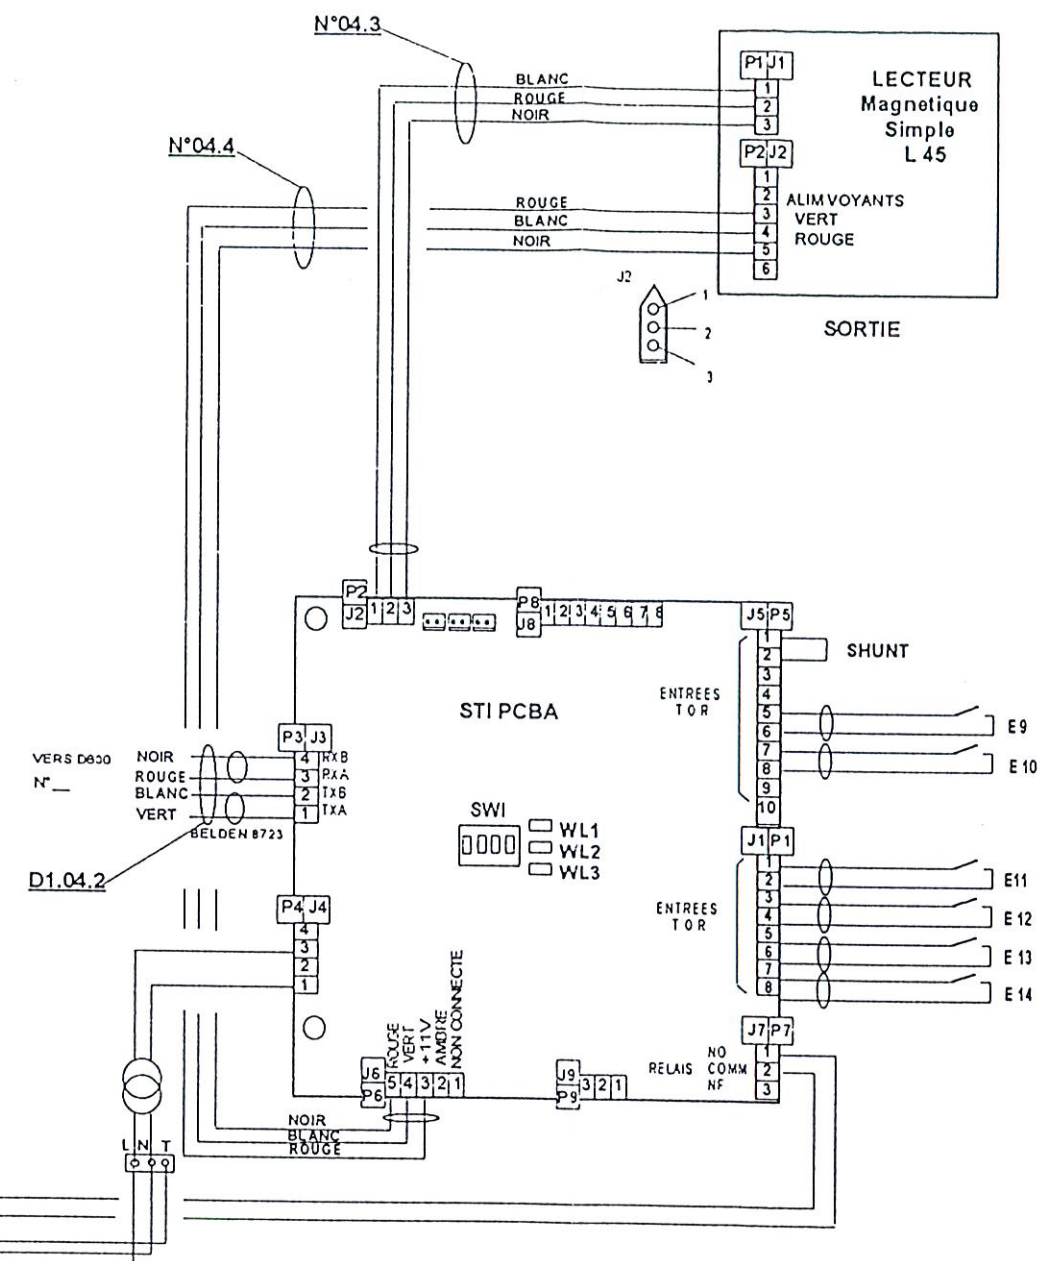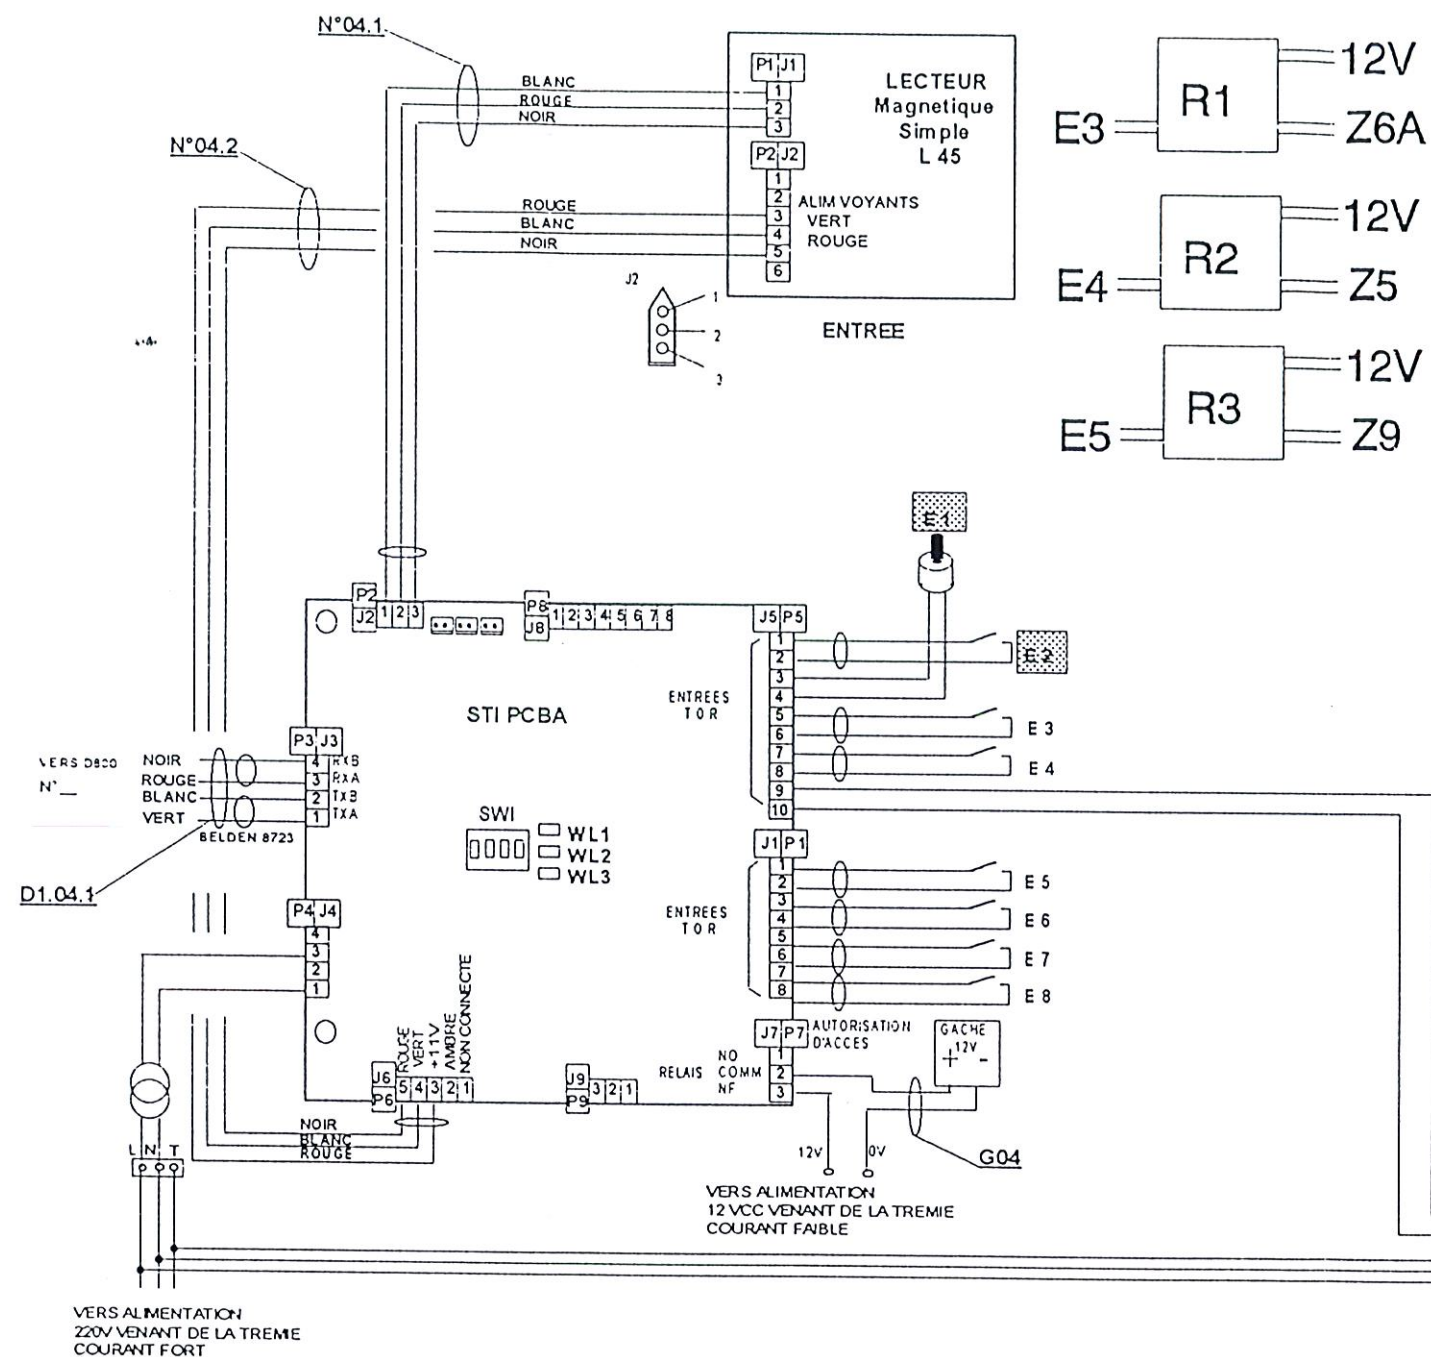

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 6A / NIVEAU RDC	CO	2		
E4	ZONE 5 / NIVEAU RDC	CO/DC/DA	2/12/4		
BP	NON UTILISE				
E5	ZONE 9 / NIVEAU RDC	CO/DA	4/2		
E6	ZONE 51 / NIVEAU RDC	DVBT3	1		
E7	ZONE 52NORD / NIV. RDC	DVBT1/DVBT4	1/1		
E8	ZONE 60 / NIVEAU +1	DVBT1/DVBT3	2/1		

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9	ZONE 19 / NIVEAU +1	DC	3		
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 4 / D600 N°1	ETAGE RDC / TREMIE GC0	ENPC - ENSG
JOHNSON CONTROLS	PORTE ACCES :	DATE : 05/02/96
		INDICE : B FOLIO : 1

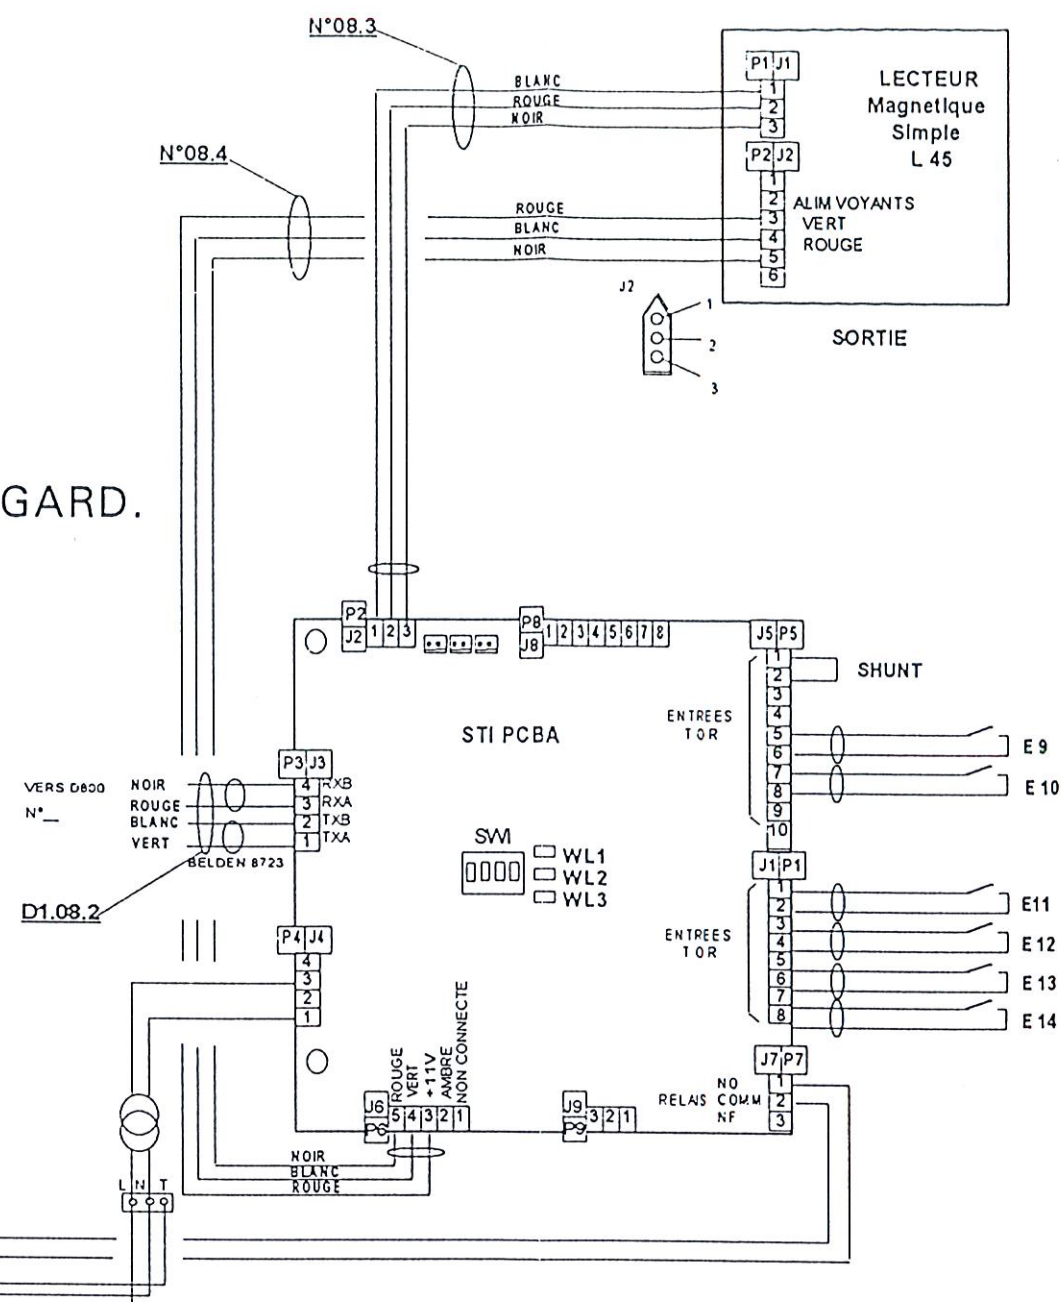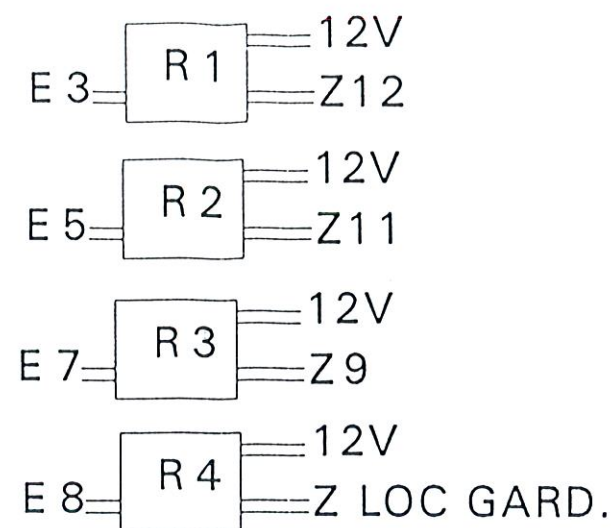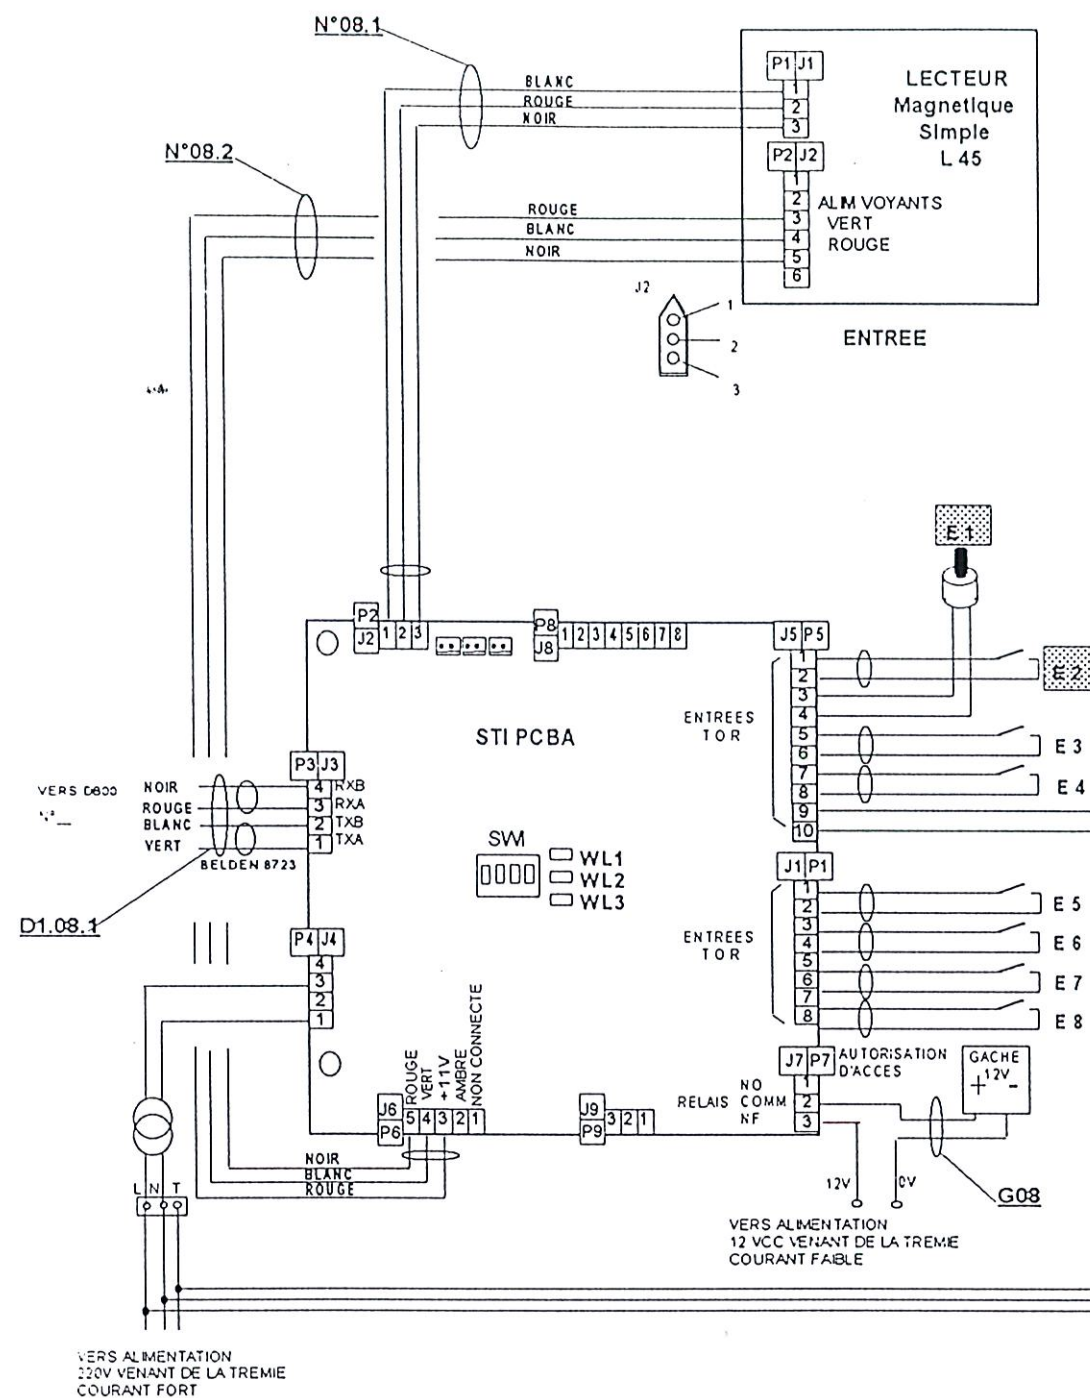

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 12 / NIVEAU RDC	CO/DC	8/6		
E4	ZONE 57 / NIVEAU RDC	DVBT1/DVBT4	1/2		
HP	NON UTILISE				
E5	ZONE 11 / NIVEAU RDC	CO/DC	1/7		
E6	ZONE 56 / NIVEAU RDC	DVBT1	3		
E7	ZONE 9 / NIVEAU RDC	CO/DA	2/1		
E8	ZONE LOC GAR / NIV. RDC	CO	5		

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 8 / D600 N°1




JOHNSON
CONTROLS

ETAGE RDC / TREMIE LC0
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG



DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

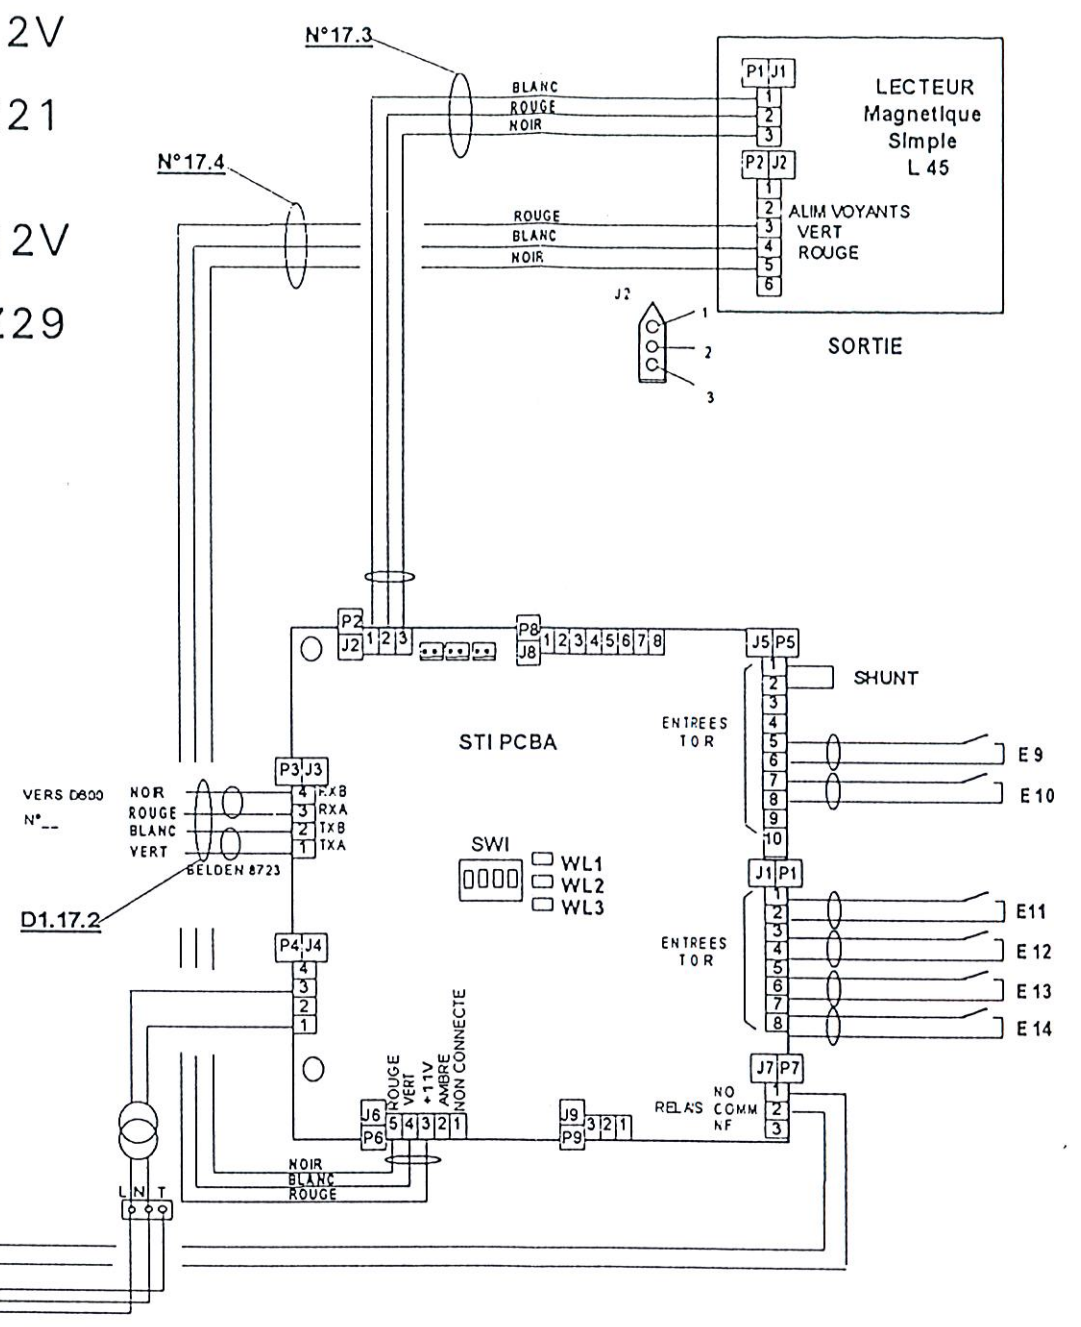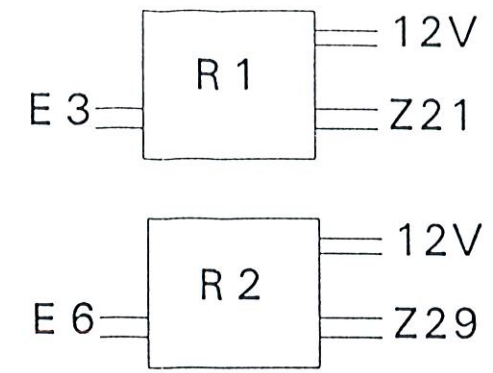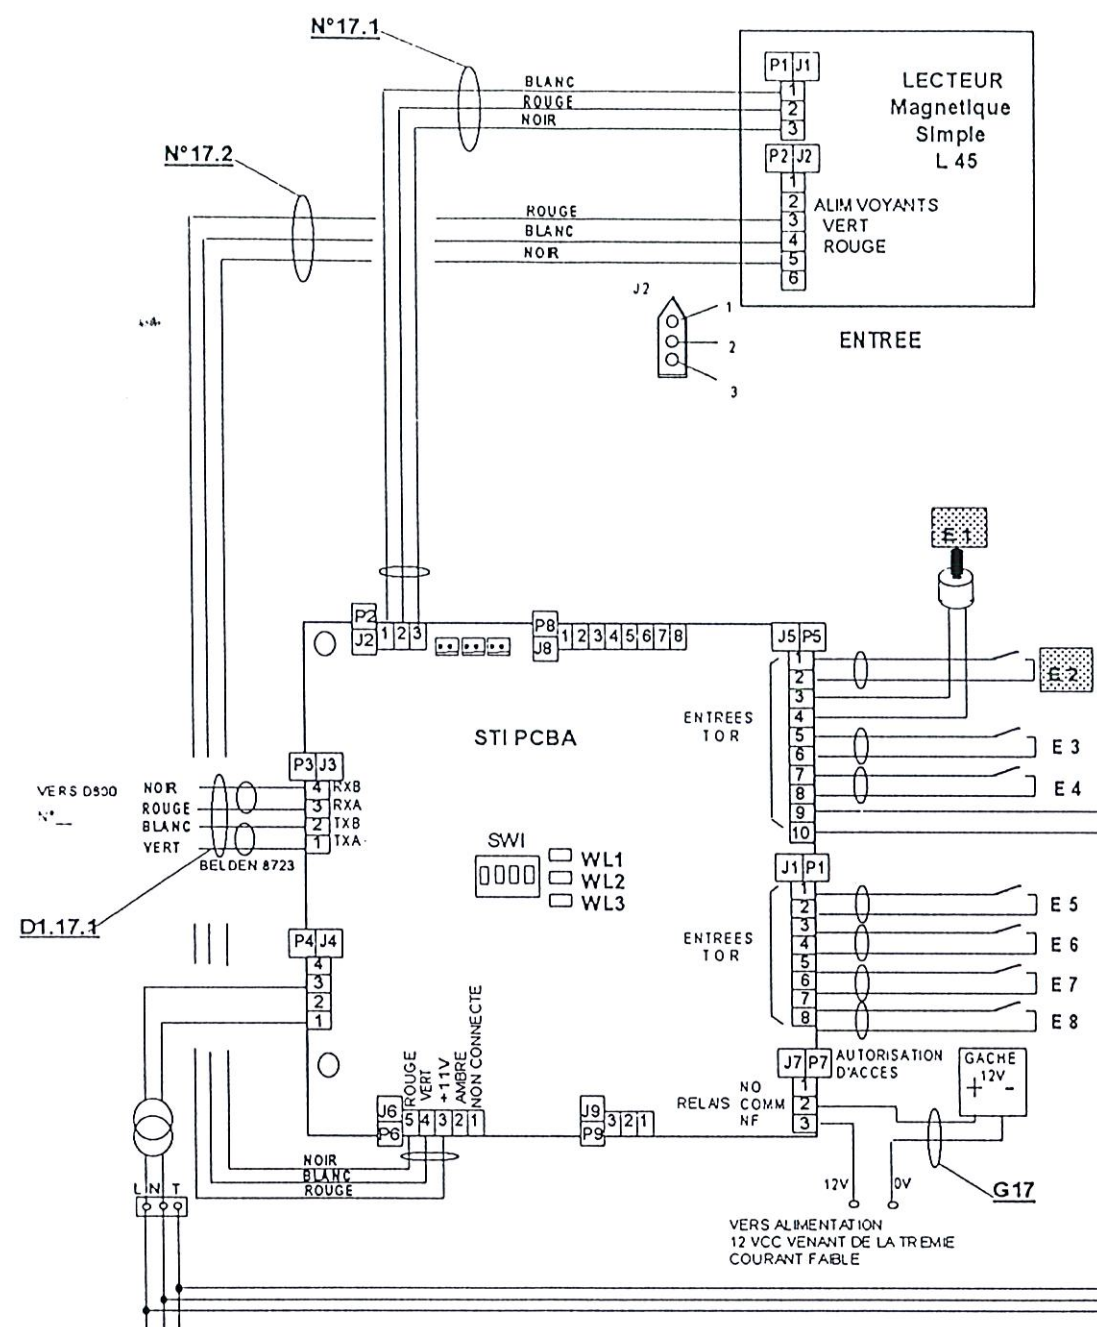

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 21 / NIVEAU +1	CO	3		
E4	ZONE 22 / NIVEAU +1	DC	6		
HP	NON UTILISE				
E5	ZONE 63 / NIVEAU +1	DVBT1/DVBT2	3/1		
E6	ZONE 29 / NIVEAU +2	CO	2		
E7	ZONE 30 / NIVEAU +2	DC	6		
E8	ZONE 69 / NIVEAU +2	DVBT1/DVBT2	3/1		

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

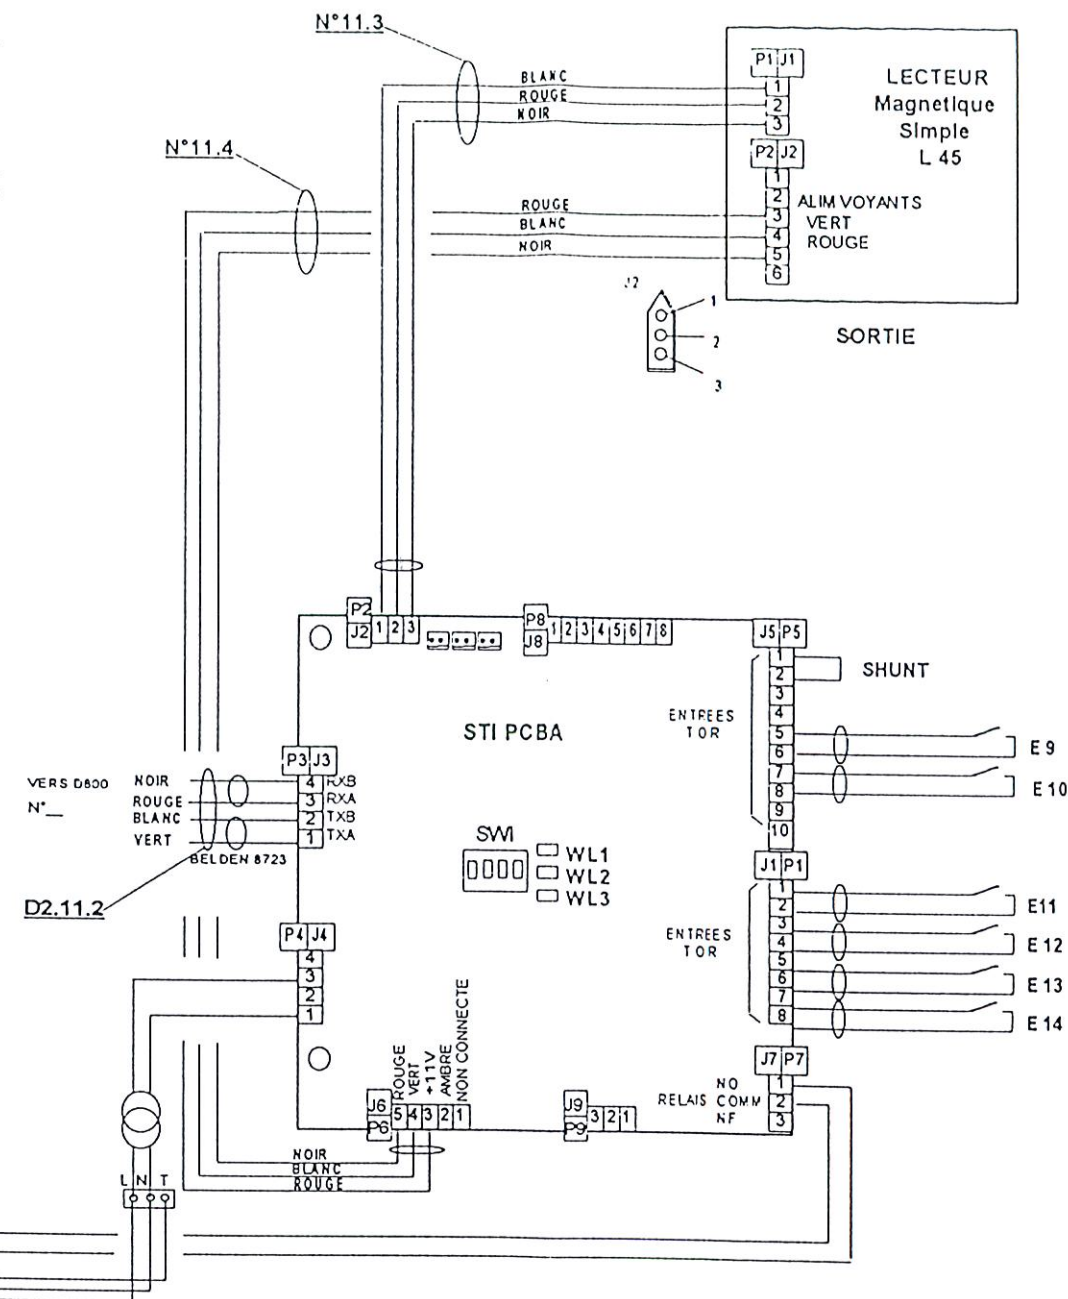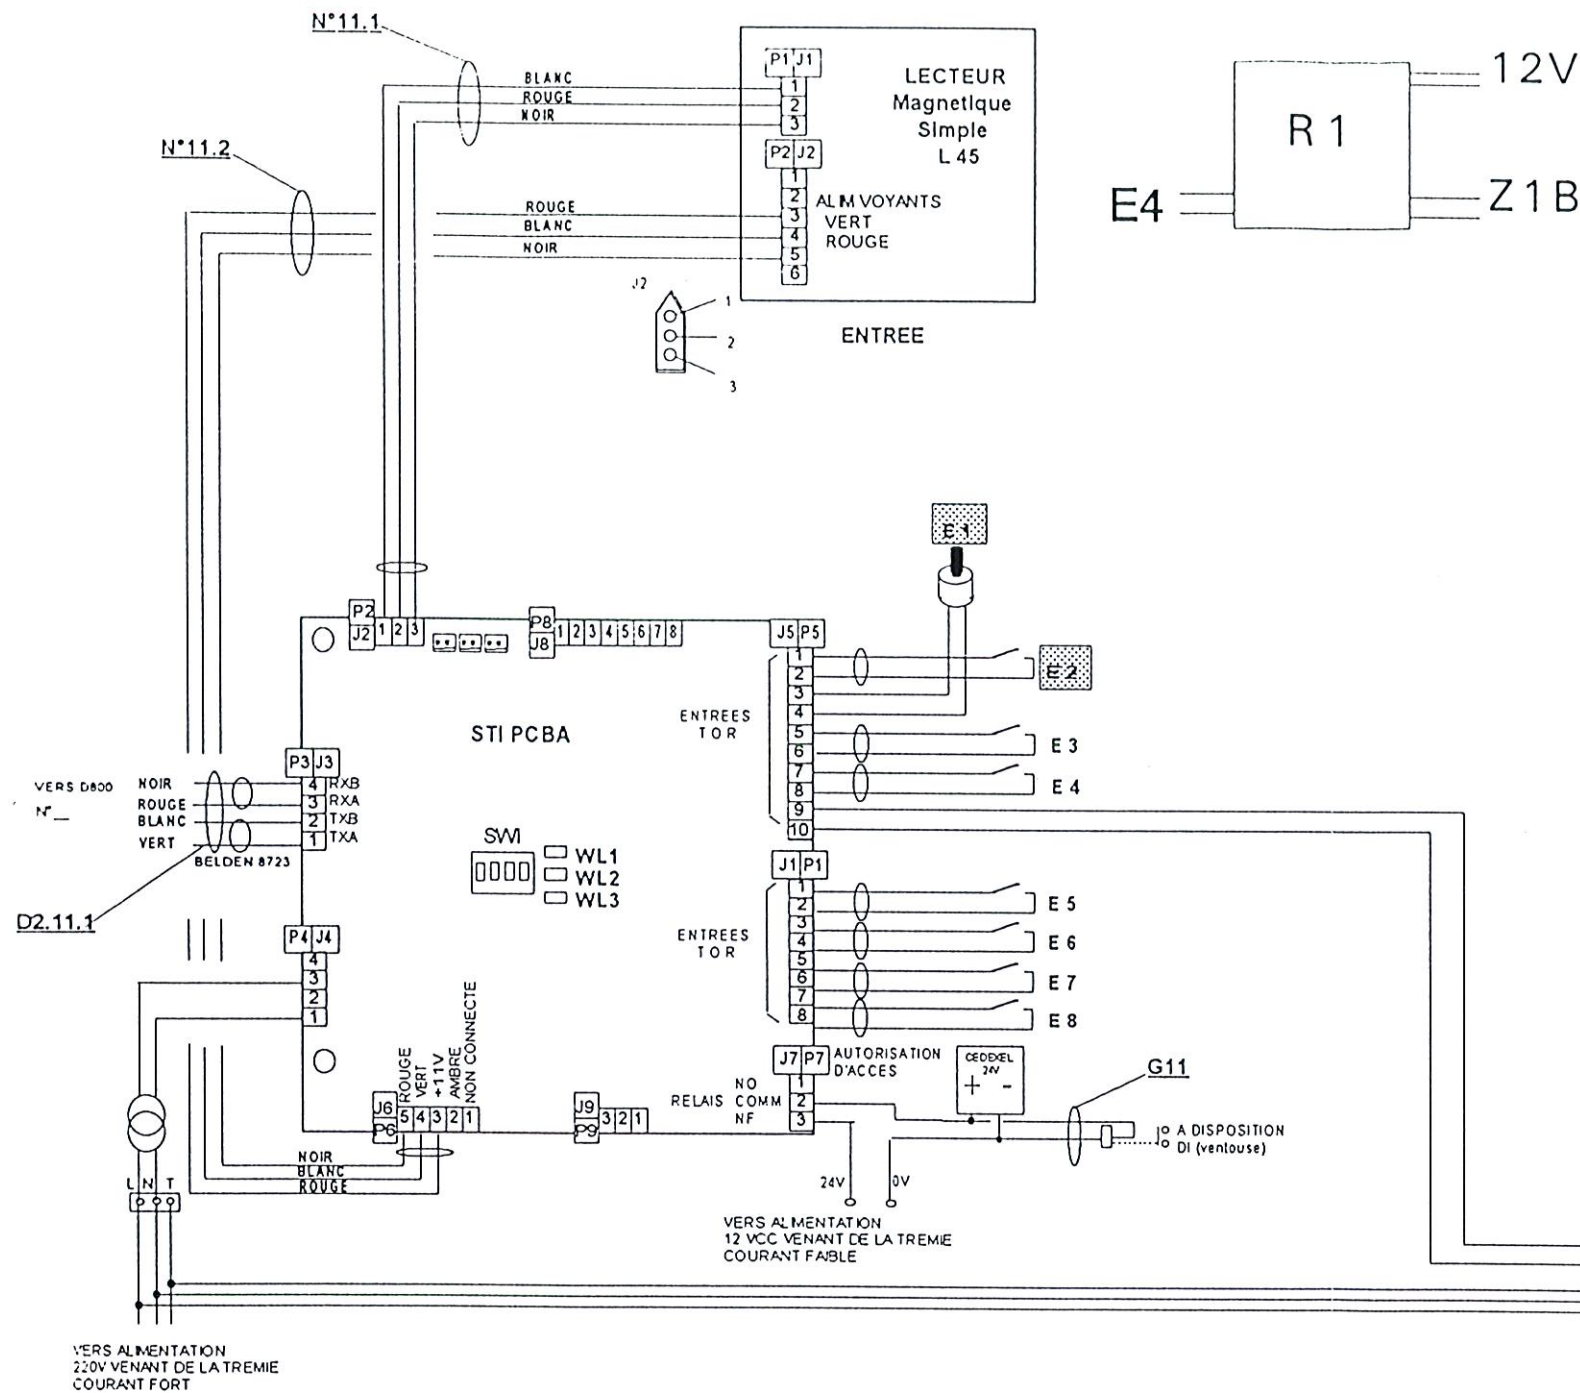

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 48A / NIVEAU -1	DVBT1/DVBT3	2/1		
E4	ZONE 1B / NIVEAU -1	CO	6		
BP	NON UTILISE				
E5					
E6					
E7					
E8					

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 11 / D600 N° 2



JOHNSON
CONTROLS

ETAGE -1 / TREMIE GBS1
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

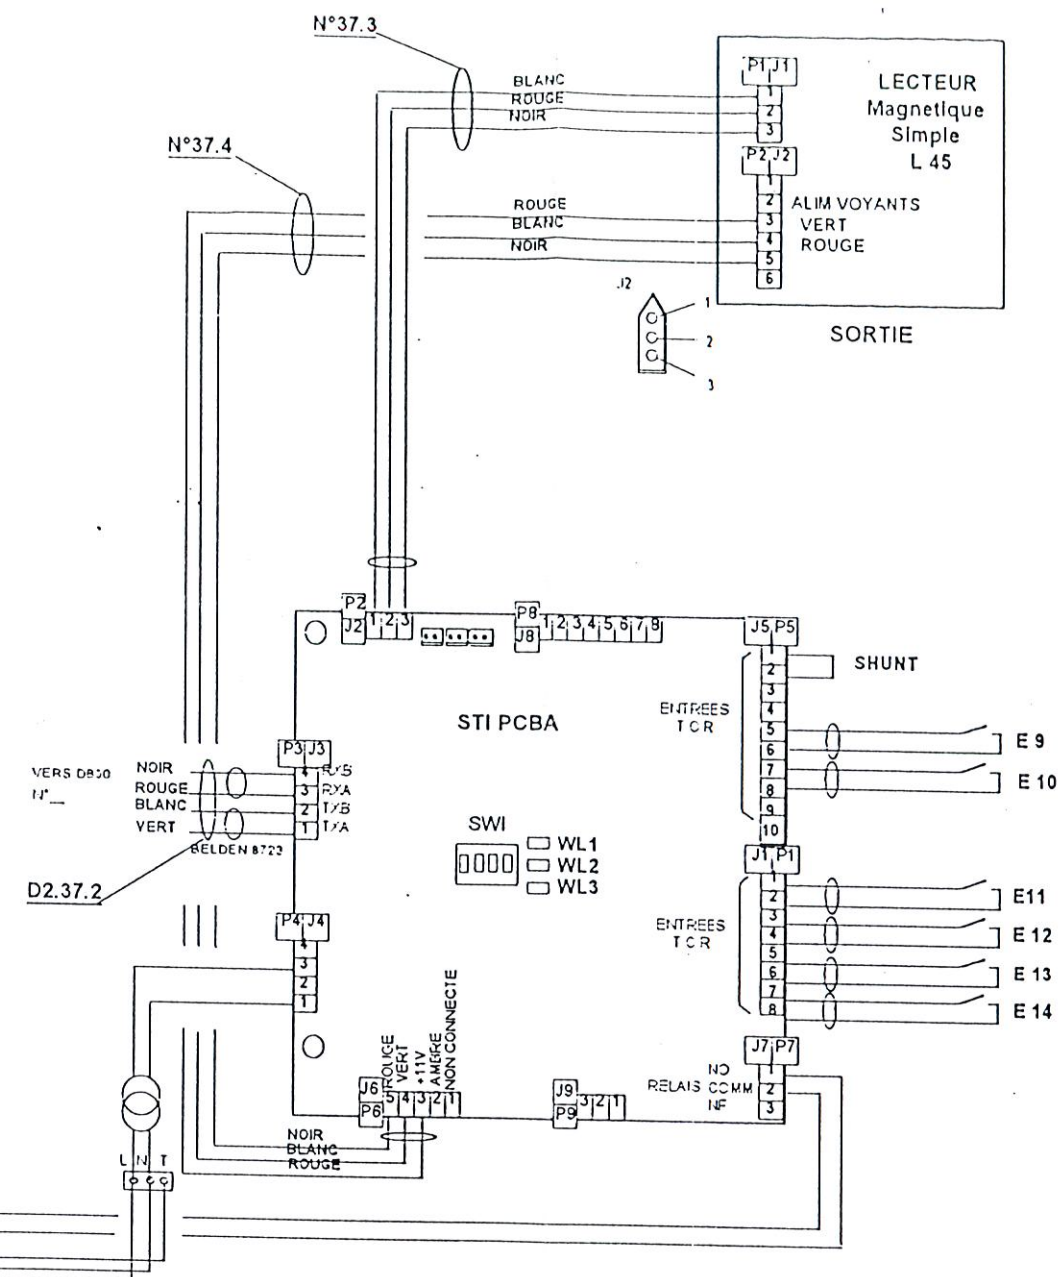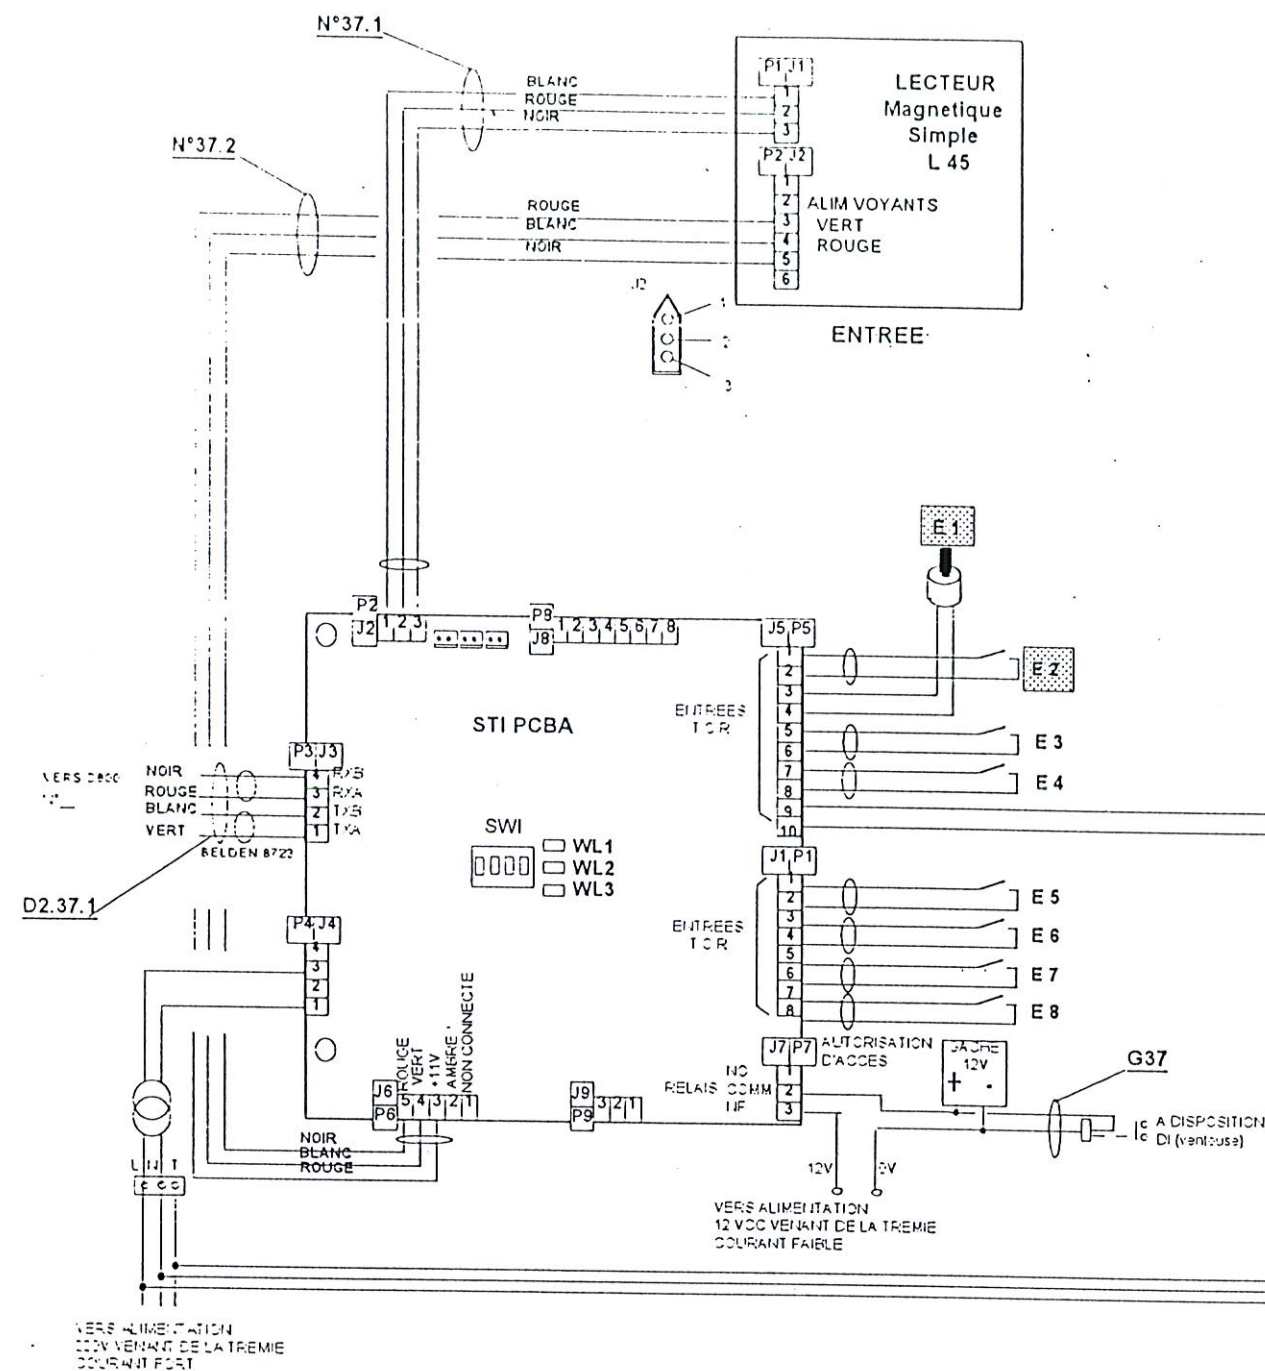

REPÈRE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3					
E4					
BP	NON UTILISE				
E5					
E6					
E7					
E8					

REPÈRE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 37 / D600 N°2



JOHNSON
CONTROLS

ETAGE -1 / TREMIE GBS1
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

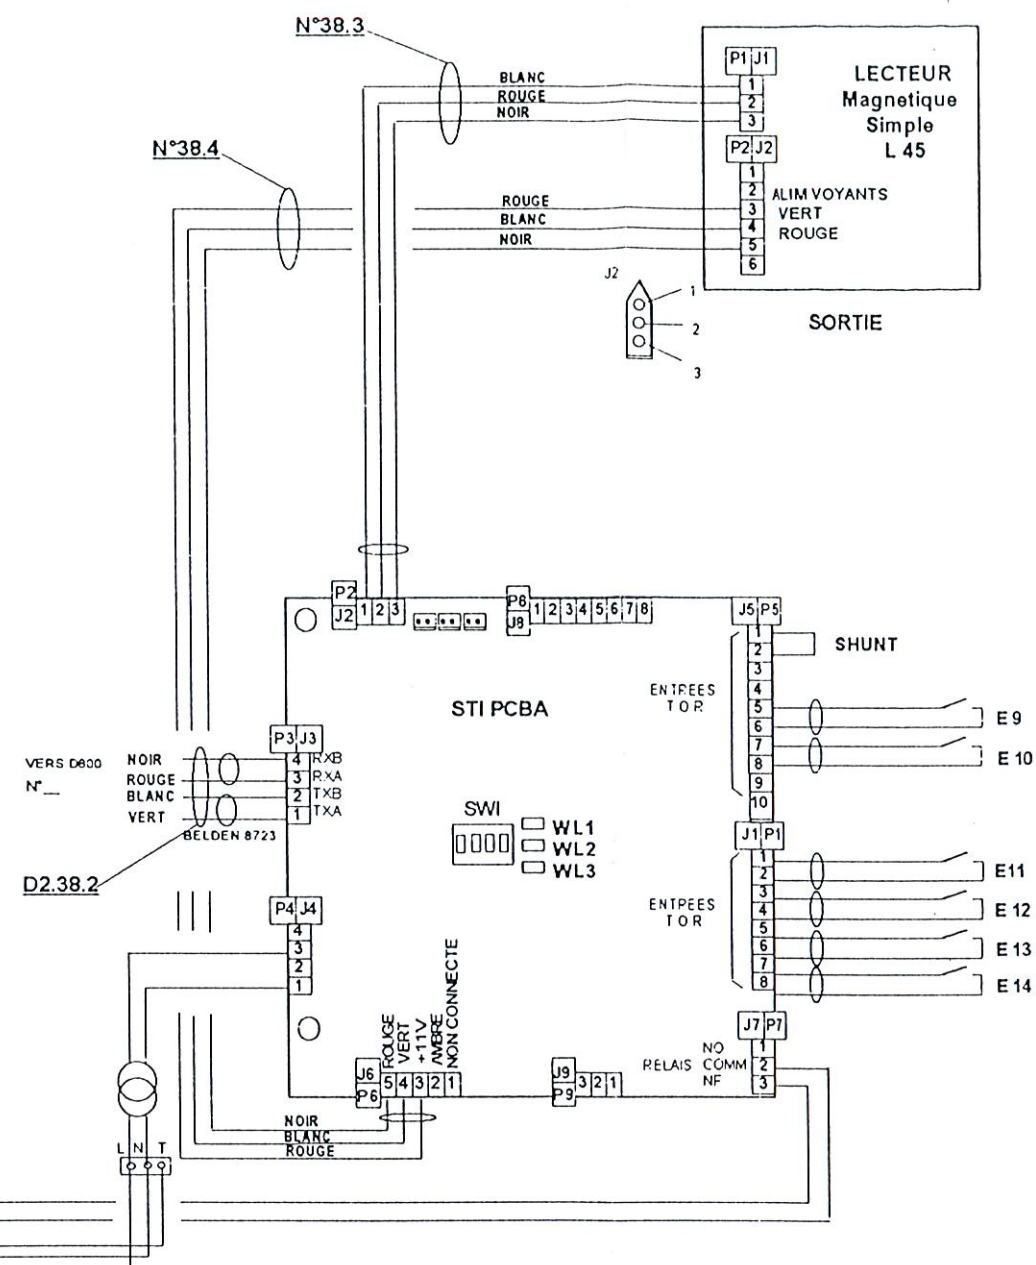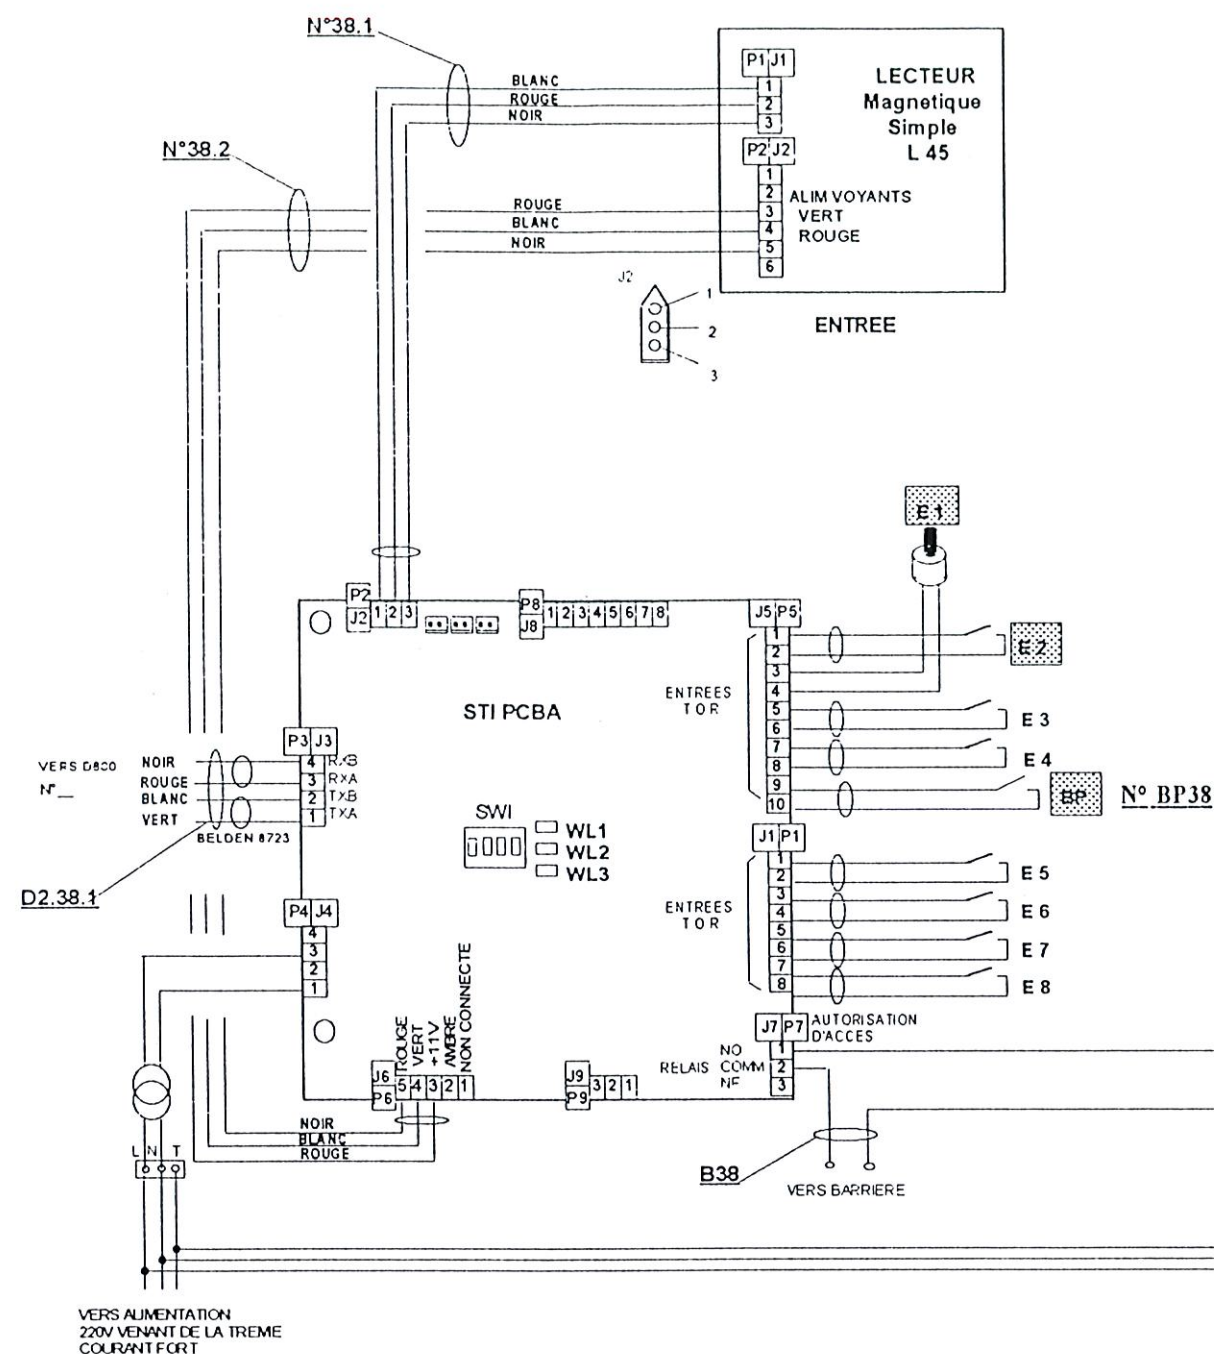

REPÈRE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3					
E4					
BP	BP AUTORIS OUV PORTE				
E5					
E6					
E7					
E8					

REPÈRE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 38 / D600 N°2


JOHNSON
CONTROLS

PORTAIL EXTER. OUEST
PORTE ACCES :


ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

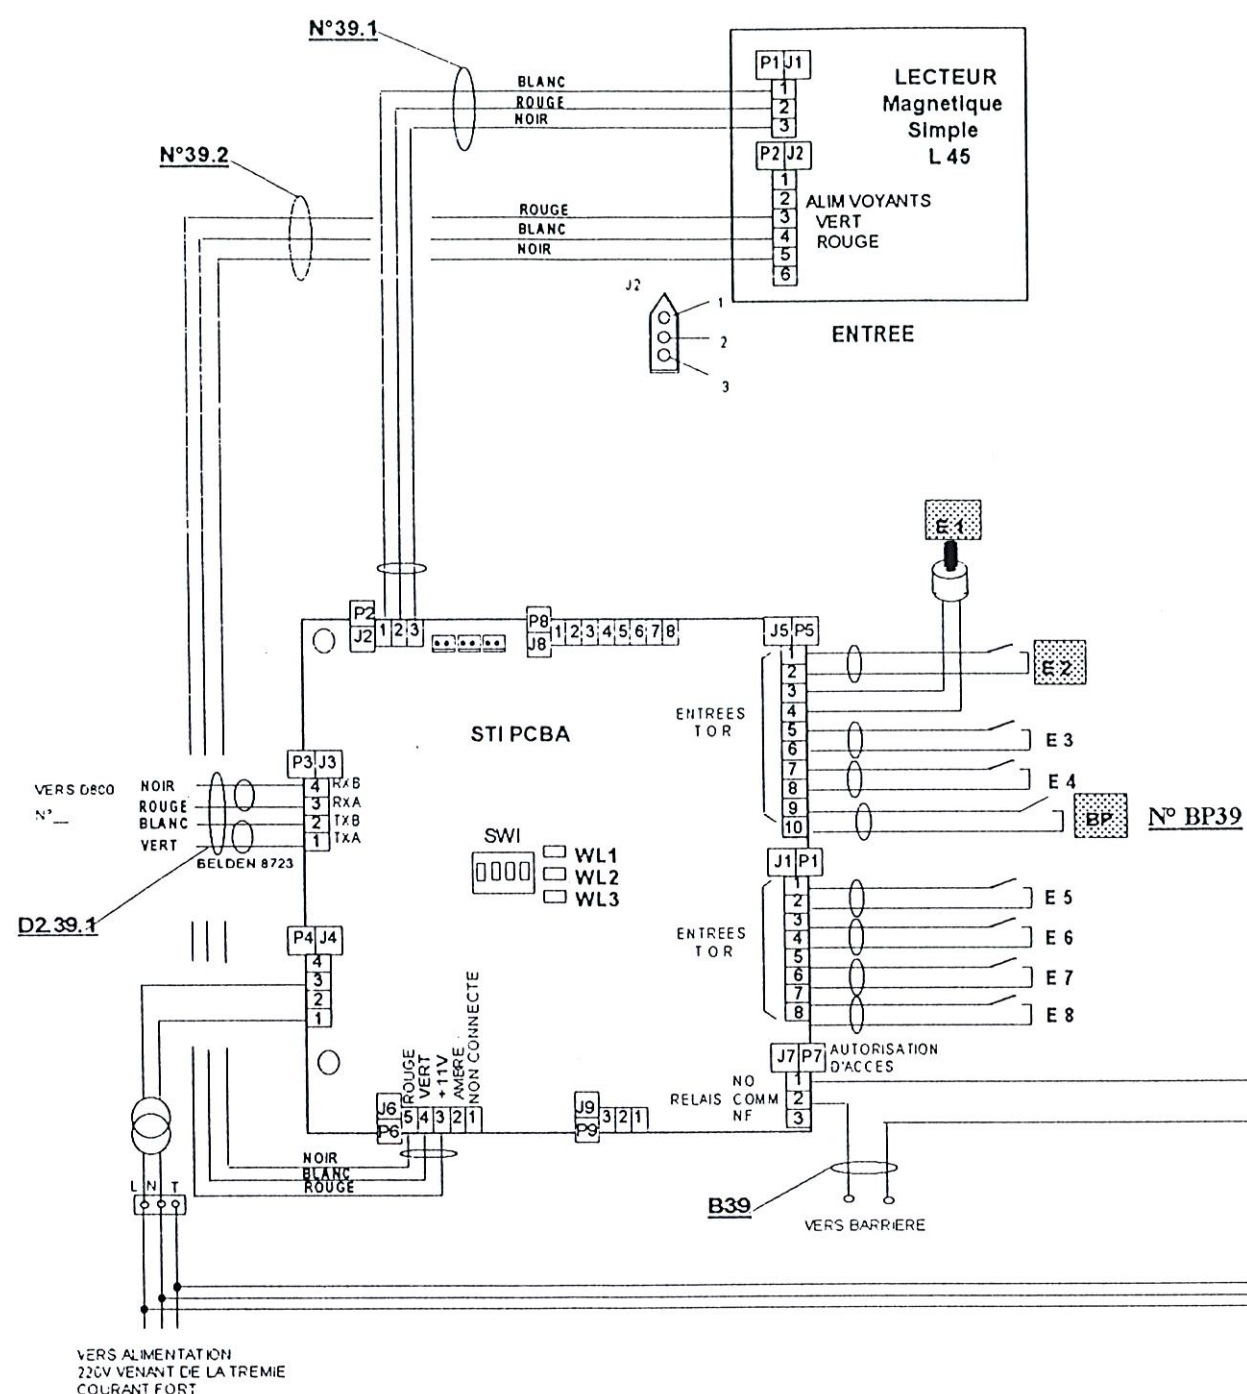

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3					
E4					
BP	NON UTILISE				
E5					
E6					
E7					
E8					

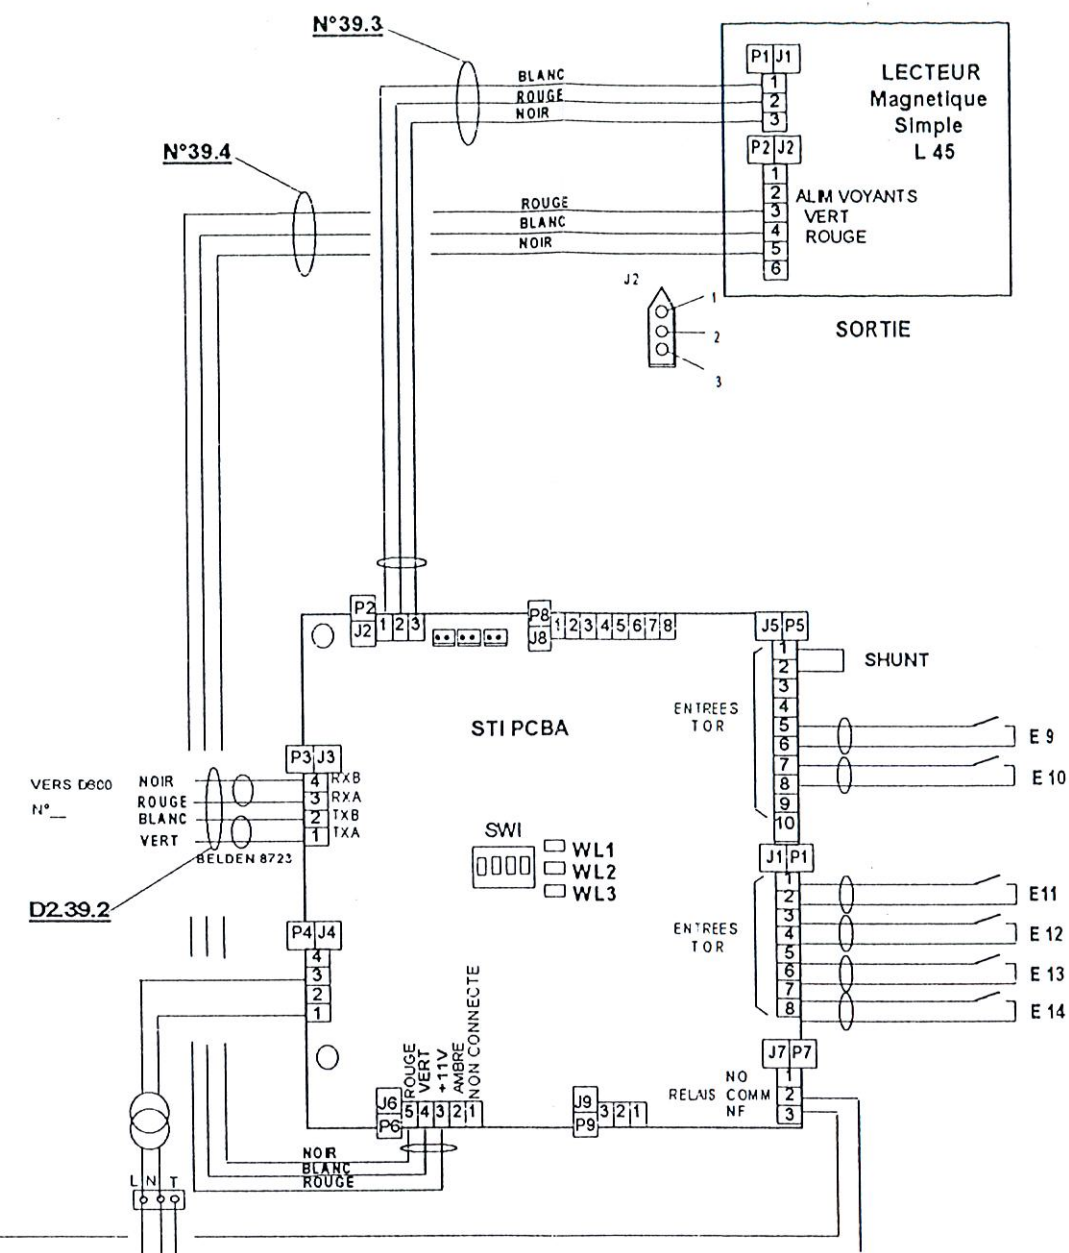

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 39 / D600 N°2



JOHNSON
CONTROLS

PORTAIL EXTER. MAIL
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

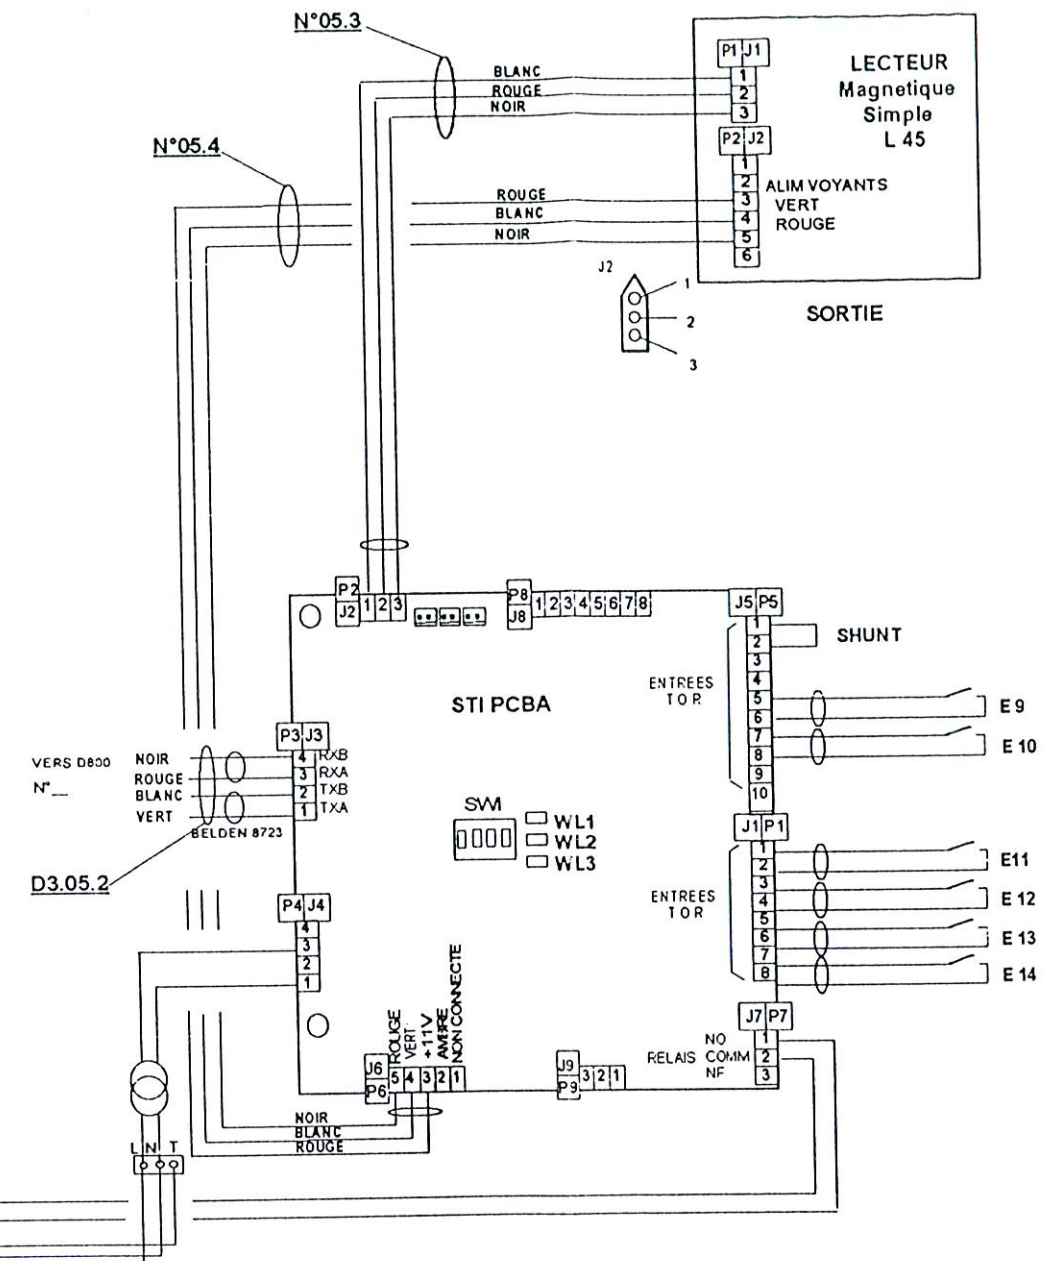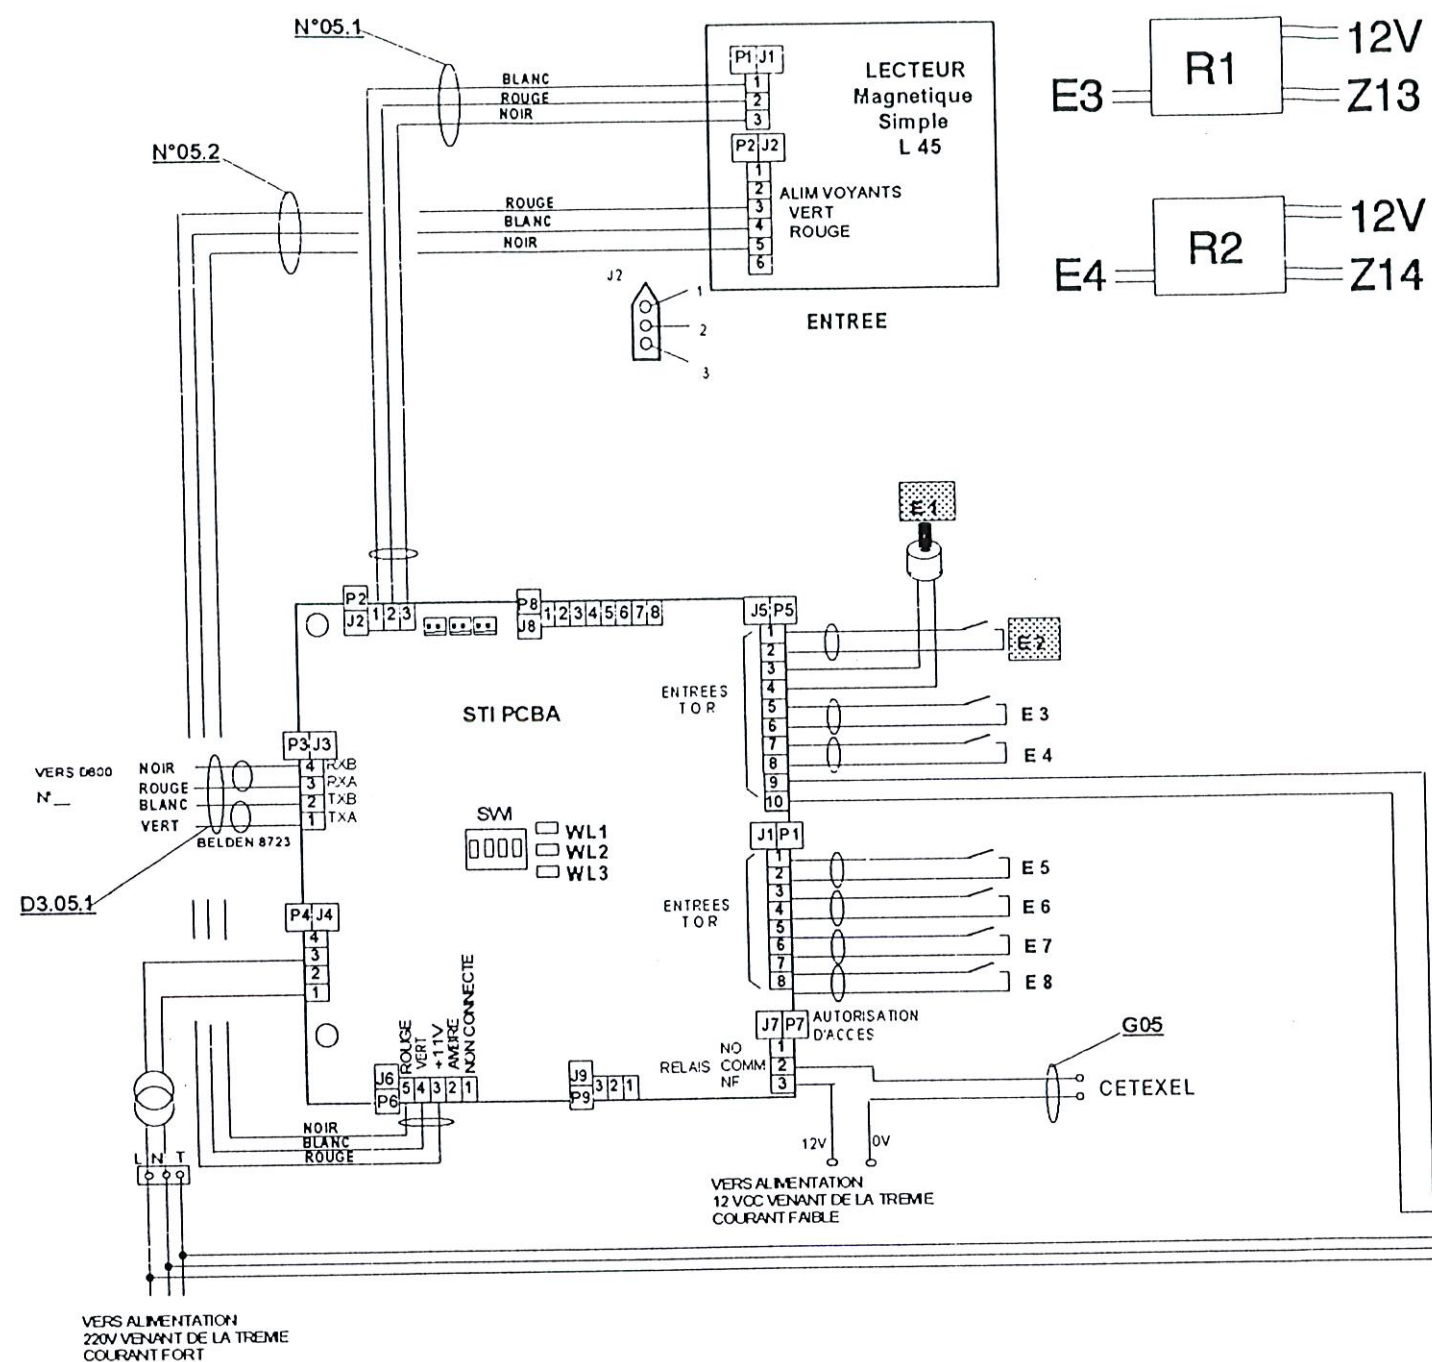

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	ALTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 13 / NIVEAU RDC	CO/DC	2/6		
E4	ZONE 14 / NIVEAU RDC	CO	4		
BP	NON UTILISE				
E5	ZONE 58 / NIVEAU RDC	DVBT1	2		
E6					
E7					
E8					

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9	ZONE 19 / NIVEAU +1	DC	3		
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 5 / D600 N°3




JOHNSON
CONTROLS

ETAGE RDC / TREMIE LB0
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96



INDICE : B FOLIO : 1

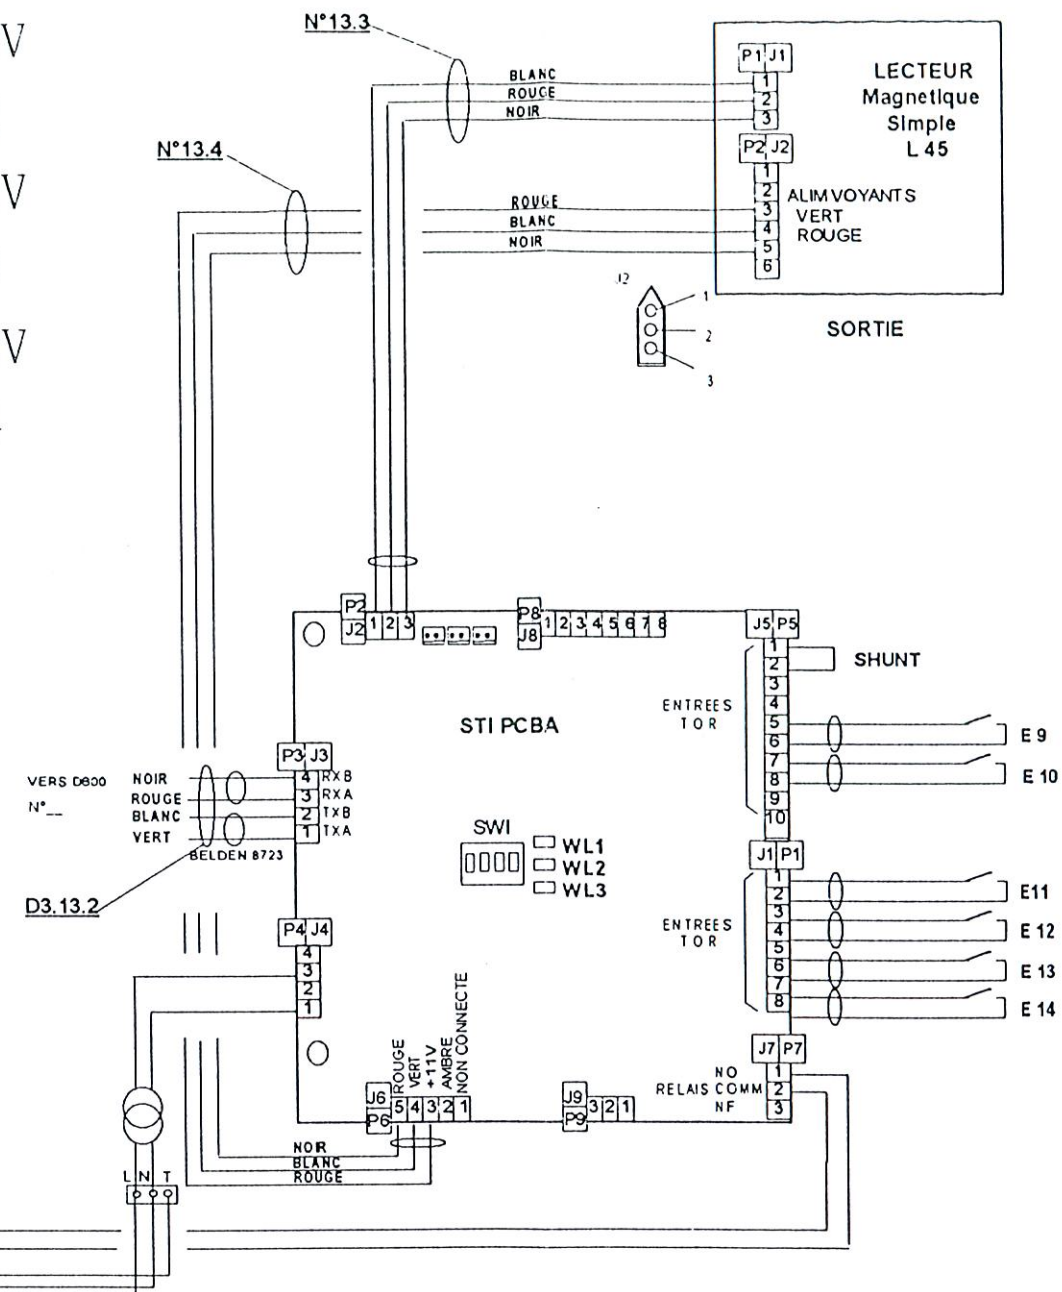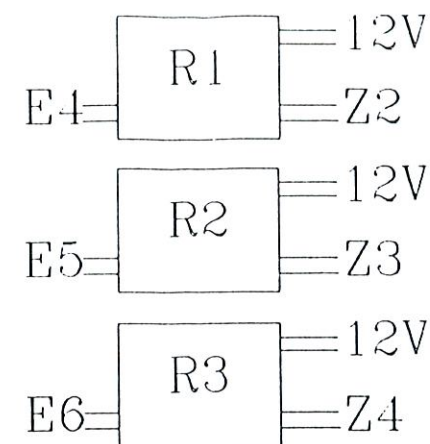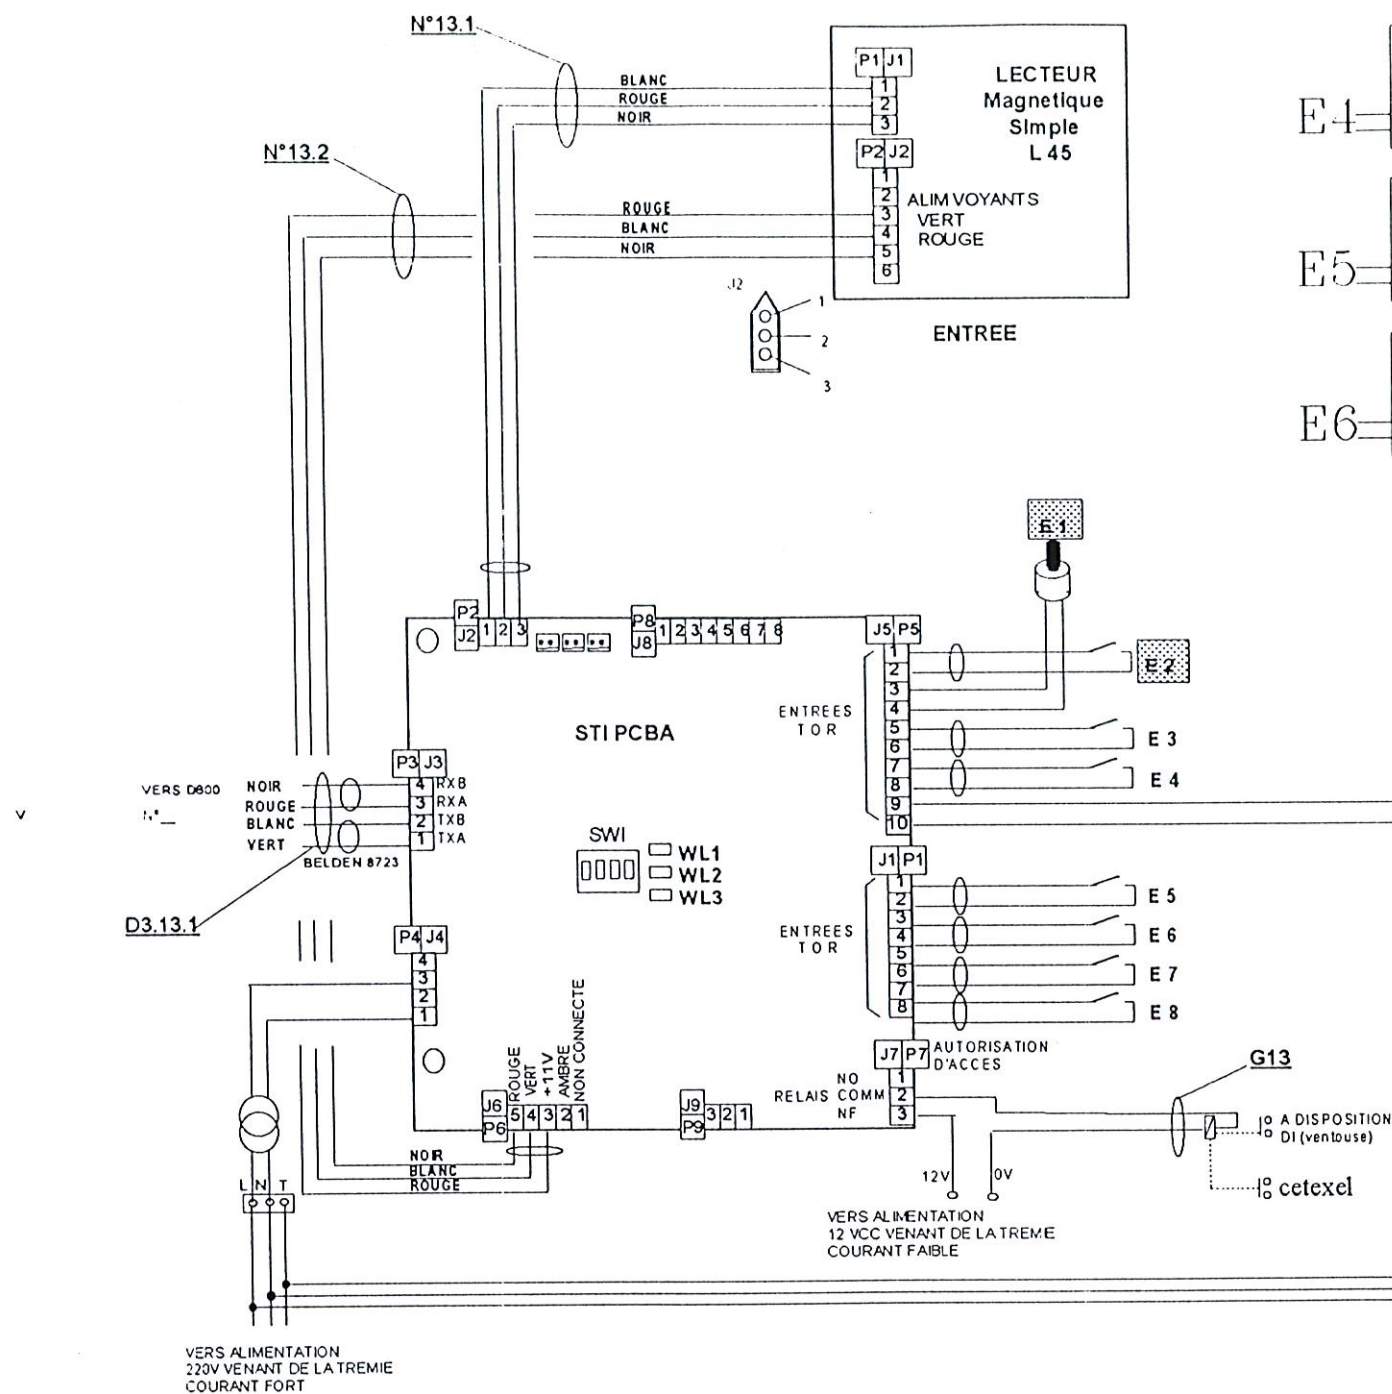

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 50 / NIVEAU -1	DVBT1/DVBT3	3/1		
E4	ZONE 2 / NIVEAU -1	CO/DA	11/3		
BP	NON UTILISE				
E5	ZONE 3 / NIVEAU -1	CO/DC	14/8		
E6	ZONE 4 / NIVEAU -1	CO	9		
E7	ZONE 49 / NIVEAU -1	DVBT1/DVBT4	3/1		
E8					

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					



LECTEUR N° 13 / D600 N°3	ETAGE -1 / TREMIE LBS1	ENPC - ENSG
JOHNSON CONTROLS	PORTE ACCES :	DATE : 01/04/96
		INDICE : C FOLIO : 1

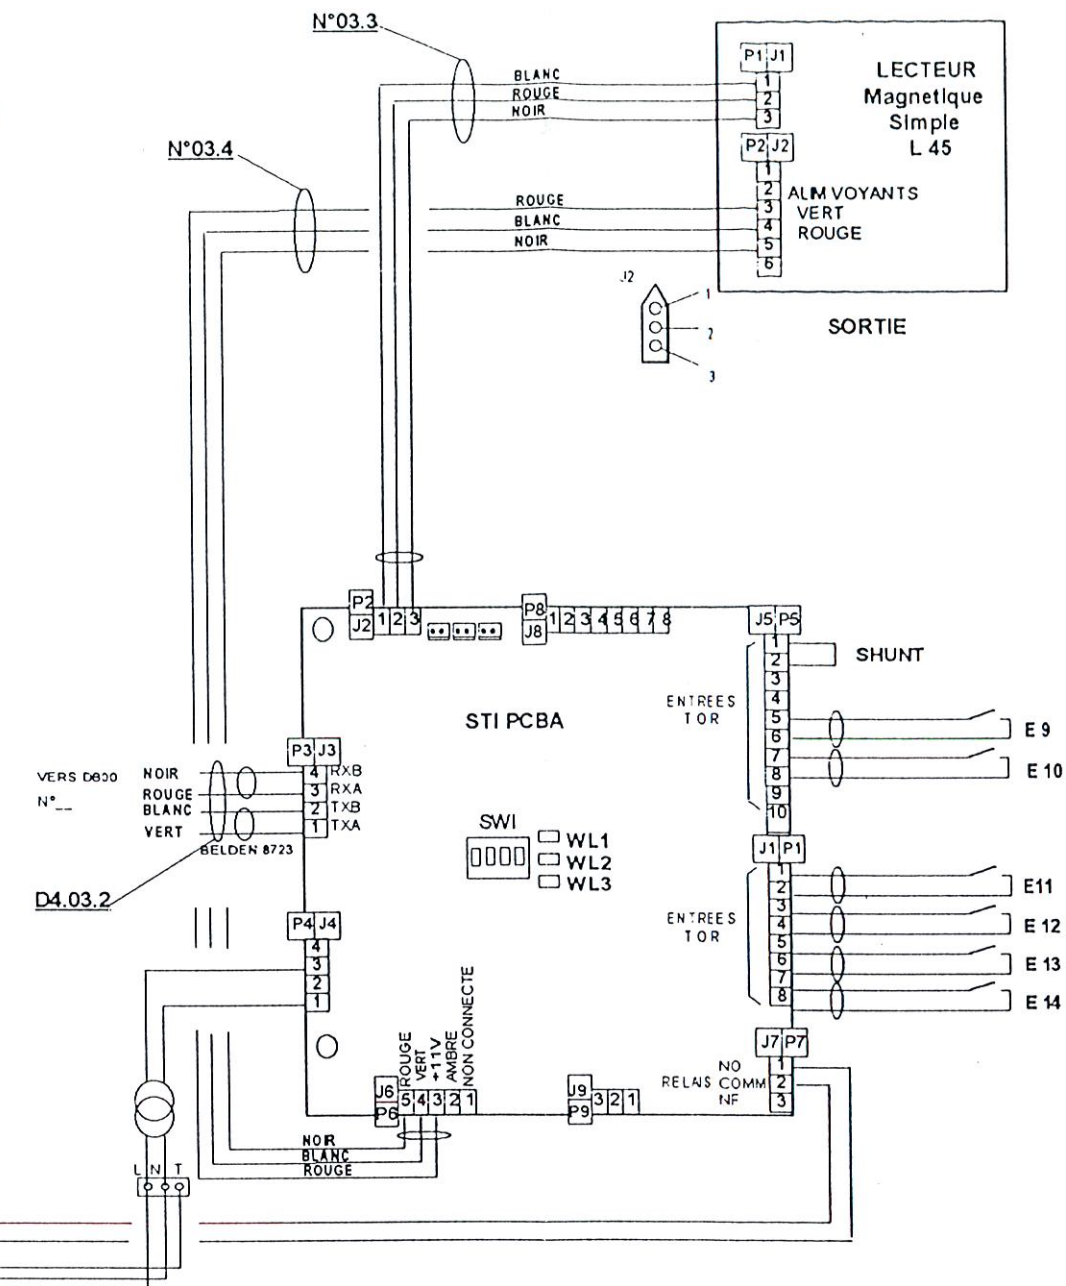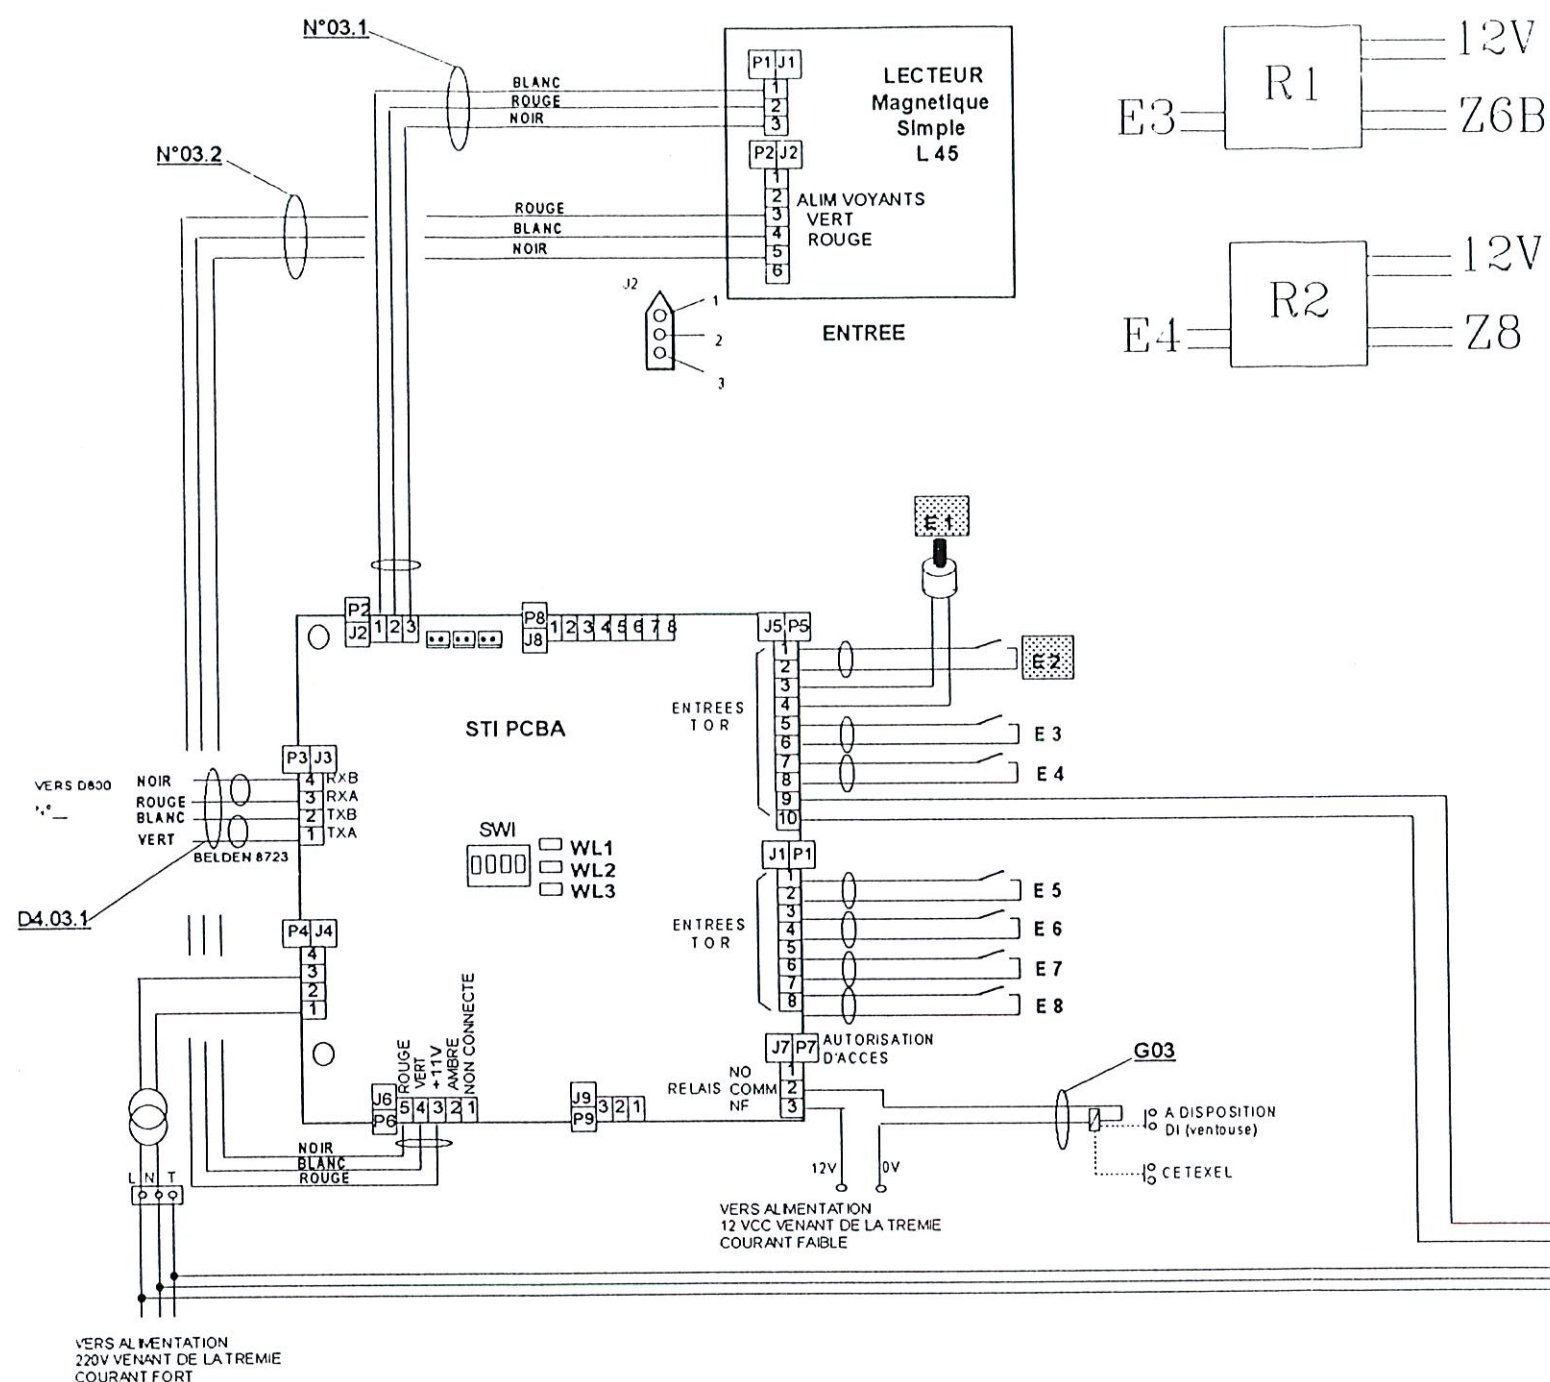

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTO PROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 6B / NIVEAU RDC	CO/DC/DA	6/2/3		
E4	ZONE 8 / NIVEAU RDC	CO	8		
BP	NON UTILISE				
E5	ZONE 53 / NIVEAU RDC	DVBT4	2		
E6	ZONE 54 / NIVEAU RDC	DVBT1/DVBT3	1/1		
E7					
E8					

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 3 / D600 N°4	ETAGE RDC / TREMIE GB0	ENPC - ENSG
JOHNSON CONTROLS	PORTE ACCES :	DATE : 05/02/96
		INDICE : B FOLIO : 1

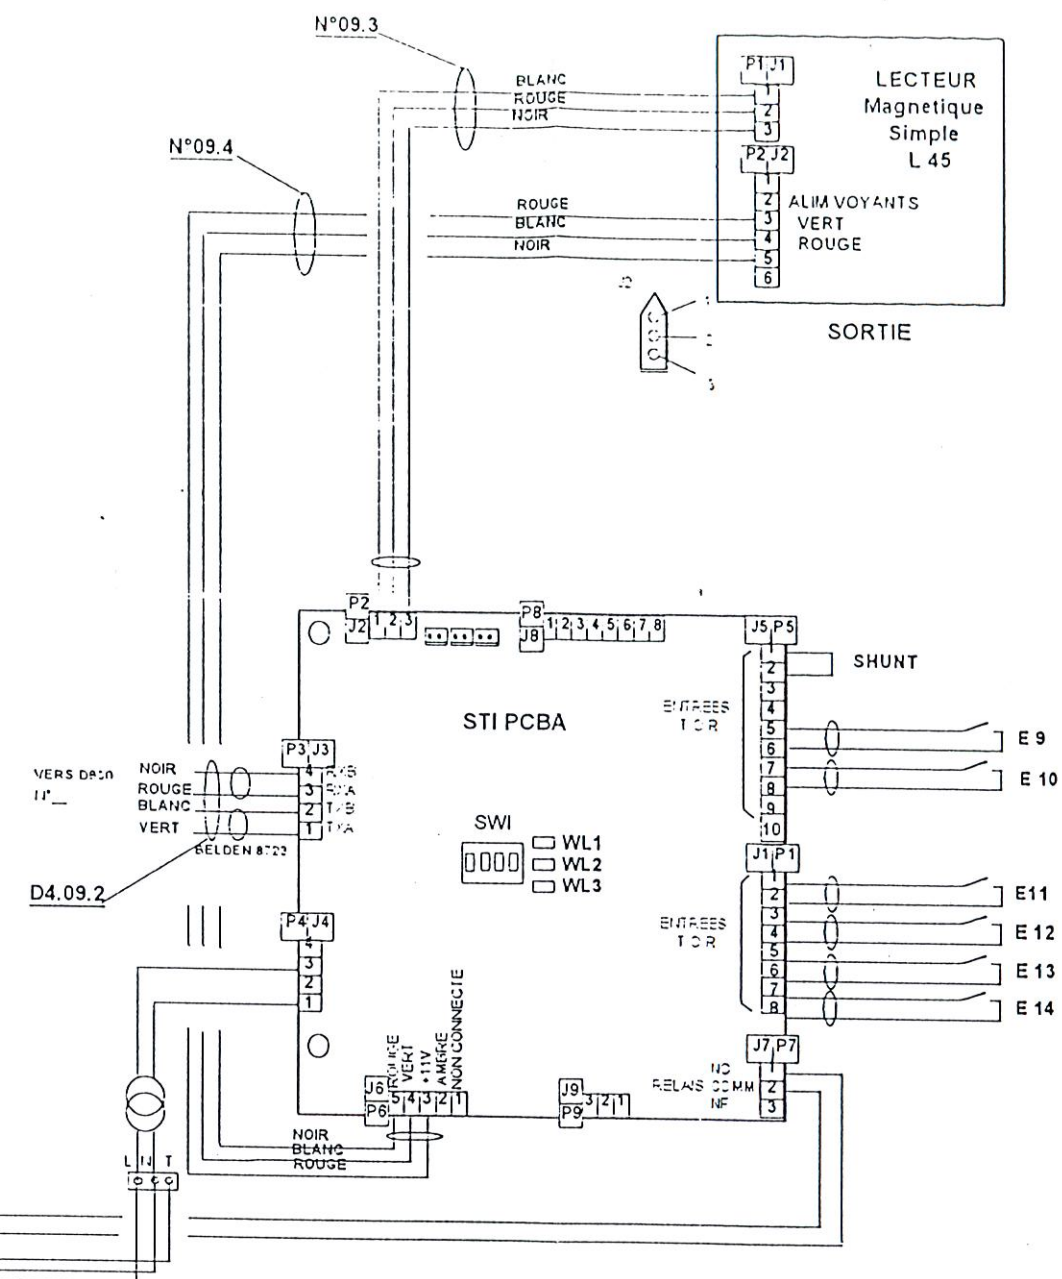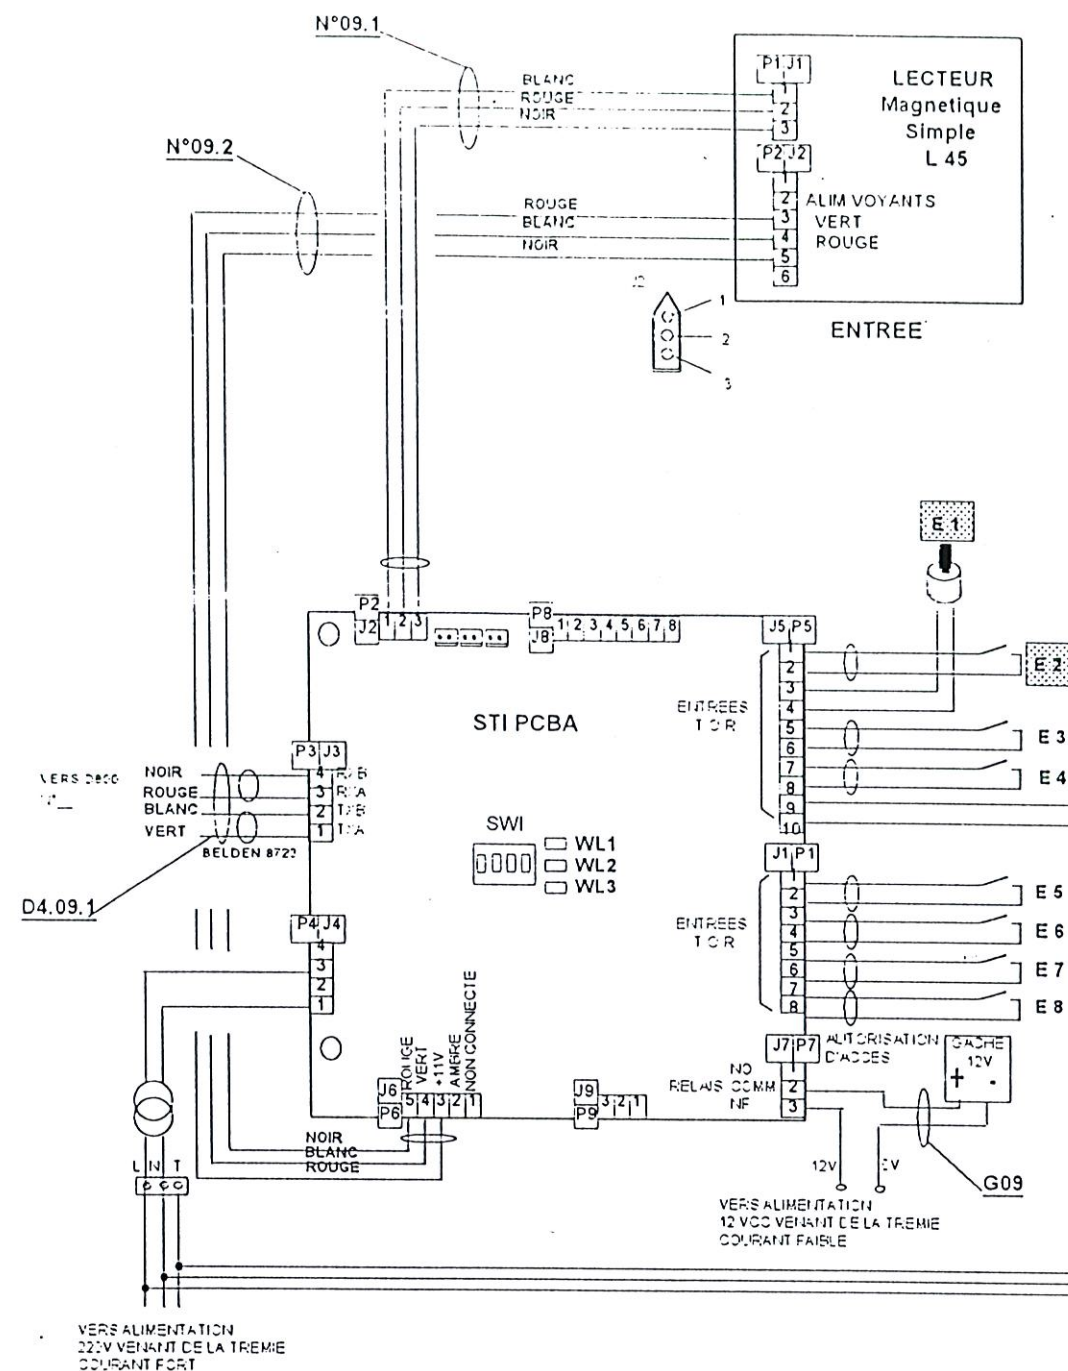

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E1	AUTOPROTECTION				
E2	CONTACT DE PORTE				
E3	ZONE 4SB / NIVEAU -1	DVBT1	1		
E4					
BP	NON UTILISE				
E5					
E6					
E7					
E8					

REPERE	DESIGNATION	TYPE	NB	MARQUE	REFERENCE
E9					
E10					
E11					
E12					
E13					
E14					

LECTEUR N° 9 / D600 N°4

JOHNSON
CONTROLS

ETAGE -1 / TREMIE GAS1
PORTE ACCES :

ENPC - ENSG

DATE : 05/02/96

INDICE : B FOLIO : 1

