

TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 221207-03II

Contrôle le : 07-12-2022

Dernier contrôle : - -


Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
BP - 30699 BP Aire de Marcoussis Beauvert Voie Express F6 Lieu-dit Beauvert FRANCE 91460 MARCOUSSIS	Cuve : 1 GO Capacité : 45000 L Compartimenté avec : 2, 3 Fabrication par : / N° : / Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve

TODA Unit N° : 170036 vérifié le : 14-01-2022 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -166 mb Estim. Diam. cuve : 300 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 50 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 180 cm Après contrôle : 180 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm
Niveau nourrice - Avant test : 10 cm Pendant test : 5 cm Après test : 10 cm	pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	
Remplissage	Acier	Etanche	
Aspi AD 7	Acier	Etanche	
Aspi AD 8	Acier	Etanche	
Liaison sat AD 7	Acier	Etanche	(1)
Liaison sat AD 8	Acier	Etanche	(1)

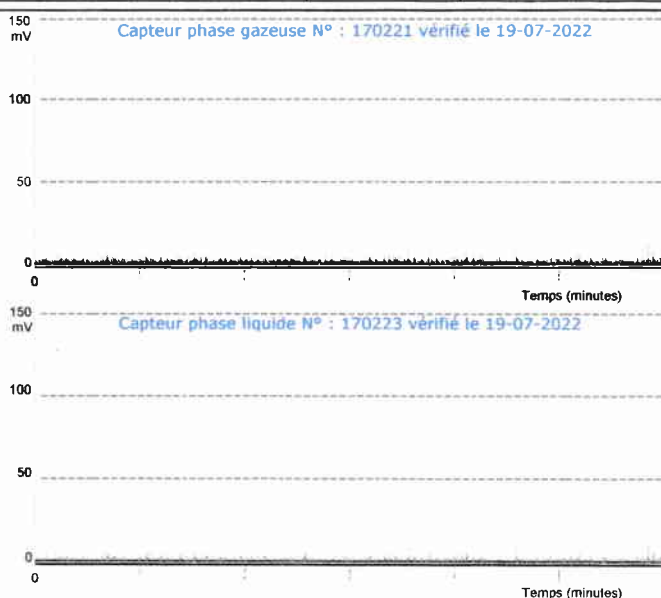

Remarques / Anomalies

(1) Tuyauterie contrôlée en pression hydraulique --> voir enregistrement en annexe.

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches.

Contrôle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Crealys

Rue Léon Morel, 2

5032 ISNES

+3281719950

www.itm-technologies.com

Supervisé par

Rachid ABDEDAIM

Contrôle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr

STATION

EG Service

Voie Express F6

Lieu :

91460

Tél. : 340 018 33 852

TVA : 340 018 33 852

Code APE : 852

Code APE : 852

Code APE : 852

Code APE : 852

Cachet + Visa de l'exploitant

Enoncé : Ce document peut être photocopié car il ne porte pas de numéro

CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE de canalisations enterrées


Certificat n° : CEH 221207-01II

Dernier
 contrôle le
 /
 par /

Date du contrôle :
 07 / 12 / 2022
 Prochain contrôle :
 12 / 2032

Coordonnées du site d'intervention	Conditions d'épreuve
Nom : Station BP – Aire de Marcoussis Beauvert Code : 30696 Adresse : Voie Express F6 – Lieu-dit Beauvert F-91460 MARCOUSSIS	Méthode : En pression hydraulique avec le produit Pression : 3 bar Temps de maintien : 30 minutes Tolérance admise : 20 mbar

Identification des canalisations contrôlées						Epreuves	
Désignation	Départ	Arrivée	Matériau	Position	Année construction	Résultat	Remarques
Liaison satellite du distributeur GASOIL n° 7	/	/	Acier	Enterrée	?	ETANCHE	(1)
Remarques	(1) Test influencé par les conditions climatiques, raison pour laquelle la pression a terminé par une valeur plus élevée par rapport à celle du départ.						

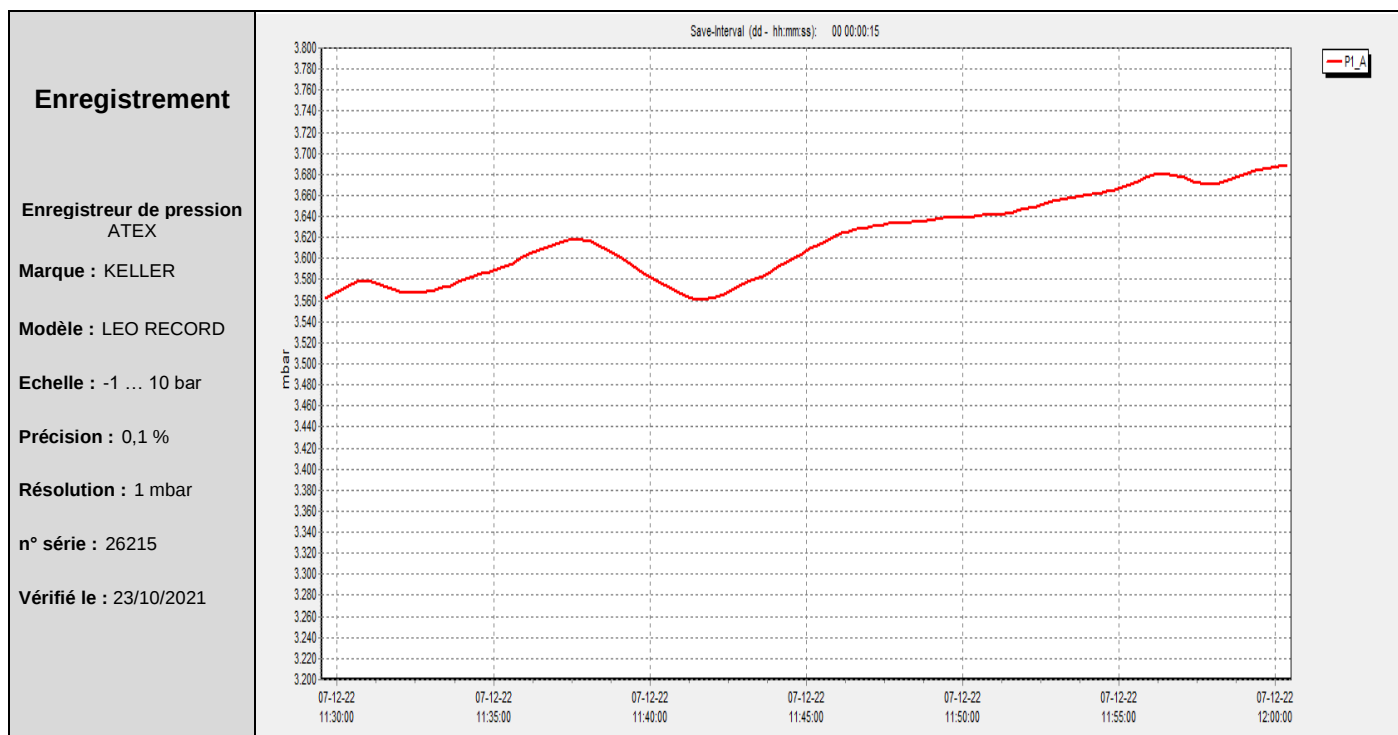

Conclusions	La canalisation contrôlée est déclarée étanche.
--------------------	---

Technicien de contrôle : Louis LIZIN Les données complètes de l'enregistrement peuvent être fournies sur demande.	Ces équipements ont été contrôlés conformément à l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr	 ISO 17020 Accréditation BELAC n° 322-INSP Rachid ABDEDAIM, superviseur contrôle
--	--	--

Ce document ne porte pas de numéro de distribution car il peut être photocopié

CERTIFICAT D'EPREUVE D'ETANCHEITE de canalisations enterrées


Certificat n° : CEH 221207-02II

Dernier
 contrôle le
 /
 par /

Date du contrôle :
 07 / 12 / 2022
 Prochain contrôle :
 12 / 2032

Coordonnées du site d'intervention	Conditions d'épreuve
Nom : Station BP – Aire de Marcoussis Beauvert Code : 30696 Adresse : Voie Express F6 – Lieu-dit Beauvert F-91460 MARCOUSSIS	Méthode : En pression hydraulique avec le produit Pression : 3 bar Temps de maintien : 30 minutes Tolérance admise : 20 mbar

Identification des canalisations contrôlées						Epreuves	
Désignation	Départ	Arrivée	Matériau	Position	Année construction	Résultat	Remarques
Liaison satellite du distributeur GASOIL n° 8	/	/	Acier	Enterrée	?	ETANCHE	/
Remarques	Néant						

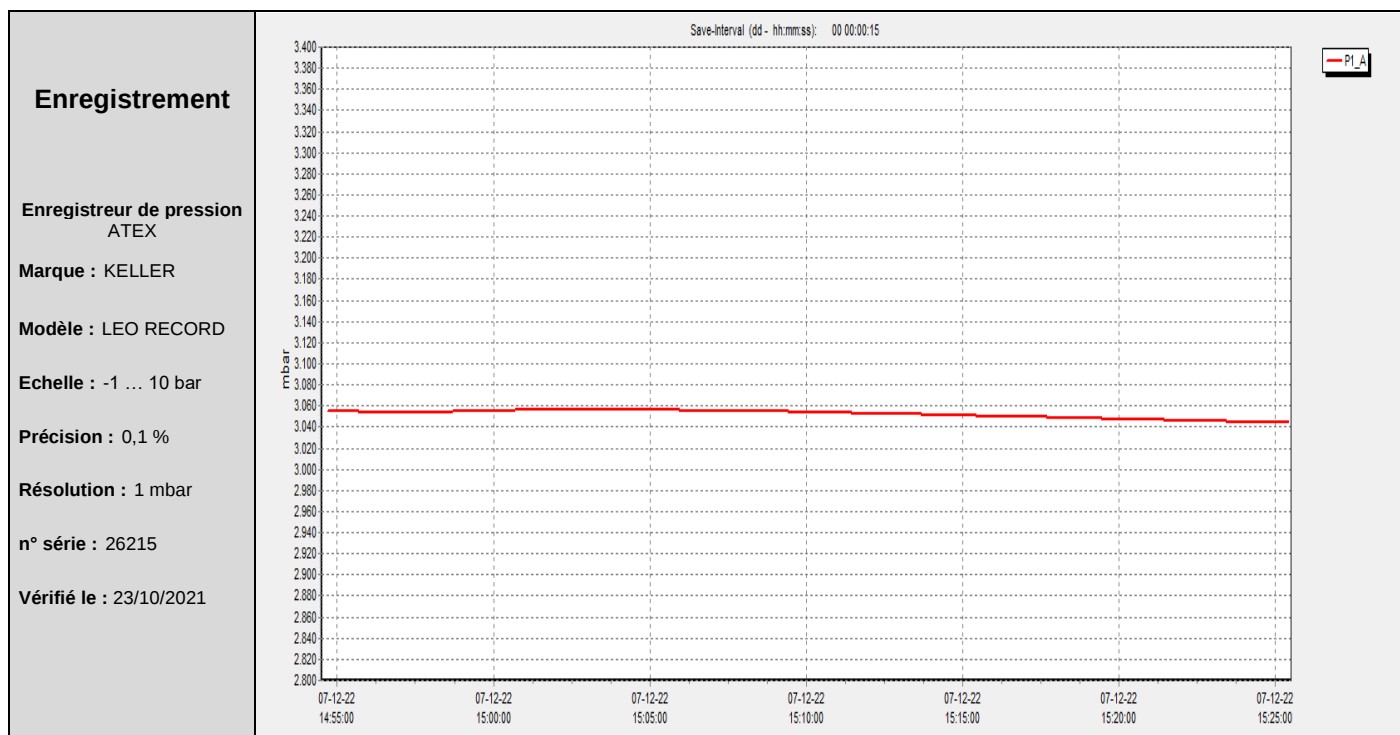

Conclusions	La canalisation contrôlée est déclarée étanche.
--------------------	---

Technicien de contrôle : Louis LIZIN Les données complètes de l'enregistrement peuvent être fournies sur demande.	Ces équipements ont été contrôlés conformément à l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques n° 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr	 ISO 17020 Accréditation BELAC n° 322-INSF Rachid ABDEDAIM, superviseur contrôle
--	--	--

Ce document ne porte pas de numéro de distribution car il peut être photocopié

TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 221207-01II

Contrôle le : 07-12-2022

Dernier contrôle : - -

Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)	
BP - 30699 BP Aire de Marcoussis Beauvert Voie Express F6 Lieu-dit Beauvert FRANCE 91460 MARCOUSSIS	Cuve : 2 DIESEL <i>ultimate</i> Compartmenté avec : 1, 3 Fabrication par : / N° : / Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI	Capacité : 25000 L
Conditions d'épreuve		
TODA Unit N° : 170036 vérifié le : 14-01-2022 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -155 mb Estim. Diam. cuve : 300 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 27 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 82 cm Après contrôle : 82 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm
Niveau nourrice - Avant test : 10 cm Pendant test : 5 cm Après test : 10 cm	pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Etanche	
Event	Acier	Etanche	
Remplissage	Acier	Etanche	
Aspi AD 1-2, 3-4, 5-6	Acier	Etanche	

150 mV

Capteur phase gazeuse N° : 170221 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

Temps (minutes)

150 mV

Capteur phase liquide N° : 170223 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches.

Contrôle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys

Rue Léon Morel, 2

5032 ISNES

+3281719950

www.itm-technologies.com

Supervisé par

Rachid ABDEDAIM

Contrôle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr

STATION SERVICE

EG Services (France)

Voie Express F6

Lieu-dit Beauvert

91460 Marcoussis

Tél. : 01 69 01 35

340 013 852 RCS Paris

TVA FR69 340 013 8

Cofe ADE 47202

Cachet + Visa de l'exploitant

TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 221207-02II

Contrôle le : 07-12-2022

Dernier contrôle :
Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)
BP - 30699 BP Aire de Marcoussis Beauvert Voie Express F6 Lieu-dit Beauvert FRANCE 91460 MARCOUSSIS	Cuve : 3 SP98 Capacité : 30000 L Compartimenté avec : 1, 2 Fabrication par : / N° : / Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double Présence syst. de détection de fuites : OUI

Conditions d'épreuve


TODA Unit N° : 170036 vérifié le : 14-01-2022
Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI
Dépression max. : -150 mb **Estim. Diam. cuve : 300 cm**
Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 47 Min.

Estim. Hauteur Liquide :
 Avant contrôle : 96 cm
 Après contrôle : 96 cm

Estim. Hauteur d'Eau :
 Avant contrôle : 0 cm
 Après contrôle : 0 cm

Niveau nourrice - Avant test : 10 cm **Pendant test : 6 cm** **Après test : 10 cm** **pH :** **λ :** **μS/cm**

Équipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier	Étanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier	Étanche	
Event	Acier	Étanche	
Remplissage	Acier	Étanche	
Aspi AD 1-2, 3-4, 5-6	Acier	Étanche	

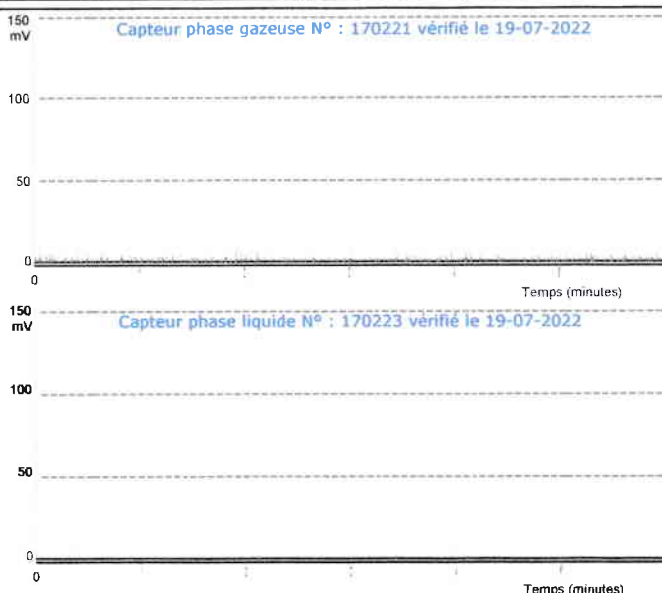

Remarques / Anomalies

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches.

Contrôle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys

Rue Léon Morat, 2

5032 ISNES

+3281719950

www.itm-technologies.com

Supervisé par

Rachid ABDEDAIM

Contrôle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr

STATION

CG Serv

Voie

Lieu-d

9146

Tél : 0

340 018

TVA

Cachet + Visa de l'exploitant

TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 221207-04II

Contrôle le : 07-12-2022

Dernier contrôle : - -

Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)	
BP - 30699 BP Aire de Marcoussis Beauvert Voie Express F6 Lieu-dit Beauvert FRANCE 91460 MARCOUSSIS	Cuve : 4 GO Compartimenté avec : 5 Fabrication par : / N° : / Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double stratifiée Présence syst. de détection de fuites : OUI	Capacité : 60000 L
Conditions d'épreuve		
TODA Unit N° : 170036 vérifié le : 14-01-2022 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -163 mb Estim. Diam. cuve : 300 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 41 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 110 cm Après contrôle : 110 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm
Niveau nourrice - Avant test : 24 cm Pendant test : 19 cm Après test : 24 cm	pH :	λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier/poly	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier/poly	Etanche	
Event	Acier	Etanche	
Remplissage	Acier	Etanche	
Aspi AD 1-2, 3-4, 5-6	Acier	Etanche	

150 mV

Capteur phase gazeuse N° : 170221 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

150 mV

Capteur phase liquide N° : 170223 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches.

Contrôle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys

Rue Léon Morel, 2

5032 ISNES

+3281719950

www.itm-technologies.com

Supervisé par

Rachid ABDEDAIM

Contrôle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr

STATION SERVICE

EG Services (France)

Voie Express F6

Lieu-dit Beauvert

91460 Marcoussis

Tél. : 01 69 01 38

340 018 852 RCS Por.

TVA FR09 340 018

Code APE 4730

Cachet + Visa de l'exploitant

TEST D'ETANCHEITE PAR METHODE ACOUSTIQUE ITM TODA-15

CERTIFICAT N° : 221207-05II

Contrôle le : 07-12-2022

Dernier contrôle : - -

Par :

Coordonnées du site d'intervention	Identification équipement(s) contrôlé(s)	
BP - 30699 BP Aire de Marcoussis Beauvert Voie Express F6 Lieu-dit Beauvert FRANCE 91460 MARCOUSSIS	Cuve : 5 SP95-E10 Capacité : 40000 L Compartmenté avec : 4 Fabrication par : / N° : / Le : - - Stockage : Enfoui Situation : Découvert Paroi : Double stratifiée Présence syst. de détection de fuites : OUI	
Conditions d'épreuve		
TODA Unit N° : 170036 vérifié le : 14-01-2022 Validation de la chaîne de mesure avant contrôle : OUI Dépression max. : -148 mb Estim. Diam. cuve : 300 cm Fond de cuve maintenu à -25 mbar pendant : 65 Min.	Estim. Hauteur Liquide : Avant contrôle : 145 cm Après contrôle : 145 cm	Estim. Hauteur d'Eau : Avant contrôle : 0 cm Après contrôle : 0 cm
Niveau nourrice - Avant test : 24 cm	Pendant test : 20 cm	Après test : 24 cm
	pH :	Λ : μS/cm

Equipements contrôlés	Matériau	Résultats	Rem.
Réservoir (partie gazeuse)	Acier/poly	Etanche	
Réservoir (partie liquide)	Acier/poly	Etanche	
Event	Acier	Etanche	
Remplissage	Acier	Etanche	
Aspi AD 1-2, 3-4, 5-6	Acier	Etanche	
RV1	Acier	Etanche	
RV2	Acier	Etanche	

150 mV

Capteur phase gazeuse N° : 170221 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

Temps (minutes)

150 mV

Capteur phase liquide N° : 170223 vérifié le 19-07-2022

100

50

0

0

Temps (minutes)

Remarques / Anomalies

Conclusions - Tous les équipements contrôlés sont étanches.

Contrôle testé par

lizin louis

ITM Technologies

Parc Scientifique Créalys

Rue Léon Morel, 2

5032 ISNES

+3281719950

www.itm-technologies.com

Supervisé par

Rachid ABDEDAIM

Contrôle d'étanchéité effectué selon les prescriptions de l'Arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, et ses arrêtés modificatifs. Le diagnostic délivré ne comporte aucune garantie quant à l'état futur de l'installation, il peut être contesté auprès des autorités compétentes : www.developpement-durable.gouv.fr

STATION SERVICE

EG Services (France)

Voie Express F6

Lieu-dit Beauvert

91460 Marcoussis

Tel : 01 69 01 38 01

340 018 852 RCS Pontoise

TVA FR09 340 018 852

Code APE 4730Z

Cachet + Visa de l'exploitant