

OPERATION

REEMPLACEMENT DU TGBT SITE DE BESANCON

2 Rue Denis Papin
25000 BESANCON

MAITRE D'OUVRAGE

UIOSS DU DOUBS

2 Rue Denis Papin

25000 BESANCON

MAITRE D'OEUVRE

BET BELLUCCI

4 rue du Gay
25220 CHALEZEULE

N° AFFAIRE

11699

PHASE

DCE

N° PLAN

SC02

INDICE

1

ECHELLE

DESSINE PAR

SBA

VISA

ECO

DATE DE CREATION

08.01.2026

Nota : les protections électriques d'alimentation des tableaux divisionnaires sont prévues selon les mêmes calibres que ceux existants. Les calibres seront ajustés selon puissances réelles relevées et selon sections de câbles existantes. Ces éléments seront justifiés par notes de calculs

























































Lot Electricité Schéma Tableau TGBT

Indice	Date	Description	Dess.	Visa
a				
b				
c				
d				



4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
@ contact@bet-bellucci.com
www.bet-bellucci.com



									
Mise à la terre	Mise à la masse	Terre de protection	Equipotentialité	Dérivation et croisement	Borne de raccordement	Conducteur de phase, neutre, protection	Ensemble triphasé neutre, protection	Commande à clef	Commande par horloge
									
Disjoncteur	Disjoncteur différentiel	Sectionneur	Sectionneur à fusibles	Interrupteur	Interrupteur différentiel	Interrupteur sectionneur	Contacteur	Appareil débrochable	Fusible
									
Contacts auxiliaires	Boutons poussoirs	Arrêt d'urgence	Arrêt d'urgence à accrochage	Commutateur à 2 positions	Commutateurs à 3 positions	Rupteur	Discontacteur	Télérupteur	Appareils de mesure et Compt. d'énergie
									
Relais thermique	Minuterie	Voyant	Avertisseur	Bobines à maxi tension et minitension	Télécommande éclairage de sécurité	Condensateur	Condensateur variable	Résistance	Résistance variable
									
Inductance	Transformateur de tension	Transformateur d'intensité	Autotransformateur	Batterie d'accumulateur	Onduleur	Cellule Arrivée HT (IS)	Cellule protection tr. HT (PF ou PFA)	Cellule de compt. HT (TM)	Disjoncteur HT (PGB)
									
Parafoudre	Eclateur	Moteur	Groupe électrogène	Capteur photo-voltaïque	Onduleur sans batterie				

h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Indice	DATE	NOM	MODIFICATIONS

**TGBT
LEGENDE**




Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES


4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
03.81.88.22.25
contact@bet-bellucci.com
www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE	N° PLAN	INDICE	FOLIO
11699	SC02	1	2
DATE DE CREATION		EDITE LE:	
08.01.2026		DATE SIGNÉE: 08.01.2026	

OPQIBi
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE
CERTIFICAT
N° 79 02 0187

[illegible]

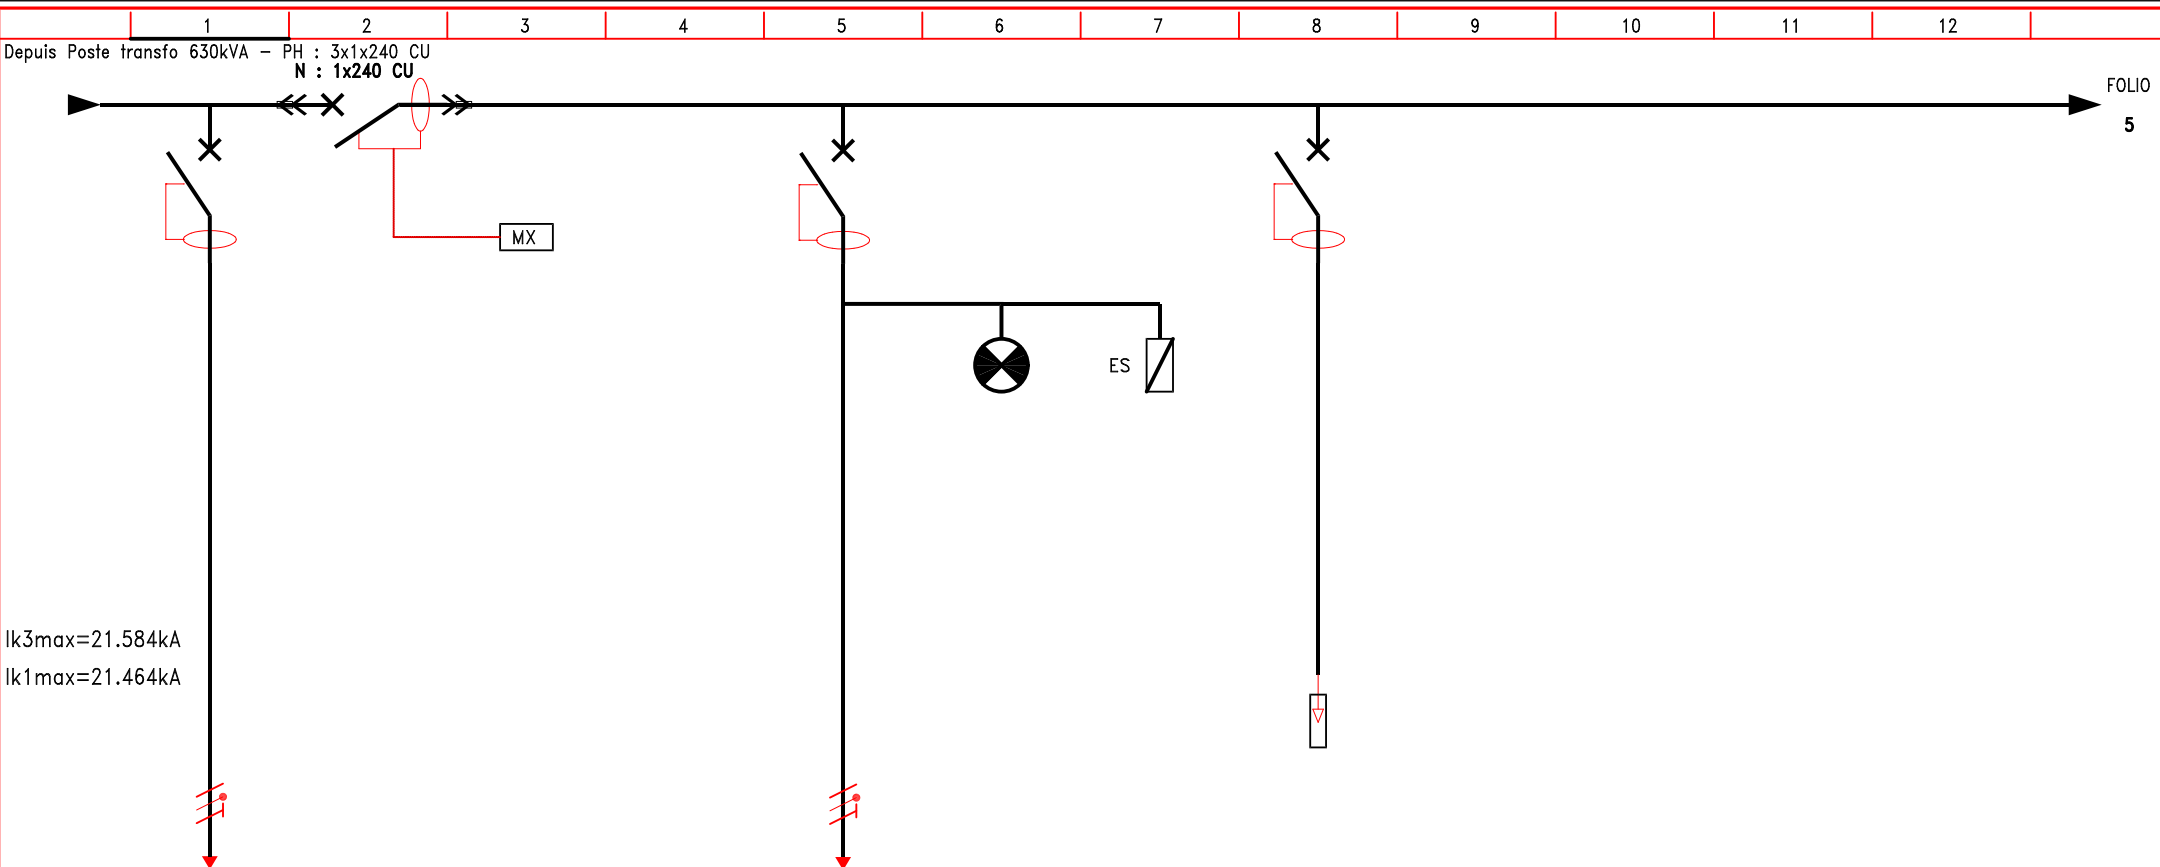

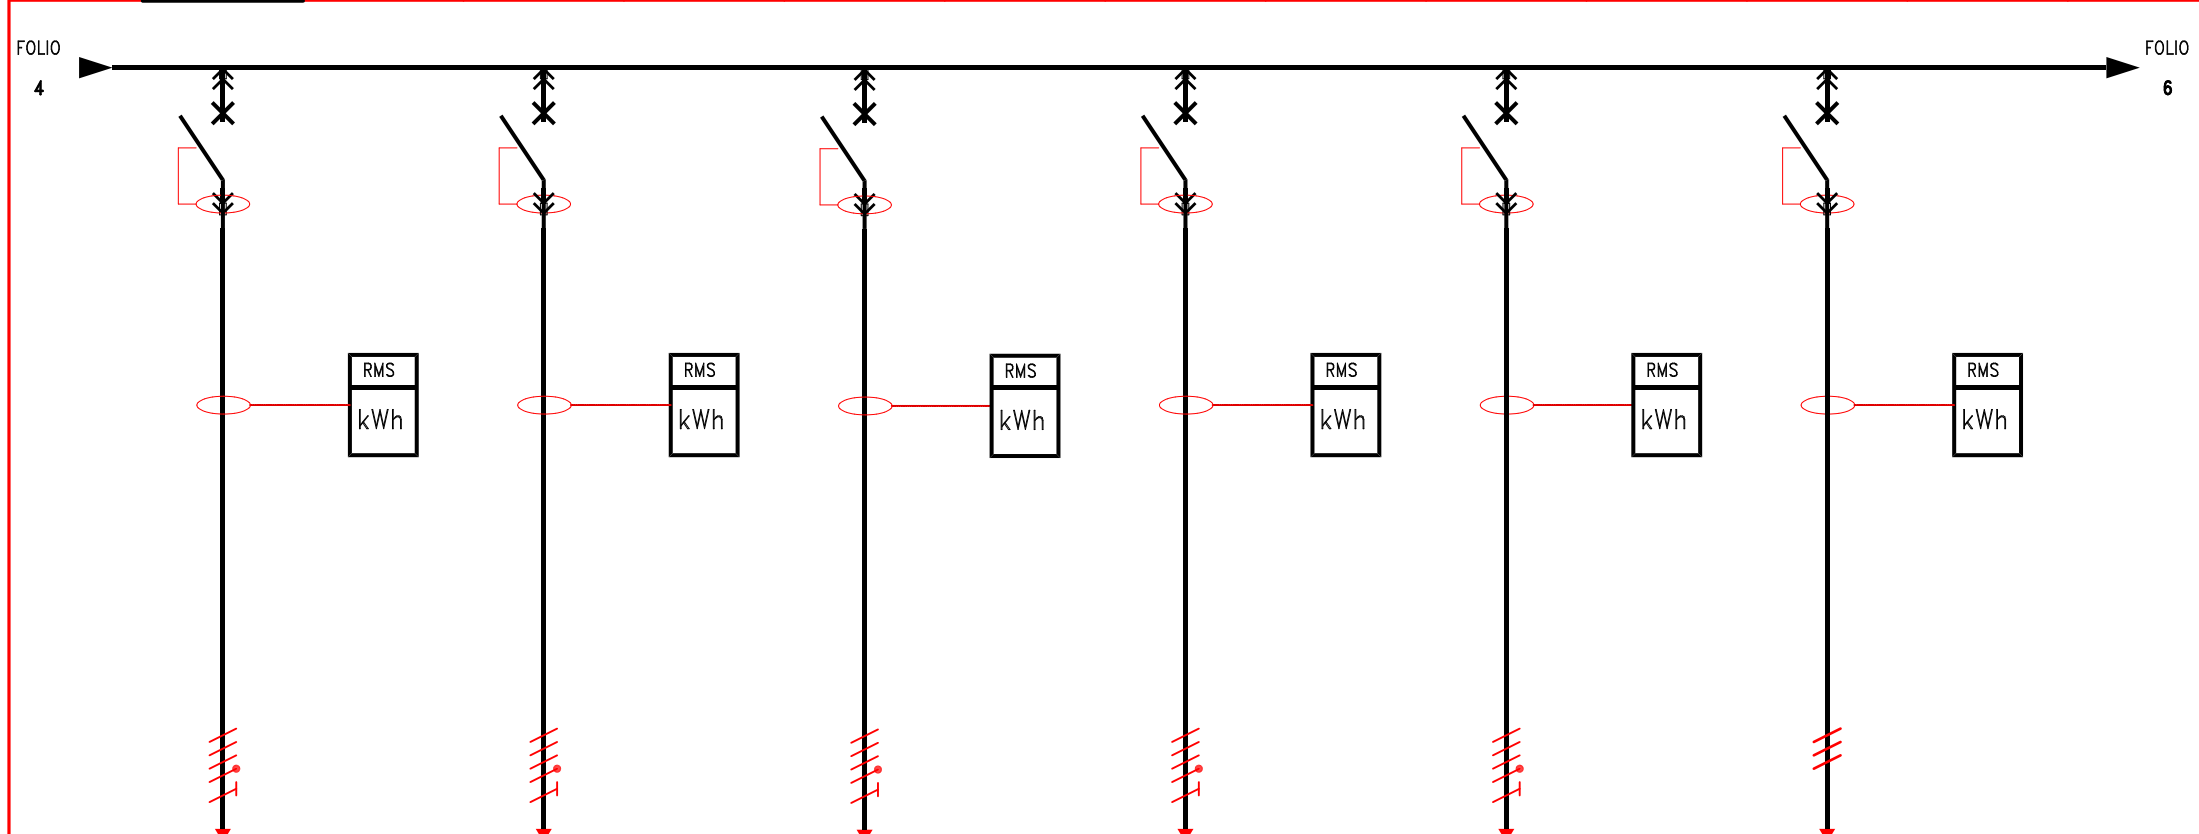

CALIBRE	4x250A		4x250A		4x200A		4x400A		4x400A		3x125A		CALIBRE
DDR	3A		3A		3A		3A		3A		3A		DDR
COURBE													COURBE
LONGUEUR (m)													LONGUEUR (m)
SECTION	3x120+95		3x120+95		3x95+50		3x2x95+95		4x185		4G35		SECTION
PUISSANCE													PUISSANCE
ABOUTISSANT	Alimentation Colonne Canalis 1 Bâtiment D	Comptage	Alimentation Colonne Canalis 2 Bâtiment D	Comptage	Alimentation Bâtiment A Sous-sol TD1	Comptage	Alimentation Bâtiment E sous-sol TD51	Comptage	Alimentation Cellules 3 et 4 TGBT Secouru	Comptage	Alimentation Transfo CAF	Comptage	ABOUTISSANT

h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Indice	DATE	NOM	MODIFICATIONS

TGBT
Départs tableaux secondaires / Equipements



 4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
 03.81.88.22.25
 contact@bet-bellucci.com
 www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE	N° PLAN
11699	SC02
DATE DE CREATION	
30.11.2025	

INDICE	FOLIO
0	5
EDITE LE:	



h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Indice	DATE	NOM	MODIFICATIONS



Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES

🏠 4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
 ☎ 03.81.88.22.25
 @ contact@bet-bellucci.com
 🌐 www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE 11699	N° PLAN SC02	INDICE 0	FOLIO 7
DATE DE CREATION 30.11.2025		EDITE LE: ----- <small>DATE_SCHEMA_ELAPSE</small>	



GPOiBi
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

CERTIFICAT

N° 79 02 0187

TGBT
Départs tableaux secondaires / Equipements

OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

CERTIFICAT
N° 79 02 0187

h			
g			
f			
e			
d			
c			
b			
a			
Indice	DATE	NOM	MODIFICATIONS



Bellucci
INGÉNIERIE DES FLUIDES

🏠 4 rue du Gay - 25220 CHALEZEULE
 ☎ 03.81.88.22.25
 @ contact@bet-bellucci.com
 🌐 www.bet-bellucci.com

N° AFFAIRE 11699	N° PLAN SC02	INDICE 0	FOLIO 8
DATE DE CREATION 30.11.2025		EDITE LE: ----- <small>DATE_SCHEMA_ELIMINE</small>	



OPQIBI
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

CERTIFICAT
N° 79 02 0187

TGBT
Départs tableaux secondaires / Equipements

OPQIBi
L'INGÉNIERIE QUALIFIÉE

CERTIFICAT
N° 79 02 0187

