


ZA02=ZC02

PRINCIPE DE REPERAGE - ASSERVISSEMENT

PRINCIPE DE REPERAGE - DETECTION INCENDIE

- 1 Câble 2x1.5mm² CR1
- 1 Câble 2x1.5mm² R2V
- 2 Câbles 2x1.5mm² CR1 + 2 câbles CR1 1P $\frac{8}{10}$ avec écran
- 2 Câbles 2x2.5mm² CR1 + 1 câble CR1 1P $\frac{8}{10}$ avec écran
- 1 Câble 2x1.5mm² R2V + 2 câbles SYT1 1P $\frac{8}{10}$ avec écran
- 1 Câble 2x2.5mm² CR1 + 1 câble CR1 1P $\frac{8}{10}$ avec écran

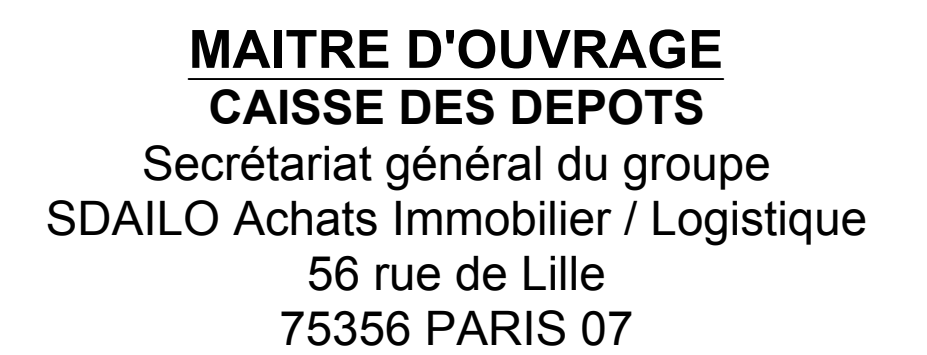

DOE

PLAN INCENDIE ASSERVISSEMENT NIVEAU S3

COORDINATEUR SSI	
------------------	--

MAITRE D'OEUVRE

	BUREAU DE CONTROLE
--	--------------------

Email : altemet@altemet-consulting.com
Email : rey@apes-controles.fr

ENTREPRISE



240 ALSEER BATIMENT EL LINGTON
 165 Boulevard de l'air, 93700 Colombes
 Tél : 01 46 22 84 01 - Fax : 01 46 22 84 20
 Email : amica@amica.fr