HOPITAL DE CHATEAUFARINE

DOSSIER 77041

Etudié par GESTA RAMADIER ingénieurs conseils

maître de l'ouvrage : CHU Besançon
maître d'œuvre : G. Tourny Paris
entreprises : EGLE et SGE

COFFRAGE

NIVEAU HAUT -2

02 AOUT 1977

dessinateur	
ingénieur	
échelles	1/200 - 1/20
date	27/7/77

LEGENDE

- béton armé
- béton banché
- gros béton
- parpaings creux
- parpaings pleins

DONNÉS POUR LE CALCUL
- P. SOL bars
- SURCHARGES LIBRES

MODIFICATIONS
A
B
C
D

DESSIN A.P.3

Murs porteurs : béton banché.

Béton pour béton armé : dosage 350 kg/m³ de CPA 325
σ'_{28} = 333 kgf/cm² ; σ_{28} = 27 kgf/cm².

Stabilité au feu de la structure : conforme aux règlements de sécurité contre l'incendie.

Surcharges :
- Terrasses non accessibles = 100 kg/m² (+ revêtements : 100 kg/m²)
- Terrasses accessibles piétons : 500 kg/m² (+ revêtements : 400 kg/m²)
- Dalle sous sas entrée N.E. = 500 kg/m² (+ revêtements : 200 kg/m²)
- circulations (noyau central) : 400 kg/m² (+ revêtements + cloisons : 190 kg/m²)
- radio et archives = 1000 kg/m² (+ revêtements + cloisons : 130 kg/m²)
- Partout ailleurs = 500 kg/m² (+ revêtements + cloisons : 190 kg/m²)

NOTA : ce plan ne peut servir à l'exécution.
Echelle : 5 mm/m
0.00 = 288.50 NGF

LEGENDE : _____ joint de glissement

NIVEAUX
(Sauf indication sur plan)



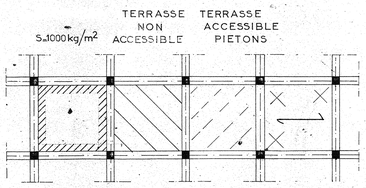
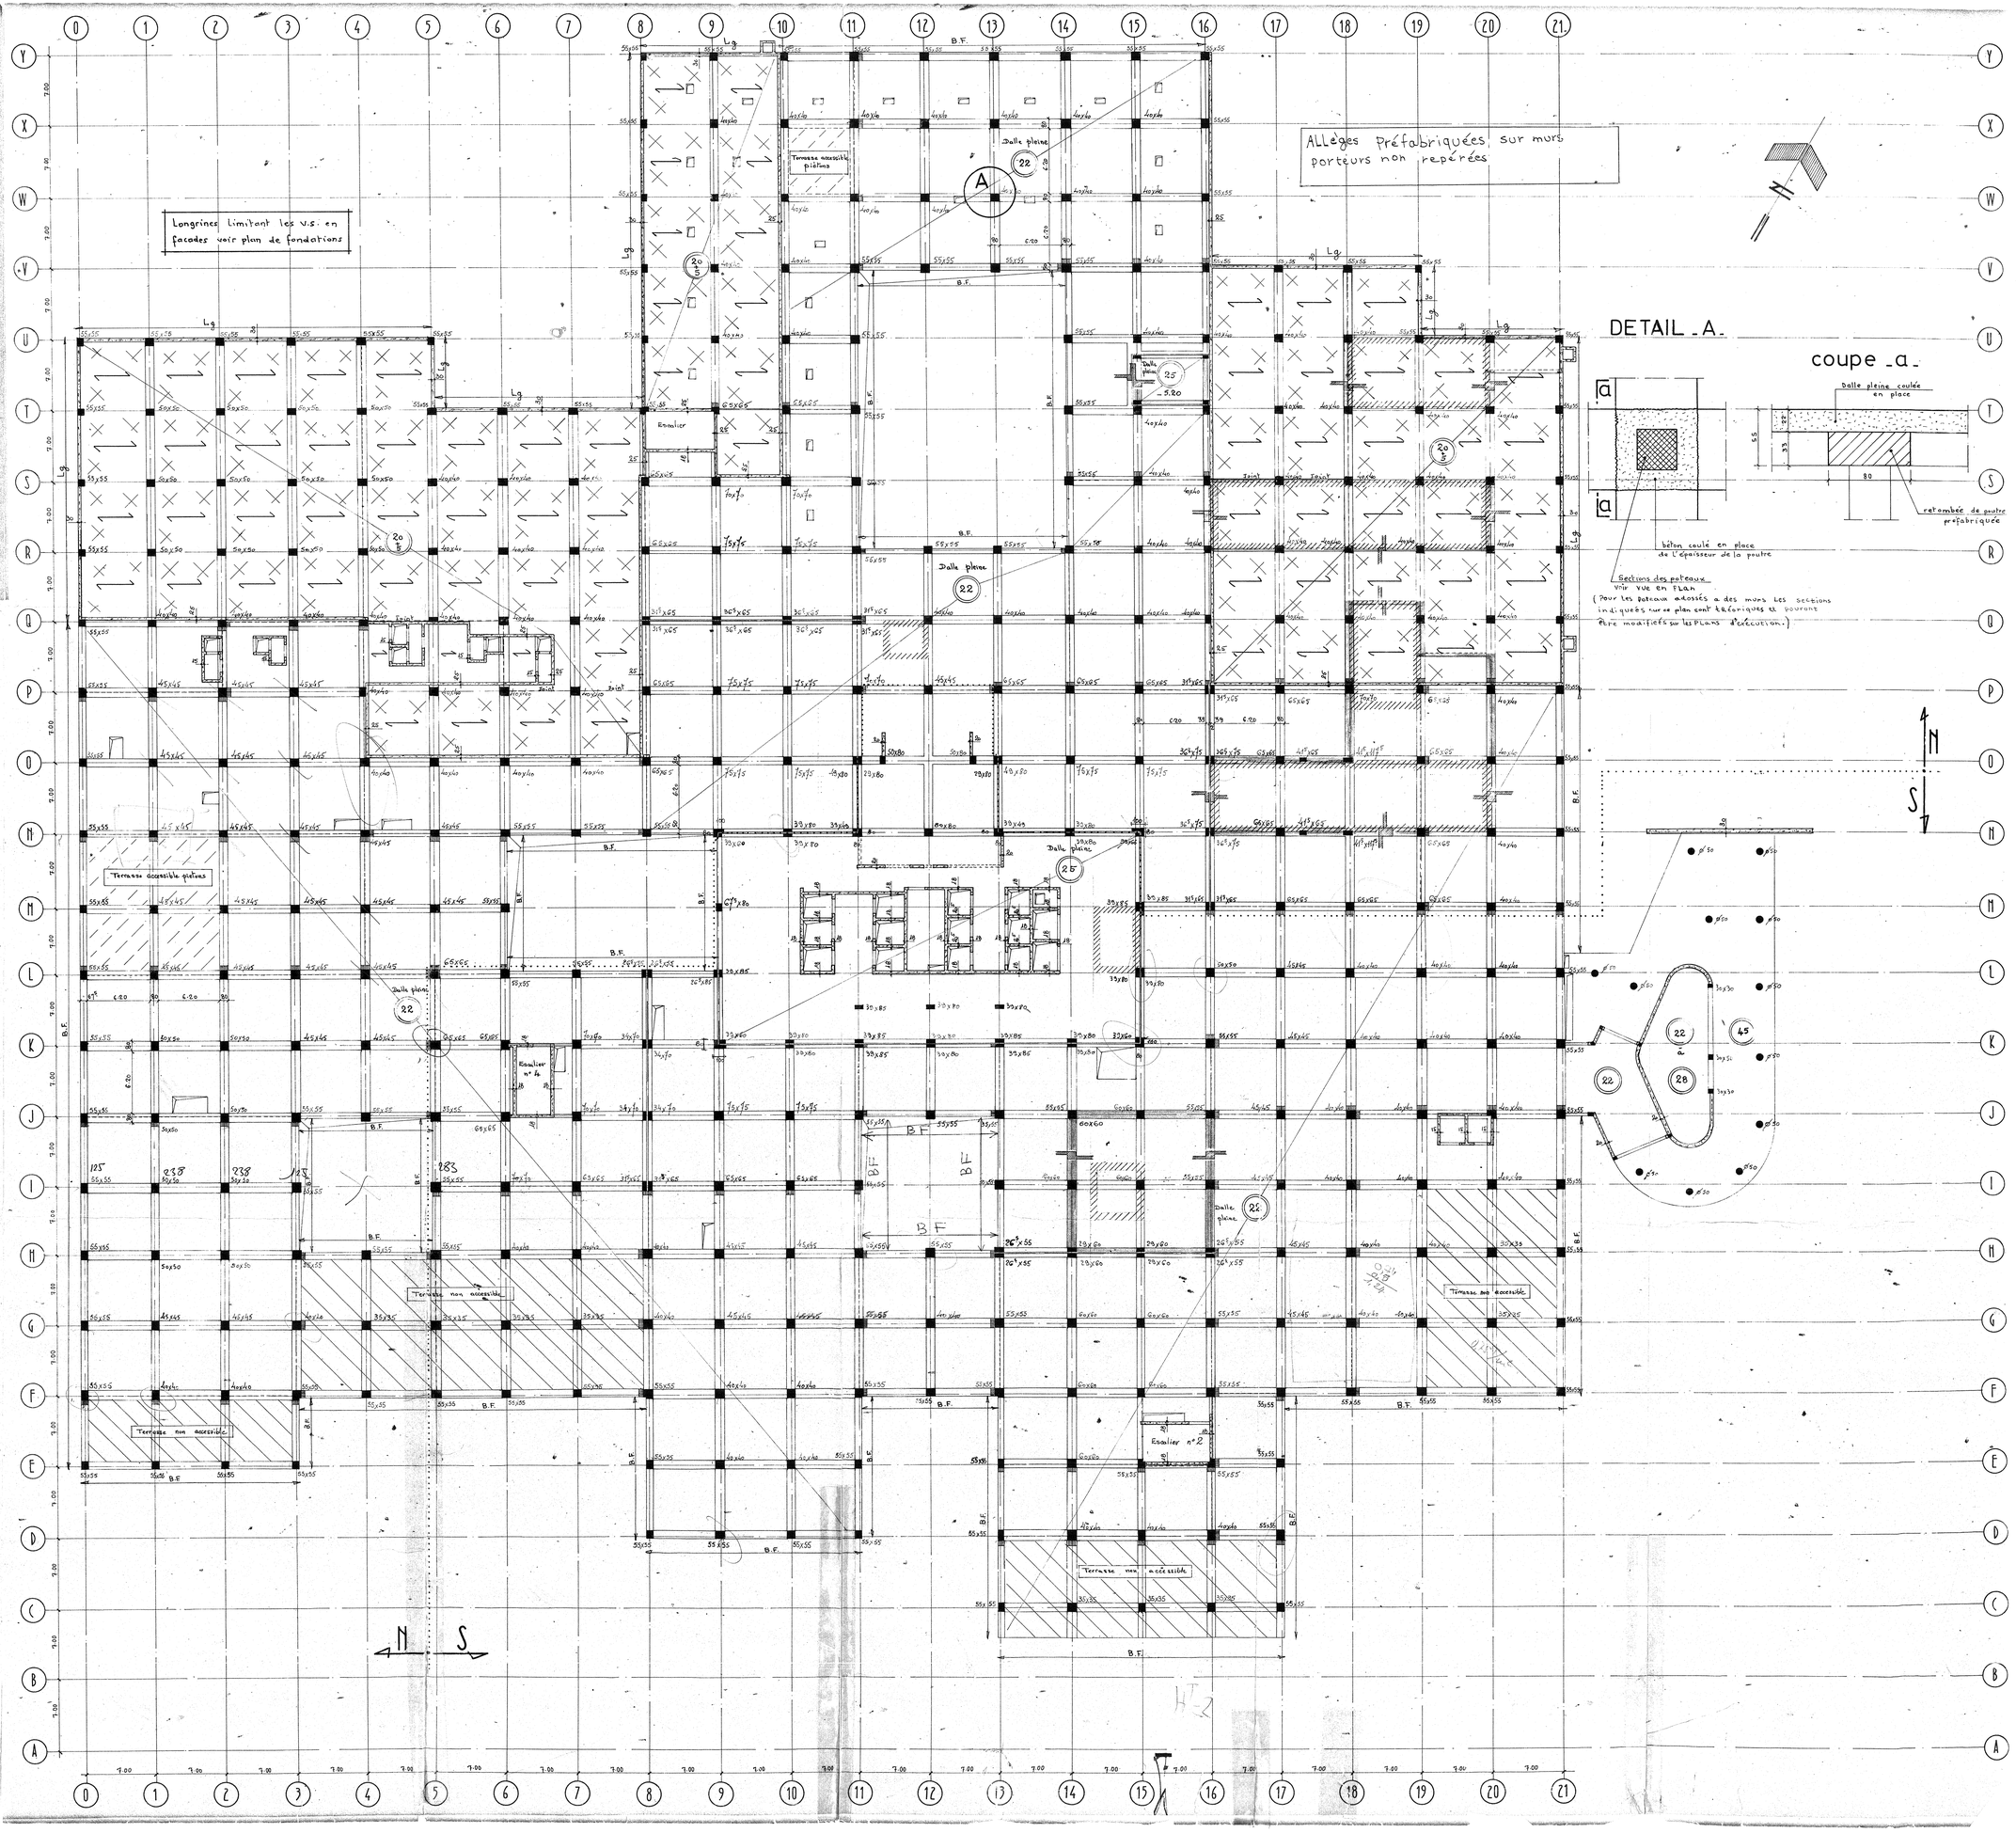
Eléments porteurs du niveau (-1)
console sur poteau.
B.F. : Bandeaux de façades préfabriqués.