



Organigramme gardiennage

Projet Austerlitz

Version 1.4



1 Description des postes de gardiennage

❖ Bâtiment A


- ➔ Poste de contrôle et de sécurité avec tableau répéteur de l'alarme incendie du bâtiment A, dispositifs d'arrêts d'urgence du bâtiment A, poste maître interphone de sécurité du bâtiment A, mur d'images vidéoprotection et poste supervision vidéoprotection.
- ➔ Poste de fouille dans le hall d'accueil A.

❖ Bâtiment B

- ➔ Poste de contrôle et de sécurité avec baie SSI du bâtiment B + façades déportées des bâtiments A et C, dispositifs d'arrêts d'urgence du bâtiment B, poste maître interphone de sécurité du bâtiment B, poste maître vidéophones des bâtiments A, B, C, mur d'images vidéoprotection et poste d'exploitation vidéoprotection, ainsi que poste d'exploitation sûreté/interphonie/intrusion des bâtiments A, B, C.
- ➔ Poste de fouille dans le hall d'accueil B.

❖ Bâtiment C

- ➔ Poste de contrôle et de sécurité avec tableau répéteur de l'alarme incendie du bâtiment C, dispositifs d'arrêts d'urgence du bâtiment C, poste maître interphone de sécurité du bâtiment C, mur d'images vidéoprotection et poste supervision vidéoprotection.
- ➔ Poste de fouille dans le hall d'accueil C1 (selon les attentes sécuritaires des locataires du bâtiment C).

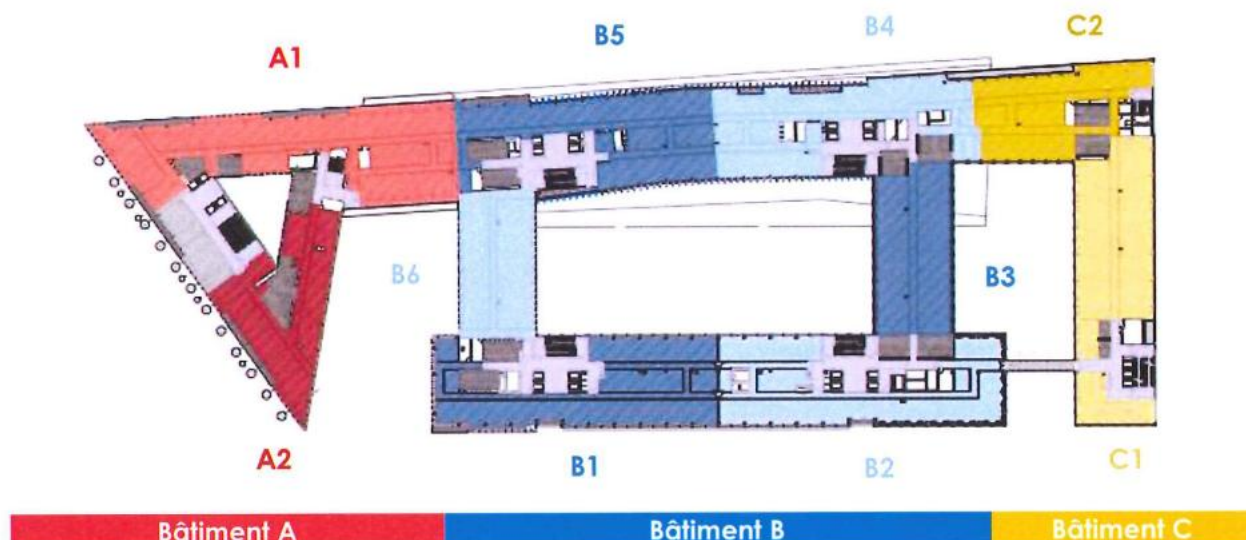

2 Proposition de structure de gardiennage

2.1 Heures ouvrées – 13 personnels

❖ Bureau gardiennage – 1 agent

1 Agent SSIAP 3 – Chef de site.

❖ Poste A – 3 agents / 4 agents quand l'auditorium est utilisé

1 Agent SSIAP 1 – Levées de doute et rondes bâtiment A, renfort poste de fouille.

1 Opérateur Vidéo – Surveillance de l'emprise.

1 Agent de sécurité au poste de fouille.

Selon la fréquence d'utilisation de l'auditorium, un agent SSIAP 1 supplémentaire doit pouvoir être mobilisé. Cet agent peut faire partie du poste B en temps normal et participer aux levées de doute, rondes et renforts du poste de fouille du bâtiment B lorsqu'il n'est pas employé pour l'auditorium.

❖ Poste B – 6 agents / 5 agents quand l'auditorium est utilisé

1 Agent SSIAP 2 – Chef d'équipe (coordonne et fait renforcer les postes A et C si besoin).

2 Agents SSIAP 1 – Levées de doute et rondes bâtiment B + archives et locaux techniques SS1 AFD + parking SS2 AFD, renfort poste de fouille, dont 1 agent mobilisable pour la sécurité de l'auditorium selon besoins.

1 Opérateur Vidéo – Surveillance de l'emprise.

2 Agents de sécurité au poste de fouille B, dont l'un assure l'accueil et l'escorte des VIP lors des visites.

❖ Poste C – 3 agents

1 Agent SSIAP 1 – Levées de doute et rondes bâtiment C, *renfort poste de fouille C*.

1 Opérateur Vidéo – Surveillance de l'emprise.

1 Agent de sécurité au poste de fouille C (*selon les attentes sécuritaires des locataires du bâtiment C*).

Les levées de doutes dans les volumes AFD en infra sous protection INDIGO se font en lien avec le PC Sécurité Centre par l'un des agents des postes B ou C selon leur disponibilité et/ou le cheminement le plus rapide pour se rendre sur les lieux.

2.2 Heures non ouvrées – 4 personnels

❖ Poste B – 4 agents


1 Agent SSIAP 2 – Chef de poste

2 Agents SSIAP 1 – Levées de doute tous bâtiments, rondes


1 Opérateur Vidéo – Surveillance de l'emprise

3 Proposition d'organigramme de gardiennage

3.1 Heures ouvrées

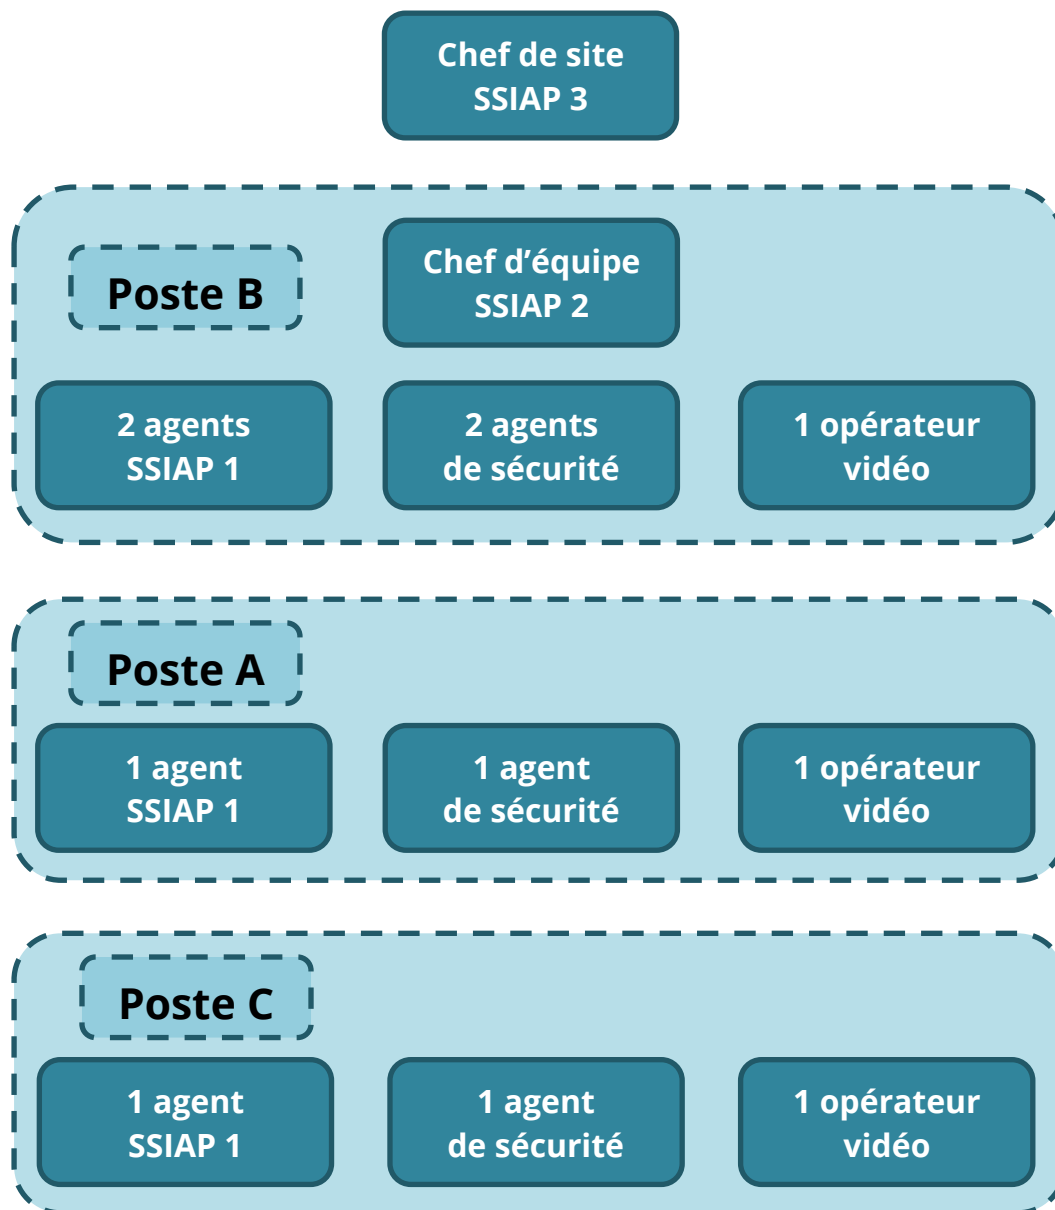

3.2 Heures non ouvrées

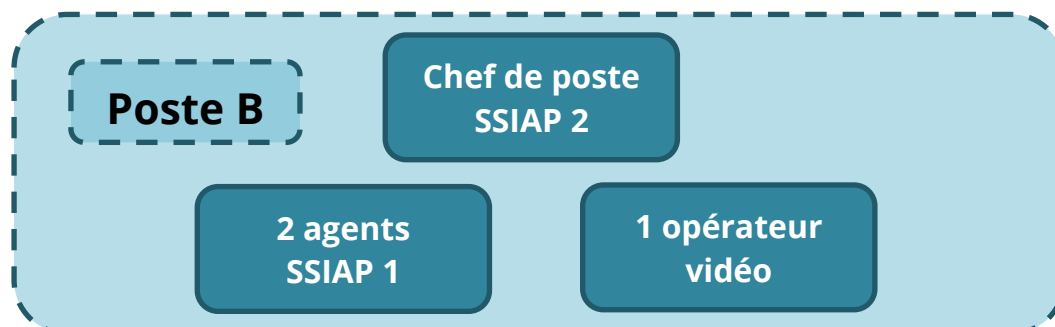

4 Interconnexion de l'ensemble immobilier A7/A8

