

Systeme de Sécurité Incendie	
	Déclencheur manuel Nouveau
	Déclencheur manuel étanche Nouveau
	Déclencheur manuel vert
	Détecteur Optique de fumée nouveau en plénum
	Détecteur Optique de fumée nouveau en Ambiance
	Diffuseur lumineux
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF)
	Ventouse porte coupe feu
	RJ 45
	Centrale incendie
	Tableau de Report d'Exploitation
	Coffret de relaying
	Dispositif actionné de sécurité
	Dispositif adapté de commande
	Chemins de câbles
	Baie informatique


SSI EXISTANTS	
	Déclencheur manuel Ancien à conserver
	Déclencheur manuel Ancien à déposer
	Déclencheur manuel vert à conserver
	Déclencheur manuel vert à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à déposer
	Détecteur Optique de fumée Ancien à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à conserver
	Diffuseur d'alarme sonore feu (DSAF) à déposer
	Ventouse porte coupe feu à conserver
	Poutre de retombé 70cm
	Poutrelle de retombé 25cm
	fibralth
	TGBT

Tous respectueux du cahier des charges en vigueur à la date de la dernière mise à jour du plan.


Récapitulatif BÂT 5 RDC	Nombre
SSI-IV:VENTOUSE ANCIEN A CONSERVER	14
SSI-DM:SSI DM NOUVEAU	5
SSI-DAV (flash):SSI-DAV-(Flash)-Nouveau	4
SSI-DAG:SSI DAG NOUVEAU	10
SSI DO:SSI DO EN AMBIANCE	1
SSI DO:SSI DO NOUVEAU	168
Informatique RJ45	2
Centrale incendie:Cat A T1	1

Schéma de principe

Vue en plan

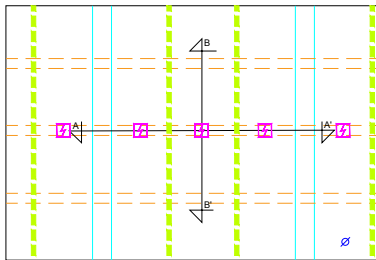

Coupes

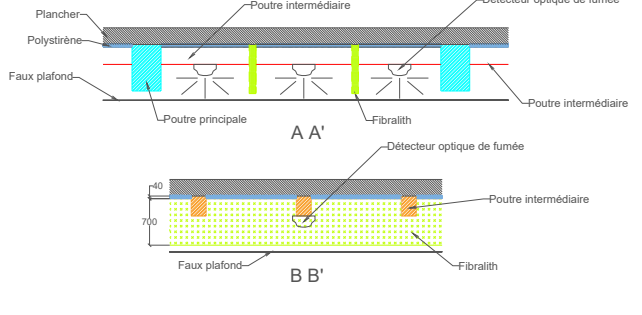

REEMPLACEMENT SSI

AD CHANTIER



BÂT 5 RDC

Document : Description : SSI

Indice : D Type : PLN

Echelle : Phase : DCE

Date : 13/11/2025 Zone : RDC

Dessiné par : N° de Plan : 03/36

Vérifier par :