


Producteur : Centrale à Grave Ciment d'Aussac
Granulats : 0/6 stabilisé à 8% Rollac
Pétrographie : Calcaire
Elaboration : recomposé

Les essais LA-MDE sont réalisés sur la fraction 6/10

Partie normative																
Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage																
Classe granulaire		Norme										Catégorie				
0 6.3		Norme NF P 18-545 Article 7										Régularité catégorie b				
							D/2			D	1.4D	2D				
		0.063	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	FM	F	LA	LA+MDE	MDE
Etendue e	6						20		10							
Incertitude U	2						4		2	1						
V.S.S.+U	22.0						74		100							
V.S.S.	20.0						70		99							
V.S.I.	14.0						50		89	98	100					
V.S.I.-U	12.0						46		87	97						

Partie informative															
Résultats de production															
du 09/02/17 au 07/01/21												du 27/05/20 au 27/05/21	du 04/06/19 au 07/01/21		
	0.063	0.25	0.5	1	2	3.15	4	6.3	9	12.5	FM	F	LA	LA+MDE	MDE
Maximum	18.9	21	24	31	45	67	78	98	100	100	4.08		32	68	36
Xf+1.25xEcart-types											4.08		32	65	34
Moyenne Xf	17.9	20	23	28	41	61	72	98	100	100	3.97	0.8	30	58	29
Xf-1.25xEcart-types											3.85		27	52	24
Minimum	16.6	19	21	26	38	57	68	97	100	100	3.83		28	52	25
Ecart-type	0.84	0.9	1.0	1.6	2.4	3.2	3.1	0.5	0.0	0.0	0.090		2.0	5.0	4.0
Nombre de résultats	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	1	6	6	6

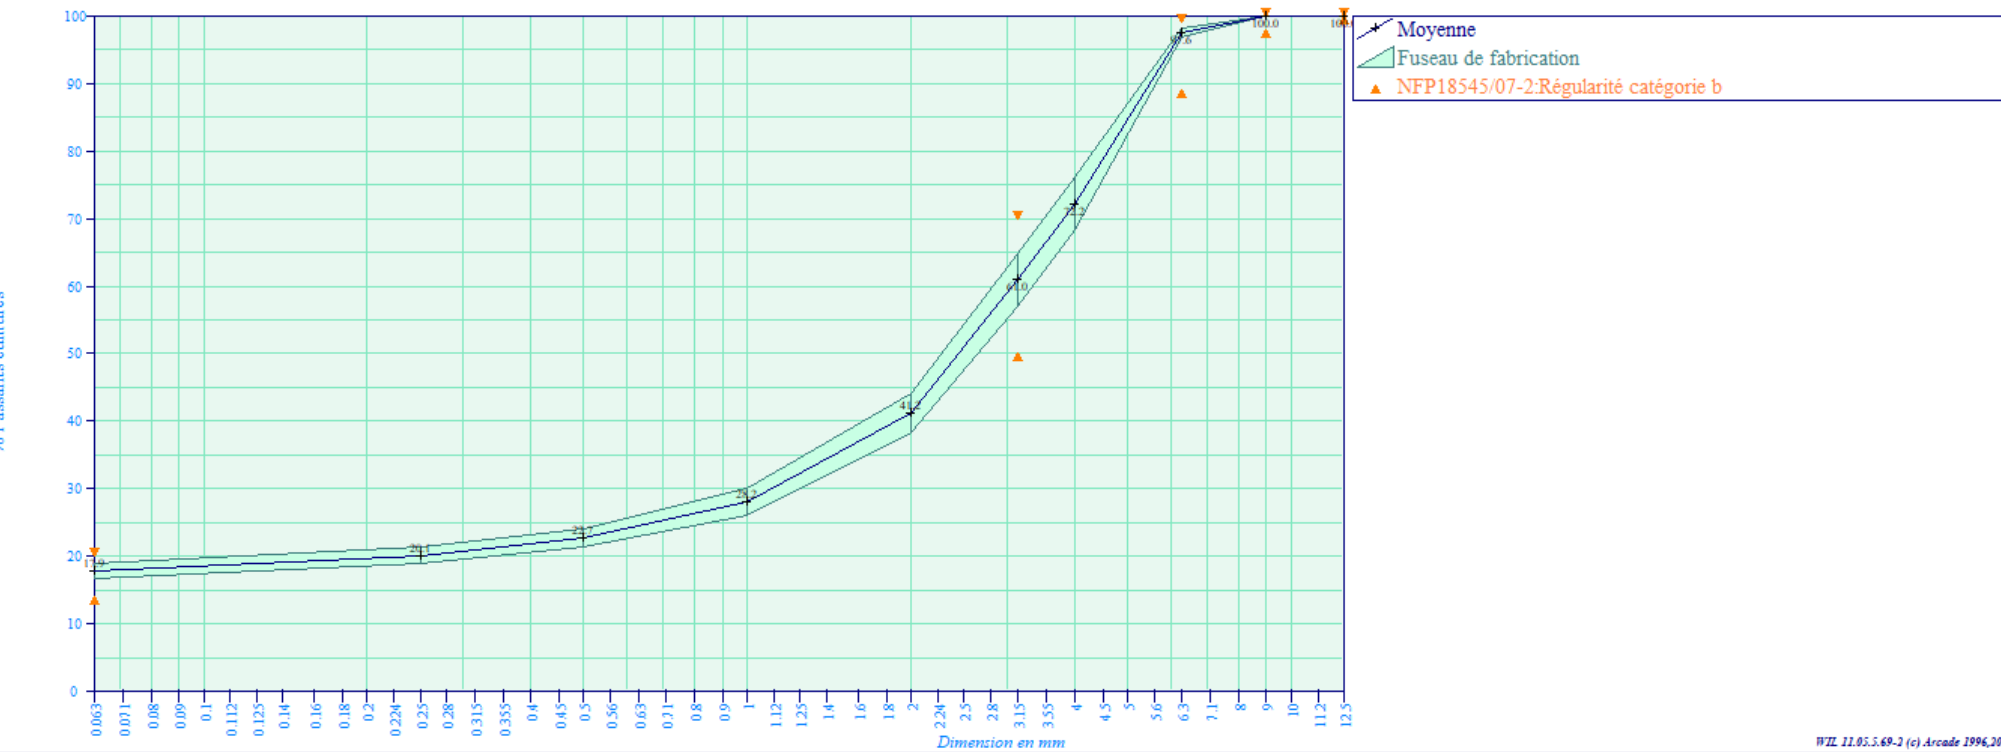

Eric BEAUDET