


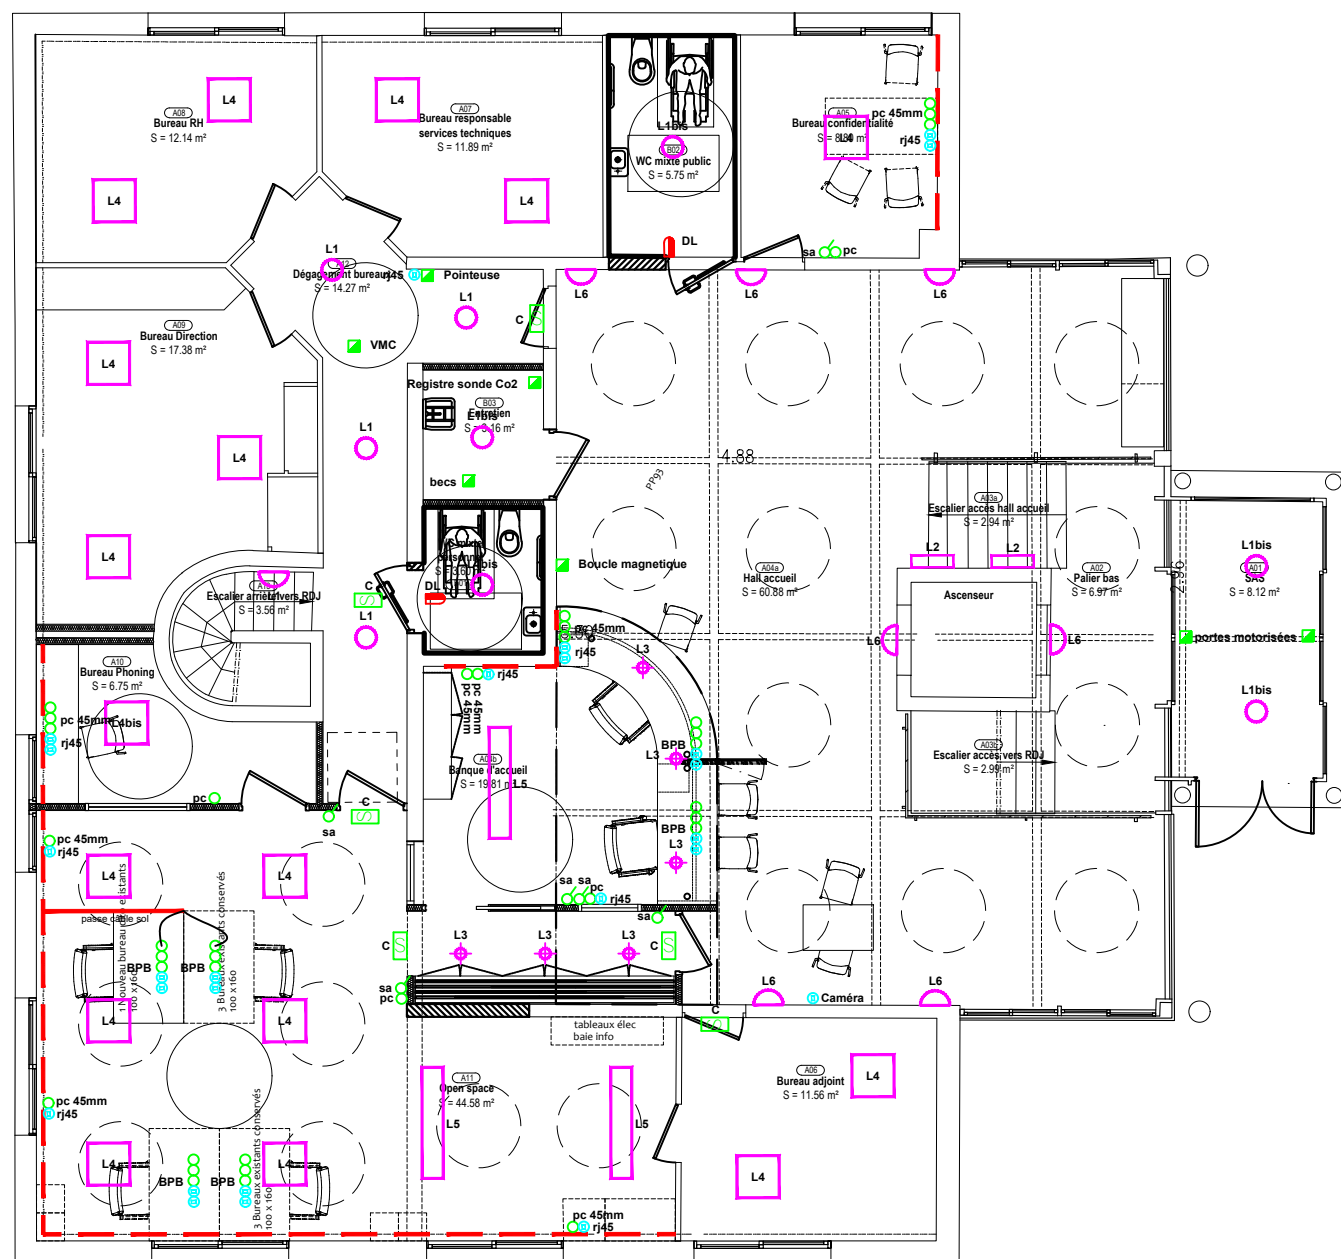

L1	HUBLOT EN PLAFOND OU EN APPLIQUE 21W
L1bis	
L1bis	HUBLOT EN PLAFOND OU EN APPLIQUE A DETECTION 21W
L2	LUMINAIRE TUBULAIRE 18W
L3	ENCASTRE DOWNLIGHT 13W
L4	PLAFONNIER SAILLIE LED 600X600 28W
L4bis	PLAFONNIER SAILLIE LED A DETECTION
L5	PLAFONNIER SAILLIE LED 1200X300 37W
L6	HUBLOT EN APPLIQUE 30W
c	BLOC AUTONOME D'EVACUATION DE SECURITE (BAES)
c	BLOC AUTONOME D'EVACUATION DE SECURITE (BAES) A CREER
DL	DIFFUSEUR LUMINEUX INCENDIE (CREATION)
sa	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE SAILLIE OU ENCASTREE
pc	PRISE DE COURANT 2x16A+T SAILLIE OU ENCASTREE
pc 45mm	PRISE DE COURANT 2x16A+T pour goulotte/BPB 45mm
rj45	PRISE RJ45
BPB	BLOC PRISES BUREAU
	ATTENTE ELECTRIQUE
	GOULOTTE DOUBLE 45mm
	PASSE CÂBLE DE SOL

Cité Panorama – Boulevard André Siegfried
76130 Mont-Saint-Aignan

Plan de principe Electricité CFO-CFA

5 Rue de la Poterne - 76000 - Rouen
Tél : 02 32 87 31 94 - Mail : agence@acuite-durable.fr

44, place de la Haute-Vieille-Tour -
76000 ROUEN
06 43 21 71 87
contact@factum-architecture.fr

DATE :		Phase :		N°Plan :		Indice :		Echelle :	
22/01/2026		PRO-DCE		EL01		0		1/100	
Ind.:	Date:	Modifications:							