GTB EFS BFC

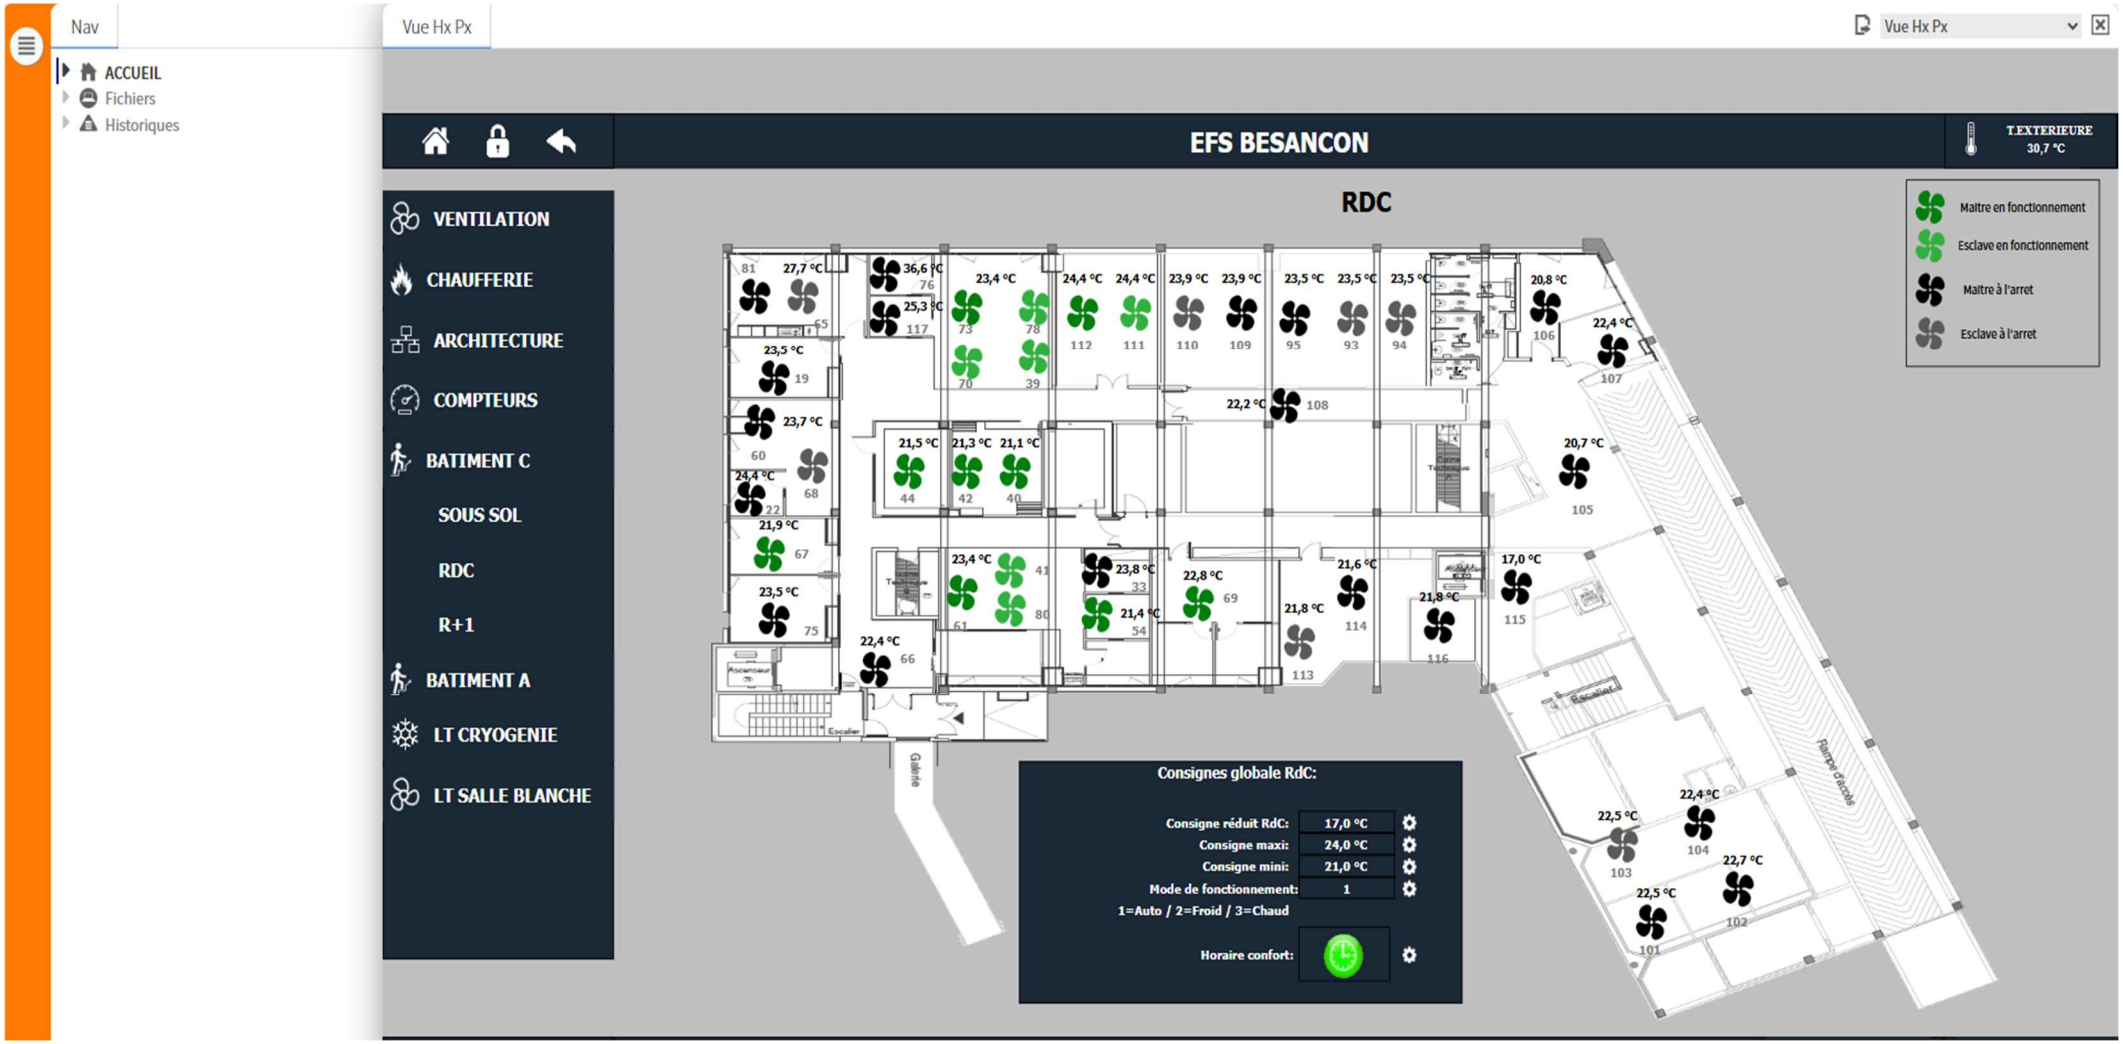
Nav
Vue Hx Px
ACCUEIL
Fichiers
Historiques
EFS BESANCON
T.EXTERIEURE
30,7 °C
VENTILATION
CHAUFFERIE
ARCHITECTURE
COMPTEURS
BATIMENT C
SOUS SOL
RDC
R+1
BATIMENT A
LT CRYOGENIE
LT SALLE BLANCHE
RDC
Maitre en fonctionnement
Esclave en fonctionnement
Maitre à l'arret
Esclave à l'arret
Consignes globale RdC:
Consigne réduit RdC: 17,0 °C
Consigne maxi: 24,0 °C
Consigne mini: 21,0 °C
Mode de fonctionnement: 1
1=Auto / 2=Froid / 3=Chaud
Horaire confort: