




- Déverrouillage issue de secours
- Porte à fermeture automatique

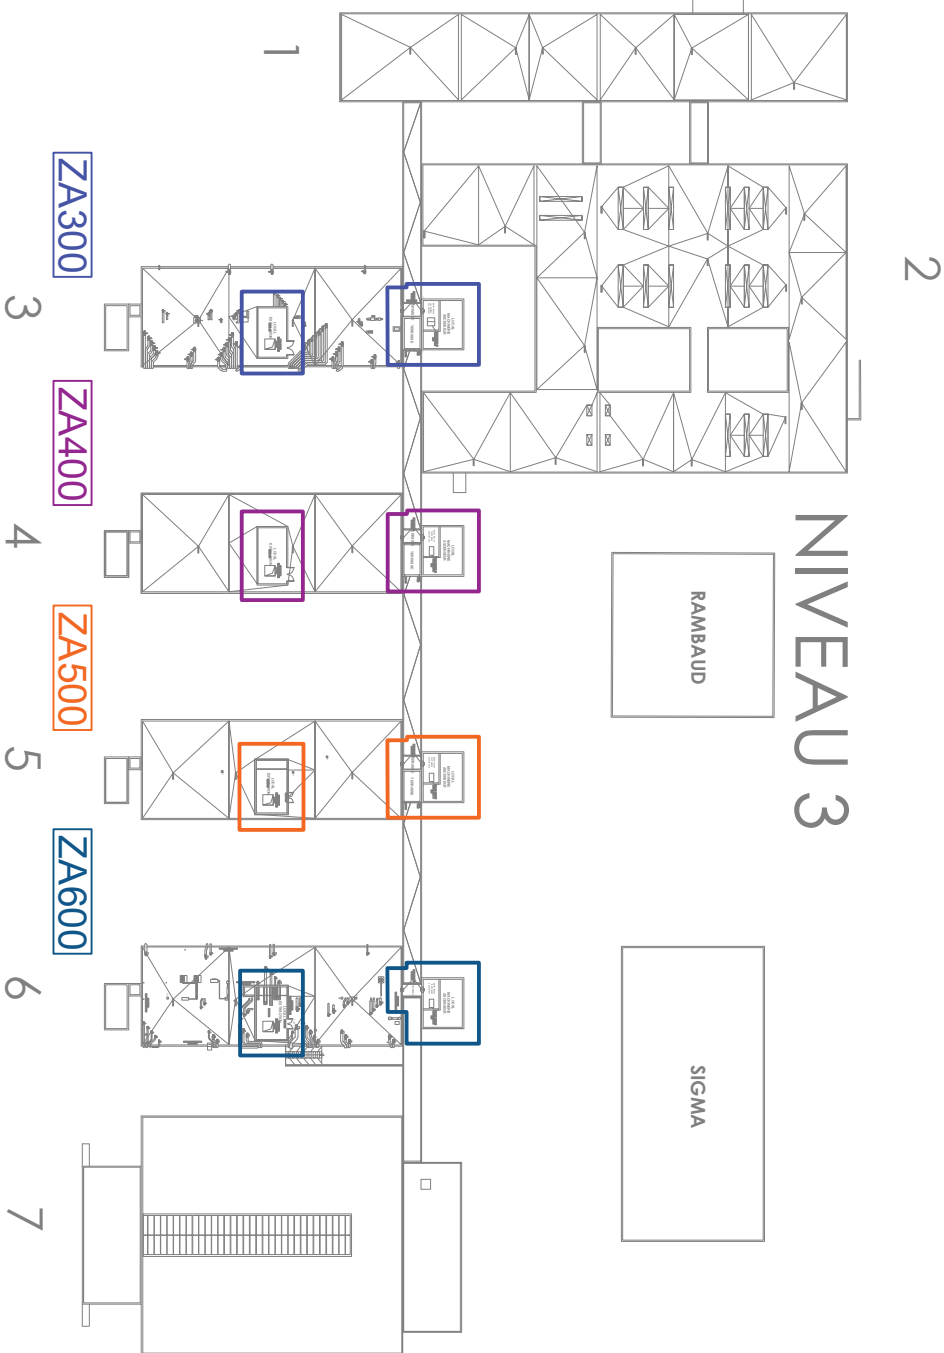

NIVEAU 1

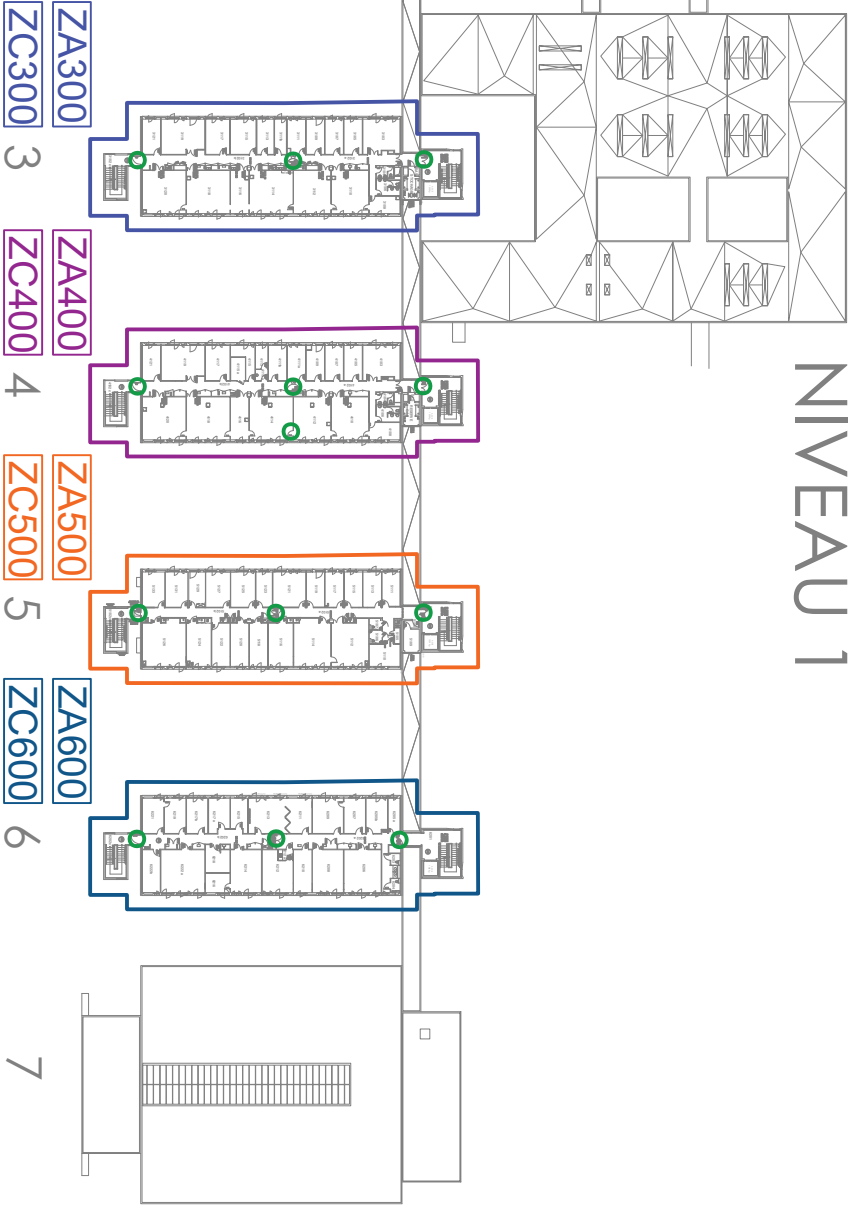

NIVEAU 2

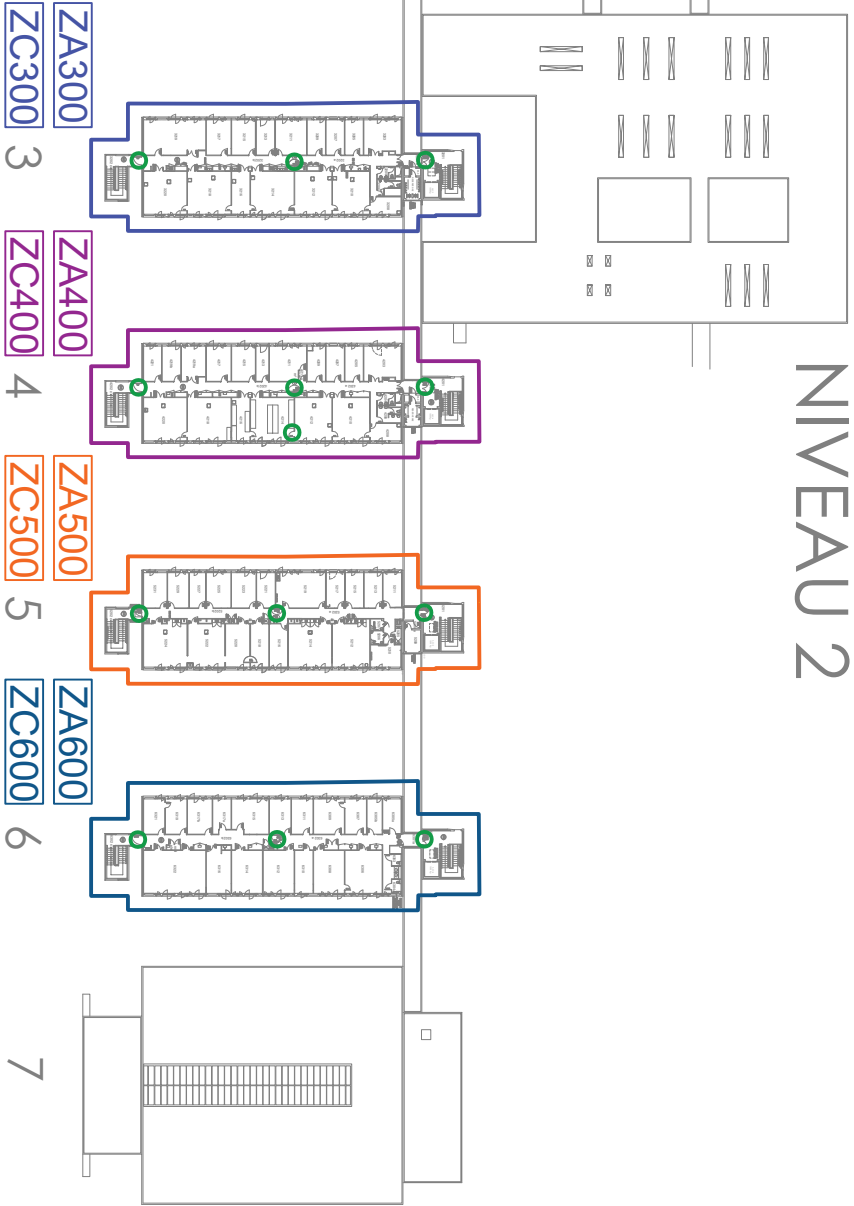

ZAX

Zone d'Alarme

Zone géographique dans laquelle le signal sonore de l'alarme générale est audible.

ZCX

Zone de Compartimentage

Zone géographique dans laquelle des portes et/ou des clapets se ferment.

ZFX

Zone de Désenfumage

Zone géographique dans laquelle le désenfumage naturel ou mécanique est mis en route.

ZDAX

Zone de Détection Automatique

Zone géographique dans laquelle sont implantés des détecteurs automatiques de fumées et/ou de chaleurs. Ils sont physiquement installés au point le plus haut du local ou de la circulation.

ZDMX

Zone de Détection Manuelle

Zone géographique dans laquelle sont implantés des déclencheurs manuels. Ils sont physiquement présents à proximité immédiate des accès aux cages d'escaliers et des portes de sorties sur l'extérieur.

ZDADX

Détecteurs Autonomes Déclencheurs

Système indépendant du SSI et comprenant des détecteurs automatiques de fumées installés de part et d'autre d'une porte coupe-feu dans le but de la fermer en cas de détection. Il n'entraîne pas le déclenchement de l'alarme.

ZONES DE SECURITE

Version 4

N1 / N2 / N3

12/12/2025

S.DELPEUCH

BATIMENT CHIMIE UCA

63000 CLERMONT - FERRAND

ISYS

Sécurité

Ingénierie en systèmes de sécurité incendie