



R+4

Matériels télécommandés existants à déconnecter

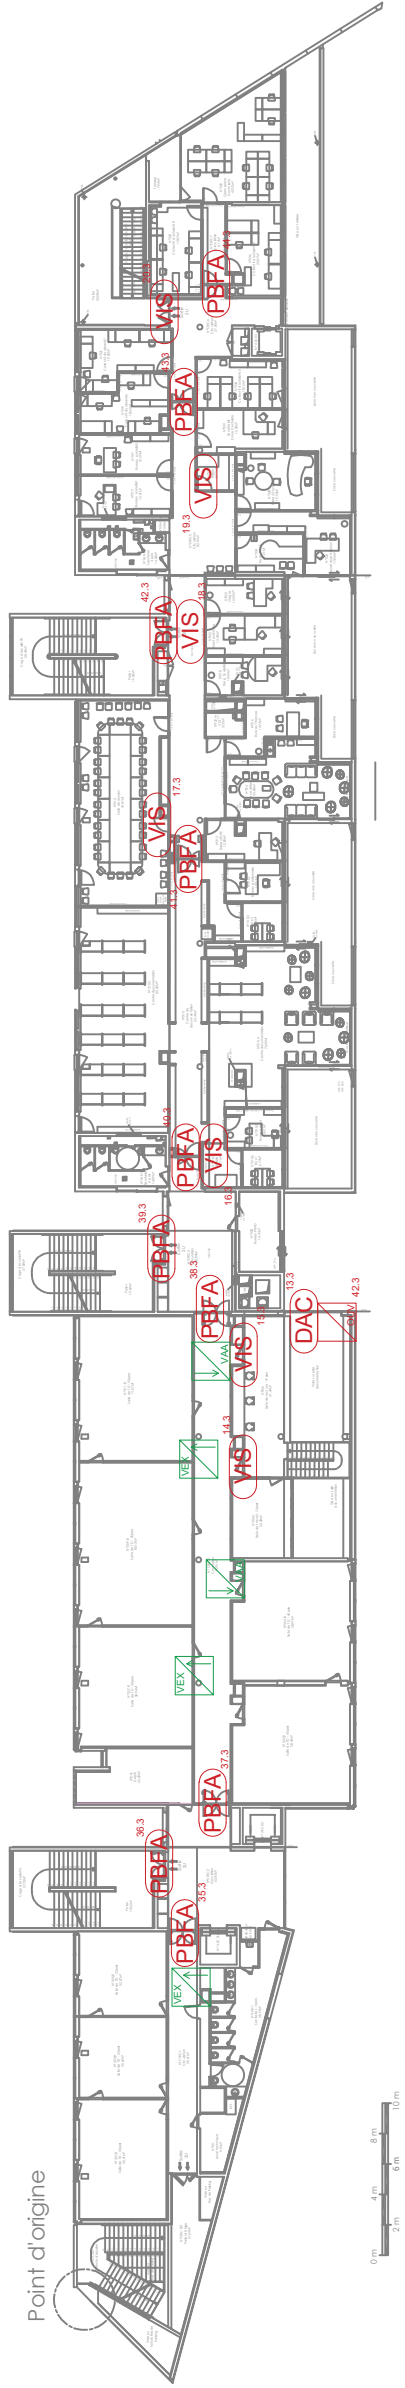

R+3

Matériels télécommandés existants conservés

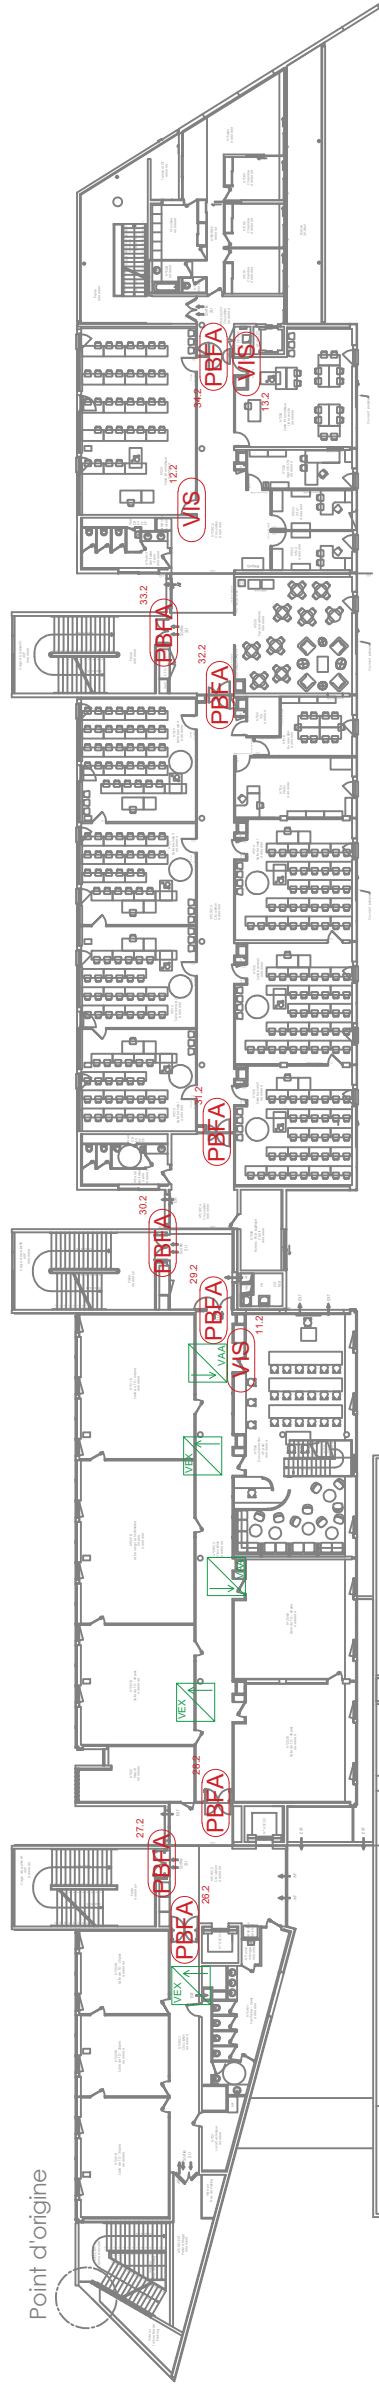

R+2

Equipement de contrôle avec signalisations	Système de détection autonome déclencheur BAES-BAEH	Déclencheur manuel d'alarme	Détecteur optique de fumée	Détecteur de fumée par aspiration	Exutoire de fumée	Indicateur d'action	Dispositif adaptateur de commande	IMPLANTATION DAS	LA ROTONDE 63000 CLERMONT-FD
(ECS)	(SDAD)	(90)	(S)	(ASPI)	(X)	(▶)	(DAC)	Version 2	LA ROTONDE
(CMSI)	(BLOC)	(90)	(S)	(E...R)	(X)	(▶)	(DCS)	R+2 -R+4	63000 CLERMONT-FD
(AES)	(PBFA)	(90)	(S)	(DVIS)	(X)	(▶)	(BAAS Pr)	24/04/2023	ISYS Sécurité Ingénierie en systèmes de sécurité incendie
(TRE)	(PCFA)	(90)	(S)	(CRM)	(X)	(▶)	(BAAS Sa)	S.DELPEUCH	