

	CHARTRE DE NOMMAGE DES EQUIPEMENTS
Rédacteur	Morgan DUBOIS-BLAZQUEZ
Date	Août 2025

SOMMAIRE

OBJET	1
CODIFICATION DES EQUIPEMENTS	2
CODES EQUIPEMENT	3
CODES SITE	4
CODES BATIMENT	4
Repérage des équipements	5
Repérage dans les locaux techniques	5

OBJET

Ce document a pour objet de définir le nommage des équipements dans le cadre du Contrat de Performance Energétique.

CODIFICATION DES EQUIPEMENTS

CODE EQUIPEMENT / CODE SITE / _ / CODE BATIMENT / _ / NUMERO EQUIPEMENT

	Equipement	Site	underscore	Bâtiment	underscore	n° Equipement
Nbre de Car.	3	2 ou 3	_	3	_	5
Exemple	ADO	PEL	_	ATE	_	00001

-80 - Congélateur -80°C	HL - Haut Lévêque	TZN - Toutes Zones	00001
ADO - Adoucisseur	PEL - Pellegrin	ADM - Administration	00002
AEC - Armoire Elec. de Commande	SA - Saint André	ATE – Ateliers	00003
.....			

Exemple : ADOPEL_ATE_00001

CODES EQUIPEMENT

Congélateur -80°C	-80	Compteur Impulsion de pompe doseuse	CIM	Groupe Prod. Eau Glacée	GEG	Régulation S	REGS
Adoucisseur	ADO	Climatiseur Autonome	CLA	Humidificateur	HUM	Régulation T	REGT
Armoire Elec. de Commande	AEC	Compresseur	CMP	Installation d'Extinction	IEX	Réservoir	RES
Alarme Fluides Médicaux	AFM	Colonne Humide	COH	Centrale Intrusion	INT	Réfrigérateur	RFG
Armoires Froides ventilées Négatives	AFN	Congélateur de labo	CON	Inverseur	INV	Ensemble de RIA	RIA
Armoires Froides ventilées Positives	AFP	Colonne Sèche	COS	Poste interphonie	IPOS	Sonde	SDE
Boitier Alarme Production de Froid	ALM	Centrale Pneumatique	CPN	Cylindre autonome	LAC	SDI	SDI
Alternateur	ALT	Compteur	CPR	Lave Bassin	LBS	Secheur	SEC
Appel Malade	AML	Cellule Refroidissement Rapide	CRR	Lit Bébé	LIB	Servo moteur vanne	SMV
Amplificateurs de télévision	AMP	CTA Pellegrin	CTA	Lit Electrique	LIT	Sono	SON
API	API	Centrale Téléphonique	CTL	Lève Malade	LVM	Sorbonne	SOR
Aérotherme	ARE	Cuve	CUV	Machine à Laver le Linge	MAL	Souflette Tetra	SOT
Ascenseur	ASC	Cuve	CUV	Marmite de cuisson	MAR	Caisson de soufflage	SOU
Auge stérile	AUG	Ensemble de déclencheurs manuels	DEM	Monobrosse	MBR	Superviseur	SPV
Enregistreur de gaz	BAF	Ensemble de détecteurs	DET	Monte-charge	MCH	Secours de proximité FM	SPX
Ballon d'eau chaude	BAL	Disconnecteur	DIS	Machine Outils	MCO	Terminaux de standard	STD
Bac à réactif (pompe doseuse)	BAP	Dopair	DOP	Machine à Glace	MGL	Staockage de gaz	STG
Barrière automatique	BAR	Douche	DOU	M	MLI	Surpresseur	SUR
Batterie	BAT	Echangeur	ECH	Machine à Laver la Vaisselle	MLVS	Tour Aéroréfrigérante	TAR
Ensemble de BAES	BES	Économiseur	ECO	Monte-Malades	MML	Turbine moteur	TBN
Bruleur de chaudière	BFG	Ensemble de maintien de pression	EMP	CMSI	MSI	Trancheur et Découpe	TCD
Bouche de ventilation	BOU	Etiqueteuse	ETQ	Moteur Thermique	MTH	Tableau Général Basse Tension	TGB
Banc de Polissage et de Meulage	BPM	Ensemble d'extincteurs	EXI	Mitigeur Thermostatique	MTT	Tableau Général Haute Tension	TGH
Banque Réfrigérée	BQR	Vase d'Expansion	EXP	Nettoyeur Haute Pression	NHP	Tableau Haute Tension	THT
Banque de Sang	BQS	Extracteur	EXT	Onduleur	OND	Automate de Contrôle d'accès	TIL
Brancards	BRA	Ensemble d'extutoires	EXU	Osmoseur	OSM	Terminal pneumatique	TPN
Batterie préchauffage	BRV	Filtre Fluides Liquide (eau, huile...)	FLL	Pompe à Vide	PAV	Transformateur	TRA
Broyeurs Mixeurs	BRY	Filmeuse conditionnement	FLM	Ensemble de portes CF	PCF	UAE	UAE
Clapet Anti-Retour	CAR	Filtre Fluides Gazeux (air tech&méd, vide, O ² ...)	FLT	Plaque de cuisson	PDC	Unité Centrale de Chauffage	UCC
Cassette	CASS	Flux laminaire	FLU	Groupe de prises GM	PGM	Ensemble de sirènes	UGA
Chauffe Biberon	CBI	Four Micro-Onde	FMO	Plasmair	PLA	Vanne 2 voies	V2V
Chauffe Brique	CBL	Four Micro-Onde	FOU	Pompe	PMP	Vanne 3 Voies	V3V
Clapet Coupe-Feu	CCF	Fontaines réfrigérées	FRG	Pressostat ou Sonde	PRS	Vanne Pneumatique	VAP
Climatiseur à Détente Directe	CDD	Friteuse	FRI	Porte automatique	PRT	Ensemble de volets de désenfumage	VDF
Chambre Froide Négative	CFN	Filtre à tamis Chaud Primaire	FTCP	Poteau Incendie	PTI	Video	VDO
Chambre Froide Positive	CFP	Filtre à tamis Chaud Secondaire	FTCS	Qualification Bloc	QUA	VRV	VRV
Chaudière	CHA	Filtre à tamis Froid Primaire	FTEGP	Régulateurs 2ème Détente	R2D	Ventilo Convecteur	VTC
Chargeur	CHG	Filtre à tamis Froid Secondaire	FTEGS	Caisson Recycleur	RCY	Ensemble de ventilateurs	VTL
Chaudière Individuelle	CHI	Groupe de Froid	GDF	Récupérateur	REC		
Chariots, Transpalette...	CHR	Groupe Electrogène	GE	Régie AGESCOM	REG		

CODES SITE

Haut Lévêque	HL
Pellegrin	PEL
Saint André	SA
Xavier Arnozan	XA

CODES BATIMENT

Administration	ADM
Ateliers	ATE
Bâtiment D	BTD
Bloc Technique	BTE
Crèche	CRE
Centrale Thermique	CTH
Cuisines	CUI
Maternité	MAT
Neuro (Hoffman/Martinot)	NEU
Pédiatrie	PED
Pharmacie	PHA
CFXM	POU
Services Généraux	SGE
Stérilisation	STE
Tondu	TON
Tripode	TRI
UNDR	UND
Toutes Zones	TZN


Repérage des équipements

Réseaux :

Mise en œuvre répondant à la norme NF X 08-100.

Les marqueurs de réseaux seront fabriqués en polyester autocollant, imprimés en surface et être lisible de plein pied (sinon un rappel devra être fait). L'appellation des fluides devra répondre à la Charte de nommage du CHU de Bordeaux.

La pose se fera suivant les principes suivants :

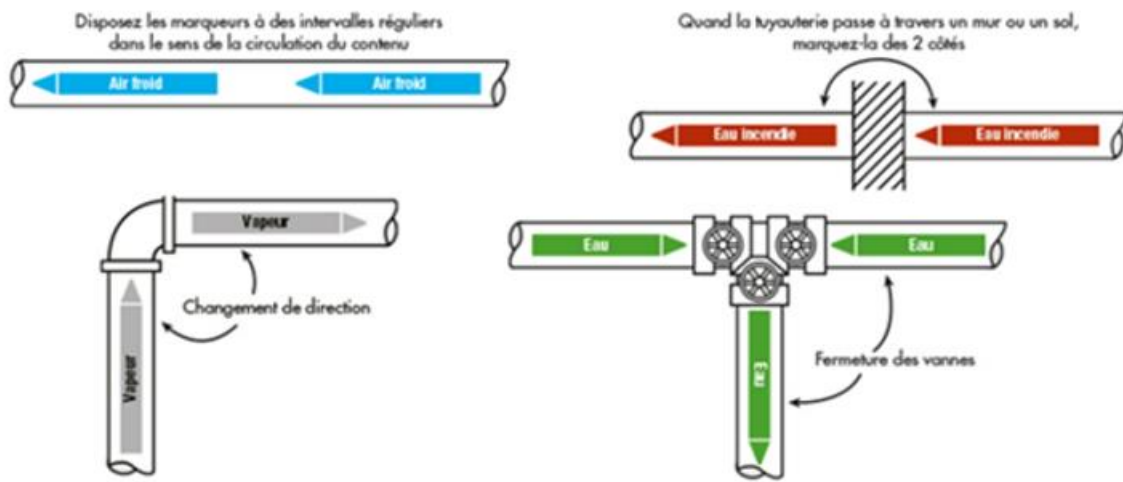

Equipements :

Les équipements en lignes (vannes, robinets, registre, filtre, etc.) seront repérés par des étiquettes gravées en matière plastique pour les équipements intérieurs et métallique pour les équipements extérieurs.

Les gros équipements (Batteries, AHU, Groupe froid, etc.) seront repérés par des étiquettes gravées en matière plastique pour les équipements intérieurs et métallique pour les équipements extérieurs.

Repérage des réseaux

Mise en œuvre de gommettes de couleur référencées en faux plafonds.

- Gaz Médicaux (GM)
- Sécurité Incendie (SI)
- Electricité (ELEC)
- Plomberie (PLB)
- Chauffage Ventilation Climatisation (CVC)

Repérage dans les locaux techniques

Un schéma de principe de l'installation devra être affiché à proximité immédiate des installations dans le local technique concerné après validation de celui-ci et de son emplacement par les services du CHU de Bordeaux. Il devra être sérigraphié en couleur à un format suffisant à sa lecture et sa compréhension sur un support imputrescible.

Celui-ci devra comporter les éléments suivants (liste non-exhaustive) :

- Cartouche avec
 - o nom du Projet,
 - o nom l'entreprise en charge des travaux,
 - o nom de la maîtrise d'œuvre en charge du suivi des travaux,
 - o la date de mise en service,
 - o nom du ou des bâtiments concernés
 - o référence du document conformément à la Charte de nommage des documents.
- Désignation des réseaux
- Sens du fluide
- Débit
- Température
- Repérage des équipements
- Repérage des points remontant sur automate à proximité
- Repérage des points remontant sur la GTB
- Nomenclature des équipements
- Procédure éventuelle de consignation*