



P.C.O de Corse
Base Aérienne 126

Escadron de Protection
Planche 5/7

Plan des réseaux AEP
Echelle 1/200


SIBELLA
 GÉOMÈTRES | EXPERTS FONCIERS
 P. SIBELLA - G. BERWANGER - C. DEBOIS
 Tél : (04 95 34 80 80)
 Mail : contact@cabinesibella.com

Dressé le: 14/11/202.


Ref: 13314/

NOTA:

PLANIMETRIE rattachée au système RGF93 projection CC42.
ALTIMETRIE rattachée au système NGF - I.G.N.78.
Dressé par le Cabinet SIBELLA Géomètres-Experts Tél:04.95.34.80.80 CBKL/GR Réf:13314/1


 Réseau d'eau potable de classe A
 Réseau d'eau potable de classe C
 Emprise détection

Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible)
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre (ou +/- 1 mètre pour les branchements électriques et gaz)

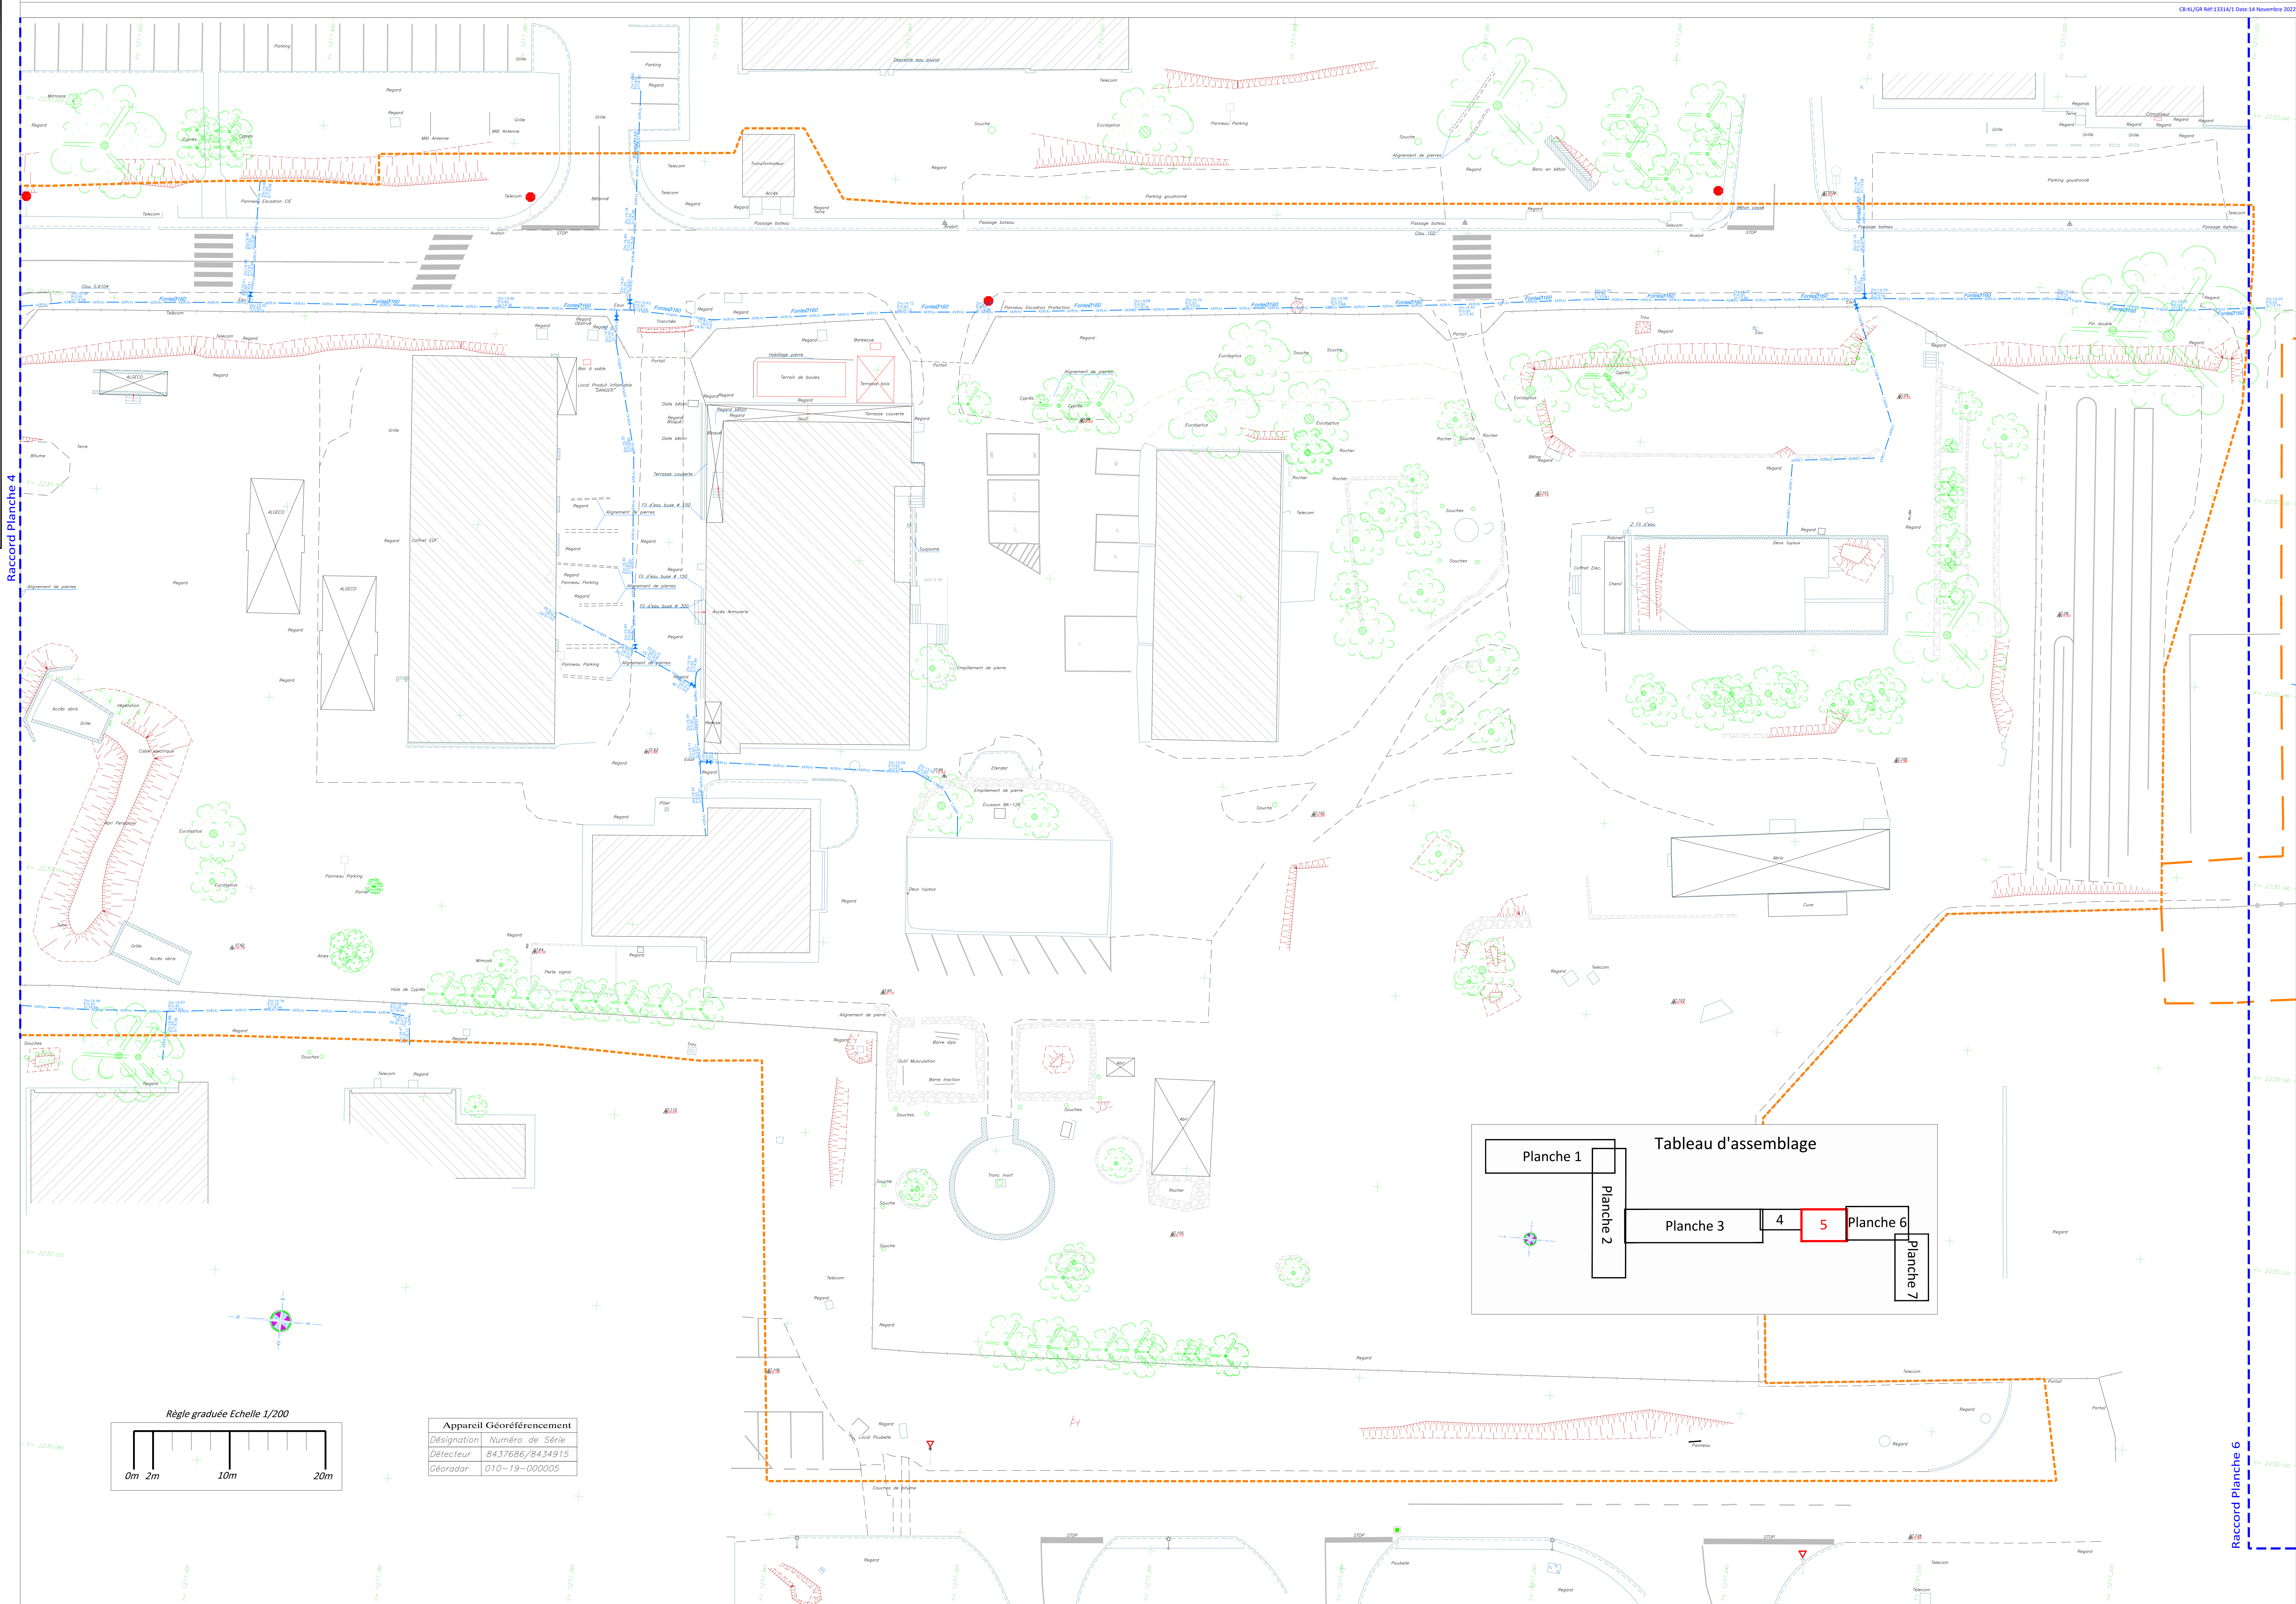

Raccord Planche 6