

Client : MCI

Affaire : Ineris Labos Bâtiments 3


Titre : Liste des Entrées / Sorties

Référence : A18MCI01-ES01



1435 Bld Cambronne
Espace INOVIA BAT 24
60400 NOYON
Tel: 03 60 45 80 05
Fax: 03 60 45 80 04

Version	Commentaires	Rédigé par	Arrêté par	Date d'arrêt
V1.3	Modification suite à la mise en service 1ère phase	M.GOURLAIN		02/07/2018
V1.2	Ajout des cartes E/S manquantes	M.GOURLAIN		24/04/2018
V1.1	Modification suite ajout d'une carte AI	M.GOURLAIN		24/04/2018
V1.0	Création du document	M.GOURLAIN		24/04/2018

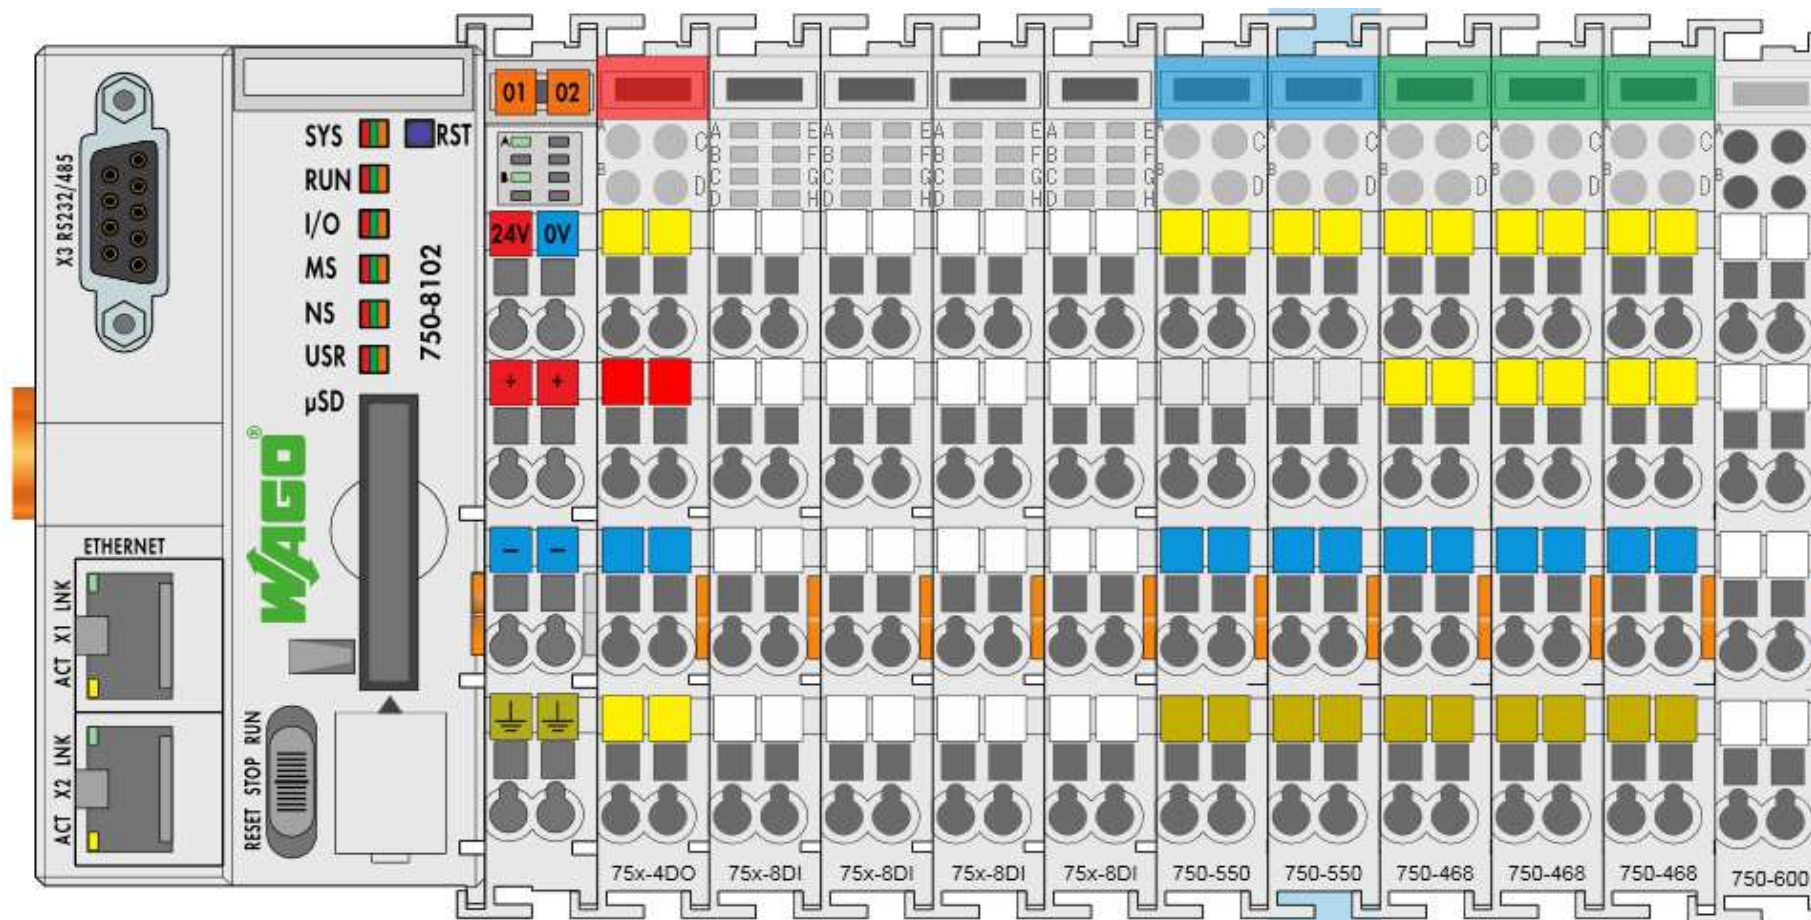

Carte E/S Automate	Numéro de borne	Communs	Description	Adresse automate
Carte 1 750-504 4 DO	1	3 ou 7	Cde_Registre_AN	%QX0.0
	5	3 ou 7	Cde_Relais_Def_Regul	%QX0.1
	4	3 ou 7	Cde_Registre_AS	%QX0.2
	8	3 ou 7	Cde_Relais_Def_Extraction	%QX0.3
Carte 2 750-1415 8 DI	1	9	CTA_Filtre_G4	%IX1.0
	2	10	CTA_Filtre_F9	%IX1.1
	3	11	Def_Thermostat_Antigel	%IX1.2
	4	12	CTA_Def_Disj_Moteur	%IX1.3
	5	13	CTA_Autoris_Marche	%IX1.4
	6	14	CTA_Fdc_Registre_AN	%IX1.5
	7	15	CTA_Fdc_Registre_AS	%IX1.6
	8	16	CTA_Detection_Fumee	%IX1.7
Carte 3 750-1415 8 DI	1	9	CTA_Rearmement	%IX2.0
	2	10	CTA_Def_Incendie	%IX2.1
	3	11	Def_Niv_Rvg_3_00_1_6	%IX2.2
	4	12	Def_Niv_Rvg_3_00_1_14	%IX2.3
	5	13	Def_Niv_Rvg_3_00_1_24	%IX2.4
	6	14	Def_Boucle_Refrondissement	%IX2.5
	7	15	Def_Deb_Eau_ICP_Opt1	%IX2.6
	8	16	Def_Deb_Eau_ICP_Opt2	%IX2.7
Carte 4 750-1415 8 DI	1	9	Def_Deb_Eau_ICP_Masse1	%IX3.0
	2	10	Def_Deb_Eau_ICP_Masse2	%IX3.1
	3	11	Def_Deb_Eau_MET	%IX3.2
	4	12	Def_1_10_ICP_Optiques	%IX3.3
	5	13		%IX3.4
	6	14	Def_1_10_Sorbonne	%IX3.5
	7	15	Def_1_16B_Micro_Ondes	%IX3.6
	8	16	Def_1_18_Sorbonnes	%IX3.7
Carte 5 750-1415 8 DI	1	9	Def_1_20_Sorb_Attaque_Acide	%IX4.0
	2	10	Def_1_20_Sorbonnes_900	%IX4.1
	3	11	Def_1_20_Sorbonnes_2100	%IX4.2
	4	12	Def_1_20_Four_Moufles	%IX4.3
	5	13	Def_1_32_Etuve	%IX4.4
	6	14		%IX4.5
	7	15		%IX4.6
	8	16		%IX4.7
Carte 6 750-550 2 AO	1	3 ou 7	CTA_Pilotage_Ventilateur	%QW1
	5	3 ou 7	CTA_Cde_V3V	%QW2
Carte 7 750-550 2 AO	1	3 ou 7		%QW3
	5	3 ou 7		%QW4
Carte 8 750-468 4 AI	1	3 ou 7	CTA_Tmp_Air_Neuf	%IW3
	5	3 ou 7	Temp_Labo_1_10	%IW4
	2	3 ou 7	CTA_Temp_Soufflage	%IW5
	6	3 ou 7	Temp_Labo_1_20	%IW6
Carte 9 750-468 4 AI	1	3 ou 7	CTA_Pression_Gaine	%IW7
	5	3 ou 7	Temp_Allee_Boucle_Rf	%IW8
	2	3 ou 7	Pression_Anneau	%IW9
	6	3 ou 7	Temp_Retour_Boucle_Rf	%IW10
Carte 10 750-468 4 AI	1	3 ou 7	Pression_Boucle_Rf	%IW11
	5	3 ou 7		%IW12
	2	3 ou 7		%IW13
	6	3 ou 7		%IW14