

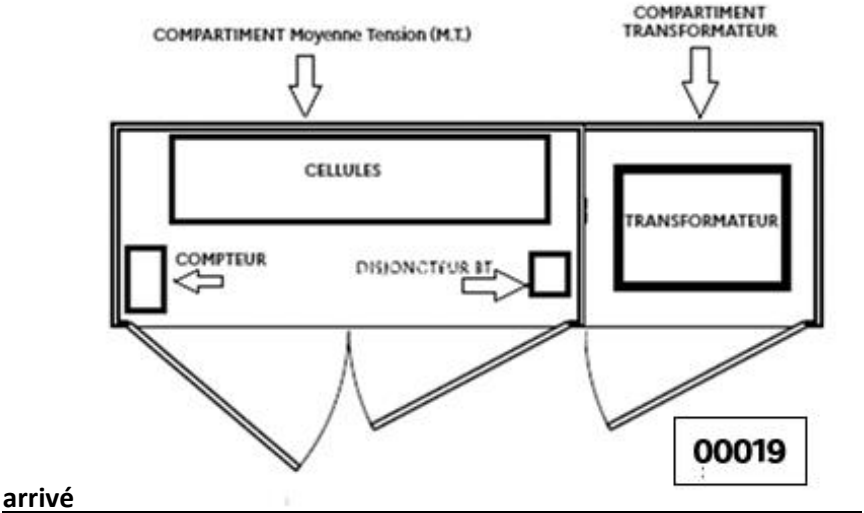


**DIRECTION D'INFRASTRUCTURE
DE LA DÉFENSE DE CAYENNE**

ANNEXE 03
Exemple de planche patrimoniale

GUYANE (973) – FAG –
Études et assistance à la maîtrise d'ouvrage pour les installations
électriques de courant haute et basse tension des forces armées en
Guyane

973310001B - ROURA - DEPOT DE MUNITIONS DE LA MONTAGNE DES SERPENTS
BATIMENT 001 – 14 – PT POUDRIERE 711



VUE EN PLAN



VUE EXTERIEUR

LOCALISATION			EQUIPEMENT DE SECURITE			
N° installati	Bâtiment	pièce 1	N° EQUIPEMENT	TYPE	PRESENT	ANNEE
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	2021	GANT	x	2021
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension		TAPIS		
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension		PERCHE	x	
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension		PERCHE	x	
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	42	EXTINCTEUR	x	2023
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension		BAPI	x	
14	BAT 0001	compartment transformateur	43	EXTINCTEUR	x	2023

LOCALISATION				Information sur l'appareil				
N° installation	Bâtiment	pièce 1	sous ensemble en plan	Nom	Constructeur	Numéro de série	Type	Année
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	COMPTEUR	compteur EDF SEI				
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Arrivée AERO	MERLIN GERIN	9512321 L	SM6	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Comptage	MERLIN GERIN	9513247 L	SM6	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Disjoncteur C13100	MERLIN GERIN	9512462	SM6	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Disjoncteur C13100	MERLIN GERIN	SISE9509106	SFI	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Départ Munition	MERLIN GERIN	9513163 L	SM6	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	CELLULES	Protection TR 100 KVA	MERLIN GERIN	9513163 L	SM6	1995
14	BAT 0001	compatiment moyenne tension	DISJONCTEURS BT	Disjoncteur BT général	SCHNEIDER ELECTRIC	4GJK026914	NS160N	
14	BAT 0001	compartment transformateur	TRANSFORMATEURS	Transfo général	France transfo	6111310-01	Huile minéral inhibée	1995



COMPARTIMENT TRANSFORMATEUR



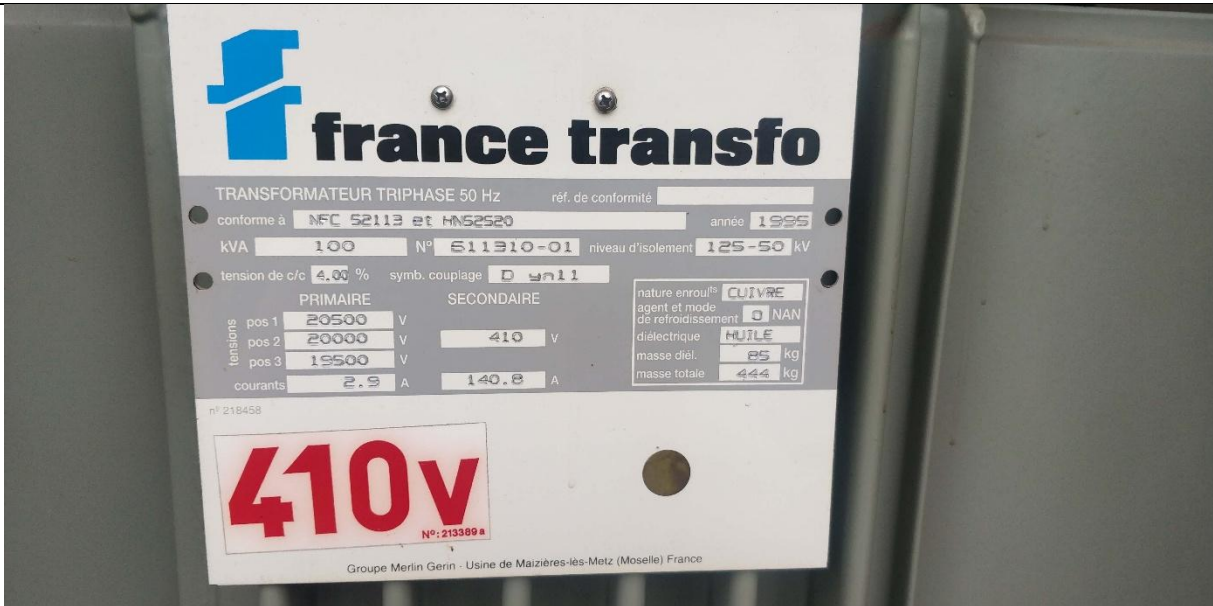
VUE d'ENSEMBLE INTERIEUR



Extincteur (43)

APPAREIL INSTALLÉ

TRANSFORMATEUR

			
	N° inventaire de l'installation	14	
	Poste	Base munition poste Poudrière 711	
	Nom	Transfo général	
	Constructeur	France transfo	
	Transformateur	Huile minéral inhibée	
	type	humide	
	Transformateur P Ln (P) en A	P-2,9A	
	Transformateur P Ln (S) en A	S-140,8A	
	Puissance	100 Kva	
	Tension primaire	20 Kv	
	Tension secondaire	410 v	
	Mode de refroidissement	ONAN	
	Protection	Relais DGPT2	
	Numéro de série	6111310-01	
	Année de fabrication	1995	
	Année de mise en service		

COMPATIMENT M.T.

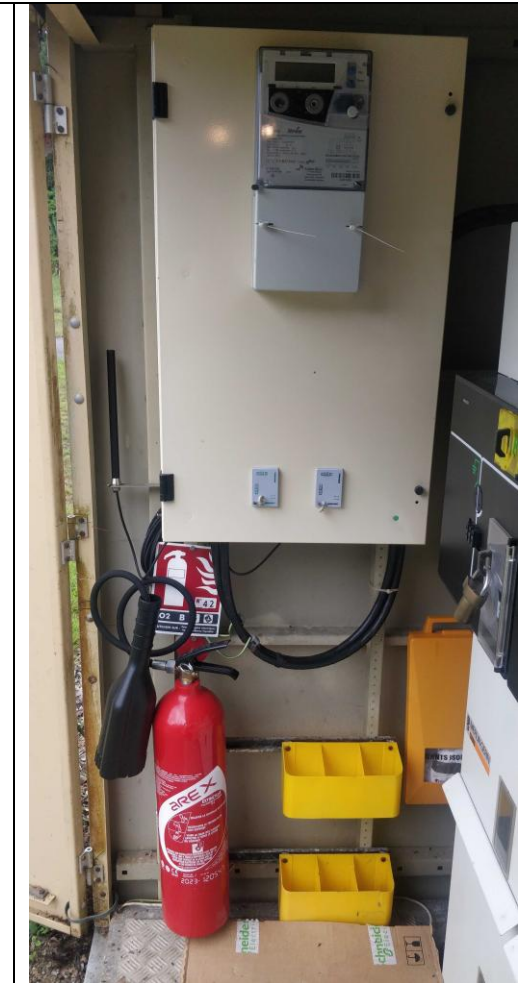
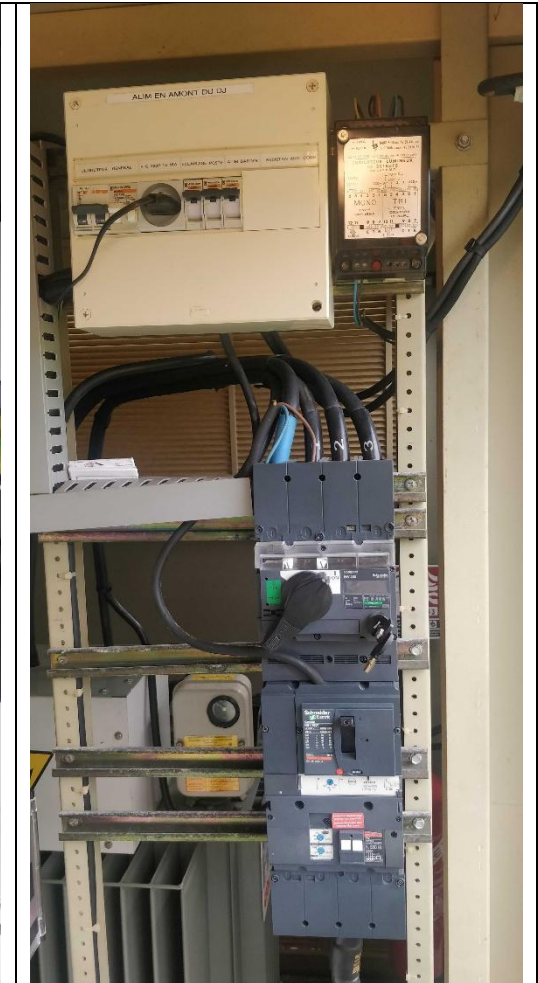


VUE EXTERIEUR



COMPARTIMENT MT Vue d'ensemble Interieur

EQUIPEMENT DE SECURITE

			
<u>1 PERCHE SAUVETAGE HOMME</u>	<u>1 PERCHE VAT</u>	<u>EPI GANT + EXTINCTEUR (47)</u> <u>GANT 2021</u> <u>EXTINCTEUR</u>	<u>BAPI BRANCHEMENT</u> <u>Prendre photo appareil</u>

APPAREIL INSTALLÉ

COMPTEUR	DISJONCTEUR BT		CELLULES						
									
COMPTEUR EDF	N° inventaire de l'installation	14	N° l'installation	14					
	Poste	Base munition poste Poudrière 711	poste	Base munition poste Poudrière 711					
	Nom	Disjoncteur BT général	nom	Arrivée AERO	Comptage	Disjoncteur C13100	Disjoncteur C13100	Départ Munition	Protection TR 100 Kva
	Constructeur	SCHNEIDER ELECTRIC	Constructeur	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN	MERLIN GERIN
	Type	NS160F	Type	SM6	SM6	SM6	SF1	SM6	SM6
	Nombre de pôles	4	TYPE DE COUPURE	NEANT	NEANT	NEANT	GAZ (SF6)	NEANT	NEANT
	Intensité	160 A	Intensité	400 A	50 A	400 A	400 A	400 A	200 A
	Unité de contrôle	TWD	Fonction	IM	CM	DM2	NEANT	IM	QM
	Numéro de série	4GJK026914	Bloc de commande	CI	CIT	CIT	GM	CI	CII
	Année		Numéro de série	9512321 L	9513247 L	9512462	SISE9509106	9513163 L	9513163 L
	Manque inverseur ?		année	1995	1995	1995	1995	1995	1995
			repère Photographie	1	2	3	4	5	6