


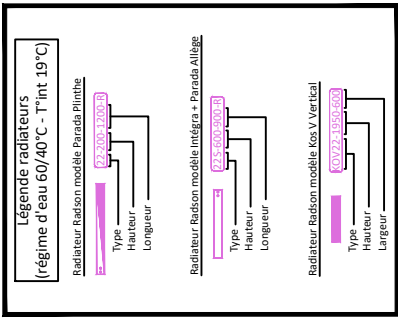


NOTA:

- *Isolation des réseaux Chauffage dans le bâtiment par mousse ép. 15mm.
- *Isolation des réseaux Chauffage à l'extérieur du bâtiment par laine de verre ép. 30mm + revêtement isolant.
- *Isolation des réseaux Eau Glacée à l'extérieur du bâtiment par laine de verre ép. 30mm + revêtement isolant.
- *Isolation des réseaux Eau Glacée à l'intérieur du bâtiment par laine de verre ép. 30mm + revêtement isolant.
- *Isolation des gaines de soufflage double flux RDC/N1/N2 par Kraft au ép. 25mm.
- *Isolation extérieure des gaines d'extraction double flux N2 par Kraft au ép. 25mm.
- *Isolation intérieure des gaines Soufflage & Extraction double flux en toiture par Cimaver 274 ép. 25mm.

SYMBÔLE	DÉSIGNATION
	Réseau Eau Glacée
	Réseau Radiateur OUEST
	Réseau Radiateur EST
	Réseau Radiateur BAL D
	Réseau en Incorporation
	Réseau Climatisation

Ensemble de Bureaux "SCINTEO"
Pôle Tertiaire Gare - Bd Louis Blanc
85000 LA ROCHE SUR YON



LOT 14 - PB
LOT 15 - CVT

RESEAU CVT
TOITURE - ZONE B

joint de dilatation

3

4

