


- LEGENDE:
- 0.70 Point détection (hors assainissement) / profondeur génératrice supérieure
 - 0.70 Point détection assainissement / profondeur fil d'eau
 - AEP-C Réseau d'adduction d'eau potable classe C
 - ASS-A Réseau d'assainissement classe A
 - ASS-B Réseau d'assainissement classe B
 - EP-A Réseau d'assainissement dédié aux eaux pluviales classe A
 - EP-C Réseau d'assainissement dédié aux eaux pluviales classe C
 - ECL-A Réseau d'éclairage classe A
 - BT-A Réseau d'électricité de type basse-tension classe A
 - HTA-A Réseau d'électricité de type haute-tension classe A
 - GAZ-A Réseau de gaz classe A
 - GAZ-B Réseau de gaz classe B
 - GAZ-C Réseau de gaz classe C
 - HYD-A Réseau d'hydrocarbures classe A
 - HYD-C Réseau d'hydrocarbures classe C
 - IND-A Réseau indéterminé classe A
 - IND-B Réseau indéterminé classe B
 - TEL-A Réseau de télécommunication classe A
 - TEL-B Réseau de télécommunication classe B
 - X-X-X Limite emprise de détection

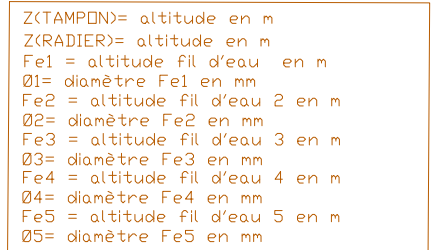

Les fils d'eau sont indiqués à partir du nord dans le sens horaire.

Nota :
La détection de réseaux n'est pas une science exacte, si certains affleurants n'étaient pas visibles lors de la détection, les réseaux inhérents à ses affleurants n'ont pas pu être détectés. Les méthodes actuelles de détection ne sont pas infallibles et certaines incohérences de profondeurs peuvent être rencontrées lors des travaux de terrassement. Certains réseaux présents peuvent ne pas être représentés sur le plan : réseaux très profonds, abandonnés, ouillés... etc.

L'absence de DT dans la zone de travaux ne garantit pas l'exhaustivité des réseaux. La détection des réseaux enterrés ne dispense pas l'exécutant des travaux de terrassements de prendre ses précautions contre un éventuel dommage aux réseaux en présence. Les règles de sécurité et les procédures (DICT, marquage-piquetage,...) en vigueur sur le sujet doivent être rigoureusement respectées après notre intervention.



CHU AMIENS PICARDIE

AMIENS

1 Rue du Professeur Christian Cabrol, 80000 Amiens

Investigations Complémentaires

NOTA: Le fond d'imagerie est généré par AUTOCAD et peut avoir un certain décalage avec les levés topographiques.

A	Réalisation du plan	19/01/2026	NNE	LCA
Indice	Nature des modifications	Date	Dessiné par	Vérifié par

ECHELLE: 1/200e	DATE : 19/01/2026	DOSSIER: 01NA224191-3-022	01NA224191-3-022_CC50_A.dwg
-----------------	-------------------	------------------------------	-----------------------------

Plan Détection des Réseaux

La liste des matériels ainsi que des n° de série sont indiqués dans le rapport, le rapport est indissociable du plan

Système PLANIMETRIQUE :	☒ RGF93-CC50	☐ NTF-Lambert	☐ Local
Système ALTIMETRIQUE :	☒ NGF-IGN69	☐ Local	
Méthode de rattachement :	☐ Nivellement	☐ GPS RGP\RAF20	☒ GPS Orphéon\RAF20 ☐ Recalage local

geofit

Agence de Lille
15c rue du Plouvier
59175 TEMPLEMARS
03 28 16 40 44
lille@geofit.fr

Siège social
7 rue Kastler
44307 NANTES
02 40 68 28 90
nantes@geofit.fr

