

FICHE D'IMPACT DES COUPURES

N°1

Départ - TGBT3-C2 Tableau général zone 150 C bât. 150 (câble 5G10 mm²)

Usage coupé: **Alimentation électrique lumière et force des prises de courant**
(Sas 2.4 + 2.5 + couloir + déconta + PC + vidoir + local prothèses)

RdC : EL.20.459 (GDC/EL/00/21)

Durée : **1 h 45**

Jour planifié : 20/03/2023. Heure : de 20h00 à 21h45 (suivant l'arrêt de l'activité)

Contrainte : Plus d'éclairage et perte de certaines prises de courant mais le réseau ondulé reste opérationnel.

Mesures compensatoires : . Néant.

Interlocuteur Technique Serge LEMAÎTRE - 06-71-60-72-58

Interlocuteur Technique Jérôme MOREAU - 07-88-01-42-12

Interlocuteur soignant à contacter pour autoriser la coupure/l'alimentation aux heures planifiées à préciser par le responsable du service à faire la démarche :

..... Mme Karine PEREZ MANCUSO cadre sup	Téléphone : 06 65 84 96 90 /
.....	04 67 33 63 06
..... Mme Céline ROCHE	Téléphone : 04 67 33 74 66
..... Mme Florence MANCUZO	Téléphone : 04 67 33 79 27
..... Mme Emmanuelle CHABROL CRAMPETTE	Téléphone : 007 88 01 42 96

Service impacté : Parties communes des Blocs (circulations)- (RdC),

Zone : Zone bâtiment 150


Niveau : RdC

Responsable du Service : Mme Karine PEREZ MANCUSO mail : k-perez@chu-montpellier.fr

Téléphone à contacter avant la coupure : 04 67 33 72 79 / 04 67 33 32 36 / 04 67 33 32 37

REFECTION DU TGBT N°3 HOPITAL GUI DE CHAULIAC

ZONE NIVEAUX	150	Type impact
RdC	<i>RdC : EL.20.459 (GDC/EL/00/21)</i>	Lumière et prises de courant

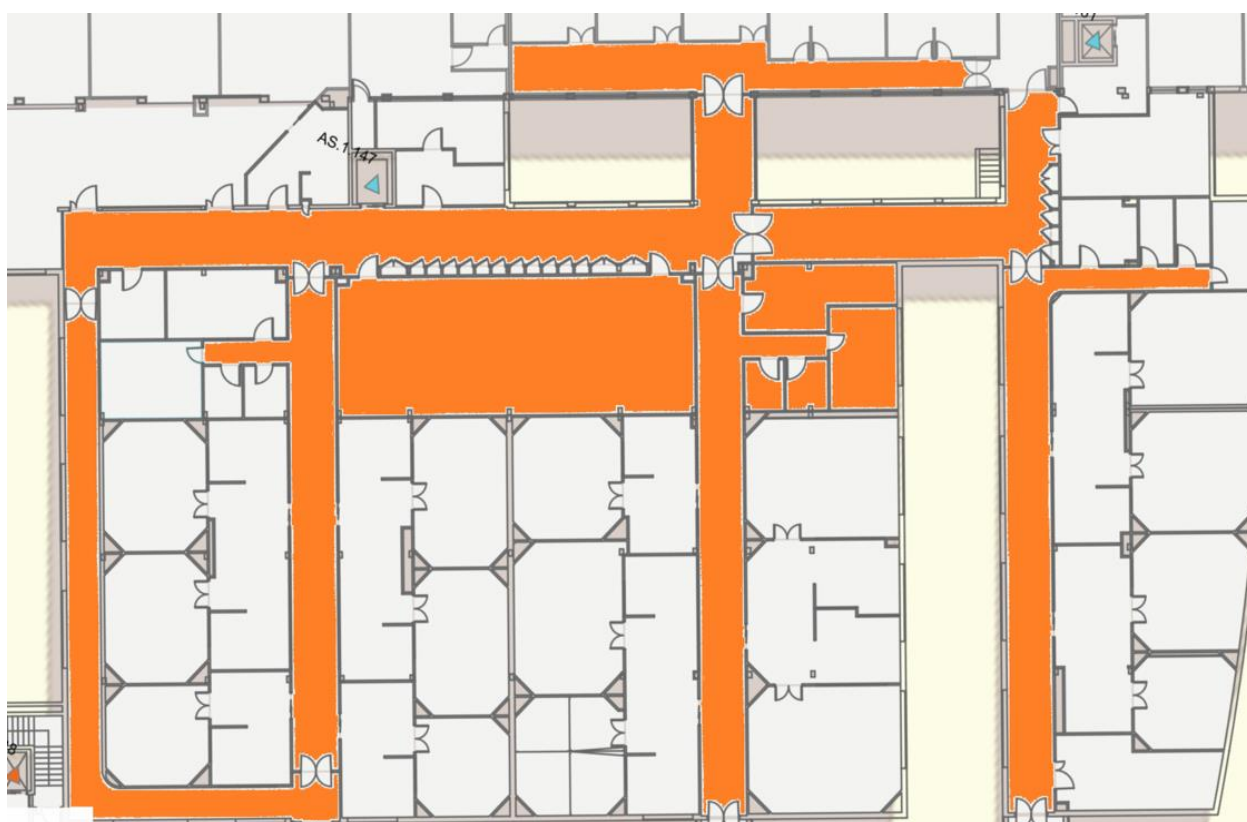

BAT 150 niveau 0