


FOLIO	DÉSIGNATION	IND	DATE RÉVISION
01	PDG	0	05/06/2025
02	RECAPITULATIF DES FOLIOS DU TDN	0	05/06/2025
03	ARRIVEE GENERALE ET DISTRIBUTION	0	05/06/2025
04	BORNIER	0	05/06/2025
05	RESERVE	0	05/06/2025



Désignation	DEPUIS COLONNE TES		.INTERRUPTEUR GENERAL		ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION	BP ECLAIRAGE DE SECURITE CIRCULATION	CAISSON NON STOP ASCENSEURS	PROTECTION COMMANDE	
Protection	-		NSX 160 NA		IC60N	.	IC60N	IC60N	
Calibre appareil	-		160A 4P		10A 1P+N	.	10A 1P+N	10A 1P+N	
Réglage IrTh (A)	-		.		.	.	.	.	
Réglage IrMg (A)	-		.		Courbe C	.	Courbe C	Courbe C	
Réglage Diff. (mA)	-		.		.	.	.	.	
Sections câble (mm²)	-		.						
Repère du câble	-		.						

TOUR SEQUOIA -
Puteaux

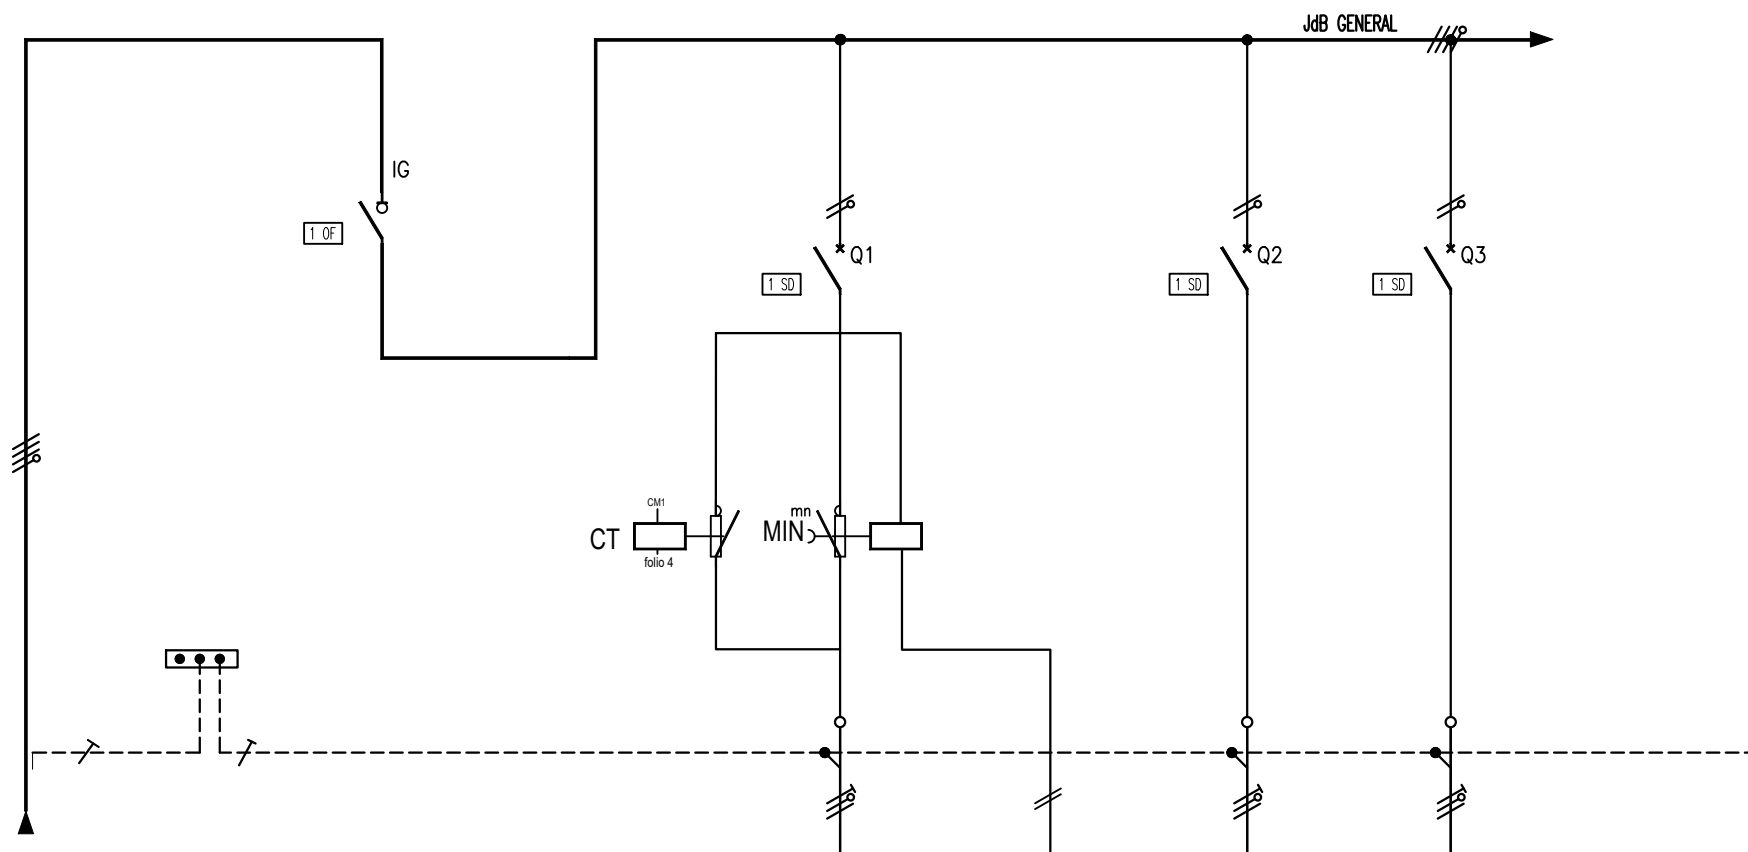

MAITRISE
D'OUVRAGE :

MINISTERES DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE
ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Mail : yoann.le-guen@developpement-durable.gouv.fr

MAITRISE
D'OEUVRE :

EGIS CONSEIL
4 rue Dolorès Ibarruri - 93100 Montreuil
Tél : 06 13 66 92 42
Mail : aude.fonlupt@egis-group.com

EMETTEUR

EGC 19

NUMERO

Schéma électrique TES

FOLIO :

3/5



DATE :

11/2025

PHASE :

DCE

folio 3

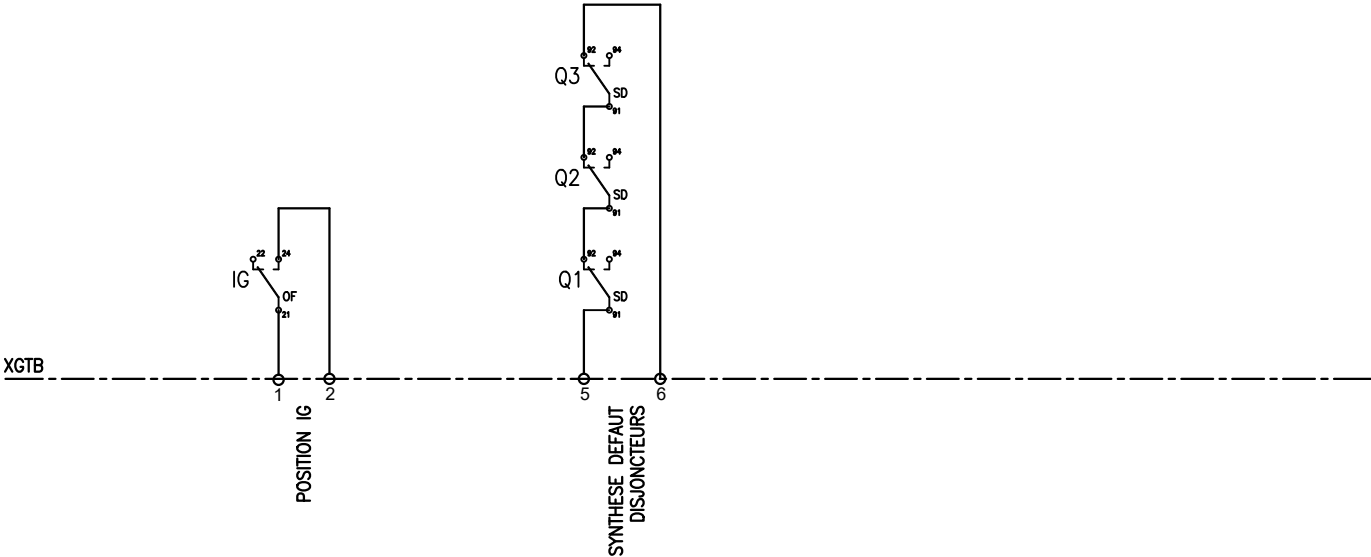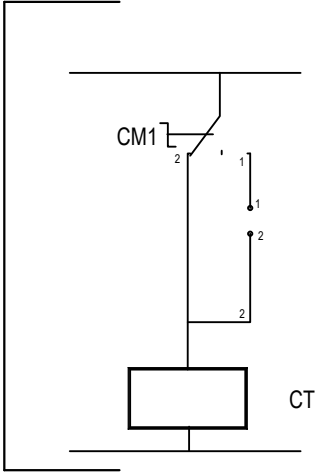

TOUR SEQUOIA -
Puteaux



MAITRISE
D'OUVRAGE : MINISTÈRES DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Mail : yoann.le-guen@developpement-durable.gouv.fr

MAITRISE
D'OEUVRE : EGIS CONSEIL
4 rue Dolorès Ibarruri - 93100 Montreuil
Tél : 06 13 66 92 42
Mail : aude.fonlupt@egis-group.com

EMETTEUR
EGC 19

NUMERO
BORNIER TES

FOLIO :
4/5

DATE :
11/2025

PHASE :
DCE