



Légende des ouvrages électriques

CC	400kV	225kV	150 kV	90 kV	63 kV	<63 kV	Hors Tension
----	-------	-------	--------	-------	-------	--------	--------------

Site existant :		Poste électrique		Aérien Simple Terne
		Piquage		Aérien Multi Terne
		Autres fonction		Souterrain Simple Terne
				Souterrain Multi Terne
				Hors Tension


Le code couleur indique la tension maximale d'exploitation de l'ouvrage.

étiquettes			
Tronçon/liaisons	Code LIT		
Coordonnées	Longitude	[SCR 4326]	
	Latitude	[SCR 4326]	

Autres symboles :

	Support		Liaison Télécom
	Point levé		

Site décidé :		Poste électrique		Décidé
		Piquage		
		Autres fonction		

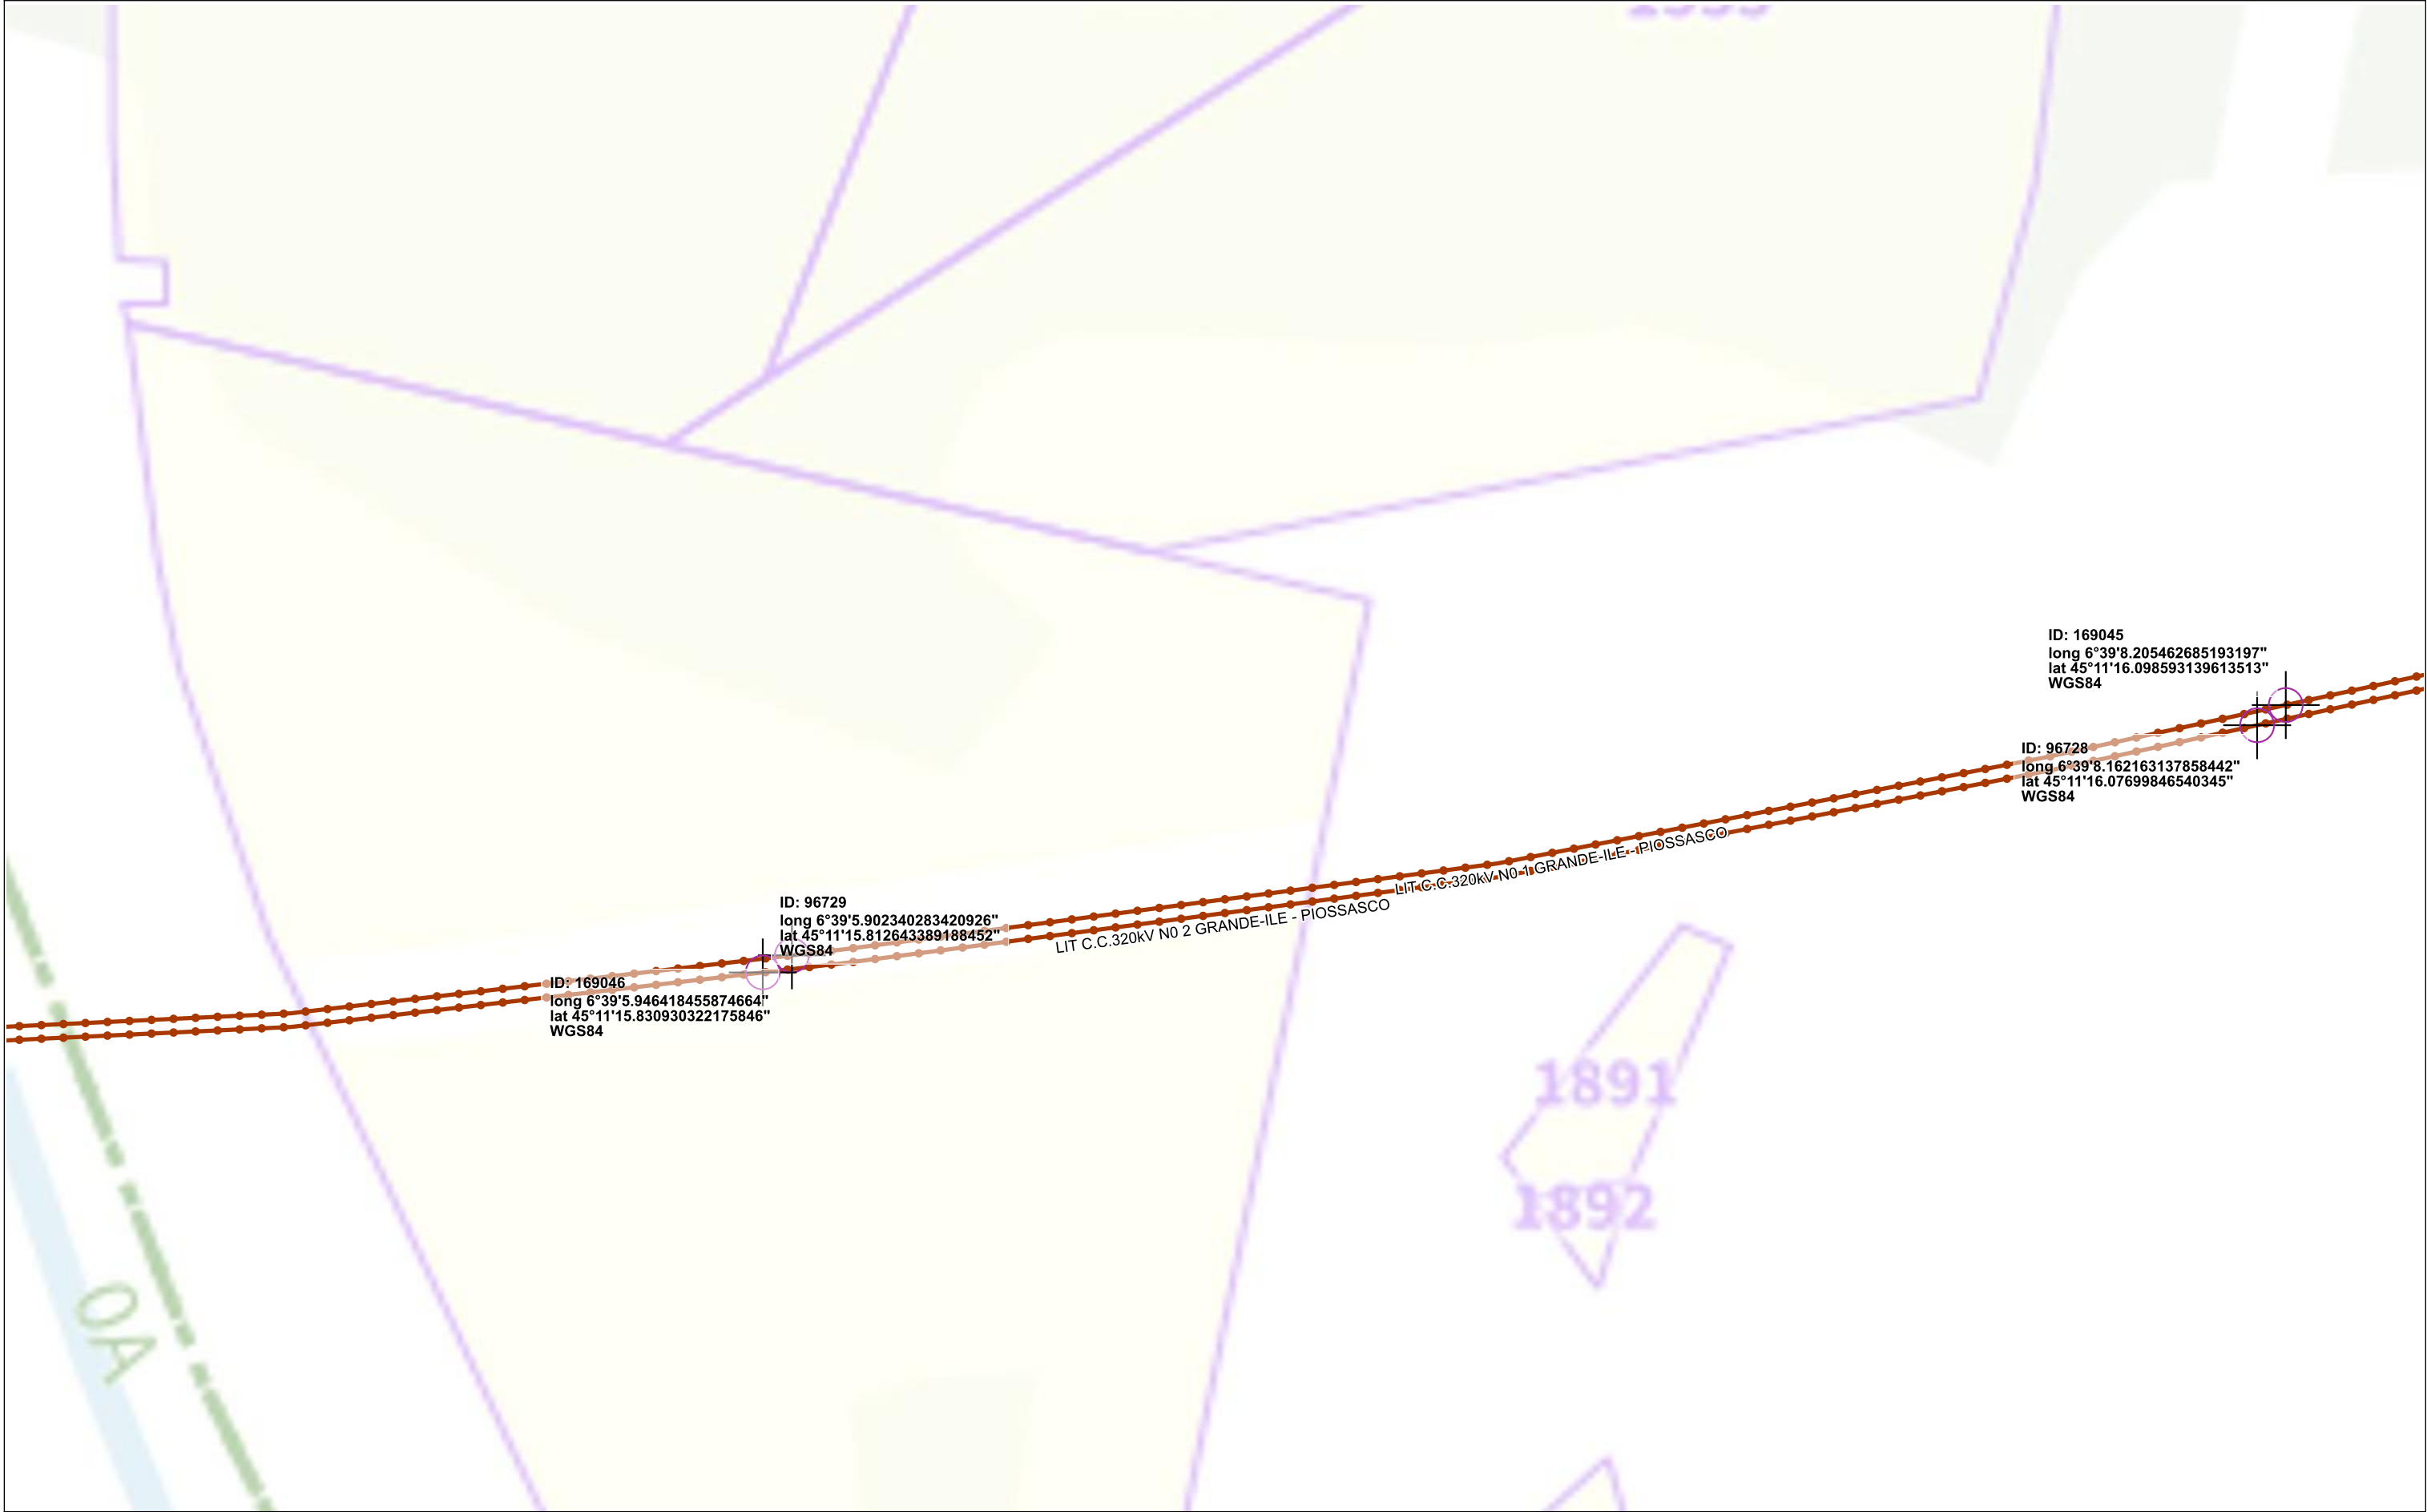

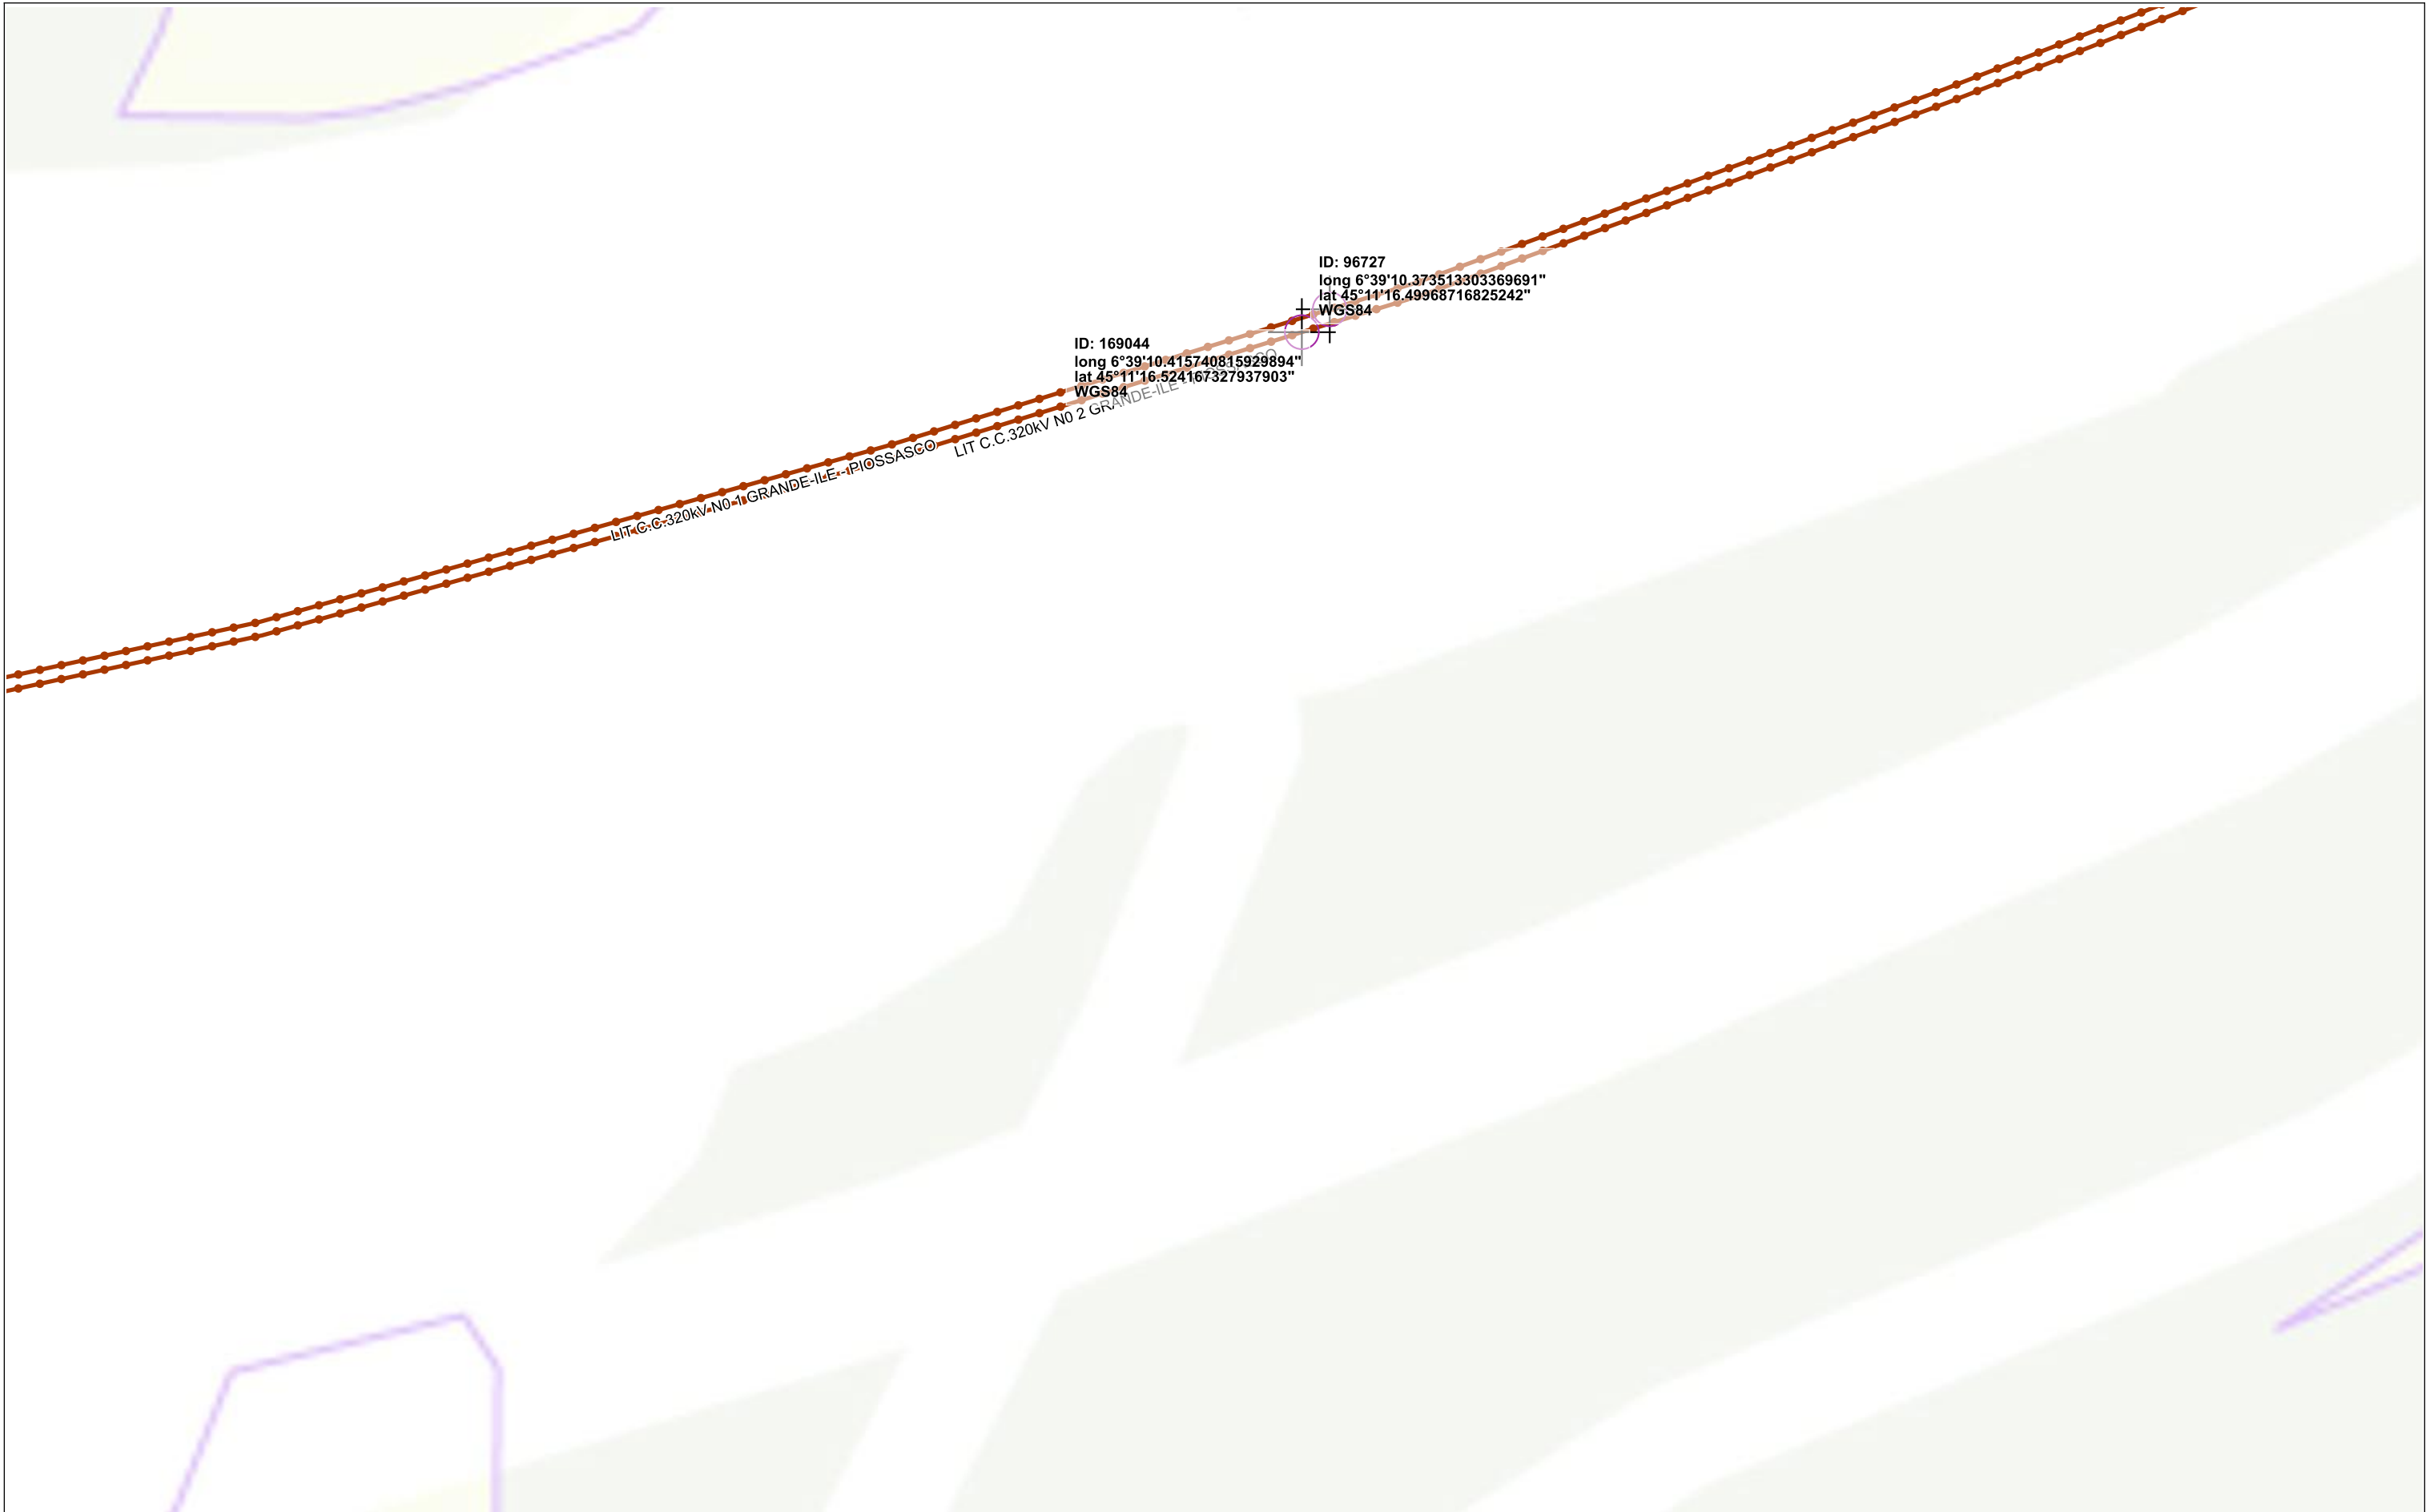


TABLEAU DE COORDONNÉES						
ID (Identifiant)	Classe de précision et largeur	coordonnées X (Lambert93)	coordonnées Y (Lambert93)	longitude (WGS84)	latitude (WGS84)	niveau de tension
96727	Voir plan joint	986776,981	6460923,883	6°39'10.373513303369691"	45°11'16.49968716825242"	COURANT CONTINU
96728	Voir plan joint	986729,395	6460908,627	6°39'8.162163137858442"	45°11'16.07699846540345"	COURANT CONTINU
96729	Voir plan joint	986680,526	6460898,201	6°39'5.902340283420926"	45°11'15.812643389188452"	COURANT CONTINU
169044	Voir plan joint	986777,867	6460924,68	6°39'10.415740815929894"	45°11'16.524167327937903"	COURANT CONTINU
169045	Voir plan joint	986730,308	6460909,336	6°39'8.205462685193197"	45°11'16.098593139613513"	COURANT CONTINU
169046	Voir plan joint	986681,46	6460898,809	6°39'5.946418455874664"	45°11'15.830930322175846"	COURANT CONTINU