


Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installations
C23/C24	CASERN EQUIPAGE	560185502G0084	B0801-0525 B0801-0526

Photo installation :

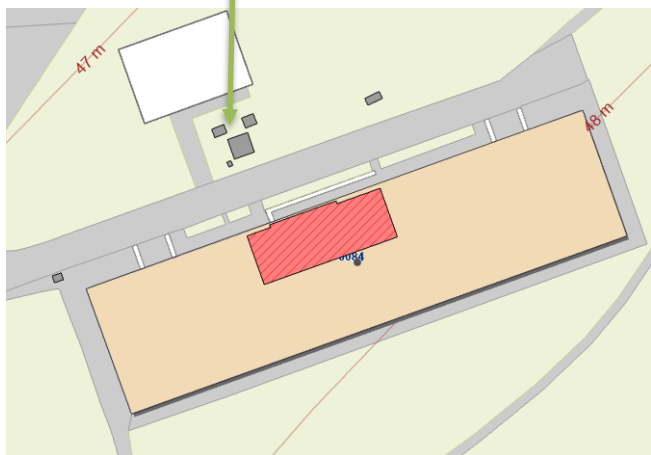

Caractéristiques cuves

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
DEV	Acier	20	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Inertage définitif des cuves
DEV	Acier	20	enterrée	

Accessibilité : Oui

Configuration zone

Attention aux canalisations gaz situées devant les cuves.

Equipements associer à enlever

Event, aire de dépotage

Travaux de remise en état

RAS

Pose de deux plaques précisant « cuve 20m³ inertée au béton maigre »

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
G10	MAGASIN ROULAGE SECURITE	560185502G0129	B801-0520

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m ³)	Position	Travaux
SEV	Acier	5	enterrée	Retrait des eaux hydrocarburées Inertage définitif Pose plaque inertage

Accessibilité : Pas de problème d'accès ni de stationnement-
Présence d'un parking

Configuration zone

Sous bicouche, à proximité de bâtiment et éventuellement de réseaux

Equipements associer à enlever

Pas d'équipement associé à enlever


Travaux de remise en état

RAS

Pose d'une plaque précisant « cuve 5m³ inertée au béton maigre »

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
H1-est	HANGAR AERONAUTIQUE	560185502G0132	B0801-0677

Photo installation :

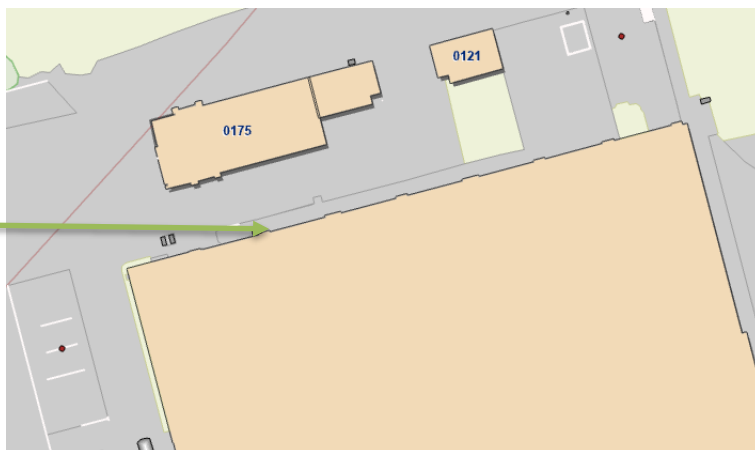

Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
SEV	Acier	3	enterrée	Pompage des eaux d'inertage Inertage définitif Pose plaque identifiant l'inertage

Accessibilité :

Pas de problème d'accessibilité ni de stationnement de véhicule
La zone est une zone bâtie avec présence de nombreux réseaux, d'un escalier au-dessus de la cuve.

Equipements associés à enlever

Dépose évent



Travaux de remise en état

RAS

Pose d'une plaque précisant « cuve 3m³ inertée au béton maigre »

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
H1 nord	HANGAR APPENTIS	560185502G0134	B0801-0526

Photo installation :

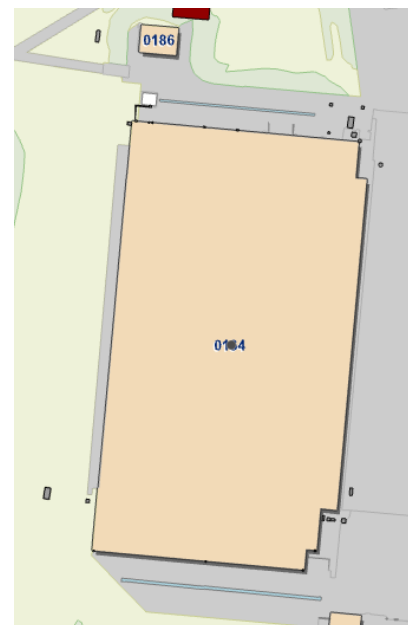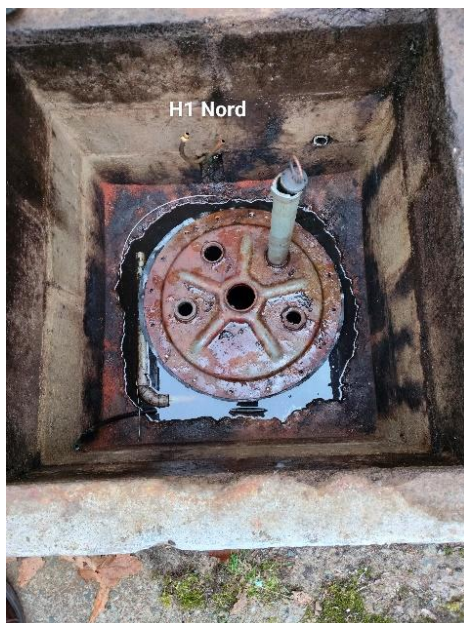

Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Action
SEV	polyester	2m3	enterrée	Pompage eaux hydrocarburées Inertage définitif Pose plaque signalétique

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité

Configuration zone

Cuve proche bâtiment
Sous dalle béton


Equipements associer à enlever

Retrait évent

Travaux de remise en état

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
H1 ouest	HANGAR APPENTIS	560185502G0132	B0801-0525

Photo installation :

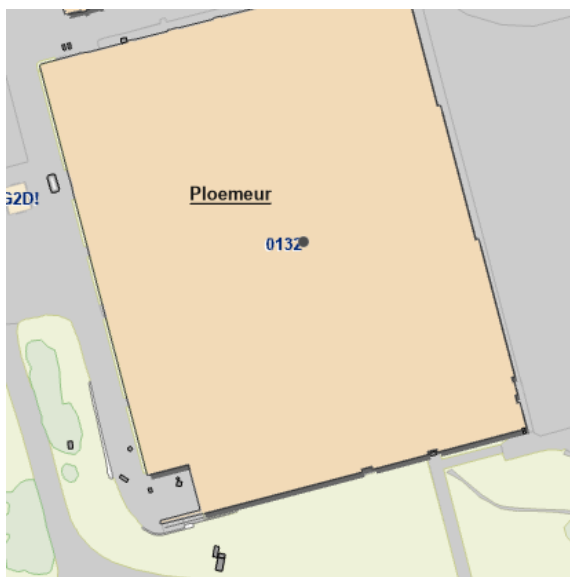

Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	capacité	Aérienne/enterrée	Etat
SEV	Polyester	2 m3	enterrée	A inerte définitivement

Accessibilité : Pas de problème d'accessibilité

Configuration zone

Cuve sous plaque acier – non soulevé le jour de la visite

Equipements associer à enlever

Retrait évent

Travaux de remise en état

Pose plaque informant de l'inertage de la cuve

Nom Installation

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
H3	ATELIER BUREAU	560185502G0244	????

Photos installation :



Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
SEV	Acier	5	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées A inerter définitivement Pose plaque signalétique

Accessibilité : pas de problème d'accès ni de stationnement de véhicule

Configuration zone


Vannes et canalisations d'eau à proximité
Cuve sur dalle béton

Equipements associés à enlever

Dépose évent à prévoir

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
A6	ATELIER ATEC	560185502G0220	B0801-0494

Photo installation :

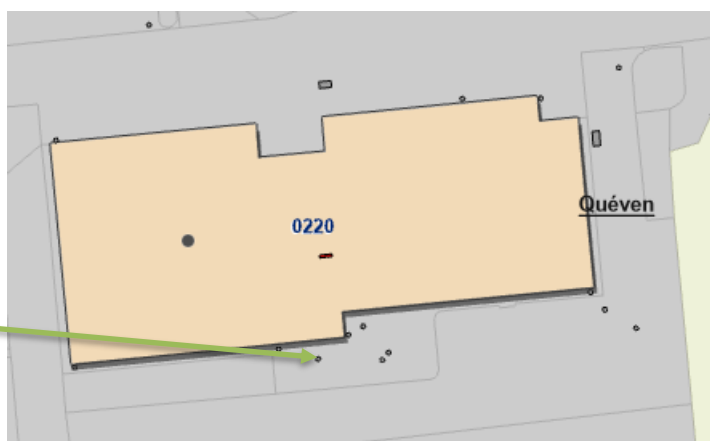

Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
SEV	Acier	5	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Inertage définitif Pose plaque d'identification

Accessibilité : Pas de difficulté d'accès, ni de stationnement


Configuration zone
Sous bitume

Equipements associer à enlever
Pas d'équipements à déposer

Travaux de remise en état
RAS
Pose d'une plaque précisant « cuve 5m³ inertée au béton maigre »

Désignation cuve	Nom bâtiment	G2D	Numéro d'installation
C19	FOYER-POLE LOISIRS	560185502G0081	B0801-0510

Photo installation :

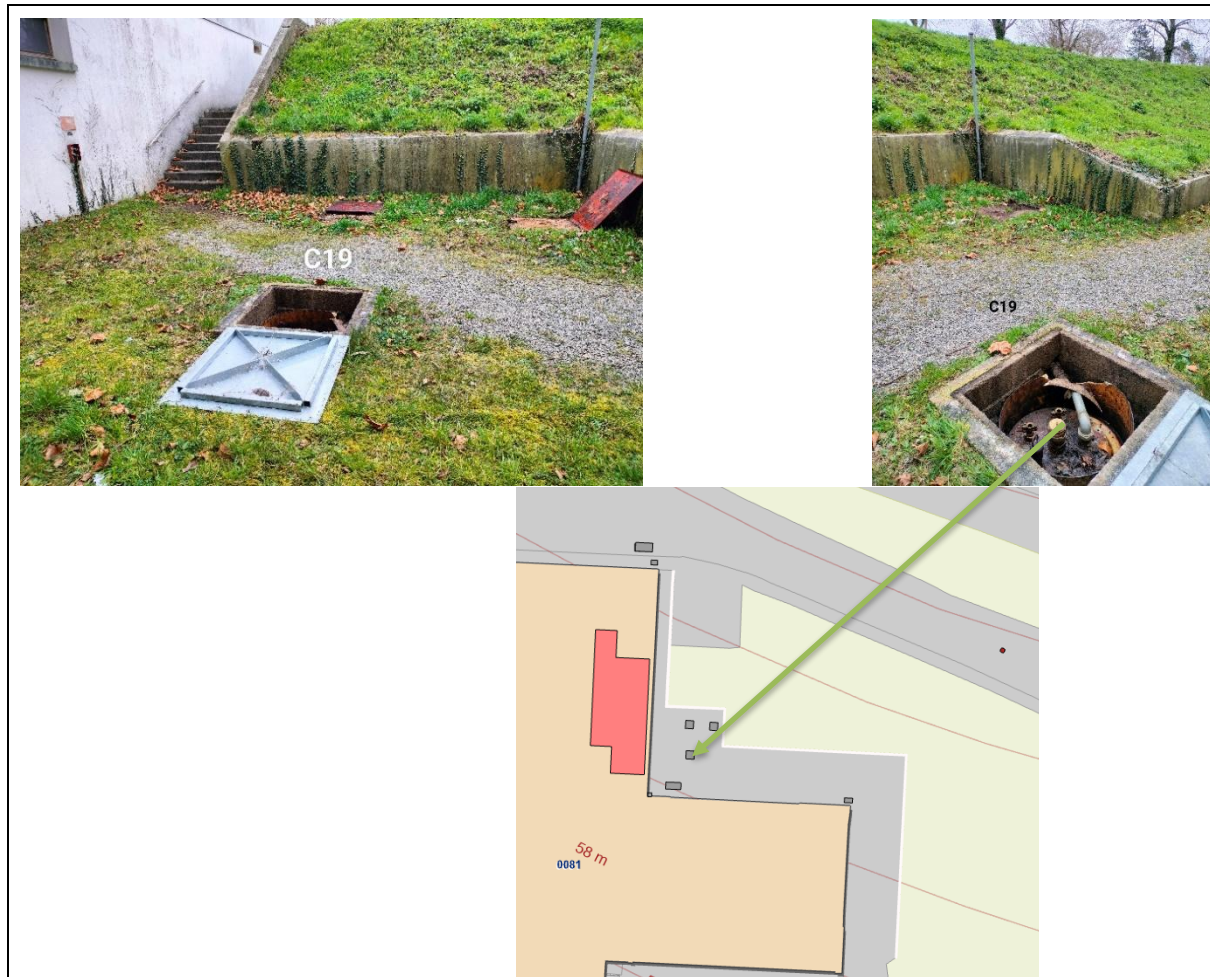

Caractéristiques cuve

Nature enveloppe	Structure	Capacité (m³)	Position	Travaux
SEV	Polyester	10	enterrée	Pompage des eaux hydrocarburées Inertage Pose plaque identification

Accessibilité : Difficulté d'accéder au niveau de la coursive,
Inertage de la cuve car impossibilité technique d'accéder à l'installation pour réaliser son démantèlement.

Equipements associés à enlever

Vanne police sur le bâtiment – Scier l'évent

Travaux de remise en état

RAS

Pose d'une plaque précisant « cuve 10m³ inertée au béton maigre »