



Direction du CEA/Cadarache - Département de Support Technique et Gestion - Service Technique et Logistique

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION

0002CH01

Historique des évolutions d'indice

Indice	Date	Commentaires + état
1	01/04/2026	Version initiale
2	----	----
3	----	----
4	----	----
5	----	----
6	----	----

Nom	M. Prestataire	M. Inspecteur	M. Chef
Visa			
	DESSINATEUR / REDACTEUR	VÉRIFICATEUR	APPROBATEUR

DIFFUSION

MOE CEA

Chrono :

S/O

Format	Classement	Référence	Indice	Thème
A3	14.02	PLA-0001	1	TELEALARME

S O M M A I R E

N°	D E S I G N A T I O N D E S F O L I O S	I N D I C E S						
	<i>INDICES D'EVOLUTION DU DOSSIER -></i>	1	2	3	4	5	6	7
000	PAGE DE GARDE	X						
001	- LISTE DES FOLIOS / INDICE DE REVISION	X						
002	- DESIGNATION DE LA FABRICATION	X						
003	- IMPLANTATION EXTERNE	X						
004	- IMPLANTATION INTERNE	X						
005	- ALIMENTATION ET INVERSION	X						
006	- DISTRIBUTION	X						
007	- BORNIERES	X						
008	- NOMENCLATURE	X						
009								
010								
011								
012								
013								
014								
015								
016								
017								
018								
019								
020								
021								
022								
023								
024								
025								
026								
027								
028								
029								
030								
031								
032								
033								
034								



6	-----	-----
5	-----	-----
4	-----	-----
3	-----	-----
2	-----	-----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

LISTE DES FOLIOS / INDICE DE REVISION

S O M M A I R E

[illegible]

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	001
INDICE	1
ECHELLE	sans

DESIGNATION DE LA FABRICATION :

Armoire ☐ Coffret ☒ Pupitre ☐ Baie ☐ Châssis ☐

Autre ☐

FONCTIONNALITE :

T.G.B.T. ☐ Automatismes ☐ Régulation ☐ Eclairage ☐ Force motrice ☐

T.B.T ☐ Distribution ☒ Autre ☐

SPECIFICATIONS ENVELOPPE : Marque : SCHNEIDER

Métal ☒ Inox ☐ PVC ☐ Polyester ☐

Dimensions : H= 800 L= 800 P= 300 Socle ☐

Avec porte ☒ Pleine ☒ Vitrée ☐ Porte Intérieure ☐

Fermeture : A clé ☒ N° 405

RAL : 7035 IP = 55 IK = 10

PENETRATION DES CABLES :

Plaque passe câbles ☐ Tôle amagnétique ☐

Plaque a PE ☐ Tôle standard ☐

FILERIE :

Diamètre des conducteurs selon règles de l'art.

Couleurs de fil libres sauf :


- vert/jaune pour le potentiel de terre,
- rouge pour le pôle positif des alimentations,
- bleu pour le pôle négatif des alimentations.



6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01
DESIGNATION DE LA FABRICATION

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	002
INDICE	1
ECHELLE	sans

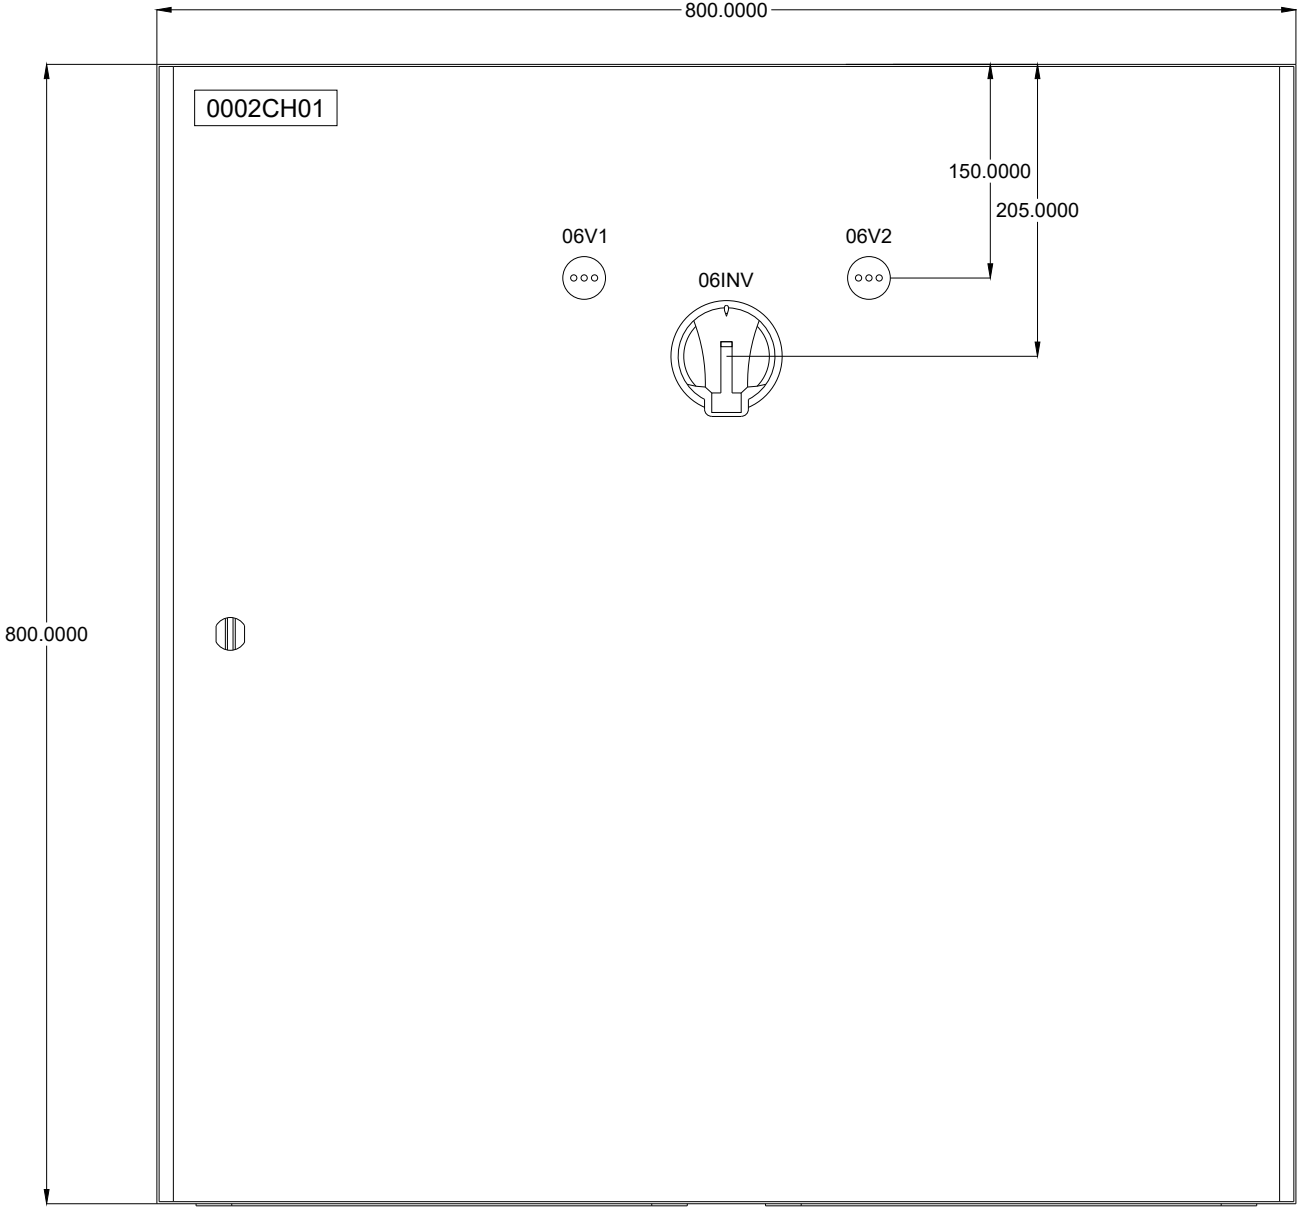


6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

IMPLANTATION EXTERNE

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	003
INDICE	1
ECHELLE	sans

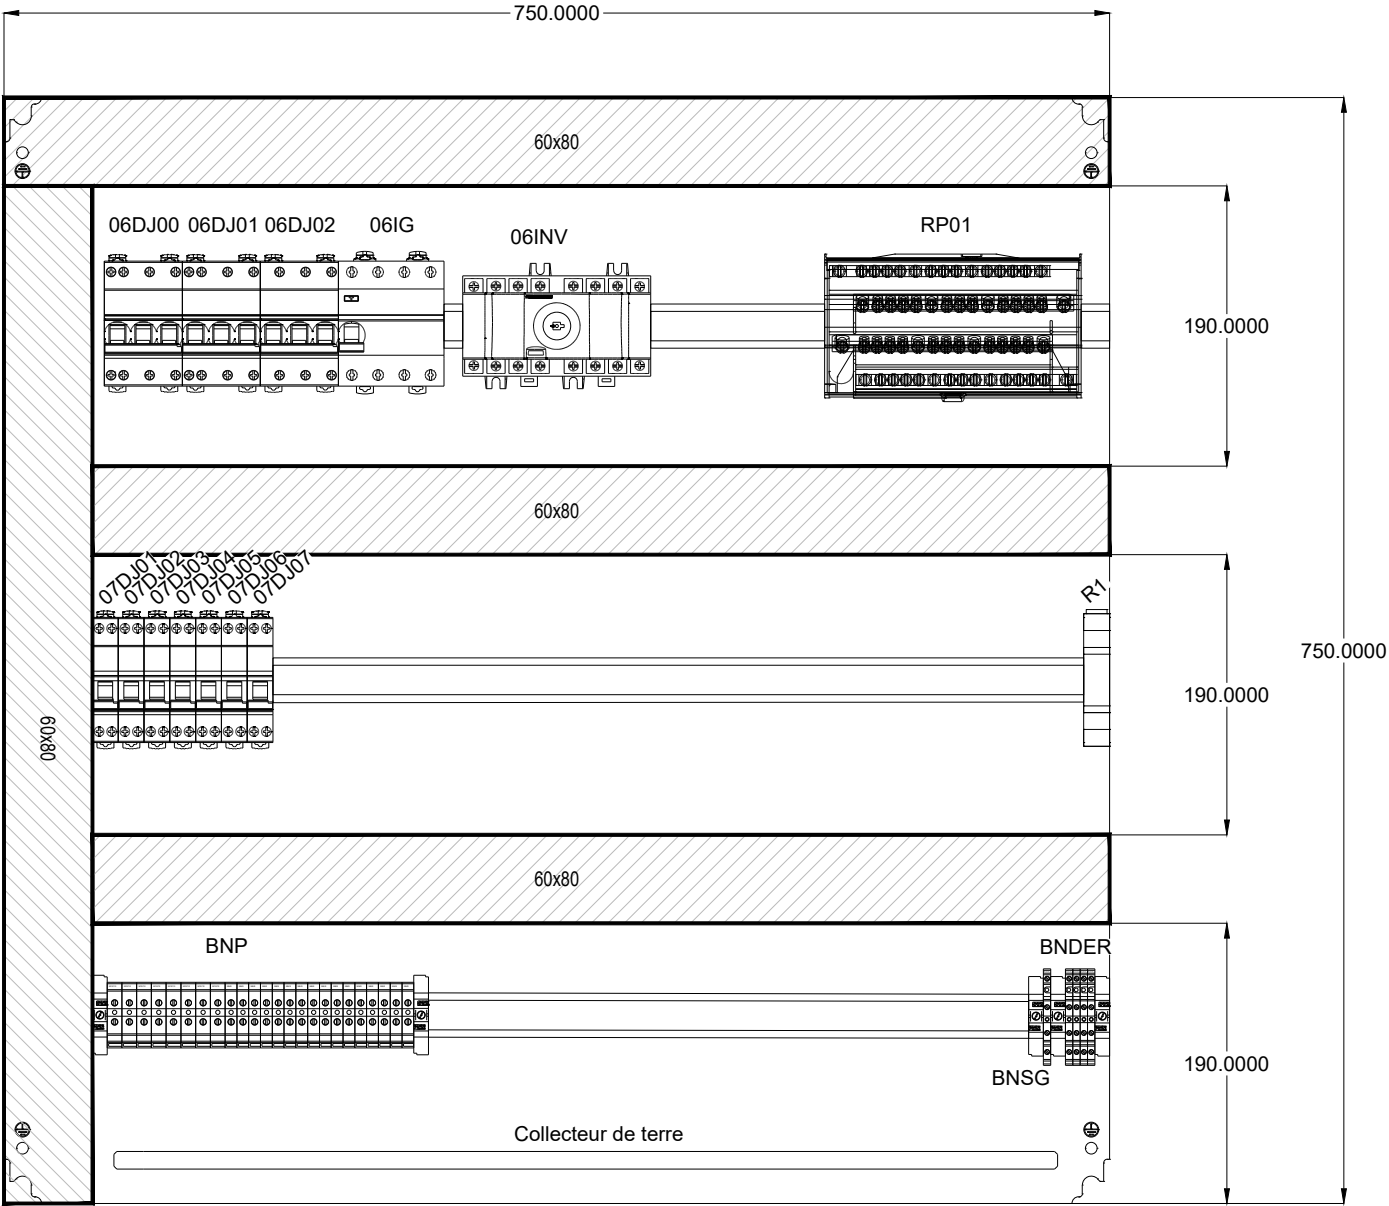


6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

IMPLANTATION INTERNE

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	004
INDICE	1
ECHELLE	sans

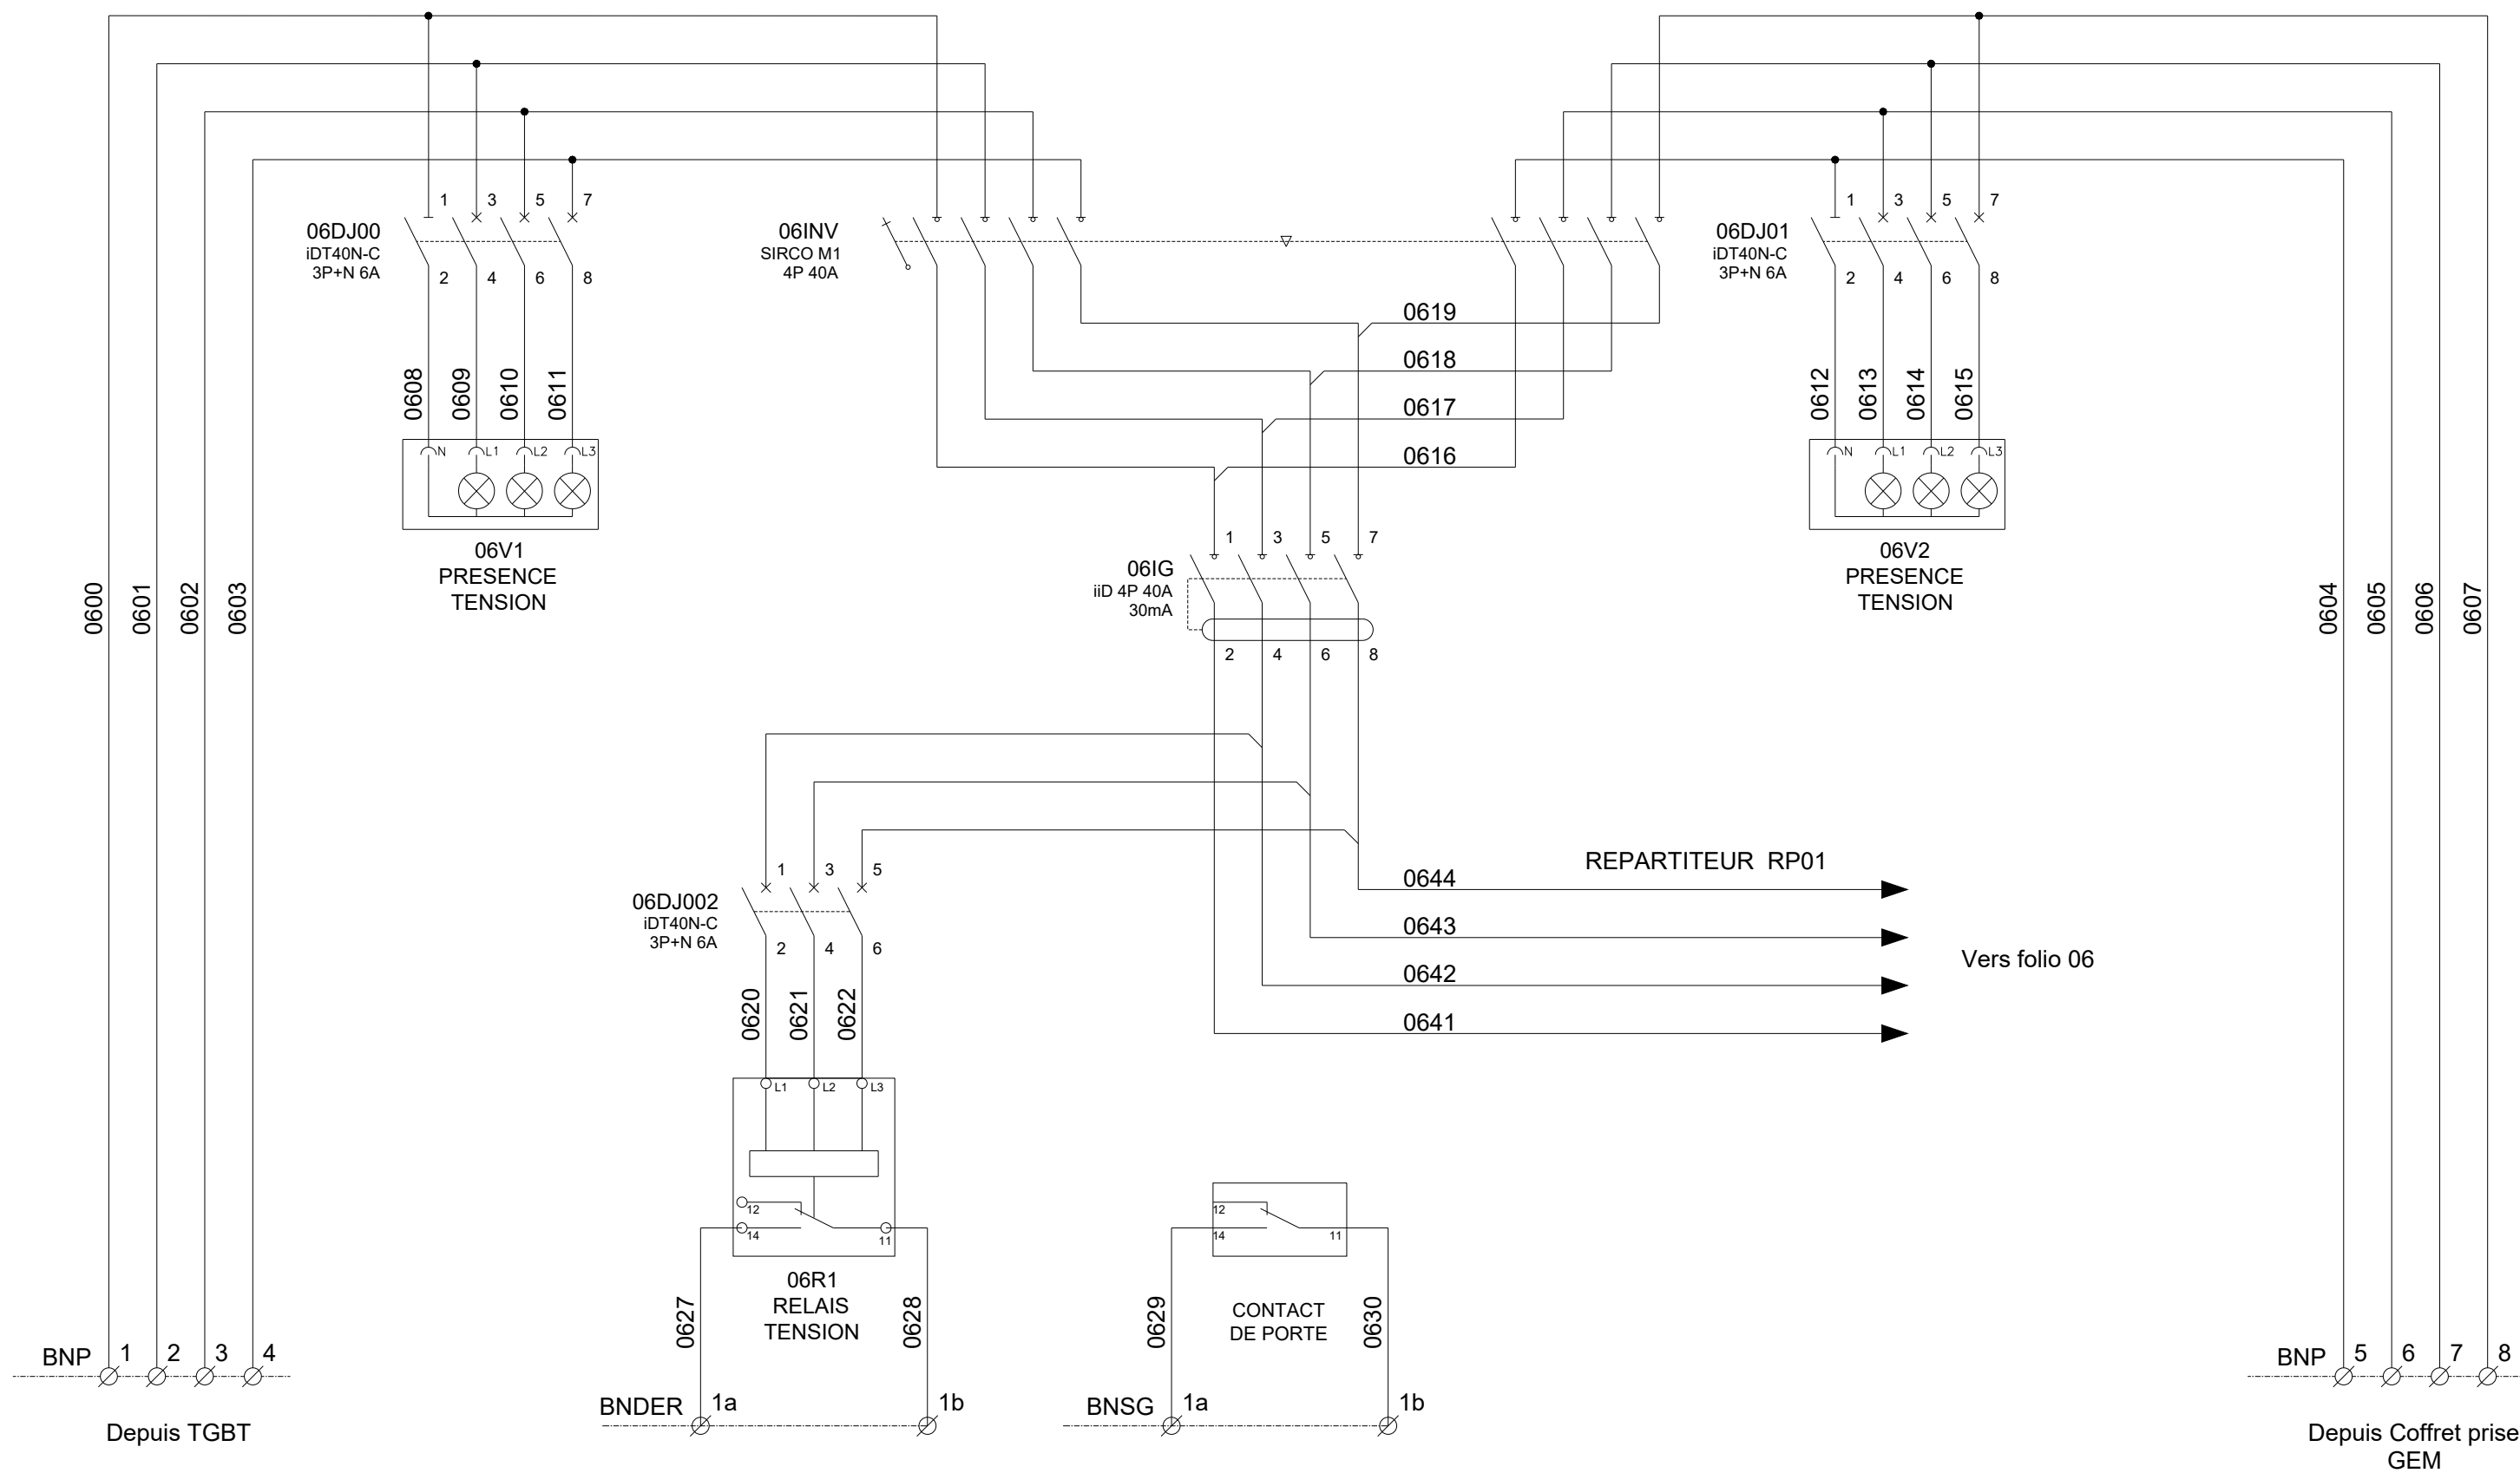


6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

ALIMENTATION ET INVERSION

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	005
INDICE	1
ECHELLE	sans

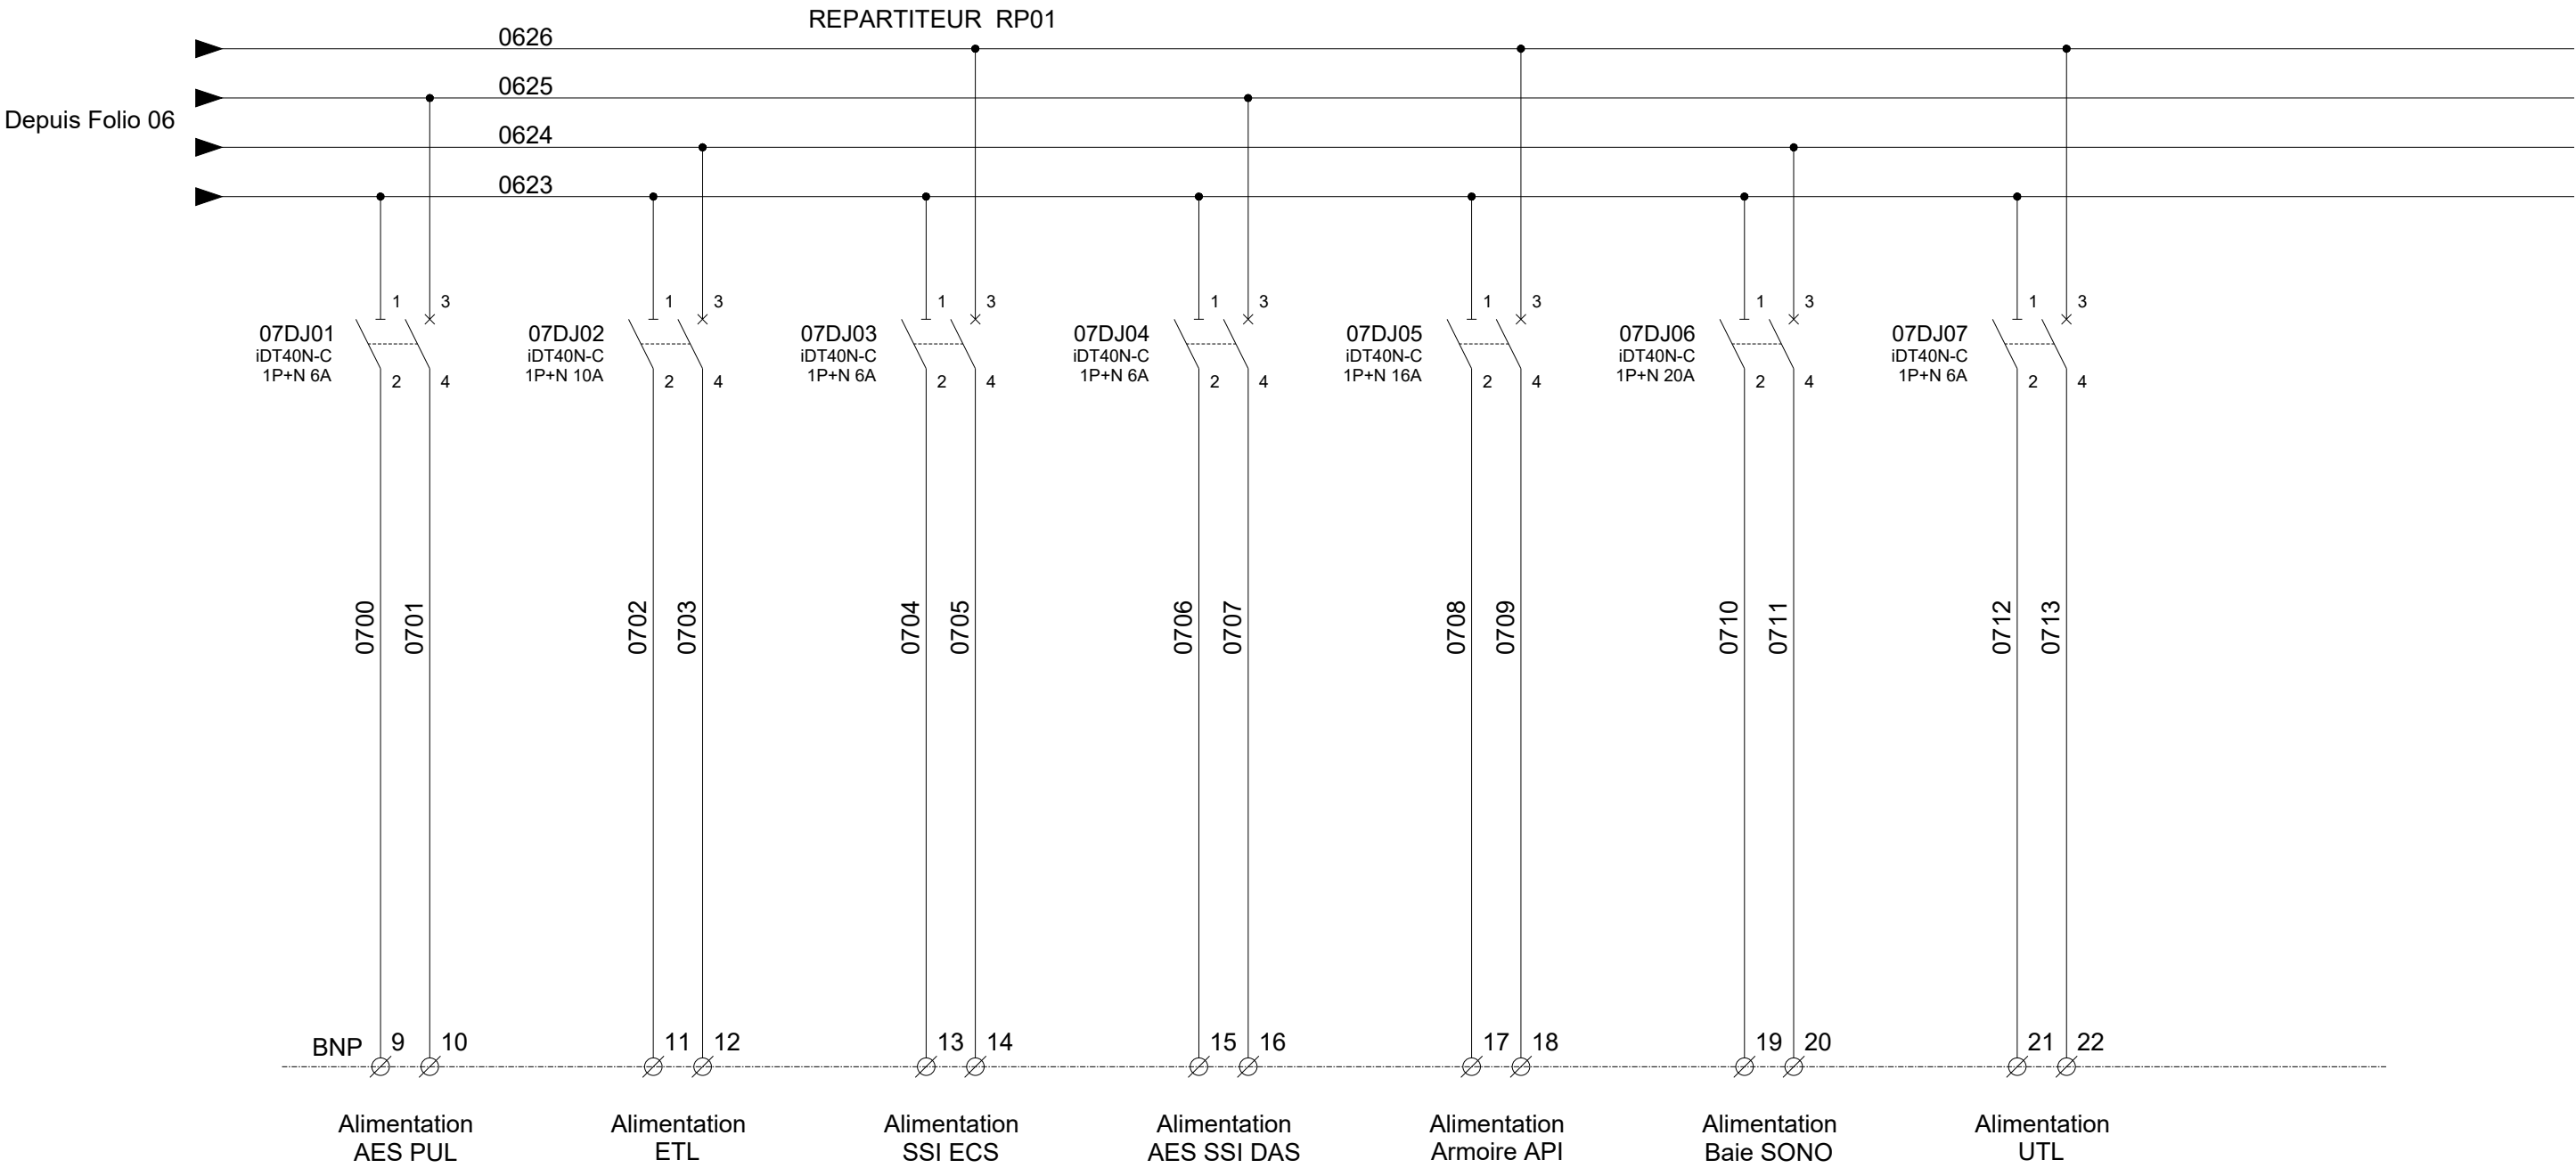

6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

DISTRIBUTION

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	006
INDICE	1
ECHELLE	sans





6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

BORNIERS

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	007
INDICE	1
ECHELLE	sans

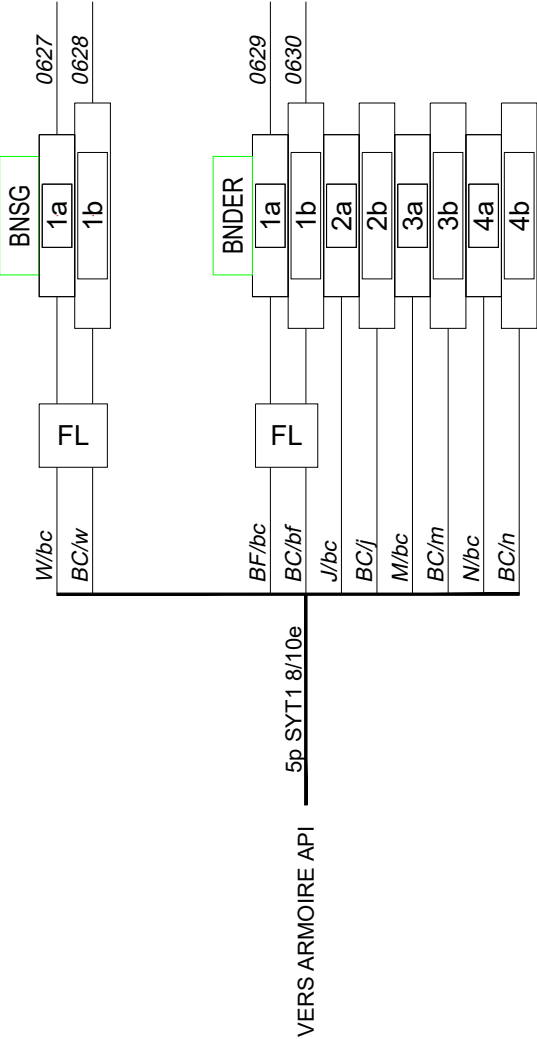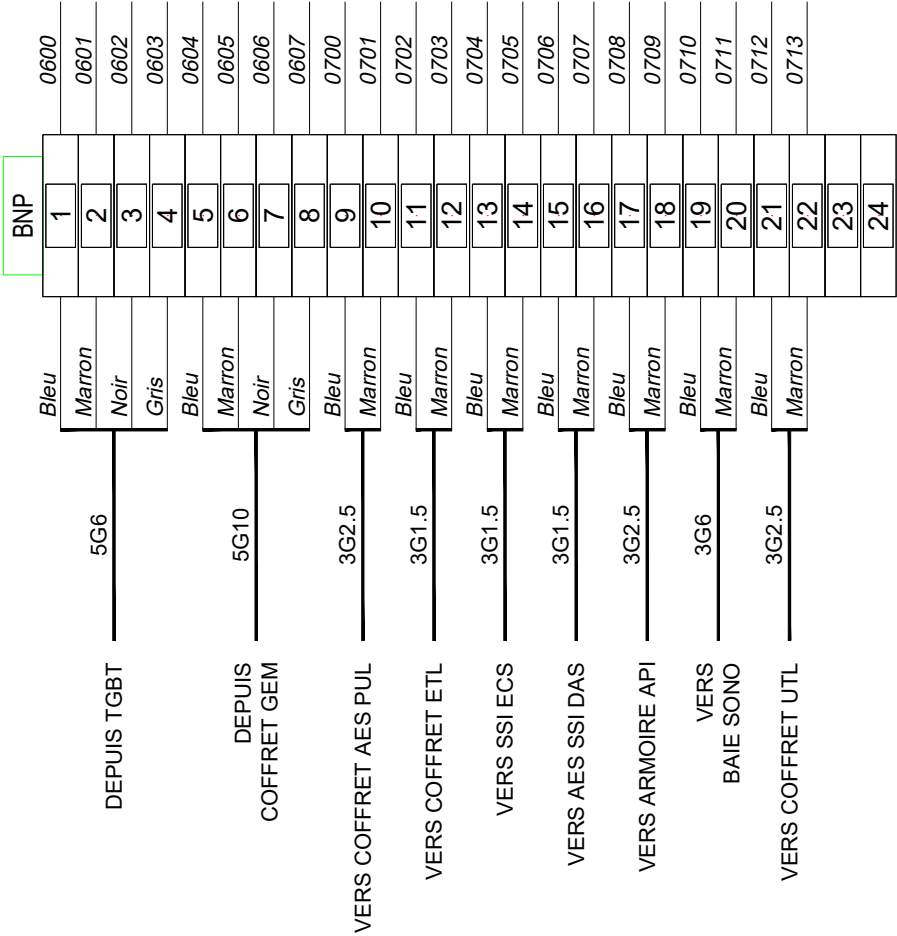

REPERE	DESIGNATION	FOURNISSEUR	REFERENCE	QUANTITE
	Coffret S3D 800x800x300 avec chassis plein	SCHNEIDER	NSYS3D8830P	1
	Pattes de fixation	SCHNEIDER	NSYAEFPFSC	1
	Contact de porte	SCHNEIDER	NSYINLCRN	1
	Serrure 405			1
06INV	Inverseur de source SIRCO M1 40A	SOCOMEK	2230 4004	1
	Poignée extérieure noir cadenas 3 positions	SOCOMEK	1403 2813	1
06IG	Interrupteur Différentiel 40A iID 30mA	SCHNEIDER	A9R11440	1
06DJ00	Disjoncteur iDT40N 6A-C 3P+N	SCHNEIDER	A9P24706	1
06DJ01	Disjoncteur iDT40N 6A-C 3P+N	SCHNEIDER	A9P24706	1
06DJ02	Disjoncteur iDT40N 6A-C 3P	SCHNEIDER	A9P24306	1
06R1	Relais de tension	SCHNEIDER	RM17TG00	1
06V1	Voyant triled	FAZIM	FTHN/400CA/BBB	1
06V2	Voyant triled	FAZIM	FTHN/400CA/BBB	1
07DJ01	Disjoncteur iDT40N 6A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24606	1
07DJ02	Disjoncteur iDT40N 10A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24610	1
07DJ03	Disjoncteur iDT40N 6A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24606	1
07DJ04	Disjoncteur iDT40N 6A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24606	1
07DJ05	Disjoncteur iDT40N 16A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24616	1
07DJ06	Disjoncteur iDT40N 20A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24620	1
07DJ07	Disjoncteur iDT40N 6A-C P+N	SCHNEIDER	A9P24606	1
RP01	Répartiteur étagé 4P - 125A - 4x15trous Linergy DS	SCHNEIDER	LGY412560	1
PE	Collecteur de terre	SCHNEIDER	LVS04202	1
FL	Element de fin de ligne		-	2
BNP	Bornes simples M10/10 pas de 10mm	ABB	1SNA115120R1700	8
	Flasque d'extremite pour borne simple	ABB	1SNA118368R1600	2
	Bornes simples M6/8 pas de 8mm	ABB	1SNA115118R1100	16
BNDER	Bornes doubles MA 2,5/5.D2	ABB	1SNA 115 490 R1300	4
	Flasque d'extremite pour borne double	ABB	1SNA118499R2300	1
	Butee d'arret à vis au pas de 10, Polyamide V0	ABB	1SNK900001R0000	5
BNSG	Bornes doubles MA 2,5/5.D2	ABB	1SNA 115 490 R1300	1
	Flasque d'extremite pour borne double	ABB	1SNA118499R2300	1



6	----	----
5	----	----
4	----	----
3	----	----
2	----	----
1	01/04/2026	Version initiale
IND.	DATE	DESIGNATION

PLAN DU COFFRET DISTRIBUTION 0002CH01

NOMENCLATURE

N° PLAN	PLA-0001
FOLIO	008
INDICE	1
ECHELLE	sans