

IMT Site de PLOUZANE

Projet de refonte des installations de froid positif zone restaurant

ANNEXE 01 à la notice travaux

Inclus


PS1 Récupération préchauffage ECS
PS2 Correctif Adaptation production ECS


Ind A 26 03 26

Ind B 07 04 26

SYNOPTIQUE ACTUEL

Ind A 26 03 26

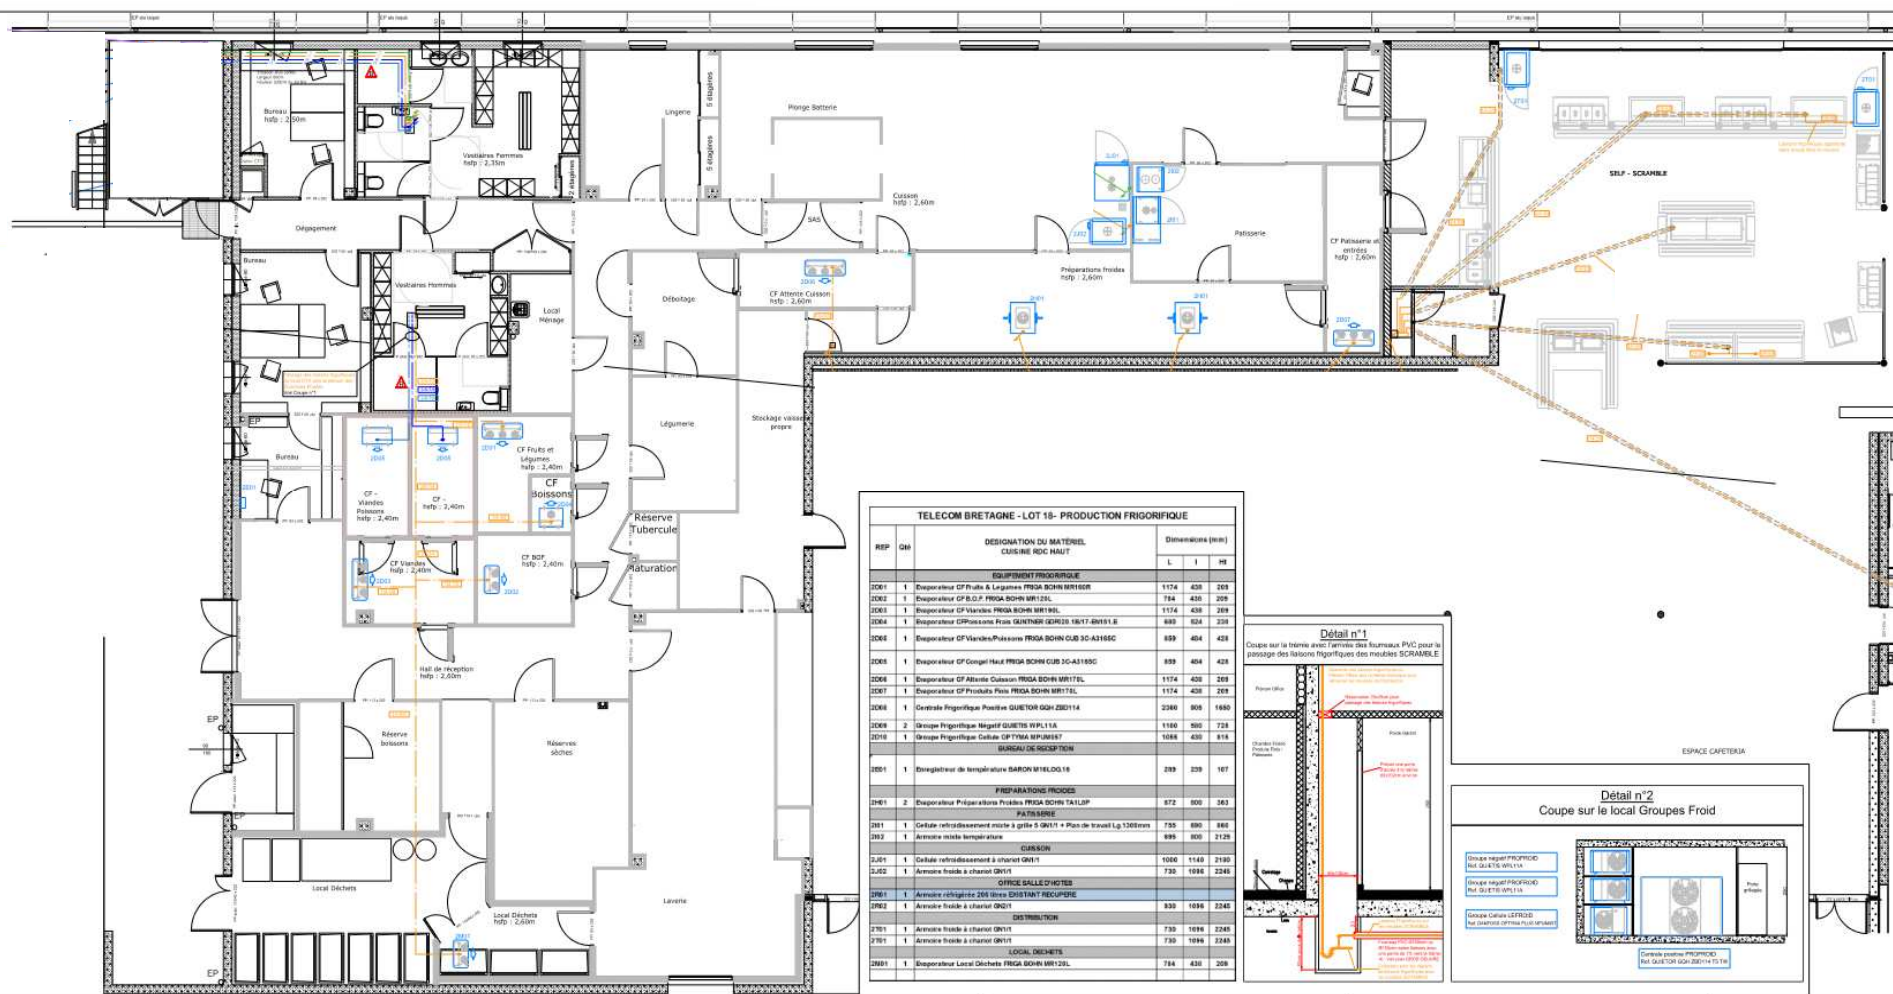

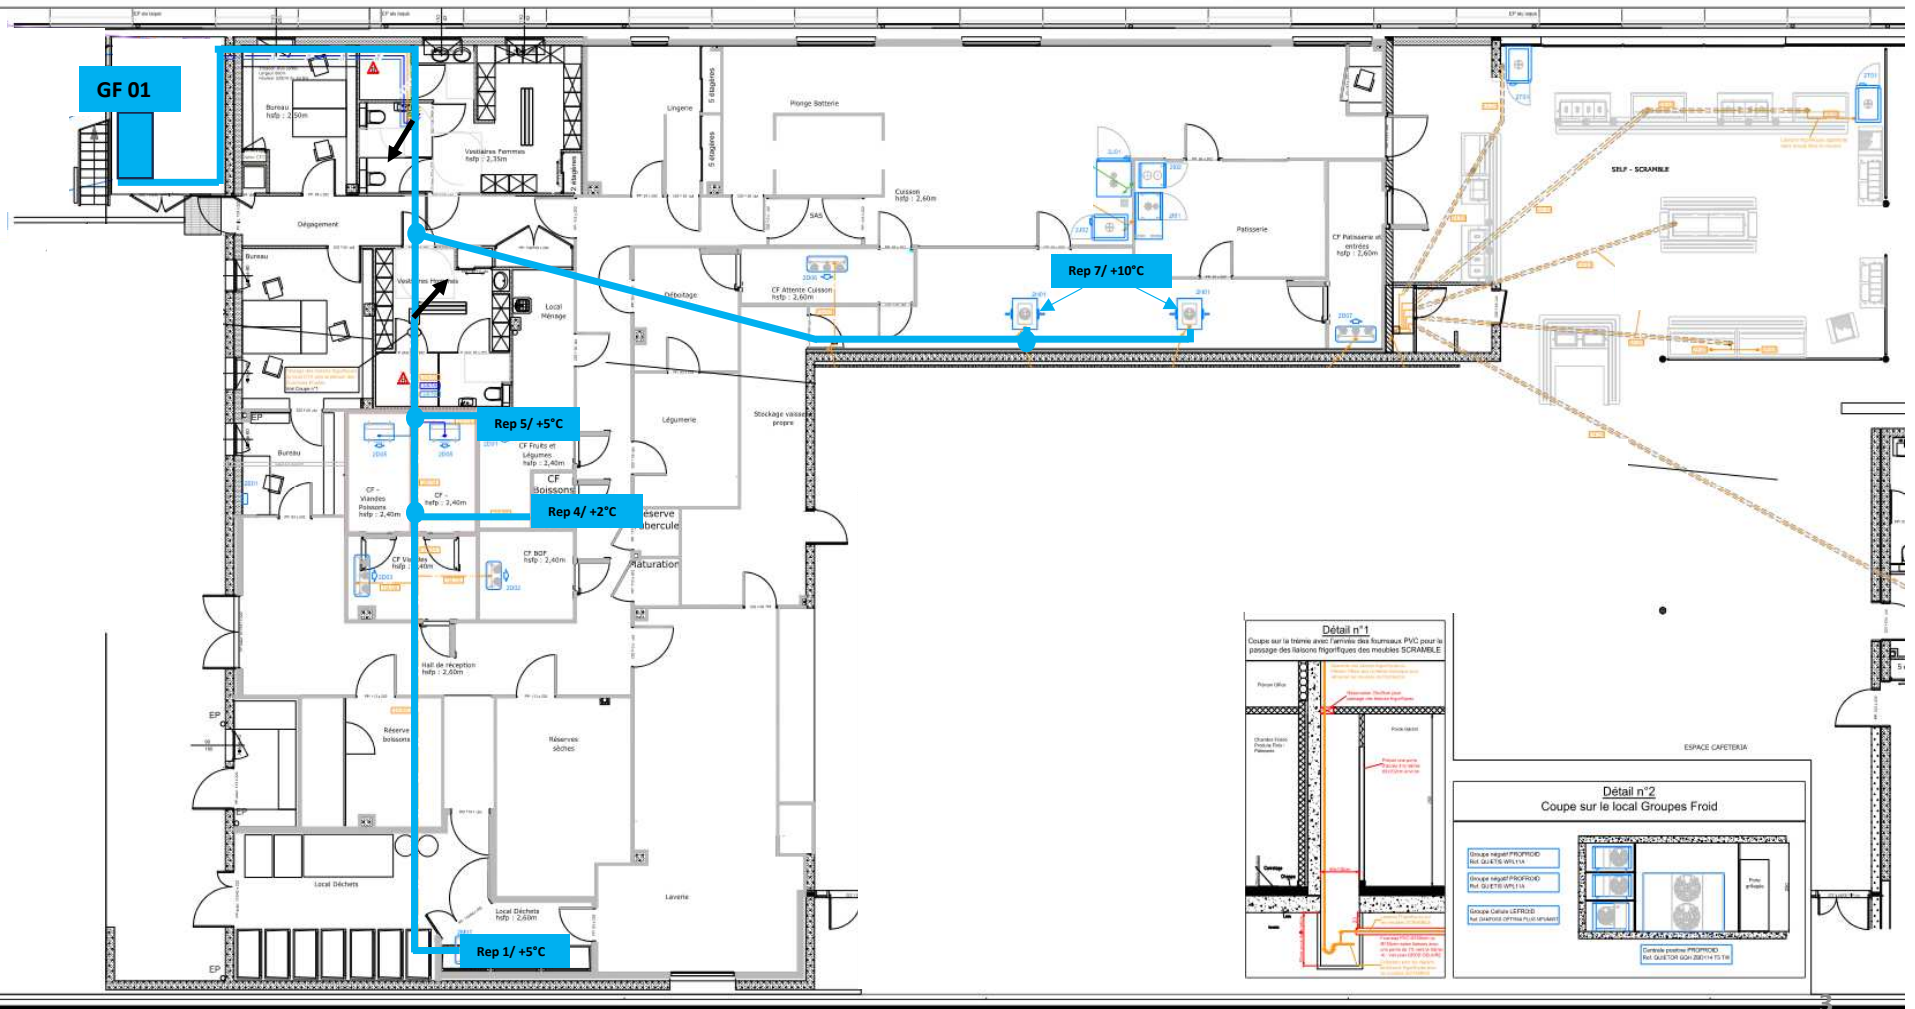

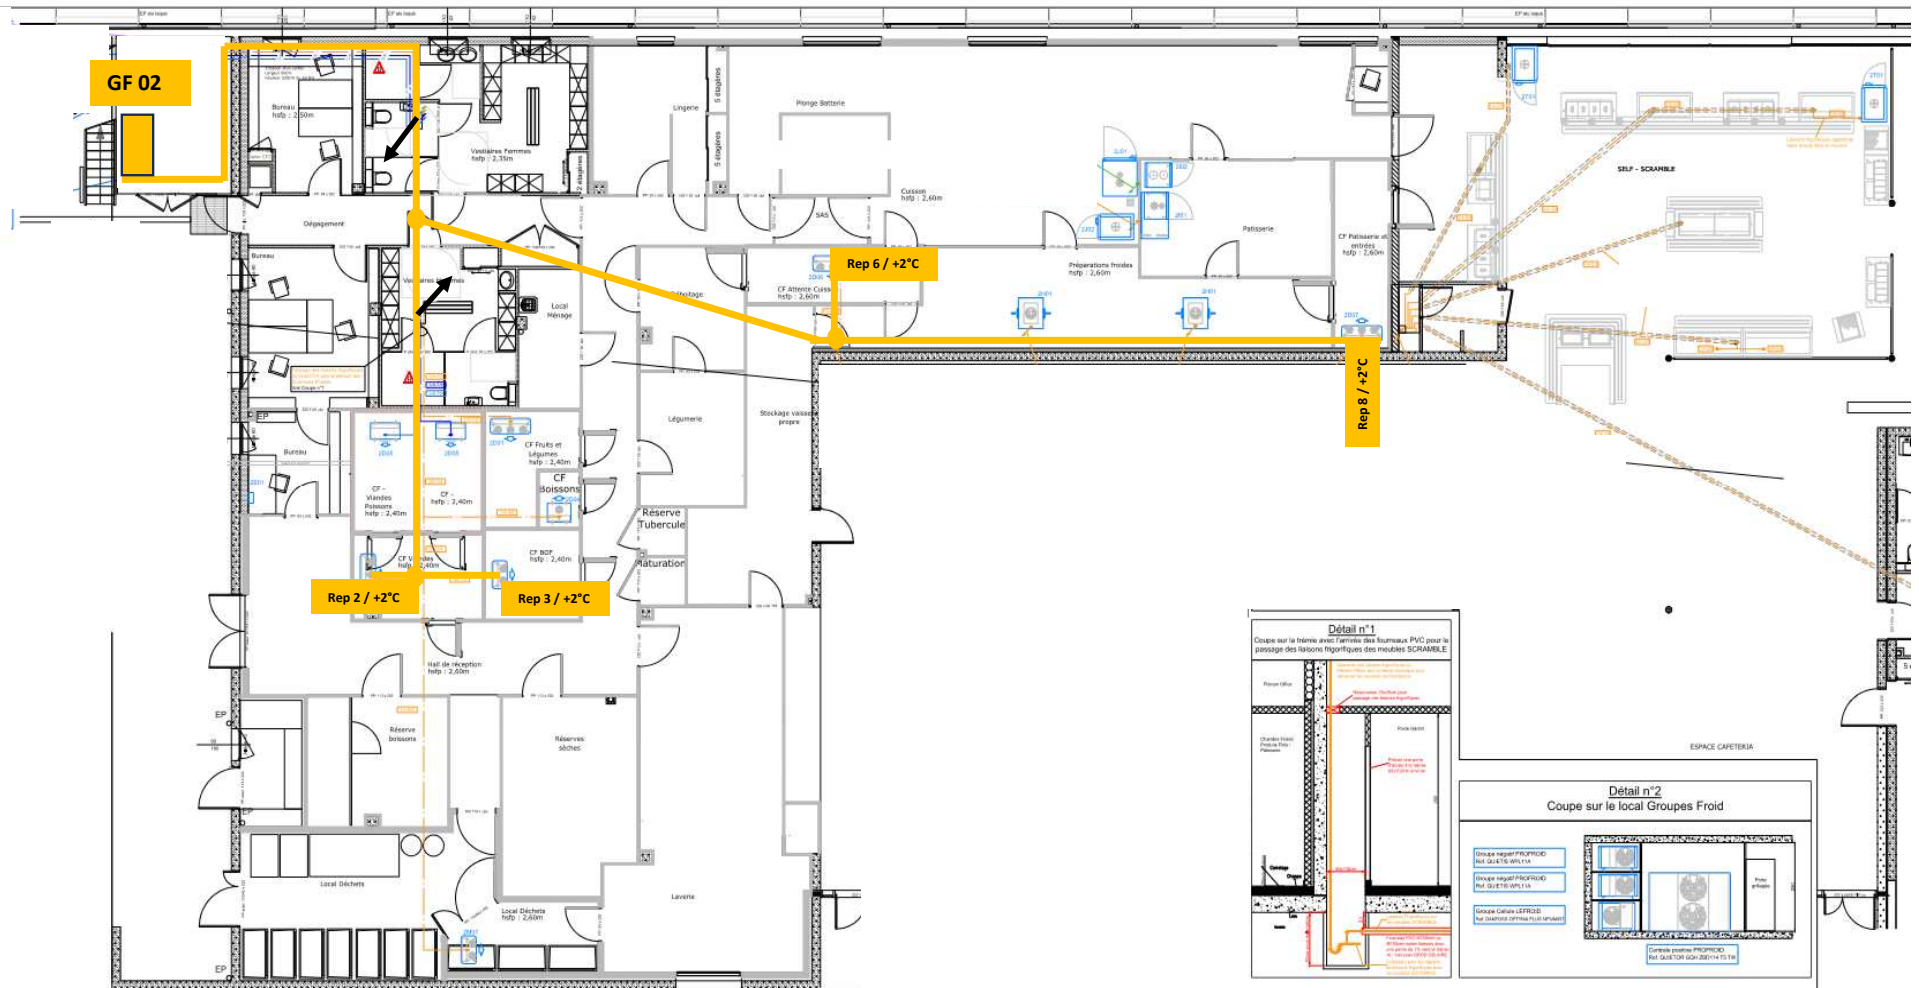


Tableau récapitulatif des circuits et unités intérieures

Récapitule


Ind B 07 04 26

[illegible]

Les matériels dénisés dans le tableau sont a titre indicatif et servent a définir les performances globales, les fluides frigorigènes envisagés, les technologies, la faisabilité, l'encombrement et poids. Le prestatire prévoit donc a minima l'équivalent. Toutes propositions de variantes s'accompagnent d'un dossier complet justifiant de l'équivalence et pour tous les matériels ou système proposés.

La colonne 2H01 zone préparation froide doit être compatibilisée pour la sélection du groupe froid mais les unités seront réutilisées préférentiellement) en moins value

Pour l'ensemble de la refonte des vitrines, il sera prévu au besoin et sur la base des canalisations existantes à conserver, une vanne de maintien de pression ou conserver celle existantes.

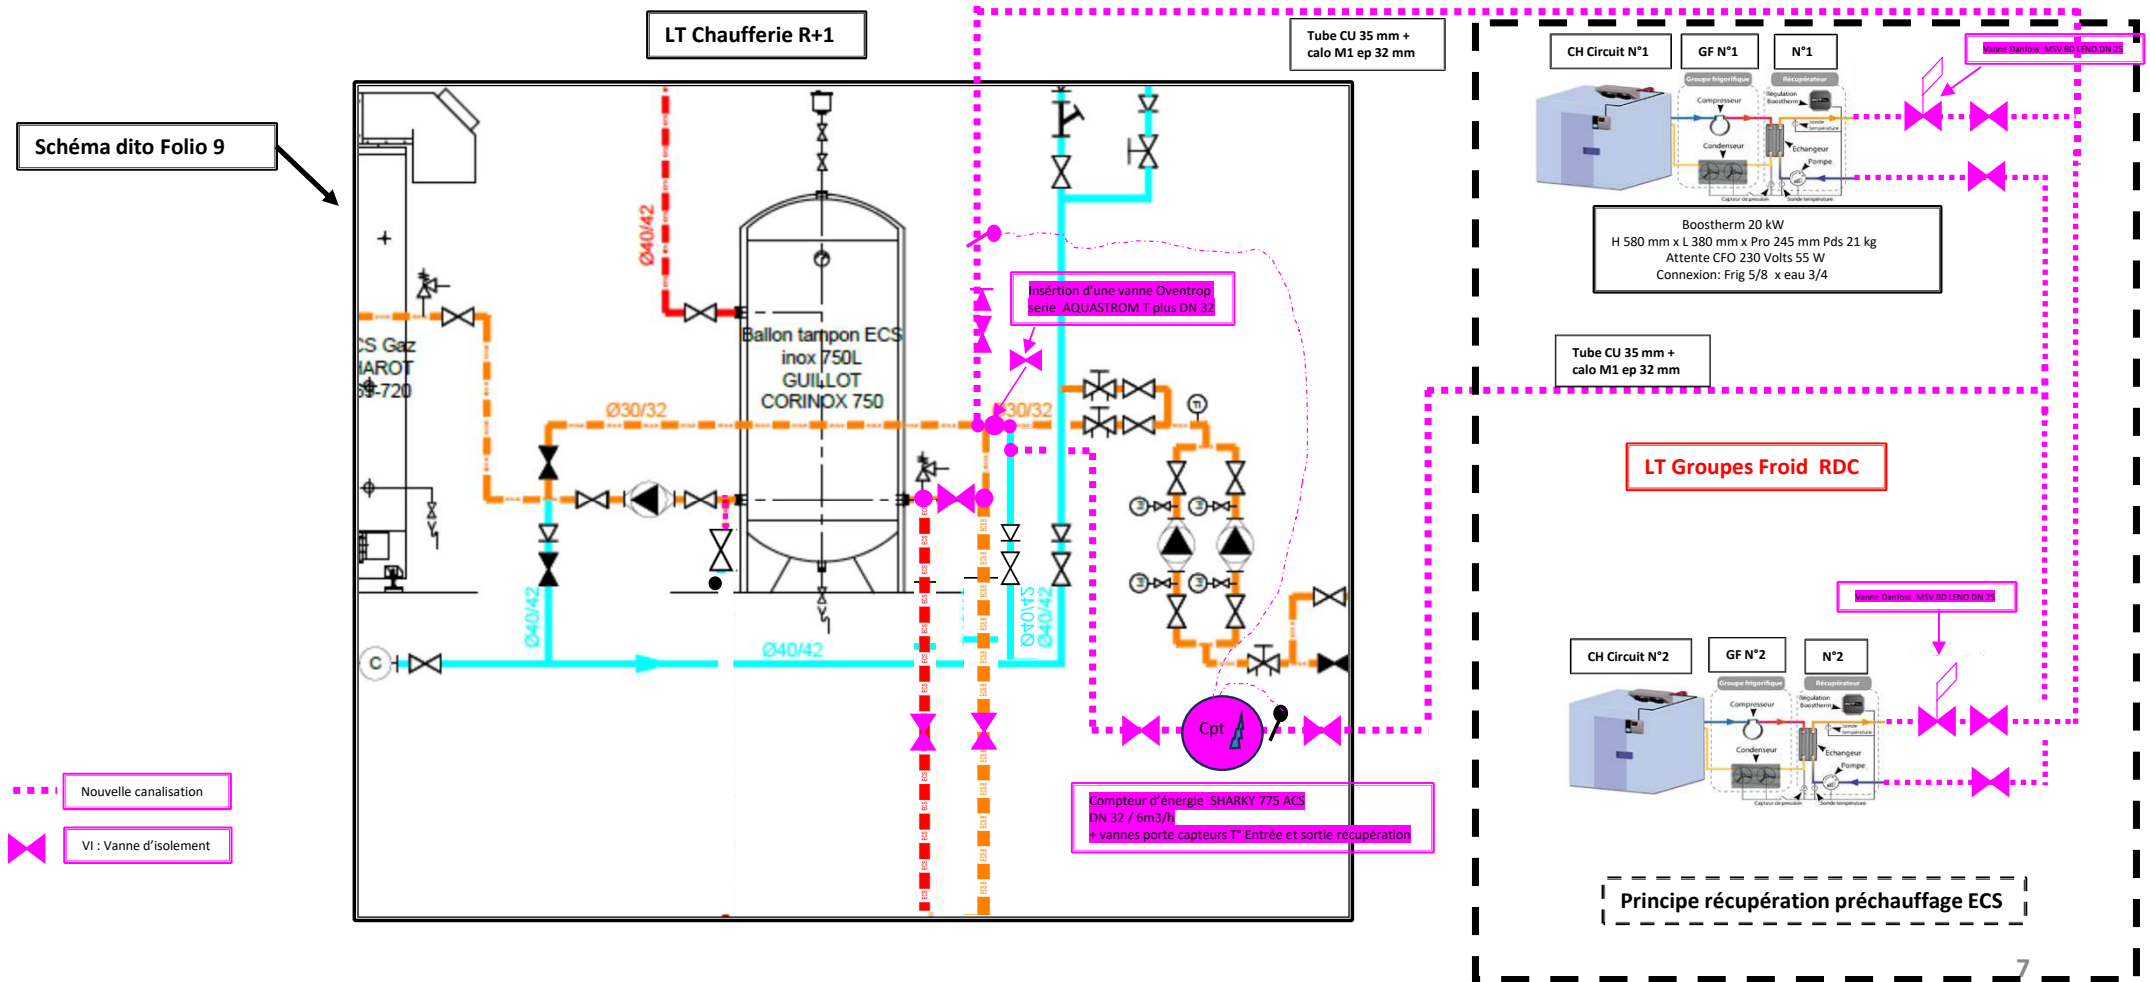

Option PS2 // LT R+1 Chaufferie // Correctif // production ECS principale

Ind A 26 03 26

