



		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
B.M.																								
standard																								
état civil																								
migr.																								
Schémas représentés circuits "hors tension" tous les appareils "déclenchés" et les relais en position "repos".																								
D												H												
C												G												
B	R.L	RECOLEMENT 31-01-84										F												
A	R.L	MISE A JOUR 6 ^{ème} TRANCHE										E												
ind.	nom	date et désignation de la modification										micro	ind.	nom	date et désignation de la modification									
BASE AERIEENNE D'ISTRES Poste Y 21												Basse Tension Prébloc T5 SCHEMA										date 10-12-84		
												dessinateur DLO										groupe T5		
																						CL50		
MERLIN GERIN														T. 25 276				1/15						
Grenoble France														N° 4 6 0 3 9				Z U						

Schémas représentés circuits «hors tension» tous les appareils «déclenchés» et les relais en position «repos».

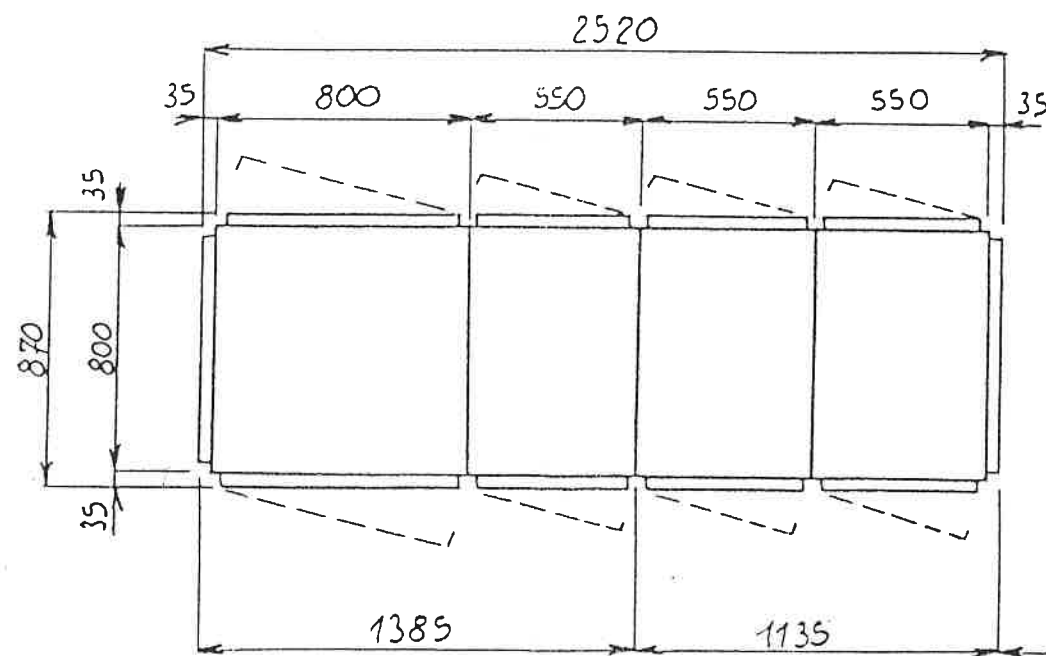

Genie civil consulter notre notice N° 13611

Coupure de Livraison

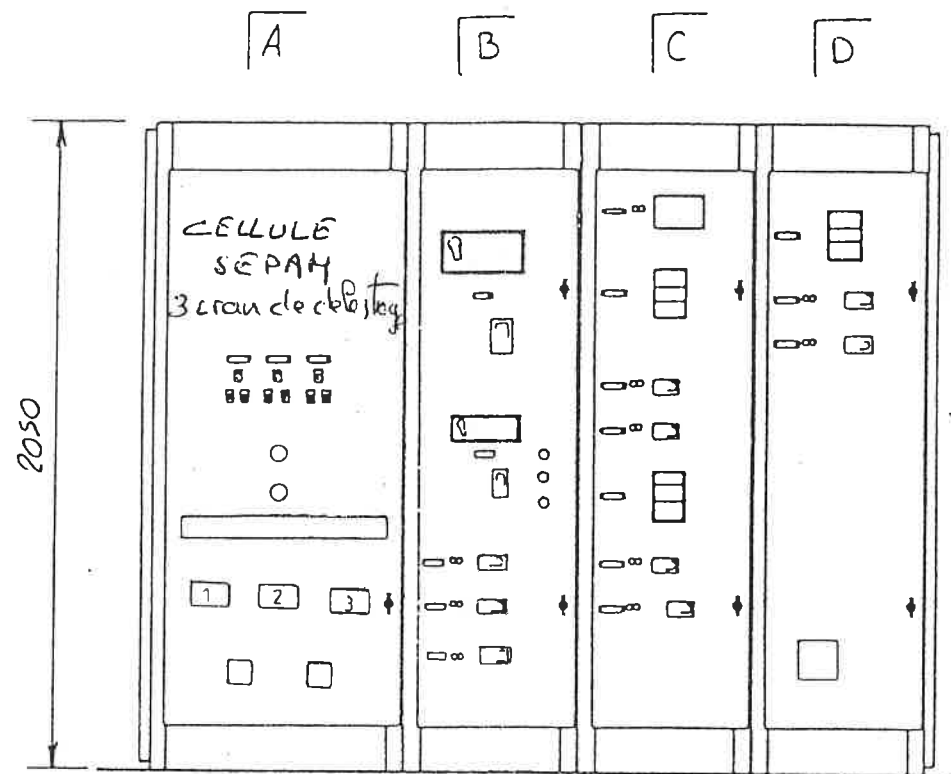


ENCOMBREMENTS

T. 25276		N° 46039		2	
C		B		A	
date et désignation de la modification		date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
F		E		D	
J		H		G	
modific.		date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
Poste Y24		Poste Y24		Poste Y24	

[illegible]

Schémas représentatifs, cults chora
appareils adéclenché (les relais a. Alion eraposa.

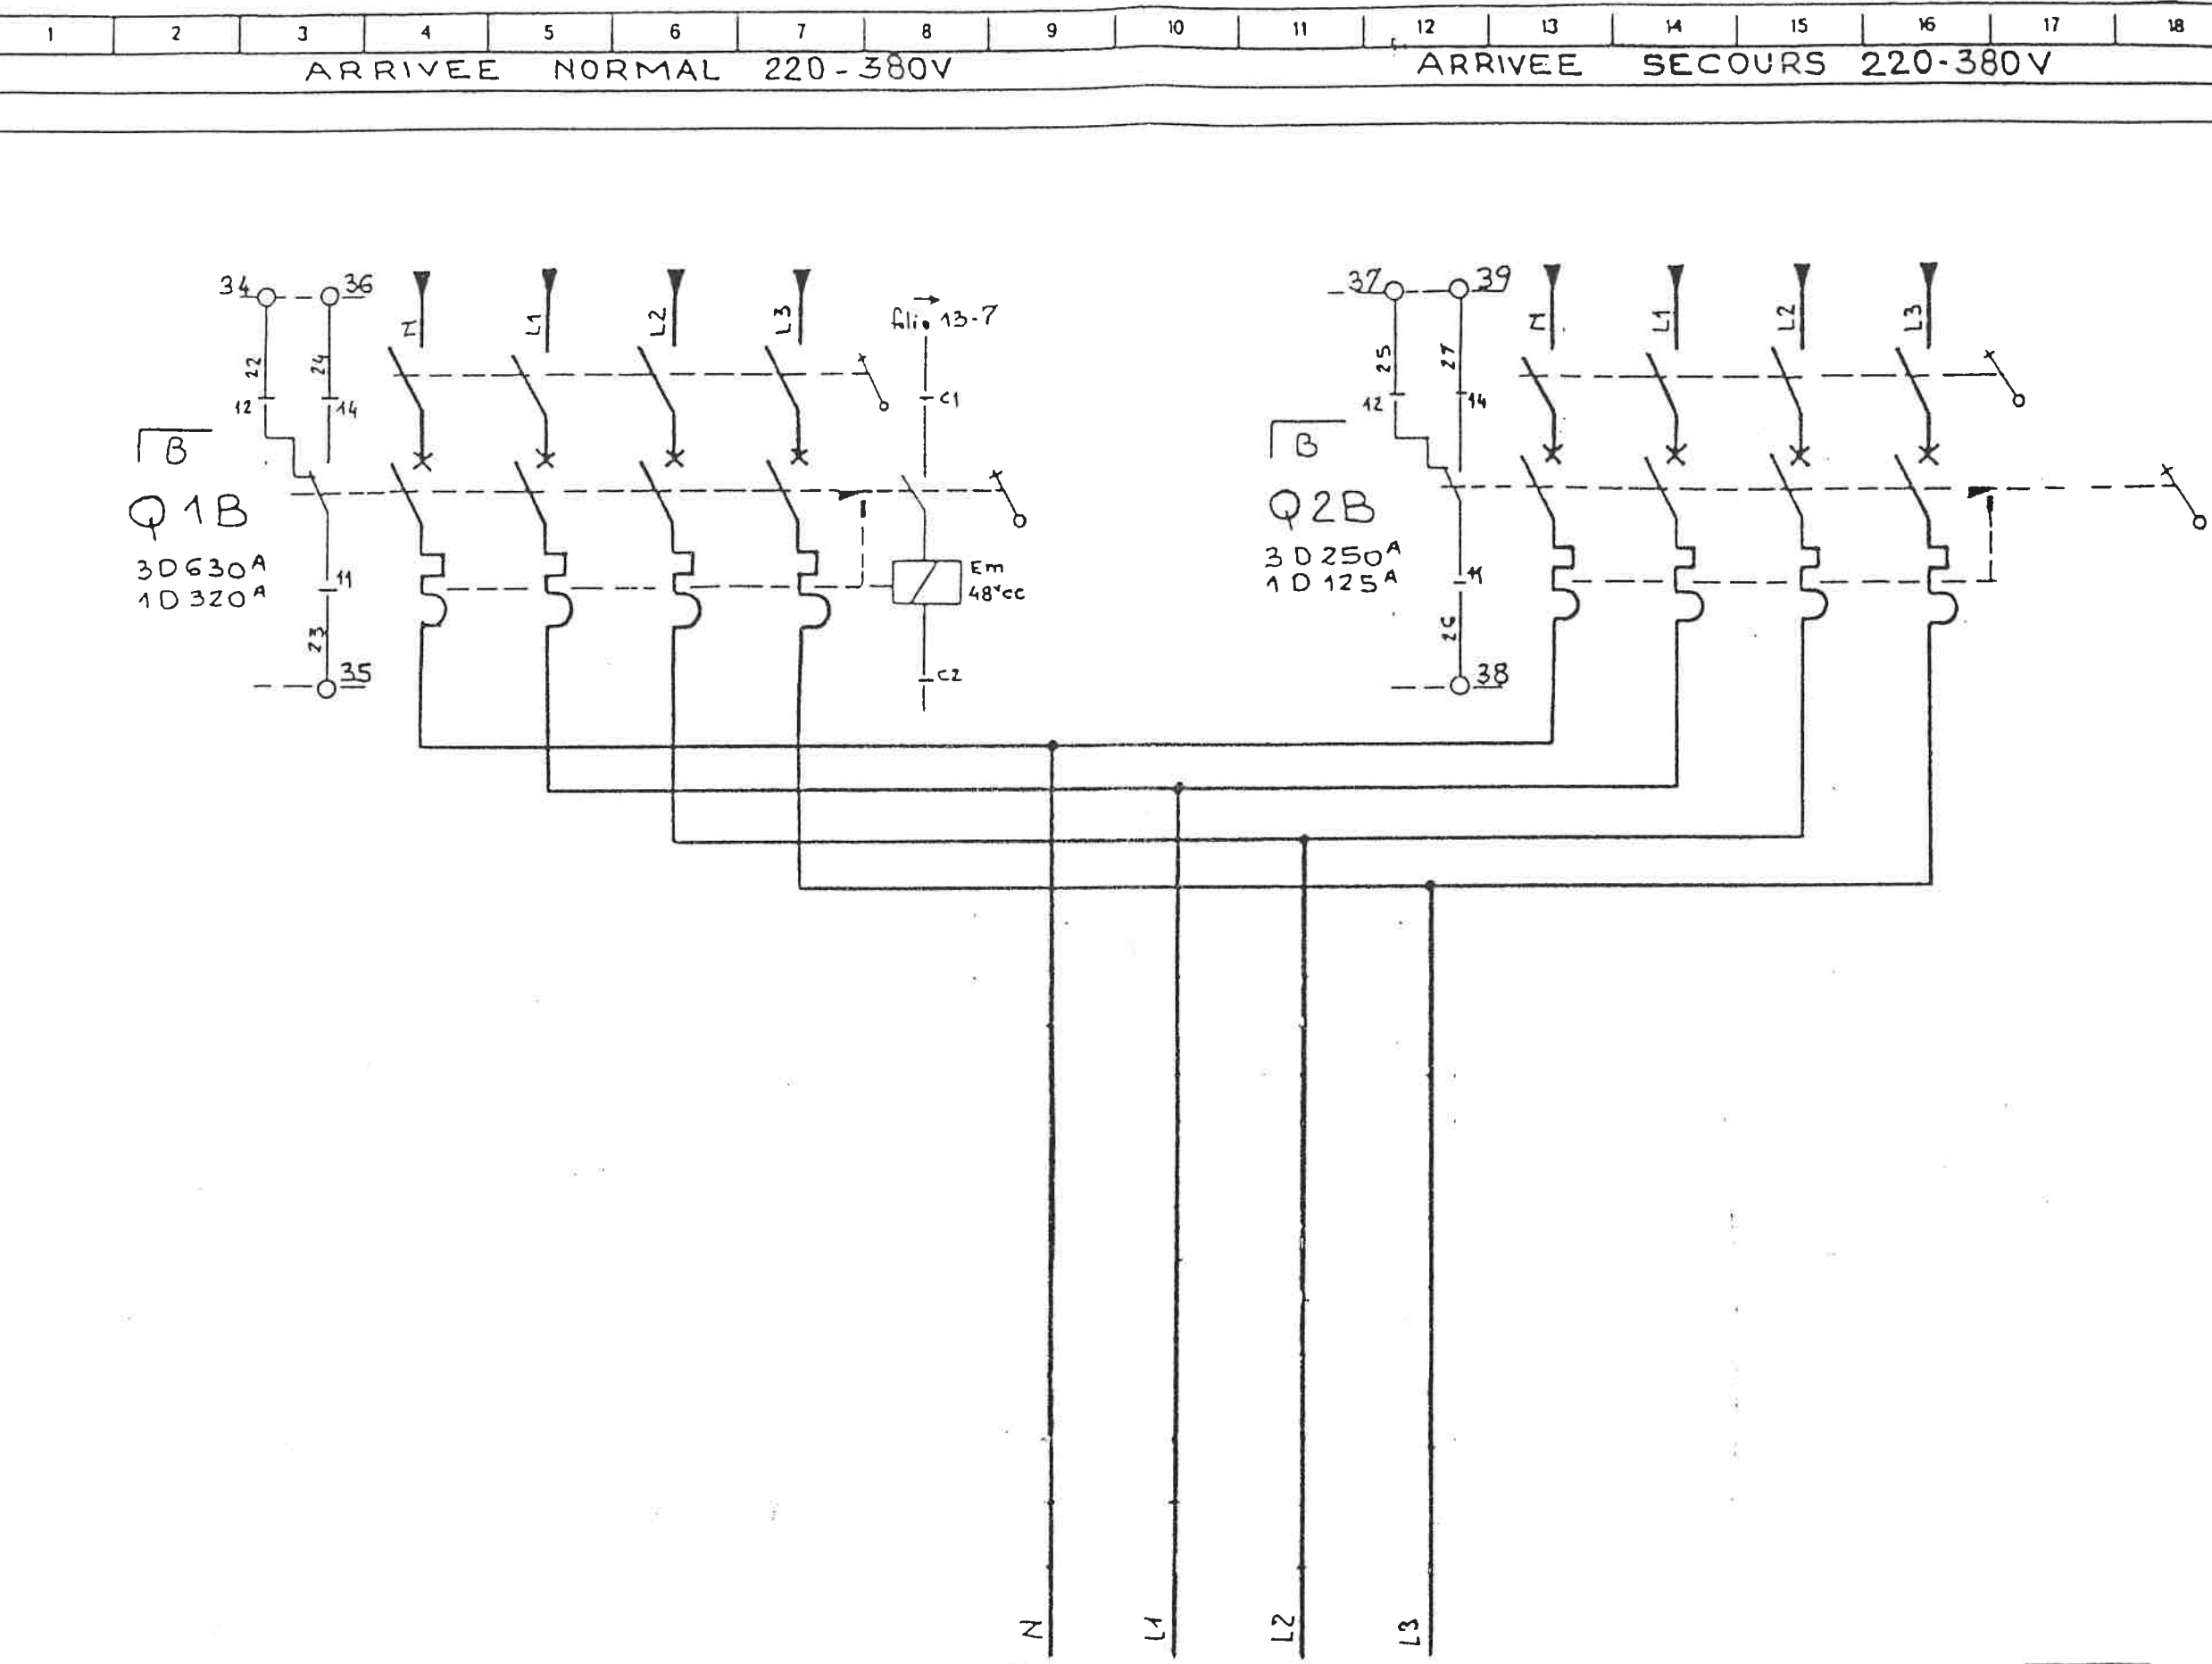

→ Vers Q1A (f6) - Q2A (f7) - Q3A
Q4A. Q5A - Q3D. Q4B
Q1C (f8) - Q2C (f9)
Q5C (f10) - Q1D (f11).


Regime du Neutre TT

T. 25276		folio 5	
N°	46039		
A		B	
C		D	
E		F	
G		H	
I		J	
date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
Poste = Y21			
modific.			

Schémas représentatifs des installations tous les appareils edelbach at les relais, ordonnance erepots.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


AUXILIAIRES POSTE

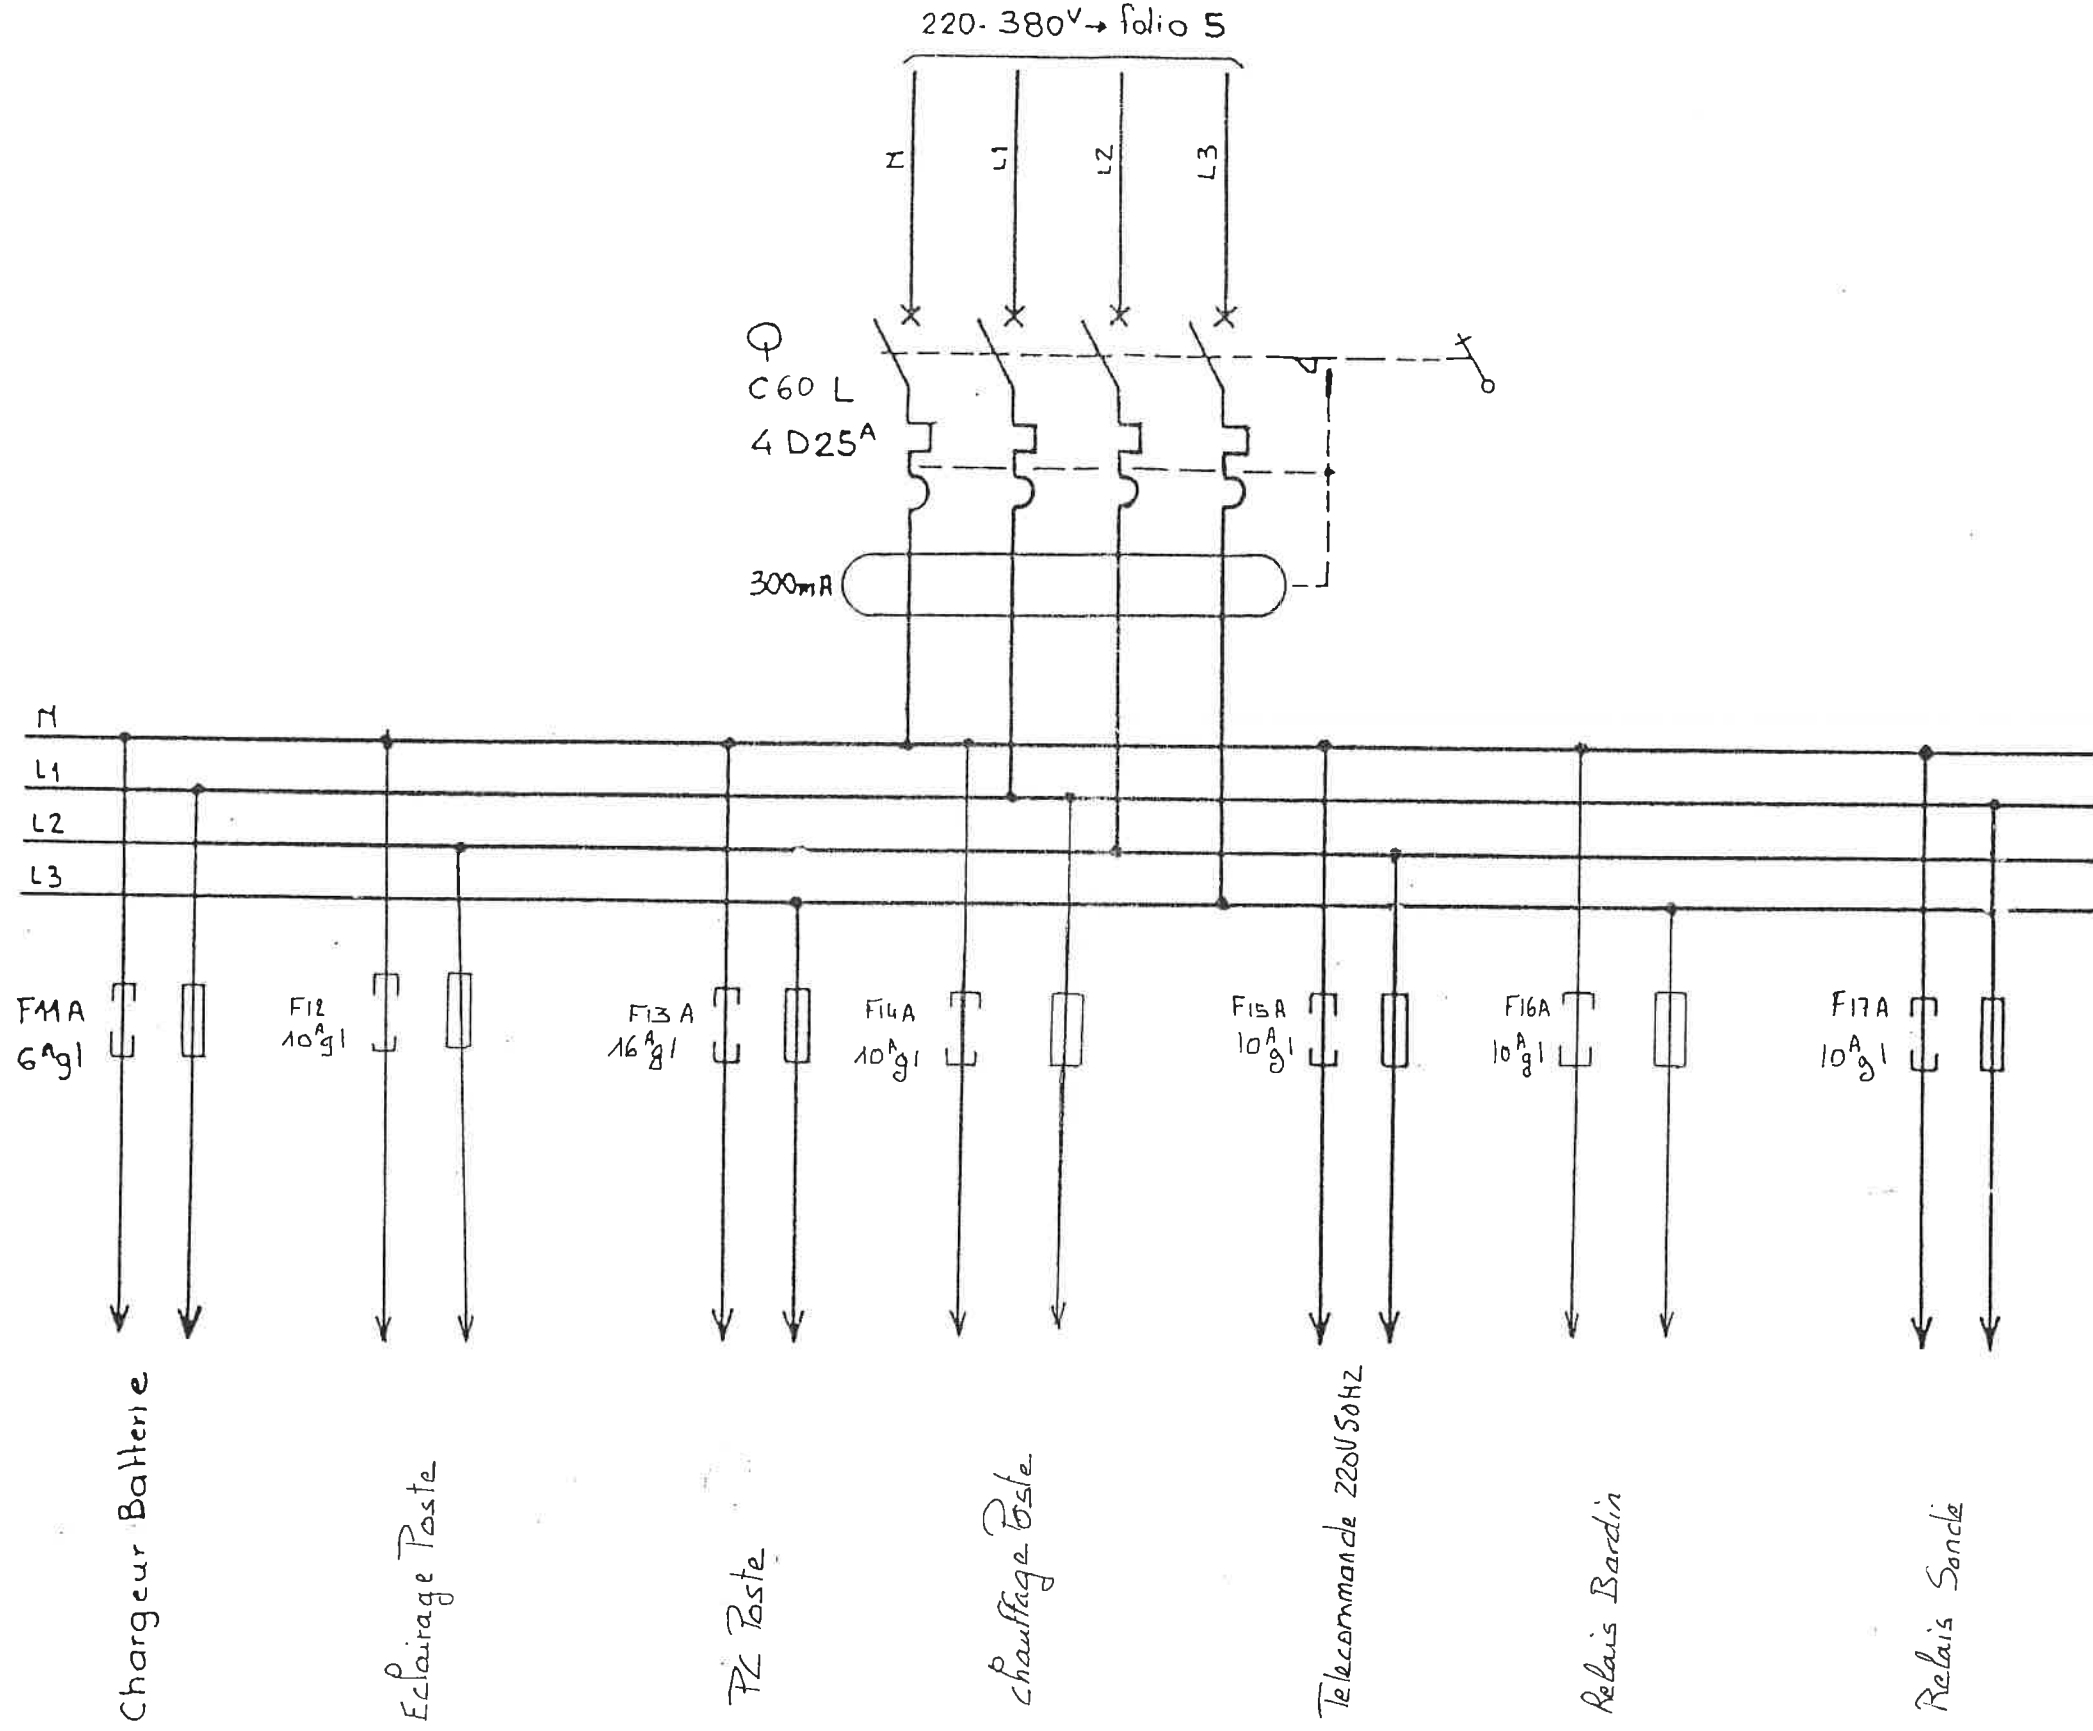


A

T. 25276		N° 46039		folio 6	
C	B	A			
date et désignation de la modification			date et désignation de la modification		
Poste Y21					
modific.					
J	H	G			

ECLAIRAGE	CLOTURES
-----------	----------

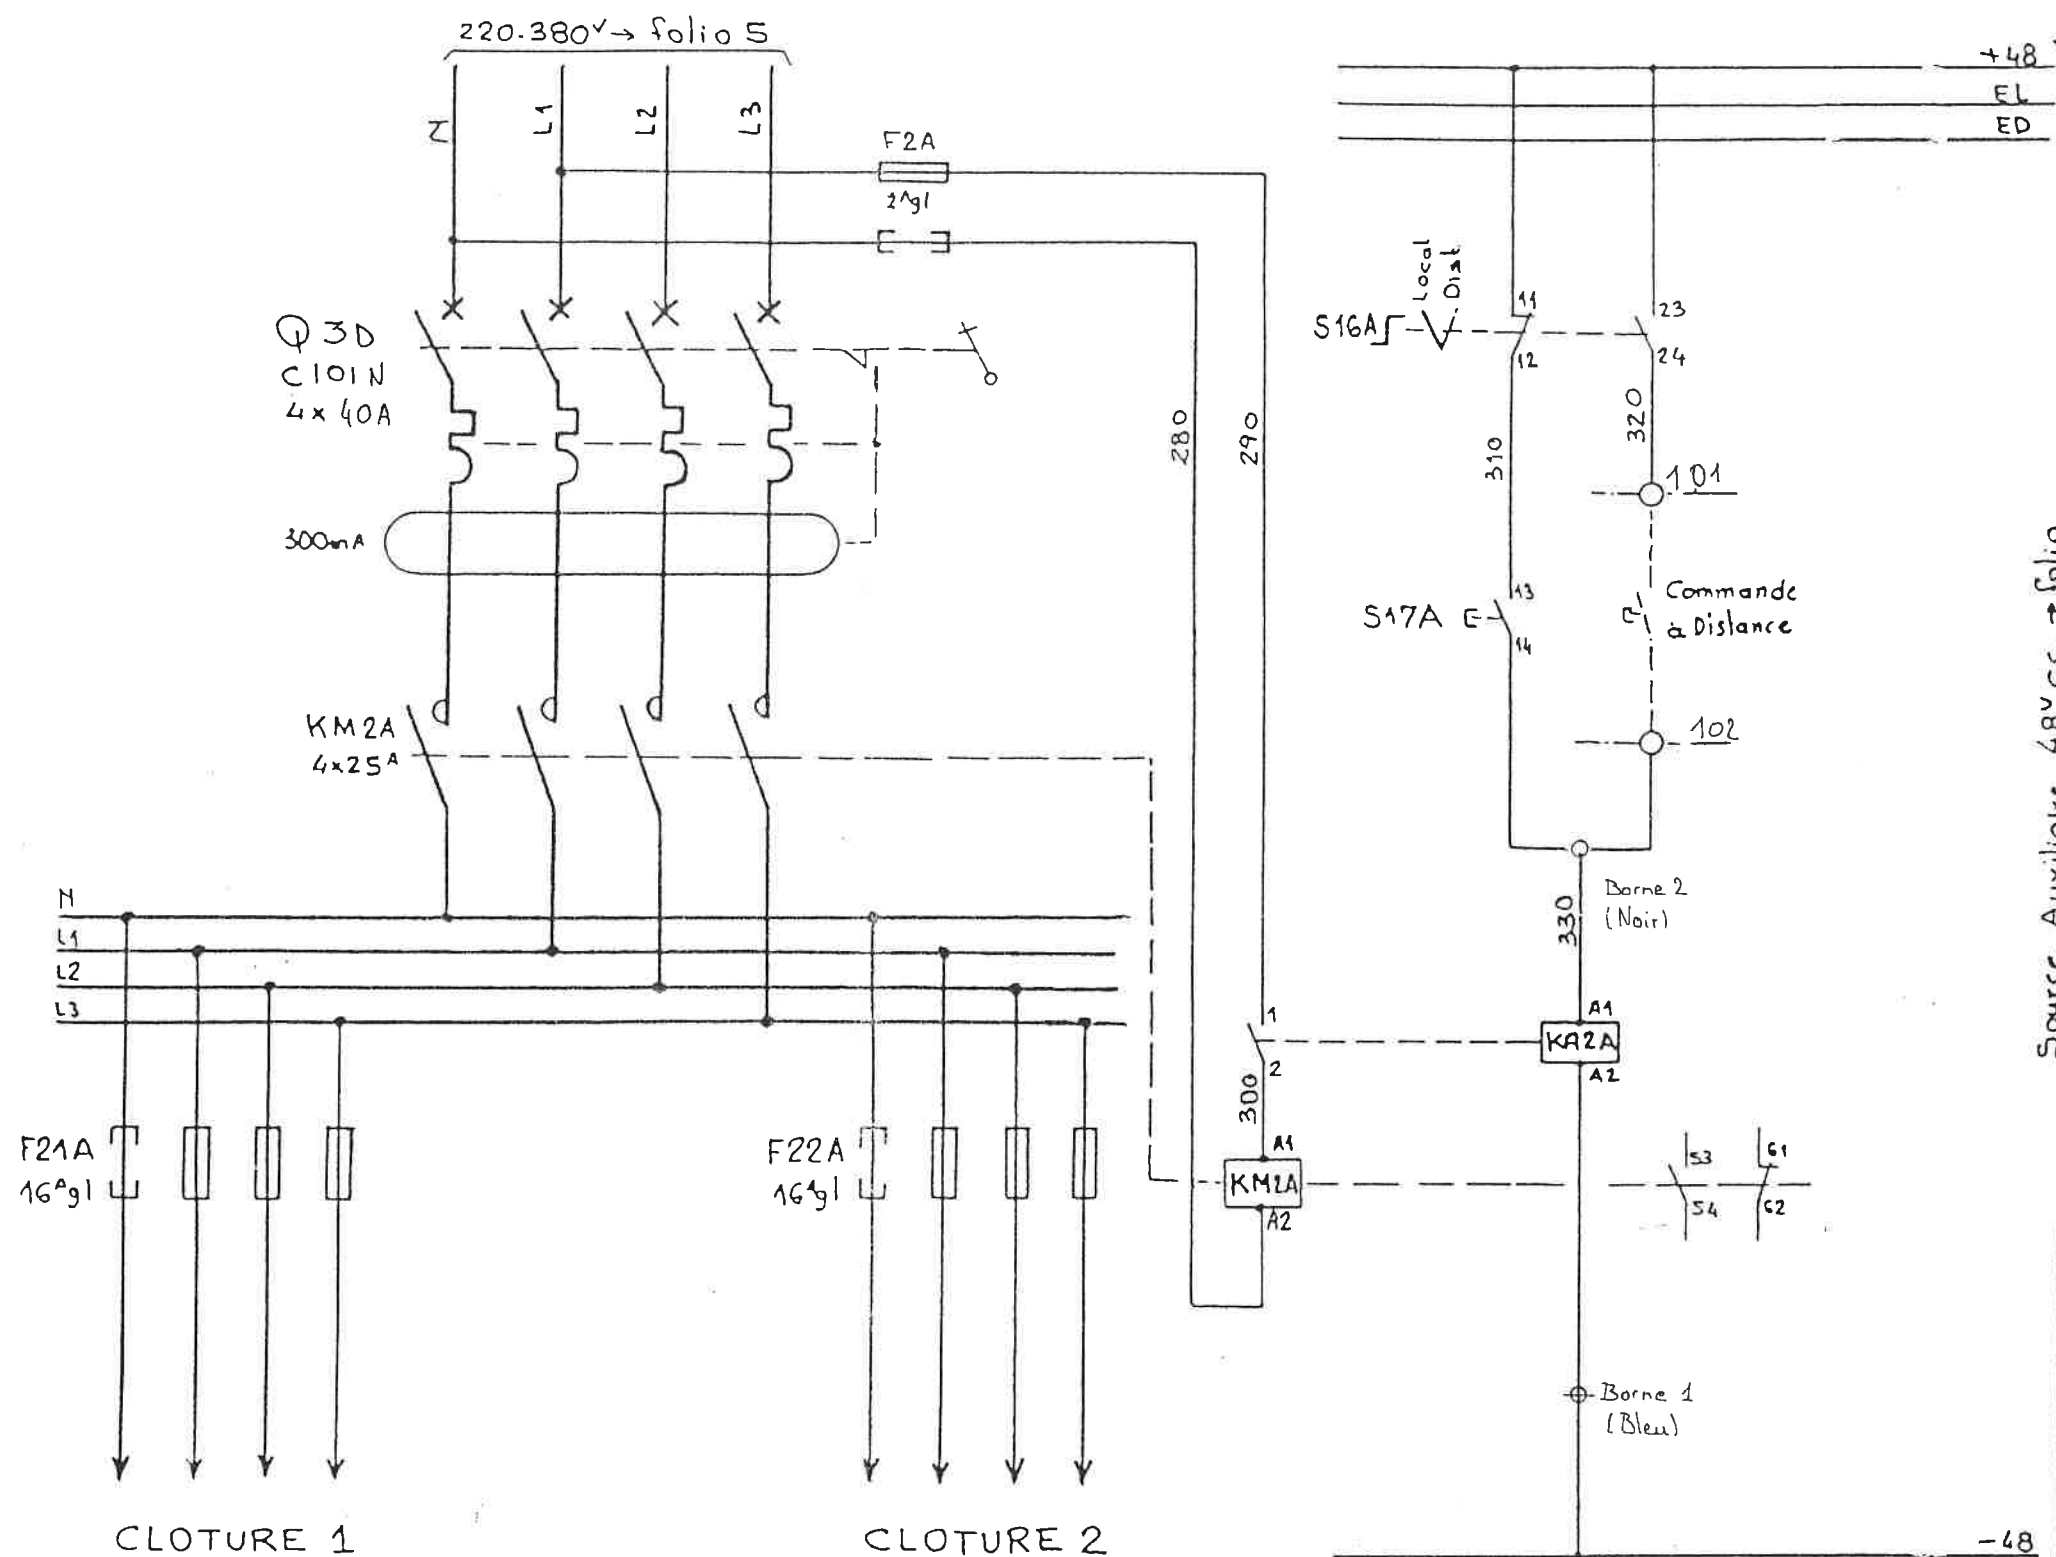

Schémas représentatifs
tous les
appareils adéquat.
et relais et
"ion crepus".

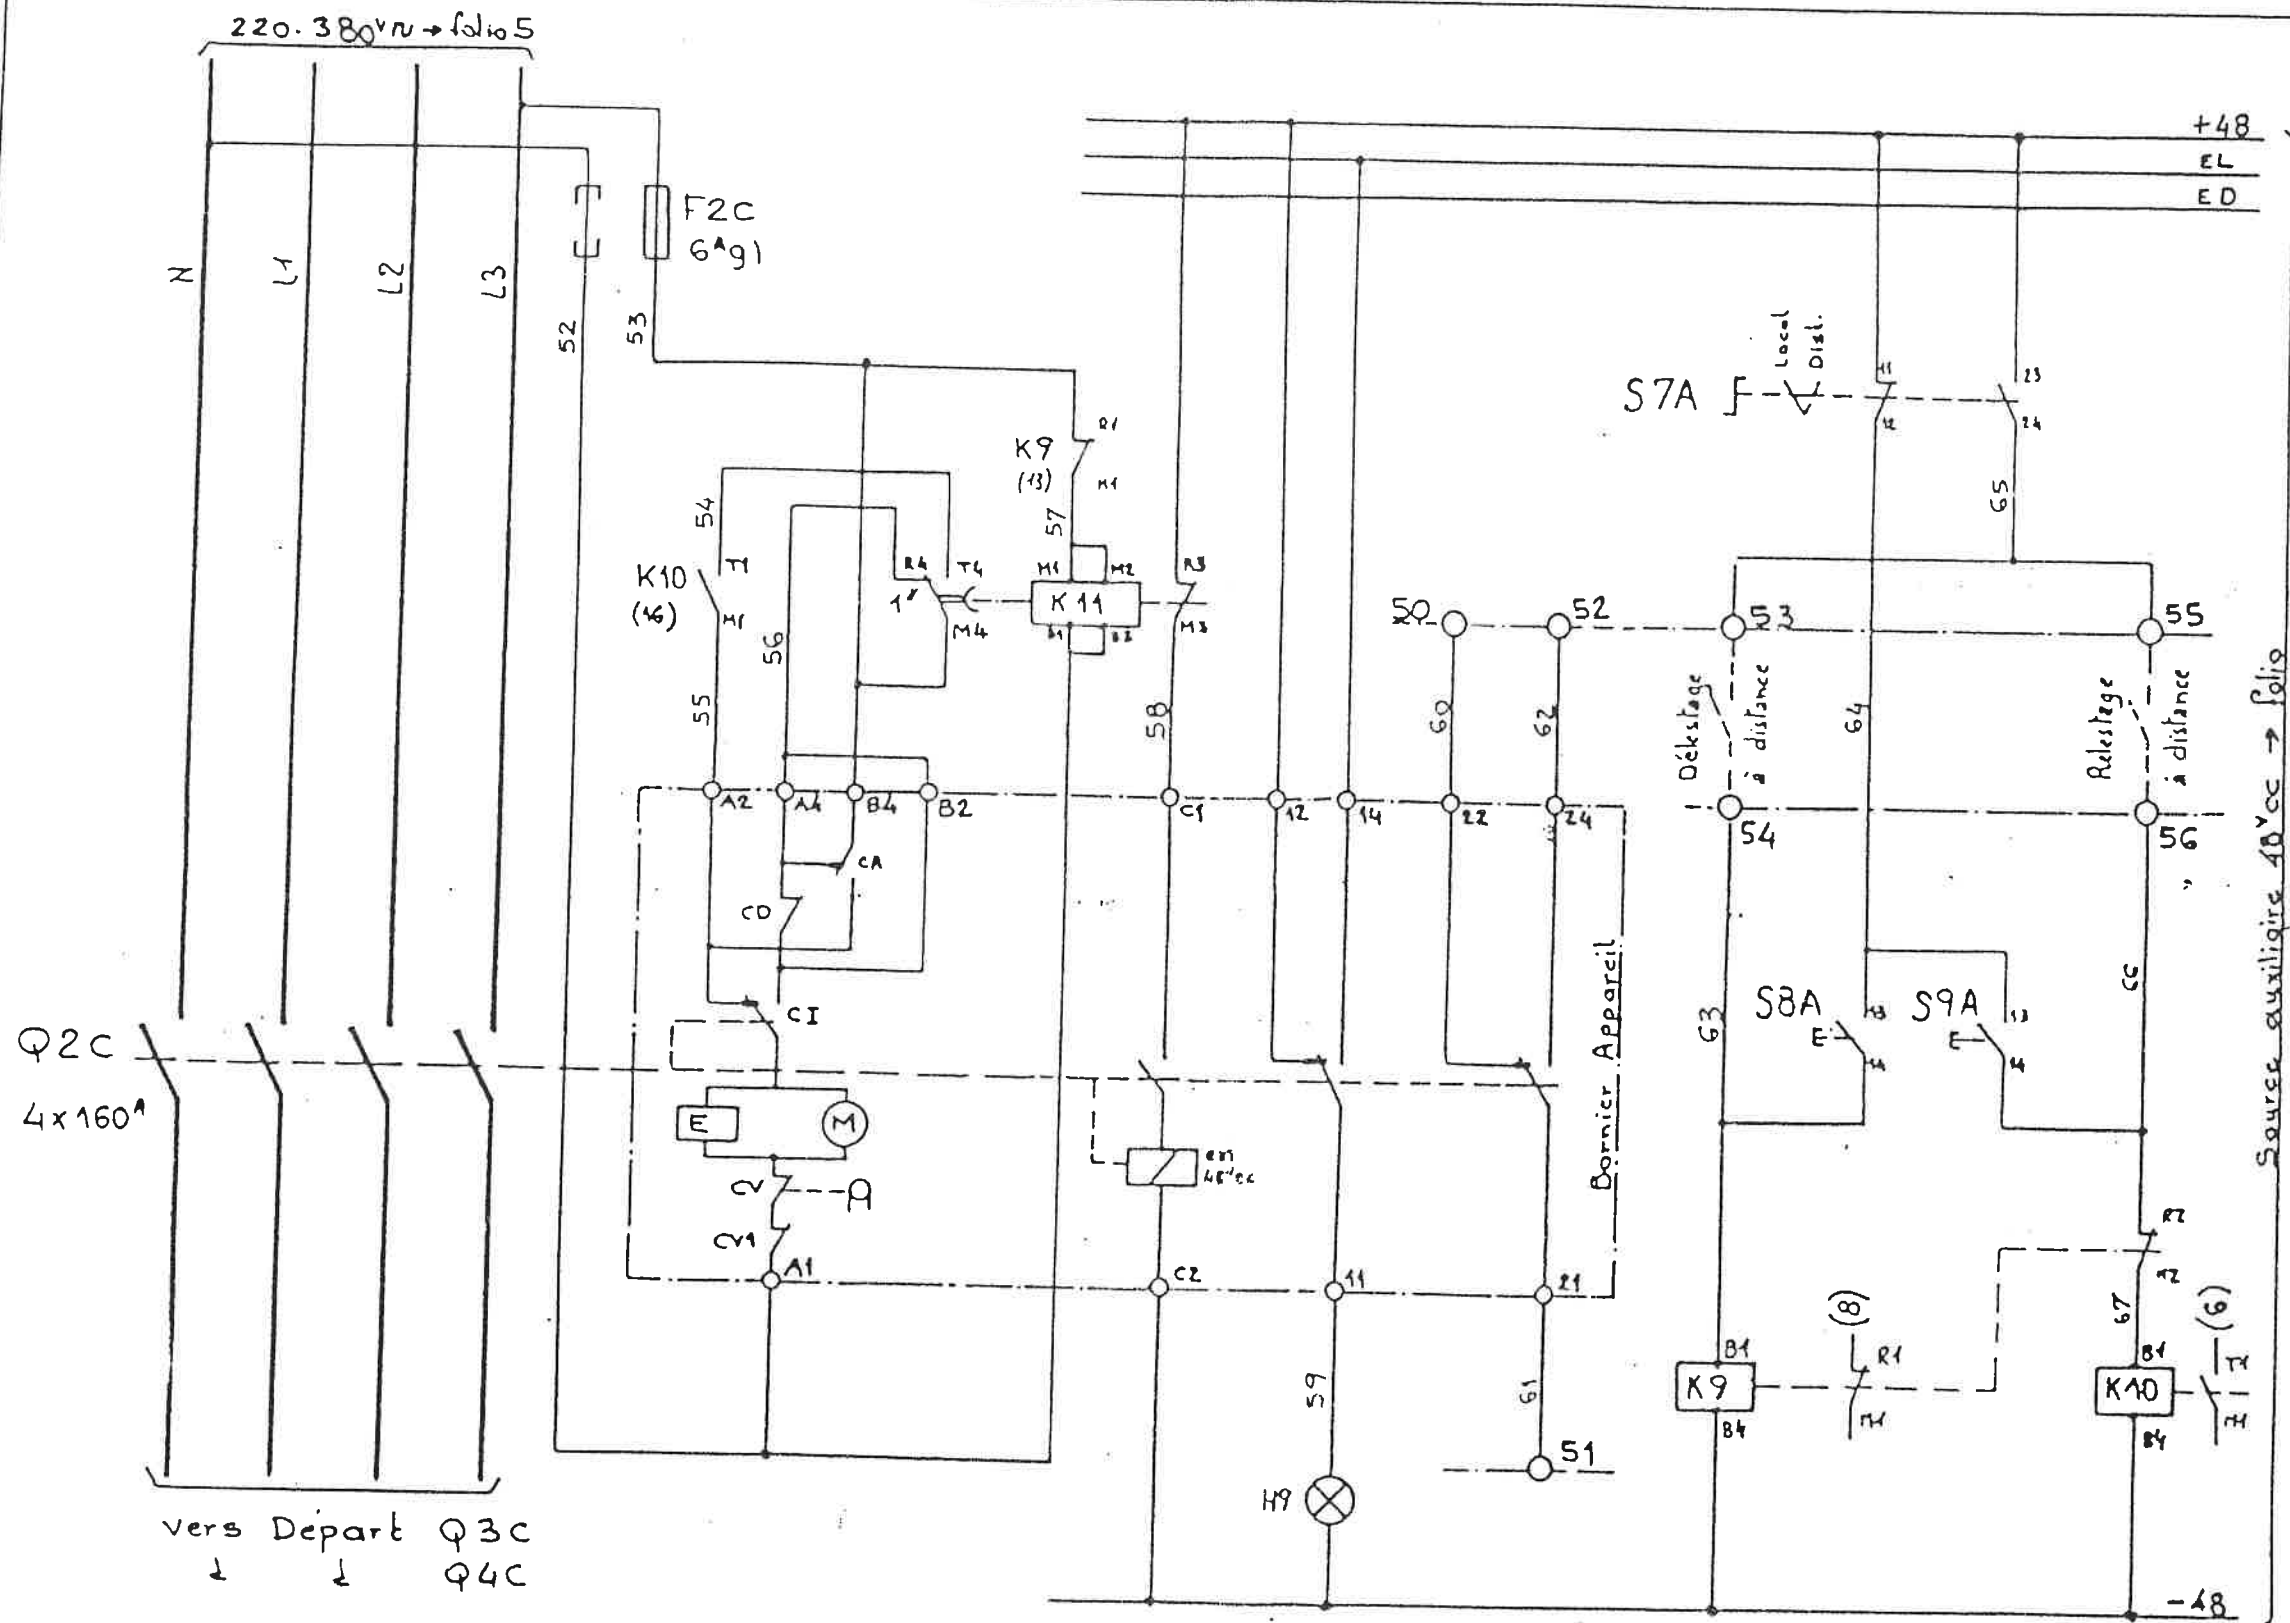

modific.

date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

C B A

folio


T. 25276

N° 4 6 0 3 9 9

Poste Y 21

Schémas représentatifs
appareils edlencés
selon les
normes en
toute chose
selon les
normes en
toute chose

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 INTERRUPTEUR DELESTAGE 3

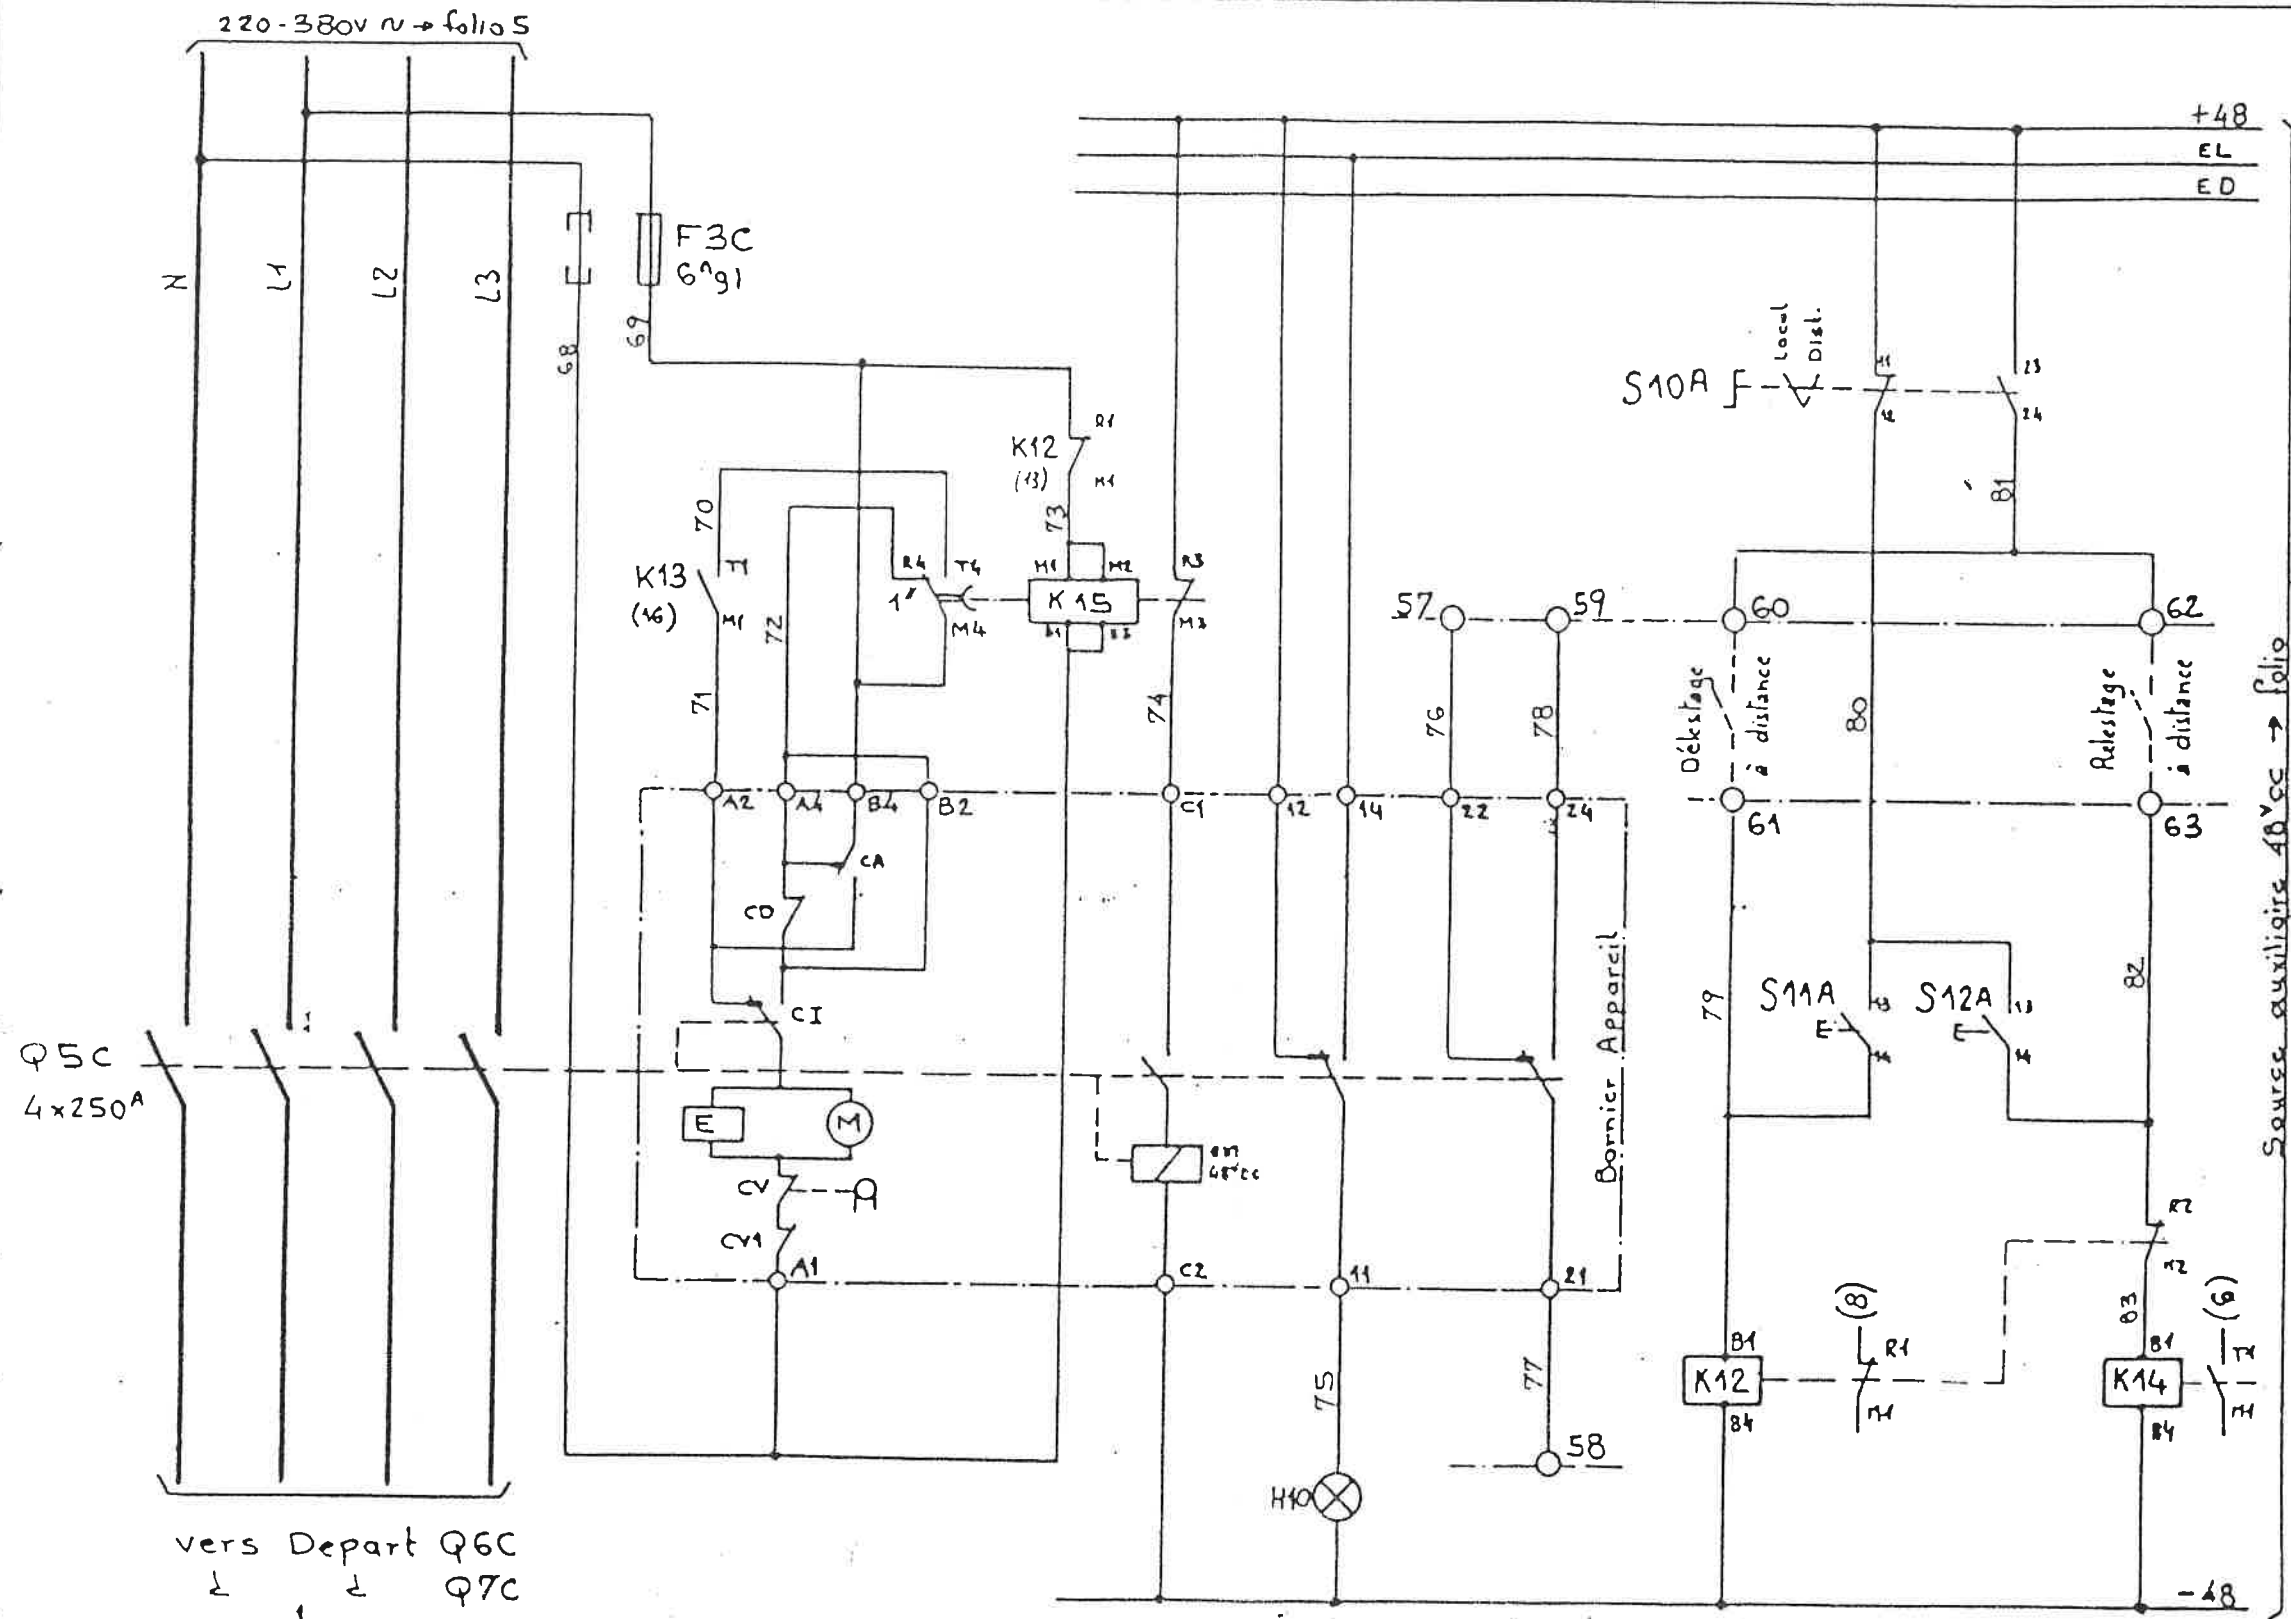

Source auxiliaire 48Vcc → folio

T. 25276		N° 46039		folio 10	
C B A		date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
F E D		date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
J H G		date et désignation de la modification		date et désignation de la modification	
Poste Y21					

220-380^v N → folio 5

N L1 L2 L3

Q1D
4x250^A


Vers Départ Q2D
Q30



T. 25276		N°						folio					

Schémas représentatifs des circuits de protection des relais et des appareils de déclenchement.

Source auxiliaire 48 Vcc. → folio 12-17

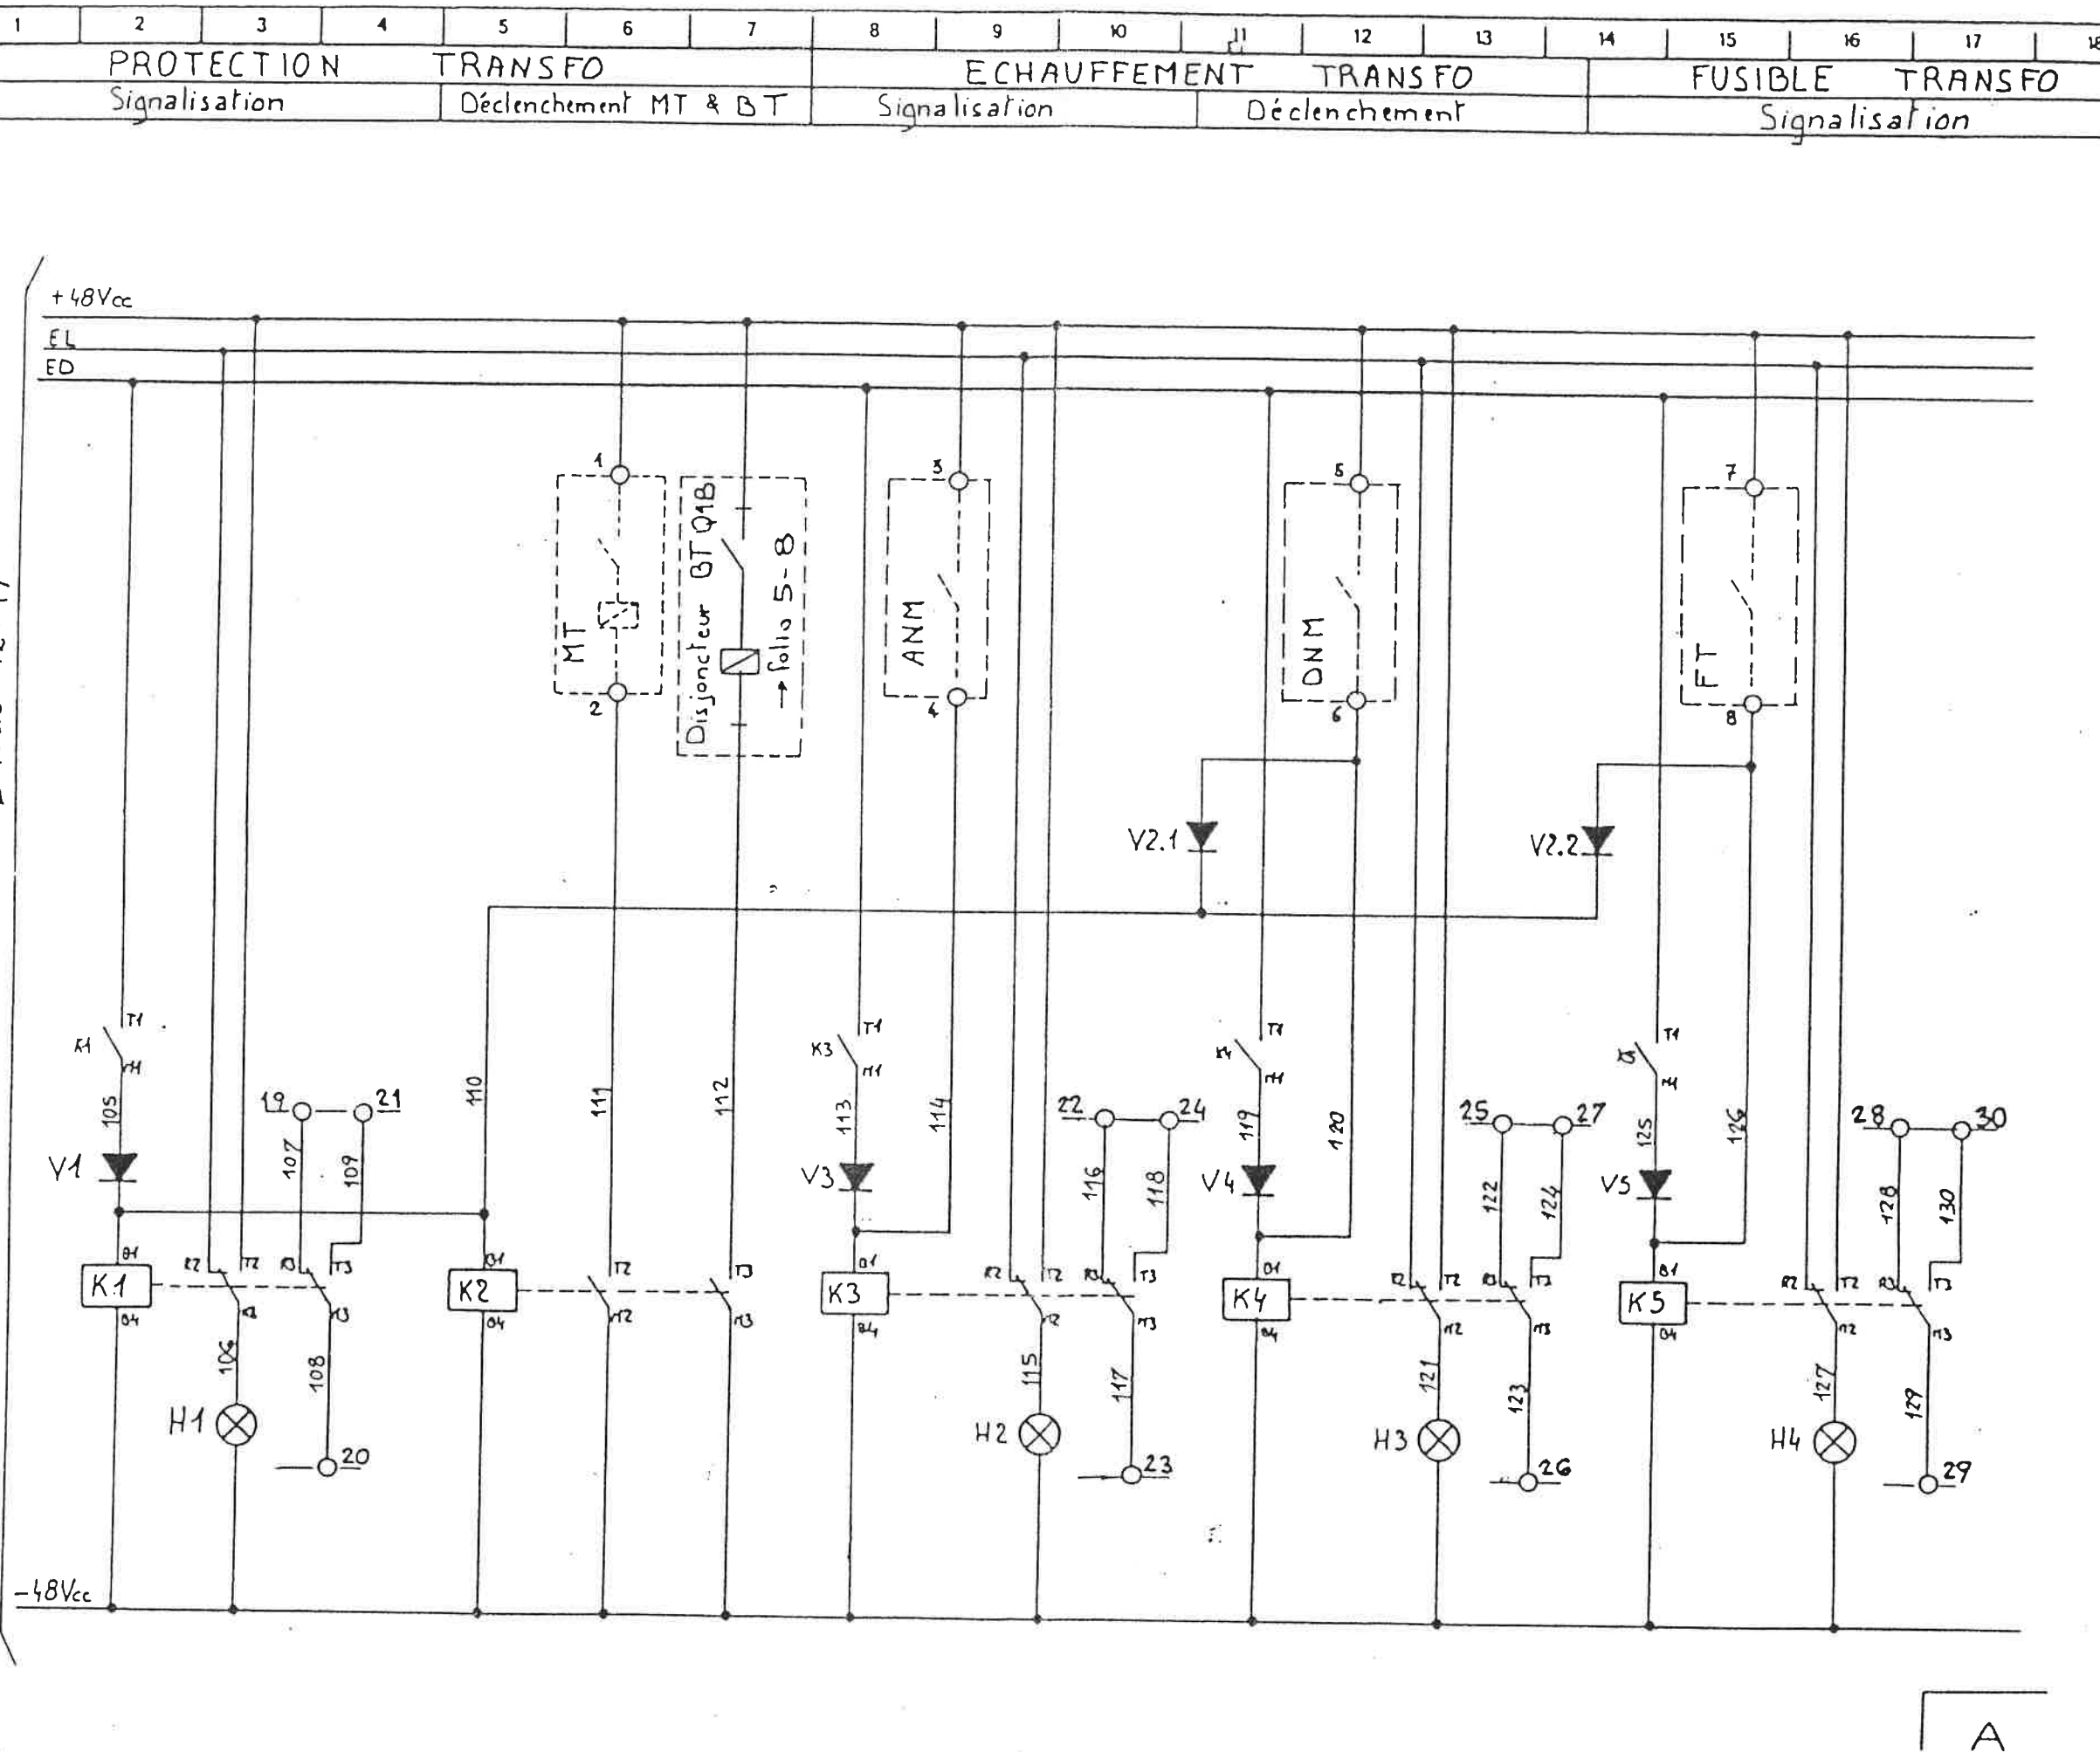

T. 25276

46039

folio 13


Poste Y21

date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

Schémas représentatifs des résultats des essais de tous les appareils adhérents à la loi n° 100 du 10/07/1964.

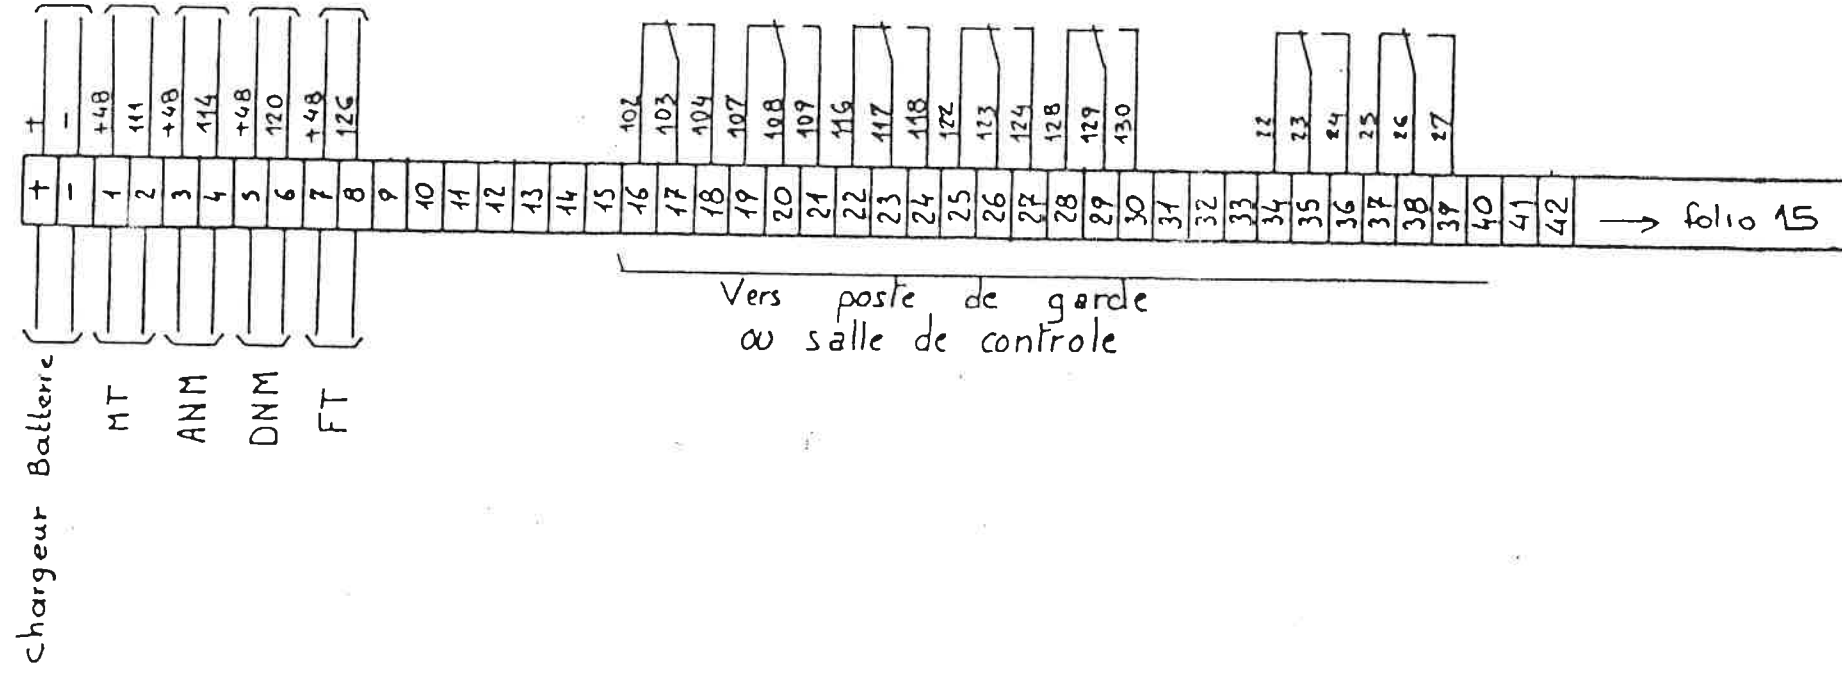

Source Auxiliaire 48 Vcc

Bobine déclenchement Protec. Transfo

Echauffement Transfo. 1^{er} Seuil - Signalisation

Echauffement Transfo. 2^{ème} Seuil - Déclenchement

Fonte fusible Transfo

Signalisation manque tension - Source auxiliaire

Signalisation Protection Transfo

Signalisation échauffement Transfo

Signalisation déclenchement Transfo

Signalisation fonte fusible Transfo

Signalisation Déclenchée } Disjoncteur général Normal

Signalisation Enclenchée } Disjoncteur général Secours

BORNIER

T. 25276

N° 46039

Poste Y 2d


date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

date et désignation de la modification

(

(

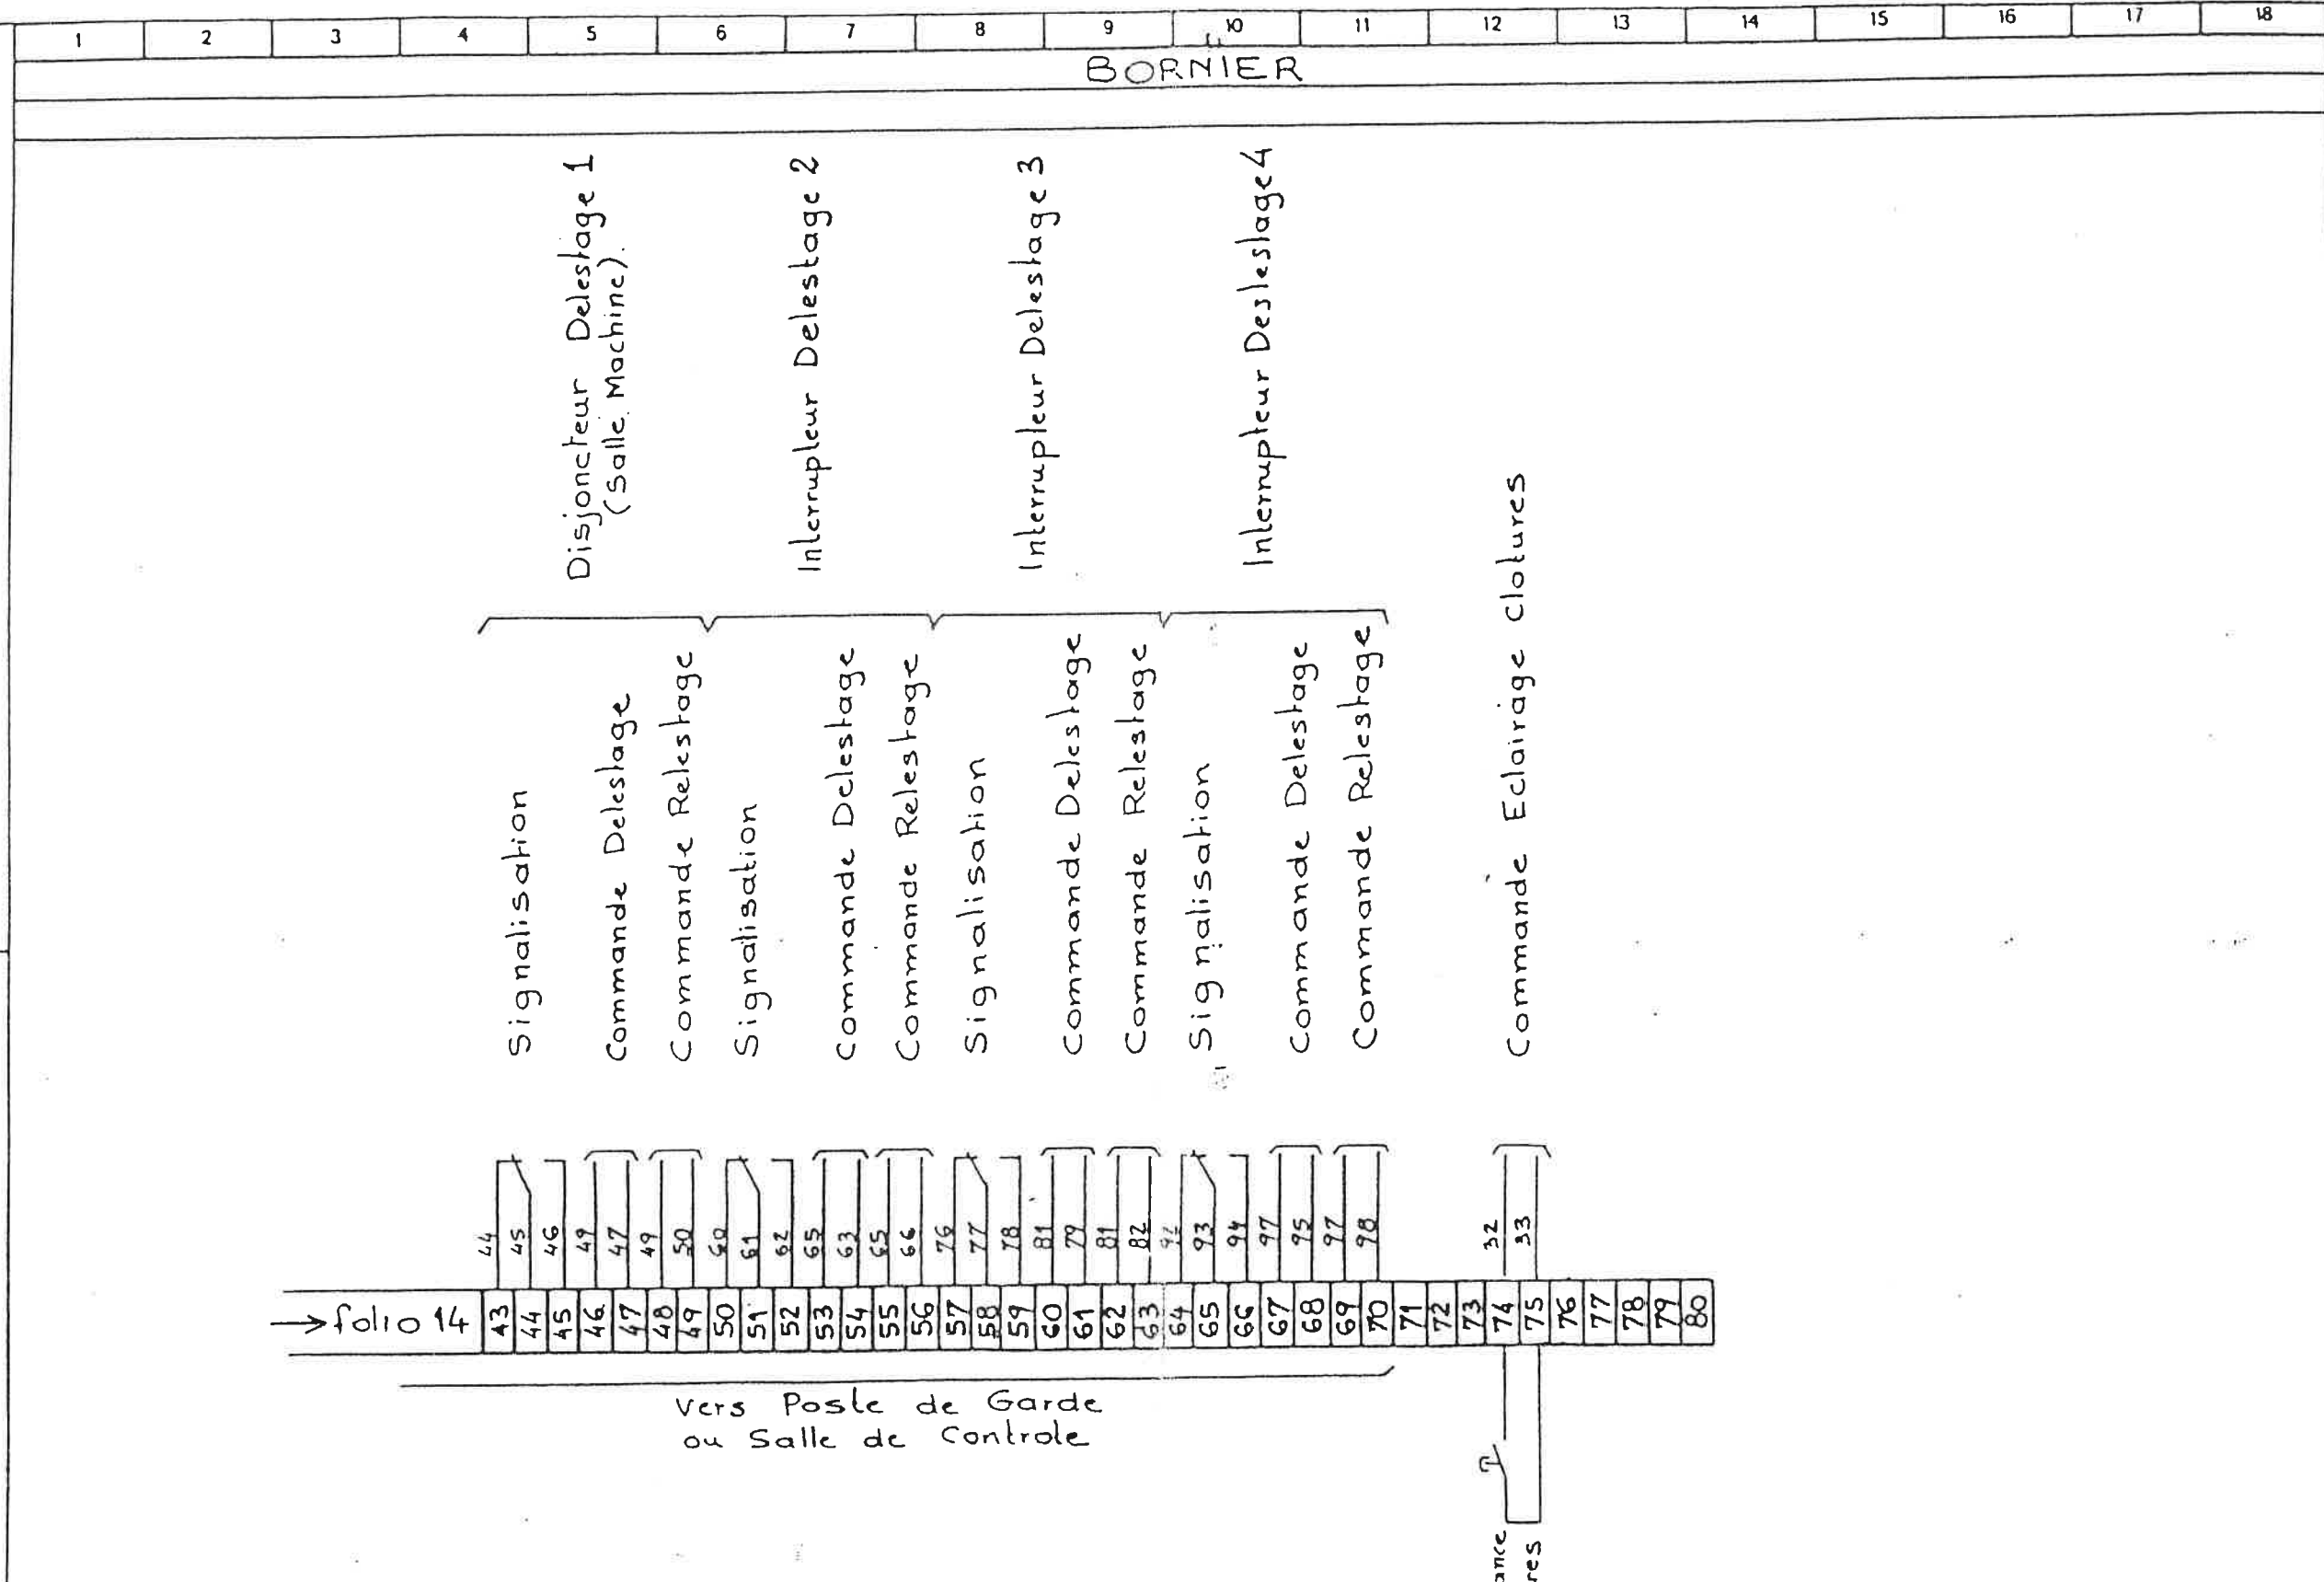[illegible]

