


BASE AERIENNE DE

ISTRES

POSTE Y21


F			
E			
D			
C			
B			
A			
Ind	Modifications	Dates	Visa

SANTERNE 62033 ARRAS BP 948 Tel: 21.59.93.00	
CELLULE AUXILIAIRE SCHEMA UNIFILAIRE ET DE CABLAGE	N 53706/26
	BAT 63982
	Dessine par JC V
	Verifie par
	Date 10/93
Classement PY2210	

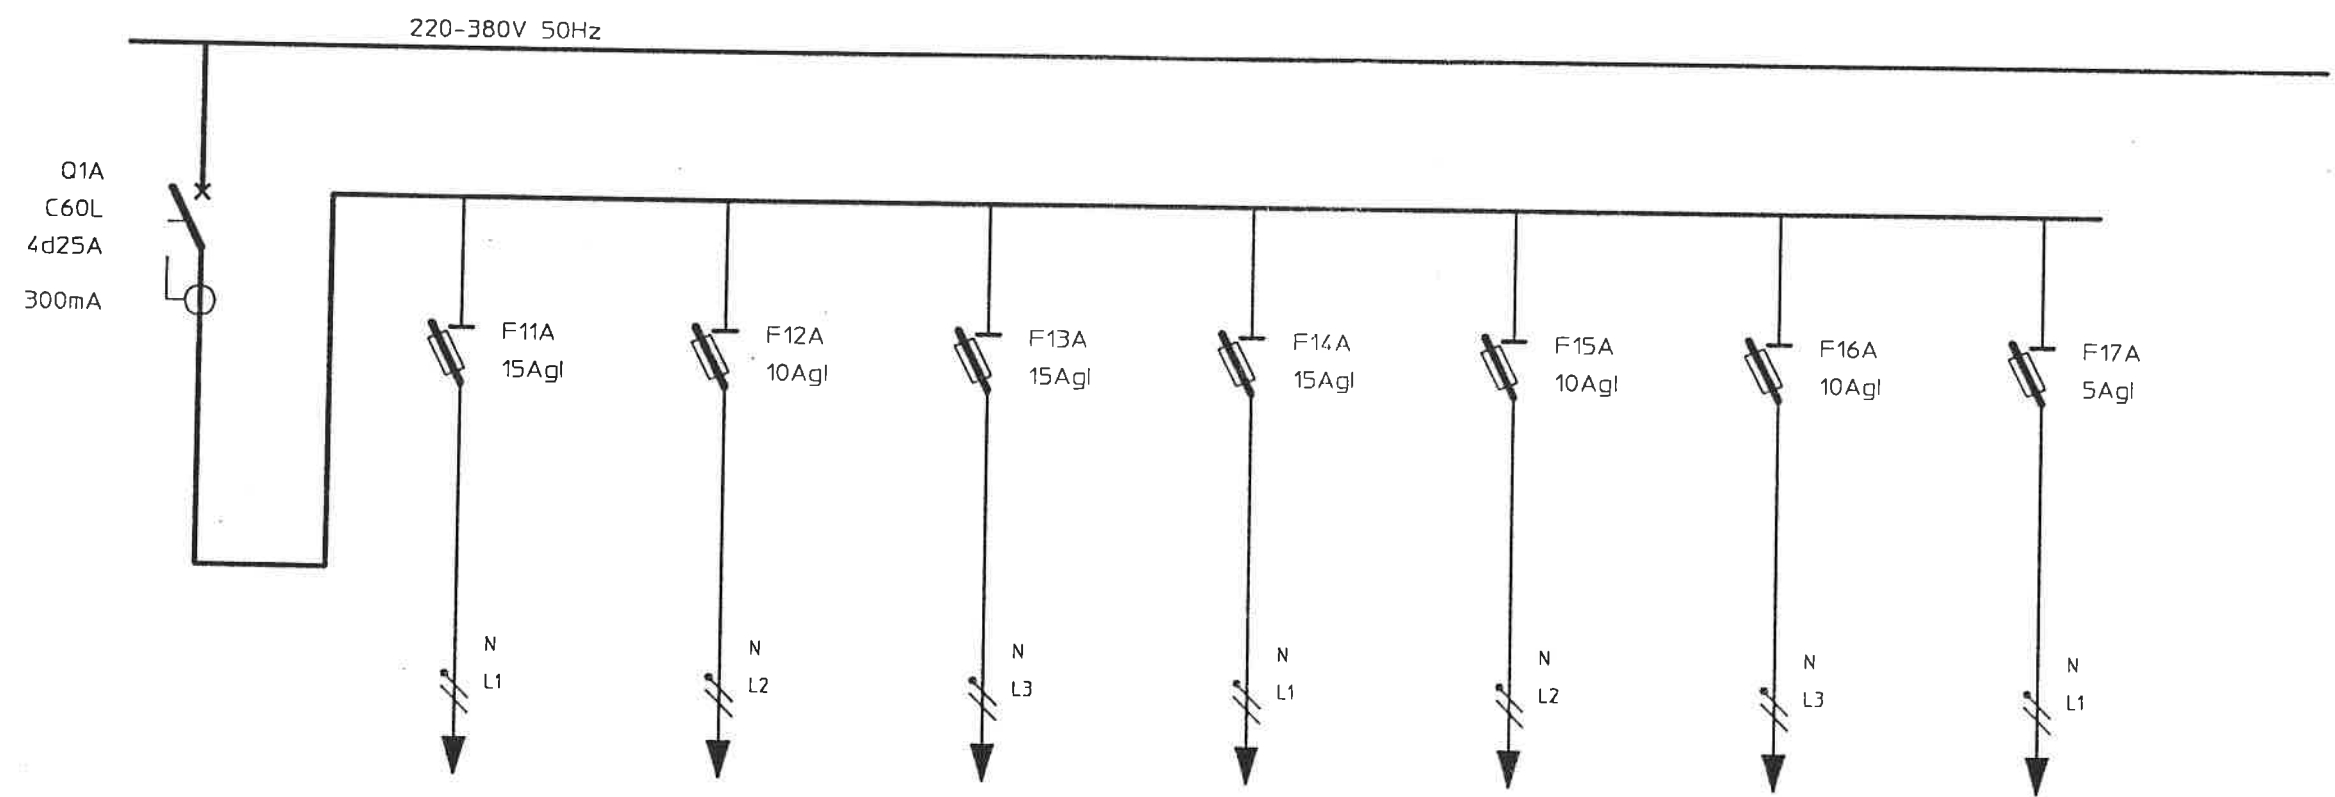

DESIGNATION DES DEPARTS	AUXILIAIRES POSTE	CHARGEUR BATTERIES	ECLAIRAGE POSTE	PC POSTE	CHAUFFAGE POSTE	TELECOMMANDE 220V - 50Hz	RELAIS BARDIN	RELAIS SONDE TRANSFO		
SECTION DES CABLES										

SANTERNE 62033 ARRAS BP948 Tel. 21.59.93.00	CLIENT :	B.A. D'ISTRES	FOLIO No :	1	
		POSTE Y24	DATE :	10/93	
		SCHEMA UNIFILAIRE	MODIFICATIONS	PLAN No :	53706/..
			DATE		

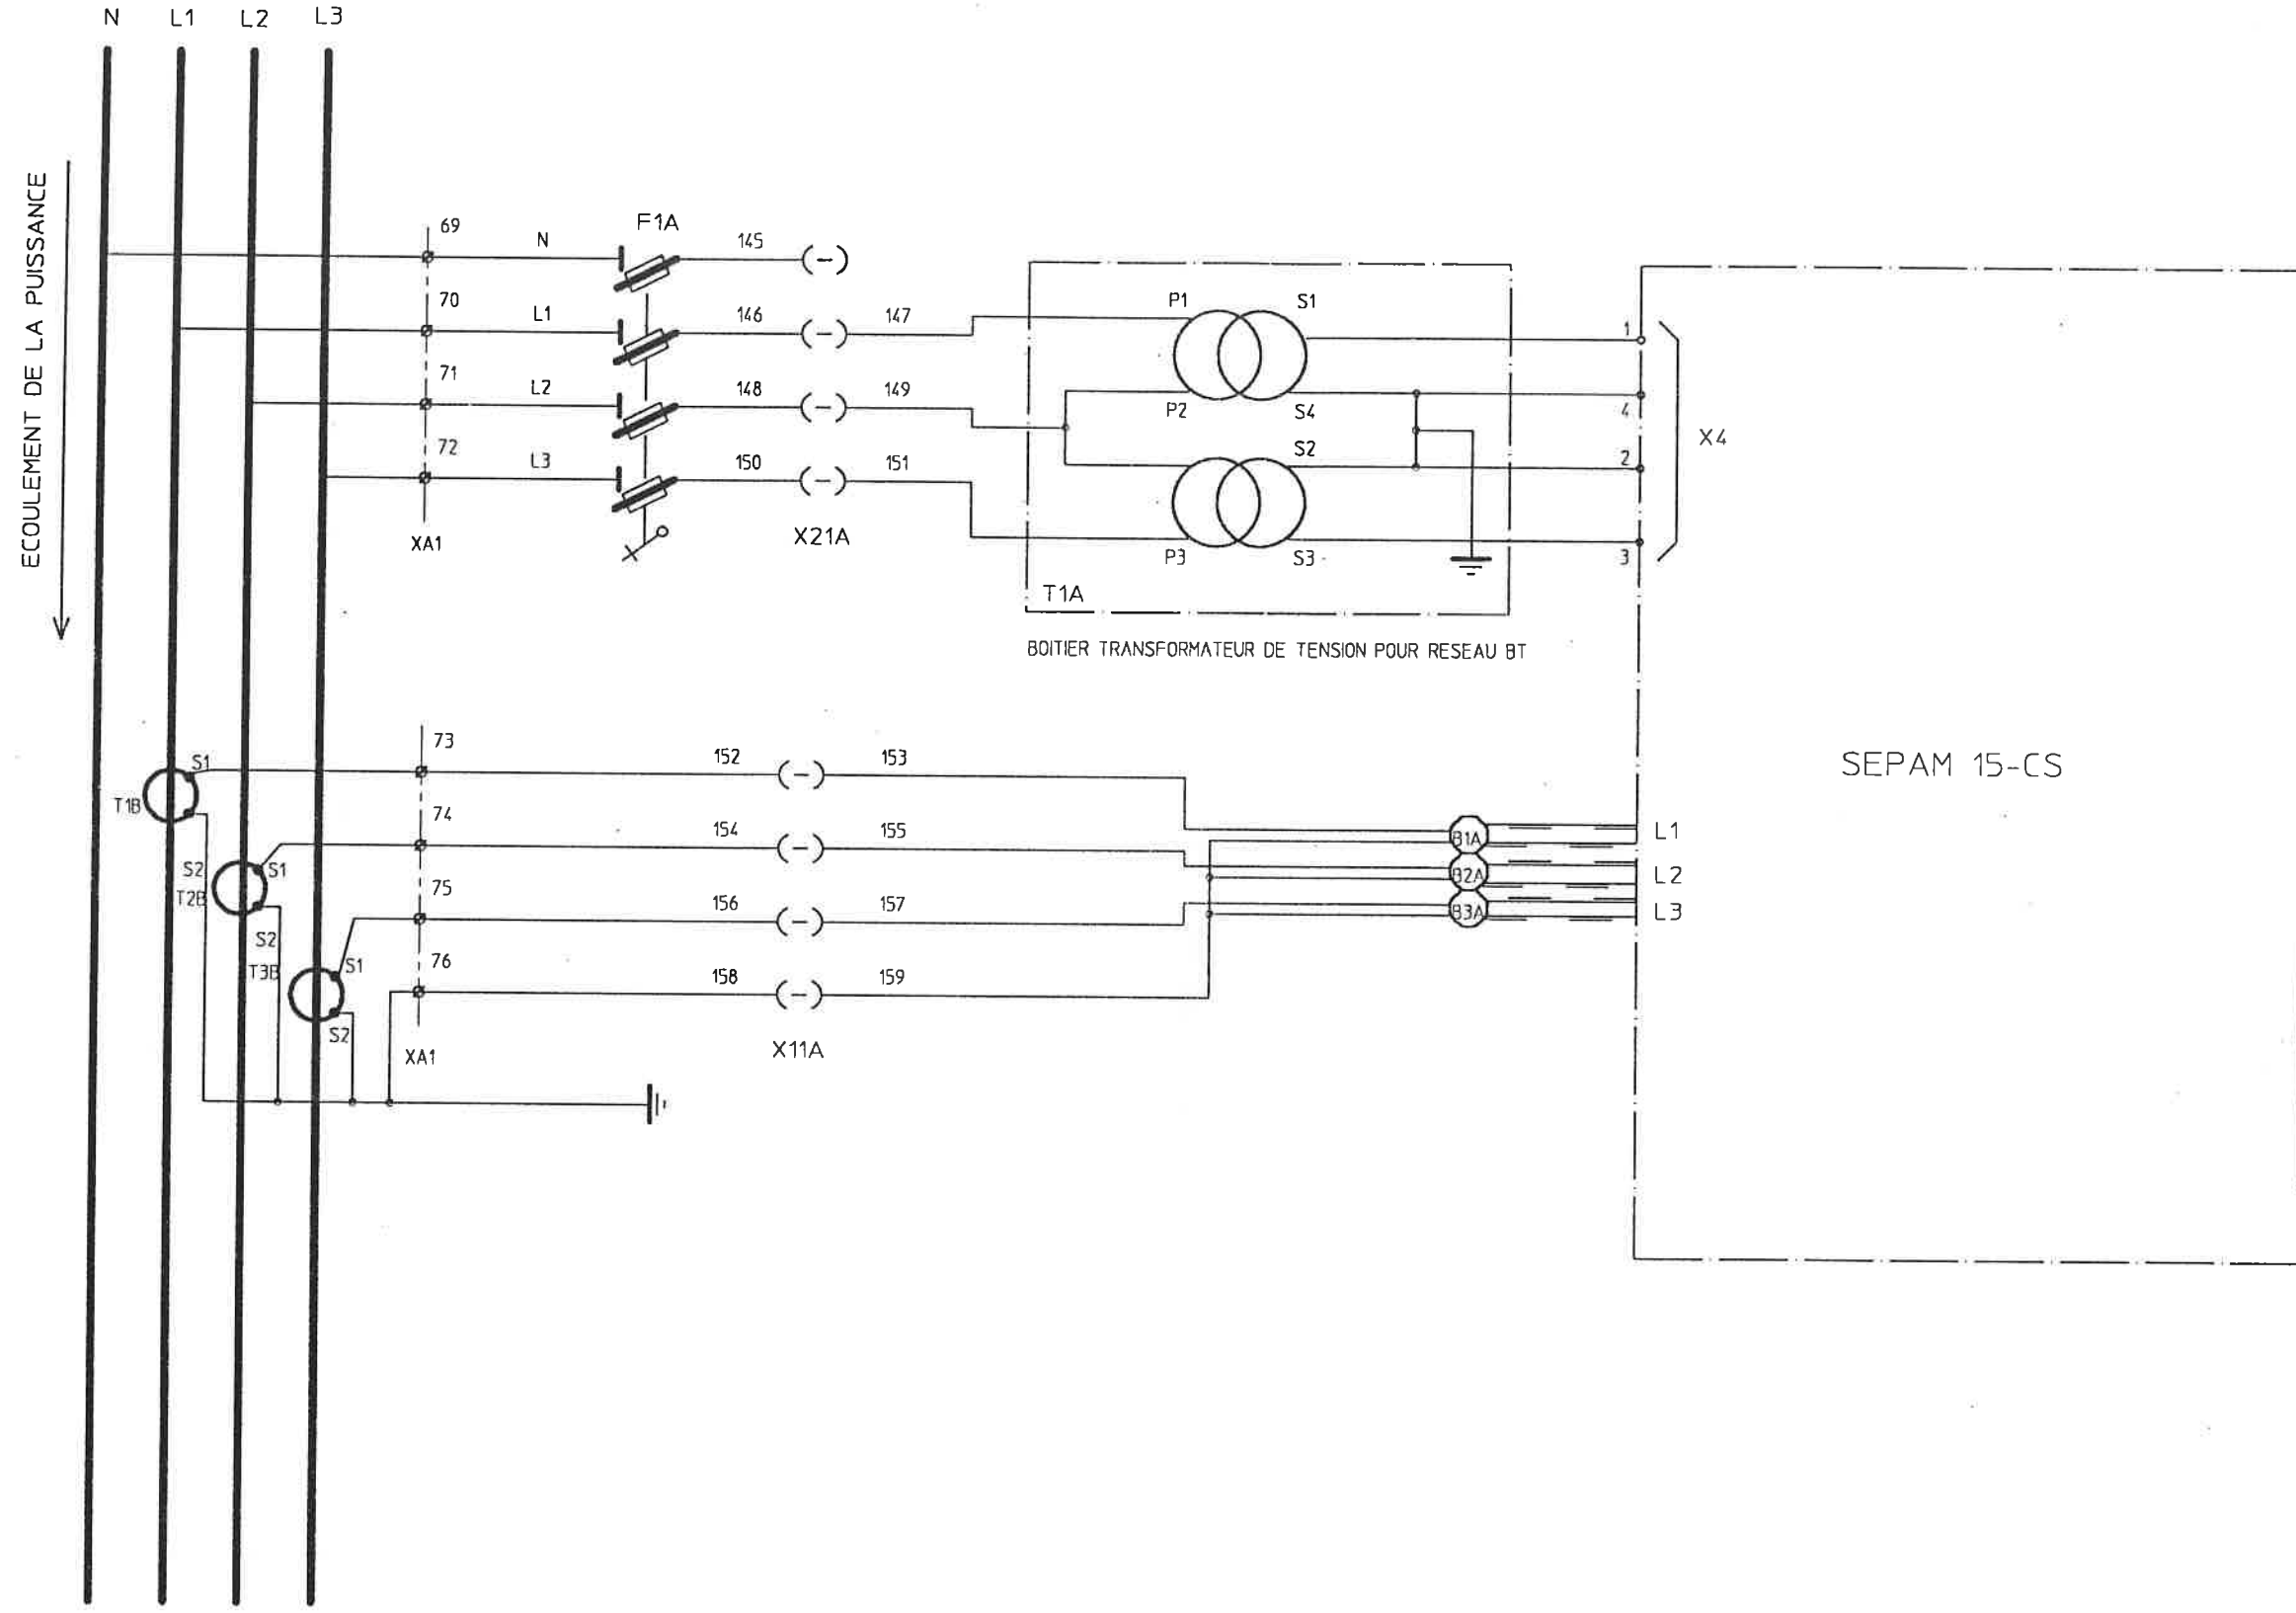

SANTERNE

62033 ARRAS BP948

Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES

POSTE Y24

SCHEMA DE CABLAGE

FOLIO No :

2

DATE :

10/93

PLAN No :


537061

MODIFICATIONS

DATE

IND.

VERS FOLIO 1

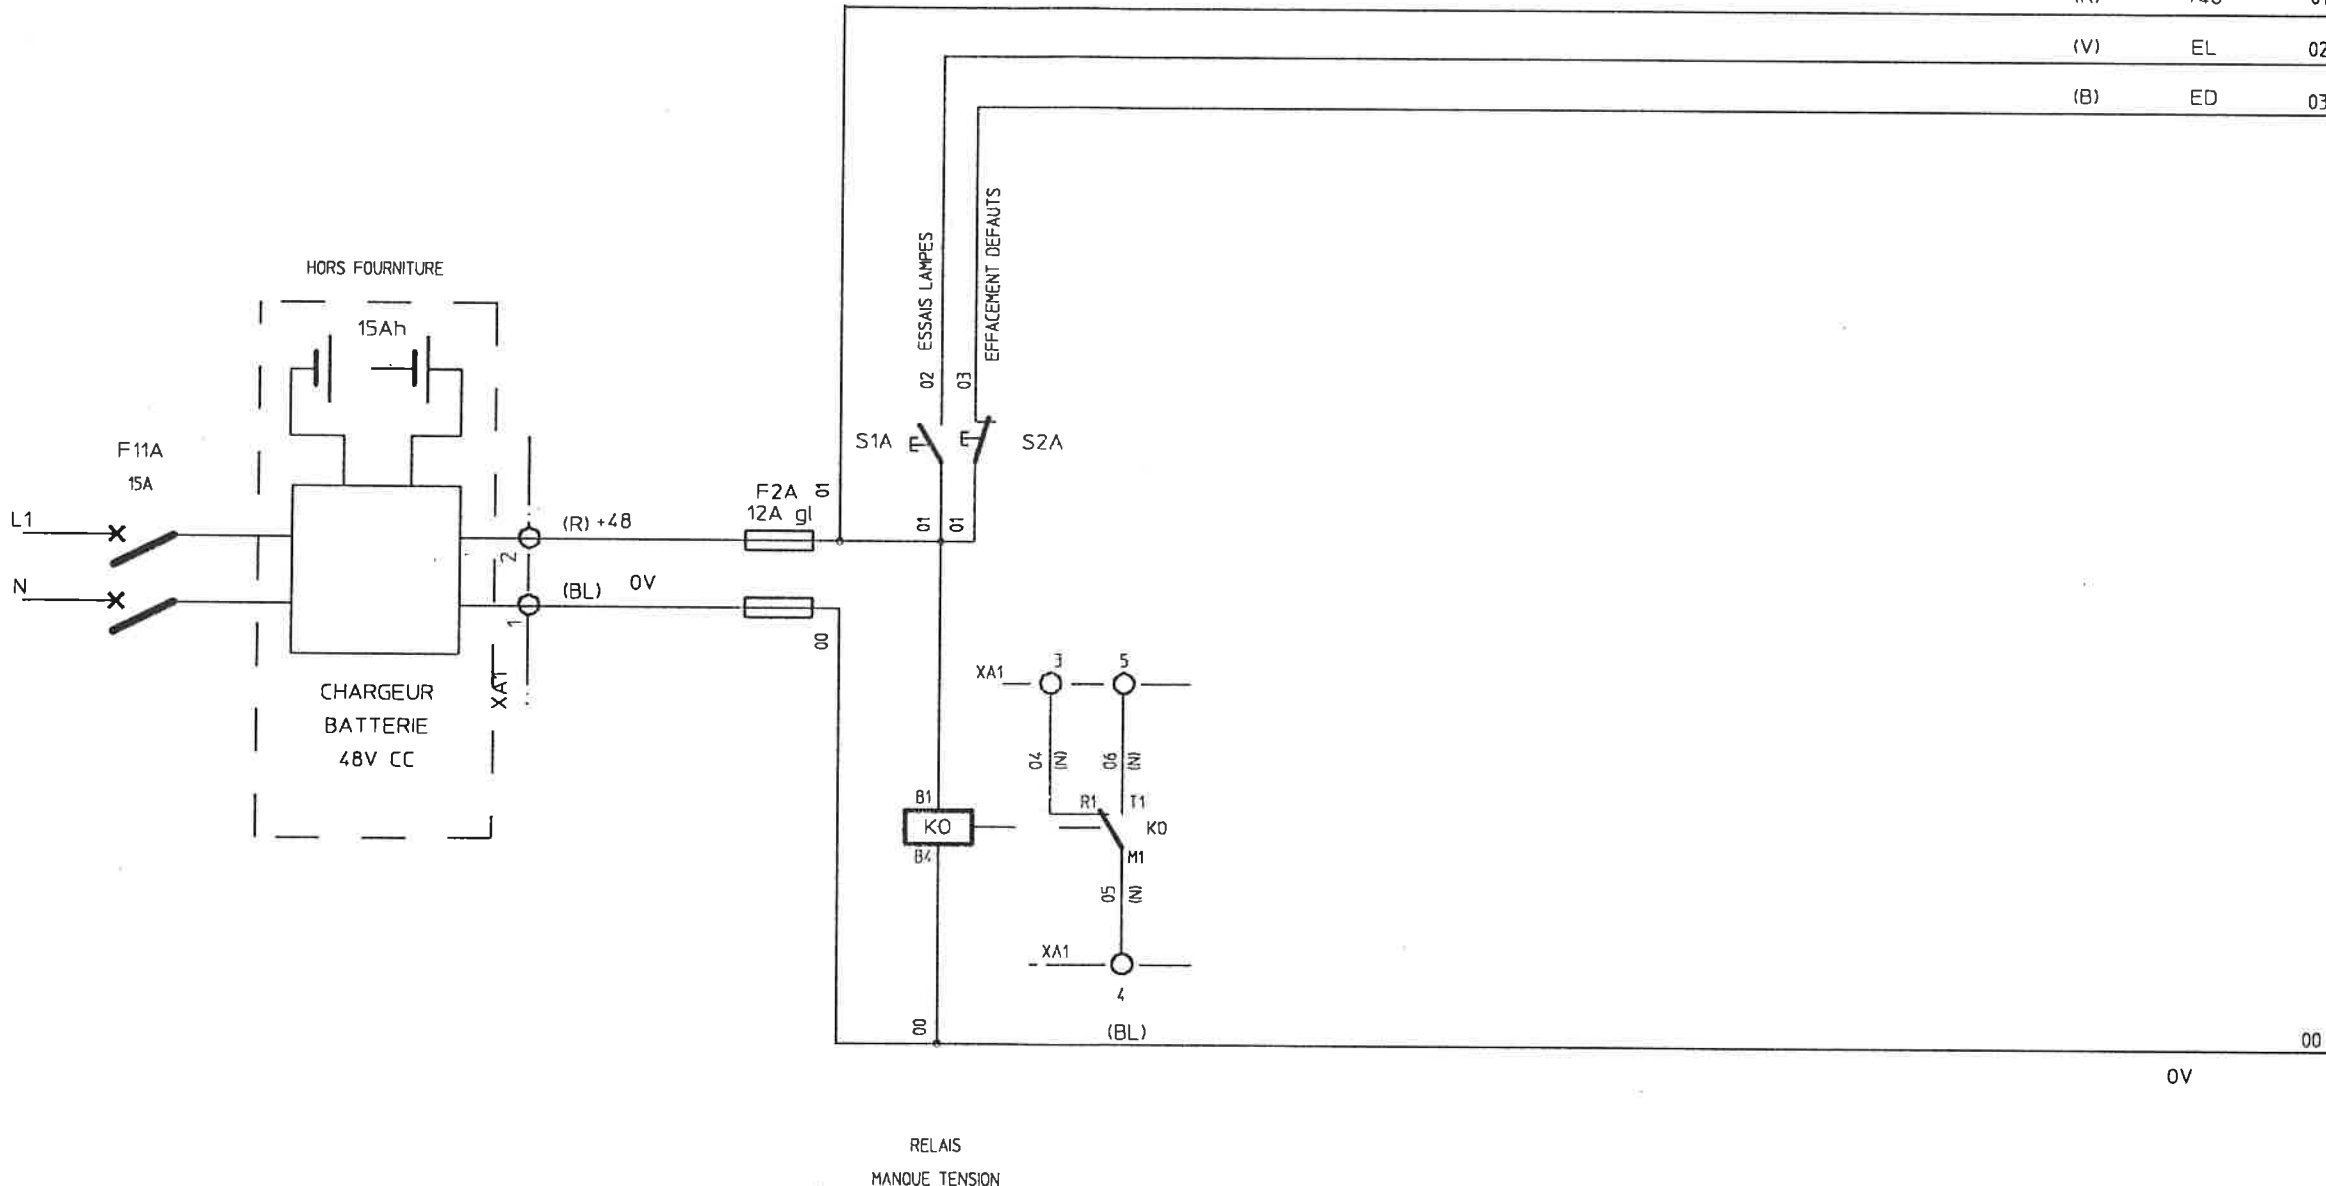

VERS FOLIO 4

(R)	+48	0
(V)	EL	0
(B)	ED	0

SANTERNE

52033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y21
SCHEMA DE CABLAGE

		FOLIO No :	3
		DATE :	10/93
		PLAN No :	53706/..
(N)	DATE	MODIFICATIONS	


SURVEILLANCE
ECHAUFFEMENT
TRANSFO

FUSION
FUSIBLE MT
TRANSFO

ENTREES
SEPAM

UTILISATION
SEPAM

VERS FOLIO 5

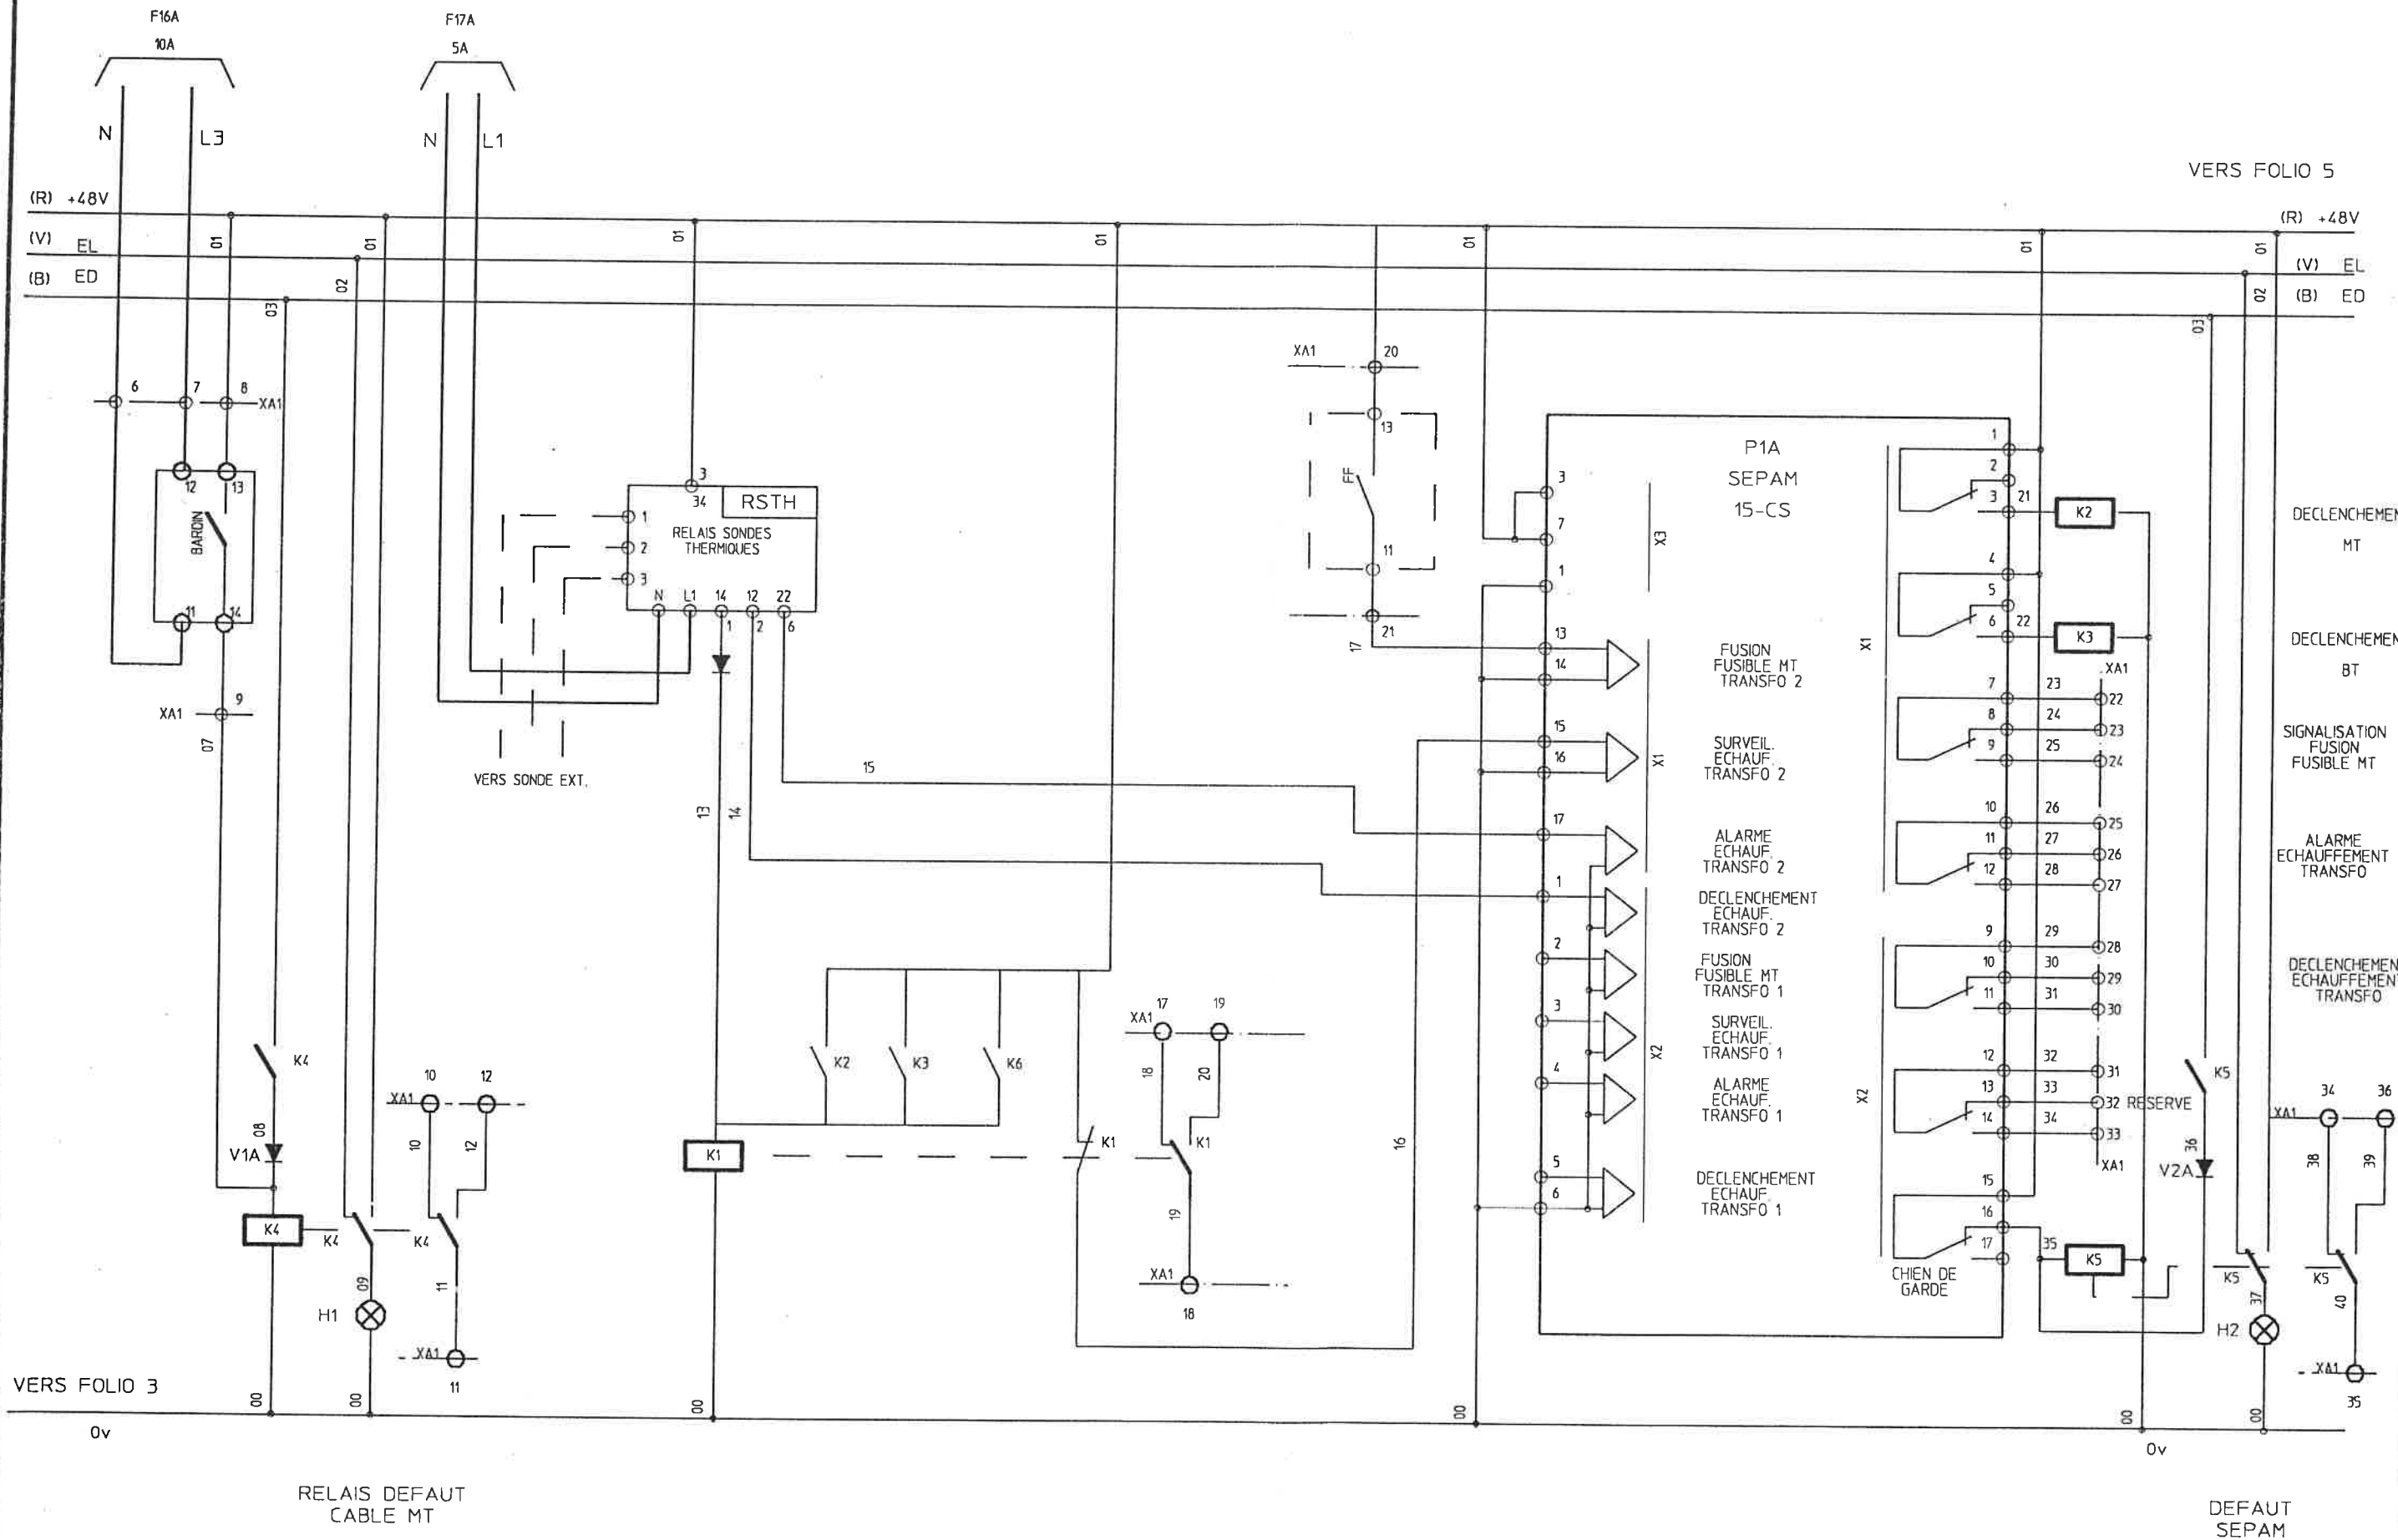

FOLIO No : 4

DATE : 10/93

PLAN No : 537061

MODIFICATIONS

DATE

NO

CLIENT : B.A. D'ISTRES

POSTE Y24

SCHEMA DE CABLAGE


SANTERNE

62033 ARRAS BP948

Tel. 2159.93.00

VERS FOLIO 4

VERS FOLIO 6

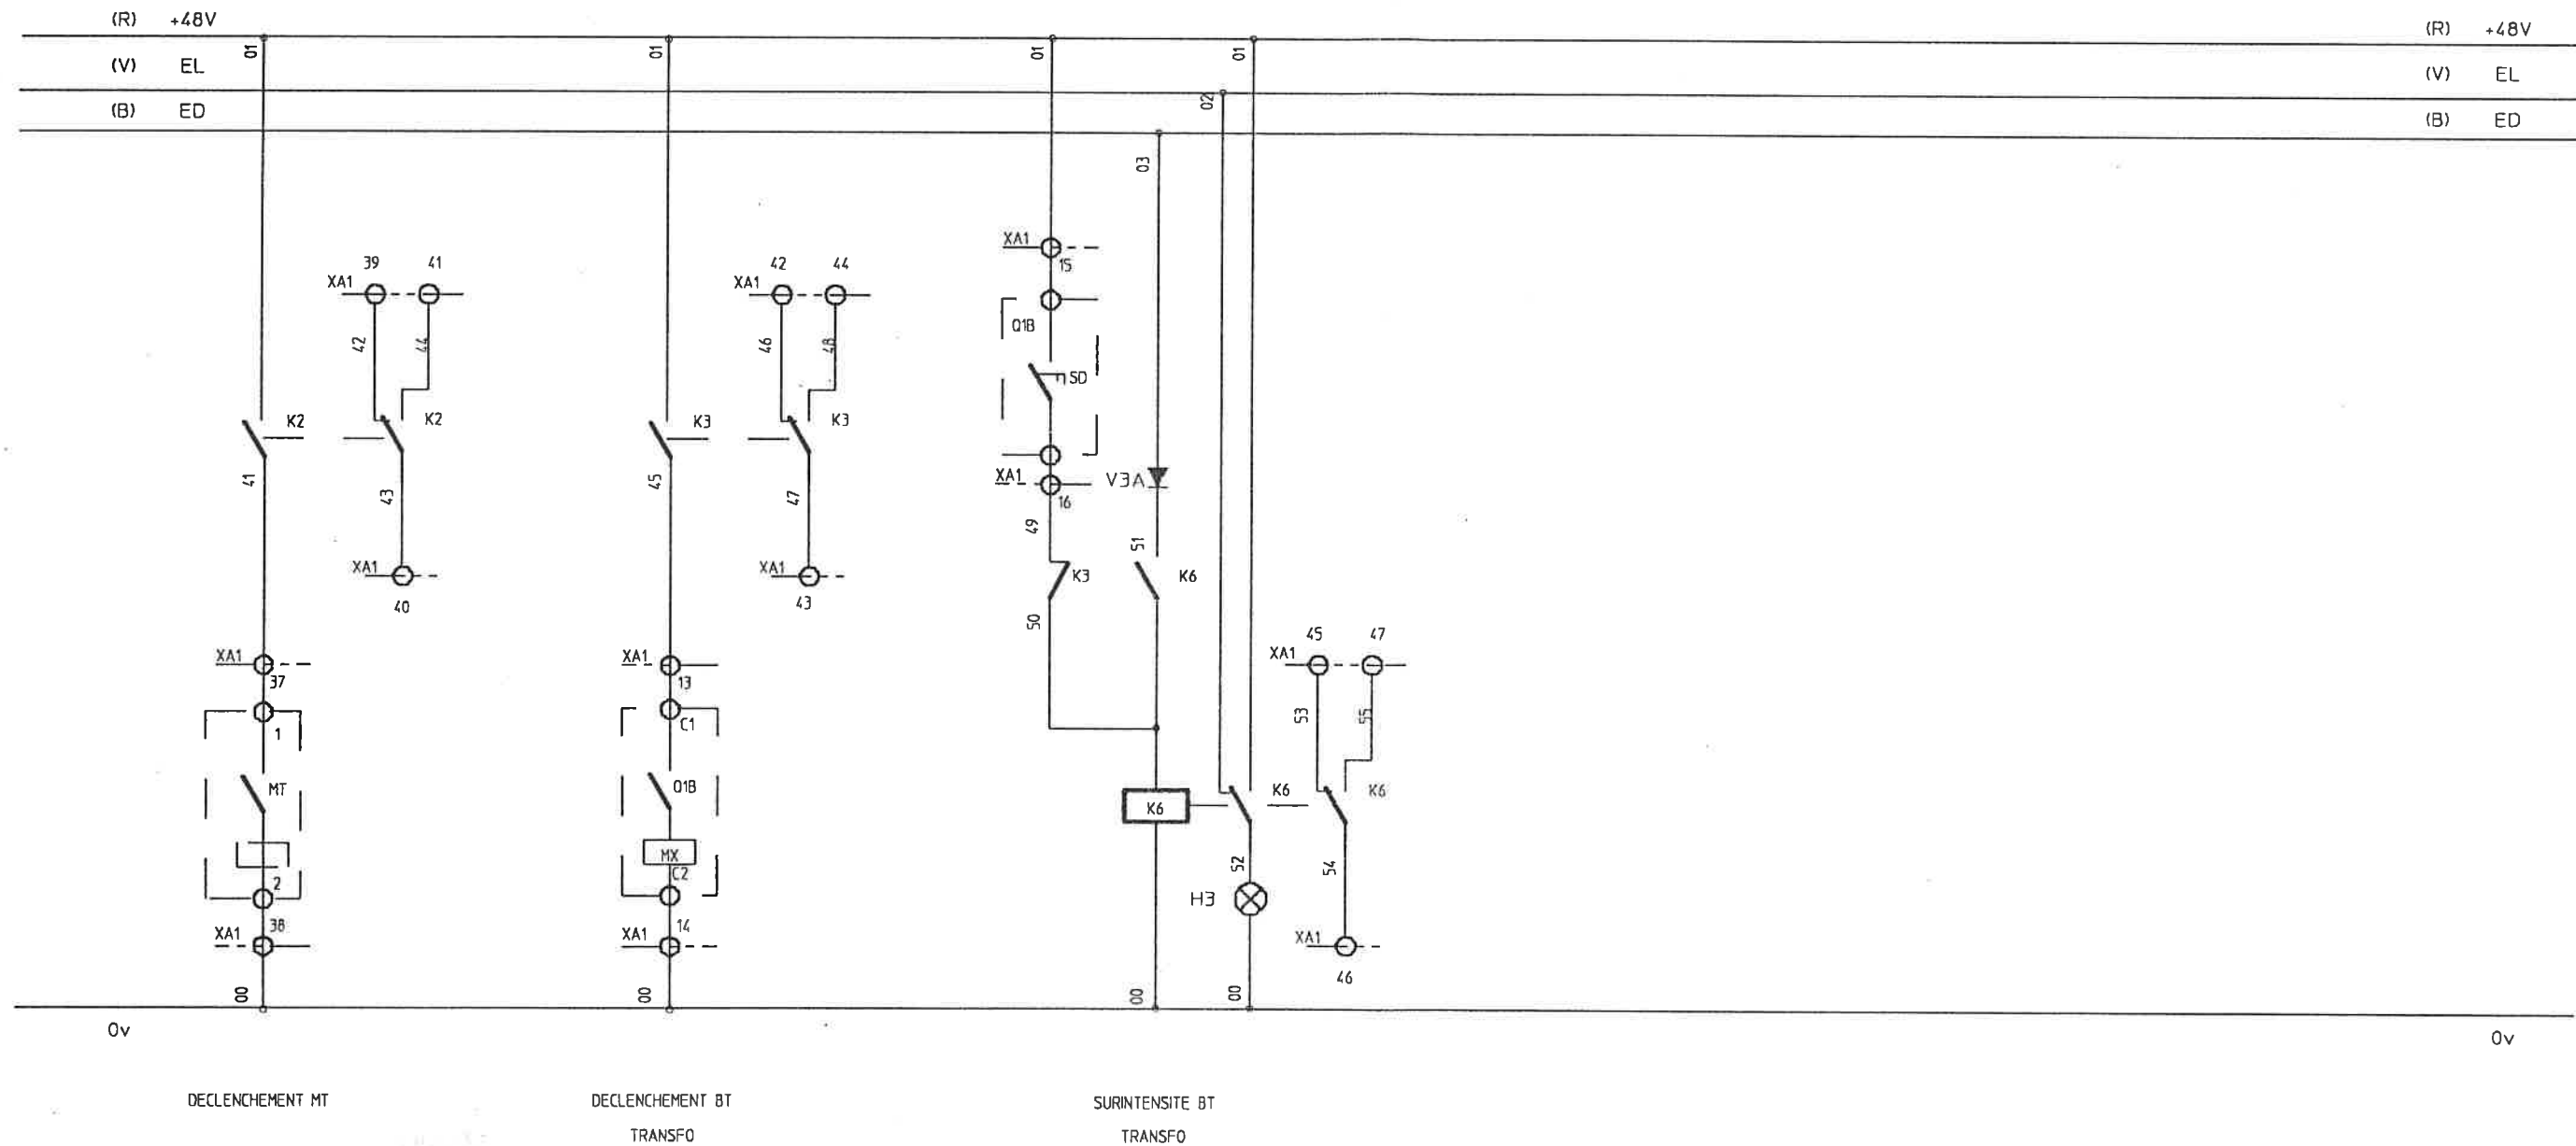

SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES

POSTE Y24

SCHEMA DE CABLAGE

FOLIO No : 5

DATE : 12/92

PLAN No : 53706/..

A 21/12/92 MS A JOUR
NO. DATE


MODIFICATIONS

VERS FOLIO 5

(R) +48V
(V) EL
(B) ED

VERS FOLIO 7

72
71
(R) +48V
(V) EL
(B) ED

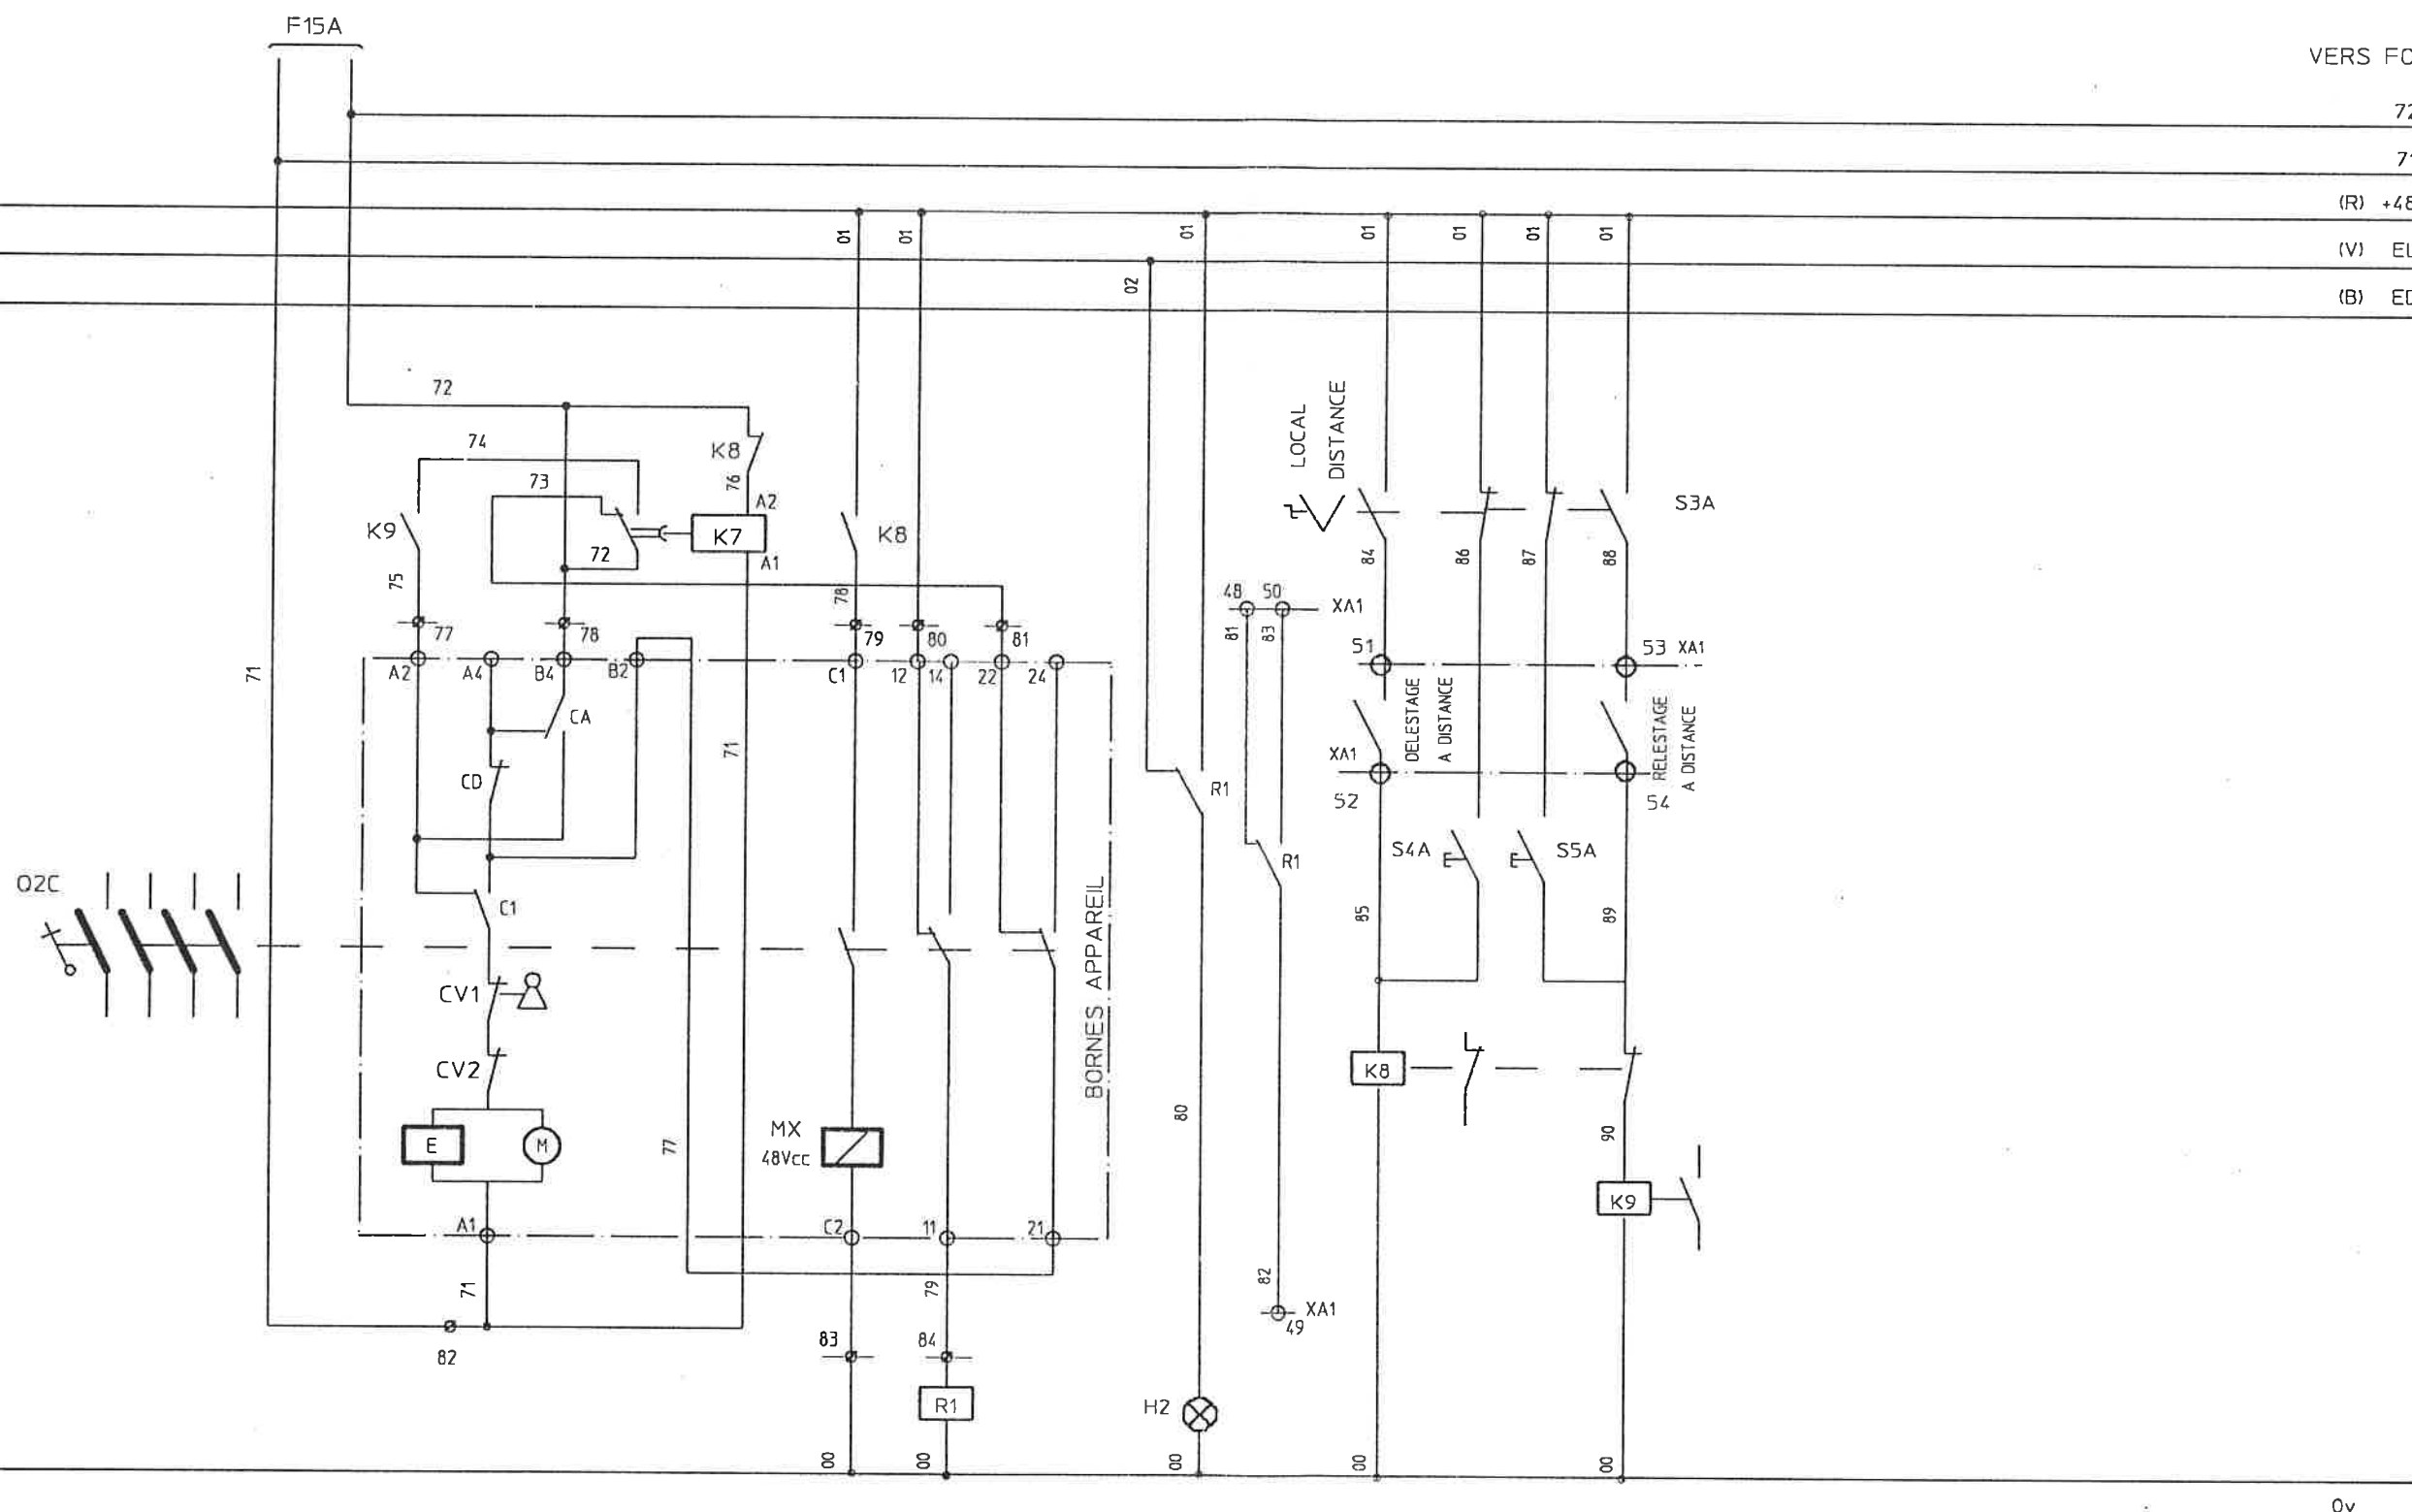

RELESTAGE DELESTAGE 2
CRAN 5

SANTERNE


62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00


CLIENT : B.A. D'ISTRES

POSTE Y21
SCHEMA DE CABLAGE

IND	DATE	MODIFICATIONS

FOLIO No :	6
DATE :	10/93
PLAN No :	537061..

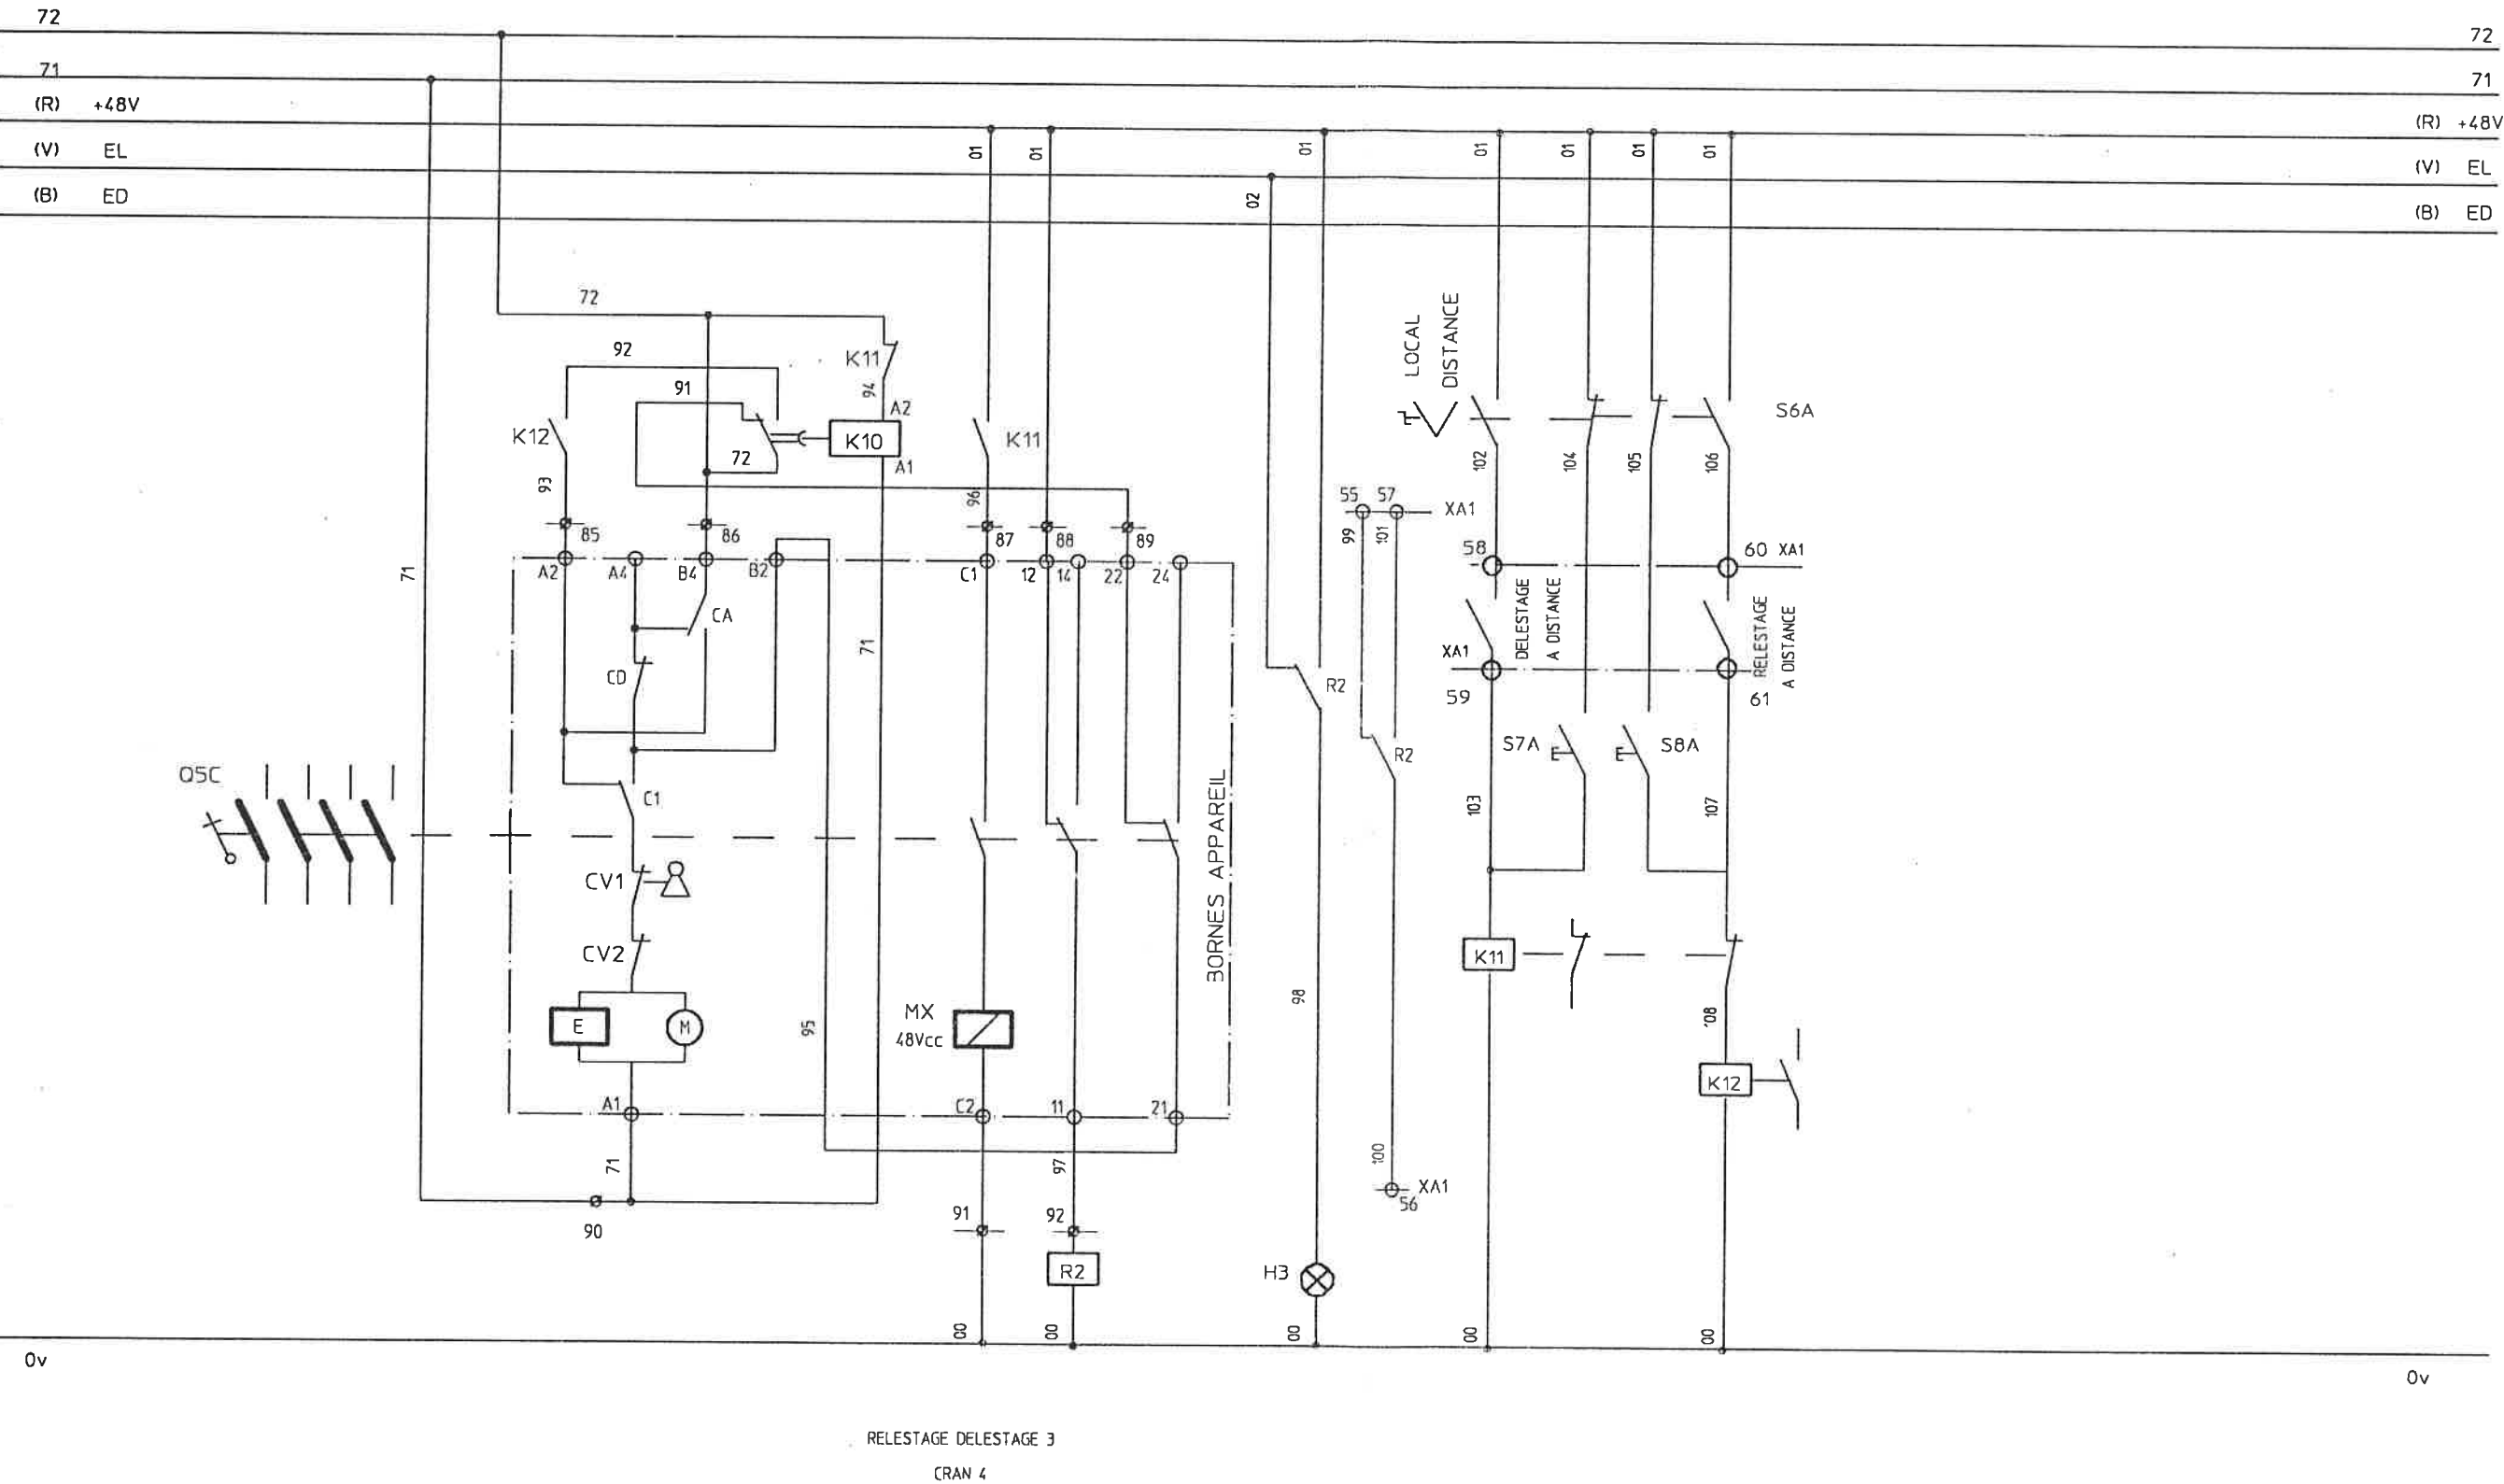

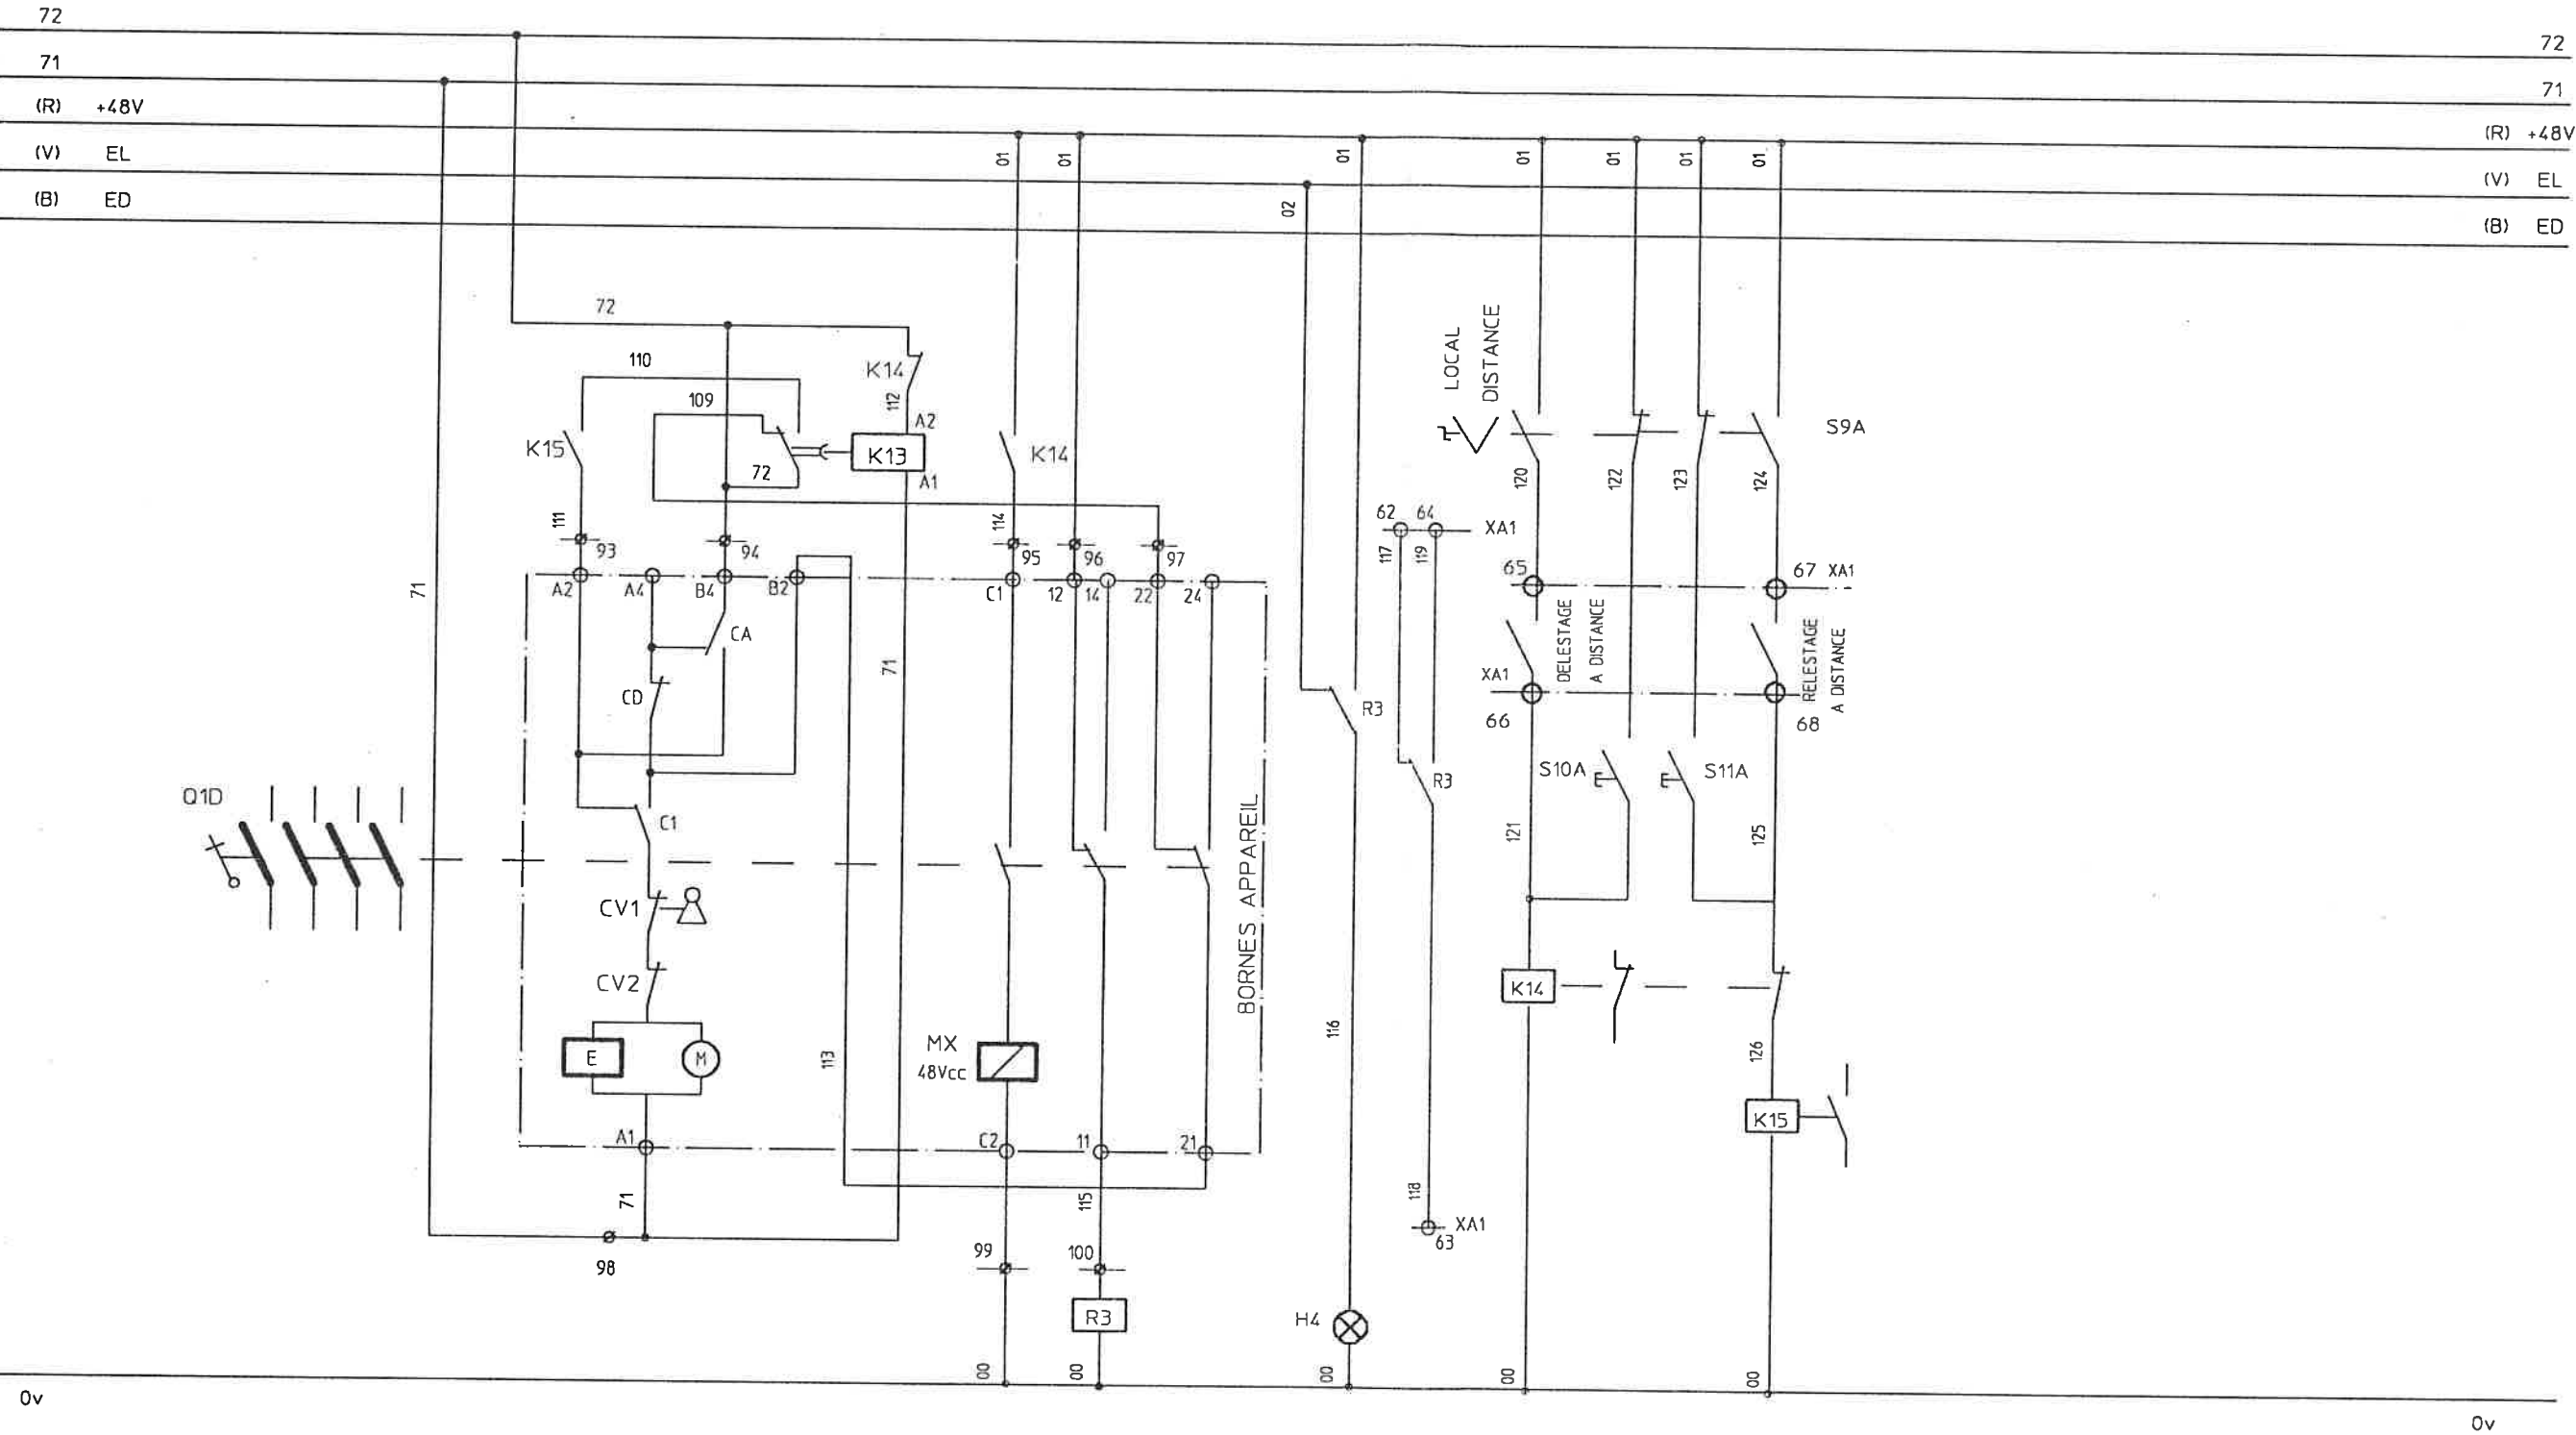

RELESTAGE DELESTAGE 4
CRAN 3

XA1		
ALIMENTATION 48VCC	1 0V	
	2 +48V	
	MANQUE TENSION	3 04
		4 05
		5 06
		6 N
ALIM 220V	7 L3	
	8 01	
ALIM BARDIN	9 07	
	10 10	
DEFAULT CABLE MT	11 11	
	12 12	
	13 45	
	14 00	
SURV. ECHAUFF. TRANSFO	15 01	
	16 49	
	17 18	
	18 19	
FUSION FUSIBLE MT TRANSFO	19 20	
	20 01	
	21 17	
	22 23	
SIGN. FUSION FUSIBLE MT TRANSFO	23 24	
	24 25	
	25 26	
	26 27	
ALARME ECHAUFF. TRANSFO	27 28	
	28 29	
	29 30	
	30 31	
DECL. ECHAUFF. TRANSFO	31 32	
	32 33	
	33 34	
	34 38	
RESERVE	35 40	
	36 39	
	37 41	
	38 00	
DEFAULT SEPAM	39 42	
	40 43	
	41 44	
	42 46	
DECLENCHEMENT MT	43 47	
	44 48	
	45 53	
	46 54	
DECLENCHEMENT BT	47 55	
	48 81	
	49 82	
	50 83	
SURINTENSITE BT TRANSFO	51 84	
	52 85	
	53 88	
	54 89	
RELESTAGE DELESTAGE 2 CRAN 5	55 99	
	56 100	
	57 101	
	58 102	
RELESTAGE DELESTAGE 3 CRAN 4	59 103	
	60 106	
	61 107	
	62 117	
RELESTAGE DELESTAGE 4 CRAN 3	63 118	
	64 119	
	65 120	
	66 121	
	67 124	
	68 125	

SANTERNE	CLIENT : B.A. D'ISTRES POSTE Y21 BORNIER	FOLIO No :	10
		DATE :	10/93
		PLAN No :	53706/..
		MODIFICATIONS	
		NO.	DATE

XA1			
69	N		
70	L1		
71	L2		
72	L3		
73	152		
74	154		
75	156		
76	158		
77	75		
78	72		
79	78		
80	01		
81	73		
82	71		
83	00		
84	79		
85	93		
86	72		
87	96		
88	01		
89	91		
90	71		
91	00		
92	97		
93	111		
94	72		
95	114		
96	01		
97	109		
98	71		
99	00		
100	115		
101	320		
102	330		

00

CDE DISTANCE ECL CLOTURE

VERS BNI ET 2 CAISSON D

330

SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y24
BORNIER

			FOLIO No : 11
			DATE : 10/93
			PLAN No : 53706/..
N°	DATE	MODIFICATIONS	

XA3

26	1	Bleu Clair
28	2	Blanc
29	3	Bleu Clair
31	4	Bleu Fonce
23	5	Bleu Clair
25	6	Jaune
54	7	Bleu Clair
55	8	Marron
19	9	Bleu Clair
20	10	Noir
04	11	Bleu Clair
05	12	Rouge
Noir 1	13	Bleu Clair
Noir 2	14	Vert
Noir 1	15	Gris
Noir 2	16	Blanc
5	17	Gris
6	18	Bleu Fonce
	19	Gris
	20	Jaune
	21	Gris
	22	Marron
	23	Gris
	24	Noir
	25	Gris
	26	Rouge
	27	Gris
	28	Vert
	29	Orange
162	30	Blanc
163	31	Orange
82	32	Bleu Fonce
83	33	Orange
100	34	Jaune
101	35	Orange
118	36	Marron
119	37	Orange
	38	Noir
	39	Orange
	40	Rouge
	41	Orange
	42	Vert
	V/J	

POSITION CELLULE Y21

POSITION CELLULE X1

POSITION CELLULE TRANSFO

7Y22

6Y22

5Y22

MINI TENSION - BARDIN DEFAULT
BARDIN DEFAULT
CABLE HT VERS CENTRALE

10Y22

5G15

21p0.9

COFFRET TELETRANS.

SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y21
BORNIER

NO. DATE

FOLIO No : 12
DATE : 10/93
PLAN No : 53706/..

XA3

43	Bleu Clair
44	Blanc
45	Bleu Clair
46	Bleu Fonce
47	Bleu Clair
48	Jaune
49	Bleu Clair
50	Marron
51	Bleu Clair
52	Noir
53	Bleu Clair
54	Rouge
55	Bleu Clair
56	Vert
57	Gris
58	Blanc
59	Gris
60	Bleu Fonce
61	Gris
62	Jaune
63	Gris
64	Marron
65	Gris
66	Noir
67	Gris
68	Rouge
69	Gris
70	Vert
71	Orange
72	Blanc
73	

15p0.9

INTER C3	DELESTAGE RELESTAGE	52 51-53 54
INTER C4	DELESTAGE RELESTAGE	59 58-60 61
INTER C5	DELESTAGE RELESTAGE	66 65-67 68

BORNES XA1

SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y24
BORNIER

FOLIO No :	13
DATE :	10/93
PLAN No :	537061

MODIFICATIONS

IND. DATE

XA4

1	Bleu Clair
2	Blanc
3	Bleu Clair
4	Bleu Fonce
5	Bleu Clair
6	Jaune
7	Bleu Clair
8	Marron
9	Bleu Clair
10	Noir
11	Bleu Clair
12	Rouge
13	Bleu Clair
14	Vert
15	Gris
16	Blanc
17	Gris
18	Bleu Fonce
19	Gris
20	Jaune
21	Gris
22	Marron
23	Gris
24	Noir
25	Gris
26	Rouge
27	Gris
28	Vert
29	Orange
30	Blanc
31	Orange
32	Bleu Fonce
33	Orange
34	Jaune
35	Orange
36	Marron
37	Orange
38	Noir
39	Orange
40	Rouge
41	Orange
42	Vert
43	Violet
44	Blanc
45	Violet
46	Bleu Fonce
47	Violet
48	Jaune
49	Violet
50	Marron
51	Violet
52	Noir
53	Violet
54	Rouge
55	Violet
56	Vert
57	Bleu Clair
58	Blanc
59	Bleu Clair
60	Bleu Fonce

30p0.9

14Y21

VENANT DE LA CENTRALE


SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 2159.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y24
BORNIER

NO	DATE	MODIFICATIONS

FOLIO No :	14
DATE :	10/93
PLAN No :	53706/..

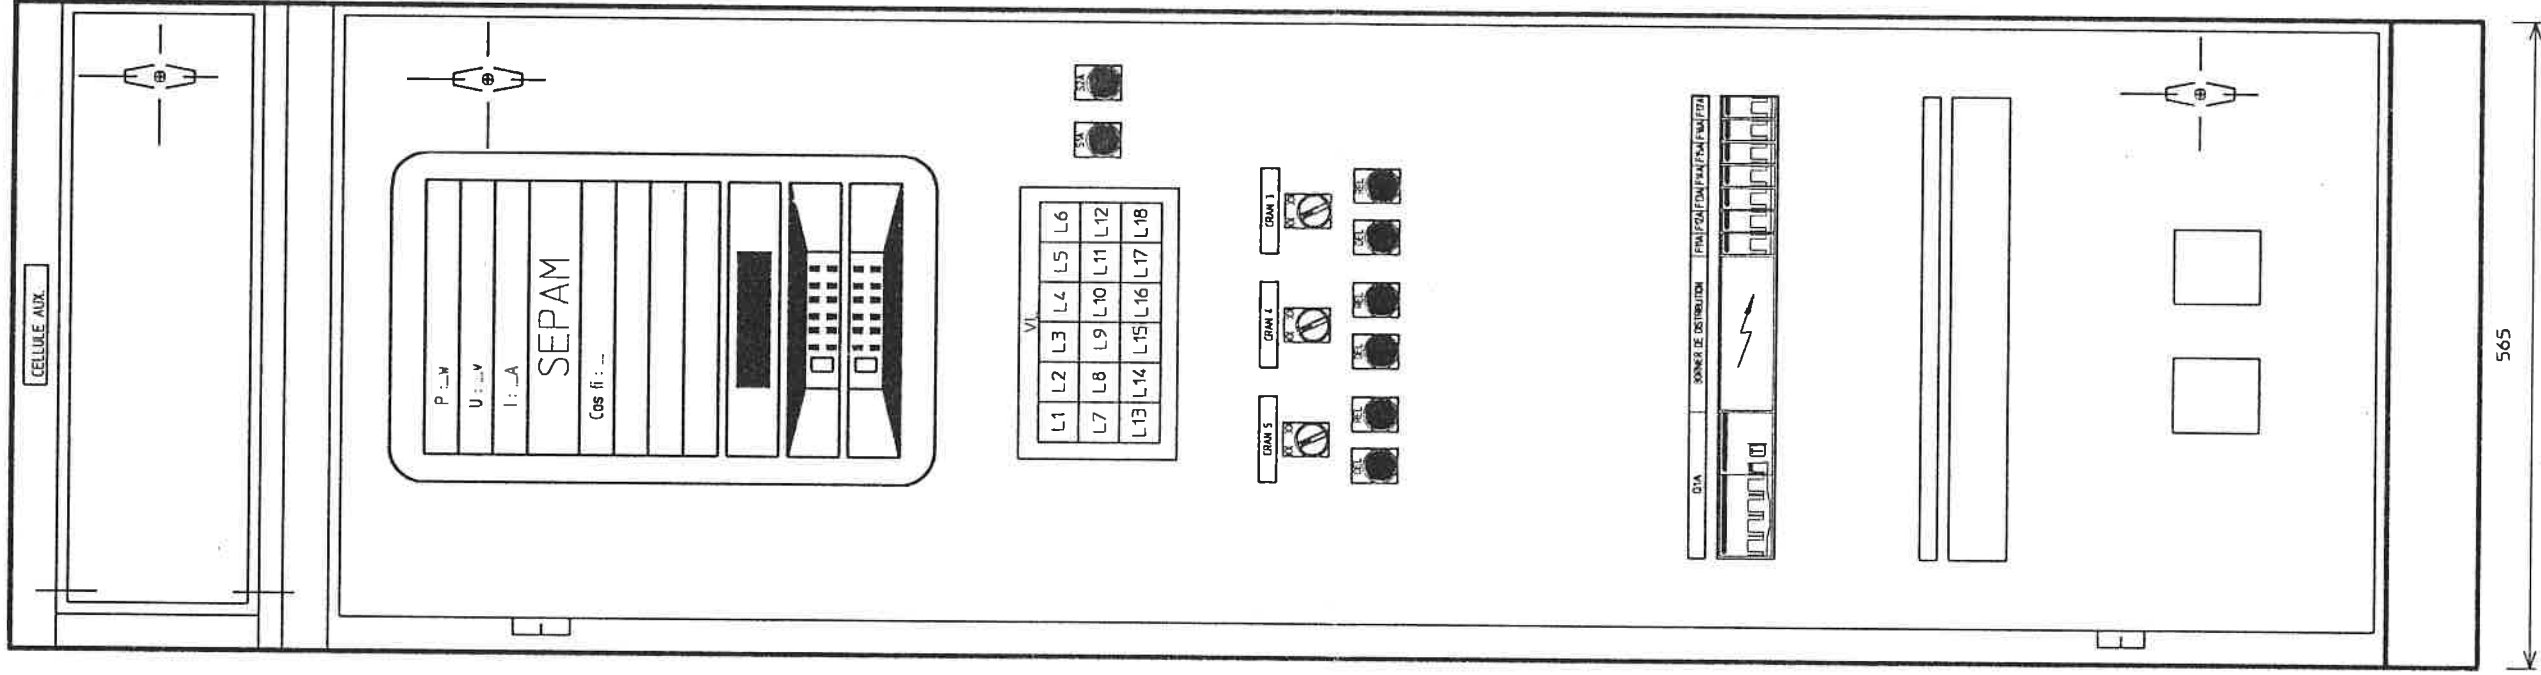

565

SANTERNE

62033 ARRAS BP948
Tel. 21.59.93.00

CLIENT : B.A. D'ISTRES
POSTE Y21
EQUIPEMENT

					FOLIO No : 16
					DATE : 10/93
					PLAN No : 53706/..
					MODIFICATIONS
					NO DATE

REPERE	QTE	DESIGNATION	REF	MARQUE
Q1A	1	C60L 4P 25A C	25452	MERLIN-GERIN
Q1A	1	VIGI C60 4P 25A 300MA	26533	MERLIN-GERIN
F11A A F17A	7	STI 1P+N 10,3X38 500V	15646	MERLIN-GERIN
F1A	1	STI 3P+N 10,3X38 500V	15658	MERLIN-GERIN
F2A	2	C/C UNIPOLAIRE 32A	001127	LEGRAND
F2A	1	C/C POIGNEE ENCLIP. BIPOLAIRE	001487	LEGRAND
S1A	1	TETE BOUTON POUSSOIR 00	ZB2BA6	TELEMECANIQUE
S1A	1	CORPS AVEC CONTACT F 00	ZB2BZ101	TELEMECANIQUE
S2A	1	TETE BOUTON POUSSOIR 00	ZB2BA5	TELEMECANIQUE
S2A	1	CORPS AVEC CONTACT O 00	ZB2BZ102	TELEMECANIQUE
S3A/S6A/S9A	3	TETE BOUTON TOURNANT 00	ZB2BD2	TELEMECANIQUE
S3A/S6A/S9A	3	CORPS AVEC CONTACT O+F 00	ZB2BZ105	TELEMECANIQUE
S3A/S6A/S9A	3	ELEMENT DE CONTACT O 00	ZB2BE102	TELEMECANIQUE
S4A/S5A/S7A/S8A	4	TETE BOUTON POUSSOIR 00	ZB2BA2	TELEMECANIQUE
S4A/S5A/S7A/S8A	4	CORPS AVEC CONTACT F 00	ZB2BZ101	TELEMECANIQUE
S10A/S11A	2	TETE BOUTON POUSSOIR 00	ZB2BA2	TELEMECANIQUE
S10A/S11A	2	CORPS AVEC CONTACT F 00	ZB2BZ101	TELEMECANIQUE
RELAIS	19	EMBASE AVANT VIS 00	RHZ21	TELEMECANIQUE
K7/K10/K13	3	RELAIS TRAVAIL 220V ALTER 00	RHT411M	TELEMECANIQUE
K0/K1 A K6/R1	8	RELAIS INSTANT 48VCONTINU 00	RHN412E	TELEMECANIQUE
K8/K9/R2/K11	4	RELAIS INSTANT 48VCONTINU 00	RHN412E	TELEMECANIQUE
K12/R3/K14/K15	4	RELAIS INSTANT 48VCONTINU 00	RHN412E	TELEMECANIQUE

SANTERNE

62033 ARRAS BP948

Tel. 2159.93.00

CLIENT :

BAISTRES

POSTE Y24

CELLULE AUXILIAIRE

NOMENCLATURE DU MATERIEL

FOLIO No : 17

DATE : 14/10/93

PLAN No : 537067..

MODIFICATIONS

DATE

