


- Fondations = 3.5cm
- Intérieur = 2.5cm
- Extérieur = 4cm

Respecter soigneusement les enrobages prévus sur plan.
Prévoir des cales en quantité suffisante et avec espacement constant.

X0: Aucun risque de corrosion ni d'attaque
 XA: Attaques chimiques
 XC: Carbonatation
 XD: Chlorures autres que marins
 XS: Chlorures marins
 XF: Gel/dégel

Bâtiment à plus de 1km de front de mer

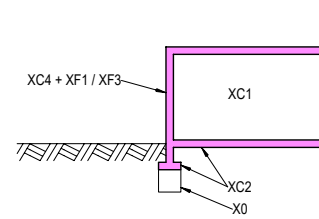


- Règlement : EC8
- Zone de sismicité : Zone 3
- Catégorie d'importance : II
- Coefficient de comportement : $q=$
- Classe de ductilité :

- Neige : Région A2
- Vent : -Région 2
- Catégorie terrain: IIIb

MACONNERIE :Type B60-B80
BETON :NF EN 206-1 - Classe de résistance C25/30 (sauf indications contraire sur plan)

ACIERS :Acier doux (Ø) - Nuance B235 C - Limite d'élasticité : 235 MPa
Haute adhérence (HA) - Nuance B500 B - Limite d'élasticité : 500 MPa
Treillis soudés (TS) - Nuance B500 B - Limite d'élasticité : 500 MPa


Protection au choix de l'entreprise.

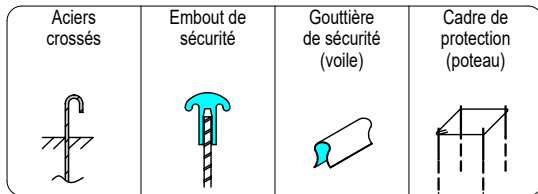

	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
Calcul sans sollicitation sismique	470	400	360	320	300
Calcul avec sollicitation sismique	710	600	540	480	450

	C20/25	C25/30	C30/37	C35/45	C40/50
Calcul sans sollicitation sismique	470	400	360	320	300
Calcul avec sollicitation sismique	710	600	540	480	450

Suivant rapport géotechnique G2 PRO du BET GEOFONDATION du 25/02/26:
Renforcement du sol par inclusions

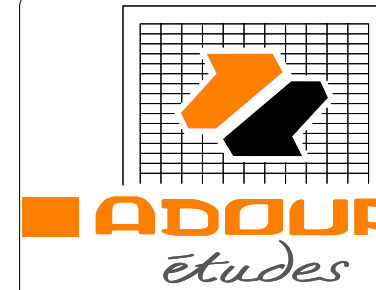

B.E.T. STRUCTURE - Bâtiment, Génie Civil

ADOUR ETUDES - 8, av. Division Leclerc - 64100 BAYONNE

Tel: 05 59 55 15 75 - **Fax:** 05 59 55 67 34

contact@adour-etudes.fr - www.adour-etudes.fr

Construction d'un Bicub

15 Avenue de la Citadelle
64100 BAYONNE

Maître d'oeuvre

USID de Pau

LCL Valéry DECORMES

Tél: 05.40.03.74.01

Contrôle technique

Entreprise

Ministère de la Défense
64100 BAYONNE

FONDACTIONS HT RDC

D.C.E

forme


[illegible]

ech:1/100

surcharges: $G=80 \text{ kg/m}^2$ $Q=150 \text{ kg/m}^2$


 Libage BA
 Longrine BA
 SF Semelle Filante
 S Semelle isolée
 Lg Longrine
 RN Renfort Noyé

Semelles	Dimensions	Fût-Libage
S1	100x150/25ht + GB	fût 50x50/50ht
S1a		fût 50x62/50ht
S2	voir coffrage + GB	fût 50x50/50ht
S2a		fût 50x50/65ht
S3	200x80/25ht + GB	fût

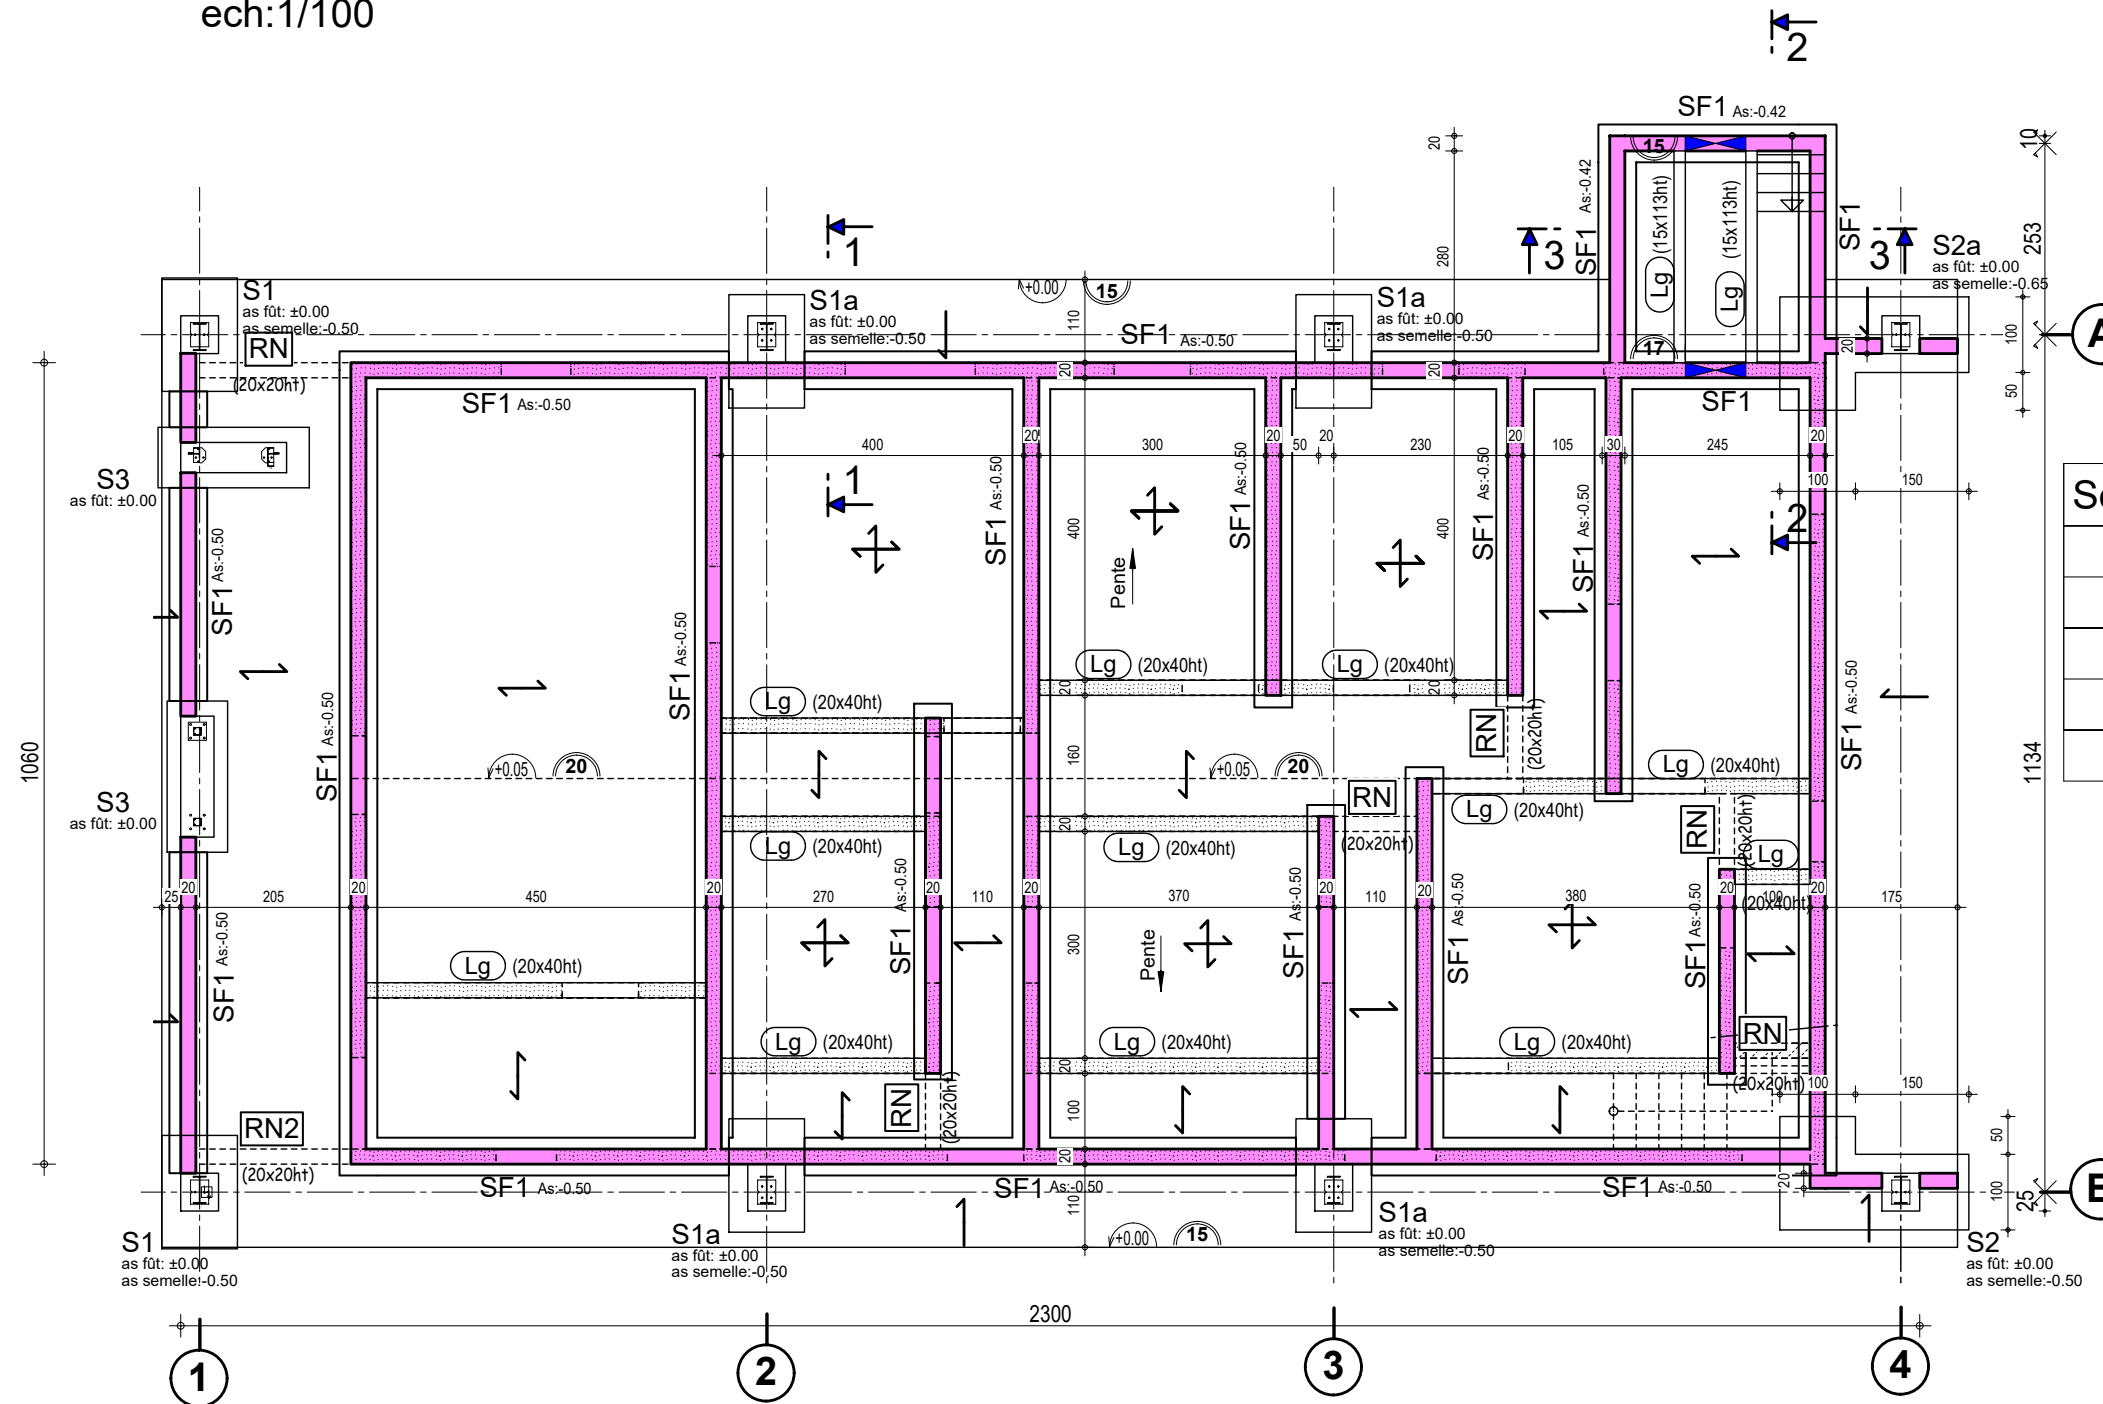

ELEVATION
PLANCHER HAUT RDC

ech:1/100

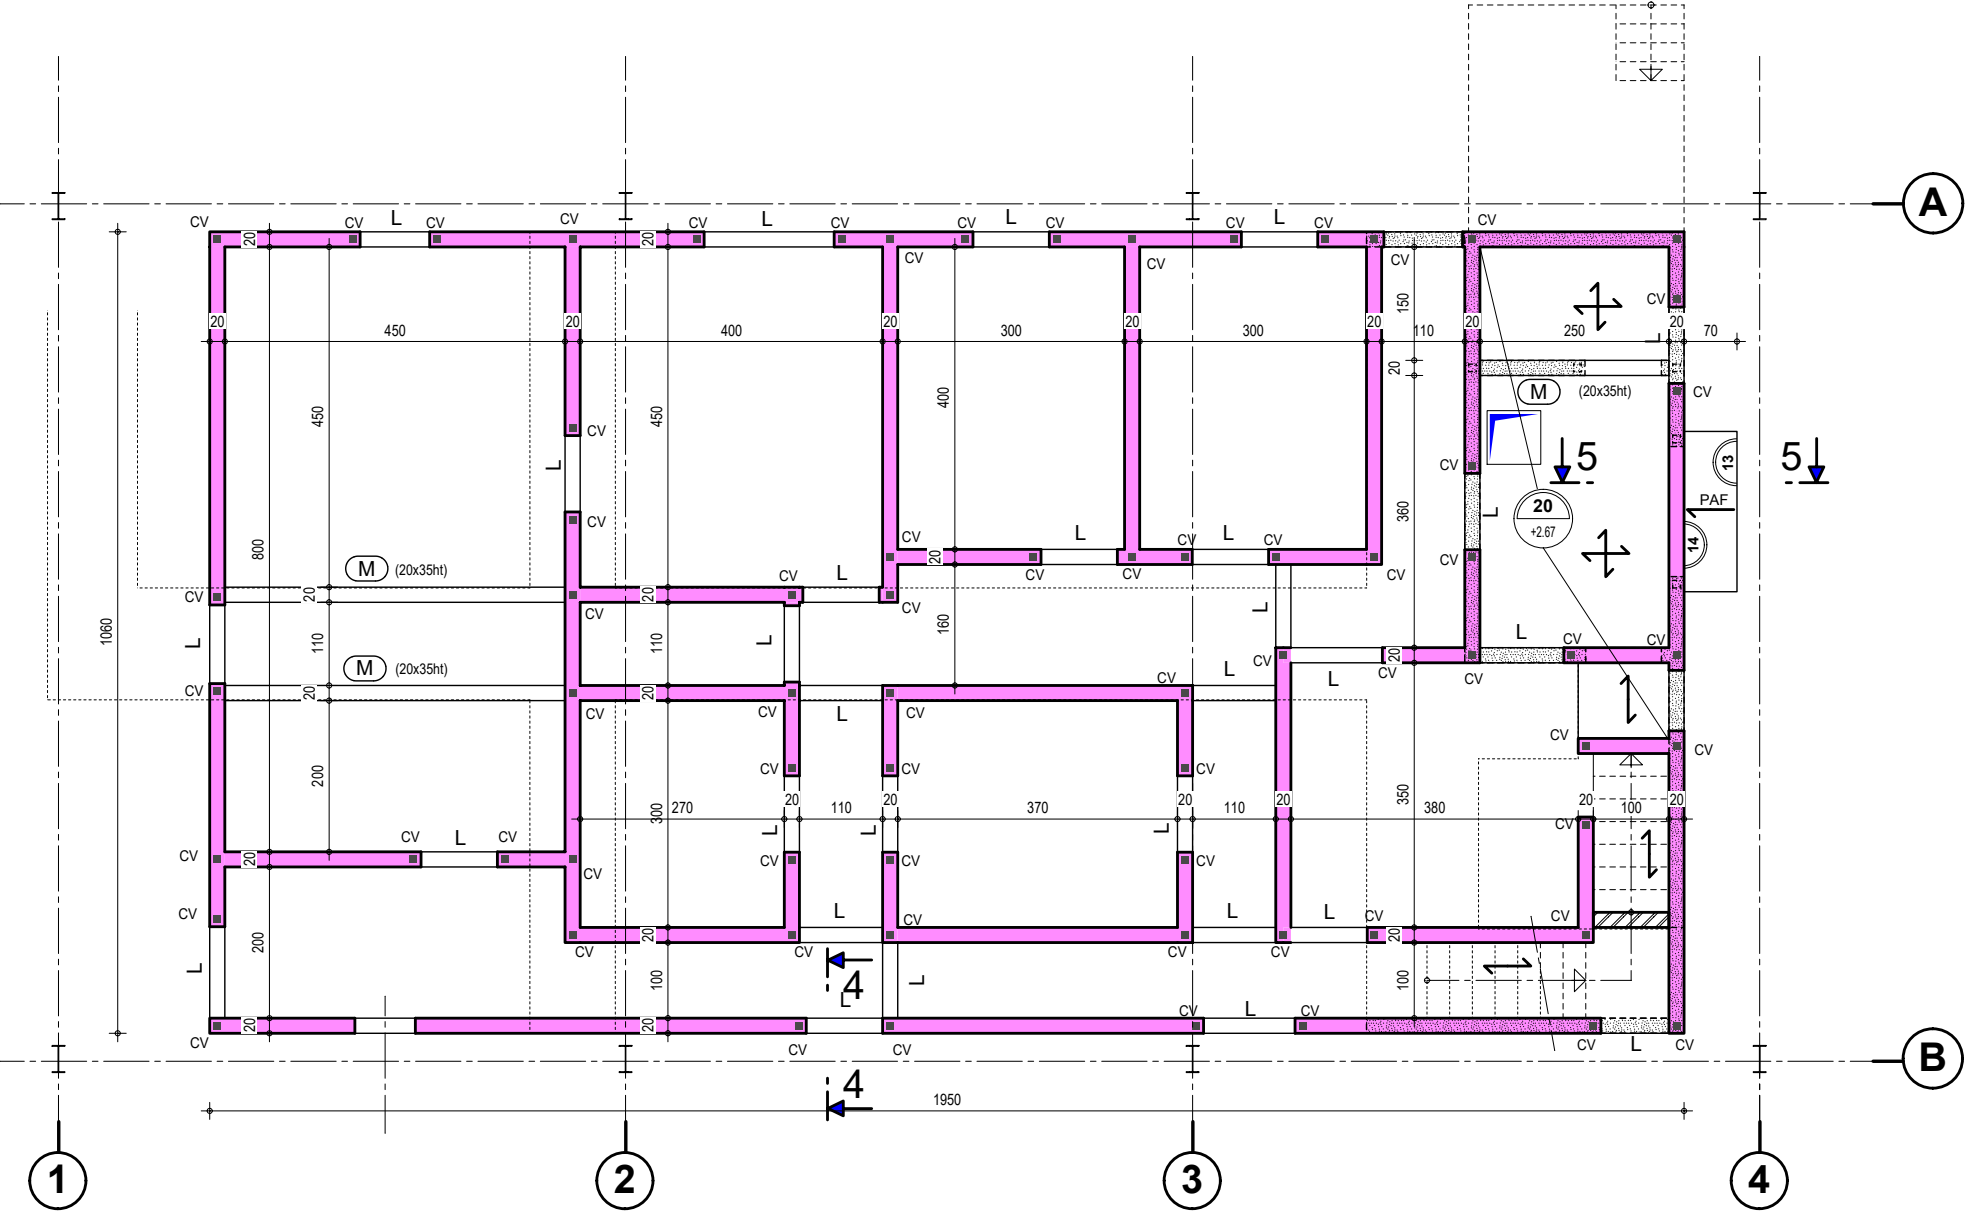

NOTA:
surchages: $G=0 \text{ kg/m}^2$ $Q=150 \text{ kg/m}^2$


LEGENDE:

- Voile
- Impact béton
- L Linteau
- CV Chainage verticaux
- M Poutre

Prévoir percements en pied de voile pour évacuation des eaux

ARASES

ech:1/100

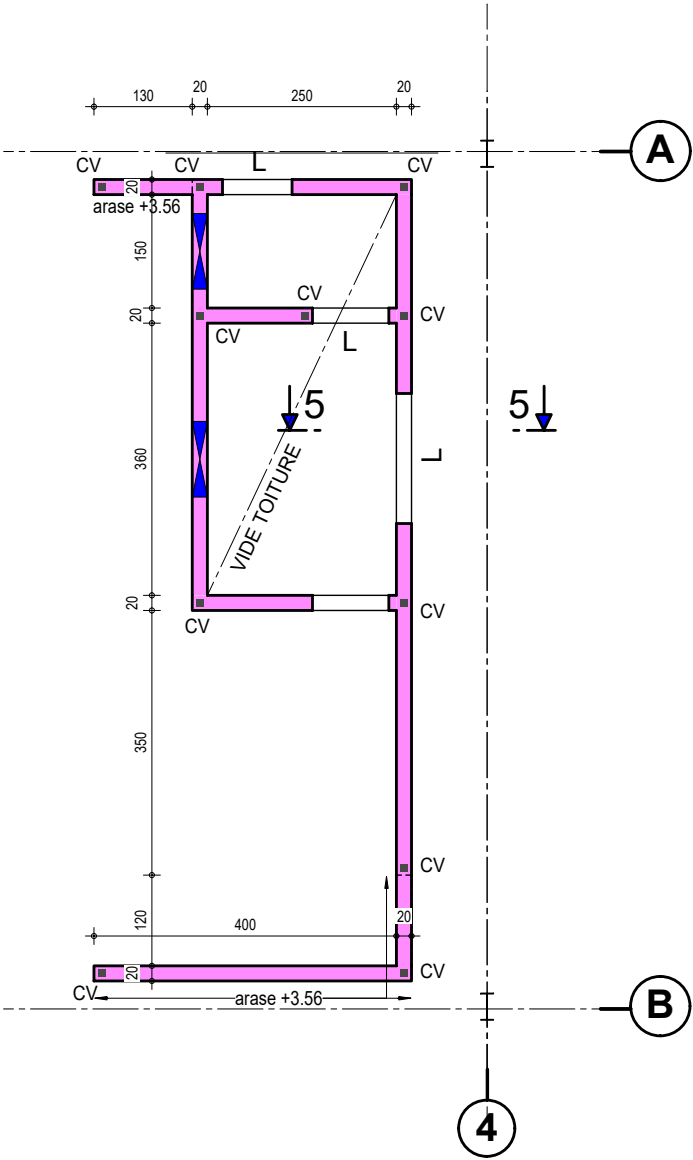


BICUB

Plan: 01

Feuillet: 2

1-1

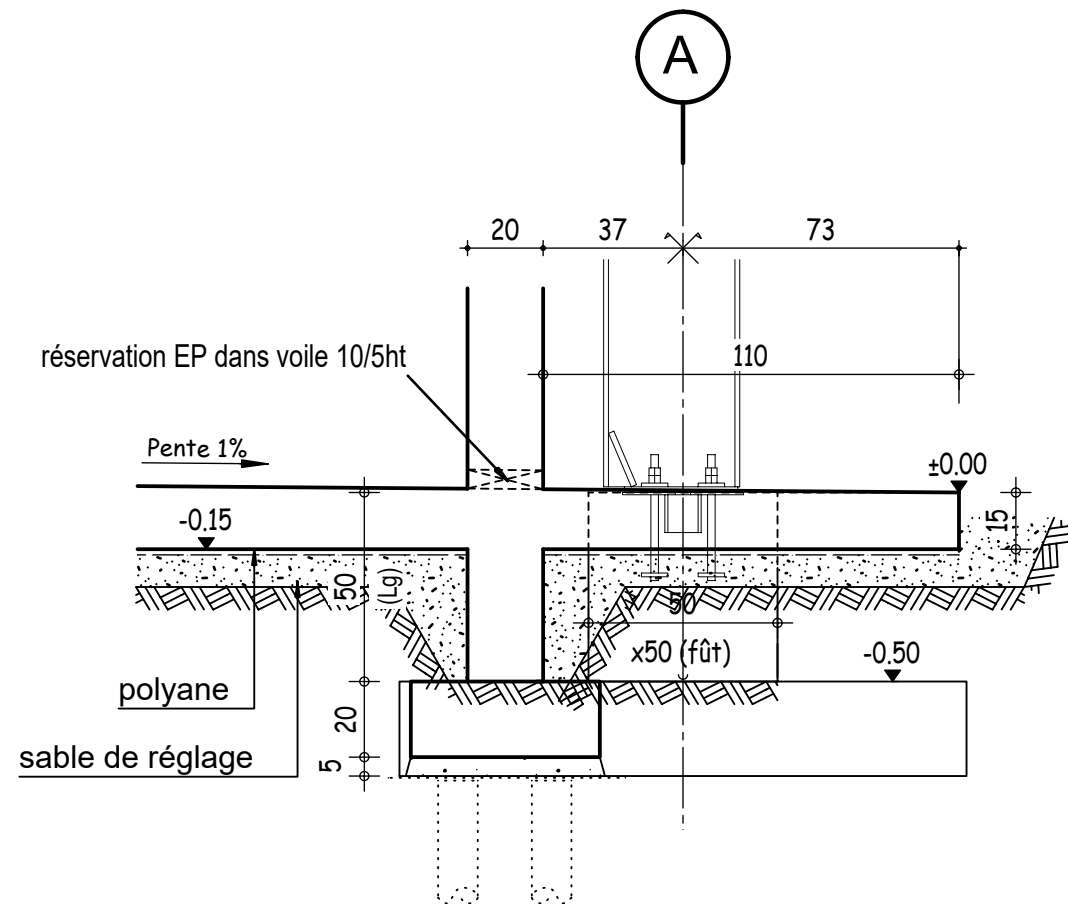

2-2

