

C

B

A



- | | |
|---|-------|
|  | Zn 12 |
|  | Zn 13 |
|  | Zn 14 |
|  | Zn 15 |
|  | Zn 16 |
|  | Zn 17 |
|  | Zn 18 |
|  | Zn 19 |
|  | Zn 20 |

LEGENDE-DI

- | | |
|---|-------------------------------------|
| | DECLENCHEUR MANUEL |
|  | DETECTEUR IONIQUE DE FUMEE |
|  | DETECTEUR THERMOSTATIQUE |
|  | DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE |
|  | INDICATEUR D'ACTION |
|  | INDICATEUR D'ACTION & BOÎTE ETANCHE |
| | CABLE SYTI 1P9/10° C2 Rouge |

1 . 01
ZD N°Ordre

Désignation :

Plan d'implantations DI R+1

DOE



INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF
2 rue Louis Armand
92600 - ASNIERES SUR SEINE
TEL: 01 41 21 75 00
FAX: 01 41 21 75 19

Client:

Numéro
d'affaire :

Faculté de Médecine Paris-SUD
94 276 Le Kremlin-Bicêtre

A.IS2.98022

FOLIO :

01/01


A	18/09/18	DOE	H.EL
00	08/01/18	Première Diffusion	LJB

B



	DETECTEUR IONIQUE DE FUMEE
	DETECTEUR THERMOSTATIQUE
	DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
	INDICATEUR D'ACTION
	INDICATEUR D'ACTION & BOITE ETANCHE

Désignation : Plan d'implantations DI R+4
DOE



F Client :

Numéro
d'affaire :


Faculté de Médecine Paris-SUD
94 276 Le Kremlin-Bicêtre
A.IS2.98022

FOLIO :
01/02

C

B

A

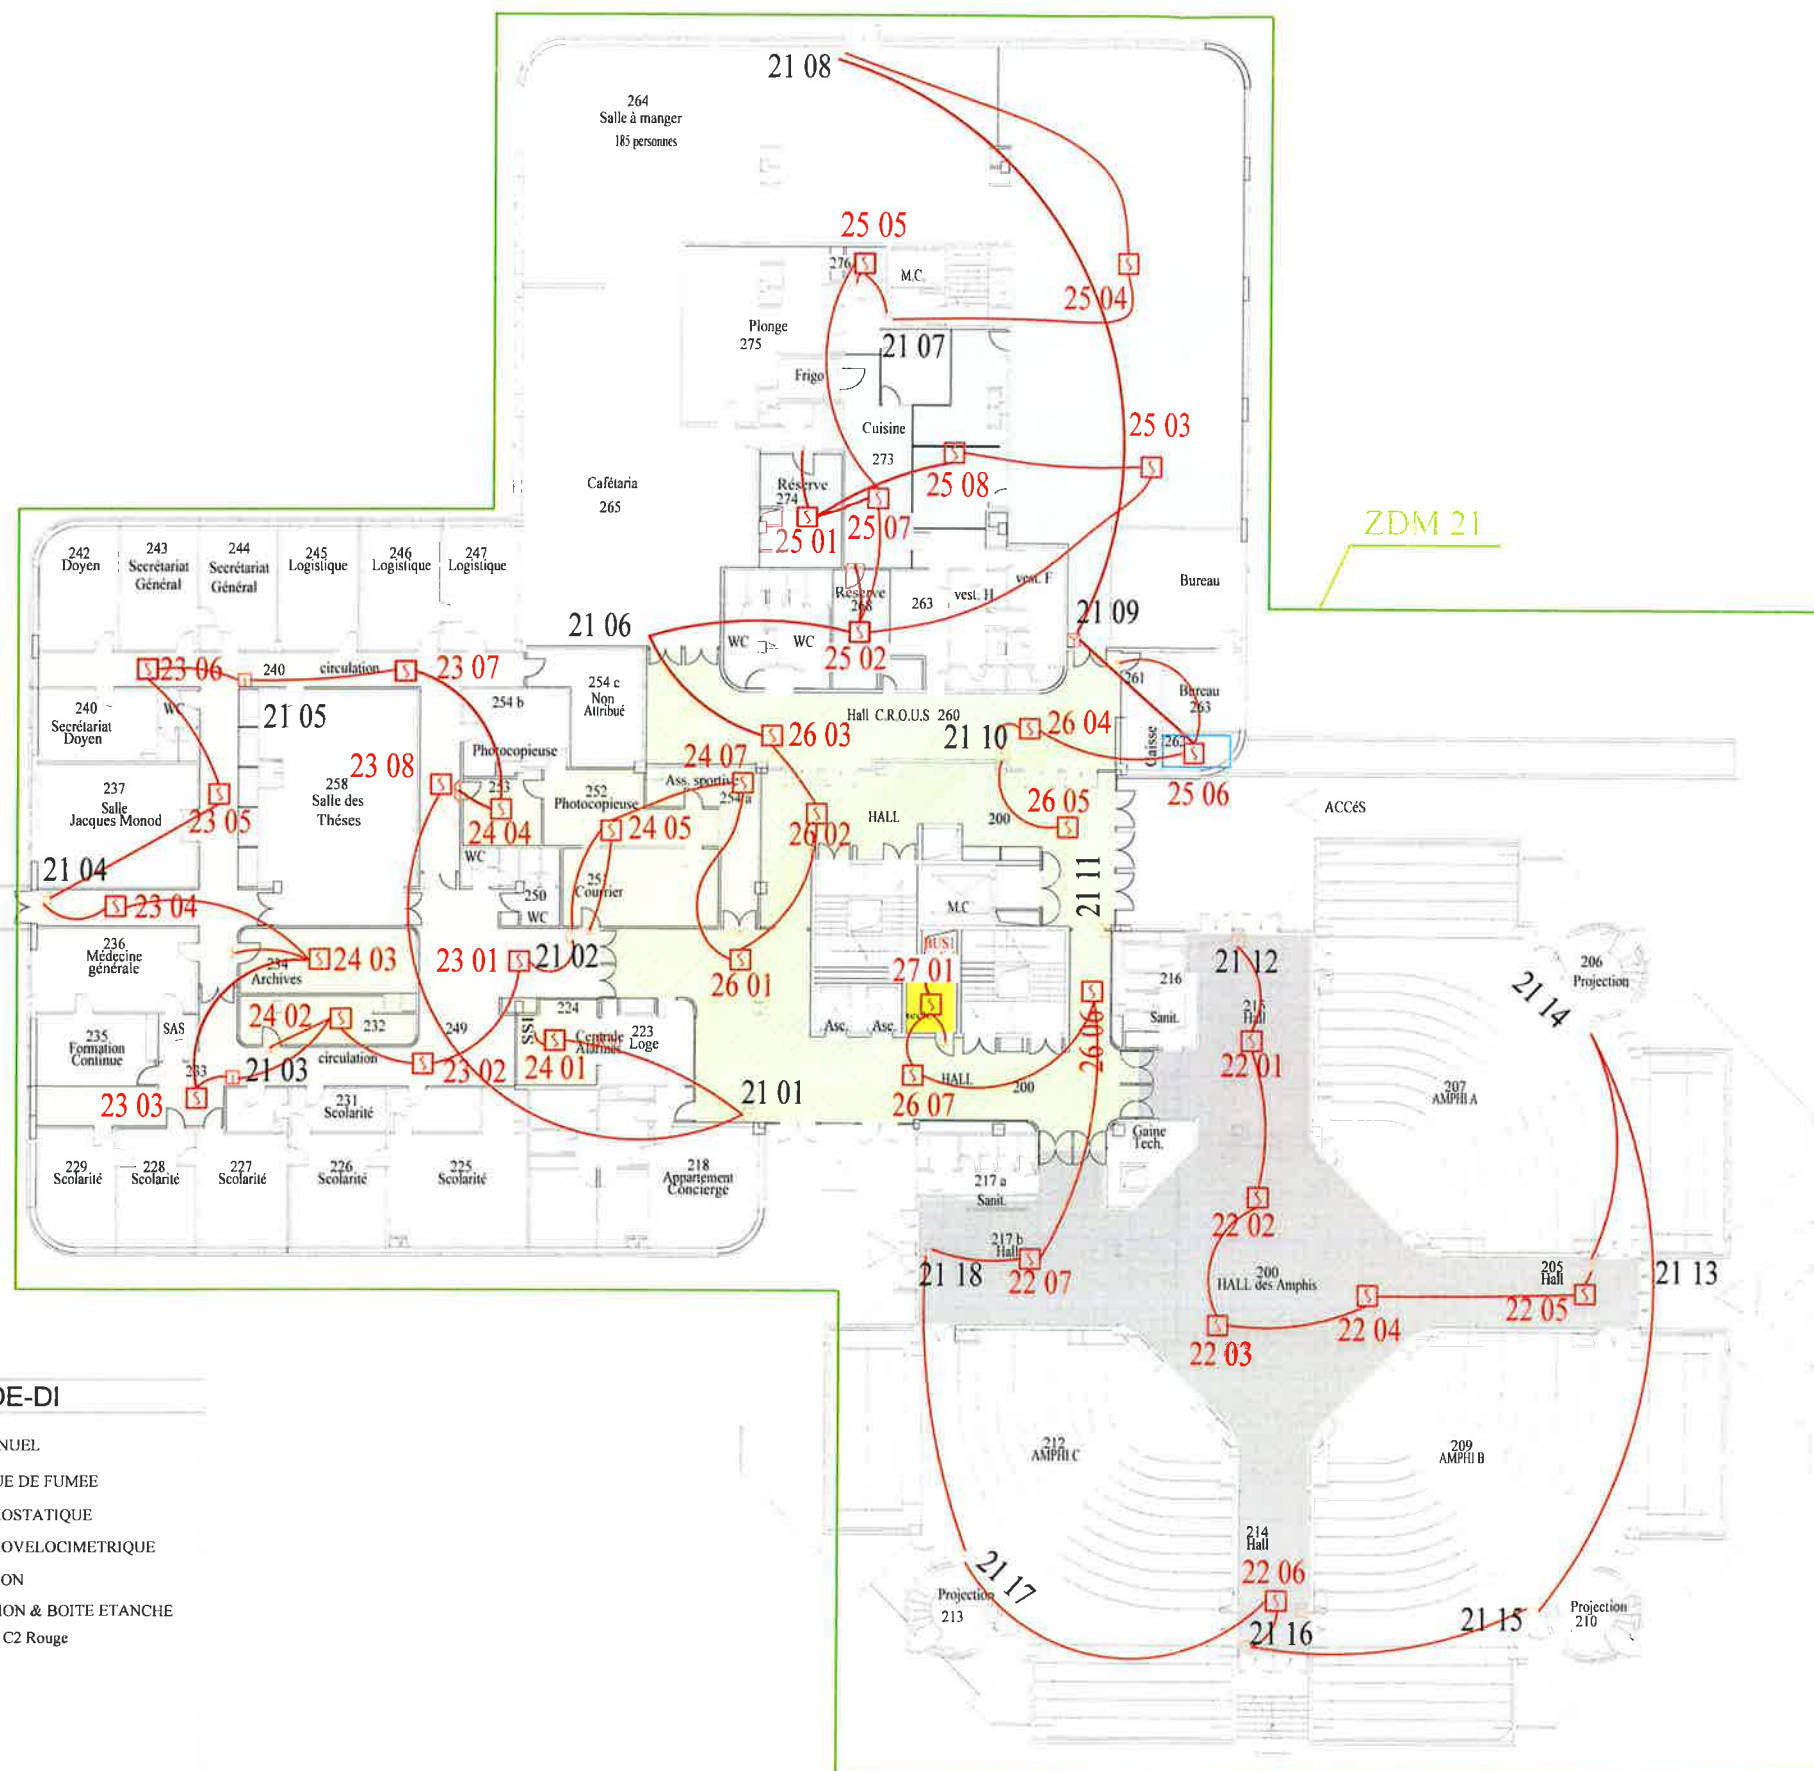

LEGENDE-DI

- DECLENCHEUR MANUEL
- DETECTEUR IONIQUE DE FUMEE
- DETECTEUR THERMOSTATIQUE
- DETECTEUR THERMOVELOCIMETRIQUE
- INDICATEUR D'ACTION
- INDICATEUR D'ACTION & BOITE ETANCHE
- CABLE SYT1 1P9/10° C2 Rouge

1 01
20 Mètres
REPERE DES BUS SSI

Désignation :

Plan d'implantations DI R+2

DOE



INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF
2 rue Louis Armand
92600 - ASNIERES SUR SEINE
TEL: 01 41 21 75 00
FAX: 01 41 21 75 19

Client :

Numéro
d'affaire :

Faculté de Medecine Paris-SUD
94 276 Le Kremlin-Bicêtre

A.IS2.98022

FOLIO :

01/01