

MAITRE D'OUVRAGE	UNIVERSITE PARIS SUD XI
AFFAIRE	FACULTE DE MEDECINE PARIS-SUD 94 276 Le Kremlin-Bicêtre

SYNOPTIQUE ARRET VENTILATION
TOUS NIVEAUX

IND	DATE	OBJET DE LA MODIFICATION	REDAC	VERIF	APPROB
B	30/09/05	D.O.E	L.B	C.D	G.M
A	24/10/02	D.O.E	C.D	C.D	G.M
O	12/07/02	Emission Originale	C.D	C.D	G.M




REÇU le 17 SEP. 2005

INEO COM IDF ET NORD


Siège social: 15,Impasse Dumur – 92586 CLICHY CEDEX SNC au capital de 6 090 000 euros
R.C.S.Nanterre 421.185.471 – Siret 421.185.471.00024 NAF 453A

DEPARTEMENT TELECOM & RESEAUX	N°PLAN:	SYN-DCM B
	N°AFFAIRE:	AVME66004
	N°FOLIO:	1/3
Agence de Paris 15 Impasse Dumur 92586 CLICHY Cedex Tel: 01 49 68 44 44 Fax: 01 49 68 48 48	Indice:	0
	TOLERANCE:	-
	FICHIER:	synop-dcm.dwg

Ce plan est la propriété de INEO com, Toute communication, reproduction, publication, ou utilisation même partielle, est interdite sauf autorisation écrite de celle-ci.

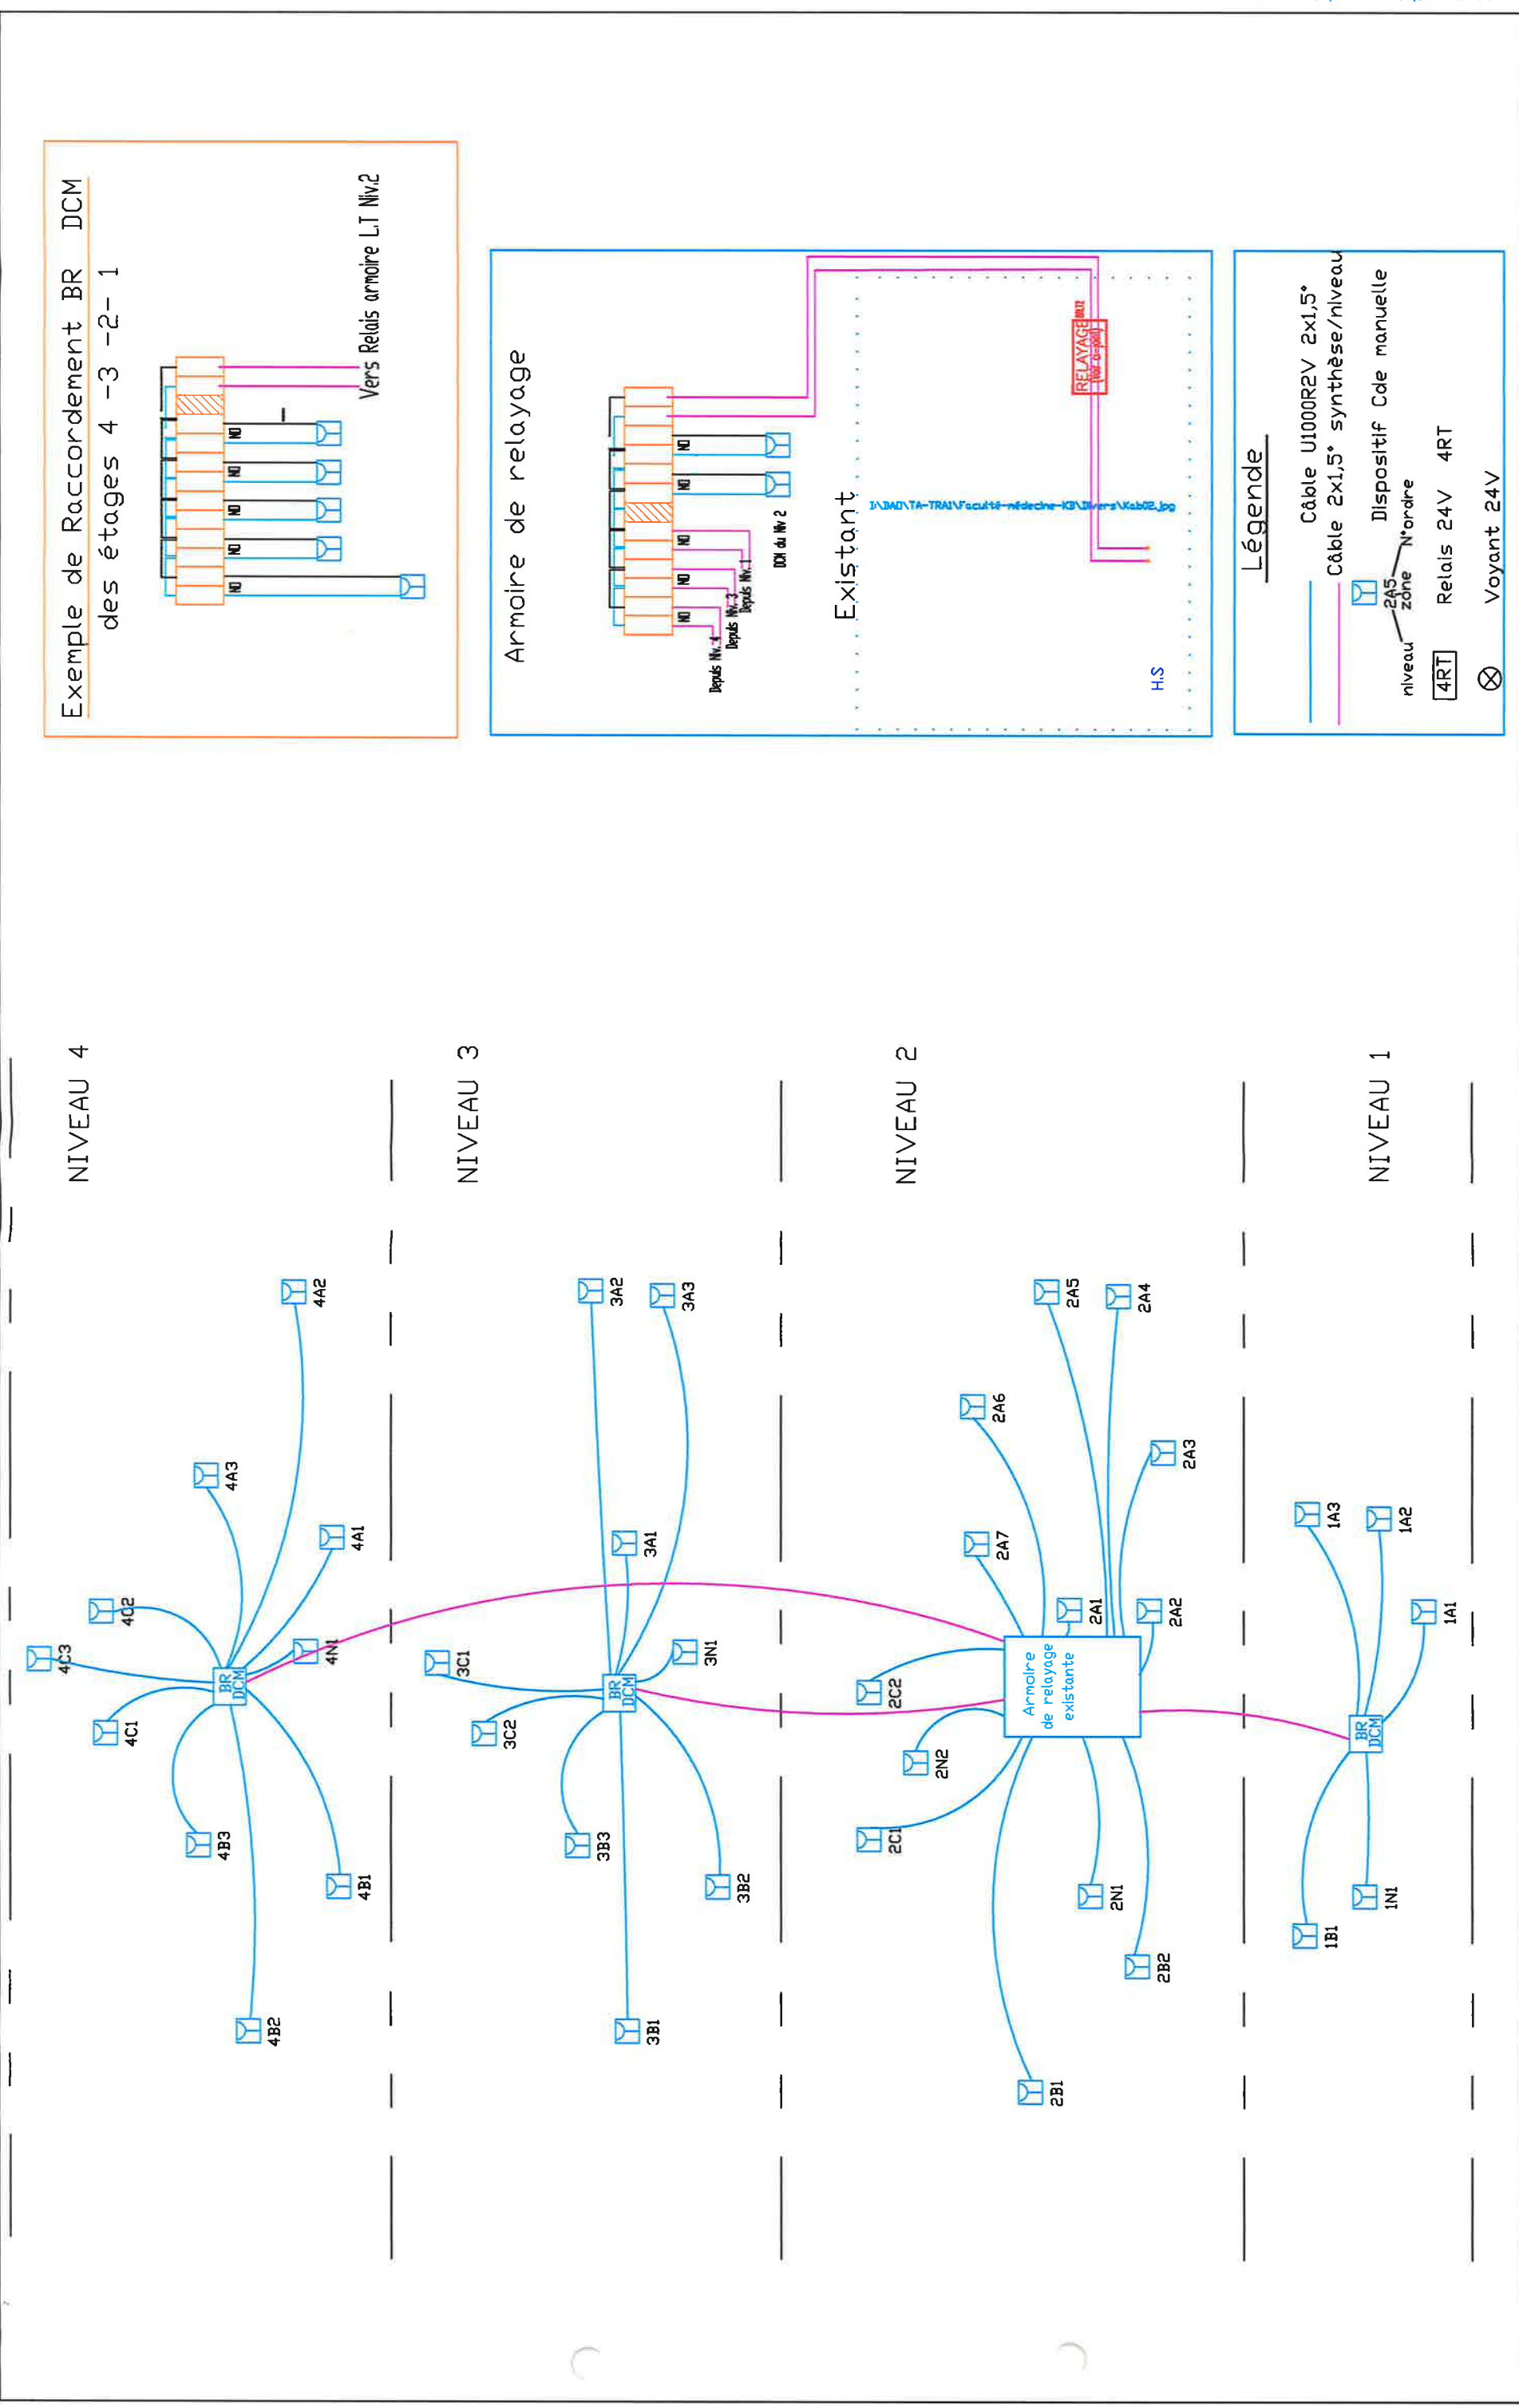

BRLT2

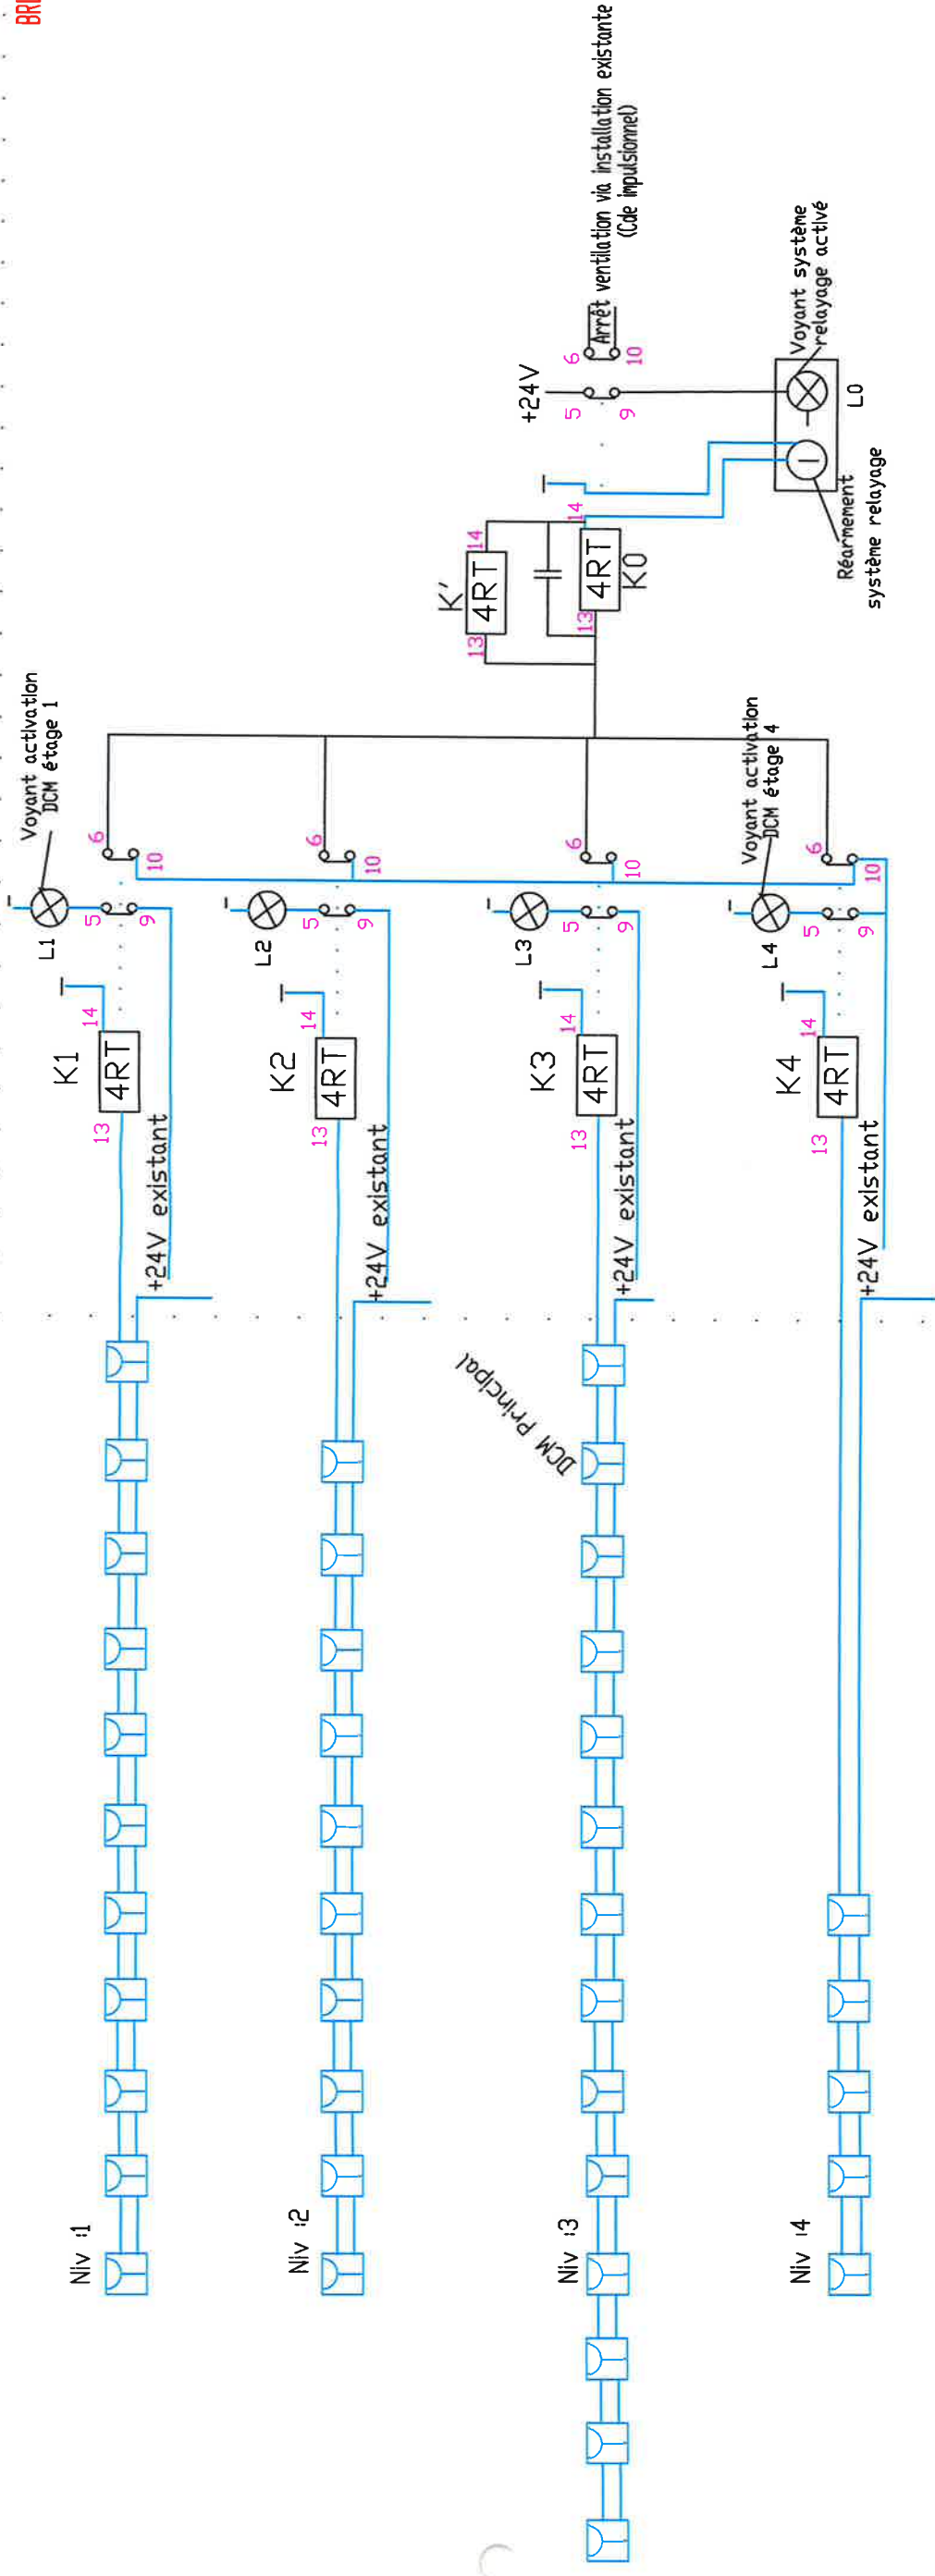

Insérer dans Armoire LT Niv. 2

Activation d'un DM implique l'arrêt général de la ventilation, la signalisation du niveau concerné au LT2

& signalisation à l'entrée niveau 2 de l'action

Réarmement : 1) Boîtier à clef isole l'ordre de l'interface existant

2) Réarmement du DM localement

3) Réarmement du boîtier à clef

Nota: Si le réarmement du DM n'a pas été effectué , l'exploitant ne pourra pas réaliser la relance des ventilateurs



INEO COM IDF ET NORD

15 Impasse Dumur 92586 CLICHY Cedex
Tel: 01 49 68 44 44 Fax: 01 49 68 48 48

FACULTE DE MEDECINE

KREMLIN BICETRE

SYNOPTIQUE ARRET VENTILATION
TOUS NIVEAUX

N°PLAN:

N°AFFAIRE: AVME66004

N°FOLIO: 3/3

FICHER:

SYNOP-DCM B

AVME66004

3/3

synop-DCM.dwg