

I G F E D C B A

4

3

2

1


MODIFICATIONS		CHANGES									
IND.	REF.	ETABLI	VERIFIE	APPROUVE	N° MOD.	MODIFICATION		VISA			
		PREPARED BY	CHECKED BY	APPROVED BY	CHANGE Nr	CHANGE		SIGNING			
Le present document est la propriete exclusive de GEC ALSTHOM. Remis a titre confidentiel, il ne peut etre communique a des tiers, ni utilise ou reproduit qu'en stricte conformite d'autorisations expressees prealables. this document is the sole property of "GEC ALSTHOM". It is submitted on a confidential bases and may not be passed on the third parties, used or reproduced except in exact accordance with prior express permission.											
Seuls, Les documents remis en confirmation de commande nous engagent pour execution conforme. Only documents submitted as order confirmation may be considered as binding for manufacturing purposes.											
REF. CLIENT CUSTOMER REF. F330/00642 N° CLIENT CUSTOMER Nr N° CDE ORDER Nr C31764/001A						ECHELLE SCALE		FORCLUM POLE DE GESTION			
ETABLI PREPARED BY PREVEL VERIFIE CHECKED BY EVIEUX APPROUVE APPROVED BY LEVASSEUR						QUALITE AQ MACON		UNIFILAIRE/VERROUILLAGE/IMPLANTATION SCHEMA DE PRINCIPE			
						A3		GECALSTHOM T&D		AMT	
						DAM2084B		NUMERO: NUMBER: 363684/000		FOLIO-SHEET 01.01/07.02	

H G B A

POLE DE GESTION						LISTE DES FOLIOS			
	-	-	-	REF. CLIENT CUSTOMER REF.	-	ECHELLE SCALE		GECALSTHOM	
	-	-	-	N: CLIENT CUSTOMER N°	-	N: CDE ORDER N°	C31784	T&D	
	-	-	-	NOM-NAME	DATE-DATE	QuoLite AQ.....	A3		
	-	-	-	PREVEL	12/09/97	DAM	2087	C	
	-	-	-	ETABL PREPARED BY	VERIFIE CHECKED BY				
	-	-	-	IND CHANGE No	DATE DATE				
MODIFICATION	12/09/97	-	A						
								FOLIO SHEET	-
									-
								NUMERO: NUMBER:	02.01
								MACON	363684/000

Document CAO MEDUSA 12 a ne modifier qu'en CAO

[illegible]



Soit: -trous pour scellement
(apres mise en place
du tableau) de tiges
M12 hors sol 35 mm.
-chevilles a expansion
-scellement au pistolet
(pointes a visser).


(materiaux ne faisant pas
partie de notre fourniture).

a ne modifier qu'en CAO

4

I G F E D C B A

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2

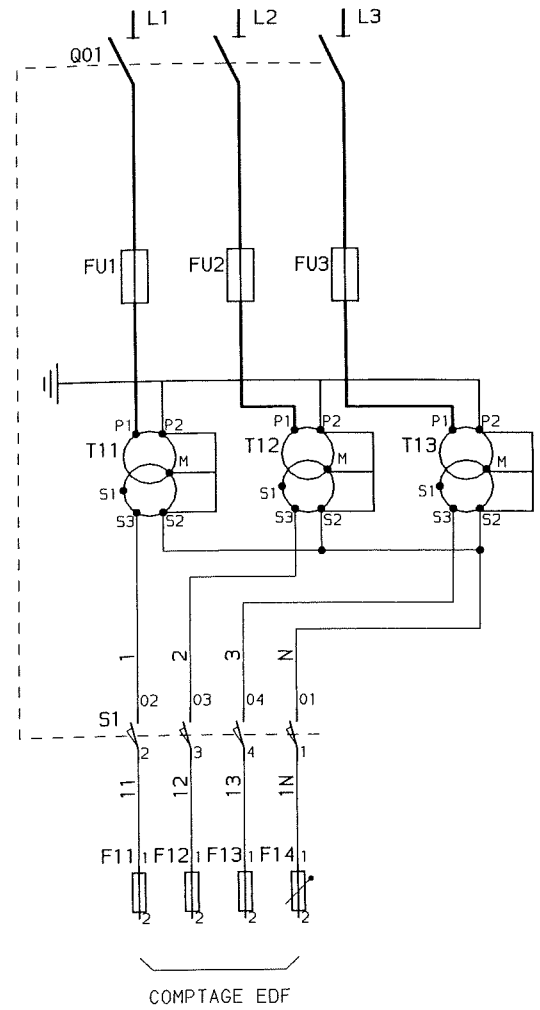

NOTA
Double rapport primaire
53-52 Tension primaire superieure
51-52 Tension primaire inferieure


FILERIE:H07VK (IV01RE)

1,5mm2:circuit aux.
2,5mm2:circuit COURANT
Reperage equipotentiel
Symboles graphiques svt
Norme:CEI

Sauf cas particulier. SCHEMA : representes circuits "hors tension", tous les appareils "declenches" et les relais en position "repos". Except particulier case. DIAGRAM : all apparatus are shown in "off" position, all relays de-energized, all circuits "dead".

Le present document est la propriete exclusive de GEC ALSTHOM. Remis a titre confidentiel, il ne peut etre communique a des tiers, ni utilise ou reproduit qu'en stricte conformite d'autorisations expressees prealables.
This document is the sole property of "GEC ALSTHOM". If it is submitted on a confidential basis and may not be passed on the third parties, used or reproduced except in exact accordance with prior expresse permission.

PRINCIPE TH-2			
POLE DE GESTION		EHELLE SCALE	
REF. CLIENT		N: COE C31764	
CUSTOMER REF.		ORDER N°	
N: CLIENT		Qualite A3	
CUSTOMER N°		AG.....	
NOM-NAME		DATE-DATE	
PREVEL		12/09/97	
EVIEUX		12/09/97	
DATE		DATE	
MODIFICATION		CHANGE N°	
CHANGE		REP	
EMISSION		12/09/97	
DATE		DATE	
MODIFICATION		CHANGE N°	
CHANGE		REP	
GEC ALSTHOM		T&D	
AMT		FOLIO SHEET	
T&D		-	
NUMERO: NUMBER:		05.01	
363684/000		-	

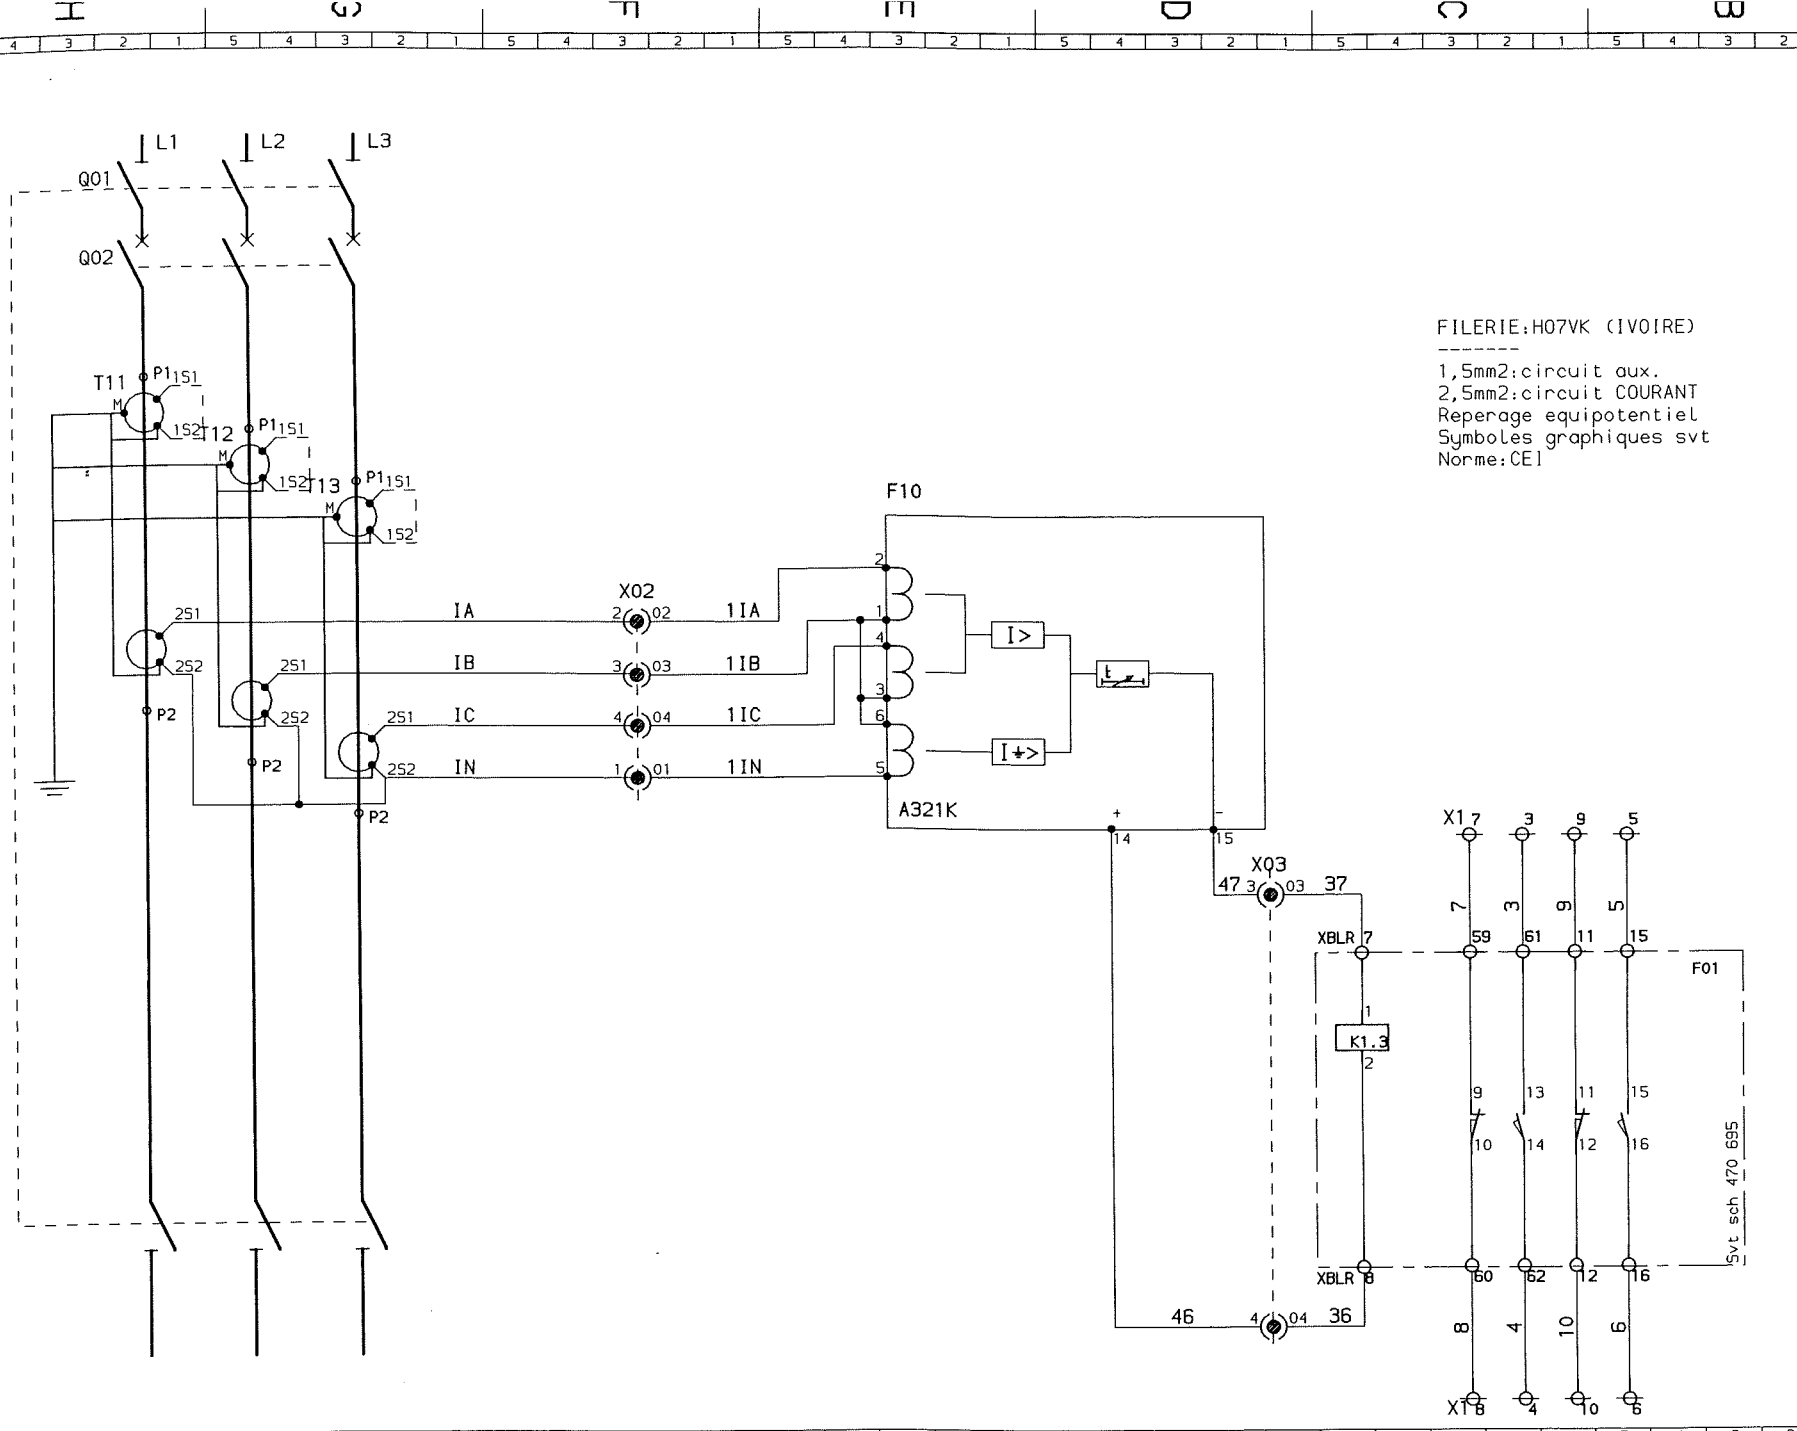

FILERIE: H07VK (IVOIRE)

1,5mm2: circuit aux.
2,5mm2: circuit COURANT
Reperage equipotentiel
Symboles graphiques svt
Norme: CEI

Sauf cas particulier. SCHEMA : representes circuits "hors tension", tous les appareils "declenches" et les relais en position "repos".
Except particular case. DIAGRAM : all apparatus are shown in "off" position, all relays de-energized, all circuits "dead".

Le present document est la propriete exclusive de GEC ALSTHOM. Remis a titre confidentiel, il ne peut etre communique a des tiers, ni utilise ou reproduit qu'en stricte conformite d'autorisations expressees prealables.
This document is the sole property of "GEC ALSTHOM". If it is submitted on a confidential basis and may not be passed on the third parties, used or reproduced except in exact accordance with prior express permission.

PRINCIPE P68-3									
POLE DE GESTION		ECHELLE SCALE		N: COE ORDER N°		DATE-DATE		QUALITE A3	
REF. CLIENT CUSTOMER REF		N: CLIENT CUSTOMER N°		NOM-NAME		PREVEL		EVIEUX	
MODIFICATION CHANGE		ETABL.I PREPARED BY		DATE DATE		IND CHANGE N°		REP	
EMISSION		12/09/97		A		IND		REP	
GEC ALSTHOM		T&D		AMT		FOLIO SHEET		06.01	
NUMERO: NUMBER:		363684/000		DAM 2087 C		Macon		A	

QTE	REPERE	DESIGNATION	TYPE	CARACTERISTIQUES	FABRICANT
1	Q01	Sectionneur d'isolement	SR6 B	U isol:24kV In:400A	GEC ALSTHOM
1	Q02	Disjoncteur MT a coupure dans le SF6	FP2412A	U isol:24kV PdC:12,5kAeff In:400A	GEC ALSTHOM
1	K1.3	Percuteur	K1.3		GEC ALSTHOM
1	XBLR	Borne(s)	M54/6	couleur:gris pas de 6mm	ENTRELEC
3	T11-T12-T13	Transfo de courant protection double primaire	RKF-24	50-100/5-1A 7,5VA CL:0,5 1,5VA CL:10P30 12,5kA	BALTEAU
1	F01	Relais de protection sans alimentation auxiliaire Reglages: I>,5I:2-40A I<0,5IN:0,1-2A T1:0,06-0,6s	A321K		P&C
1	X02	Boite a bornes d'essais intensive	CCEVA		ENTRELEC
1	X03	Boite a bornes d'essais polarite	PCEC		ENTRELEC
4	S	Contact auxiliaire position disjoncteur MT	C26	25A 60+6F	KRAUS & NAIMER
10	X1	Bornier client	M6/8.1	couleur:gris pas de 6mm	ENTRELEC

Le present document est la propriete exclusive de GEC ALSTHOM. Remis a titre confidentiel, il ne peut etre communique a des tiers, ni utilise ou reproduit qu'en stricte conformite d'autorisations expressees precedables.
This document is the sole property of "GEC ALSTHOM". It is submitted on a confidential basis and may not be passed on the third parties, used or reproduced except in exact accordance with prior express permission.



POLE DE GESTION				NOMENCLATURE PGB-3				GECALSTHOM T&D				AMT	
REF. CLIENT		N: CDE		ORDER N°		Qualite		AG		FOLIO		SHEET	
CUSTOMER REF		N: CLIENT		DATE-DATE		PREVEL		12/09/97		DAM 2087 C		06.02	
CUSTOMER N°		ETABLI		PREPARED BY		EVALUE		12/09/97		NUMBER:		NUMBER:	
N. MOD		IND		DATE		DATE		DATE		363684/000		06.02	
CHANGE N°		REP		CHECKED BY		EVIEUX		12/09/97		MACON		06.02	
MODIFICATION		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE	
EMISSION		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE		CHANGE	

Sauf cas particulier: SCHEMA : representes circuits "hors tension", tous les appareils "declenches" et les relais en position "repos".

Except particular case, DIAGRAM : all apparatus are shown in "off" position, all relays de-energized, all circuits "dead".

I G F E D C B A

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2

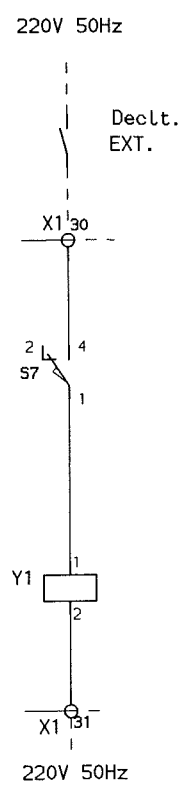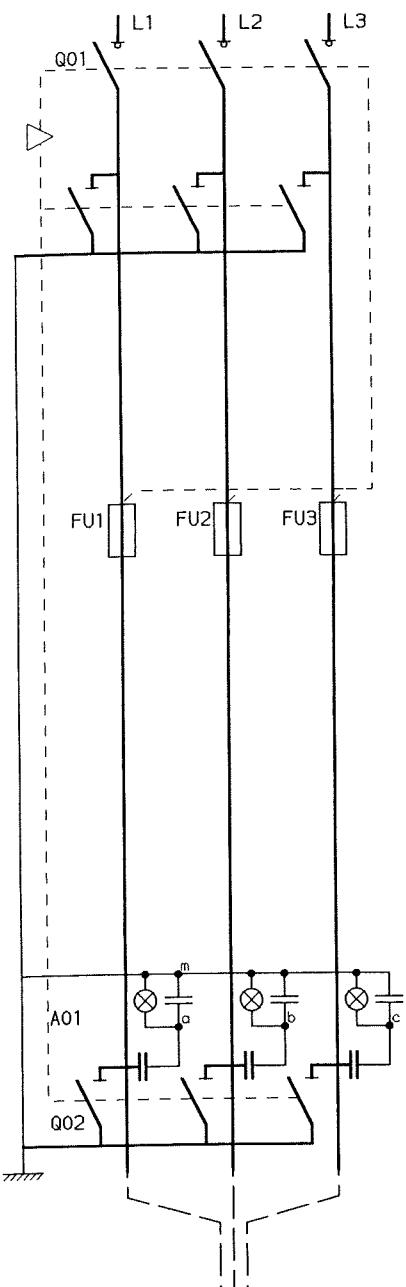

FILERIE:H07VK (IVOIRE)

1,5mm2:circuit aux.
2,5mm2:circuit COURANT
Reperage equipotentiel
Sauf organe de manoeuvre
en tenant
Symboles graphiques svt
Norme:CE1

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2

Sauf cas particulier. SCHEMA : representes circuits "hors tension", tous les appareils "declenches" et les relais en position "repos". Except particular case. DIAGRAM : all apparatus are shown in "off" position, all relays de-energized, all circuits "dead".

PRINCIPE PFA-4-5

POLE DE GESTION

GECALSTHOM T&D		AMT		FOLIO SHEET	
N: CDE C31764		ORDER N° A3		07.01	
DATE-DATE 12/09/97		NOM-NAME PREVEL		NUMERO: 363684/000	
DATE 12/09/97		PREPARED BY EVIEUX		DAM 2087 C	
IND N°		IND N°		MACON	
MOD N°		MOD N°		MAISON	
CHANGE N°		CHANGE N°		MAISON	
DATE 12/09/97		DATE 12/09/97		MAISON	
MODIFICATION		MODIFICATION		MAISON	
CHANGE		CHANGE		MAISON	

