



### Groupelement Prévention

Service prévention groupelement sud  
37 rue Maréchal Joffre  
44000 NANTES

Affaire suivie par : Capitaine Thierry ROLLAND

Tél : 02.28.20.41.32

Secrétariat de la C.C.S. : Stéphane LE GAL

Tél. : 02.40.41.31.73

Fax : 02.40.41.50.44

Nos références : SLG\_VP Bibliothèque Universitaire de Droit et de Sciences Economiques 30/01/2024

Dossier N°44-109-00080 (S018)

### ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC

Décret du 31 Octobre 1973 codifié

***Commission Communale de Nantes pour la sécurité  
contre les risques d'incendie et de panique  
dans les ERP***

### ***Visite Périodique Réglementaire***

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Commune - Adresse     | : NANTES – Chemin de la Censive du Tertre                        |
| Nom ou Raison Sociale | : Bibliothèque Universitaire de Droit et de Sciences Economiques |
| Date de Construction  | : 1998 – Extension en 2007                                       |
| Activité              | : Bibliothèque                                                   |
| Propriétaire          | : Rectorat                                                       |
| Exploitant            | : Université de Nantes                                           |
| Date de la Visite     | : Mardi 30 Janvier 2024, à 9 h 00                                |
| Classement            | :                                                                |

- Type : S

- Catégorie : 2<sup>ème</sup>

Date d'arrêté d'autorisation d'ouverture du maire : 17/09/2008

Bibliothèque Universitaire de Droit et de Sciences Economiques 30/01/2024

Page 1/12

### **RÉGLEMENTATIONS APPLICABLES :**

- ☐ Code de la Construction et de l'Habitation - Articles R.143-1 à R.143-47
- ☐ Règlement de sécurité contre l'incendie du 25 Juin 1980 modifié relatif aux Etablissements Recevant du Public et instructions techniques annexées
- ☐ Arrêté Ministériel du 12 Juin 1995 modifié (dispositions particulières applicables aux établissements du type S)

### **EFFECTIF DES PERSONNES RECUES :**

Référence : article S2 de l'arrêté du 12 juin 1995 modifié

Mode de calcul : déclaration du chef d'établissement

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Public       | 944 personnes        |
| Personnel    | 27 personnes         |
| <b>TOTAL</b> | <b>971 personnes</b> |

### **VISITE PRECEDENTE EFFECTUÉE LE :**

⇒ Rapport en date du 07 janvier 2021

↳ Avis Favorable de la Commission de Sécurité en date du 07 janvier 2021

### **ÉTAIENT PRÉSENTS :**

#### **Membres de la Commission de Sécurité**

- Président de la Commission : M. TALLEDEC, Conseiller Municipal
- Préventionniste S.D.I.S. : Capitaine Thierry ROLLAND
- Services Municipaux, représentés par : Stéphane LE GAL

#### **Autres personnes**

- Représentant l'Etablissement : Mme DELAISSE, Bibliothécaire
- : Mme LABBE, Magasinier
- : M. JOSLET, DDSPS
- : M. ANDRE, Technicien de Maintenance
- Société SPIE FACILITIES SSI : M. VAMA
- Représentant le Centre de secours : Lieutenant BREBION

## **DESCRIPTION :**

La Bibliothèque Universitaire de Droit, à R + 2 + sous-sol, comprend les locaux suivants :

### **Extension de 2007**

**R + 2 :**

- 1 local fonds anciens
- 1 bureau fonds anciens
- 3 locaux "travail groupe"
- 1 5 locaux "travail individuel"
- 1 zone de lecture de 353 m<sup>2</sup>
- 1 local technique

**R + 1 :**

- 1 zone de lecture
- 1 salle de réunion
- 2 dépôts
- 1 local archives
- 2 locaux techniques
- 1 accueil
- 5 bureaux
- 1 local "périodiques"

### **Mezzanine :**

- 1 zone de lecture
- 3 locaux techniques
- 1 local photocopie
- 1 local "travail groupe"
- 1 logement de fonction

### **Rez-de-chaussée :**

- 1 zone de lecture
- 1 local détente personnel
- 1 salle de formation/réunion
- 1 local "travail groupe"
- 2 locaux techniques
- 2 dépôts

### **Sous-sol :**

- 1 local « magasin »
- 1 local "2 roues"
- 1 local vélos
- 1 local déchets
- 1 local dépôt chariots
- 1 local dépôt "fournitures générales"
- 1 vestiaire
- 1 local ventilation
- 1 local stockage

### **Existant**

**R + 2 :**

- 1 zone de lecture
- 2 locaux photocopie
- 1 local technique
- 1 local entretien

**R + 1 :**

- 1 zone de lecture
- 2 locaux photocopie
- 1 local technique
- 1 local entretien

- Mezzanine :**
- 2 locaux travail groupe
  - 1 zone de lecture
  - 1 zone consultation informatique
  - 1 local technique
  - 1 local entretien

- Rez-de-chaussée :**
- 1 zone de lecture
  - 1 hall d'exposition
  - 1 local photocopie
  - 1 local entretien
  - 1 local technique
  - 1 local CMSI
  - 1 accueil
  - 1 réserve
  - 1 local vide sous ellipse

- Sous-sol :**
- local fonds anciens
  - local électrique
  - local entretien
  - local courant faible
  - local courant fort
  - local dépôt mobilier
  - vide sanitaire

**☐ IMPLANTATION - ISOLEMENT :**

- ⇒ Etablissement isolé des tiers
- ⇒ Plancher bas du dernier niveau accessible au public < 8 mètres
- ⇒ Accessible par voie échelle en façade Nord, avec châssis ouvrant de l'extérieur et de l'intérieur (baies pompiers)
- ⇒ Les baies accessibles sont repérées par les bandes verticales de couleur rouge positionnées au dessus de la baie concernée

**☐ CONCEPTION DE LA DISTRIBUTION INTÉRIEURE :**

- ⇒ Par compartiments (deux par niveau)

**☐ SOLUTION RETENUE POUR L'ÉVACUATION DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :**

- ⇒ Evacuation sur les paliers des escaliers enclouonnés

**☐ CONSTRUCTION :**

- ⇒ Planchers : béton
- ⇒ Elévation : béton stable au feu ½ heure
- ⇒ Charpente : terrasse béton avec étanchéité
- ⇒ Couverture : terrasse béton avec étanchéité

**☐ DISTRIBUTION INTÉRIEURE :**

- ⇒ Parois coupe-feu ½ heure (pleines ou vitrées)
- ⇒ Châssis bois vitrés en mezzanine coupe-feu 1 heure

**☐ LOCAUX A RISQUES PARTICULIERS D'INCENDIE :**

- **RISQUES IMPORTANTS :**
  - local dépôt mobilier
  - local stockage COMPACTUS
  - local déchets
  - réserves archives sous sol

- **RISQUES MOYENS :**
  - locaux techniques
  - locaux ménage
  - dépôts
  - locaux entretien
  - locaux photocopie
  - sous-station (P= 250 kW)
  - locaux archives

**□ DÉGAGEMENTS :**

- R+2: 4 escaliers encloisonnés de 2 unités de passage chacun
- R+1: 4 escaliers encloisonnés de 2 unités de passage chacun + 2 escaliers de 2 unités de passage chacun
- mezzanine : 4 escaliers de 2 unités de passage chacun
- RdC: 4 sorties totalisant 7 unités de passage

⇒ N.B: les quatre escaliers encloisonnés desservant les niveaux 2, 1 et mezzanine débouchent directement sur l'extérieur

**□ DÉSENFUMAGE :**

- ⇒ Naturel des circulations des compartiments, des salles et des escaliers, avec amenées d'air mécaniques
- ⇒ Mécanique des locaux du sous-sol

**□ CHAUFFAGE :**

- ⇒ Radiateurs à circulation d'eau chaude alimentés par sous-station

**□ ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ :**

- ⇒ Ambiance et évacuation sur source centrale

**□ ASCENSEURS :**

- ⇒ 1 ascenseur
- ⇒ Non arrêt au niveau sinistré

**□ DÉFENSE EXTERIEURE CONTRE L'INCENDIE :**

- ⇒ 2 poteaux incendie à proximité

**□ MOYENS DE SECOURS :**

- ⇒ Extincteurs à eau pulvérisée et appropriés aux risques
- ⇒ Formation du personnel en interne (E.P.I.) sur la conduite en cas de sinistre le 28/04/2022 et le 28/02/2023) et formation SPIE sur le SSI le 14/11/2023 (7personnes)
- ⇒ Exercice d'évacuation effectué le 17/10/19 – mars 2020

**□ SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE – ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE :**

- ⇒ SSI de catégorie A avec équipement d'alarme de type 1
- ⇒ Détection dans tous les locaux avec indicateurs d'action
- ⇒ Equipement de Contrôle et Signalisation dans un local protégé près de l'accueil
- ⇒ Tableau Répétiteur d'Exploitation à l'accueil et dans le logement de fonction
- ⇒ Absence de temporisation

**□ ÉQUIPEMENT D'ALERTE :**

- ⇒ Téléphone urbain

## **ESSAIS TECHNIQUES RÉALISÉS LORS DE LA PRÉSENTE VISITE :**

⇒ Issues de Secours : RAS

⇒ Système de Sécurité Incendie / Équipement d'Alarme : RAS

# **VÉRIFICATIONS TECHNIQUES RÉGLEMENTAIRES : (Article GE 6 à GE 9)**

| Registre de sécurité                          |                              |                                                        |               |                          | Existence |                           |                            |                     | Tenu à jour |                     |        |                    |     |                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------|--------------------|-----|--------------------------|
|                                               |                              |                                                        |               |                          | Oui       |                           |                            |                     | Oui         |                     |        |                    |     |                          |
| Installation                                  |                              | Avec<br>objet                                          | Sans<br>objet | Vérification<br>réalisée |           | Organisme<br>vérificateur | Date de la<br>vérification | Rapport<br>présenté |             | Existence<br>d'obs. |        | Obs.<br>levées 1*) |     | Remarques<br>éventuelles |
|                                               |                              |                                                        |               | OUI                      | NON       |                           |                            | OUI                 | NON         | OUI                 | NON    | OUI                | NON |                          |
| Désenfumage                                   |                              | DF 10                                                  | X             |                          | X         | EXTINCTEUR<br>NANTAIS     | 28/09/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     | Naturel                  |
| Thermiques                                    | Chauffage                    |                                                        | X             |                          | X         | IDEX                      | 06/09/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     |                          |
|                                               | Ventilation<br>Climatisation |                                                        | X             |                          | X         | IDEX                      | 15/05/23<br>20/04/23       | X<br>X              |             |                     | X<br>X |                    |     |                          |
|                                               | Réfrigération                |                                                        |               | X                        |           |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Gaz                                           |                              | GZ 30                                                  |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Gaz médicaux                                  |                              | U 64<br>J 33                                           |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Electricité                                   |                              | EL 19                                                  | X             |                          | X         | VERITAS                   | 16/06/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     |                          |
| Protection contre la<br>foudre                |                              | EL 19                                                  | X             |                          | X         | VERITAS                   | 08/11/23                   | X                   |             | X                   |        |                    | X   | (1)                      |
| Eclairage de Sécurité                         |                              | EC<br>14-15                                            | X             |                          | X         | VERITAS                   | 16/06/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     |                          |
|                                               |                              |                                                        | X             |                          | X         | UNIVERSITE                | 05/01/24                   | X                   |             | X                   |        |                    | X   | (2)                      |
| Ascenseurs                                    |                              | AS 9                                                   | X             |                          | X         | TKE                       | 16/03/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     |                          |
|                                               |                              |                                                        | X             |                          | X         | VERITAS                   | 25/10/19                   | X                   |             | X                   |        | X                  | X   | (3)                      |
| Escaliers mécaniques –<br>Trottoirs roulants  |                              | AS 10                                                  |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Cuisines<br><br>(GC 18-19)                    |                              | Circuit<br>d'extraction<br><br>Appareils de<br>cuisson |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
|                                               |                              |                                                        |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| SSI / Alarme                                  |                              | MS 73                                                  | X             |                          | X         | SPIE<br>FACILITIES        | 06/12/23                   | X                   |             | X                   |        |                    | X   | (4)                      |
| SSI A et B                                    |                              | MS 73                                                  | X             |                          | X         | VERITAS                   | 05/05/22                   | X                   |             | X                   |        |                    | X   | (4)                      |
| Extincteurs                                   |                              | MS 73                                                  | X             |                          | X         | EXTINCTEURS<br>NANTAIS    | 17/10/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     |                          |
| RIA                                           |                              | MS 73                                                  |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Installation fixe<br>d'extinction automatique |                              | MS 73                                                  |               |                          | X         |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |
| Clapets coupe-feu                             |                              | MS 73                                                  | X             |                          | X         | IDEX                      | 06/04/23                   | X                   |             |                     | X      |                    |     | (5)                      |
| Portes automatiques                           |                              | CO 48                                                  | X             |                          | X         | SPIE<br>FACILITIES        | 13/11/23                   | X                   |             | X                   |        | X                  |     |                          |
|                                               |                              |                                                        |               |                          |           |                           |                            |                     |             |                     |        |                    |     |                          |

## **AUTRES REMARQUES :**

- (1) Etude sur l'ensemble du site
- (2) Levée d'observations en cours – Maintenance source centrale par SPIE le 05/12/2023
- (3) 1 observation / 2 levée
- (4) En attente devis et étude à effectuer sur le désenfumage mécanique
- (5) Clapets avec thermo-fusibles

## **RAPPELS RÉGLEMENTAIRES :**

1\*) Selon la déclaration de l'exploitant.

- Faire vérifier annuellement par un technicien compétent ou par une personne ou un organisme agréé, le bon fonctionnement des installations techniques suivantes (**Article GE 6**) :
    - les installations de désenfumage,
    - les installations de chauffage, ventilation, réfrigération, climatisation,
    - les installations électriques,
    - les installations d'éclairage de sécurité,
    - l'ensemble des moyens de secours y compris l'équipement d'alarme.
  - Faire vérifier tous les trois ans par un organisme agréé le système de sécurité incendie de catégorie A ou B. Cette vérification générale doit comprendre les examens et constats énoncés dans l'annexe A § a3 de la norme NFS 61.933 (**Article MS 73 § 2**).
  - S'assurer de l'autonomie d'une heure de l'ensemble des blocs d'éclairage de sécurité tous les six mois et mensuellement de l'allumage de ces mêmes blocs en cas de coupure de l'alimentation normale (**Article EC 14**).
  - Faire vérifier tous les 5 ans par un organisme agréé, le bon fonctionnement des installations techniques suivantes : (**Article GE 7 § 1**).
    - les ascenseurs (**Article AS 9 a**),
 et semestriellement les câbles et chaînes de suspension ainsi que les crémaillères par des personnels qualifiés (**Article AS 9-b et AS 10-b**).
  - Tenir à jour le registre de sécurité sur lequel seront mentionnés chaque année, les avis des différents organismes chargés de ces contrôles (**Article R.143-44 du Code de la Construction et de l'Habitation**).
- Il est rappelé que les renseignements suivants doivent figurer dans le registre de sécurité :
- l'état du personnel chargé du service de sécurité incendie,
  - les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie,
  - les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donnés lieu,
  - Les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargé de surveiller les travaux.
- Établir des consignes d'incendie, entraîner le personnel à l'utilisation des moyens de premiers secours contre l'incendie et afficher bien en évidence, près du téléphone de l'établissement, le numéro d'appel téléphonique ainsi que l'adresse du Centre de Secours des Sapeurs-Pompiers le plus proche (**Article MS 47**).

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE : ☎ 18

CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS : C.I.S. ORVAULT

➤ Afficher d'une façon apparente, près de l'entrée principale, un avis relatif au contrôle de sécurité (**Article GE 5**).

**ARTICLES R.122-7 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation**

Toutes transformations ou aménagements ne peuvent être exécutés qu'après autorisation du Maire, donnée après avis de la commission de sécurité compétente.

**ARTICLE R.143-39 du Code de la Construction et de l'Habitation**

Après avis de la commission de sécurité, le Maire autorise l'ouverture par Arrêté.

## **PRESCRIPTIONS**

### **DESERTE**

1°/ Rendre aisément manoeuvrables les baies pompiers (**Article CO 3 § 3**).

### **LOCAUX À RISQUE**

2°/ Doter de ferme-portes les portes des locaux 200 et 50 (**Article CO 28 § 2**).

3°/ Identifier, sur la porte ou à proximité, les locaux à risques et locaux techniques (**Article CO 28 § 2**).

4°/ Ne pas caler en position ouverte les portes des locaux reprographie (**Article CO 28 § 2**).

5°/ Calfeutrer la paroi du local technique au R+1, côté circulation, afin d'assurer un degré coupe-feu de degré 1 heure de la paroi de plancher à plancher (**Article CO 28 § 2**).

### **DESENFUMAGE**

6°/ Lever les observations du rapport de vérification du désenfumage mécanique réalisé le 06/12/2023 par SPIE, et l'attester (**Article DF 10 § 2**).

### **ASCENSEURS**

7°/ Lever les observations formulées lors de la vérification des ascenseurs réalisée le 25/10/2019 par VERITAS (**Article AS 9**).

### **MOYENS DE SECOURS**

8°/ Afficher à chaque entrée du bâtiment de l'établissement un plan facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers (**Article MS 41**).

9°/ Renouveler la formation du personnel en matière de sécurité incendie (Equippers de première intervention) (**Articles MS 48 § 1 & 51**).

10°/ Compléter l'équipement d'alarme dans la salle «Handi-Média» par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité du local et des différentes situations de handicap des utilisateurs (**Article MS 64 § 3**).

11°/ Lever les observations formulées lors de la vérification du S.S.I. réalisée le 05/05/2022 par Bureau VERITAS, et l'attester (Article MS 73).


12°/ Assurer la bonne identification de l'établissement lors de l'appel des secours (**Article MS 70 § 4**).

***Suite à cette visite, la Commission Communale de sécurité  
a émis à l'unanimité de ses membres  
un AVIS FAVORABLE à la poursuite de l'exploitation de  
l'établissement***

SUIVI DES PRESCRIPTIONS

A l'issue des délais d'exécution fixés, la fiche de suivi des prescriptions jointe ci-après, doit être transmise par l'exploitant à Madame la Maire, au service des Commissions de Sécurité.

L'Officier de Sapeurs-Pompiers  
Rapporteur de la Commission



Capitaine Thierry ROLLAND

Le Président de la  
Commission Communale de Sécurité



Pascal BOLO

## Fiche de suivi des prescriptions

(à retourner dûment complétée après réalisation et accompagnée de justificatifs éventuels)

| Extrait du Code de la Construction et de l'Habitation<br>Articles R.143-3 et R.143-34                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|
| « Les exploitants des établissements recevant du public sont tenus... au cours de l'exploitation de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes, ... de s'assurer que les installations ou équipements sont... maintenus en conformité avec les dispositions réglementaires. » |                        |                     |
| Prescriptions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Délai d'exécution fixé | Date de réalisation |
| 1°/ Rendre aisément manoeuvrables les baies pompiers ( <b>Article CO 3 § 3</b> ).                                                                                                                                                                                                                                                   | Immédiat               |                     |
| 2°/ Doter de ferme-portes les portes des locaux 200 et 50 ( <b>Article CO 28 § 2</b> ).                                                                                                                                                                                                                                             | Immédiat               |                     |
| 3°/ Identifier, sur la porte ou à proximité, les locaux à risques et locaux techniques ( <b>Article CO 28 § 2</b> ).                                                                                                                                                                                                                | 8 jours                |                     |
| 4°/ Ne pas caler en position ouverte les portes des locaux reprographie ( <b>Article CO 28 § 2</b> ).                                                                                                                                                                                                                               | Permanent              |                     |
| 5°/ Calfeutrer la paroi du local technique au R+1, côté circulation, afin d'assurer un degré coupe-feu de degré 1 heure de la paroi de plancher à plancher ( <b>Article CO 28 § 2</b> ).                                                                                                                                            | 8 jours                |                     |
| 6°/ Lever les observations du rapport de vérification du désenfumage mécanique réalisé le 06/12/2023 par SPIE, et l'attester ( <b>Article DF 10 § 2</b> ).                                                                                                                                                                          | 1 mois                 |                     |
| 7°/ Lever les observations formulées lors de la vérification des ascenseurs réalisée le 25/10/2019 par VERITAS ( <b>Article AS 9</b> ).                                                                                                                                                                                             | 1 mois                 |                     |
| 8°/ Afficher à chaque entrée du bâtiment de l'établissement un plan facilitant l'intervention des sapeurs-pompiers ( <b>Article MS 41</b> ).                                                                                                                                                                                        | 1 mois                 |                     |
| 9°/ Renouveler la formation du personnel en matière de sécurité incendie (Equipiers de première intervention) ( <b>Articles MS 48 § 1 &amp; 51</b> ).                                                                                                                                                                               | 1 mois                 |                     |
| 10°/ Compléter l'équipement d'alarme dans la salle « Handi-Média » par un dispositif destiné à rendre l'alarme perceptible en tenant compte de la spécificité du local et des différentes situations de handicap des utilisateurs ( <b>Article MS 64 § 3</b> ).                                                                     | 1 mois                 |                     |
| 11°/ Lever les observations formulées lors de la vérification du S.S.I. réalisée le 05/05/2022 par Bureau VERITAS, et l'attester ( <b>Article MS 73</b> ).                                                                                                                                                                          | 1 mois                 |                     |
| 12°/ Assurer la bonne identification de l'établissement lors de l'appel des secours ( <b>Article MS 70 § 4</b> ).                                                                                                                                                                                                                   | 1 mois                 |                     |

Fait le

Signature et cachet de l'exploitant



PREFECTURE DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE  
PREFECTURE DE LOIRE-ATLANTIQUE



**Groupelement PREVENTION**  
Affaire suivie par : Capitaine ROLLAND

**Commission Communale  
de Sécurité et d'Accessibilité**

Décret du 8 mars 1995, modifié par le  
Décret du 31 mai 1997

**Procès-Verbal portant avis de la commission  
(Article 42)**

☐ Sous-Commission Départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur.

☐ Commission d'Arrondissement pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

- ☐ Ancenis
- ☐ Châteaubriant
- ☐ Nantes
- ☐ Saint-Nazaire

☒ Commission Communale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public

- Ville de Nantes
- ☐ Ville de Saint-Nazaire

☐ Visite d'autorisation d'ouverture      ☐ Visite de contrôle      ☐ Autre visite

☒ Visite périodique      ☐ Visite inopinée

|                          |                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Établissement</b>     | : <i>Bibliothèque Universitaire de Droit et de Sciences Economiques</i> |
| <b>Classement</b>        | : <i>Type S, 2<sup>ème</sup> catégorie</i>                              |
| <b>Activité (s)</b>      | : <i>Bibliothèque, Centre de documentation</i>                          |
| <b>Adresse</b>           | : <i>, Chemin de la Censive du Tertre</i>                               |
| <b>Commune</b>           | : <i>NANTES</i>                                                         |
| <b>Date de la visite</b> | : <i>mardi 30 janvier 2024</i>                                          |

## AVIS DE LA COMMISSION

Après en avoir délibéré, la commission de sécurité émet : (1)

à l'unanimité de ses membres,  
~~à la majorité de ses membres~~

☒ UN AVIS FAVORABLE

☐ UN AVIS DÉFAVORABLE

~~à l'ouverture~~ ou à la poursuite de l'exploitation de l'Etablissement (1), motivé par :

☐ NE PEUT SE PRONONCER POUR LES RAISONS SUIVANTES (1)

- ↳ Absence d'un ou plusieurs membres
- ↳ Absence d'un ou plusieurs documents


Le rapport de visite rédigé par le rapporteur de la Commission de Sécurité constitue une annexe au présent procès verbal.

Il contient les prescriptions émises par la commission, proposées à l'autorité de Police.

Conformément à l'Article R.143-39 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à M. ou Mme la Maire d'autoriser ou non l'ouverture par Arrêté (1).

Conformément à l'article R.143-42 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à M. ou Mme la Maire d'autoriser ou non la poursuite d'exploitation de l'établissement par arrêté (1).

Signature du Président :

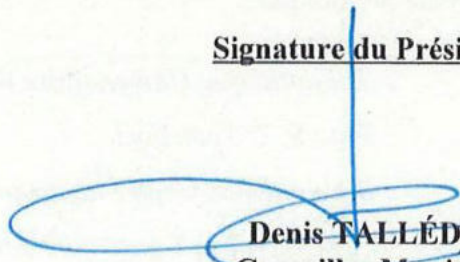  
**Denis TALLÉDEC**  
Conseiller Municipal

(1) : Rayer les mentions inutiles