



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TDT3-01

NIVEAU 1

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT


12 , RUE PIERRE SEMARD

38000 GRENOBLE

Localisation: NIVEAU 1

INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES	LIBELLE									
A	04/06/07	2	ALIM. CHARGEUR VESDA AMPHI									
B	22/01/08		MISE A JOUR									
C	06/02/08		MISE A JOUR DOE									


	Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94	TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3	ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	PAGE
		REG. NEUTRE	TNS		TDT3-01	16/04/07		DOE	C			1/9	
		ICC MAX											

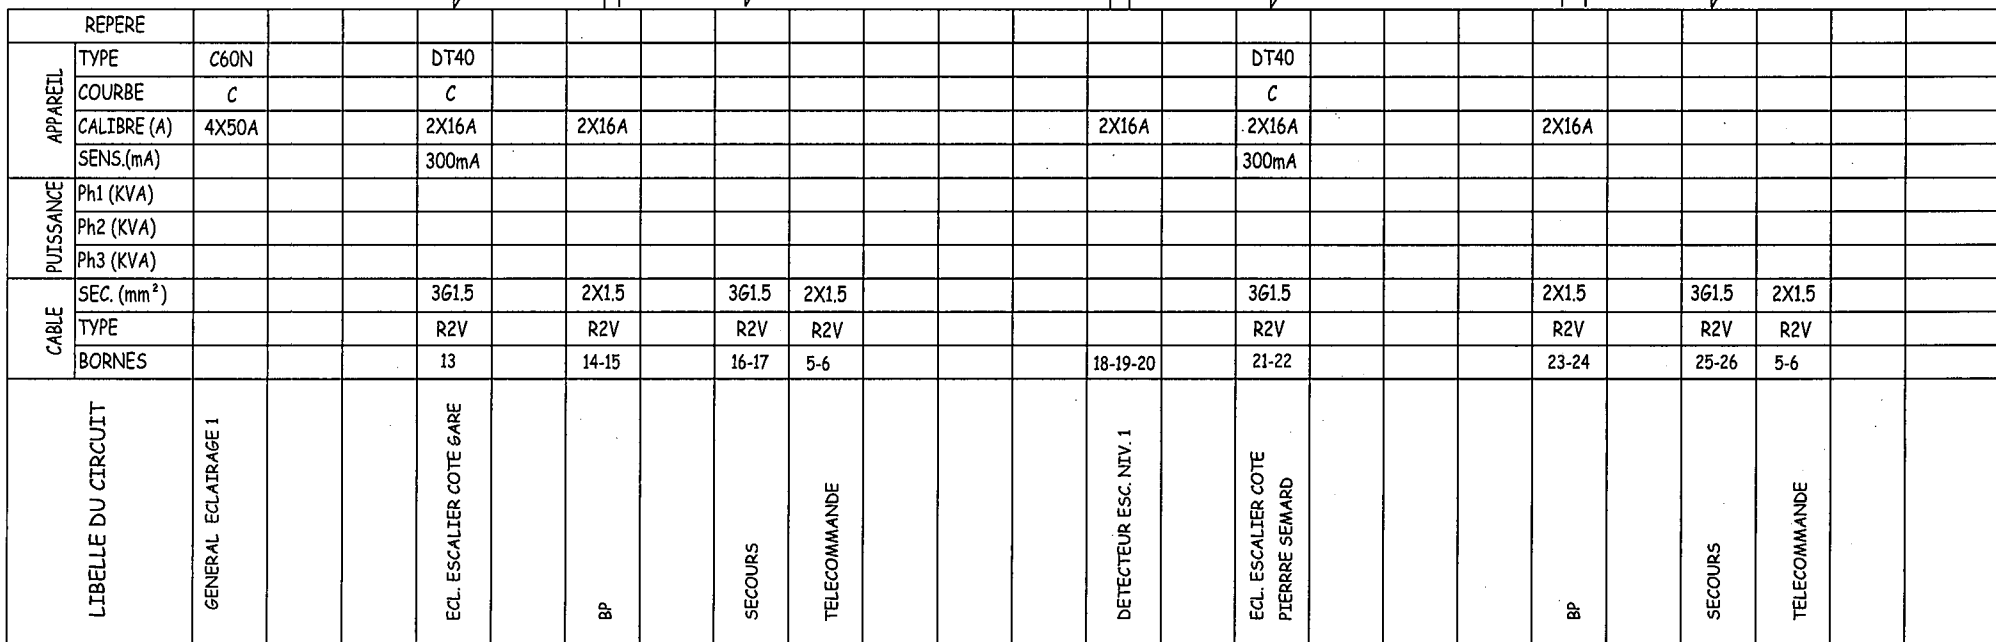

Q10

Q11

Q12

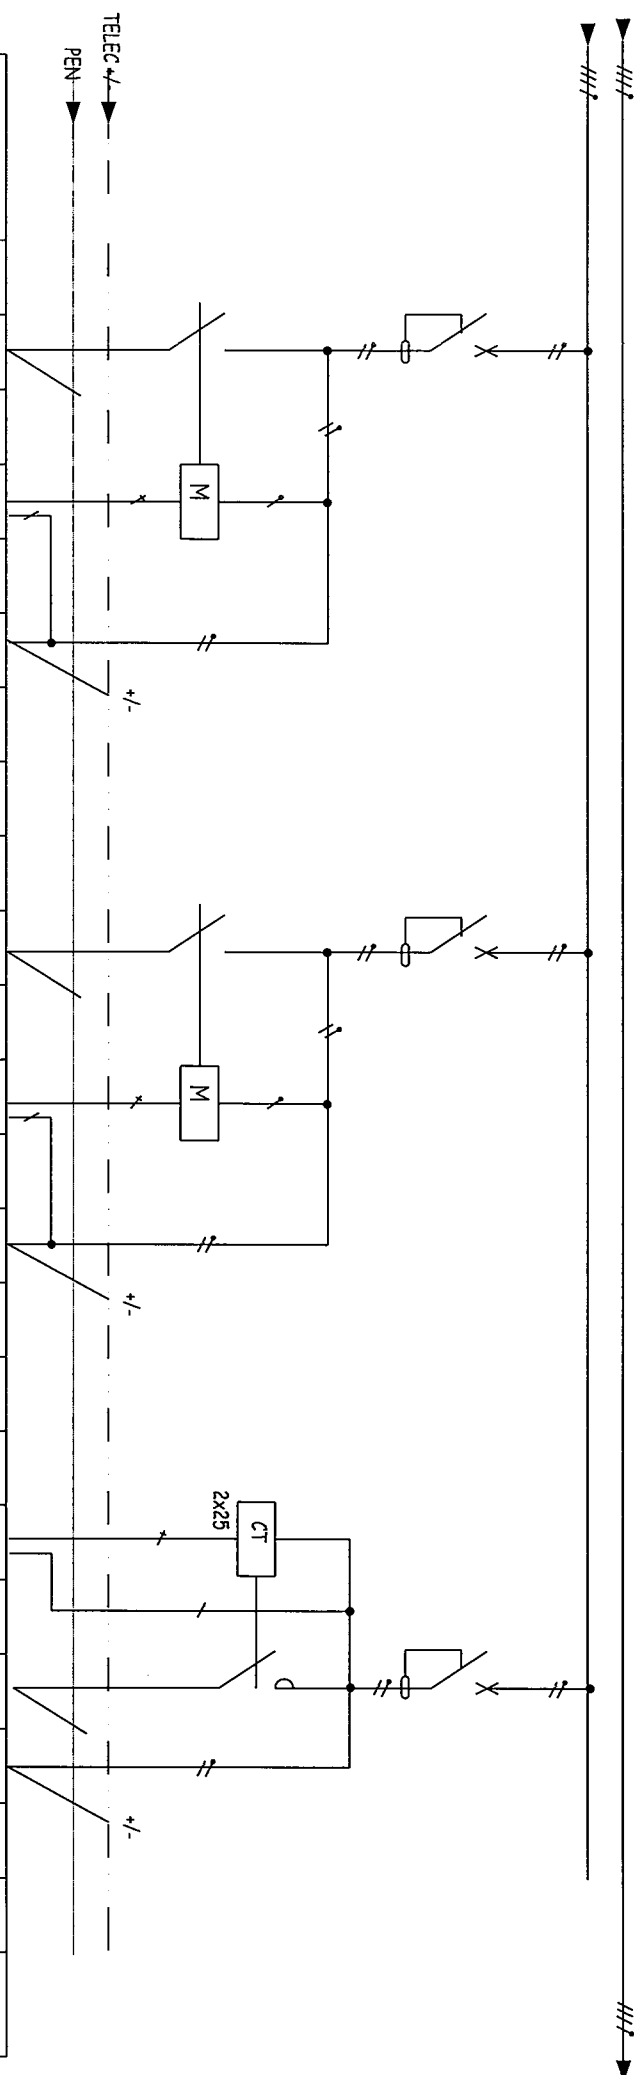

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE	BORNES	PUISSANCE			APPAREIL			REPERE		
			SEC. (mm ²)	TYPE	Ph3 (kVA)	Ph2 (kVA)	Ph1 (kVA)	SENS (mA)	CALIBRE (A)	COURBE	TYPE
ECL. ESCALIER INTERIEUR ET HALL ACCES ESCALIER	R2V	27	361,5	R2V				300mA	2X10A	C	DT40
BP	R2V	28-29	2X1,5	R2V					2X16A		
SECOURS	R2V	30-31	361,5	R2V							
TELECOMMANDE	R2V	5-6	2X1,5	R2V							
ECL. ESCALIER ACCES AMPHI	R2V	32	361,5	R2V				300mA	2X16A	C	DT40
BP	R2V	33-34	2X1,5	R2V					2X16A		
SECOURS	R2V	35-36	361,5	R2V							
TELECOMMANDE	R2V	5-6	2X1,5	R2V							
DETECTEURS DE PRESENCE	R2V	37-38	361,5	R2V							
ECL. CIRCULATION DEVANT ASCENSEUR	R2V	39-40	361,5	R2V				300mA	2X10A	C	DT40
SECOURS	R2V	41-42	361,5	R2V							
TELECOMMANDE	R2V	5-6	2X1,5	R2V							



Société Dauphinoise d'Équipements Électriques
214 A, COURSE DE LA LIBÉRATION
38000 GRENOBLE
Tél. 04 76 00 23 97 - Fax 04 76 00 00 84

TENSION 230/400V
REG. NEUTRE TNS
ICC MAX

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
T.3

ARMOIRE
TD13-01


DATE
16/04/07

Phase
DOE

Indice
C

FOLIO
4/9

PAGE
4

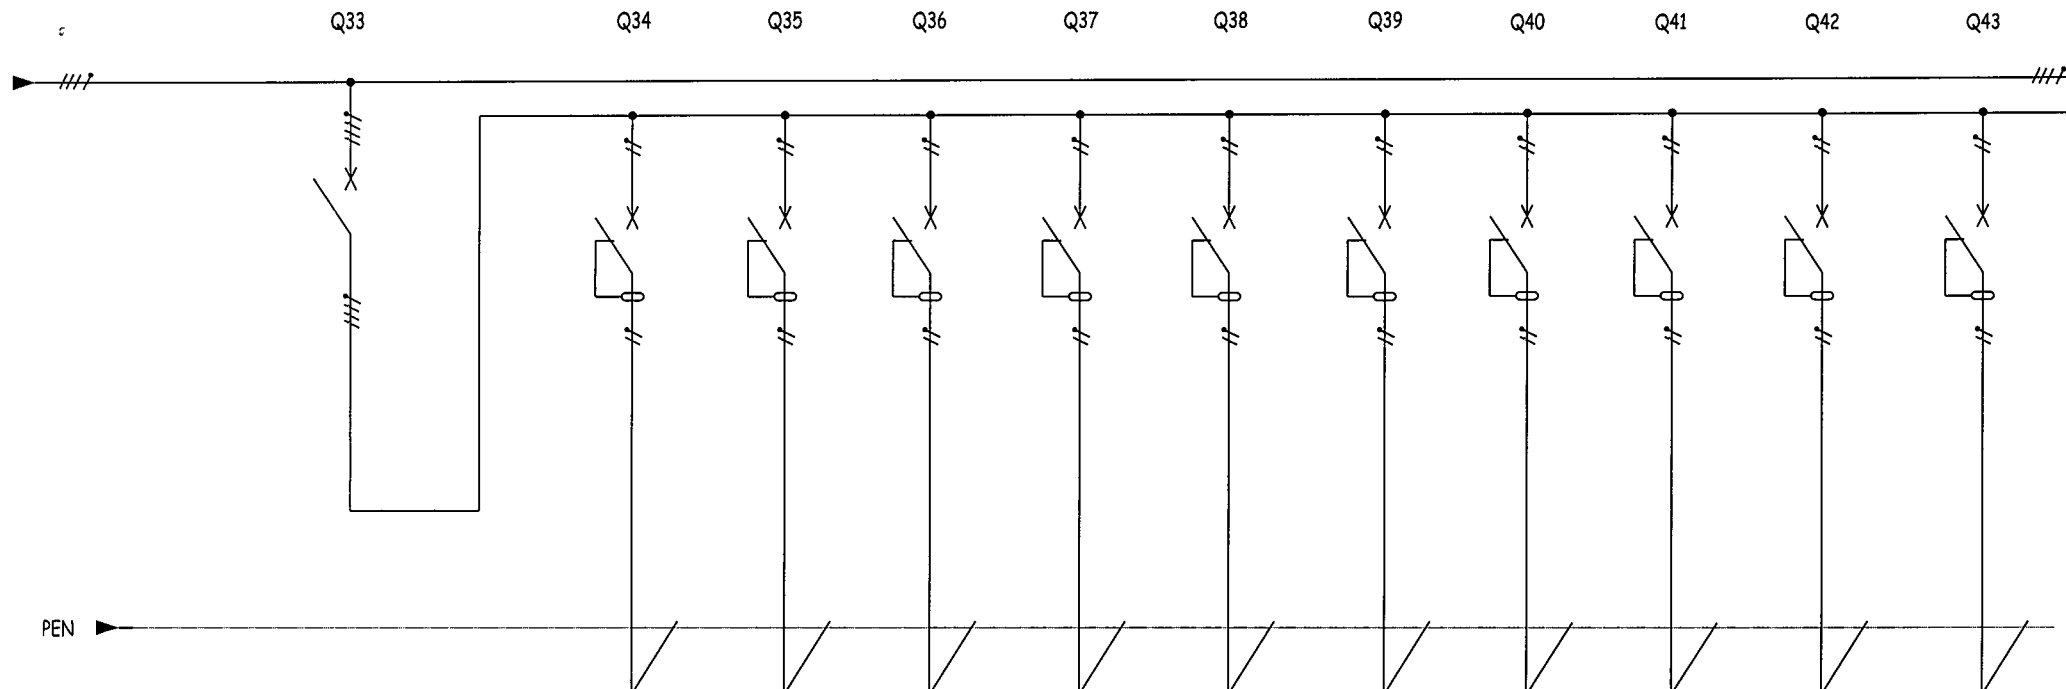

APPAREIL	REPERE						P201		P202		P103A		P203B		P104		P205		P206		P207		P.REPRO.A		P.REPRO.A		
	TYPE		C60N				DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		
	COURBE		C				C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		
	CALIBRE (A)		4X50A				2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		
	SENS.(mA)						30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		
PUISSANCE	Ph1 (KVA)																										
	Ph2 (KVA)																										
	Ph3 (KVA)																										
CABLE	SEC. (mm ²)						3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		3G2.5		
	TYPE						R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		
	BORNES						99-100		101-102		103-104		105-106		107-108		109-110		111-112		113-114		115-116		117-118		
LIBELLE DU CIRCUIT			GENERAL PCL GOULOTTE 1				VIDEO		PCL SALLE D' HOTES 1 DIRECT		PCL SALLE D' HOTES 2 DIRECT		PCL SONO		PCL ESPACE D'ETENTE		PCL RECEPTION 1		PCL RECEPTION 2		PCL CIRCULATION		PCL LOCAL TECHNIQUE		PCL SANITAIRE		
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 s. COURSE DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tel: 04.78.09.21.97 - Fax: 04.78.09.00.94		TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3									ARMOIRE	DATE			Phase	Indice			FOLIO	9					
		RÉG. NEUTRE	TNS																								
		ICC MAX																									