



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TDT3-02

NIVEAU 2

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

12 , RUE PIERRE SEMARD

38000 GRENOBLE

Localisation: NIVEAU 2


INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES	LIBELLE											
A	19/06/07		MISE A JOUR CABLAGE CHANTIER											
B	22/01/08		MISE A JOUR											
C	06/02/08		MISE A JOUR DOE											
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94	TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3	ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	1		
	REG. NEUTRE	TNS		TDT3-02	03/04/07		DOE	C			1/9			
	ICC MAX	11.03KA												

Q07


Q08

Q09


Q10

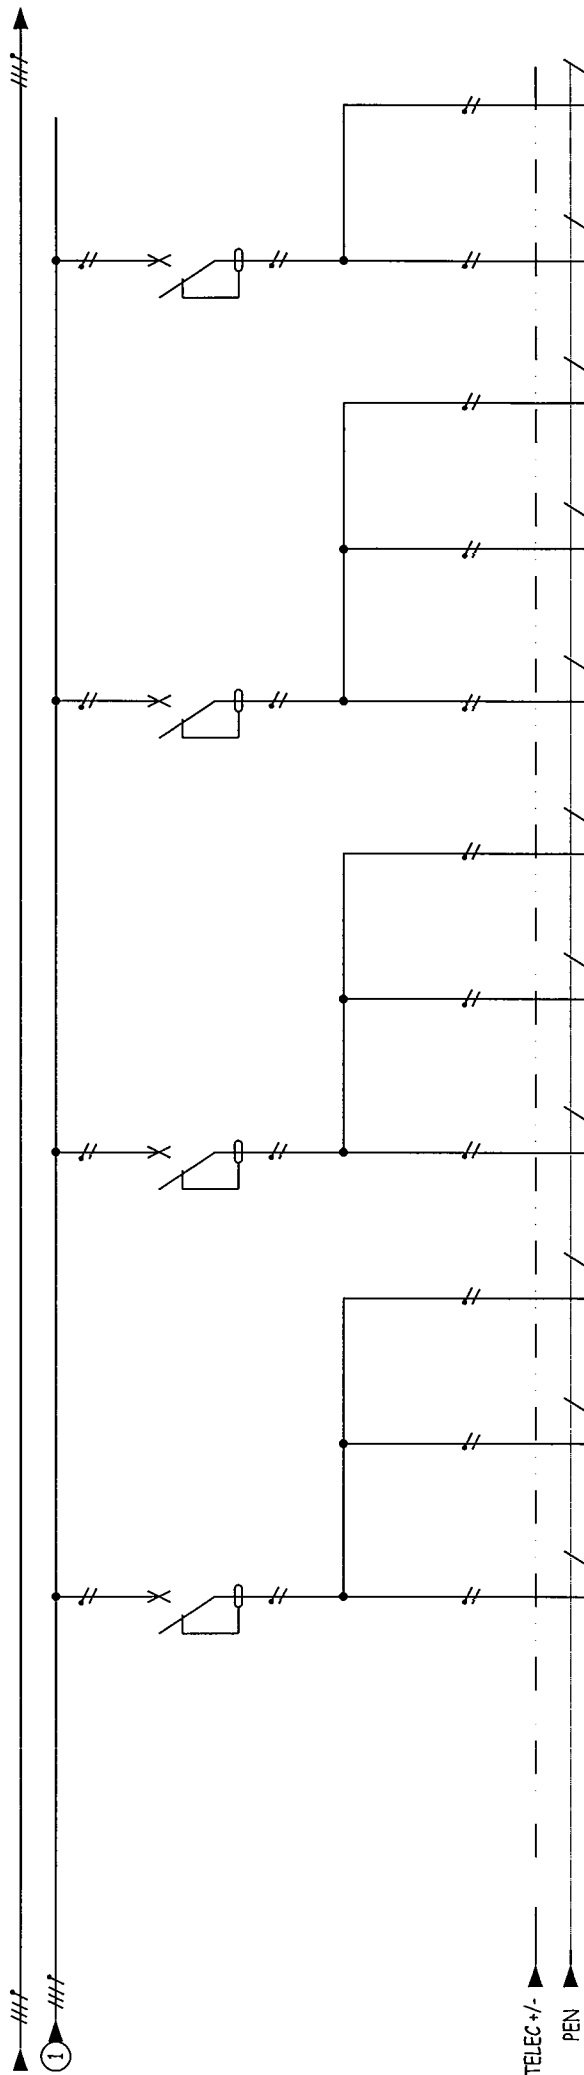

REPERE		GRENoble ECOLE DE MANAGEMENT										ARMOIRE	DATE	Phase	Indice	FOLIO	PAGE
APPAREIL	TYPE	H	I	A	B	C	D	E	F	G							
	COURBE	DT40			DT40			DT40									
	CALIBRE (A)	C			C			C									
	SENS (mA)	2X16A			2X16A			2X16A									
PUISSANCE	PH1 (KVA)	30mA			30mA			30mA									
	PH2 (KVA)																
	PH3 (KVA)																
CABLE	SEC. (mm ²)	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5							
	TYPE	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V							
BORNES		13-14	15-16	17-18	19-20	21-22	23-24	25-26	27-28	29-30							
LIBELLE DU CIRCUIT		PCL BUREAUX F201-F202	PCL SALLE REUNION F203	PCL BUREAUX F204-F205	PCL BUREAU F206	PCL BUREAUX F207-F208	PCL BUREAUX F209-F209BIS-F209TER	PCL BUREAUX F209-F210-F211	PCL BUREAUX F212-F213-REPRO	PCL TOILETTES	PCL CIRCULATION	PCL SAS					

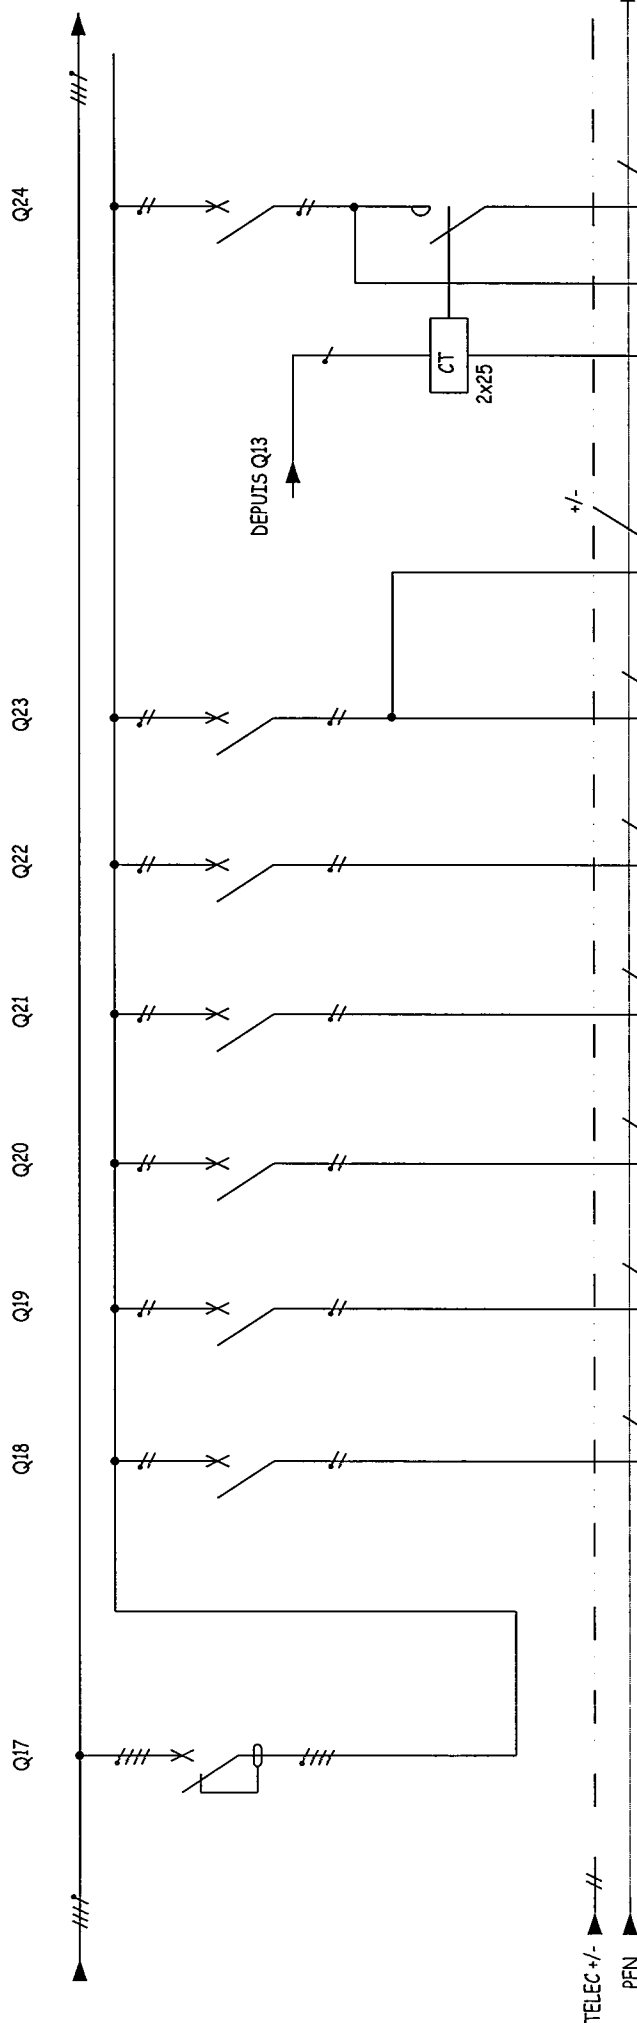

LIBELLE DU CIRCUIT		GENERAL ECLAIRAGE 2		TENSION 230/400V		GRENoble ECOLE DE MANAGEMENT		ARMOTRE		DATE		TELECOMMANDE		DETECTEURS DE PRESENCE		ECL. CIRCULATION 2		FOLIO		PAGE	
REPERE		C60N		REG. NEUTRE		T3		TD13-02		03/04/07		Phase		Indice		APPLIQUES		6/9		6	
TYPE		DT40		TNS																	
COURBE		C		ICC MAX																	
CALIBRE (A)		2X10A		11.03KA																	
SENS.(mA)		300mA																			
Ph1 (KVA)																					
Ph2 (KVA)																					
Ph3 (KVA)																					
SEC. (mm ²)																					
TYPE																					
BORNES																					
		361.5		ECL. BUREAUX F206-207-208		ECL. BUREAUX F210-F211		ECL. BUREAUX F209-F209BIS		ECL. LOCAL TECH. + SAS		SECOURS		TELECOMMANDE		DETECTEURS DE PRESENCE		ECL. CIRCULATION 2			
		R2V				R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V			
		51-52				57-58		55-56		61-62		63-64		65-66		67-68					

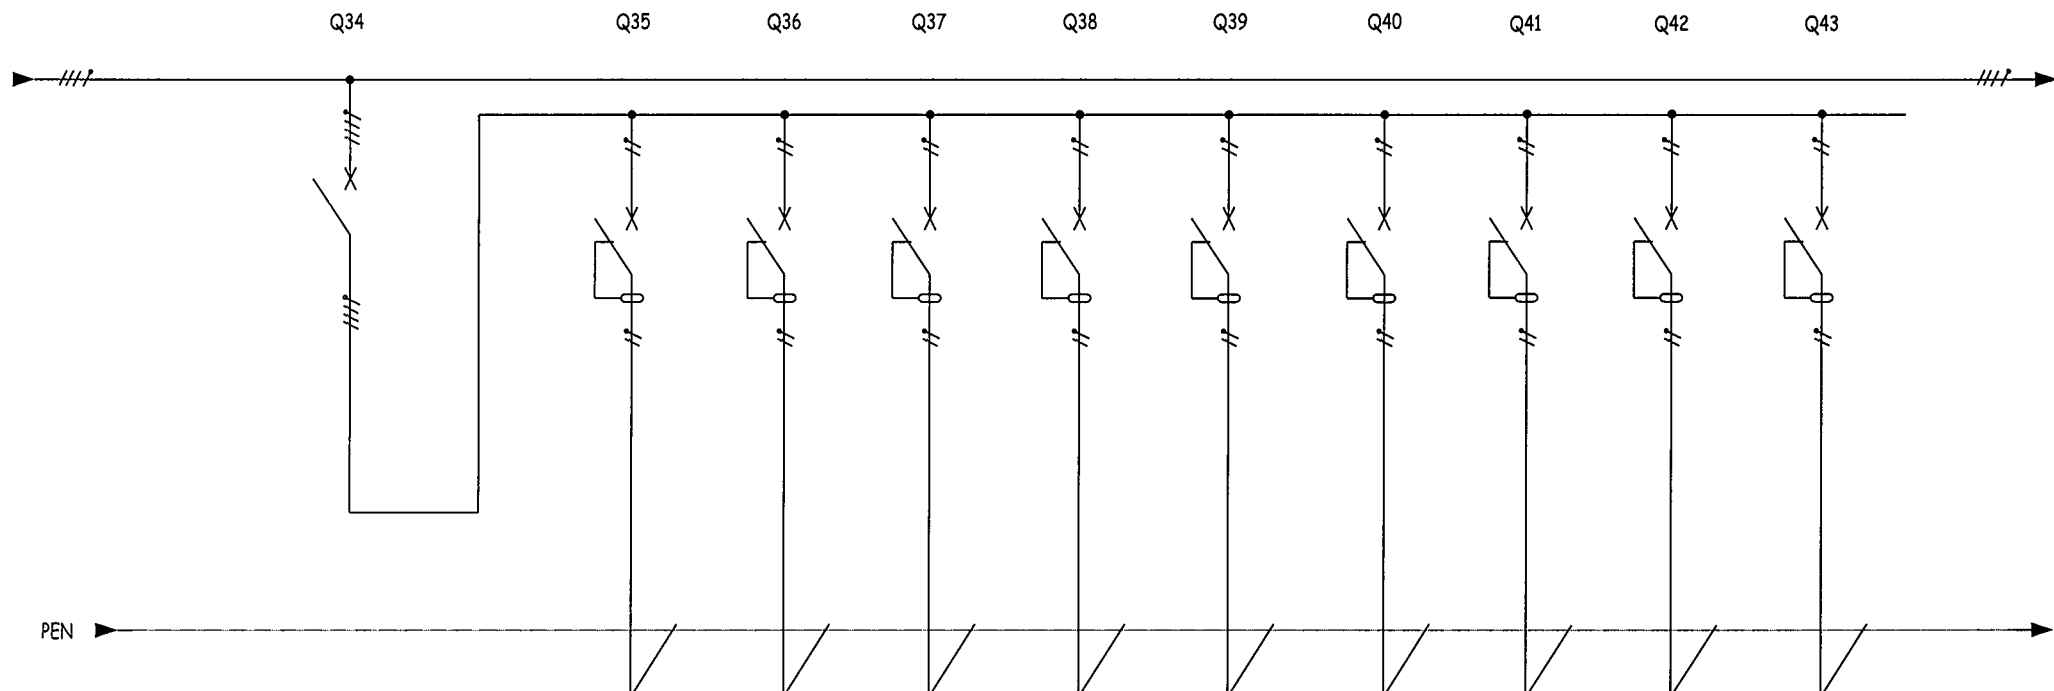

APPAREIL	REPÈRE					P201	P202	P203A	P203B	P204	P205	P206	P207	P.REPRO.A				
	TYPE		C60N			DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40				
	COURBE		C			C	C	C	C	C	C	C	C	C				
	CALIBRE (A)		4X50A			2X16A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A	2X16A				
	SENS.(mA)					30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA				
PUISSANCE	Ph1 (KVA)																	
	Ph2 (KVA)																	
	Ph3 (KVA)																	
CABLE	SEC. (mm²)					3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5	3G2.5				
	TYPE					R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V				
	BORNES					85-86	87-88	89-90	91-92	93-94	95-96	97-98	99-100	101-102				
LIBELLE DU CIRCUIT			GENERAL PCL GOULOTTE 1			PCL BUREAU F201 + CIRCULATION	PCL BUREAU F202	PCL SALLE DE REUNION F203	PCL SALLE DE REUNION F203	PCL BUREAU F204	PCL BUREAU F205	PCL BUREAU F206	PCL BUREAU F207	PCL REPROGRAPHIE CIRCUIT 1				
 Société Dauphinoise d'Équipements Électriques 214 n. COURSE DE LA LIBÉRATION 38100 GRENOBLE Tél : 04 76 09 21 97 - Fax : 04 76 09 00 94				TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3				ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO 8/9	PAGE 8
				REG. NEUTRE	TNS					TD3-02	03/04/07	DOE	C					
				ICC MAX	11.03KA													

