



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TDT3-05

NIVEAU 5

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT


12 , RUE PIERRE SEMARD

38000 GRENOBLE

Localisation: NIVEAU 5


INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES		LIBELLE									
A	19/06/07			MISE A JOUR CABLAGE CHANTIER									
B	22/01/08			MISE A JOUR									
C	06/02/08			MISE A JOUR									

	Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94	TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3	ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	PAGE
		REG. NEUTRE	TNS		TDT-05	03/04/07		DOE	C			1/10	
		ICC MAX	10.29KA										

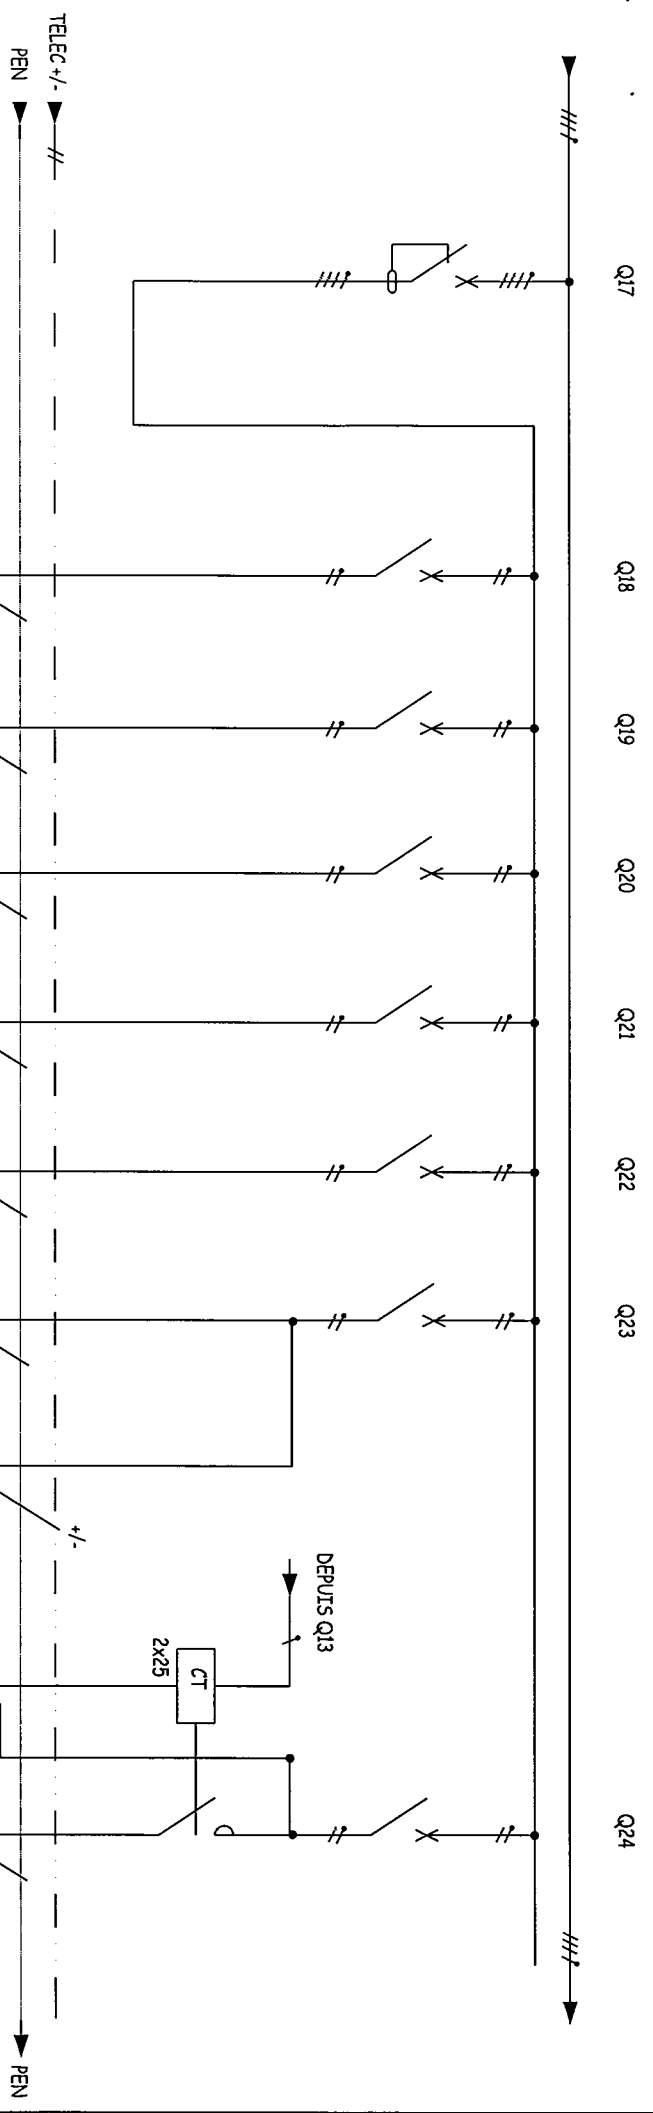

LIBELLE DU CIRCUIT	REPERE		APPAREIL		PUISSANCE		CABLE	
	TYPE		COURBE		Ph1 (kVA)	Ph2 (kVA)	SEC. (mm ²)	TYPE
			CALIBRE (A)		SENS (mA)			LONG. (M)
GENERAL ECLAIRAGE 2	G60N		C		300mA			
ECL. BUREAU F506	V	DT40	C				361.5	R2V
								51-52
ECL. BUREAU F507-F508	W	DT40	C				361.5	R2V
								53-54
ECL. BUREAU PAYSAGER F509 PLUS LOCAL INFO	X	DT40	C				361.5	R2V
								55-56
ECL. BUREAUX F510-F511	Y	DT40	C				361.5	R2V
								57-58
ECL. BUREAUX F512-F513 PLUS SAS REPRO	Z	DT40	C				361.5	R2V
								59-60
ECL. LOCAL TECH. + LOCAL BAIE + SAS COTE WC		DT40	C				361.5	R2V
								61-62
SECOURS							361.5	R2V
								63-64
TELECOMMANDES							2X1.5	R2V
								5-6
DETECTEURS DE PRESENCE							361.5	R2V
								65-66
ECL. CIRCULATION 2 APPLIQUES		DT40	C				361.5	R2V
								67-68

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE			PUISSANCE			APPAREIL			REPERE
	SEC. (mm ²)	TYPE	LONG. (M)	Ph1 (KVA)	Ph2 (KVA)	Ph3 (KVA)	SENS (mA)	CALIBRE (A)	COURBE	
GENERAL PCL GOULOTTE 1								4X50A	C	
PCL SALLE DE REUNION F501	362.5	R2V	85-86				30mA	2X16A	C	P501A
PCL SALLE DE REUNION F501	362.5	R2V	87-88				30mA	2X16A	C	P501B
PCL BUREAU F502	362.5	R2V	89-90				30mA	2X16A	C	P502
PCL BUREAU F503	362.5	R2V	91-92				30mA	2X16A	C	P503
PCL BUREAU F504	362.5	R2V	93-94				30mA	2X16A	C	P504
PCL BUREAU F505	362.5	R2V	95-96				30mA	2X16A	C	P505
PCL BUREAU F506	362.5	R2V	97-98				30mA	2X16A	C	P506
PCL BUREAU F507	362.5	R2V	99-100				30mA	2X16A	C	P507
PCL REPROGRAPHIE CIRCUIT 1	362.5	R2V	101-102				30mA	2X16A	C	P507A

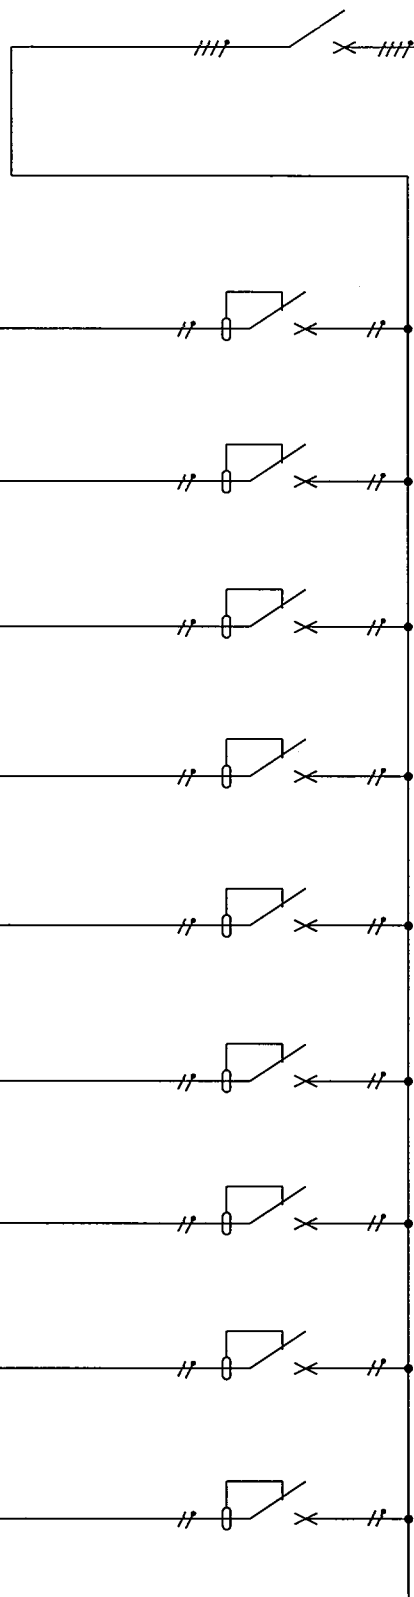

Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43

