



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TDT3-06

NIVEAU 6


GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT

12 , RUE PIERRE SEMARD


38000 GRENOBLE


Localisation: NIVEAU 6

INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES	LIBELLE
A	19/06/07		MISE A JOUR CABLAGE CHANTIER
B	22/01/08		MISE A JOUR
C	06/02/08		MISE A JOUR DOE
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94		TENSION REG. NEUTRE ICC MAX	230/400V TNS 10.29KA
		GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3	ARMOIRE TDT3-06
		DATE 03/04/07	Phase DOE
		Indice C	
		FOLIO 1/9	PAGE 1

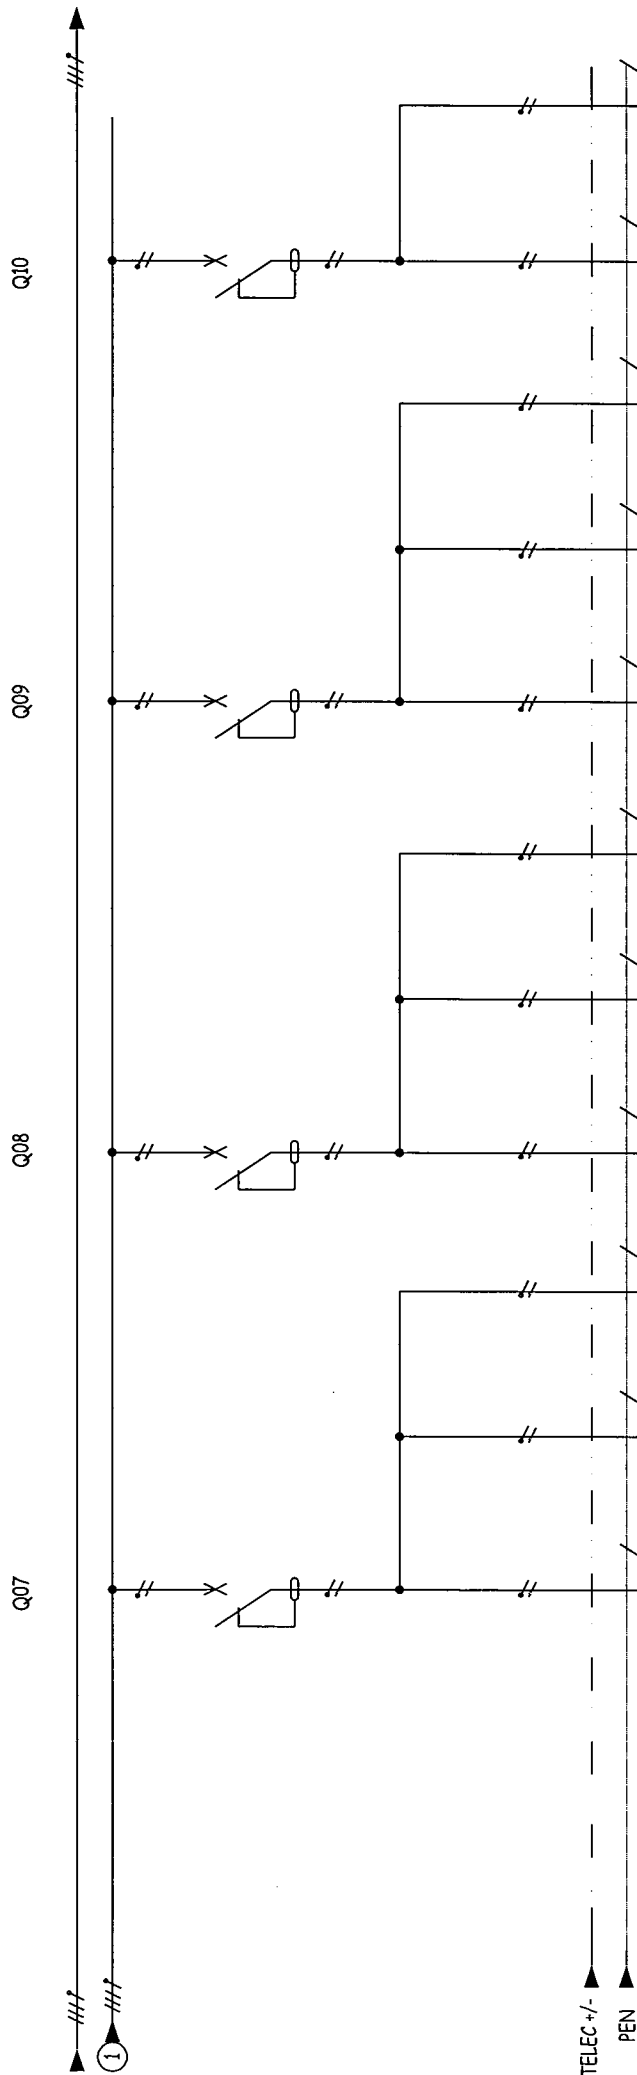


REPERE		GRENoble ECOLE DE MANAGEMENT										T.3		TENSION		REG. NEUTRE		ICC MAX		PAGE	
APPAREIL		LIBRE										T.3		230/400V		TNS		10.29KA		3	
TYPE		PCL BUREAUX F602F603										PCL BUREAUX F602F603		17-18		R2V		362.5		PCL CIRCULATION	
COURBE		PCL BUREAUX F604-F605										PCL BUREAUX F604-F605		19-20		R2V		362.5		PCL TOILETTES	
CALIBRE (A)		PCL BUREAUX F607-F608										PCL BUREAUX F607-F608		21-22		R2V		362.5		PCL BUREAUX F610-F611	
SENS (mA)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		29-30		R2V		362.5		PCL CIRCULATION	
Ph1 (KVA)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		31-32		R2V		362.5		PCL SAS	
Ph2 (KVA)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		33-34		R2V		362.5		PCL SAS	
Ph3 (KVA)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		35-36		R2V		362.5		PCL SAS	
SEC. (mm²)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		37-38		R2V		362.5		PCL SAS	
TYPE		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		39-40		R2V		362.5		PCL SAS	
LONG. (M)		PCL BUREAUX F612-F613										PCL BUREAUX F612-F613		41-42		R2V		362.5		PCL SAS	

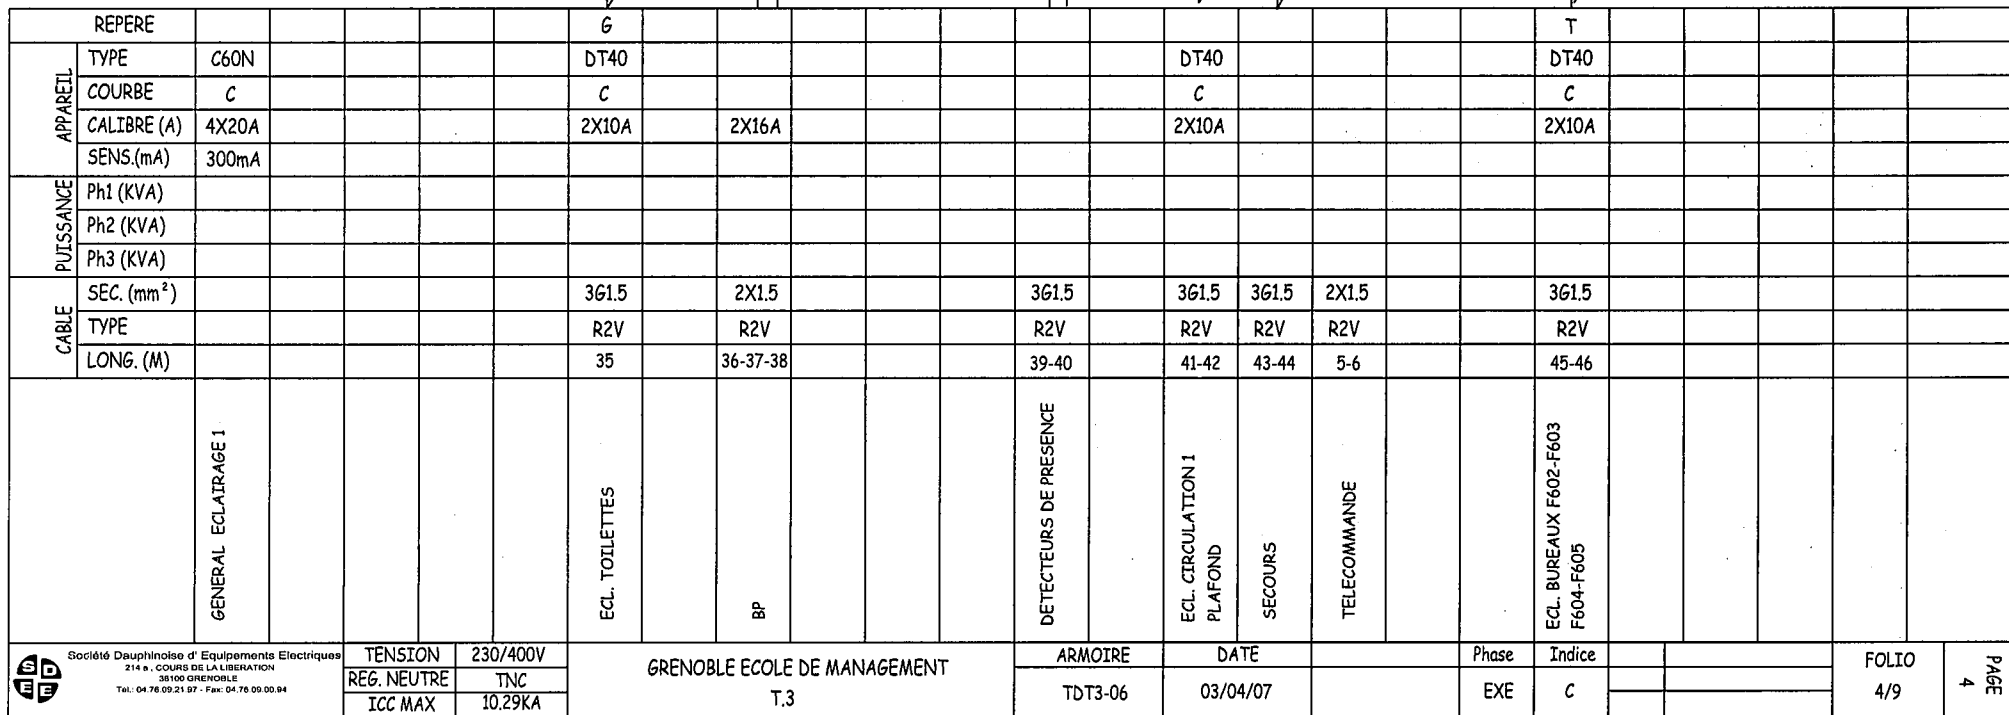

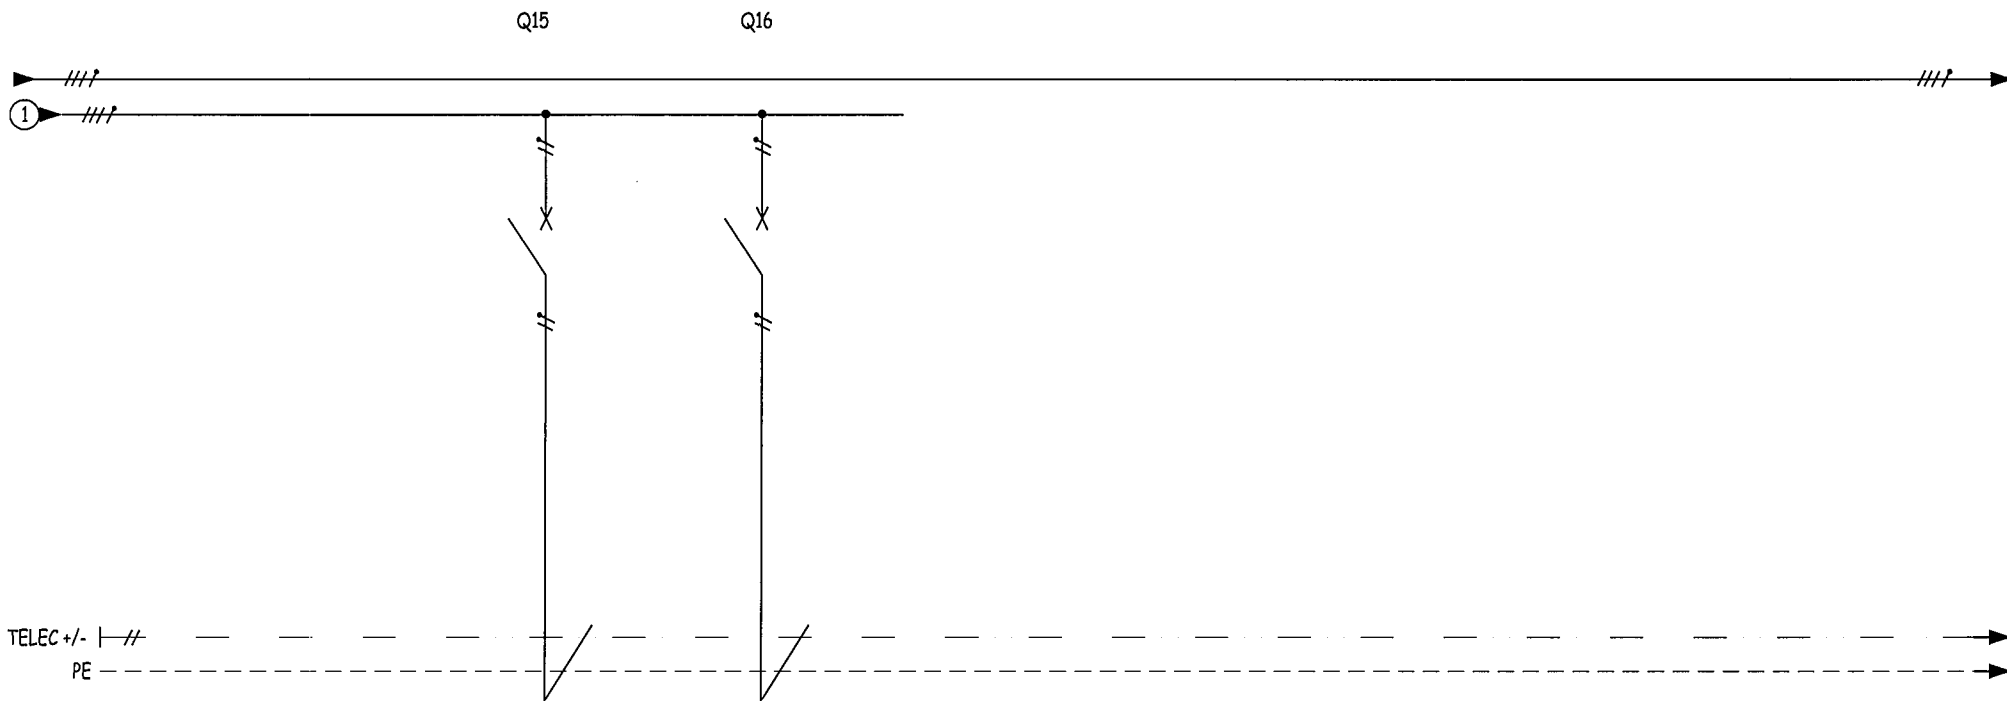

REPERE							U																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--------	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

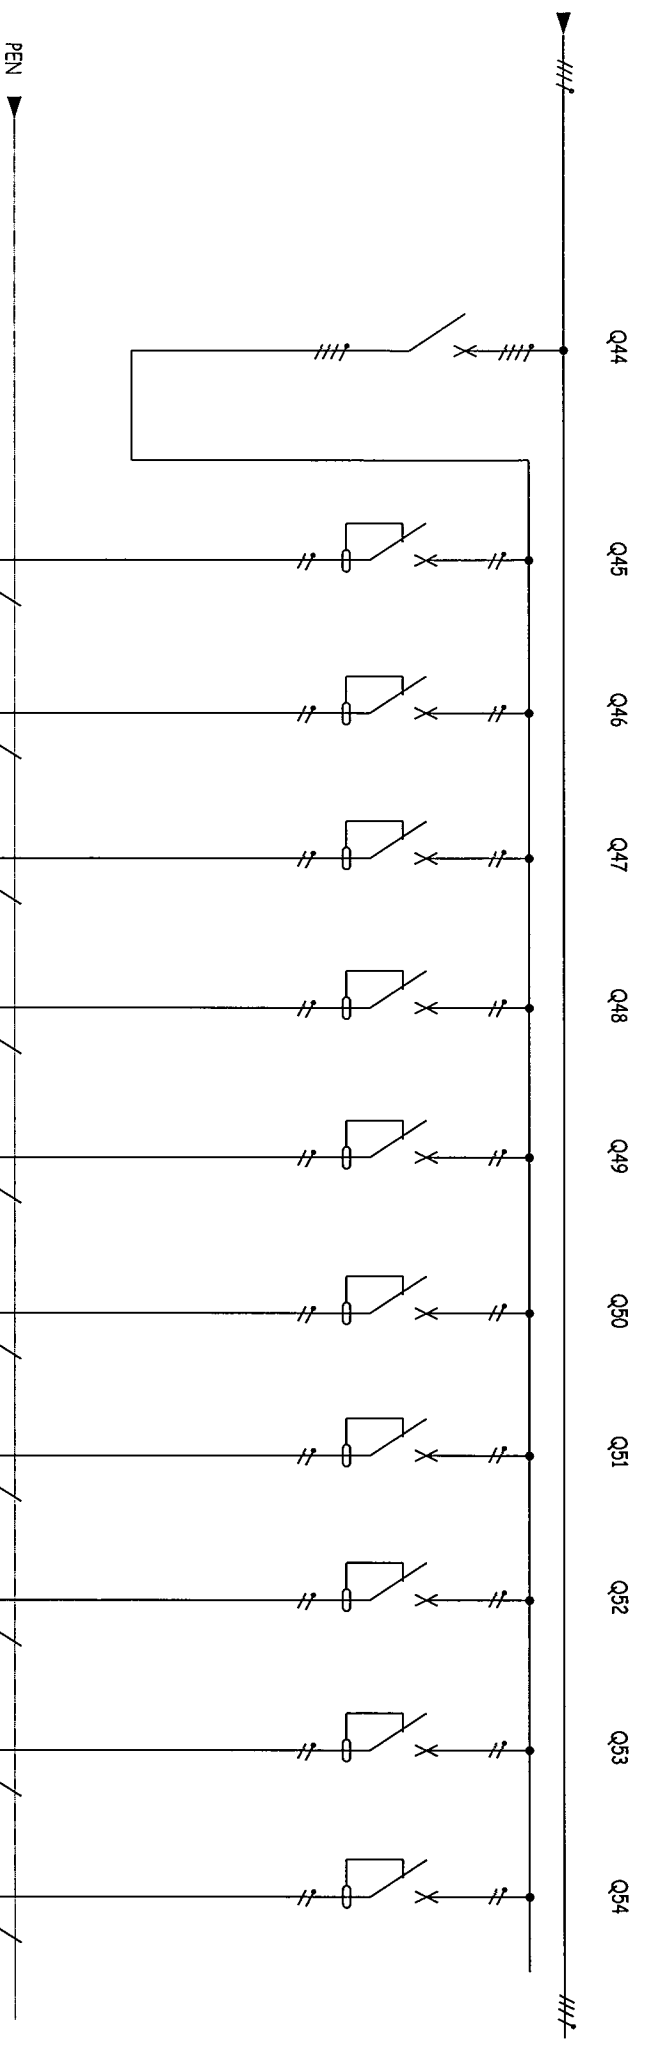

PEN

LIBELLE DU CIRCUIT	APPAREIL			PUISSANCE			CABLE		TENSION	REG. NEUTRE	ICC MAX	ARMOIRE	DATE	Phase	Indice	FOLIO	PAGE
	REPERE	TYPE	COURBE	SENS (mA)	Ph1 (KVA)	Ph2 (KVA)	Ph3 (KVA)	SEC. (mm²)	TYPE	LONG. (M)	230/400V	TNS	TD13-06	03/04/07	DOE	9/9	9
GENERAL PCL GOULOTTE 2		C60N	C														
PCL BUREAU F608	P608	DT40	C	30mA				362.5	R2V	103-104							
PCL BUREAU PAYSAGER F609	P609A	DT40	C	30mA				362.5	R2V	105-106							
PCL BUREAU F610	P609B	DT40	C	30mA				362.5	R2V	107-108							
PCL BUREAU F611	P610	DT40	C	30mA				362.5	R2V	109-110							
PCL BUREAU F612	P611	DT40	C	30mA				362.5	R2V	111-112							
PCL BUREAU F613	P612	DT40	C	30mA				362.5	R2V	113-114							
PCL BUREAU PAYSAGER F609	P613	DT40	C	30mA				362.5	R2V	115-116							
PCL REPROGRAPHIE CIRCUIT 2	P610B	DT40	C	30mA				362.5	R2V	117-118							
PCL PLAFOND CIRCULATION	P610A	DT40	C	30mA				362.5	R2V	119-120							
PCL LOCAL TECHNIQUE	P610C	DT40	C	30mA				362.5	R2V	121-122							