



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TDT3-09

NIVEAU 9

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT


12 , RUE PIERRE SEMARD


38000 GRENOBLE

Localisation: NIVEAU 9


INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES	LIBELLE
A	19/06/07		MISE A JOUR CABLAGE CHANTIER
B	22/01/08		MISE A JOUR
C	06/02/08		MISE A JOUR DOE

	Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94	TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3	ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	PAGE 1
		RÉG. NEUTRE	TNS		TDT3-09	13/03/07		DOE	C			1/10	
		ICC MAX	10.29KA										

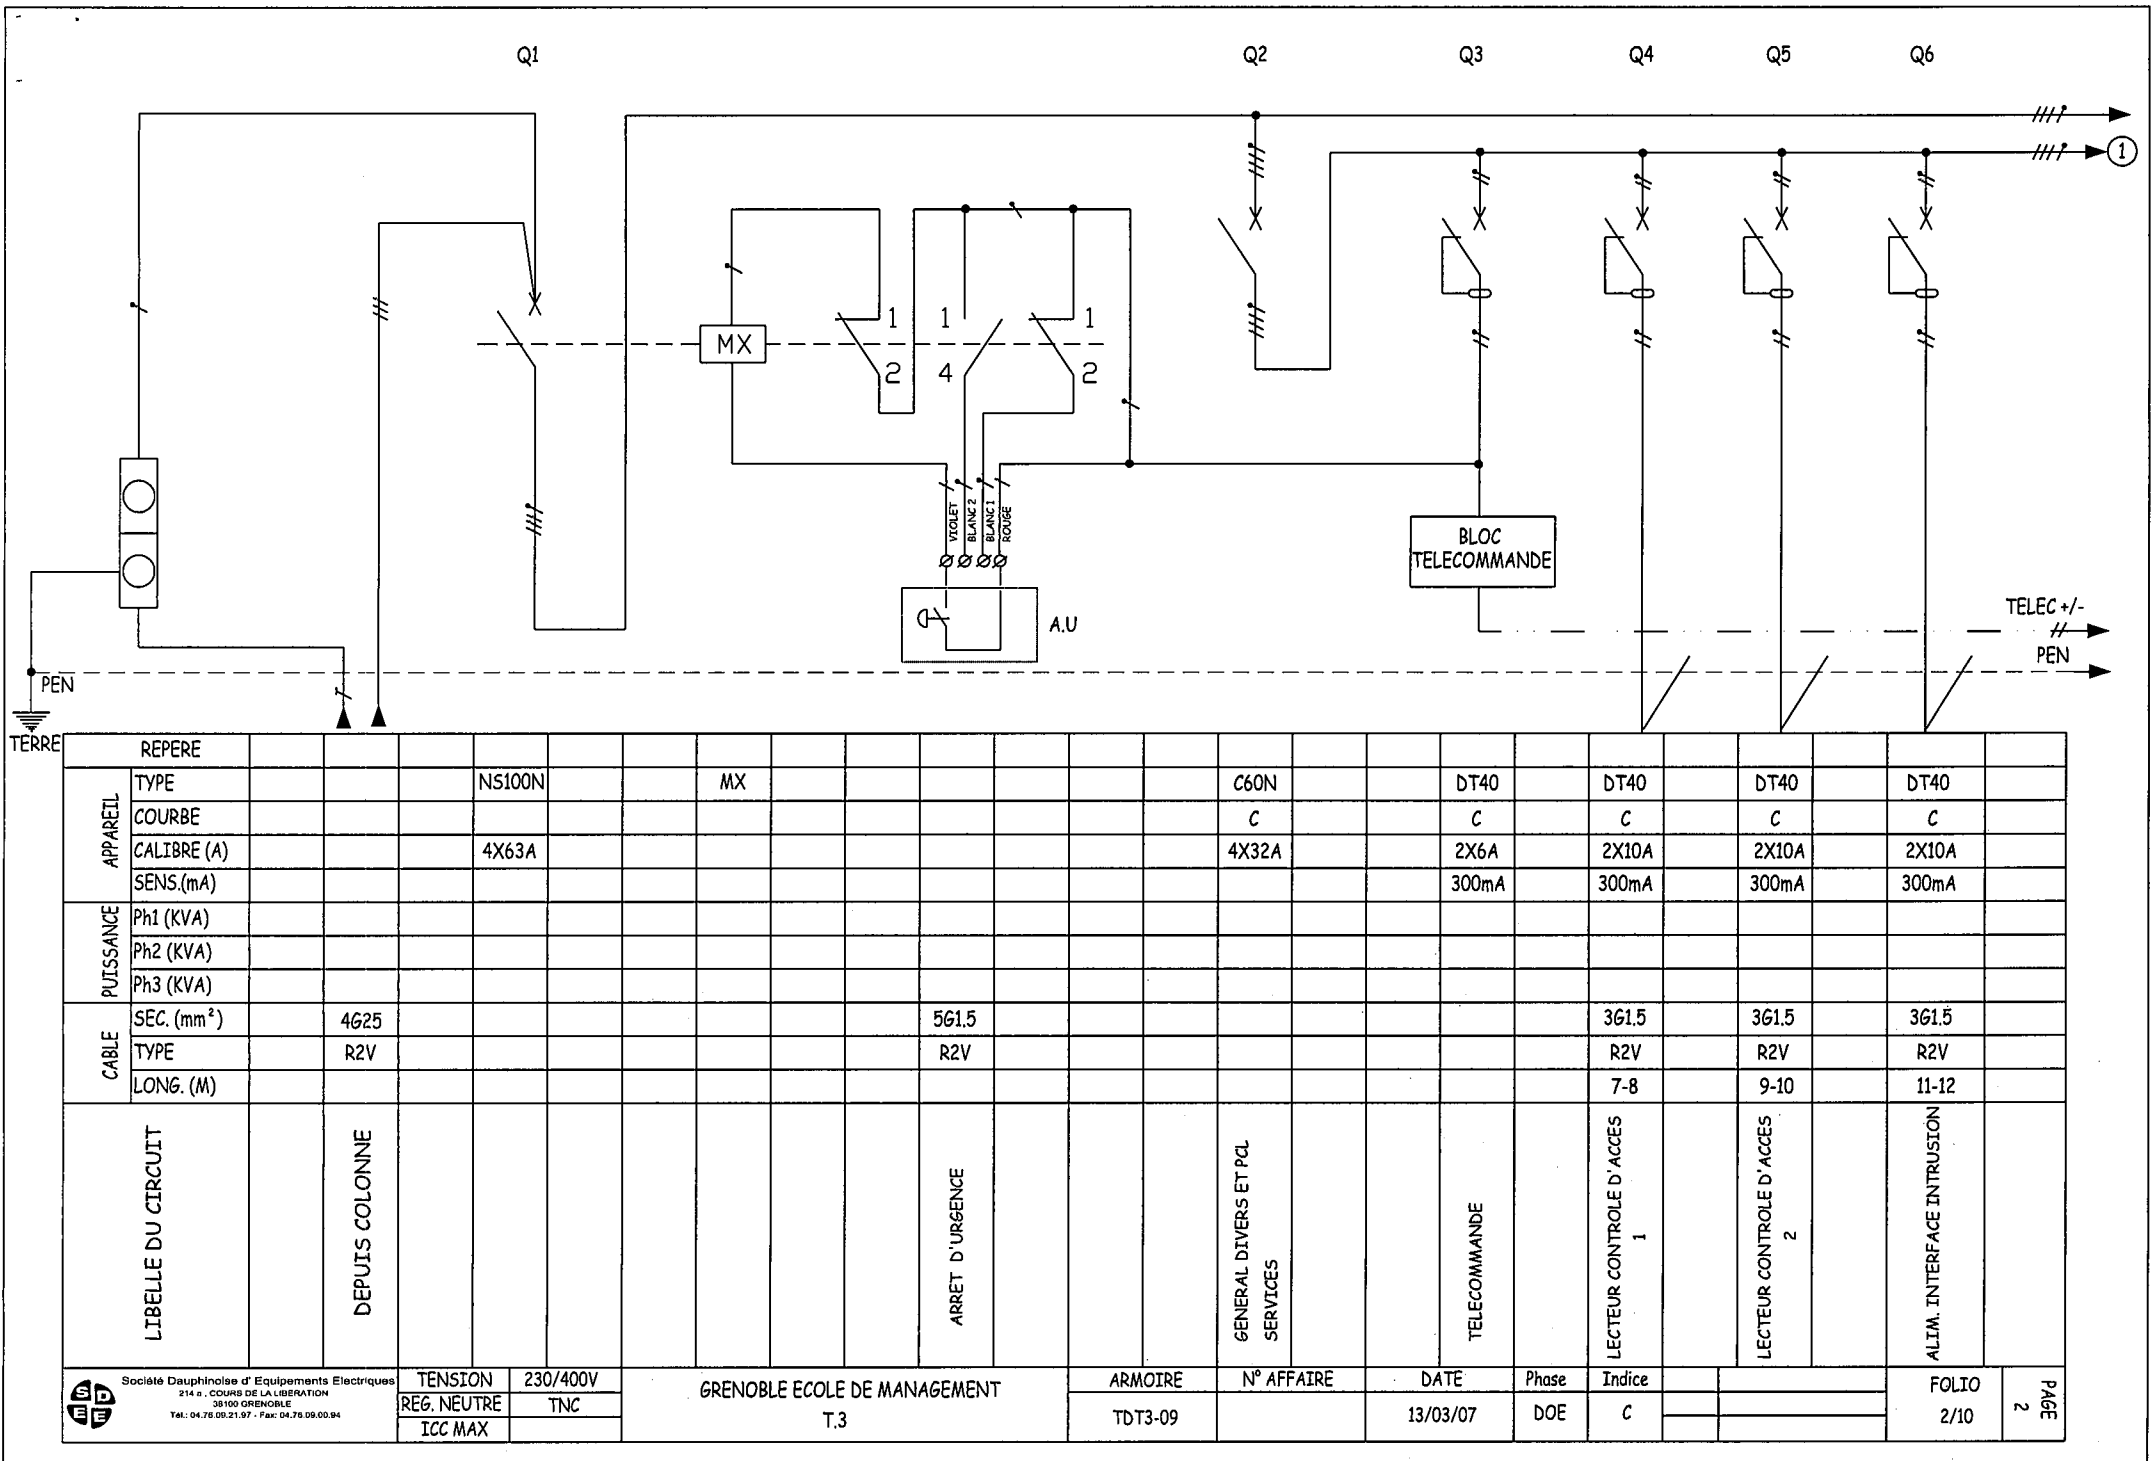

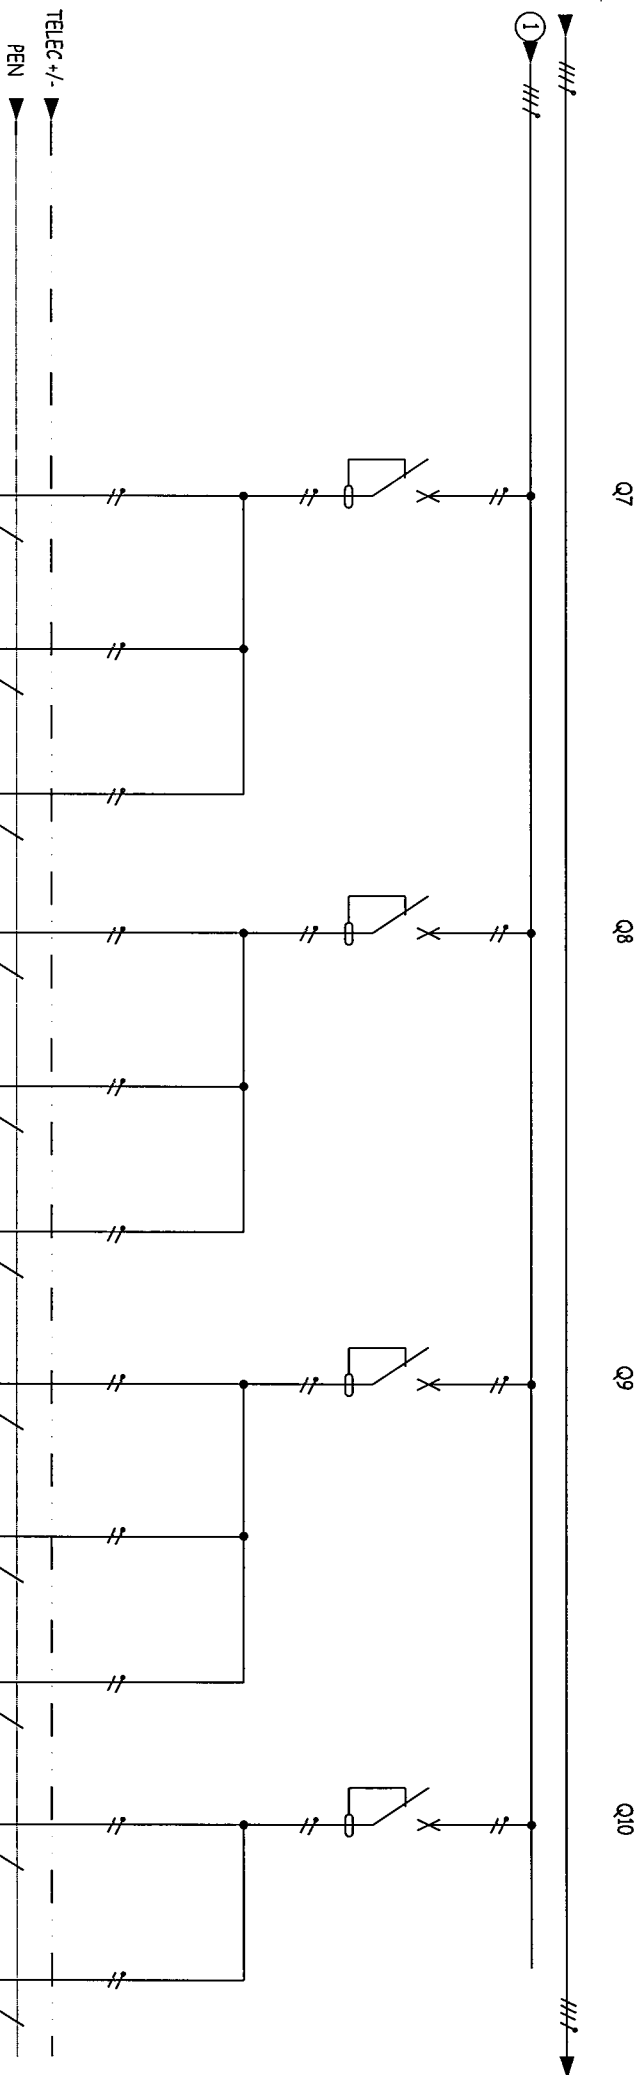

LIBELLE DU CIRCUIT	REPERE	APPAREIL		PUISSANCE		CABLE	
		TYPE	COURBE	PH1 (KVA)	PH2 (KVA)	SEC. (mm ²)	TYPE
							LONG. (M)
GENERAL PCL SERVICE							
PCL SALLE DE REUNION F901 PLUS CIRCULATION	S	DT40	C			362.5	R2V
PCL BUREAU F902	AD					362.5	R2V
LIBRE							
PCL BUREAU F903-F904-F905	U-V	DT40	C			362.5	R2V
PCL BUREAUX F906-F907	W					362.5	R2V
LIBRE							
PCL BUREAUX F908-F909	X-O	DT40	C			362.5	R2V
PCL BUREAUX F910-F911 REPRO	Z					362.5	R2V
PCL TOILETTES	AA					362.5	R2V
PCL CIRCULATION	DT40		C			362.5	R2V
PCL SAS						362.5	R2V

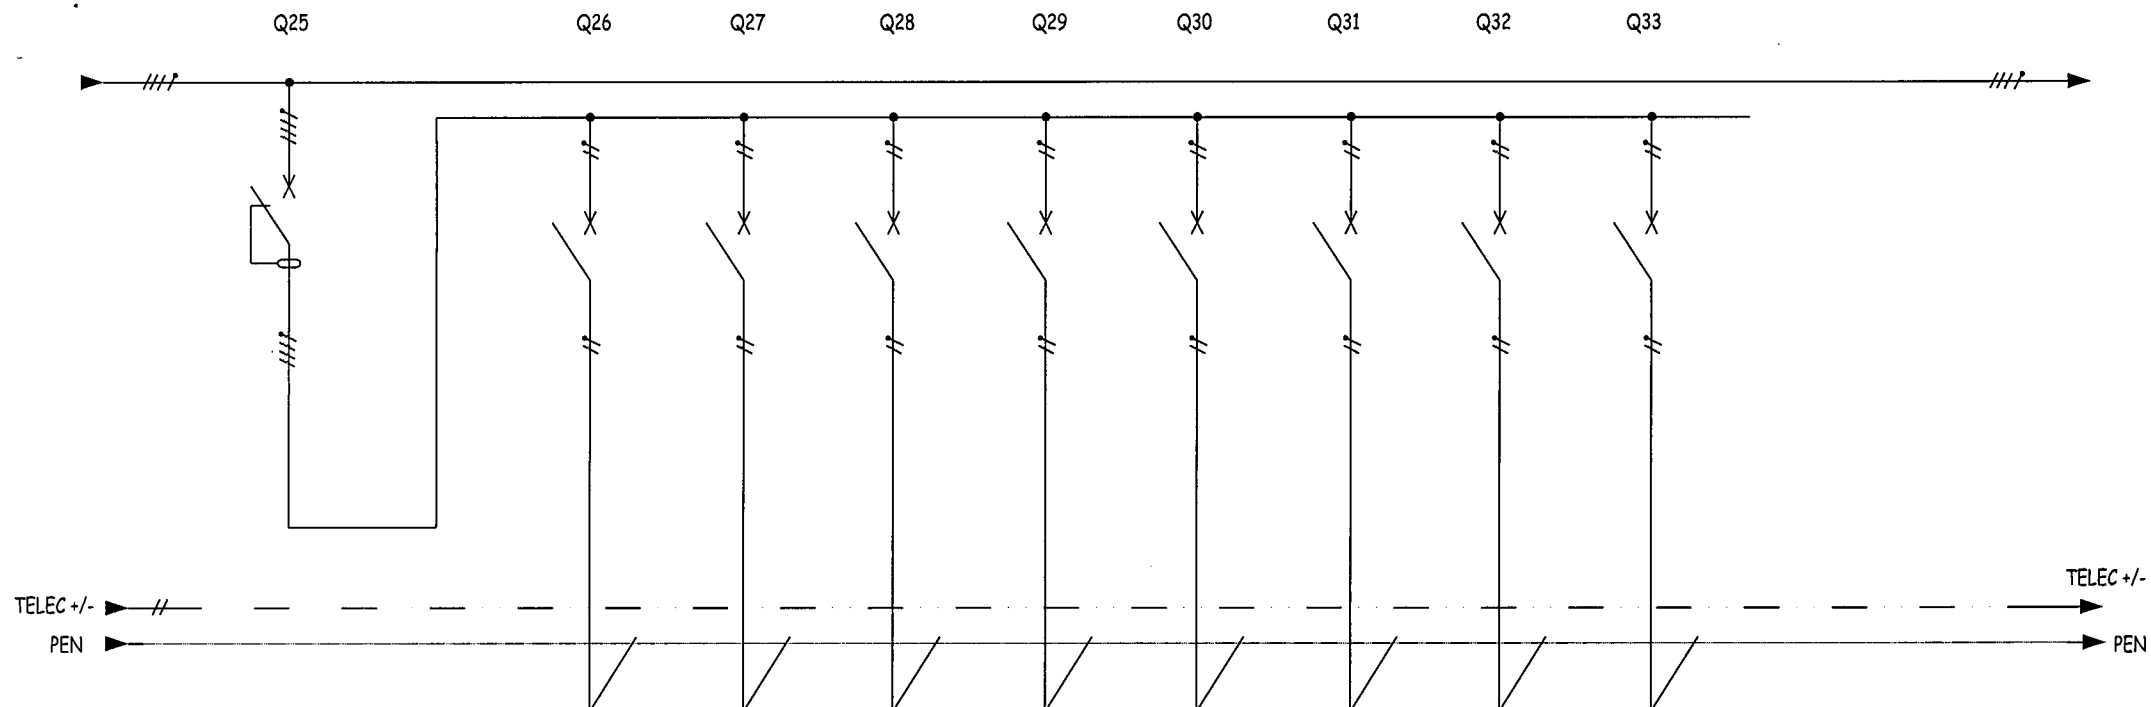

Société Dauphinoise d'Équipements Électriques
214 av. COURSE DE LA LIBÉRATION
38100 GRENOBLE
Tél: 04 76 09 21 97 - Fax: 04 76 09 00 94

TENSION 230/400V
REG. NEUTRE TNC
ICC MAX 10.29KA

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
T.3

ARMOIRE
TDT3-09

N° AFFAIRE

DATE

Phase


Indice

FOLIO

7/10

PAGE

7

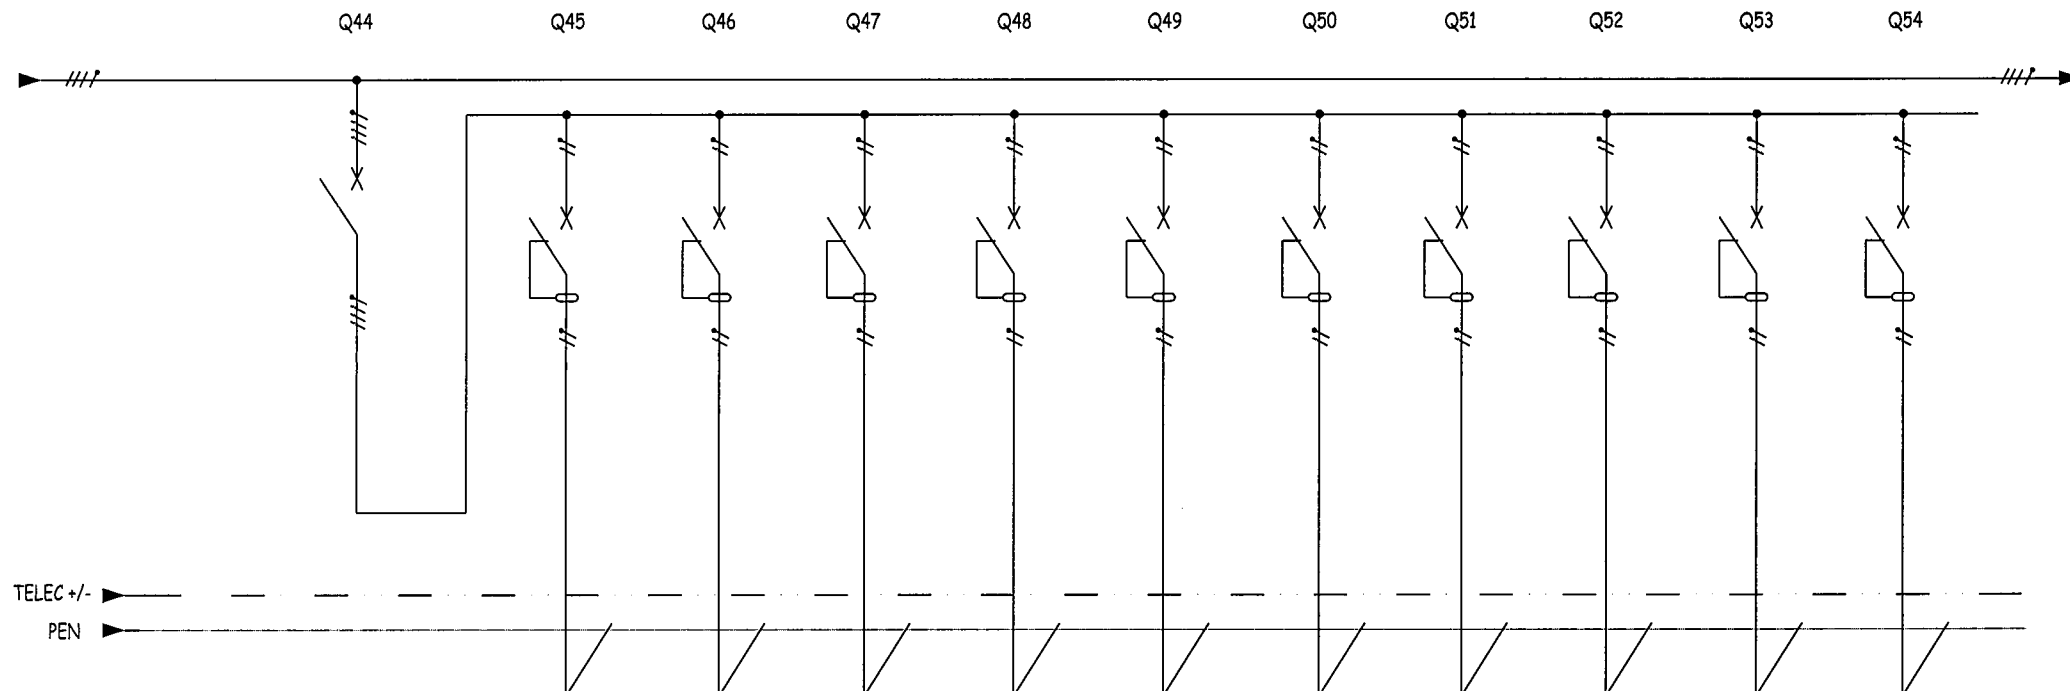

P908A	REPERE					P907		P908A		P908B		P909A		P909B		P910		P911		P.REPRO.B		P.CIR.PLAF		P.TECH.	
	TYPE		C60N			DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40		DT40	
	COURBE		C			C		C		C		C		C		C		C		C		C		C	
	CALIBRE (A)		4X50A			2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A		2X16A	
	SENS.(mA)					30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA		30mA	
	Ph1 (KVA)																								
	Ph2 (KVA)																								
	Ph3 (KVA)																								
	SEC. (mm ²)					362.5		362.5		362.5		362.5		362.5		362.5		362.5		362.5		362.5		362.5	
	TYPE					R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V		R2V	
	LONG. (M)					103-104		105-106		107-108		109-110		111-112		113-114		115-116		117-118		119-120		121-122	
	LITELLE DU CIRCUIT		GENERAL PCL GOULOTTE 2			PCL BUREAU F907		PCL BUREAU PAYSAGE F908		PCL BUREAU PAYSAGE F908		PCL BUREAU F909		PCL BUREAU F909		PCL BUREAU F910		PCL BUREAU F911		PCL REPROGRAPHIE CIRCUIT 2		VIDEO PCL PLAFOND CIRCULATION		PCL LOCAL TECHNIQUE	

