



Société Dauphinoise d' Equipements Electriques

214 a , COURS DE LA LIBERATION
38100 GRENOBLE
Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

EQUIPEMENTS
HAUTE ET BASSE TENSION
INDUSTRIE
MAGASINS
CHAUFFAGE ELECTRIQUE
GROUPE ELECTROGENE
MIS EN CONFORMITE

TGBT


NIVEAU - 1

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T3


*12 , RUE PIERRE SEMARD
38000 GRENOBLE*

Localisation: NIVEAU -1


INDICE	DATE	FOLIOS MODIFIES		LIBELLE											
A	29/05/07			MISE A JOUR											
B	04/06/07			MISE A JOUR											
C	21/01/08			MISE A JOUR											
D	06/02/08			MISE A JOUR DOE											
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a , COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tél.: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94		TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT T.3		ARMOIRE	DATE		Phase	Indice			FOLIO	1	PAGE
		REG. NEUTRE	TNC			TGBT	30/01/07		DOE	D			1/27		
		ICC MAX	13.84 KA												

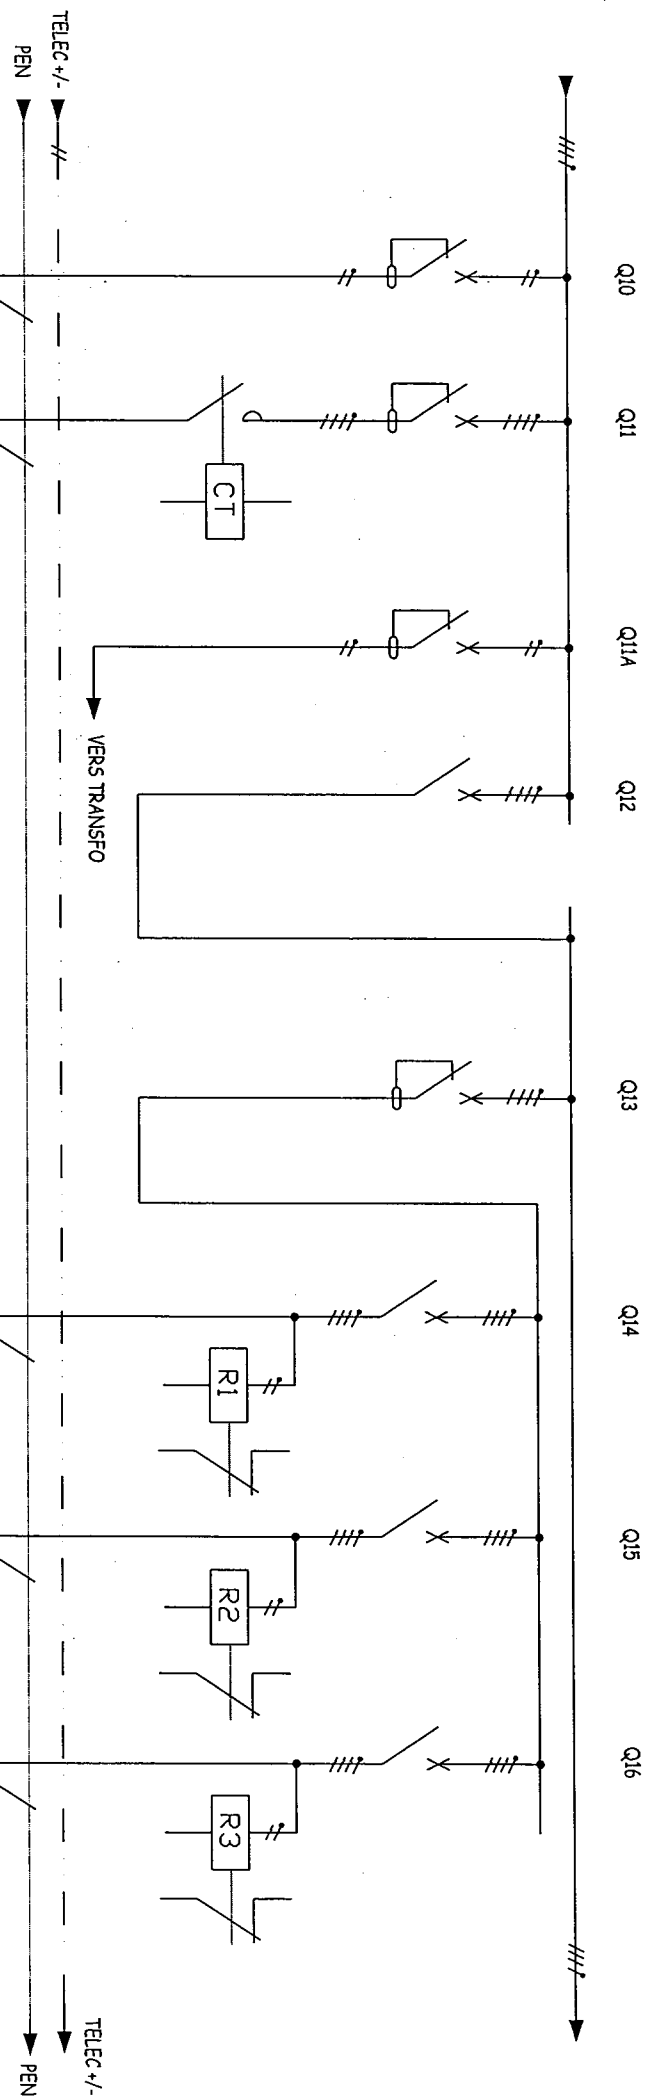


REPERE	TYPE	COURBE	CALIBRE (A)	SENS (mA)	P1 (KVA)	P2 (KVA)	P3 (KVA)	SEC (mm²)	TYPE	LONG (M)	TENSION	REG. NEUTRE	ICC MAX	T3	T6BT	N° AFFAIRE	DATE	Phase	Indice	FOLIO	PAGE
	60L	C	2X20A	30mA				362.5	R2V		230/400V	TNC	13.84 KA							4/27	4
	60L	C	4X32A	300mA				566	R2V												
	DT40	C	2X10A	300mA																	
	C250		3X250A																		
	660N	C	4X25A	300mA																	
	DT40	C	4X16A					561.5	R2V	7-8-9-10											
	DT40	C	4X16A					561.5	R2V	11-12-13-14											
	DT40	C	4X16A					561.5	R2V	15-16-17-18											

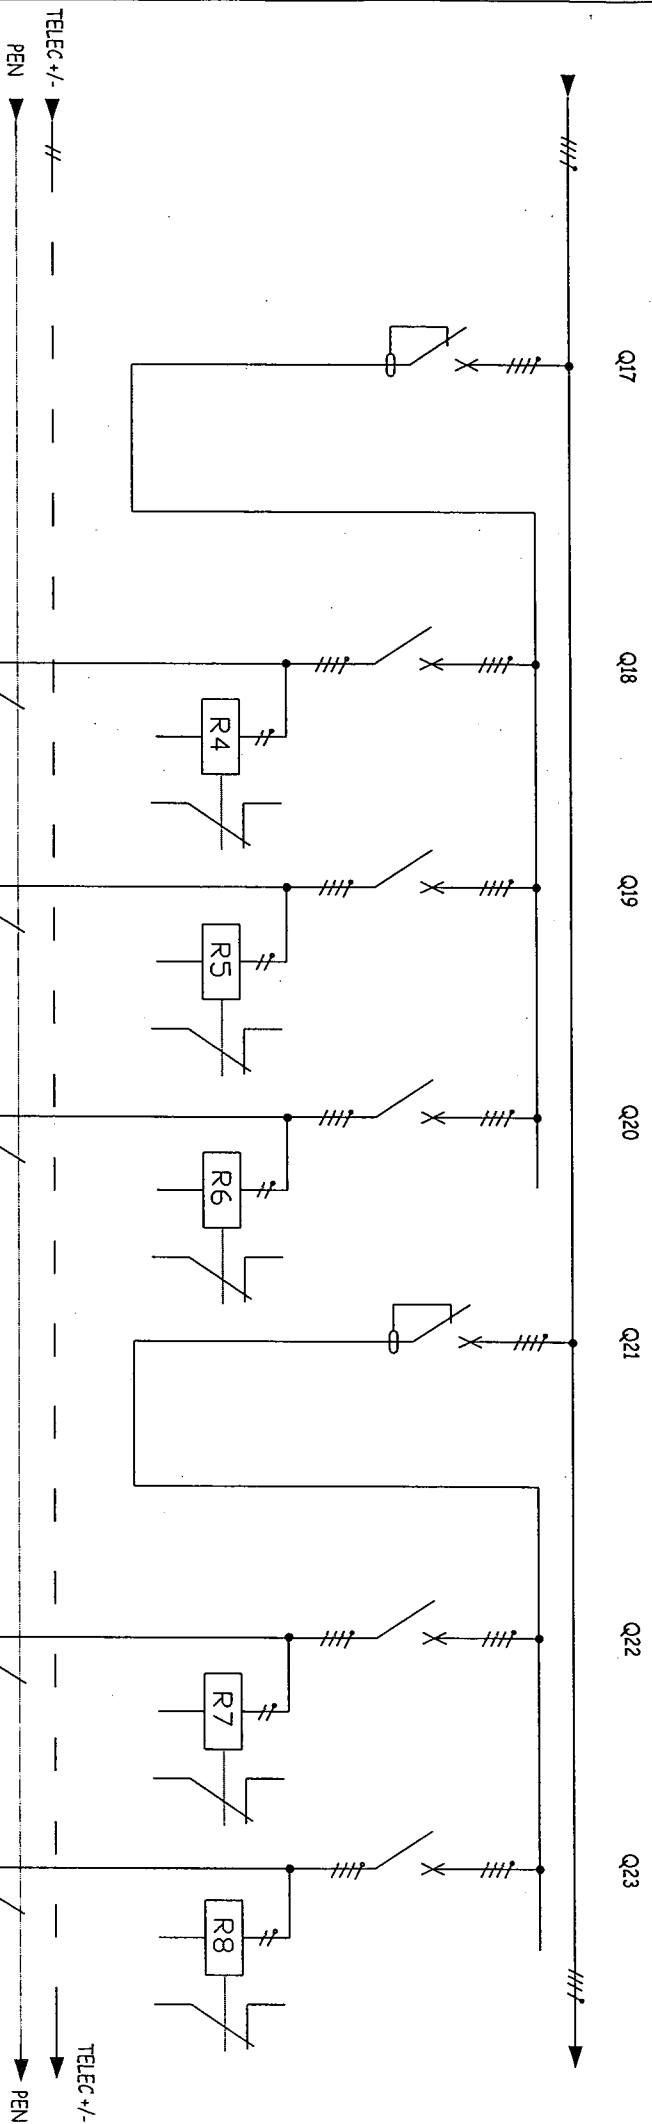


Société Dauphinoise d'Equipement Electriques 11 rue de la Courbe de la Vallée 38100 GRENOBLE TAL: 04.78.09.21.09 - FAX: 04.78.09.00.94	LIBELLE DU CIRCUIT	GENERAL 2 ECLAIRAGE AMPHI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
--	--------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

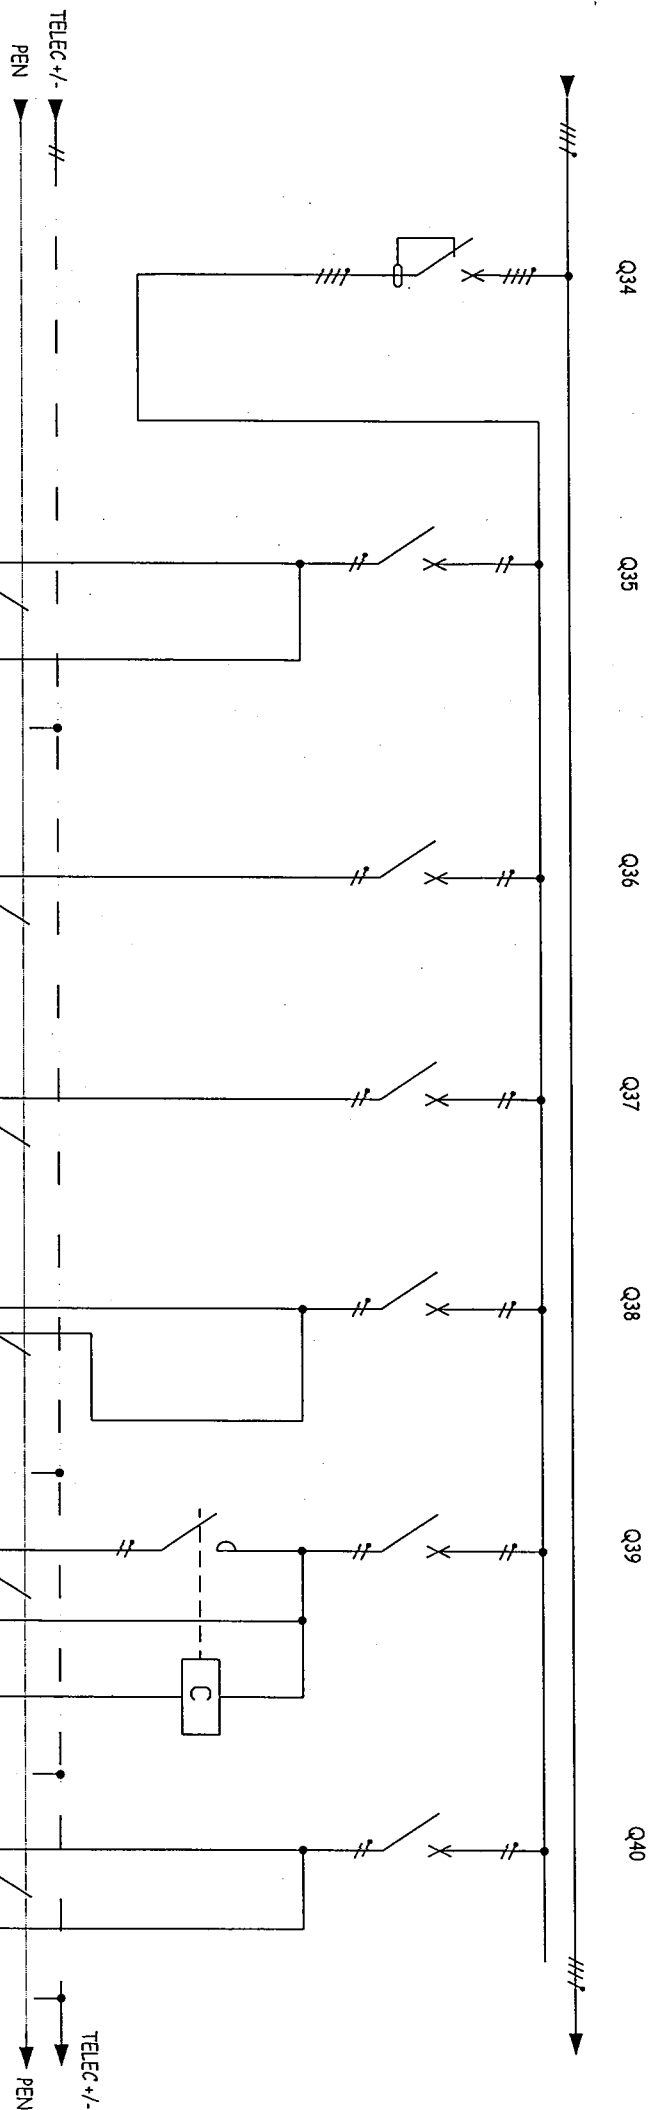


REPERE	APPAREIL		PUISSANCE			CABLE		LIBELLE DU CIRCUIT
	TYPE	COURBE	SENS (mA)	Ph1 (kVA)	Ph2 (kVA)	Ph3 (kVA)	SEC. (mm ²)	
	DT40	C	300mA					GENERAL ECLAIRAGE DIVERS
	DT40	C						ECLAIRAGE RGT NIV -2 + LOCAL POMPE DE RELEVAGE
	DT40	C						ECLAIRAGE SANITAIRE NORD PLUS SECOURS
	DT40	C						TELECOMMANDE
	DT40	C						ECLAIRAGE LOCAL REGIE ET T6BT
	DT40	C						ECLAIRAGE RGT NIV -1 ET 0
	DT40	C						ECLAIRAGE LOCAL CTA NIV. 0 PLUS LOCAL TECH -2
	DT40	C						SECOURS
	DT40	C						TELECOMMANDE
	DT40	C						ECLAIRAGE LED VOIE POMPIER EXTERIEUR
	DT40	C						COMMANDE
	DT40	C						TELECOMMANDE
	DT40	C						ECL. ESCALIER EXTERIEUR VERS GARAGE
	DT40	C						SECOURS
	DT40	C						TELECOMMANDE

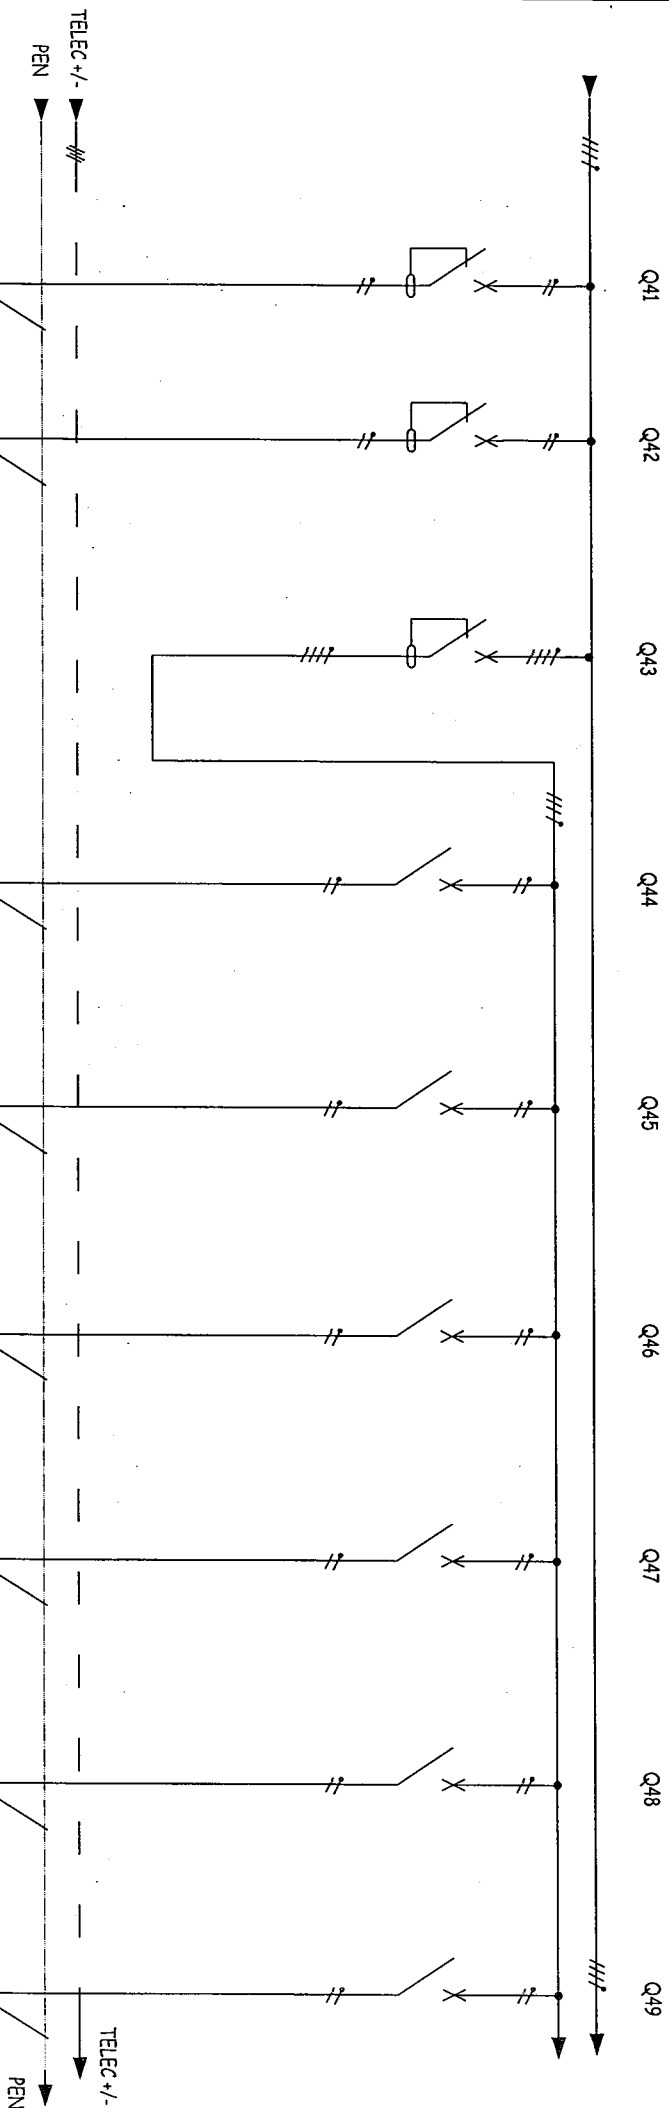

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE		PUISSANCE			APPAREIL		REFERE	
	TYPE	LONG. (m)	SEC. (mm ²)	R2V	R2V	SENS (mA)	COURBE		
PCL SERVICES NIV -2 AMPHI			362.5	R2V		30mA	C	60N	
PCL SERVICES COURSIVE NIV. -1 NIV. 0 ET CIRCUL ESCALIER			362.5	R2V		30mA	C	60N	
GENERAL PCL PUPITRE AMPHI						30mA	C	60N	
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 1		98-99	362.5	R2V			C	DT40	
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 1		100-101	362.5	R2V			C	DT40	
4 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 1		102-103	362.5	R2V			C	DT40	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 2		104-105	362.5	R2V			C	DT40	
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 2		106-107	362.5	R2V			C	DT40	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGE 2		108-109	362.5	R2V			C	DT40	

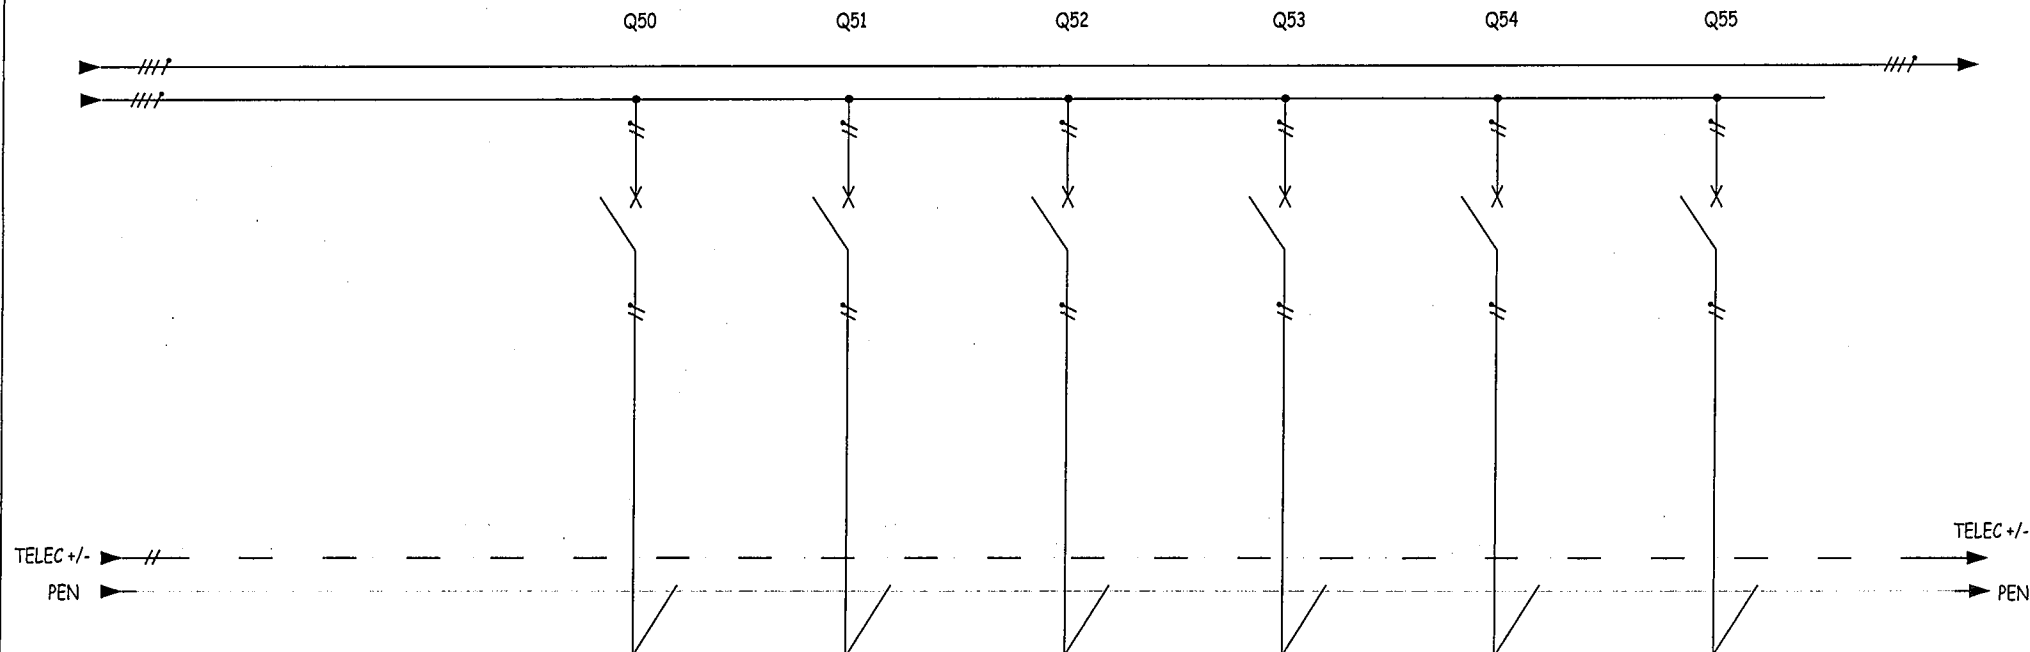

REPERE				07	08	09	10	11	12											
APPAREIL	TYPE				DT40			DT40			DT40			DT40						
	COURBE				C			C			C			C						
	CALIBRE (A)				2X16A			2X16A			2X16A			2X16A						
	SENS.(mA)																			
PUISSANCE	Ph1 (KVA)																			
	Ph2 (KVA)																			
	Ph3 (KVA)																			
CABLE	SEC. (mm ²)				3G2.5			3G2.5			3G2.5			3G2.5			3G2.5			
	TYPE				R2V			R2V			R2V			R2V			R2V			
	LONG. (M)				110-111			112-113			114-115			116-117			118-119			
LIBELLE DU CIRCUIT					8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 3			8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 3			6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 3			8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 4			8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 4			
 Société Dauphinoise d' Equipements Electriques 214 a - COURS DE LA LIBERATION 38100 GRENOBLE Tel: 04.78.09.21.97 - Fax: 04.78.09.00.94		TENSION	230/400V	GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT					ARMOIRE		N° AFFAIRE		DATE		Phase	Indice			FOLIO	12
		REG. NEUTRE	TNC	T.3					TGBT				30/01/07		DOE	D			12/27	
		ICC MAX																		

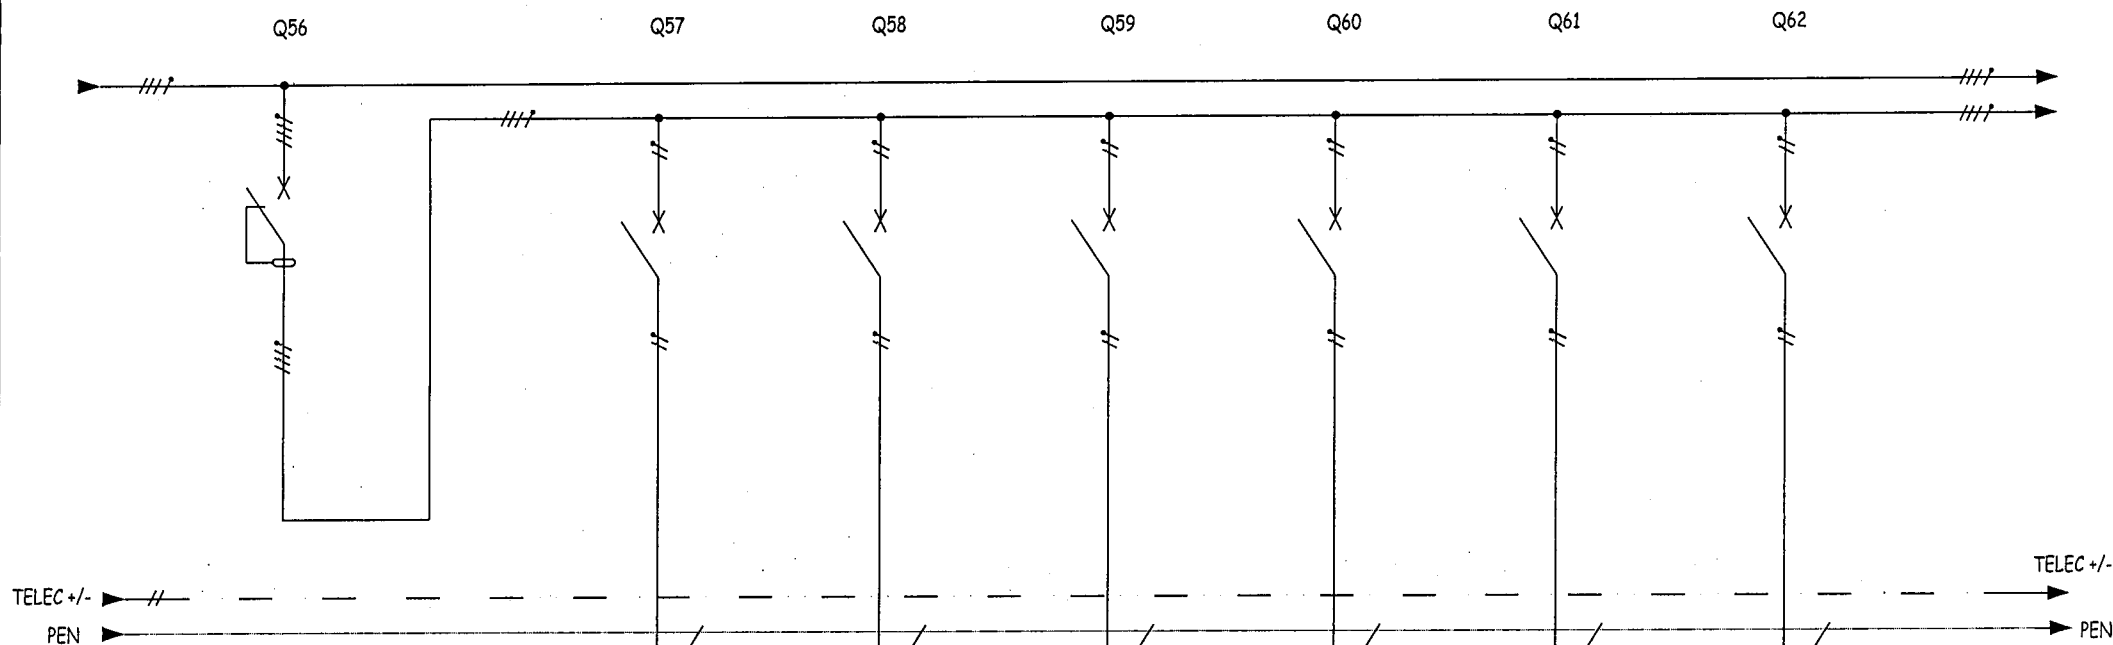

REPERE									13					14					15						16					17					18				
APPAREIL	TYPE	C60N							DT40					DT40					DT40						DT40					DT40					DT40				
	COURBE	C							C					C					C					C					C				C						
	CALIBRE (A)	4X40A							2X16A					2X16A					2X16A					2X16A					2X16A				2X16A						
	SENS.(mA)	30mA																																					
PUISSANCE	Ph1 (KVA)																																						
	Ph2 (KVA)																																						
	Ph3 (KVA)																																						
CABLE	SEC. (mm²)								362.5					362.5					362.5						362.5					362.5				362.5					
	TYPE								R2V					R2V					R2V					R2V					R2V				R2V						
	LONG. (M)								122-123					124-125					126-127					128-129					130-131				132-133						
LIBELLE DU CIRCUIT		GENERAL PCL PUPITRE AMPHI							8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 5					8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 5					6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 5						8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 6					8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 6					6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 6				



Société Dauphinoise d'Equipements Electriques
274 - COUR DE LA LIBERATION
38000 GRENOBLE
Tél. 04 78 92 31 19 - Fax 04 78 92 30 34

TENSION 230/400V
REG. NEUTRE TNC
ICC MAX 13.84 KA

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
T.3
ARMOIRE T68T
N° AFFAIRE
DATE 30/01/07
Phase DOE
Indice D
FOLIO 16/27
PAGE 16

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE		PUISSANCE			APPAREIL				REPERE
	TYPE	COURBE	SENS (mA)	Ph1 (kVA)	Ph2 (kVA)	Ph3 (kVA)	SEC. (mm ²)	TYPE	LONG. (M)	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 11	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	158-159	31
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 11	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	160-161	32
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 11	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	162-163	33
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 12	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	164-165	34
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 13	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	166-167	35
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 13	DT40	C	2X16A				362.5	R2V	168-169	36



Q76


Q77

Q78

Q79

Q80

Q81

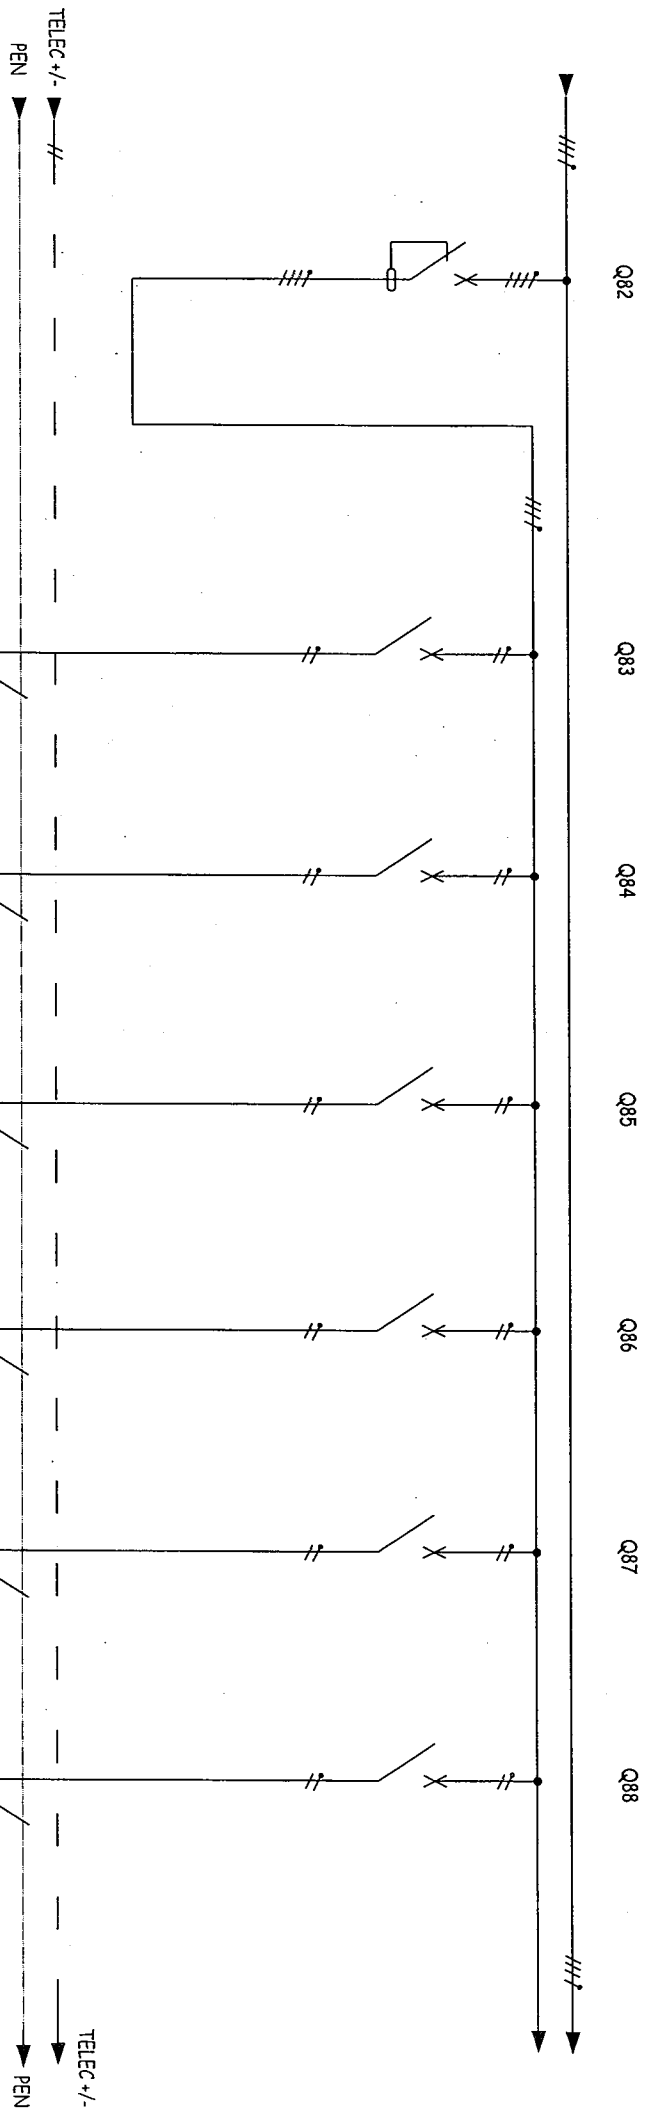

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE		PUISSANCE			APPAREIL				REPERE	
	TYPE	SEC. (mm ²)	PH1 (KVA)	PH2 (KVA)	PH3 (KVA)	SENS (mA)	CALIBRE (A)	COURBE	TYPE		
	LON6 (M)										
GENERAL PCL PUPITRE AMPHI							4X40A 30mA	C	C60N		
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 13							2X16A	C	D140	37	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 14							2X16A	C	D140	38	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 14							2X16A	C	D140	39	
6 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 14							2X16A	C	D140	40	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 15							2X16A	C	D140	41	
8 PCL PUPITRE AMPHI RANGEE 15							2X16A	C	D140	42	

LIBELLE DU CIRCUIT	CABLE		PUISSANCE			APPAREIL				REPÈRE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--------------------	-------	--	-----------	--	--	----------	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

TELEC +/- // PEN

TELEC +/- // PEN

Q89


Q90

Q91


Q92

Q93

Q94


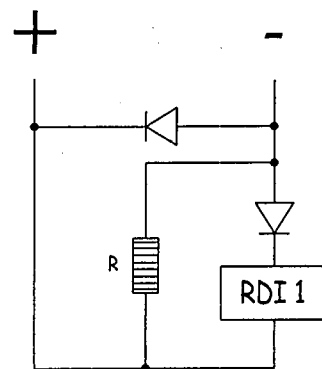



COUPURE
VENTILATION

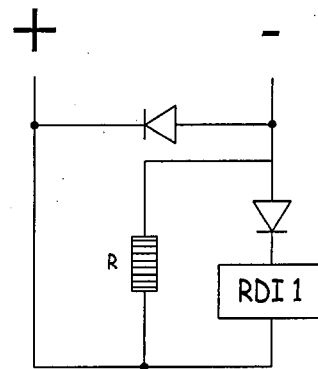

ARRET SONO
ECL. AMPHI

ARMOIRE SONO
GESTION ECL.

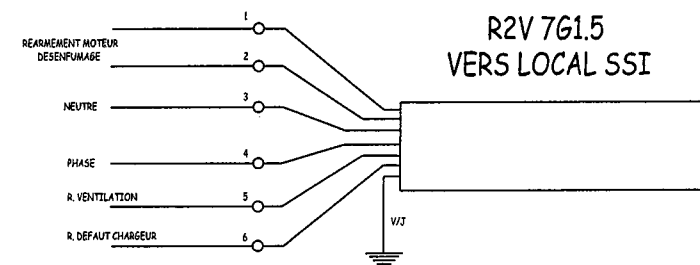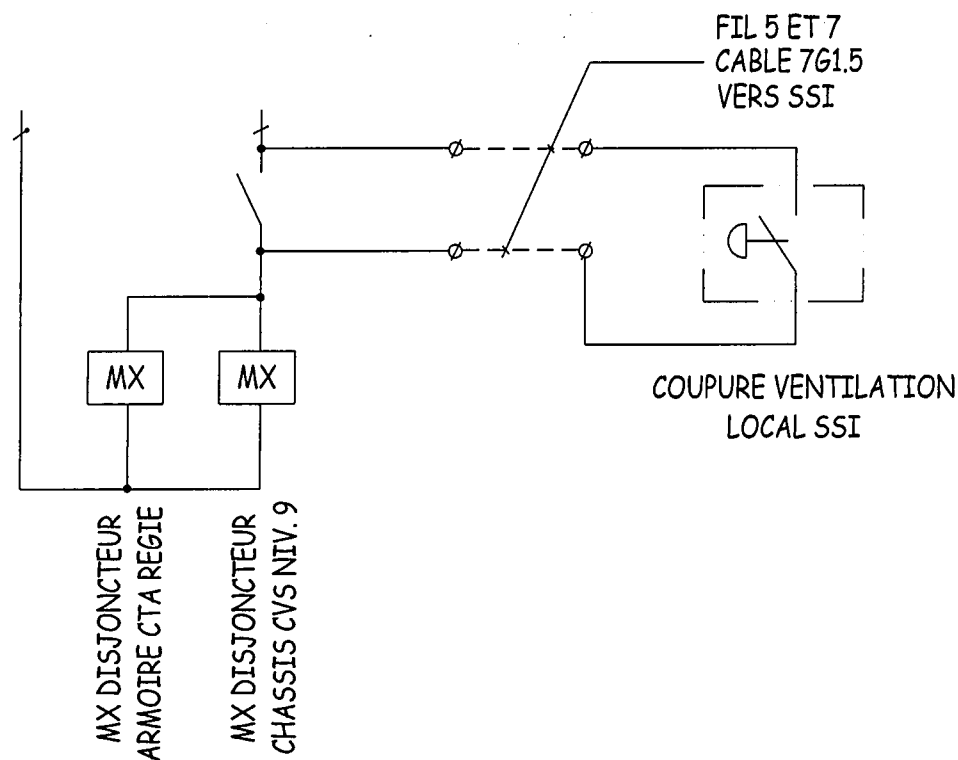

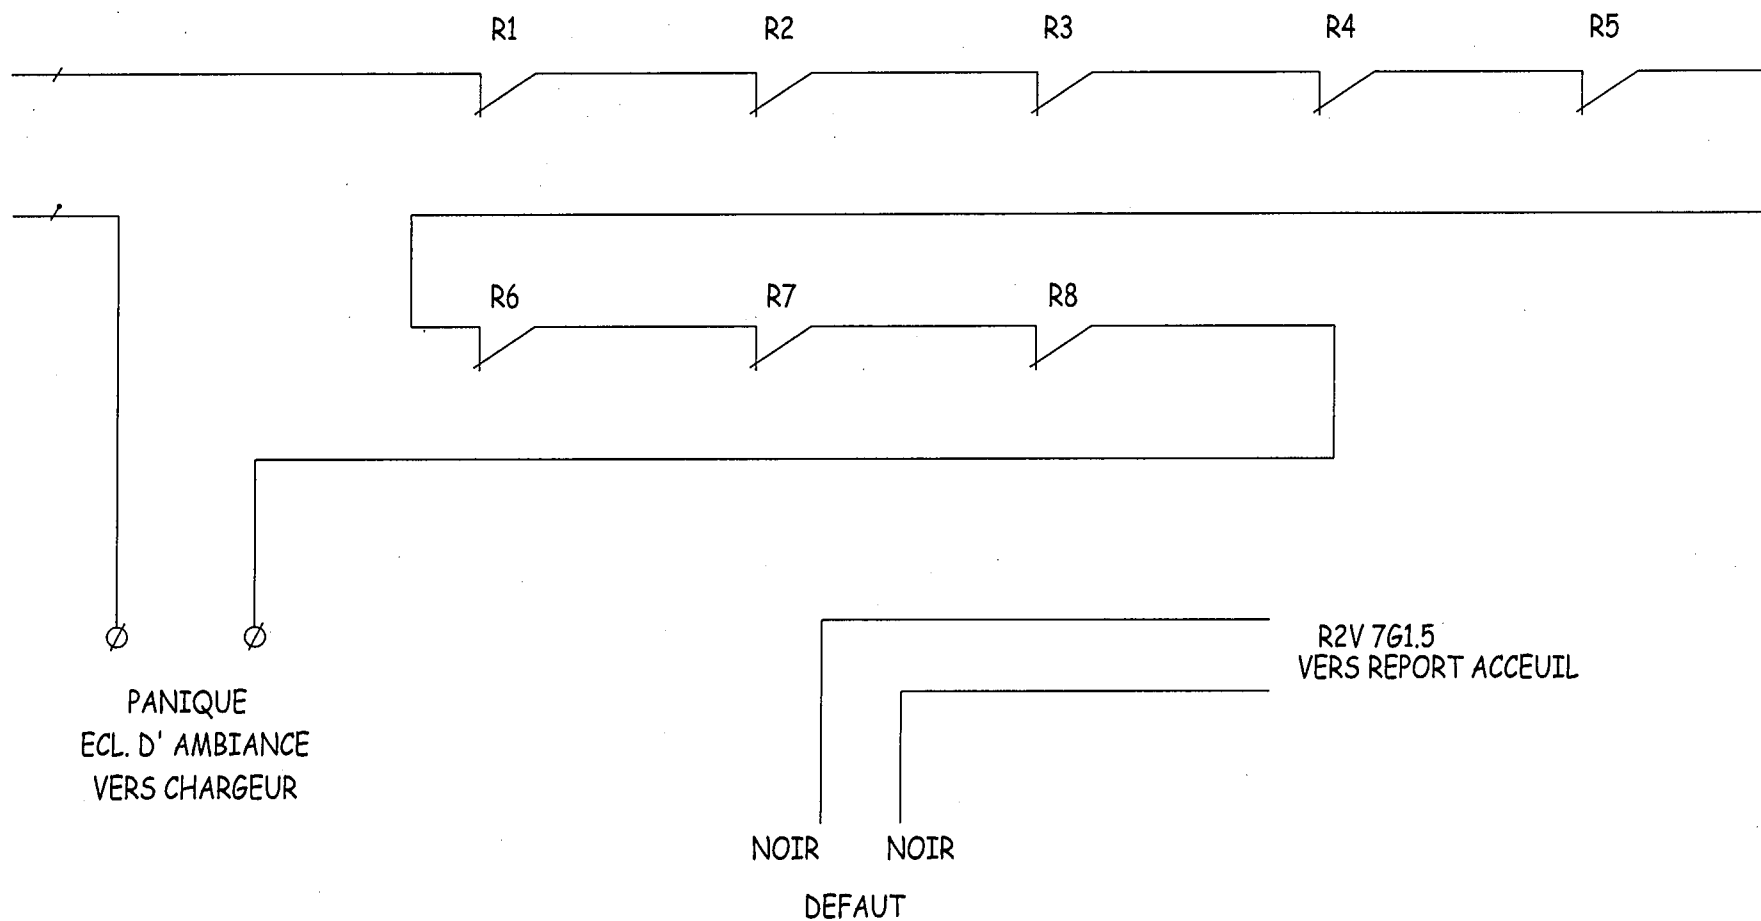

Société Dauphinoise d'Équipements Électriques
214 s. - COURS DE LA LIBÉRATION
38100 GRENOBLE
Tél: 04.76.09.21.97 - Fax: 04.76.09.00.94

TENSION	230/400V
REG. NEUTRE	TNC
ICC MAX	13.84 KA

GRENOBLE ECOLE DE MANAGEMENT
T.3

ARMOIRE
TGBT

N° AFFAIRE

DATE
30/01/07

Phase
EXE

Indice
D

FOLIO
27/27

PAGE
27