

A	Mise à Jour	19/10/2015	G.D.		
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE


REALISATION TABLEAU ET SCHEMAS <div>DIMATEQ Guadeloupe</div> <div>Rue Alfred Lumière Z.I. De Jarry 97122 Baie-Mahault Guadeloupe</div> <div>Tél:05.90.26.85.87Fax:05.90.26.85.90</div>	DESSINE: Gaza D.
	VERIFIE:
	CABLE:
	DATE DE CREATION: 06.11.2014

ENTREPRISE D'INSTALLATION <div>PRESTELC</div> <div>Impasse les Palétuviers Imm. la Verderie Z.I. - 97122 Baie-Mahault</div> <div>Tél:05.90.60.90.13Fax:05.90.60.90.17</div>


NOM D'AFFAIRE <div>RECTORAT</div> <div>DE LA GUADELOUPE</div> <div>ARMOIRE PROTECTION TRANSFO</div> <div>Schéma électrique</div> <div>Page de garde</div>
--


DOCUMENT N°:	1 / 6
--------------	-------

[illegible][illegible]

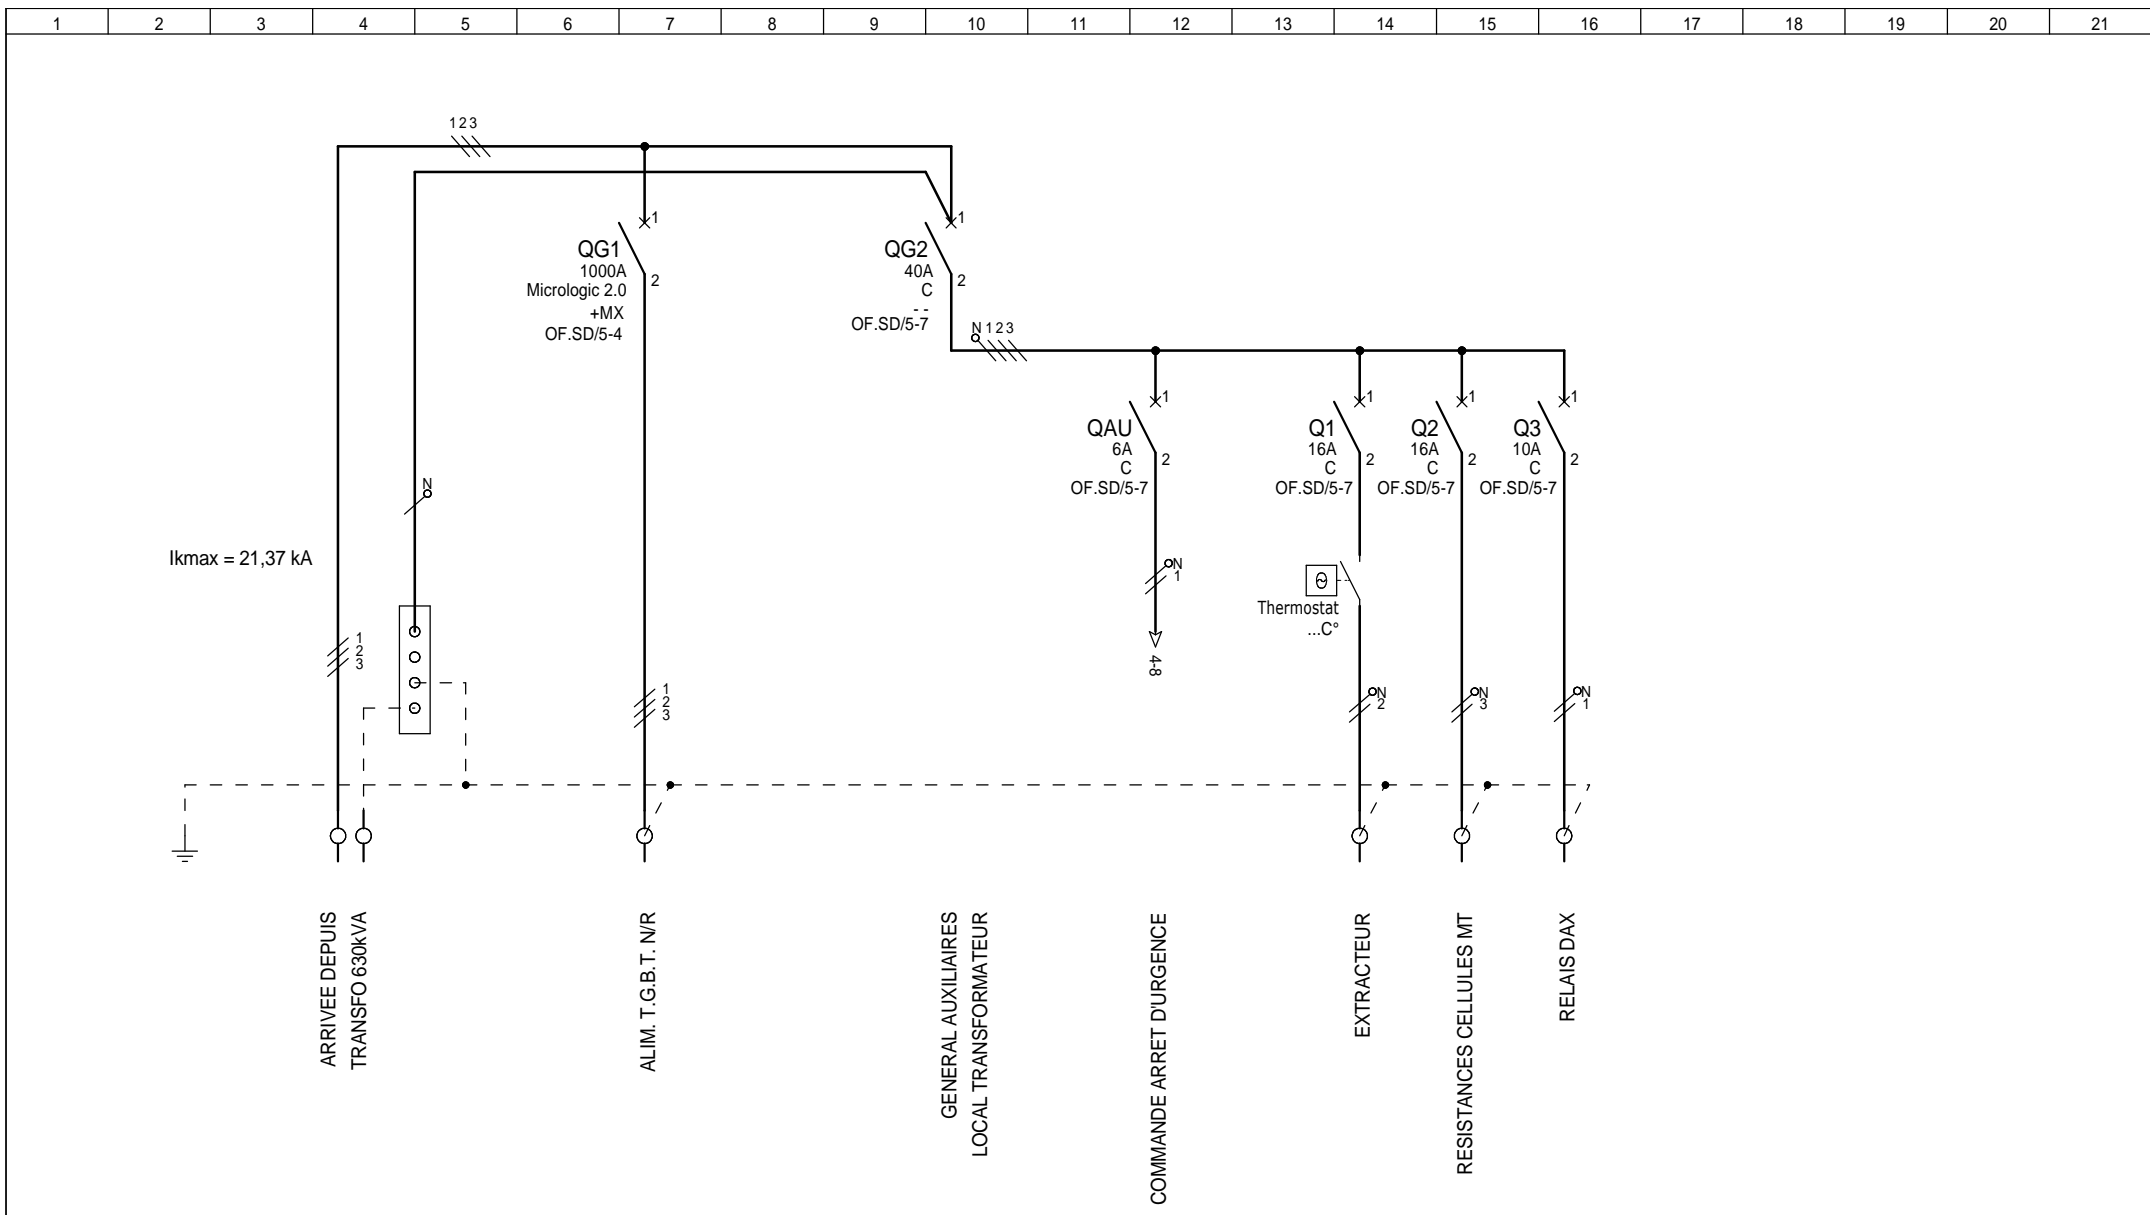

REPERE DE CIRCUIT																		
REPERE DE CABLE									100 - 101		1	2	3					
PUISSANCE (KW)				630 kVA														
INTENSITE (A)				866														
TYPE D'APPAREIL				NS1000N			NG125N		DT40		DT40	DT40	DT40					
TYPE DE CABLE	U1000AR2V			U1000AR2V							U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V					
SECTION DE CABLE (mm²)	4 x 2 x 300²			4 x 4 x 240²							3G1.5²	3G2.5²	3G1.5²					
LONGUEUR (m)																		

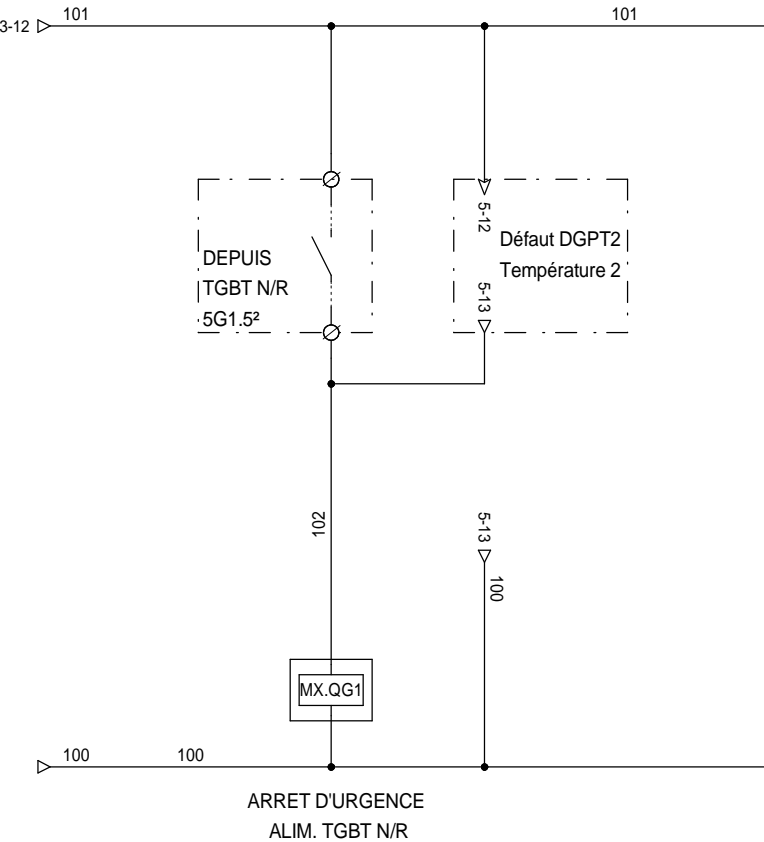

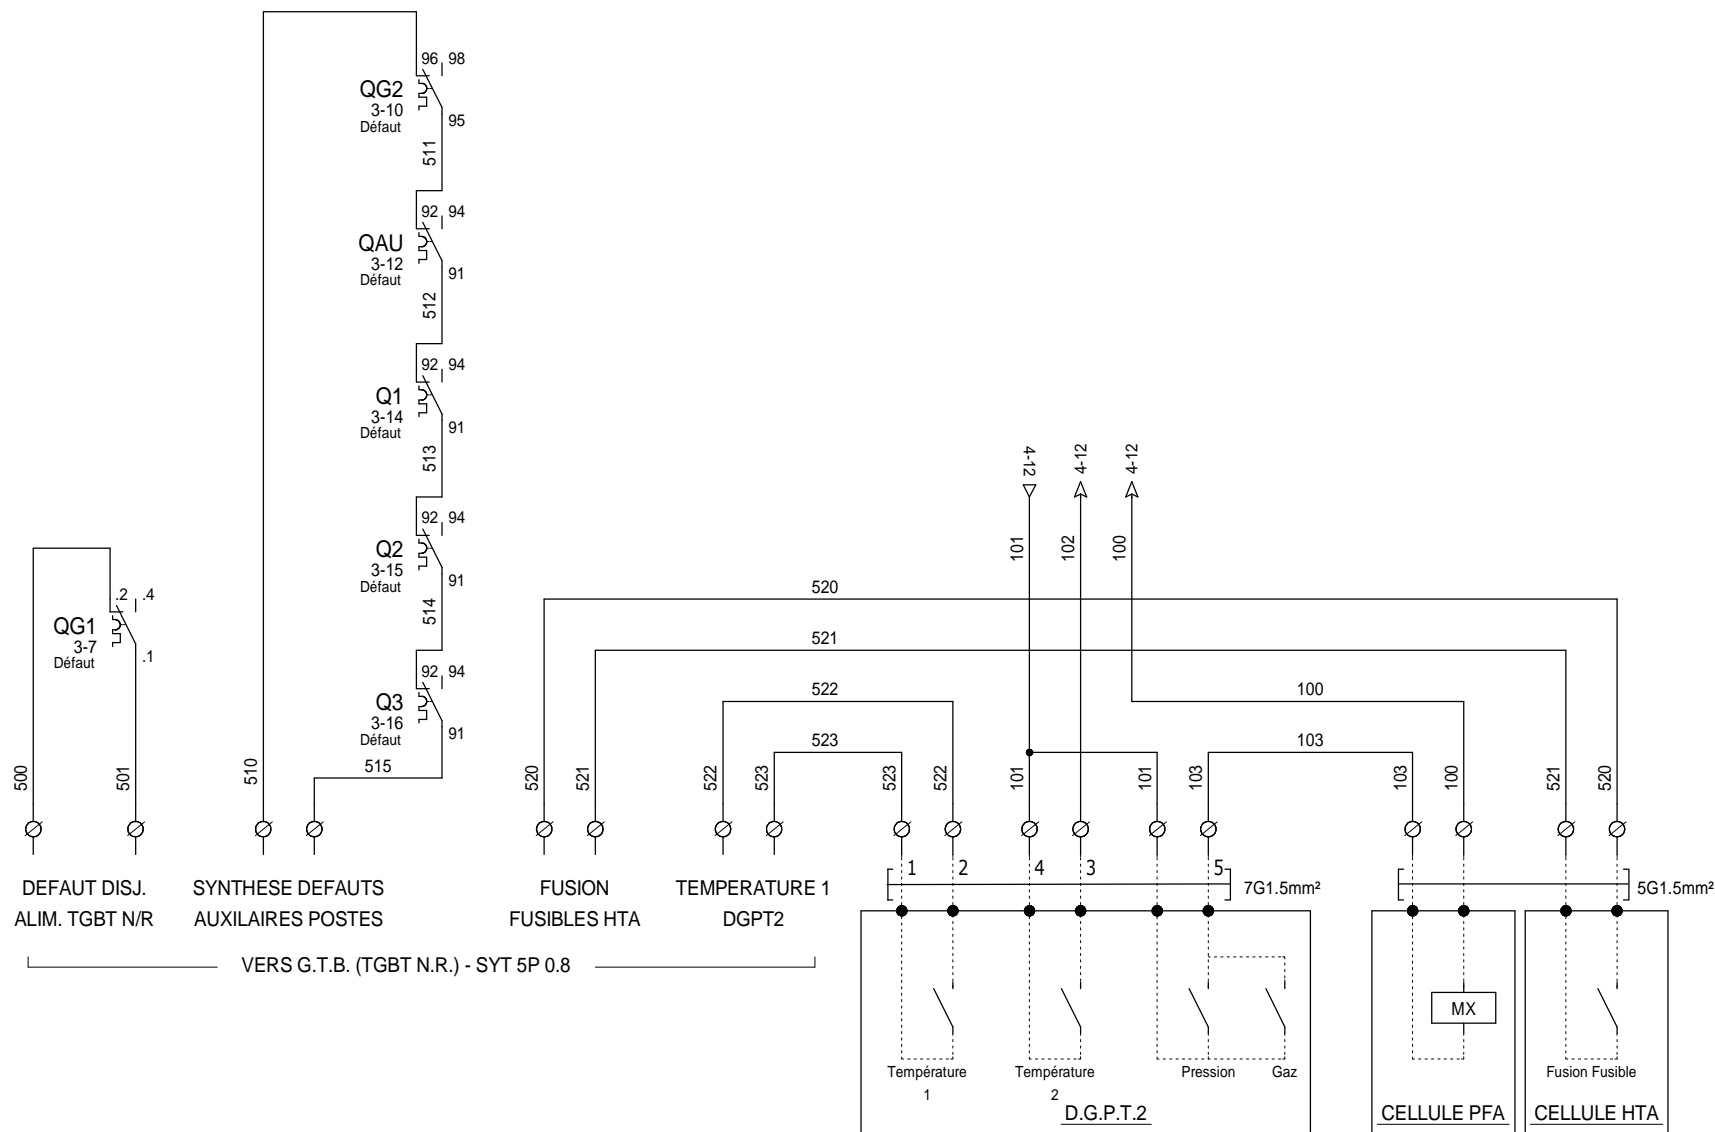

[illegible]